


放射性同位元素の使用等に伴い発生するRI汚染物のクリアランスレベルの算出に係る焼却処理の評価経路(案)

平成21年9月15日
放射線規制室

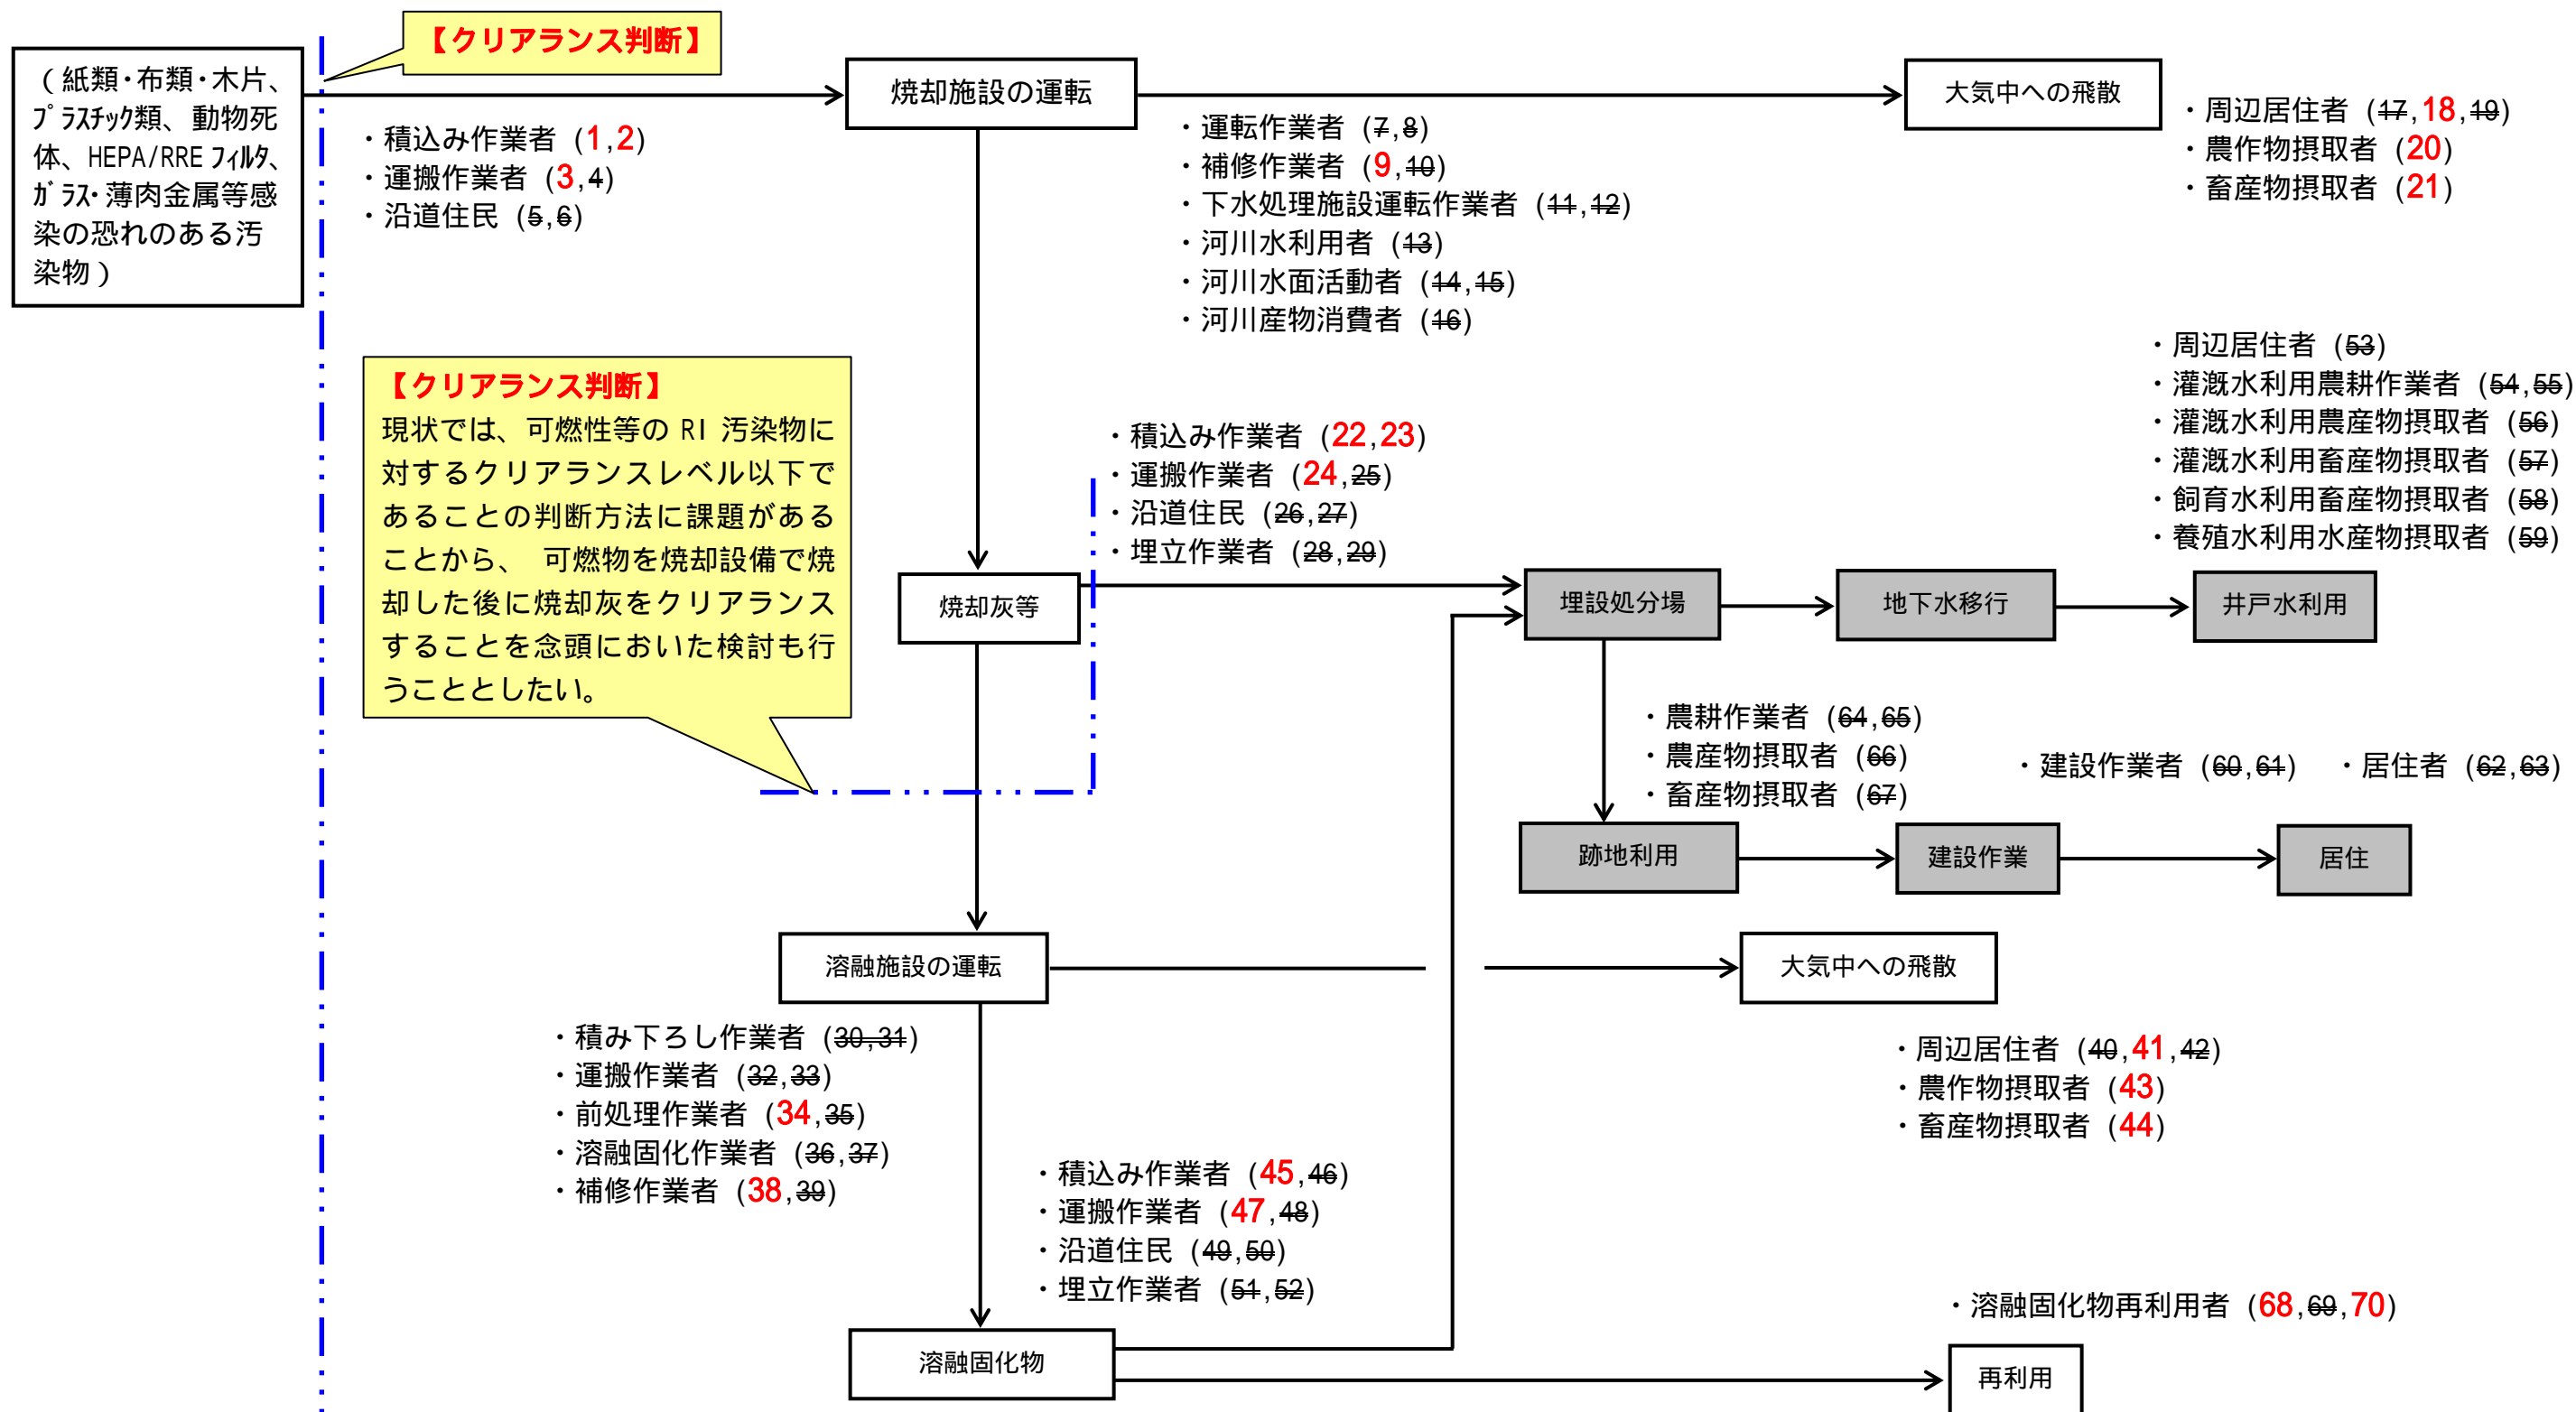

注) 灰色枠は、埋設処分の評価経路に包含される。