


# 东京电力株式会社福岛第一核电站周边海水中监测结果

## 도쿄전력주식회사 후쿠시마 제1원자력발전소

### 해수 중 모니터링 결과

(采集日期: 2011年6月7日)  
(채취날짜: 2011년6월7일)

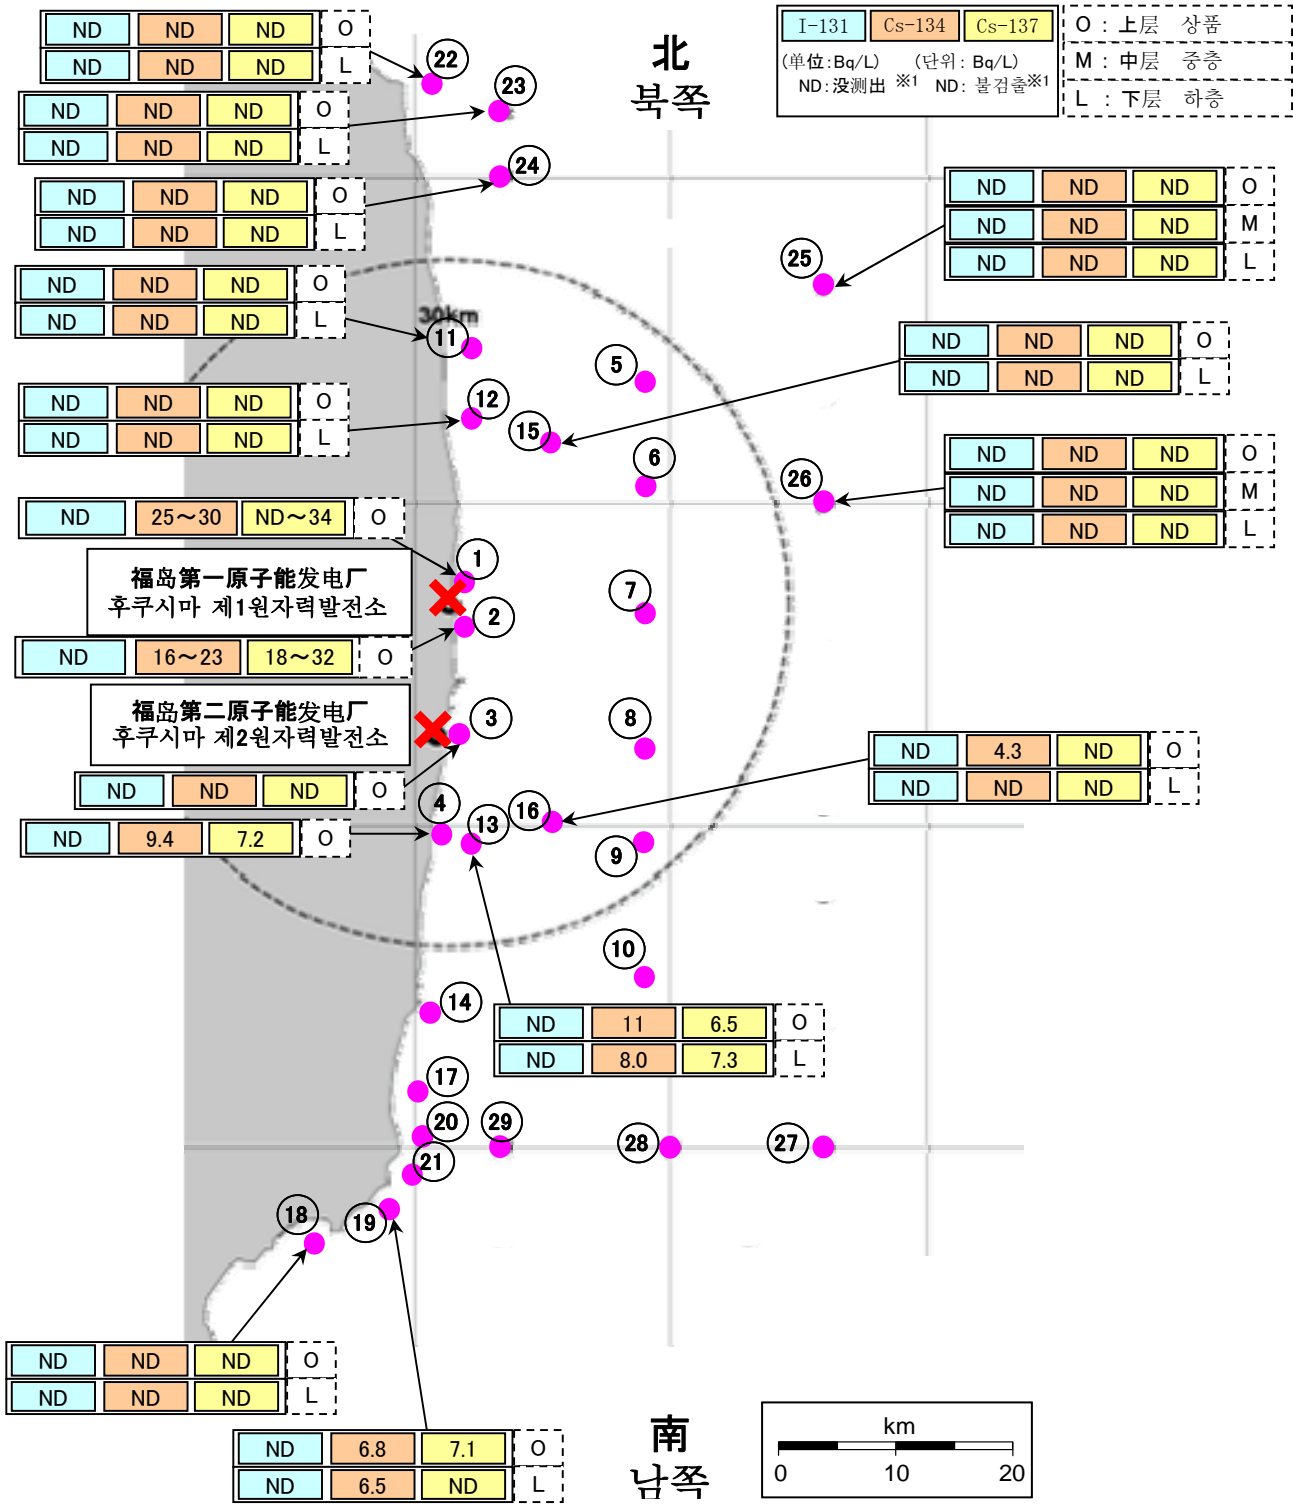

\*文部科学省根据东京电力报告编制(<http://www.tepco.co.jp/cc/press/index11-j.html>)

문부과학성이 도쿄전력의 보고에 의거해 작성. (<http://www.tepco.co.jp/cc/press/index11-j.html>)

※1 ND表示海水核辐射含量的检测值低于检测极限值(碘131约为6Bq/L, 铯134约为15Bq/L, 铯137约为16Bq/L)。

※1 ND 기재는 해수의 방사능 농도의 검출치가 검출 한계치(이-131이 약 6Bq/L, Cs-134가 약 15Bq/L,

및 Cs-137이 약 16Bq/L)를 밑도는 경우.