

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (1)

放出係数			
単位	(-)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	1.15E+00	NUREG-0782
<b>2</b>	<b>Be</b>	3.0E-02	化学的性質の類似性からCaと同一に選定
3	C	1.0E-01	IAEA-TECDOC-401
<b>4</b>	<b>F</b>	1.0E-01	化学的性質の類似性からClと同一に選定
<b>5</b>	<b>Na</b>	1.0E-01	IAEA-TECDOC-401
<b>6</b>	<b>P</b>	3.0E-02	IAEA-TECDOC-401
<b>7</b>	<b>S</b>	3.0E-02	IAEA-TECDOC-401
8	Cl	1.0E-01	化学的性質の類似性からIと同一に選定
9	Ca	3.0E-02	IAEA-TECDOC-401
10	Sc	3.0E-02	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
<b>11</b>	<b>Ti</b>	3.0E-04	化学的性質の類似性からCeと同一に選定
<b>12</b>	<b>V</b>	3.0E-04	化学的性質の類似性からCeと同一に選定
<b>13</b>	<b>Cr</b>	3.0E-02	化学的性質の類似性からMnと同一に選定
14	Mn	3.0E-02	IAEA-TECDOC-401
15	Fe	3.0E-02	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
16	Co	3.0E-02	IAEA-TECDOC-401
17	Ni	3.0E-02	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
18	Zn	3.0E-02	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
<b>19</b>	<b>Ga</b>	3.0E-04	化学的性質の類似性からSnと同一に選定
<b>20</b>	<b>Ge</b>	3.0E-04	化学的性質の類似性からSnと同一に選定
<b>21</b>	<b>Se</b>	3.0E-02	化学的性質の類似性からSと同一に選定
<b>22</b>	<b>Rb</b>	1.0E-02	化学的性質の類似性からCsと同一に選定
23	Sr	3.0E-02	IAEA-TECDOC-401
24	Y	3.0E-04	化学的性質の類似性からCeと同一に選定
25	Nb	3.0E-02	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
<b>26</b>	<b>Mo</b>	3.0E-02	化学的性質の類似性からMnと同一に選定
27	Tc	1.0E-01	化学的性質の類似性からIと同一に選定
28	Ag	3.0E-04	NRPB-R161
<b>29</b>	<b>Cd</b>	3.0E-04	NRPB-R161
30	In	1.0E-02	化学的性質の類似性からCsと同一に選定
31	Sn	3.0E-04	NRPB-R161
32	Sb	3.0E-04	NRPB-R161
33	Te	3.0E-04	NRPB-R161
34	I	1.0E-01	IAEA-TECDOC-401
35	Cs	1.0E-02	IAEA-TECDOC-401
36	Ba	3.0E-02	化学的性質の類似性からSrと同一に設定
37	Ce	3.0E-04	IAEA-TECDOC-401
38	Pm	3.0E-04	NRPB-R161
39	Eu	3.0E-04	化学的性質の類似性からCeと同一に選定
40	Gd	3.0E-04	化学的性質の類似性からEuと同一に選定
41	Tb	3.0E-04	化学的性質の類似性からEuと同一に選定
<b>42</b>	<b>Yb</b>	3.0E-04	化学的性質の類似性からEuと同一に選定
43	Ta	3.0E-02	化学的性質の類似性からNbと同一に選定
<b>44</b>	<b>W</b>	1.0E-01	化学的性質の類似性からTcと同一に選定
<b>45</b>	<b>Re</b>	1.0E-01	化学的性質の類似性からTcと同一に選定
<b>46</b>	<b>Ir</b>	3.0E-02	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
<b>47</b>	<b>Au</b>	3.0E-04	化学的性質の類似性からAgと同一に選定
<b>48</b>	<b>Hg</b>	3.0E-02	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
<b>49</b>	<b>Tl</b>	3.0E-04	NRPB-R161
50	Am	3.0E-04	IAEA-TECDOC-401
51	Cm	4.7E-04	NUREG-0782

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
IAEA-TECDOC-401  
NRPB-R161

上記「NUREG-0782」の値については「核燃料使用施設クリアランス報告書」を参照。

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (2)

帯水層土壌の分配係数			
単位	(mL/g)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	0.0E+00	IAEA-TECDOC-401
2	<i>Be</i>	2.4E+02	IAEA TRS No.364(砂)
3	C	2.0E+00	IAEA-TECDOC-401
4	<i>F</i>	1.5E+02	ORNL-5786
5	<i>Na</i>	1.0E+02	ORNL-5786
6	<i>P</i>	9.0E+00	IAEA TRS No.364(砂)
7	<i>S</i>	1.0E+01	加藤他、原子力学会誌Vol.28 No.4
8	Cl	1.0E+00	化学的性質の類似性から同一に選定
9	Ca	9.0E+00	IAEA TRS No.364(砂)
10	Sc	1.0E+03	ORNL-5786
11	<i>Ti</i>	1.0E+03	ORNL-5786
12	<i>V</i>	1.0E+03	ORNL-5786
13	<i>Cr</i>	6.7E+01	IAEA TRS No.364(砂)
14	Mn	4.9E+01	IAEA TRS No.364(砂)
15	Fe	2.2E+02	IAEA TRS No.364(砂)
16	Co	6.0E+01	IAEA TRS No.364(砂)
17	Ni	4.0E+02	IAEA TRS No.364(砂)
18	Zn	2.0E+02	IAEA TRS No.364(砂)
19	<i>Ga</i>	1.5E+03	ORNL-5786
20	<i>Ge</i>	2.5E+01	ORNL-5786
21	<i>Se</i>	1.5E+02	IAEA TRS No.364(砂)
22	<i>Rb</i>	5.5E+01	IAEA TRS No.364(砂)
23	Sr	1.3E+01	IAEA TRS No.364(砂)
24	Y	4.0E+03	IAEA-TECDOC-1000
25	Nb	1.6E+02	IAEA TRS No.364(砂)
26	<i>Mo</i>	7.4E+00	IAEA TRS No.364(砂)
27	Tc	1.4E-01	IAEA TRS No.364(砂)
28	Ag	9.0E+01	IAEA TRS No.364(砂)
29	<i>Cd</i>	7.4E+01	IAEA TRS No.364(砂)
30	In	1.0E+02	IAEA-TECDOC-1000
31	Sn	1.3E+02	IAEA TRS No.364(砂)
32	Sb	4.5E+01	IAEA TRS No.364(砂)
33	Te	3.0E+02	ORNL-5786
34	I	1.0E+00	IAEA TRS No.364(砂)
35	Cs	2.7E+02	IAEA TRS No.364(砂)
36	Ba	1.3E+01	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
37	Ce	4.9E+02	IAEA TRS No.364(砂)
38	Pm	1.0E+03	IAEA-TECDOC-1000
39	Eu	3.1E+01	JAERI-M93-113
40	Gd	6.5E+02	ORNL-5786
41	Tb	6.5E+02	ORNL-5786
42	<i>Yb</i>	6.5E+02	ORNL-5786
43	Ta	2.4E+02	IAEA TRS No.364(砂)
44	<i>W</i>	1.5E+02	ORNL-5786
45	<i>Re</i>	7.5E+00	ORNL-5786
46	<i>Ir</i>	1.5E+02	ORNL-5786
47	<i>Au</i>	2.5E+01	ORNL-5786
48	<i>Hg</i>	1.0E+01	ORNL-5786
49	<i>Tl</i>	1.5E+03	ORNL-5786
50	Am	2.0E+03	IAEA TRS No.364(砂)
51	Cm	4.0E+03	IAEA TRS No.364(砂)

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
加藤他、原子力学会誌Vol.28 No.4  
IAEA TRS No.364(砂)  
ORNL-5786  
JAERI-M93-113

上記「IAEA-TECDOC-1000」の値については「核燃料使用施設クリアランス報告書」を参照。

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (3)

農耕土壌の分配係数			
単位	(mL/g)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	0.0E+00	IAEA-TECDOC-401
<b>2</b>	<b>Be</b>	3.0E+03	IAEA TRS No.364(有機土)
3	C	2.0E+00	IAEA-TECDOC-401
<b>4</b>	<b>F</b>	1.5E+02	ORNL-5786
<b>5</b>	<b>Na</b>	1.0E+02	ORNL-5786
<b>6</b>	<b>P</b>	1.1E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
<b>7</b>	<b>S</b>	7.5E+00	ORNL-5786
8	Cl	2.7E+01	化学的性質の類似性からと同一に選定
9	Ca	1.1E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
10	Sc	1.0E+03	ORNL-5786
<b>11</b>	<b>Ti</b>	1.0E+03	ORNL-5786
<b>12</b>	<b>V</b>	1.0E+03	ORNL-5786
<b>13</b>	<b>Cr</b>	2.7E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
14	Mn	4.9E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
15	Fe	4.9E+03	IAEA TRS No.364(有機土)
16	Co	9.9E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
17	Ni	1.1E+03	IAEA TRS No.364(有機土)
18	Zn	1.6E+03	IAEA TRS No.364(有機土)
<b>19</b>	<b>Ga</b>	1.5E+03	ORNL-5786
<b>20</b>	<b>Ge</b>	2.5E+01	ORNL-5786
<b>21</b>	<b>Se</b>	1.8E+03	IAEA TRS No.364(有機土)
<b>22</b>	<b>Rb</b>	6.7E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
23	Sr	1.5E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
24	Y	4.0E+03	IAEA-TECDOC-1000
25	Nb	2.0E+03	IAEA TRS No.364(有機土)
<b>26</b>	<b>Mo</b>	2.7E+01	IAEA TRS No.364(有機土)
27	Tc	1.5E+00	IAEA TRS No.364(有機土)
28	Ag	1.5E+04	IAEA TRS No.364(有機土)
<b>29</b>	<b>Cd</b>	8.1E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
30	In	1.0E+02	IAEA-TECDOC-1000
31	Sn	1.6E+03	IAEA TRS No.364(有機土)
32	Sb	5.4E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
33	Te	3.0E+02	ORNL-5786
34	I	2.7E+01	IAEA TRS No.364(有機土)
35	Cs	2.7E+02	IAEA TRS No.364(有機土)
36	Ba	1.5E+02	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
37	Ce	3.0E+03	IAEA TRS No.364(有機土)
38	Pm	1.0E+03	IAEA-TECDOC-1000
39	Eu	3.1E+01	JAERI-M93-113
40	Gd	6.5E+02	ORNL-5786
41	Tb	6.5E+02	ORNL-5786
<b>42</b>	<b>Yb</b>	6.5E+02	ORNL-5786
43	Ta	3.0E+03	IAEA TRS No.364(有機土)
<b>44</b>	<b>W</b>	1.5E+02	ORNL-5786
<b>45</b>	<b>Re</b>	7.5E+00	ORNL-5786
<b>46</b>	<b>Ir</b>	1.5E+02	ORNL-5786
<b>47</b>	<b>Au</b>	2.5E+01	ORNL-5786
<b>48</b>	<b>Hg</b>	1.0E+01	ORNL-5786
<b>49</b>	<b>Tl</b>	1.5E+03	ORNL-5786
50	Am	1.1E+05	IAEA TRS No.364(有機土)
51	Cm	1.2E+04	IAEA TRS No.364(有機土)

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
IAEA TRS No.364(有機土)  
ORNL-5786  
IAEA-TECDOC-401  
IAEA-TECDOC-1000  
JAERI-M93-113

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (4)

米への移行係数			
単位	(Bq/g-wet per Bq/g)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	5.0E+00	IAEA-TECDOC-401
<b>2</b>	<b>Be</b>	1.0E-02	ORNL-5786
3	C	5.5E-01	NUREG/CR-3585
<b>4</b>	<b>F</b>	6.0E-02	ORNL-5786
<b>5</b>	<b>Na</b>	5.0E-02	IAEA S.S. No.57
<b>6</b>	<b>P</b>	1.0E+00	IAEA S.S. No.57
<b>7</b>	<b>S</b>	6.0E-01	IAEA S.S. No.57
8	Cl	5.0E+00	NUREG/CR-3585
9	Ca	3.0E-01	IAEA-TECDOC-401
10	Sc	1.1E-03	NUREG/CR-3585
<b>11</b>	<b>Ti</b>	5.5E-03	ORNL-5786
<b>12</b>	<b>V</b>	5.5E-03	ORNL-5786
<b>13</b>	<b>Cr</b>	8.0E-04	IAEA S.S. No.57
14	Mn	2.6E-01	IAEA TRS No.364 (シリアル)
15	Fe	7.0E-04	IAEA S.S. No.57
16	Co	3.2E-03	IAEA TRS No.364 (シリアル)
17	Ni	2.6E-02	IAEA TRS No.364 (小麦)
18	Zn	1.4E+00	IAEA TRS No.364 (小麦)
<b>19</b>	<b>Ga</b>	3.0E-03	IAEA-TECDOC-1000
<b>20</b>	<b>Ge</b>	4.0E-01	ORNL-5786
<b>21</b>	<b>Se</b>	1.0E-01	IAEA-TECDOC-1000
<b>22</b>	<b>Rb</b>	1.3E-01	NUREG/CR-3585
23	Sr	1.8E-01	IAEA TRS No.364 (シリアル)
24	Y	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
25	Nb	1.0E-02	IAEA S.S. No.57
<b>26</b>	<b>Mo</b>	2.0E-01	IAEA-TECDOC-1000
27	Tc	6.3E-01	IAEA TRS No.364 (シリアル)
28	Ag	2.0E-01	IAEA S.S. No.57
<b>29</b>	<b>Cd</b>	3.0E-01	NUREG/CR-3585
30	In	3.0E-03	IAEA-TECDOC-1000
31	Sn	2.5E-03	NUREG/CR-3585
32	Sb	1.0E-02	IAEA S.S. No.57
33	Te	6.0E-01	IAEA S.S. No.57
34	I	2.0E-02	IAEA S.S. No.57
35	Cs	7.1E-02	IAEA TRS No.364 (シリアル)
36	Ba	5.0E-03	IAEA S.S. No.57
37	Ce	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
38	Pm	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
39	Eu	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
40	Gd	2.0E-03	NCRP-123
41	Tb	2.0E-03	NCRP-123
<b>42</b>	<b>Yb</b>	2.5E-03	NUREG/CR-3585
43	Ta	2.0E-03	NCRP-123
<b>44</b>	<b>W</b>	4.5E-02	ORNL-5786
<b>45</b>	<b>Re</b>	1.5E+00	ORNL-5786
<b>46</b>	<b>Ir</b>	5.5E-02	ORNL-5786
<b>47</b>	<b>Au</b>	1.0E-01	IAEA-TECDOC-1000
<b>48</b>	<b>Hg</b>	3.0E-01	IAEA-TECDOC-1000
<b>49</b>	<b>Tl</b>	2.0E+00	IAEA-TECDOC-1000
50	Am	1.9E-05	IAEA TRS No.364 (シリアル)
51	Cm	1.8E-05	IAEA TRS No.364 (シリアル)

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
IAEA TRS No.364  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
IAEA-TECDOC-1000  
NUREG/CR-3585  
ORNL-5786  
NCRP-123

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (5)

米以外(葉菜、非葉菜、果実)への移行係数			
単位	(Bq/g-wet per Bq/g)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	5.0E+00	IAEA-TECDOC-401
<b>2</b>	<b>Be</b>	1.5E-03	IAEA Safety Report Series No.44
3	C	5.5E-01	NUREG/CR-3585
<b>4</b>	<b>F</b>	6.0E-03	IAEA Safety Report Series No.44
<b>5</b>	<b>Na</b>	5.5E-02	IAEA Safety Report Series No.44
<b>6</b>	<b>P</b>	1.0E+00	IAEA Safety Report Series No.44
<b>7</b>	<b>S</b>	6.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
8	Cl	5.0E+00	NUREG/CR-3585
9	Ca	3.0E-01	IAEA-TECDOC-401
10	Sc	1.1E-03	NUREG/CR-3585
<b>11</b>	<b>Ti</b>	5.5E-03	ORNL-5786
<b>12</b>	<b>V</b>	5.0E-04	IAEA Safety Report Series No.44
<b>13</b>	<b>Cr</b>	1.0E-03	IAEA Safety Report Series No.44
14	Mn	3.0E-01	IAEA TRS No.364(人蔘)
15	Fe	7.0E-04	IAEA S.S. No.57
16	Co	2.4E-02	IAEA TRS No.364(緑色野菜)
17	Ni	3.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
18	Zn	2.6E-01	IAEA TRS No.364(ほうれん草)
<b>19</b>	<b>Ga</b>	3.0E-03	IAEA Safety Report Series No.44
<b>20</b>	<b>Ge</b>	6.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
<b>21</b>	<b>Se</b>	1.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
<b>22</b>	<b>Rb</b>	2.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
23	Sr	5.5E-01	IAEA TRS No.364(えんどう豆)
24	Y	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
25	Nb	4.3E-03	IAEA TRS No.364(えんどう豆)
<b>26</b>	<b>Mo</b>	2.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
27	Tc	5.0E+00	IAEA Safety Report Series No.44
28	Ag	1.0E-02	IAEA Safety Report Series No.44
<b>29</b>	<b>Cd</b>	5.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
30	In	3.0E-03	IAEA-TECDOC-1000
31	Sn	3.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
32	Sb	1.0E-03	IAEA Safety Report Series No.44
33	Te	6.0E-01	IAEA S.S. No.57
34	I	2.0E-02	IAEA S.S. No.57
35	Cs	5.7E-02	IAEA TRS No.364(ジャガイモ)
36	Ba	5.0E-03	IAEA S.S. No.57
37	Ce	5.0E-02	IAEA Safety Report Series No.44
38	Pm	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
39	Eu	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
40	Gd	2.0E-03	NCRP-123
41	Tb	2.0E-03	NCRP-123
<b>42</b>	<b>Yb</b>	3.0E-03	IAEA Safety Report Series No.44
43	Ta	2.0E-03	NCRP-123
<b>44</b>	<b>W</b>	1.0E-02	IAEA Safety Report Series No.44
<b>45</b>	<b>Re</b>	3.5E-01	IAEA Safety Report Series No.44
<b>46</b>	<b>Ir</b>	1.5E-02	IAEA Safety Report Series No.44
<b>47</b>	<b>Au</b>	1.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
<b>48</b>	<b>Hg</b>	3.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44
<b>49</b>	<b>Tl</b>	2.0E+00	IAEA Safety Report Series No.44
50	Am	3.5E-04	IAEA TRS No.364(人蔘)
51	Cm	2.2E-04	IAEA TRS No.364(根菜)

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
IAEA Safety Report Series No.44  
IAEA TRS No.364  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
IAEA-TECDOC-1000  
NUREG/CR-3585  
ORNL-5786  
NCRP-123

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (6)

飼料への移行係数			
単位	(Bq/g-dry per Bq/g)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	5.0E+00	IAEA-TECDOC-401
2	<i>Be</i>	1.0E-02	ORNL-5786
3	C	2.8E+00	農作物wetの5倍
4	<i>F</i>	6.0E-02	ORNL-5786
5	<i>Na</i>	2.0E-01	IAEA S.S. No.57
6	<i>P</i>	3.0E+00	IAEA S.S. No.57
7	<i>S</i>	2.0E+00	IAEA S.S. No.57
8	Cl	7.0E+01	ORNL-5786
9	Ca	3.5E+00	ORNL-5786
10	Sc	6.0E-03	ORNL-5786
11	<i>Ti</i>	5.5E-03	ORNL-5786
12	<i>V</i>	5.5E-03	ORNL-5786
13	<i>Cr</i>	3.0E-03	IAEA S.S. No.57
14	Mn	9.8E+00	IAEA TRS No.364 (アルファルファ)
15	Fe	4.0E-03	IAEA TRS No.364
16	Co	1.1E+00	IAEA TRS No.364 (アルファルファ)
17	Ni	5.1E-01	IAEA TRS No.364 (クローバ)
18	Zn	9.9E-01	IAEA TRS No.364 (牧草)
19	<i>Ga</i>	1.0E-01	IAEA-TECDOC-1000
20	<i>Ge</i>	4.0E-01	ORNL-5786
21	<i>Se</i>	1.3E+00	NUREG/CR-3585
22	<i>Rb</i>	1.3E-01	NUREG/CR-3585
23	Sr	1.7E+00	IAEA TRS No.364 (牧草)
24	Y	1.0E-02	IAEA S.S. No.57
25	Nb	5.0E-02	IAEA TRS No.364 (油菜)
26	<i>Mo</i>	1.2E-01	NUREG/CR-3585
27	Tc	7.6E+01	IAEA TRS No.364 (牧草)
28	Ag	1.0E+00	IAEA S.S. No.57
29	<i>Cd</i>	3.0E-01	NUREG/CR-3585
30	In	1.0E-01	IAEA-TECDOC-1000
31	Sn	3.0E-02	ORNL-5786
32	Sb	4.0E-02	IAEA S.S. No.57
33	Te	2.0E+00	IAEA S.S. No.57
34	I	3.4E-03	IAEA TRS No.364 (牧草)
35	Cs	5.3E-01	IAEA TRS No.364 (牧草)
36	Ba	2.0E-02	IAEA S.S. No.57
37	Ce	4.0E-02	IAEA S.S. No.57
38	Pm	4.0E-02	IAEA S.S. No.57
39	Eu	4.0E-02	IAEA S.S. No.57
40	Gd	1.0E-02	ORNL-5786
41	Tb	1.0E-02	ORNL-5786
42	<i>Yb</i>	2.5E-03	NUREG/CR-3585
43	Ta	1.0E-02	ORNL-5786
44	<i>W</i>	4.5E-02	ORNL-5786
45	<i>Re</i>	1.5E+00	ORNL-5786
46	<i>Ir</i>	5.5E-02	ORNL-5786
47	<i>Au</i>	4.0E-01	IAEA-TECDOC-1000
48	<i>Hg</i>	3.0E+00	IAEA-TECDOC-1000
49	<i>Tl</i>	2.0E+00	IAEA-TECDOC-1000
50	Am	1.2E-03	IAEA TRS No.364 (牧草)
51	Cm	1.1E-03	IAEA TRS No.364 (牧草)

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
IAEA TRS No.364  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
IAEA-TECDOC-1000  
NUREG/CR-3585  
ORNL-5786

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (7)

牛乳への移行係数			
単位	(d/L)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	1.5E-02	IAEA TRS No.364
<b>2</b>	<b>Be</b>	2.0E-06	PNL-3209
3	C	5.0E-03	IAEA-TECDOC-401
<b>4</b>	<b>F</b>	7.0E-03	PNL-3209
<b>5</b>	<b>Na</b>	4.0E-02	IAEA S.S. No.57
<b>6</b>	<b>P</b>	2.0E-02	IAEA S.S. No.57
<b>7</b>	<b>S</b>	2.0E-02	IAEA S.S. No.57
8	Cl	1.7E-02	IAEA TRS No.364
9	Ca	3.0E-03	IAEA TRS No.364
10	Sc	5.0E-06	NUREG/CR-3585
<b>11</b>	<b>Ti</b>	1.0E-02	ORNL-5786
<b>12</b>	<b>V</b>	2.0E-05	ORNL-5786
<b>13</b>	<b>Cr</b>	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
14	Mn	3.0E-05	IAEA TRS No.364
15	Fe	3.0E-05	IAEA TRS No.364
16	Co	7.0E-05	IAEA TRS No.364
17	Ni	1.6E-02	IAEA TRS No.364
18	Zn	1.0E-02	IAEA S.S. No.57
<b>19</b>	<b>Ga</b>	1.0E-05	IAEA-TECDOC-1000
<b>20</b>	<b>Ge</b>	7.0E-02	ORNL-5786
<b>21</b>	<b>Se</b>	4.0E-03	NUREG/CR-3585
<b>22</b>	<b>Rb</b>	1.2E-02	NUREG/CR-3585
23	Sr	2.8E-03	IAEA TRS No.364
24	Y	2.0E-05	IAEA S.S. No.57
25	Nb	4.1E-07	IAEA TRS No.364
<b>26</b>	<b>Mo</b>	1.4E-03	NUREG/CR-3585
27	Tc	1.4E-04	IAEA TRS No.364
28	Ag	5.0E-05	IAEA TRS No.364
<b>29</b>	<b>Cd</b>	1.0E-03	NUREG/CR-3585
30	In	2.0E-04	IAEA-TECDOC-1000
31	Sn	1.2E-03	NUREG/CR-3585
32	Sb	2.5E-05	IAEA TRS No.364
33	Te	4.5E-04	IAEA TRS No.364
34	I	1.0E-02	IAEA TRS No.364
35	Cs	7.9E-03	IAEA TRS No.364
36	Ba	4.8E-04	IAEA TRS No.364
37	Ce	3.0E-05	IAEA TRS No.364
38	Pm	2.0E-05	IAEA S.S. No.57
39	Eu	2.0E-05	IAEA S.S. No.57
40	Gd	2.0E-05	ORNL-5786
41	Tb	2.5E-06	PNL-3209
<b>42</b>	<b>Yb</b>	2.0E-05	NUREG/CR-3585
43	Ta	3.0E-06	ORNL-5786
<b>44</b>	<b>W</b>	2.5E-04	PNL-3209
<b>45</b>	<b>Re</b>	1.5E-03	ORNL-5786
<b>46</b>	<b>Ir</b>	2.0E-06	ORNL-5786
<b>47</b>	<b>Au</b>	1.0E-05	IAEA-TECDOC-1000
<b>48</b>	<b>Hg</b>	1.9E-02	PNL-3209
<b>49</b>	<b>Tl</b>	3.0E-03	IAEA-TECDOC-1000
50	Am	1.5E-06	IAEA TRS No.364
51	Cm	2.0E-05	IAEA S.S. No.57

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
NUREG/CR-3585  
PNL-3209  
IAEA TRS No.364  
IAEA-TECDOC-1000  
ORNL-5786

表 4.14 元素依存パラメーター一覧 (8)

牛肉への移行係数			
単位	(d/kg)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	1.0E-02	IAEA-TECDOC-401
<b>2</b>	<b>Be</b>	8.0E-04	PNL-3209
3	C	2.0E-02	IAEA-TECDOC-401
<b>4</b>	<b>F</b>	2.0E-02	PNL-3209
<b>5</b>	<b>Na</b>	2.0E-01	IAEA S.S. No.57
<b>6</b>	<b>P</b>	8.0E-02	IAEA S.S. No.57
<b>7</b>	<b>S</b>	1.0E-01	IAEA S.S. No.57
8	Cl	2.0E-02	IAEA TRS No.364
9	Ca	2.0E-03	IAEA TRS No.364
10	Sc	1.6E-02	NUREG/CR-3585
<b>11</b>	<b>Ti</b>	3.0E-02	ORNL-5786
<b>12</b>	<b>V</b>	2.5E-03	ORNL-5786
<b>13</b>	<b>Cr</b>	3.0E-02	IAEA S.S. No.57
14	Mn	5.0E-04	IAEA TRS No.364
15	Fe	2.0E-02	IAEA TRS No.364
16	Co	1.0E-04	IAEA TRS No.364
17	Ni	5.0E-03	IAEA TRS No.364
18	Zn	1.0E-01	IAEA TRS No.364
<b>19</b>	<b>Ga</b>	3.0E-04	IAEA-TECDOC-1000
<b>20</b>	<b>Ge</b>	7.0E-01	ORNL-5786
<b>21</b>	<b>Se</b>	1.5E-02	NUREG/CR-3585
<b>22</b>	<b>Rb</b>	1.1E-02	NUREG/CR-3585
23	Sr	8.0E-03	IAEA TRS No.364
24	Y	1.0E-03	IAEA TRS No.364
25	Nb	3.0E-07	IAEA TRS No.364
<b>26</b>	<b>Mo</b>	6.8E-03	NUREG/CR-3585
27	Tc	1.0E-04	IAEA TRS No.364
28	Ag	3.0E-03	IAEA TRS No.364
<b>29</b>	<b>Cd</b>	5.3E-04	NUREG/CR-3585
30	In	4.0E-03	IAEA-TECDOC-1000
31	Sn	8.0E-02	NUREG/CR-3585
32	Sb	4.0E-05	IAEA TRS No.364
33	Te	7.0E-03	IAEA TRS No.364
34	I	4.0E-02	IAEA TRS No.364
35	Cs	5.0E-02	IAEA TRS No.364
36	Ba	2.0E-04	IAEA TRS No.364
37	Ce	2.0E-05	IAEA TRS No.364
38	Pm	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
39	Eu	2.0E-03	IAEA S.S. No.57
40	Gd	3.5E-03	ORNL-5786
41	Tb	5.0E-03	PNL-3209
<b>42</b>	<b>Yb</b>	4.0E-03	NUREG/CR-3585
43	Ta	6.0E-04	ORNL-5786
<b>44</b>	<b>W</b>	3.7E-02	NUREG/CR-2976
<b>45</b>	<b>Re</b>	8.0E-03	ORNL-5786
<b>46</b>	<b>Ir</b>	1.5E-03	ORNL-5786
<b>47</b>	<b>Au</b>	5.0E-03	IAEA-TECDOC-1000
<b>48</b>	<b>Hg</b>	1.0E-01	PNL-3209
<b>49</b>	<b>Tl</b>	1.0E-02	IAEA-TECDOC-1000
50	Am	4.0E-05	IAEA TRS No.364
51	Cm	2.0E-05	IAEA S.S. No.57

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
NUREG/CR-3585  
NUREG/CR-2976  
PNL-3209  
IAEA TRS No.364  
IAEA-TECDOC-1000  
ORNL-5786



表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (9)

豚肉への移行係数			
単位	(d/kg)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	8.0E-02	PNL-3209
2	<b>Be</b>	1.0E-02	PNL-3209
3	C	1.7E-01	PNL-3209
4	<b>F</b>	9.0E-02	PNL-3209
5	<b>Na</b>	1.0E-01	PNL-3209
6	<b>P</b>	5.4E-01	PNL-3209
7	<b>S</b>	3.2E-01	化学的性質の類似性からSeと同一に選定
8	Cl	3.3E-03	化学的性質の類似性からIと同一に設定
9	Ca	3.3E-03	PNL-3209
10	Sc	1.0E-02	PNL-3209
11	<b>Ti</b>	1.0E-03	化学的性質の類似性からZrと同一に選定
12	<b>V</b>	2.0E-04	化学的性質の類似性からNbと同一に選定
13	<b>Cr</b>	9.9E-04	PNL-3209
14	Mn	3.6E-03	IAEA TRS No.364
15	Fe	2.6E-02	IAEA TRS No.364
16	Co	2.0E-03	IAEA TRS No.364
17	Ni	5.0E-03	PNL-3209
18	Zn	1.5E-01	IAEA TRS No.364
19	<b>Ga</b>	3.1E+00	化学的性質の類似性からInと同一に選定
20	<b>Ge</b>	7.0E-03	化学的性質の類似性からSbと同一に選定
21	<b>Se</b>	3.2E-01	NUREG/CR-2976
22	<b>Rb</b>	2.0E-01	PNL-3209
23	Sr	4.0E-02	IAEA TRS No.364
24	Y	5.0E-03	PNL-3209
25	Nb	2.0E-04	IAEA TRS No.364
26	<b>Mo</b>	2.0E-02	PNL-3209
27	Tc	1.5E-04	IAEA TRS No.364
28	Ag	2.0E-02	IAEA TRS No.364
29	<b>Cd</b>	3.0E-03	NUREG/CR-2976
30	In	3.1E+00	Hg(豚肉への移行係数の最大値)と同一に設定
31	Sn	9.9E-04	PNL-3209
32	Sb	7.0E-03	PNL-3209
33	Te	1.0E-02	PNL-3209
34	I	3.3E-03	IAEA TRS No.364
35	Cs	2.4E-01	IAEA TRS No.364
36	Ba	1.0E-02	PNL-3209
37	Ce	1.0E-04	IAEA TRS No.364
38	Pm	5.0E-03	PNL-3209
39	Eu	5.0E-03	PNL-3209
40	Gd	5.0E-03	化学的性質の類似性からEuと同一に設定
41	Tb	5.0E-03	PNL-3209
42	<b>Yb</b>	5.0E-03	化学的性質の類似性からEuと同一に選定
43	Ta	2.0E-04	化学的性質の類似性からNbと同一に設定
44	<b>W</b>	9.9E-04	PNL-3209
45	<b>Re</b>	1.5E-04	化学的性質の類似性からTcと同一に選定
46	<b>Ir</b>	2.0E-03	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
47	<b>Au</b>	2.0E-02	化学的性質の類似性からAgと同一に選定
48	<b>Hg</b>	3.1E+00	PNL-3209
49	<b>Tl</b>	3.1E+00	化学的性質の類似性からInと同一に選定
50	Am	1.7E-04	IAEA TRS No.364
51	Cm	1.0E-02	PNL-3209

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素  
 既往のクリアランス評価で使用された値: Zr = 1.0E-03

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
 「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
 「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
 NUREG/CR-2976  
 PNL-3209  
 IAEA TRS No.364

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (10)

鶏肉への移行係数			
単位	(d/kg)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	2.5E+00	PNL-3209
2	<i>Be</i>	4.0E-01	PNL-3209
3	C	3.7E+00	PNL-3209
4	<i>F</i>	9.9E-04	PNL-3209
5	<i>Na</i>	1.0E-02	PNL-3209
6	<i>P</i>	1.9E-01	PNL-3209
7	<i>S</i>	8.5E+00	化学的性質の類似性からSeと同一に選定
8	Cl	1.0E-02	化学的性質の類似性からと同一に設定
9	Ca	4.0E-02	IAEA TRS No.364
10	Sc	4.0E-03	PNL-3209
11	<i>Ti</i>	6.0E-05	化学的性質の類似性からZrと同一に選定
12	<i>V</i>	3.0E-04	化学的性質の類似性からNbと同一に選定
13	<i>Cr</i>	9.9E-04	PNL-3209
14	Mn	5.0E-02	IAEA TRS No.364
15	Fe	1.0E+00	IAEA TRS No.364
16	Co	2.0E+00	IAEA TRS No.364
17	Ni	1.0E-03	PNL-3209
18	Zn	7.0E+00	IAEA TRS No.364
19	<i>Ga</i>	1.0E+01	化学的性質の類似性からInと同一に選定
20	<i>Ge</i>	6.0E-03	化学的性質の類似性からSbと同一に選定
21	<i>Se</i>	8.5E+00	NUREG/CR-2976
22	<i>Rb</i>	2.0E+00	PNL-3209
23	Sr	8.0E-02	IAEA TRS No.364
24	Y	1.0E-02	IAEA TRS No.364
25	Nb	3.0E-04	IAEA TRS No.364
26	<i>Mo</i>	5.0E-02	NUREG/CR-2976
27	Tc	3.0E-02	IAEA TRS No.364
28	Ag	2.0E+00	IAEA TRS No.364
29	<i>Cd</i>	8.4E-01	NUREG/CR-2976
30	In	1.0E+01	Cs(鶏肉への移行係数の最大値)と同一に設定
31	Sn	9.9E-04	PNL-3209
32	Sb	6.0E-03	PNL-3209
33	Te	6.0E-01	IAEA TRS No.364
34	I	1.0E-02	IAEA TRS No.364
35	Cs	1.0E+01	IAEA TRS No.364
36	Ba	9.0E-03	IAEA TRS No.364
37	Ce	4.0E-03	IAEA TRS No.364
38	Pm	2.0E-03	IAEA TRS No.364
39	Eu	4.0E-03	PNL-3209
40	Gd	4.0E-03	化学的性質の類似性からEuと同一に設定
41	Tb	4.0E-03	PNL-3209
42	<i>Yb</i>	4.0E-03	化学的性質の類似性からEuと同一に選定
43	Ta	3.0E-04	化学的性質の類似性からNbと同一に設定
44	<i>W</i>	9.9E-04	PNL-3209
45	<i>Re</i>	3.0E-02	化学的性質の類似性からTcと同一に選定
46	<i>Ir</i>	2.0E+00	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
47	<i>Au</i>	2.0E+00	化学的性質の類似性からAgと同一に選定
48	<i>Hg</i>	2.7E-02	NUREG/CR-2976
49	<i>Tl</i>	1.0E+01	化学的性質の類似性からInと同一に選定
50	Am	6.0E-03	IAEA TRS No.364
51	Cm	4.0E-03	PNL-3209

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

上記表中にない核種の既往のクリアランス評価で使用された値: Zr = 6.0E-05

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
NUREG/CR-2976  
PNL-3209  
IAEA TRS No.364

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (11)

鶏卵への移行係数			
単位	(d/kg)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	2.7E+00	PNL-3209
<b>2</b>	<b>Be</b>	2.0E-02	PNL-3209
3	C	2.8E+00	PNL-3209
<b>4</b>	<b>F</b>	9.9E-04	PNL-3209
<b>5</b>	<b>Na</b>	6.1E+00	NUREG/CR-2976
<b>6</b>	<b>P</b>	1.0E+01	PNL-3209
<b>7</b>	<b>S</b>	9.3E+00	化学的性質の類似性からSeと同一に選定
8	Cl	3.0E+00	化学的性質の類似性からIと同一に設定
9	Ca	4.0E-01	IAEA TRS No.364
10	Sc	9.9E-04	PNL-3209
<b>11</b>	<b>Ti</b>	2.0E-04	化学的性質の類似性からZrと同一に選定
<b>12</b>	<b>V</b>	1.0E-03	化学的性質の類似性からNbと同一に選定
<b>13</b>	<b>Cr</b>	9.9E-04	PNL-3209
14	Mn	6.0E-02	IAEA TRS No.364
15	Fe	1.0E+00	IAEA TRS No.364
16	Co	1.0E-01	IAEA TRS No.364
17	Ni	1.0E-01	PNL-3209
18	Zn	3.0E+00	IAEA TRS No.364
<b>19</b>	<b>Ga</b>	1.0E+01	化学的性質の類似性からInと同一に選定
<b>20</b>	<b>Ge</b>	7.0E-02	化学的性質の類似性からSbと同一に選定
<b>21</b>	<b>Se</b>	9.3E+00	NUREG/CR-2976
<b>22</b>	<b>Rb</b>	3.0E+00	PNL-3209
23	Sr	2.0E-01	IAEA TRS No.364
24	Y	2.0E-03	IAEA TRS No.364
25	Nb	1.0E-03	IAEA TRS No.364
<b>26</b>	<b>Mo</b>	5.0E-01	NUREG/CR-2976
27	Tc	3.0E+00	IAEA TRS No.364
28	Ag	9.9E-04	PNL-3209
<b>29</b>	<b>Cd</b>	1.0E-01	NUREG/CR-2976
30	In	1.0E+01	Pと同一(鶏卵への移行係数の最大値)に選定
31	Sn	9.9E-04	PNL-3209
32	Sb	7.0E-02	PNL-3209
33	Te	5.0E+00	IAEA TRS No.364
34	I	3.0E+00	IAEA TRS No.364
35	Cs	4.0E-01	IAEA TRS No.364
36	Ba	9.0E-01	IAEA TRS No.364
37	Ce	9.0E-05	IAEA TRS No.364
38	Pm	2.0E-02	IAEA TRS No.364
39	Eu	7.0E-03	PNL-3209
40	Gd	7.0E-03	化学的性質の類似性からEuと同一に選定
41	Tb	7.0E-03	PNL-3209
<b>42</b>	<b>Yb</b>	7.0E-03	化学的性質の類似性からEuと同一に選定
43	Ta	1.0E-03	化学的性質の類似性からNbと同一に選定
<b>44</b>	<b>W</b>	9.9E-04	PNL-3209
<b>45</b>	<b>Re</b>	3.0E+00	化学的性質の類似性からTcと同一に選定
<b>46</b>	<b>Ir</b>	1.0E-01	化学的性質の類似性からCoと同一に選定
<b>47</b>	<b>Au</b>	3.9E-03	IAEA-SM-237/54
<b>48</b>	<b>Hg</b>	9.9E-04	PNL-3209
<b>49</b>	<b>Tl</b>	1.0E+01	化学的性質の類似性からInと同一に選定
50	Am	4.0E-03	IAEA TRS No.364
51	Cm	2.0E-03	PNL-3209

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

上記表中にない核種の既往のクリアランス評価で使用された値: Zr = 1.0E-03

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
NUREG/CR-2976  
PNL-3209  
IAEA-SM-237/54  
IAEA TRS No.364

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (12)

魚類への濃縮係数			
単位	(L/kg)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	1.0E+00	IAEA TRS No.364
2	<i>Be</i>	2.0E+00	UCRL-50564 Rev.1
3	C	5.0E+04	IAEA TRS No.364
4	<i>F</i>	1.0E+01	UCRL-50564 Rev.1
5	<i>Na</i>	2.0E+01	IAEA SS No.57
6	<i>P</i>	1.0E+05	IAEA SS No.57
7	<i>S</i>	8.0E+02	IAEA SS No.57
8	Cl	5.0E+01	UCRL-50564
9	Ca	6.0E+01	IAEA-TECDOC-401
10	Sc	1.0E+02	IAEA TRS No.364
11	<i>Ti</i>	1.0E+03	UCRL-50564 Rev.1
12	<i>V</i>	1.0E+01	UCRL-50564 Rev.1
13	<i>Cr</i>	2.0E+02	IAEA SS No.57
14	Mn	4.0E+02	IAEA TRS No.364
15	Fe	2.0E+02	IAEA TRS No.364
16	Co	3.0E+02	IAEA TRS No.364
17	Ni	1.0E+02	IAEA TRS No.364
18	Zn	1.0E+03	IAEA TRS No.364
19	<i>Ga</i>	3.3E+02	UCRL-50564 Rev.1
20	<i>Ge</i>	3.3E+03	UCRL-50564 Rev.1
21	<i>Se</i>	1.7E+02	NUREG/CR-3585
22	<i>Rb</i>	2.0E+03	NUREG/CR-3585
23	Sr	6.0E+01	IAEA TRS No.364
24	Y	3.0E+01	IAEA TRS No.364
25	Nb	3.0E+02	IAEA TRS No.364
26	<i>Mo</i>	1.0E+01	NUREG/CR-3585
27	Tc	2.0E+01	IAEA TRS No.364
28	Ag	5.0E+00	IAEA TRS No.364
29	<i>Cd</i>	2.0E+02	NUREG/CR-3585
30	In	1.0E+04	IAEA TECDOC-1000
31	Sn	3.0E+03	IAEA TRS No.364
32	Sb	1.0E+02	IAEA TRS No.364
33	Te	4.0E+02	IAEA TRS No.364
34	I	4.0E+01	IAEA TRS No.364
35	Cs	2.0E+03	IAEA TRS No.364
36	Ba	4.0E+00	IAEA TRS No.364
37	Ce	3.0E+01	IAEA TRS No.364
38	Pm	3.0E+01	IAEA TRS No.364
39	Eu	5.0E+01	IAEA TRS No.364
40	Gd	2.5E+01	UCRL-50564
41	Tb	2.5E+01	UCRL-50564
42	<i>Yb</i>	2.5E+01	NUREG/CR-3585
43	Ta	1.0E+02	IAEA TRS No.364
44	<i>W</i>	1.2E+03	UCRL-50564 Rev.1
45	<i>Re</i>	1.2E+02	UCRL-50564 Rev.1
46	<i>Ir</i>	1.0E+01	UCRL-50564 Rev.1
47	<i>Au</i>	3.3E+01	UCRL-50564 Rev.1
48	<i>Hg</i>	1.0E+03	UCRL-50564 Rev.1
49	<i>Tl</i>	1.0E+04	UCRL-50564 Rev.1
50	Am	3.0E+01	IAEA TRS No.364
51	Cm	3.0E+01	IAEA TRS No.364

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
IAEA SS No.57  
IAEA-TECDOC-401  
NUREG/CR-3585  
UCRL-50564 Rev.1  
IAEA TRS No.364  
IAEA-TECDOC-1000

上記「UCRL-50564」の値については「原子炉クリアランス報告書」(Cl)、「核燃料使用施設クリアランス報告書」(Gd、Tb)を参照。

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (13)

インゴットへの移行割合			
単位	(-)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	0.0E+00	Chapuisの文献
<b>2</b>	<b>Be</b>	1.0E-01	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
3	C	1.0E+00	保守的に選定
<b>4</b>	<b>F</b>	0.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定
<b>5</b>	<b>Na</b>	1.0E-01	NUREG-1640
<b>6</b>	<b>P</b>	1.0E-01	NUREG-1640
<b>7</b>	<b>S</b>	2.0E-01	NUREG-1640
8	Cl	0.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定
9	Ca	1.0E-01	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
10	Sc	1.0E+00	※1
<b>11</b>	<b>Ti</b>	1.0E-02	化学的性質の類似性からZrと同一に選定
<b>12</b>	<b>V</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からNbと同一に選定
<b>13</b>	<b>Cr</b>	9.9E-01	NUREG-1640
14	Mn	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
15	Fe	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
16	Co	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
17	Ni	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
18	Zn	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
<b>19</b>	<b>Ga</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からInと同一に選定
<b>20</b>	<b>Ge</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からSnと同一に選定
<b>21</b>	<b>Se</b>	8.0E-01	NUREG-1640
<b>22</b>	<b>Rb</b>	1.0E-03	化学的性質の類似性からCsと同一に選定
23	Sr	1.0E-01	IAEA S.S. No.111-P-1.1
24	Y	1.0E-02	NUREG-1640
25	Nb	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
<b>26</b>	<b>Mo</b>	1.0E+00	NUREG-1640
27	Tc	1.0E-01	IAEA S.S. No.111-P-1.1
28	Ag	1.0E+00	Chapuisの文献
<b>29</b>	<b>Cd</b>	1.0E-02	NUREG-1640
30	In	1.0E+00	※1
31	Sn	1.0E+00	※1
32	Sb	1.0E+00	Chapuisの文献
33	Te	1.0E-02	※1
34	I	0.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定
35	Cs	1.0E-03	IAEA S.S. No.111-P-1.1
36	Ba	1.0E-01	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
37	Ce	1.0E-02	NUREG-1640
38	Pm	1.0E-02	NUREG-1640
39	Eu	5.0E-02	IAEA TECDOC-807
40	Gd	1.0E+00	※1
41	Tb	1.0E+00	※1
<b>42</b>	<b>Yb</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からTbと同一に選定
43	Ta	1.0E+00	※1
<b>44</b>	<b>W</b>	1.0E+00	Radiation protection 117
<b>45</b>	<b>Re</b>	9.9E-01	NUREG-1640
<b>46</b>	<b>Ir</b>	1.0E+00	NUREG-1640
<b>47</b>	<b>Au</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からAgと同一に選定
<b>48</b>	<b>Hg</b>	1.0E-02	化学的性質の類似性からCdと同一に選定
<b>49</b>	<b>Tl</b>	1.0E-01	Radiation protection 117
50	Am	1.0E-01	IAEA S.S. No.111-P-1.1
51	Cm	1.0E-01	Chapuisの文献

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

上記表中にない核種の既往のクリアランス評価で使用された値: Zr = 1.0E-02

※1: 文献を元に選定することが不可能であるため、元素の沸点と電気炉での鉄の平均的な溶融温度(1823~1923K)との比較及び酸化物の標準生成エネルギーを基に、類似性を判断して選定。

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
IAEA S.S. No.111-P-1.1  
NUREG-1640  
Radiation protection 117  
Chapuisの文献  
IAEA TECDOC-807

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (14)

スラグへの移行割合			
単位	(-)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	0.0E+00	Chapuisの文献
<b>2</b>	<b>Be</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
3	C	1.0E-01	保守的に選定
<b>4</b>	<b>F</b>	0.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定
<b>5</b>	<b>Na</b>	5.5E-01	NUREG-1640
<b>6</b>	<b>P</b>	7.7E-01	NUREG-1640
<b>7</b>	<b>S</b>	3.0E-02	NUREG-1640
8	Cl	0.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定
9	Ca	1.0E+00	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
10	Sc	1.0E-01	※1
<b>11</b>	<b>Ti</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からZrと同一に選定
<b>12</b>	<b>V</b>	1.0E-01	化学的性質の類似性からNbと同一に選定
<b>13</b>	<b>Cr</b>	5.0E-01	NUREG-1640
14	Mn	1.0E-01	IAEA S.S. No.111-P-1.1
15	Fe	1.0E-02	IAEA S.S. No.111-P-1.1
16	Co	1.0E-02	IAEA S.S. No.111-P-1.1
17	Ni	1.0E-02	IAEA S.S. No.111-P-1.1
18	Zn	1.0E-02	IAEA S.S. No.111-P-1.1
<b>19</b>	<b>Ga</b>	1.0E-02	化学的性質の類似性からInと同一に選定
<b>20</b>	<b>Ge</b>	1.0E-02	化学的性質の類似性からSnと同一に選定
<b>21</b>	<b>Se</b>	7.7E-01	NUREG-1640
<b>22</b>	<b>Rb</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からCsと同一に選定
23	Sr	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
24	Y	1.0E+00	NUREG-1640
25	Nb	1.0E-01	IAEA S.S. No.111-P-1.1
<b>26</b>	<b>Mo</b>	1.0E-02	NUREG-1640
27	Tc	1.0E-01	IAEA S.S. No.111-P-1.1
28	Ag	1.0E+00	Chapuisの文献
<b>29</b>	<b>Cd</b>	5.0E-02	NUREG-1640
30	In	1.0E-02	※1
31	Sn	1.0E-02	※1
32	Sb	1.0E-02	Chapuisの文献
33	Te	1.0E+00	※1
34	I	0.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定
35	Cs	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
36	Ba	1.0E+00	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
37	Ce	1.0E+00	NUREG-1640
38	Pm	1.0E+00	NUREG-1640
39	Eu	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
40	Gd	1.0E-01	※1
41	Tb	1.0E-01	※1
<b>42</b>	<b>Yb</b>	1.0E-01	化学的性質の類似性からTbと同一に選定
43	Ta	1.0E-01	※1
<b>44</b>	<b>W</b>	1.0E+00	Radiation protection 117
<b>45</b>	<b>Re</b>	8.7E-01	NUREG-1640
<b>46</b>	<b>Ir</b>	3.0E-02	NUREG-1640
<b>47</b>	<b>Au</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からAgと同一に選定
<b>48</b>	<b>Hg</b>	5.0E-02	化学的性質の類似性からCdと同一に選定
<b>49</b>	<b>Tl</b>	1.0E+00	Radiation protection 117
50	Am	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
51	Cm	1.0E+00	Chapuisの文献

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素  
 上記表中にない核種の既往のクリアランス評価で使用された値: Zr = 1.0E+00

※1: 文献を元に選定することが不可能であるため、元素の沸点と電気炉での鉄の平均的な溶融温度(1823~1923K)との比較及び酸化物の標準生成エネルギーを基に、類似性を判断して選定。

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
 「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
 「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
 IAEA S.S. No.111-P-1.1  
 NUREG-1640  
 Radiation protection 117  
 Chapuisの文献

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (15)

ダストへの移行割合			
単位	(-)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	1.0E+00	Chapuisの文献
<b>2</b>	<b>Be</b>	1.0E-01	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
3	C	1.0E+00	保守的に選定
<b>4</b>	<b>F</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定
<b>5</b>	<b>Na</b>	5.0E-01	NUREG-1640
<b>6</b>	<b>P</b>	9.7E-01	NUREG-1640
<b>7</b>	<b>S</b>	9.7E-01	NUREG-1640
8	Cl	1.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定
9	Ca	1.0E-01	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
10	Sc	5.0E-02	※1
<b>11</b>	<b>Ti</b>	5.0E-02	化学的性質の類似性からZrと同一に選定
<b>12</b>	<b>V</b>	1.0E-02	化学的性質の類似性からNbと同一に選定
<b>13</b>	<b>Cr</b>	1.0E-02	NUREG-1640
14	Mn	5.0E-02	IAEA S.S. No.111-P-1.1
15	Fe	5.0E-03	IAEA S.S. No.111-P-1.1
16	Co	5.0E-03	IAEA S.S. No.111-P-1.1
17	Ni	5.0E-03	IAEA S.S. No.111-P-1.1
18	Zn	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
<b>19</b>	<b>Ga</b>	5.0E-03	化学的性質の類似性からInと同一に選定
<b>20</b>	<b>Ge</b>	5.0E-03	化学的性質の類似性からSnと同一に選定
<b>21</b>	<b>Se</b>	8.0E-01	NUREG-1640
<b>22</b>	<b>Rb</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からCsと同一に選定
23	Sr	1.0E-01	IAEA S.S. No.111-P-1.1
24	Y	5.0E-02	NUREG-1640
25	Nb	1.0E-02	IAEA S.S. No.111-P-1.1
<b>26</b>	<b>Mo</b>	2.0E-02	NUREG-1640
27	Tc	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
28	Ag	1.0E+00	Chapuisの文献
<b>29</b>	<b>Cd</b>	1.0E+00	NUREG-1640
30	In	5.0E-03	※1
31	Sn	5.0E-03	※1
32	Sb	1.0E+00	Chapuisの文献
33	Te	1.0E+00	※1
34	I	1.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定
35	Cs	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1
36	Ba	1.0E-01	化学的性質の類似性からSrと同一に選定
37	Ce	5.0E-02	NUREG-1640
38	Pm	5.0E-02	NUREG-1640
39	Eu	5.0E-03	IAEA S.S. No.111-P-1.1
40	Gd	5.0E-02	※1
41	Tb	5.0E-02	※1
<b>42</b>	<b>Yb</b>	5.0E-02	化学的性質の類似性からTbと同一に選定
43	Ta	5.0E-02	※1
<b>44</b>	<b>W</b>	1.0E-01	Radiation protection 117
<b>45</b>	<b>Re</b>	9.7E-01	NUREG-1640
<b>46</b>	<b>Ir</b>	1.0E+00	NUREG-1640
<b>47</b>	<b>Au</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からAgと同一に選定
<b>48</b>	<b>Hg</b>	1.0E+00	化学的性質の類似性からCdと同一に選定
<b>49</b>	<b>Tl</b>	1.0E-01	Radiation protection 117
50	Am	5.0E-03	IAEA S.S. No.111-P-1.1
51	Cm	5.0E-03	Chapuisの文献

No.と元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素  
 上記表中にない核種の既往のクリアランス評価で使用された値: Zr = 5.0E-02

※1: 文献を元に選定することが不可能であるため、元素の沸点と電気炉での鉄の平均的な溶融温度(1823~1923K)との比較及び酸化物の標準生成エネルギーを基に、類似性を判断して選定。

調査文献 「原子炉クリアランス報告書」  
 「核燃料使用施設クリアランス報告書」  
 「重水炉、高速炉等クリアランス報告書」  
 IAEA S.S. No.111-P-1.1  
 NUREG-1640  
 Radiation protection 117  
 Chapuisの文献

表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (16)

焼却処理において核種が排気に移行する割合			
単位	(-)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	5.0E-1	IAEA-TECDOC-401
2	C	5.0E-1	IAEA-TECDOC-401
3	F	1.0E-2	化学的性質の類似性から Cl の値と同じとした
4	Na	1.0E-3	IAEA-TECDOC-401
5	P	1.0E-1	IAEA-TECDOC-401
6	S	1.0E-1	IAEA-TECDOC-401
7	Cl	1.0E-2	EUR-16198
8	Ca	1.0E-4	IAEA-TECDOC-401
9	V	1.0E-3	化学的性質の類似性から、EUR-16198 の Nb の値と同じとした
10	Cr	1.0E-3	EUR-16198
11	Mn	1.0E-4	IAEA-TECDOC-401
12	Fe	1.0E-3	EUR-16198
13	Co	1.0E-4	IAEA-TECDOC-401
14	Ni	1.0E-3	EUR-16198
15	Zn	1.0E-3	EUR-16198
16	Ga	1.0E-3	EUR-16198
17	Ge	1.0E-3	化学的性質の類似性から EUR-16198 の Sn の値と同じとした
18	Se	1.0E-3	EUR-16198
19	Rb	1.0E-3	EUR-16198
20	Sr	1.0E-4	IAEA-TECDOC-401
21	Y	1.0E-3	EUR-16198
22	Mo	1.0E-3	EUR-16198
23	Tc	1.0E-3	EUR-16198
24	Cd	1.0E-3	EUR-16198
25	In	1.0E-3	EUR-16198
26	Sb	1.0E-3	EUR-16198
27	I	1.0E-1	IAEA-TECDOC-401
28	Cs	1.0E-3	IAEA-TECDOC-401
29	Ba	1.0E-3	EUR-16198
30	Ce	1.0E-4	IAEA-TECDOC-401
31	Pm	1.0E-3	EUR-16198
32	Eu	1.0E-3	EUR-16198
33	Gd	1.0E-3	EUR-16198
34	Yb	1.0E-3	化学的性質の類似性から Gd の値と同じとした
35	W	1.0E-3	化学的性質の類似性から Mo の値と同じとした
36	Re	1.0E-3	EUR-16198
37	Ir	1.0E-3	EUR-16198
38	Au	1.0E-3	EUR-16198
39	Tl	1.0E-3	EUR-16198
40	Am	1.0E-4	IAEA-TECDOC-401
41	Cm	1.0E-3	EUR-16198

調査文献 IAEA-TECDOC-401  
EUR-16198



表 4.14 元素依存パラメータ一覧 (17)

溶融処理において核種が排気に移行する割合			
単位	(-)		
No.	元素	選定値	選定根拠
1	H	1.0E+0	09 廃輸報-0003*1 から設定
2	C	1.0E+0	09 廃輸報-0003*1 から設定
3	F	5.0E-1	化学的性質の類似性から Cl の値と同じとした
4	Na	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
5	P	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
6	S	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
7	Cl	5.0E-1	NUREG-1640 から STEEL の値
8	Ca	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
9	V	1.0E-3 *2	化学的性質の類似性から EUR-16198 の Nb の値と同じとした
10	Cr	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
11	Mn	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
12	Fe	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
13	Co	2.5E-2	09 廃輸報-0003*1 から設定
14	Ni	0.0	09 廃輸報-0003*1 から設定
15	Zn	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
16	Ga	1.0E-3 *2	EUR-16198
17	Ge	1.0E-3 *2	化学的性質の類似性から EUR-16198 の Sn の値と同じとした
18	Se	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
19	Rb	1.0E-3 *2	EUR-16198
20	Sr	0.0	09 廃輸報-0003*1 から設定
21	Y	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
22	Mo	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
23	Tc	0.0	09 廃輸報-0003*1 から設定
24	Cd	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
25	In	1.0E-3 *2	EUR-16198
26	Sb	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
27	I	1.0E+0	09 廃輸報-0003*1 から設定
28	Cs	5.3E-1	09 廃輸報-0003*1 から設定
29	Ba	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
30	Ce	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
31	Pm	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
32	Eu	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
33	Gd	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
34	Yb	0.0	化学的性質の類似性から Gd の値と同じとした
35	W	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
36	Re	1.0E-3 *2	EUR-16198
37	Ir	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
38	Au	1.0E-3 *2	EUR-16198
39	Tl	0.0	NUREG-1640 から STEEL の値
40	Am	0.0	09 廃輸報-0003*1 から設定
41	Cm	0.0	09 廃輸報-0003*1 から設定

\*1: 独立行政法人 原子力安全基盤機構「平成 20 年度 放射性廃棄物処分に関する調査(浅地中処分に関する調査)報告書」、09 廃輸報-0003 (平成 21 年 8 月)

\*2: 「焼却処理において核種が排気に移行する割合」と同じ選定値とした。

調査文献 09 廃輸報-0003  
 NUREG-1640  
 EUR-16198

表 4.15 核種依存パラメータ一覧 (1)

(内部被ばく線量係数)

No.	核種	半減期 (y)	内部被ばく線量係数 (Sv/Bq)						換算係数に含めて 考慮した核種
			作業者 (ICRP Publ. 68)		一般公衆 (ICRP Publ. 72)				
			吸入	経口	吸入		経口		
					成人	子ども	成人	子ども	
1	H-3	1.23E+01	4.1E-11	4.2E-11	4.5E-11	2.7E-10	4.2E-11	1.2E-10	
2	Be-7	1.46E-01	4.6E-11	2.8E-11	5.5E-11	2.4E-10	2.8E-11	1.3E-10	
3	C-14	5.73E+03	5.8E-10	5.8E-10	2.0E-09	6.6E-09	5.8E-10	1.6E-09	
4	F-18	2.09E-04	9.3E-11	4.9E-11	5.9E-11	3.1E-10	4.9E-11	3.0E-10	
5	Na-22	2.60E+00	2.0E-09	3.2E-09	1.3E-09	7.3E-09	3.2E-09	1.5E-08	
6	P-32	3.90E-02	2.9E-09	2.4E-09	3.4E-09	1.5E-08	2.4E-09	1.9E-08	
7	P-33	6.94E-02	1.3E-09	2.4E-10	1.5E-09	4.6E-09	2.4E-10	1.8E-09	
8	S-35	2.40E-01	1.1E-09	7.7E-10	1.4E-09	4.5E-09	7.7E-10	5.4E-09	
9	Cl-36	3.01E+05	5.1E-09	9.3E-10	7.3E-09	2.6E-08	9.3E-10	6.3E-09	
10	Ca-41	1.03E+05	1.9E-10	2.9E-10	9.5E-11	2.6E-10	1.9E-10	5.2E-10	
11	Ca-45	4.49E-01	2.3E-09	7.6E-10	2.7E-09	8.8E-09	7.1E-10	4.9E-09	
12	Sc-46	2.30E-01	4.8E-09	1.5E-09	6.8E-09	2.3E-08	1.5E-09	7.9E-09	
13	Ti-44 +	4.73E+01	7.2E-08	6.2E-09	1.2E-07	3.1E-07	6.2E-09	3.3E-08	Sc-44 (1.0)
14	V-49	9.25E-01	2.6E-11	1.8E-11	3.4E-11	2.1E-10	1.8E-11	1.4E-10	
15	Cr-51	7.58E-02	3.6E-11	3.8E-11	3.7E-11	2.1E-10	3.8E-11	2.3E-10	
16	Mn-54	8.55E-01	1.2E-09	7.1E-10	1.5E-09	6.2E-09	7.1E-10	3.1E-09	
17	Fe-55	2.73E+00	9.2E-10	3.3E-10	3.8E-10	1.4E-09	3.3E-10	2.4E-09	
18	Fe-59	1.22E-01	3.2E-09	1.8E-09	3.7E-09	1.3E-08	1.8E-09	1.3E-08	
19	Co-56	2.11E-01	4.9E-09	2.5E-09	4.8E-09	2.1E-08	2.5E-09	1.5E-08	
20	Co-57	7.44E-01	6.0E-10	2.1E-10	5.5E-10	2.2E-09	2.1E-10	1.6E-09	
21	Co-58	1.94E-01	1.7E-09	7.4E-10	1.6E-09	6.5E-09	7.4E-10	4.4E-09	
22	Co-60	5.27E+00	1.7E-08	3.4E-09	1.0E-08	3.4E-08	3.4E-09	2.7E-08	
23	Ni-59	7.50E+04	2.2E-10	6.3E-11	1.3E-10	6.2E-10	6.3E-11	3.4E-10	
24	Ni-63	1.00E+02	5.2E-10	1.5E-10	4.8E-10	1.9E-09	1.5E-10	8.4E-10	
25	Zn-65	6.68E-01	2.8E-09	3.9E-09	1.6E-09	6.5E-09	3.9E-09	1.6E-08	
26	Ga-67	8.93E-03	2.8E-10	1.9E-10	2.4E-10	1.0E-09	1.9E-10	1.2E-09	
27	Ge-68 +	7.86E-01	8.0E-09	1.4E-09	1.4E-08	5.0E-08	1.4E-09	8.7E-09	Ga-68 (1.0)
28	Se-75	3.28E-01	1.7E-09	2.6E-09	1.0E-09	6.0E-09	2.6E-09	1.3E-08	
29	Rb-81	5.22E-04	6.8E-11	5.4E-11	3.4E-11	2.5E-10	5.4E-11	3.2E-10	
30	Rb-86	5.11E-02	1.3E-09	2.8E-09	9.3E-10	7.7E-09	2.8E-09	2.0E-08	
31	Sr-85	1.78E-01	6.4E-10	5.6E-10	6.4E-10	3.1E-09	5.6E-10	3.1E-09	
32	Sr-89	1.38E-01	5.6E-09	2.6E-09	6.1E-09	2.4E-08	2.6E-09	1.8E-08	
33	Sr-90 +	2.91E+01	7.9E-08	3.1E-08	3.8E-08	1.2E-07	3.1E-08	9.3E-08	Y-90 (1.0)
34	Y-90	7.31E-03	1.7E-09	2.7E-09	1.5E-09	8.8E-09	2.7E-09	2.0E-08	
35	Nb-93m	1.61E+01	8.6E-10	1.2E-10	5.1E-10	2.4E-09	1.2E-10	9.1E-10	
36	Nb-94	2.03E+04	2.5E-08	1.7E-09	1.1E-08	3.7E-08	1.7E-09	9.7E-09	
37	Mo-99 +	7.52E-03	1.1E-09	1.2E-09	9.1E-10	4.5E-09	6.2E-10	3.6E-09	Tc-99m (0.876)
38	Tc-99	2.11E+05	3.2E-09	7.8E-10	4.0E-09	1.3E-08	6.4E-10	4.8E-09	
39	Tc-99m	6.86E-04	2.9E-11	2.2E-11	1.9E-11	9.9E-11	2.2E-11	1.3E-10	
40	Ag-108m +	4.18E+02	1.9E-08	2.3E-09	7.4E-09	2.7E-08	2.3E-09	1.1E-08	Ag-108 (0.089)
41	Ag-110m +	6.84E-01	7.3E-09	2.8E-09	7.6E-09	2.8E-08	2.8E-09	1.4E-08	Ag-110 (0.013)
42	Cd-109	1.27E+00	9.6E-09	2.0E-09	8.1E-09	3.7E-08	2.0E-09	9.5E-09	
43	In-111	7.75E-03	3.1E-10	2.9E-10	2.3E-10	1.2E-09	2.9E-10	1.7E-09	
44	Sn-113 +	3.15E-01	1.9E-09	7.6E-10	2.7E-09	1.0E-08	7.6E-10	5.2E-09	In-113m (1.0)
45	Sb-124	1.65E-01	4.7E-09	2.5E-09	6.4E-09	2.4E-08	2.5E-09	1.6E-08	
46	Sb-125 +	2.73E+00	4.0E-09	1.3E-09	5.6E-09	1.9E-08	1.3E-09	7.5E-09	Te-125m (0.228)
47	Te-123m	3.28E-01	3.4E-09	1.4E-09	4.0E-09	1.3E-08	1.4E-09	8.8E-09	
48	I-123	1.51E-03	1.1E-10	2.1E-10	7.4E-11	7.9E-10	2.1E-10	1.9E-09	
49	I-125	1.65E-01	7.3E-09	1.5E-08	5.1E-08	2.3E-08	1.5E-08	5.7E-08	
50	I-131	2.20E-02	1.1E-08	2.2E-08	7.4E-09	7.2E-08	2.2E-08	1.8E-07	
51	Cs-134	2.06E+00	9.6E-09	1.9E-08	6.6E-09	7.3E-09	1.9E-08	1.6E-08	
52	Cs-137 +	3.00E+01	6.7E-09	1.3E-08	4.6E-09	5.4E-09	1.3E-08	1.2E-08	Ba-137m (0.946)
53	Ba-133 +	1.05E+01	1.8E-09	1.0E-09	3.1E-09	1.0E-08	1.5E-09	6.2E-09	
54	Ce-139	3.77E-01	1.4E-09	2.6E-10	1.7E-09	6.1E-09	2.6E-10	1.6E-09	
55	Ce-141	8.90E-02	3.1E-09	7.1E-10	3.2E-09	1.1E-08	7.1E-10	5.1E-09	
56	Pm-147	2.62E+00	3.5E-09	2.6E-10	5.0E-09	1.8E-08	2.6E-10	1.9E-09	
57	Eu-152	1.33E+01	2.7E-08	1.4E-09	4.2E-08	1.0E-07	1.4E-09	7.4E-09	
58	Eu-154	8.59E+00	3.5E-08	2.0E-09	5.3E-08	1.5E-07	2.0E-09	1.2E-08	
59	Gd-153	6.62E-01	2.5E-09	2.7E-10	2.1E-09	1.2E-08	2.7E-10	1.8E-09	
60	Tb-160	1.98E-01	5.4E-09	1.6E-09	7.0E-09	2.5E-08	1.6E-09	1.0E-08	
61	Yb-169	8.77E-02	2.4E-09	7.1E-10	3.0E-09	9.8E-09	7.1E-10	4.6E-09	
62	Ta-182	3.15E-01	7.4E-09	1.5E-09	1.0E-08	3.4E-08	1.5E-09	9.4E-09	
63	W-188 +	1.90E-01	1.6E-09	3.7E-09	1.1E-09	9.4E-09	3.5E-09	2.6E-08	Re-188(1.0)
64	Re-186	1.03E-02	1.2E-09	1.5E-09	1.1E-09	5.7E-09	1.5E-09	1.1E-08	
65	Ir-192	2.02E-01	4.9E-09	1.4E-09	6.6E-09	2.2E-08	1.4E-09	8.7E-09	
66	Au-195	5.01E-01	1.2E-09	2.5E-10	1.7E-09	6.6E-09	2.5E-10	1.7E-09	
67	Au-198	7.38E-03	1.1E-09	1.0E-09	8.6E-10	4.4E-09	1.0E-09	7.2E-09	
68	Hg-203	1.28E-01	1.9E-09	1.9E-09	2.4E-09	7.9E-09	5.4E-10	3.6E-09	
69	Tl-201	8.32E-03	7.6E-11	9.5E-11	4.4E-11	3.3E-10	9.5E-11	5.5E-10	
70	Tl-204	3.78E+00	6.2E-10	1.3E-09	3.9E-10	3.3E-09	1.2E-09	8.5E-09	
71	Am-241	4.32E+02	2.7E-05	2.0E-07	4.2E-05	6.9E-05	2.0E-07	3.7E-07	
72	Cm-244	1.81E+01	1.7E-05	1.2E-07	2.7E-05	5.7E-05	1.2E-07	2.9E-07	

※：核種名の後の"+ "は、短半減期子孫核種の線量換算係数を含めている核種であることを示す。子孫核種名の後の括弧内の数値は分岐比を示す（分岐比の典拠：EPA-402-R-93-081 (1993)）。

表 4.15 核種依存パラメータ一覧 (2)

(皮膚被ばく及び埋設処分に係る評価経路の外部被ばく線量換算係数)

No.	核種	皮膚被ばく線量換算係数		外部被ばく線量換算係数		換算係数に含めて 考慮した核種
		(Sv/h per Bq/cm <sup>2</sup> )		( $\mu$ Sv/h per Bq/g)		
		$\beta$ 線 (4mg/cm <sup>2</sup> )	$\gamma$ 線 (7mg/cm <sup>2</sup> )	積み下ろし 作業 運転作業	埋立作業 跡地利用 地下水移行	
1	H-3	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	
2	Be-7	0.0E+00	2.7E-09	4.0E-03	1.5E-02	
3	C-14	9.0E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	
4	F-18	2.6E-06	5.9E-08	7.9E-02	3.0E-01	
5	Na-22	2.4E-06	1.3E-07	1.7E-01	6.5E-01	
6	P-32	2.7E-06	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	
7	P-33	1.6E-06	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	
8	S-35	9.0E-07	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	
9	Cl-36	2.5E-06	1.1E-11	1.2E-05	4.6E-05	
10	Ca-41	N.A.	N.A.	0.0E+00	0.0E+00	
11	Ca-45	1.6E-06	2.1E-13	3.4E-19	7.8E-14	
12	Sc-46	1.9E-06	1.3E-07	1.5E-01	5.9E-01	
13	Ti-44 +	N.A.	N.A.	1.7E-01	6.7E-01	Sc-44 (1.0)
14	V-49	N.A.	N.A.	0.0E+00	0.0E+00	
15	Cr-51	0.0E+00	1.5E-08	2.7E-03	1.0E-02	
16	Mn-54	0.0E+00	6.1E-08	6.4E-02	2.5E-01	
17	Fe-55	0.0E+00	1.6E-08	1.3E-11	5.0E-11	
18	Fe-59	1.9E-06	6.2E-08	8.9E-02	3.5E-01	
19	Co-56	1.3E-06	1.7E-07	2.6E-01	1.0E+00	
20	Co-57	1.1E-07	4.0E-08	9.9E-03	3.7E-02	
21	Co-58	4.1E-07	7.0E-08	7.5E-02	2.9E-01	
22	Co-60	1.8E-06	1.3E-07	1.9E-01	7.3E-01	
23	Ni-59	0.0E+00	1.5E-10	1.3E-06	4.9E-06	
24	Ni-63	1.8E-08	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	
25	Zn-65	3.8E-08	5.0E-08	4.3E-02	1.7E-01	
26	Ga-67	8.7E-07	3.4E-08	1.3E-02	4.7E-02	
27	Ge-68 +	N.A.	N.A.	7.5E-02	2.9E-01	Ga-68 (1.0)
28	Se-75	1.7E-07	4.2E-08	3.2E-02	1.2E-01	
29	Rb-81	N.A.	5.4E-08	5.1E-02	1.9E-01	
30	Rb-86	2.6E-06	5.1E-09	7.0E-03	2.7E-02	
31	Sr-85	1.7E-08	4.7E-08	3.9E-02	1.5E-01	
32	Sr-89	2.6E-06	4.7E-12	6.4E-06	2.5E-05	
33	Sr-90 +	5.1E-06	2.4E-12	1.3E-11	2.2E-09	Y-90 (1.0)
34	Y-90	2.7E-06	2.4E-12	1.3E-11	2.2E-09	
35	Nb-93m	0.0E+00	1.1E-10	4.0E-08	3.3E-06	
36	Nb-94	2.2E-06	9.5E-08	1.2E-01	4.7E-01	
37	Mo-99 +	2.9E-06	1.6E-08	2.1E-02	7.9E-02	Tc-99m (0.876)
38	Tc-99	1.6E-06	0.0E+00	4.2E-08	1.5E-07	
39	Tc-99m	3.3E-07	7.6E-09	1.1E-02	4.0E-02	
40	Ag-108m +	2.8E-07	N.A.	1.3E-01	4.9E-01	Ag-108 (0.089)
41	Ag-110m +	8.2E-07	1.5E-07	2.1E-01	8.1E-01	Ag-110 (0.013)
42	Cd-109	0.0E+00	1.7E-08	2.5E-04	1.0E-03	
43	In-111	4.8E-07	3.4E-08	3.3E-02	1.2E-01	
44	Sn-113 +	9.6E-07	3.1E-08	2.1E-02	8.0E-02	In-113m (1.0)
45	Sb-124	2.4E-06	9.5E-08	1.4E-01	5.3E-01	
46	Sb-125 +	2.0E-06	3.5E-08	3.3E-02	1.3E-01	Te-125m (0.228)
47	Te-123m	2.3E-06	1.3E-08	1.1E-02	4.3E-02	
48	I-123	4.9E-07	2.1E-08	1.3E-02	4.8E-02	
49	I-125	0.0E+00	2.1E-08	2.1E-04	8.4E-04	
50	I-131	2.4E-06	2.2E-08	3.1E-02	1.2E-01	
51	Cs-134	1.8E-06	8.8E-08	1.2E-01	4.7E-01	
52	Cs-137 +	2.5E-06	3.3E-08	4.4E-02	1.7E-01	Ba-137m (0.946)
53	Ba-133	N.A.	3.0E-08	3.0E-02	1.1E-01	
54	Ce-139	3.5E-07	1.9E-08	1.2E-02	4.3E-02	
55	Ce-141	2.9E-06	5.9E-09	6.0E-03	2.3E-02	
56	Pm-147	1.3E-06	4.9E-13	3.0E-07	1.1E-06	
57	Eu-152	1.6E-06	6.8E-08	8.6E-02	3.3E-01	
58	Eu-154	3.4E-06	7.4E-08	9.3E-02	3.6E-01	
59	Gd-153	4.0E-07	6.3E-09	5.1E-03	1.9E-02	
60	Tb-160	3.4E-06	6.7E-08	8.5E-02	3.3E-01	
61	Yb-169	1.6E-06	N.A.	2.1E-02	7.8E-02	
62	Ta-182	2.3E-06	7.8E-08	9.6E-02	3.7E-01	
63	W-188 +	N.A.	N.A.	4.6E-03	1.8E-02	Re-188(1.0)
64	Re-186	2.3E-06	3.0E-09	1.3E-03	4.6E-03	
65	Ir-192	2.6E-06	4.9E-08	6.7E-02	2.5E-01	
66	Au-195	N.A.	N.A.	4.6E-03	1.7E-02	
67	Au-198	2.6E-06	2.4E-08	3.3E-02	1.3E-01	
68	Hg-203	1.8E-06	1.5E-08	2.0E-02	7.5E-02	
69	Tl-201	6.1E-07	2.1E-08	5.9E-03	2.2E-02	
70	Tl-204	2.4E-06	3.2E-10	7.1E-05	2.6E-04	
71	Am-241	5.5E-08	1.7E-08	9.6E-04	3.5E-03	
72	Cm-244	0.0E+00	2.2E-09	1.7E-06	9.9E-06	

※1 : 核種名の後の"+ "は、短半減期子孫核種の線量換算係数を含めている核種であることを示す。子孫核種名の後の括弧内の数値は分岐比を示す(分岐比の典拠: EPA-402-R-93-081 (1993))。

※2 : 皮膚被ばく線量換算係数は、等価線量換算係数であり、IAEA Safety Report Series No.44 (2005) 、"Kocher et.al. Health Physics Vol.53 No.2 (1987)"、CEA-R-5441 (1998)より。「N.A.」はこれらの文献から値が得られないことを示す。

※3 : 外部被ばく線量換算係数は、QAD-CGGP2R コードによる計算結果であり、「ウラン及び TRU 廃棄物のクリアランスレベル評価のための外部被ばく線量換算係数」(JAEA-Data/Code 2008-001, 2008) と同一の手法で計算した。ICRP Publ. 74 の AP 照射ジオメトリ実効線量、ICRP Publ.38 (1983) 及び JAERI-Data/Code 2001-004 (2001)のエネルギーを使用している。

※4 : 「跡地利用-居住者」の子どもの外部被ばく線量換算係数は、表の数値を 1.3 倍する (NCRP Report No.129 (1999)など)。

表 4.15 核種依存パラメータ一覧 (3-1)  
(再利用に係る評価経路の外部被ばく線量換算係数)

No.	核種	外部被ばく線量換算係数 ( $\mu\text{Sv/h per Bq/g}$ )						
		冷蔵庫	ベッド	鉄筋	壁材	積み下ろし	運転	前処理 作業
1	H-3	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
2	Be-7	3.4E-04	4.9E-04	1.7E-04	1.5E-02	2.6E-04	2.3E-04	6.1E-05
3	C-14	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
4	F-18	6.7E-03	9.6E-03	3.4E-03	3.0E-01	5.3E-03	4.6E-03	1.2E-03
5	Na-22	1.4E-02	2.0E-02	8.3E-03	7.0E-01	1.3E-02	1.1E-02	3.0E-03
6	P-32	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
7	P-33	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
8	S-35	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
9	Cl-36	1.0E-06	1.5E-06	5.3E-07	4.6E-05	8.1E-07	7.1E-07	1.9E-07
10	Ca-41	4.3E-10	2.2E-09	0.0E+00	4.4E-09	7.3E-30	0.0E+00	9.2E-14
11	Ca-45	6.7E-15	4.2E-14	0.0E+00	2.0E-13	6.8E-16	1.8E-16	2.5E-16
12	Sc-46	1.2E-02	1.8E-02	7.8E-03	6.5E-01	1.2E-02	1.1E-02	2.9E-03
13	Ti-44 +	1.4E-02	2.1E-02	8.1E-03	6.9E-01	1.2E-02	1.1E-02	2.9E-03
14	V-49	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
15	Cr-51	2.2E-04	3.2E-04	9.8E-05	8.9E-03	1.4E-04	1.2E-04	3.2E-05
16	Mn-54	5.3E-03	7.6E-03	3.1E-03	2.6E-01	5.0E-03	4.3E-03	1.2E-03
17	Fe-55	1.4E-09	8.5E-09	2.7E-13	1.3E-07	2.5E-13	2.0E-13	3.3E-11
18	Fe-59	7.0E-03	1.0E-02	4.7E-03	3.9E-01	7.4E-03	6.4E-03	1.7E-03
19	Co-56	2.0E-02	2.9E-02	1.4E-02	1.2E-02	2.2E-02	1.9E-02	5.1E-03
20	Co-57	5.6E-04	1.1E-03	2.0E-04	2.3E-02	1.7E-04	1.5E-04	3.9E-05
21	Co-58	6.2E-03	9.0E-03	3.6E-03	3.1E-01	5.7E-03	5.0E-03	1.3E-03
22	Co-60	1.5E-02	2.1E-02	1.0E-02	8.2E-01	1.6E-02	1.4E-02	3.7E-03
23	Ni-59	1.1E-07	1.8E-07	5.6E-08	5.1E-06	8.5E-08	7.5E-08	2.0E-08
24	Ni-63	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
25	Zn-65	3.5E-03	5.0E-03	2.3E-03	1.9E-01	3.6E-03	3.1E-03	8.3E-04
26	Ga-67	8.8E-04	1.5E-03	3.7E-04	3.6E-02	4.5E-04	4.0E-04	1.1E-04
27	Ge-68 +	6.3E-03	9.2E-03	3.3E-03	2.9E-01	5.1E-03	4.5E-03	1.2E-03
28	Se-75	2.4E-03	3.8E-03	1.0E-03	9.7E-02	1.3E-03	1.1E-03	3.0E-04
29	Rb-81	4.1E-03	6.1E-03	2.1E-03	1.8E-01	3.0E-03	2.6E-03	7.0E-04
30	Rb-86	5.6E-04	8.1E-04	3.6E-04	3.0E-02	5.7E-04	5.0E-04	1.3E-04
31	Sr-85	3.3E-03	4.8E-03	1.7E-03	1.5E-01	2.6E-03	2.3E-03	6.1E-04
32	Sr-89	5.2E-07	7.6E-07	3.2E-07	2.7E-05	5.1E-07	4.5E-07	1.2E-07
33	Sr-90 +	8.1E-11	5.0E-10	3.6E-28	2.3E-09	1.2E-11	7.3E-12	3.1E-12
34	Y-90	8.1E-00	5.0E-10	3.6E-28	2.3E-09	1.2E-11	7.3E-12	3.1E-12
35	Nb-93m	1.1E-07	6.8E-07	8.3E-23	3.1E-06	1.7E-08	1.1E-08	4.3E-09
36	Nb-94	1.0E-02	1.5E-02	5.9E-03	5.0E-01	9.3E-03	8.1E-03	2.2E-03
37	Mo-99 +	1.5E-03	2.4E-03	7.3E-04	6.8E-02	9.8E-04	8.6E-04	2.3E-04
38	Tc-99	1.7E-09	5.1E-09	5.1E-10	8.0E-08	3.8E-10	3.4E-10	9.0E-11
39	Tc-99m	6.5E-04	1.2E-03	2.4E-04	2.6E-02	2.1E-04	1.9E-04	5.0E-05
40	Ag-108m +	1.1E-02	1.5E-02	5.8E-03	5.0E-01	8.9E-03	7.8E-03	2.1E-03
41	Ag-110m +	1.7E-02	2.4E-02	1.0E-02	8.7E-01	1.6E-02	1.4E-02	3.8E-03
42	Cd-109	1.3E-05	4.8E-05	2.7E-06	5.3E-04	2.6E-06	2.3E-06	6.1E-07
43	In-111	2.4E-03	3.8E-03	1.0E-03	9.7E-02	1.2E-03	1.0E-03	2.8E-04
44	Sn-113 +	1.7E-03	2.6E-03	8.4E-04	7.5E-02	1.2E-03	1.1E-03	2.9E-04
45	Sb-124	1.1E-02	1.5E-02	7.0E-03	5.8E-01	1.1E-02	9.5E-03	2.5E-03
46	Sb-125 +	2.8E-03	4.1E-03	1.4E-03	1.2E-01	2.2E-03	1.9E-03	5.1E-04
47	Te-123m	7.6E-04	1.3E-03	2.9E-04	3.0E-02	2.8E-04	2.5E-04	6.5E-05
48	I-123	8.6E-04	1.5E-03	3.4E-04	3.5E-02	3.6E-04	3.2E-04	8.4E-05
49	I-125	1.2E-05	7.2E-05	2.2E-09	4.1E-04	2.0E-06	1.7E-06	4.7E-07
50	I-131	2.6E-03	3.8E-03	1.2E-03	1.1E-01	1.8E-03	1.6E-03	4.2E-04
51	Cs-134	1.0E-02	1.5E-02	5.7E-03	4.9E-01	9.0E-03	7.9E-03	2.1E-03
52	Cs-137 +	3.7E-03	5.3E-03	2.1E-03	1.8E-01	3.2E-03	2.8E-03	7.5E-04
53	Ba-133	2.3E-03	3.6E-03	1.1E-03	9.9E-02	1.5E-03	1.3E-03	3.5E-04
54	Ce-139	7.7E-04	1.3E-03	2.9E-04	3.0E-02	2.9E-04	2.6E-04	6.9E-05
55	Ce-141	3.8E-04	6.9E-04	1.4E-04	1.5E-02	1.3E-04	1.1E-04	3.0E-05
56	Pm-147	1.6E-08	3.6E-08	5.5E-09	6.8E-07	4.5E-09	4.0E-09	1.1E-09
57	Eu-152	6.7E-03	9.9E-03	4.2E-03	3.5E-01	6.5E-03	5.7E-03	1.5E-03
58	Eu-154	7.3E-03	1.1E-02	4.6E-03	3.9E-01	7.2E-03	6.3E-03	1.7E-03
59	Gd-153	2.2E-04	6.8E-04	5.9E-05	9.7E-03	5.0E-05	4.4E-05	1.2E-05
60	Tb-160	6.8E-03	9.9E-03	4.2E-03	3.5E-01	6.5E-03	5.7E-03	1.5E-03
61	Yb-169	1.3E-03	2.7E-03	4.6E-04	5.3E-02	5.3E-04	4.7E-04	1.2E-04
62	Ta-182	7.4E-03	1.1E-02	4.8E-03	4.0E-01	7.4E-03	6.5E-03	1.7E-03
63	W-188 +	3.4E-04	5.4E-04	1.7E-04	1.5E-02	2.3E-04	2.0E-04	5.4E-05
64	Re-186	6.9E-05	1.5E-04	2.4E-05	2.9E-03	2.2E-05	2.0E-05	5.2E-06
65	Ir-192	5.5E-03	8.1E-03	2.6E-03	2.3E-01	3.8E-03	3.3E-03	8.9E-04
66	Au-195	1.7E-04	6.2E-04	3.9E-05	8.2E-03	3.5E-05	3.1E-05	8.1E-06
67	Au-198	2.7E-03	4.0E-03	1.3E-03	1.2E-01	2.0E-03	1.7E-03	4.6E-04
68	Hg-203	1.6E-03	2.4E-03	6.8E-04	6.3E-02	9.1E-04	8.0E-04	2.1E-04
69	Tl-201	2.6E-04	7.4E-04	7.7E-05	1.2E-02	7.2E-05	6.4E-05	1.7E-05
70	Tl-204	2.5E-06	9.4E-06	5.6E-07	1.2E-04	4.9E-07	4.4E-07	1.2E-07
71	Am-241	3.0E-05	1.5E-04	3.7E-06	1.5E-03	5.5E-06	4.9E-06	1.3E-06
72	Cm-244	2.2E-07	8.9E-07	6.6E-08	9.1E-06	1.2E-07	1.0E-07	2.9E-08

※1 : 核種名の後の"+", 短半減期子孫核種の線量換算係数を含めている核種であることを示す。

※2 : 外部被ばく線量換算係数は、QAD-CGGP2R コードによる計算結果であり、「ウラン及び TRU 廃棄物のクリアランスレベル評価のための外部被ばく線量換算係数」(JAEA-Data/Code 2008-001, 2008) と同一の手法で計算した。ICRP Publ. 74 の AP 照射ジオメトリ実効線量、ICRP Publ.38 (1983) 及び JAEA-Data/Code 2001-004 (2001) のエネルギーを使用している。

※3 : 「壁材」の経路における子どもの外部被ばく線量換算係数は、表の数値を 1.3 倍する (NCRP Report No.129 (1999) など)。

表 4.15 核種依存パラメータ一覧 (3-2)  
(再利用に係る評価経路の外部被ばく線量換算係数)

No.	核種	外部被ばく線量換算係数 ( $\mu\text{Sv/h per Bq/g}$ )						
		溶融鑄造 作業	加工作業	トラック	オートバイ	船舶	機	NC旋盤
1	H-3	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
2	Be-7	8.9E-04	7.5E-04	5.5E-04	1.1E-03	2.9E-03	1.5E-03	2.8E-03
3	C-14	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
4	F-18	1.8E-02	1.5E-02	1.1E-02	2.2E-02	5.8E-02	2.9E-02	5.5E-02
5	Na-22	4.4E-02	3.7E-02	2.4E-02	4.4E-02	1.3E-01	6.0E-02	1.3E-01
6	P-32	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
7	P-33	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
8	S-35	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
9	Cl-36	2.7E-06	2.3E-06	1.7E-06	3.3E-06	8.8E-06	4.5E-06	8.5E-06
10	Ca-41	9.9E-18	1.2E-21	0.0E+00	1.6E-09	0.0E+00	2.1E-07	2.4E-17
11	Ca-45	3.3E-15	2.6E-15	3.6E-15	2.5E-14	3.1E-15	1.4E-13	1.3E-14
12	Sc-46	4.2E-02	3.5E-02	2.2E-02	4.0E-02	1.2E-01	5.4E-02	1.2E-01
13	Ti-44 +	4.2E-02	3.6E-02	2.5E-02	4.5E-02	1.3E-01	6.0E-02	1.2E-01
14	V-49	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
15	Cr-51	4.7E-04	3.9E-04	3.4E-04	7.0E-04	1.8E-03	9.5E-04	1.5E-03
16	Mn-54	1.7E-02	1.4E-02	9.3E-03	1.7E-02	4.9E-02	2.3E-02	4.9E-02
17	Fe-55	5.1E-11	6.3E-12	1.5E-12	5.4E-09	6.2E-12	1.6E-07	1.4E-10
18	Fe-59	2.5E-02	2.1E-02	1.3E-02	2.3E-02	6.8E-02	3.1E-02	7.0E-02
19	Co-56	7.5E-02	6.3E-02	3.7E-02	6.5E-02	2.0E-01	8.8E-02	2.0E-01
20	Co-57	5.7E-04	4.8E-04	1.1E-03	1.9E-03	4.6E-03	2.5E-03	2.1E-03
21	Co-58	1.9E-02	1.6E-02	1.1E-02	2.0E-02	5.7E-02	2.7E-02	5.7E-02
22	Co-60	5.4E-02	4.5E-02	2.7E-02	4.7E-02	1.4E-01	6.4E-02	1.5E-01
23	Ni-59	2.9E-07	2.4E-07	1.8E-07	3.6E-07	9.3E-07	7.3E-07	9.0E-07
24	Ni-63	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
25	Zn-65	1.2E-02	1.0E-02	6.3E-03	1.1E-02	3.3E-02	1.5E-02	3.4E-02
26	Ga-67	1.5E-03	1.3E-03	1.5E-03	2.9E-03	7.2E-03	3.8E-03	5.2E-03
27	Ge-68 +	1.7E-02	1.4E-02	1.0E-02	2.1E-02	5.5E-02	2.8E-02	5.3E-02
28	Se-75	4.3E-03	3.6E-03	3.9E-03	7.8E-03	1.9E-02	1.1E-02	1.4E-02
29	Rb-81	1.0E-02	8.6E-03	6.8E-03	1.3E-02	3.5E-02	1.8E-02	3.2E-02
30	Rb-86	1.9E-03	1.6E-03	1.0E-03	1.8E-03	5.4E-03	2.5E-03	5.5E-03
31	Sr-85	8.9E-03	7.5E-03	5.4E-03	1.1E-02	2.9E-02	1.5E-02	2.8E-02
32	Sr-89	1.7E-06	1.5E-06	9.4E-07	1.7E-06	4.9E-06	2.3E-06	5.0E-06
33	Sr-90 +	4.4E-11	3.6E-11	1.8E-10	3.0E-10	1.6E-10	9.8E-10	1.7E-10
34	Y-90	4.4E-11	3.6E-11	1.8E-10	3.0E-10	1.6E-10	9.8E-10	1.7E-10
35	Nb-93m	5.9E-08	4.9E-08	2.7E-07	4.1E-07	2.5E-07	1.2E-06	2.3E-07
36	Nb-94	3.2E-02	2.6E-02	1.7E-02	3.3E-02	9.2E-02	4.4E-02	9.3E-02
37	Mo-99 +	3.3E-03	2.8E-03	2.6E-03	5.0E-03	1.3E-02	6.6E-03	1.0E-02
38	Tc-99	1.3E-09	1.1E-09	5.0E-09	6.2E-09	1.5E-08	7.6E-09	5.0E-09
39	Tc-99m	7.2E-04	6.1E-04	1.2E-03	2.2E-03	5.2E-03	2.9E-03	2.6E-03
40	Ag-108m +	3.0E-02	2.5E-02	1.8E-02	3.4E-02	9.4E-02	4.7E-02	9.2E-02
41	Ag-110m +	5.5E-02	4.6E-02	3.0E-02	5.5E-02	1.6E-01	7.4E-02	1.6E-01
42	Cd-109	8.8E-06	7.4E-06	4.1E-05	4.5E-05	9.1E-05	6.3E-05	3.4E-05
43	In-111	4.0E-03	3.4E-03	3.9E-03	8.0E-03	1.9E-02	1.1E-02	1.4E-02
44	Sn-113 +	4.2E-03	3.5E-03	2.8E-03	5.7E-03	1.5E-02	7.7E-03	1.3E-02
45	Sb-124	3.7E-02	3.1E-02	1.9E-02	3.4E-02	1.0E-01	4.7E-02	1.0E-01
46	Sb-125 +	7.4E-03	6.2E-03	4.6E-03	9.0E-03	2.4E-02	1.2E-02	2.3E-02
47	Te-123m	9.5E-04	7.9E-04	1.3E-03	2.5E-03	6.0E-03	3.3E-03	3.4E-03
48	I-123	1.2E-03	1.0E-03	1.5E-03	2.8E-03	6.9E-03	3.8E-03	4.2E-03
49	I-125	6.8E-06	5.7E-06	5.6E-05	4.3E-05	5.6E-05	6.1E-05	2.6E-05
50	I-131	6.1E-03	5.2E-03	4.1E-03	8.3E-03	2.2E-02	1.1E-02	1.9E-02
51	Cs-134	3.0E-02	2.6E-02	1.7E-02	3.3E-02	9.1E-02	4.4E-02	9.1E-02
52	Cs-137 +	1.1E-02	9.1E-03	6.3E-03	1.2E-02	3.3E-02	1.6E-02	3.3E-02
53	Ba-133	5.1E-03	4.3E-03	3.9E-03	7.7E-03	1.9E-02	1.0E-02	1.7E-02
54	Ce-139	1.0E-03	8.4E-04	1.3E-03	2.6E-03	6.1E-03	3.4E-03	3.5E-03
55	Ce-141	4.3E-04	3.6E-04	6.8E-04	1.3E-03	3.0E-03	1.7E-03	1.6E-03
56	Pm-147	1.5E-08	1.3E-08	3.5E-08	5.6E-08	1.3E-07	7.2E-08	5.7E-08
57	Eu-152	2.2E-02	1.8E-02	1.2E-02	2.2E-02	6.3E-02	2.9E-02	6.3E-02
58	Eu-154	2.4E-02	2.0E-02	1.3E-02	2.4E-02	6.9E-02	3.2E-02	6.9E-02
59	Gd-153	1.7E-04	1.4E-04	6.7E-04	7.7E-04	1.8E-03	9.5E-04	6.4E-04
60	Tb-160	2.2E-02	1.9E-02	1.2E-02	2.2E-02	6.3E-02	3.0E-02	6.4E-02
61	Yb-169	1.8E-03	1.5E-03	2.7E-03	4.2E-03	1.0E-02	5.5E-03	6.2E-03
62	Ta-182	2.5E-02	2.1E-02	1.4E-02	2.4E-02	7.0E-02	3.2E-02	7.1E-02
63	W-188 +	7.8E-04	6.6E-04	6.0E-04	1.1E-03	2.9E-03	1.5E-03	2.4E-03
64	Re-186	7.5E-05	6.3E-05	1.5E-04	2.3E-04	5.5E-04	3.0E-04	2.7E-04
65	Ir-192	1.3E-02	1.1E-02	8.8E-03	1.8E-02	4.6E-02	2.4E-02	4.1E-02
66	Au-195	1.2E-04	9.9E-05	6.3E-04	6.0E-04	1.4E-03	7.1E-04	4.5E-04
67	Au-198	6.7E-03	5.6E-03	4.4E-03	8.8E-03	2.3E-02	1.2E-02	2.1E-02
68	Hg-203	3.1E-03	2.6E-03	2.5E-03	5.1E-03	1.3E-02	6.8E-03	1.0E-02
69	Tl-201	2.5E-04	2.1E-04	7.6E-04	9.0E-04	2.1E-03	1.1E-03	9.0E-04
70	Tl-204	1.7E-06	1.4E-06	9.7E-06	8.9E-06	2.1E-05	1.0E-05	6.4E-06
71	Am-241	1.9E-05	1.6E-05	1.5E-04	1.1E-04	2.3E-04	1.3E-04	7.4E-05
72	Cm-244	4.2E-07	3.5E-07	5.5E-07	7.9E-07	1.4E-06	1.6E-06	1.3E-06

※1 : 核種名の後の"+ "は、短半減期子孫核種の線量換算係数を含めている核種であることを示す。

※2 : 外部被ばく線量換算係数は、QAD-CGGP2R コードによる計算結果であり、「ウラン及び TRU 廃棄物のクリアランスレベル評価のための外部被ばく線量換算係数」(JAEA-Data/Code 2008-001, 2008) と同一の手法で計算した。ICRP Publ. 74 の AP 照射ジオメトリ実効線量、ICRP Publ.38 (1983) 及び JAERI-Data/Code 2001-004 (2001) のエネルギーを使用している。

表 4.15 核種依存パラメータ一覧 (3-3)  
(再利用に係る評価経路の外部被ばく線量換算係数)

No.	核種	外部被ばく線量換算係数 ( $\mu\text{Sv/h per Bq/g}$ )			
		再使用品 (電源)	スラグ 駐車場	コンクリート 処理	コンクリート 駐車場
1	H-3	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
2	Be-7	2.5E-03	5.0E-03	1.9E-03	5.0E-03
3	C-14	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
4	F-18	4.5E-02	9.9E-02	3.6E-02	9.9E-02
5	Na-22	8.7E-02	2.1E-01	8.1E-02	2.1E-01
6	P-32	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
7	P-33	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
8	S-35	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
9	Cl-36	7.0E-06	1.5E-05	5.6E-06	1.5E-05
10	Ca-41	1.1E-08	1.9E-09	7.0E-12	1.9E-09
11	Ca-45	3.1E-13	1.1E-13	4.4E-14	1.1E-13
12	Sc-46	8.2E-02	1.9E-01	7.5E-02	1.9E-01
13	Ti-44 +	9.2E-02	2.1E-01	8.1E-02	2.1E-01
14	V-49	1.8E-08	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
15	Cr-51	1.4E-03	3.2E-03	1.1E-03	3.2E-03
16	Mn-54	3.7E-02	8.0E-02	3.1E-02	8.0E-02
17	Fe-55	2.6E-08	6.1E-08	5.3E-09	6.1E-08
18	Fe-59	5.0E-02	1.1E-01	4.4E-02	1.1E-01
19	Co-56	1.3E-01	3.2E-01	1.3E-01	3.2E-01
20	Co-57	2.7E-03	1.0E-02	3.2E-03	1.0E-02
21	Co-58	4.4E-02	9.5E-02	3.6E-02	9.5E-02
22	Co-60	1.0E-01	2.3E-01	9.3E-02	2.3E-01
23	Ni-59	7.7E-07	1.7E-06	6.1E-07	1.7E-06
24	Ni-63	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00
25	Zn-65	2.4E-02	5.4E-02	2.2E-02	5.4E-02
26	Ga-67	5.5E-03	1.4E-02	4.7E-03	1.4E-02
27	Ge-68 +	4.3E-02	9.4E-02	3.5E-02	9.4E-02
28	Se-75	1.5E-02	3.7E-02	1.3E-02	3.7E-02
29	Rb-81	2.7E-02	6.2E-02	2.2E-02	6.2E-02
30	Rb-86	3.9E-03	8.8E-03	3.5E-03	8.8E-03
31	Sr-85	2.2E-02	4.9E-02	1.8E-02	4.9E-02
32	Sr-89	3.4E-06	8.1E-06	3.1E-06	8.1E-06
33	Sr-90 +	3.5E-10	1.3E-09	5.6E-10	1.3E-09
34	Y-90	3.5E-10	1.3E-09	5.6E-10	1.3E-09
35	Nb-93m	4.6E-07	1.8E-06	7.6E-07	1.8E-06
36	Nb-94	6.6E-02	1.5E-01	5.8E-02	1.5E-01
37	Mo-99 +	9.6E-03	2.4E-02	8.4E-03	2.4E-02
38	Tc-99	8.3E-09	4.0E-08	1.1E-08	4.0E-08
39	Tc-99m	4.0E-03	1.1E-02	3.5E-03	1.1E-02
40	Ag-108m +	7.0E-02	1.6E-01	6.0E-02	1.6E-01
41	Ag-110m +	1.1E-01	2.6E-01	1.0E-01	2.6E-01
42	Cd-109	5.8E-05	2.8E-04	8.5E-05	2.8E-04
43	In-111	1.6E-02	3.8E-02	1.3E-02	3.8E-02
44	Sn-113 +	1.2E-02	2.6E-02	9.3E-03	2.6E-02
45	Sb-124	7.6E-02	1.7E-01	6.7E-02	1.7E-01
46	Sb-125 +	1.9E-02	4.1E-02	1.5E-02	4.1E-02
47	Te-123m	3.8E-03	1.3E-02	4.0E-03	1.3E-02
48	I-123	4.5E-03	1.4E-02	4.6E-03	1.4E-02
49	I-125	4.6E-05	2.6E-04	9.0E-05	2.6E-04
50	I-131	1.9E-02	3.8E-02	1.4E-02	3.8E-02
51	Cs-134	7.2E-02	1.5E-01	5.8E-02	1.5E-01
52	Cs-137 +	2.5E-02	5.5E-02	2.1E-02	5.5E-02
53	Ba-133	1.4E-02	3.6E-02	1.3E-02	3.6E-02
54	Ce-139	3.6E-03	1.3E-02	4.1E-03	1.3E-02
55	Ce-141	2.2E-03	6.5E-03	2.0E-03	6.5E-03
56	Pm-147	7.6E-08	3.1E-07	9.3E-08	3.1E-07
57	Eu-152	4.5E-02	1.1E-01	4.1E-02	1.1E-01
58	Eu-154	4.6E-02	1.1E-01	4.5E-02	1.1E-01
59	Gd-153	1.1E-03	4.9E-03	1.4E-03	4.9E-03
60	Tb-160	4.4E-02	1.1E-01	4.1E-02	1.1E-01
61	Yb-169	7.7E-03	2.3E-02	7.1E-03	2.3E-02
62	Ta-182	4.8E-02	1.2E-01	4.6E-02	1.2E-01
63	W-188 +	2.1E-03	5.4E-03	1.9E-03	5.4E-03
64	Re-186	4.2E-04	1.3E-03	3.9E-04	1.3E-03
65	Ir-192	3.8E-02	8.1E-02	2.9E-02	8.1E-02
66	Au-195	7.5E-04	4.4E-03	1.2E-03	4.4E-03
67	Au-198	1.8E-02	4.1E-02	1.5E-02	4.1E-02
68	Hg-203	1.1E-02	2.3E-02	8.1E-03	2.3E-02
69	Tl-201	1.5E-03	5.8E-03	1.6E-03	5.8E-03
70	Tl-204	1.2E-05	6.8E-05	1.8E-05	6.8E-05
71	Am-241	9.9E-05	8.8E-04	2.3E-04	8.8E-04
72	Cm-244	1.4E-06	3.8E-06	1.5E-06	3.8E-06

※1 : 核種名の後の"+"は、短半減期子孫核種の線量換算係数を含めている核種であることを示す。

※2 : 外部被ばく線量換算係数は、QAD-CGGP2R コードによる計算結果であり、「ウラン及び TRU 廃棄物のクリアランスレベル評価のための外部被ばく線量換算係数」(JAEA-Data/Code 2008-001, 2008) と同一の手法で計算した。ICRP Publ. 74 の AP 照射ジオメトリ実効線量、ICRP Publ.38 (1983) 及び JAERI-Data/Code 2001-004 (2001) のエネルギーを使用している。

表 4.15 核種依存パラメータ一覧 (4)  
(焼却処理に係る評価経路の外部被ばく線量換算係数)

No.	核種	外部被ばく線量換算係数 (Sv/h per Bq/g) 焼却炉補修作業は(Sv/h per Bq/cm <sup>2</sup> ) プルームは(Sv/y per Bq/cm <sup>3</sup> )							換算係数に含めて 考慮した核種	
		可燃物 積み下ろし 及び運搬	焼却炉 補修	焼却灰 積み下ろし	焼却灰 運搬	溶融炉 補修	溶融固化物 積み下ろし	溶融固化物 運搬		プルーム
1	H-3	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	
2	C-14	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	5.9E-05	
3	F-18	7.8E-08	1.5E-08	9.7E-08	6.5E-08	6.4E-08	4.1E-08	3.0E-08	1.4E+00	
4	Na-22	1.6E-07	3.3E-08	2.0E-07	1.3E-07	1.4E-07	8.8E-08	6.4E-08	3.1E+00	
5	P-32	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.4E-02	
6	P-33	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	3.9E-04	
7	S-35	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	7.5E-05	
8	Cl-36	1.2E-11	2.3E-12	1.5E-11	9.9E-12	9.8E-12	6.3E-12	4.6E-12	3.9E-03	
9	Ca-45	2.4E-19	1.1E-19	7.6E-20	3.9E-20	3.8E-20	1.5E-20	1.0E-21	4.0E-04	
10	V-49	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	1.4E-05	
11	Cr-51	2.7E-09	4.7E-10	3.3E-09	2.2E-09	2.1E-09	1.4E-09	1.0E-09	4.3E-02	
12	Mn-54	6.2E-08	1.3E-08	7.8E-08	5.1E-08	5.2E-08	3.3E-08	2.4E-08	1.2E+00	
13	Fe-55	1.5E-17	2.3E-18	1.7E-17	1.2E-17	8.2E-18	7.0E-18	5.2E-18	3.5E-05	
14	Fe-59	8.4E-08	1.8E-08	1.1E-07	7.0E-08	7.2E-08	4.6E-08	3.3E-08	1.7E+00	
15	Co-57	1.1E-08	1.7E-09	1.3E-08	8.7E-09	6.1E-09	5.2E-09	3.8E-09	1.7E-01	
16	Co-58	7.3E-08	1.5E-08	9.2E-08	6.1E-08	6.1E-08	3.9E-08	2.8E-08	1.4E+00	
17	Co-60	1.8E-07	3.7E-08	2.2E-07	1.5E-07	1.5E-07	9.7E-08	7.0E-08	3.6E+00	
18	Ni-63	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	0.0E+00	
19	Zn-65	4.1E-08	8.6E-09	5.2E-08	3.4E-08	3.5E-08	2.3E-08	1.6E-08	8.3E-01	
20	Ga-67	1.3E-08	2.3E-09	1.6E-08	1.1E-08	8.8E-09	6.6E-09	4.8E-09	2.0E-01	
21	Ge-68 +	7.5E-08	1.4E-08	9.2E-08	6.2E-08	6.1E-08	3.9E-08	2.9E-08	1.3E+00	Ga-68 (1.0)
22	Se-75	3.4E-08	5.6E-09	4.0E-08	2.7E-08	2.3E-08	1.7E-08	1.2E-08	5.4E-01	
23	Rb-81	5.1E-08	9.4E-09	6.2E-08	4.2E-08	4.0E-08	2.6E-08	1.9E-08	8.4E-01	
24	Rb-86	6.6E-09	1.4E-09	8.4E-09	5.5E-09	5.7E-09	3.6E-09	2.6E-09	1.5E-01	
25	Sr-85	3.9E-08	7.5E-09	4.8E-08	3.2E-08	3.2E-08	2.0E-08	1.5E-08	7.0E-01	
26	Sr-89	6.2E-12	1.3E-12	7.8E-12	5.1E-12	5.2E-12	3.3E-12	2.4E-12	1.2E-02	
27	Sr-90 +	3.6E-15	1.5E-15	1.3E-15	8.8E-16	5.3E-16	4.2E-16	1.6E-16	2.3E-02	Y-90 (1.0)
28	Y-90	3.6E-15	1.5E-15	1.3E-15	8.8E-16	5.3E-16	4.2E-16	1.6E-16	2.0E-02	
29	Mo-99 +	2.2E-08	3.8E-09	2.6E-08	1.7E-08	1.5E-08	1.1E-08	8.0E-09	3.9E-01	Tc-99m (0.876)
30	Tc-99	5.2E-14	8.6E-15	5.4E-14	3.8E-14	2.3E-14	2.2E-14	1.6E-14	5.4E-04	
31	Tc-99m	1.2E-08	1.8E-09	1.3E-08	9.2E-09	6.8E-09	5.6E-09	4.1E-09	1.8E-01	
32	Cd-109	4.7E-10	1.2E-10	3.7E-10	2.6E-10	1.5E-10	1.5E-10	1.1E-10	3.1E-03	
33	In-111	3.5E-08	5.7E-09	4.1E-08	2.8E-08	2.4E-08	1.7E-08	1.3E-08	5.5E-01	
34	Sb-125 +	3.3E-08	6.4E-09	4.1E-08	2.7E-08	2.7E-08	1.7E-08	1.3E-08	5.9E-01	Te-125m (0.228)
35	I-123	1.4E-08	2.3E-09	1.6E-08	1.1E-08	8.6E-09	6.6E-09	4.9E-09	2.2E-01	
36	I-125	7.4E-10	2.6E-10	3.5E-10	2.5E-10	1.2E-10	1.3E-10	9.9E-11	1.5E-02	
37	I-131	3.1E-08	5.7E-09	3.8E-08	2.6E-08	2.5E-08	1.6E-08	1.2E-08	5.3E-01	
38	Cs-134	1.2E-07	2.4E-08	1.5E-07	9.7E-08	9.8E-08	6.3E-08	4.6E-08	2.2E+00	
39	Cs-137 +	4.3E-08	8.6E-09	5.4E-08	3.6E-08	3.6E-08	2.3E-08	1.7E-08	8.0E-01	Ba-137m (0.946)
40	Ba-133	3.1E-08	5.7E-09	3.7E-08	2.5E-08	2.3E-08	1.6E-08	1.1E-08	5.0E-01	
41	Ce-141	6.6E-09	1.1E-09	7.6E-09	5.2E-09	3.9E-09	3.2E-09	2.3E-09	1.1E-01	
42	Pm-147	3.6E-13	6.0E-14	3.8E-13	2.7E-13	1.8E-13	1.6E-13	1.2E-13	2.3E-04	
43	Eu-152	8.3E-08	1.7E-08	1.0E-07	6.8E-08	6.8E-08	4.5E-08	3.2E-08	1.6E+00	
44	Gd-153	7.0E-09	1.4E-09	6.6E-09	4.6E-09	2.6E-09	2.7E-09	2.0E-09	1.2E-01	
45	Yb-169	2.6E-08	4.6E-09	2.7E-08	1.8E-08	1.3E-08	1.1E-08	8.2E-09	3.9E-01	
46	W-188 +	4.8E-09	8.6E-10	5.7E-09	3.9E-09	3.4E-09	2.4E-09	1.8E-09	1.0E-01	Re-188(1.0)
47	Re-186	1.5E-09	2.4E-10	1.6E-09	1.1E-09	7.4E-10	6.5E-10	4.8E-10	3.4E-02	
48	Ir-192	6.8E-08	1.2E-08	8.3E-08	5.5E-08	5.2E-08	3.5E-08	2.5E-08	1.1E+00	
49	Au-198	3.3E-08	6.1E-09	4.0E-08	2.7E-08	2.6E-08	1.7E-08	1.2E-08	5.6E-01	
50	Tl-201	7.4E-09	1.3E-09	7.5E-09	5.2E-09	3.1E-09	3.0E-09	2.3E-09	1.2E-01	
51	Tl-204	9.6E-11	1.7E-11	9.1E-11	6.5E-11	3.3E-11	3.7E-11	2.8E-11	5.7E-03	
52	Am-241	1.5E-09	3.2E-10	1.3E-09	9.2E-10	4.2E-10	5.1E-10	3.8E-10	2.6E-02	
53	Cm-244	7.2E-12	2.5E-12	3.9E-12	2.7E-12	2.0E-12	1.5E-12	9.9E-13	1.2E-04	

※1 : 核種名の後の"+ "は、短半減期子孫核種の線量換算係数を含めている核種であることを示す。

※2 : プルームは、D. C. Kocher, Health Phys. Vol. 45 No.3 pp.665-686 (1983)より。他は、QAD-CGGP2R により計算

#### 4. 2. 5 クリアランスレベルの暫定値の算出結果

##### (1) RI 汚染物

RI 汚染物に対する、一括クリアランス及び個別クリアランスを行った後の埋設処分、再利用、焼却処理に係るクリアランスレベルの算出の結果を表 4.16 及び表 4.17 に示す。

一括クリアランスを行う場合のクリアランスレベルの算出結果と個別クリアランスを行う場合のクリアランスレベルの算出結果とを比較したところ、選定した全ての核種において、最も厳しい値となるクリアランスレベルは、一括クリアランスに係るクリアランスレベルの方であり、個別クリアランスに係るクリアランスレベルに対して常に低い値であるため、一括クリアランスの値を採用すれば、どのように RI 汚染物がクリアランスされても常に保守側の結果が得られることを確認した。

##### (2) 放射化物

大規模及び小規模の放射線発生装置使用施設の解体等を行った場合に発生する放射化物の埋設処分、再使用・再利用に係るクリアランスレベルの算出の結果を表 4.18 及び表 4.19 に示す。ただし、小規模の放射線発生装置使用施設では、Ti-44、Nb-93m、Nb-94、Ag-108m 及び Au-195 の核種を含んだ放射化物は発生しないことから、これらの核種については、算出結果を含めないこととした。

大規模施設に係るクリアランスレベルと小規模施設に係るクリアランスレベルとの算出結果を比較したところ、選定した全ての核種において、最も厳しい値となるクリアランスレベルは、大規模施設の方であり、小規模施設に係るクリアランスレベルに対して常に低い値であり、大規模施設に係るクリアランスレベルを採用すれば、発生装置の解体において、どのように放射化物がクリアランスされても常に保守側の結果が得られることを確認した。







表 4.18 大規模施設において発生する放射線物質に関するクリアランスレベルの算出結果

No.	核種	埋設処分				再利用・再使用				最小値 (A)
		金属/コンクリート		金属		コンクリート		濃度 (Bq/g)		
		濃度 (Bq/g)	決定経路	濃度 (Bq/g)	決定経路	濃度 (Bq/g)	決定経路	濃度 (Bq/g)	決定経路	
1	H-3	6.7E+01	跡地(農作物)(子ども)	7.8E+02	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	3.1E+04	再利用(コンクリート再処理)(直接経路)	6.7E+01	跡地(農作物)(子ども)	
2	Be-7	2.0E+01	操業(埋立-外部)	9.8E+01	再利用(再使用品-外部)	6.6E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	2.0E+01	操業(埋立-外部)	
3	C-14	5.3E+00	地下水(養殖淡水産物)(子ども)	1.4E+02	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	2.2E+03	再利用(コンクリート再処理)(直接経路)	5.3E+00	地下水(養殖淡水産物)(子ども)	
4	Nb-22	1.1E-01	操業(埋立-外部)	5.5E-01	再利用(スラグ駐車場-外部)	1.0E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	1.0E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	
5	Cr-36	3.4E-01	地下水(飼料畜産物)(子ども)	1.3E+01	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	6.7E+02	再利用(コンクリート再処理)(直接経路)	3.4E-01	地下水(飼料畜産物)(子ども)	
6	Ca-41	1.0E+02	地下水(農作物)(子ども)	4.7E+03	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	4.3E+03	再利用(コンクリート再処理)(直接経路)	1.0E+02	地下水(農作物)(子ども)	
7	Ca-45	3.2E+03	操業(積み下ろし)(直接経路)	6.0E+02	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	3.0E+03	再利用(コンクリート再処理)(直接経路)	6.0E+02	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	
8	Sc-46	3.4E+01	操業(埋立-外部)	2.0E+00	再利用(再使用品-外部)	1.1E+00	再利用(コンクリート再処理-外部)	3.4E+01	操業(埋立-外部)	
9	Ti-44	9.4E-02	操業(埋立-外部)	1.9E-01	再利用(スラグ駐車場-外部)	7.9E-02	再利用(壁材-外部)(子ども)	7.3E-02	再利用(壁材-外部)(子ども)	
10	Mn-54	3.7E-01	操業(埋立-外部)	2.0E+00	再利用(再使用品-外部)	6.1E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	3.7E-01	操業(埋立-外部)	
11	Fe-55	4.3E+03	操業(積み下ろし)(直接経路)	6.2E+03	再利用(積み下ろし)(直接経路)	4.3E+03	再利用(コンクリート再処理)(直接経路)	4.3E+03	操業(積み下ろし)(直接経路) 再利用(コンクリート再処理)(直接経路)	
12	Fe-59	1.0E+00	操業(埋立-外部)	5.8E+00	再利用(再使用品-外部)	3.3E+00	再利用(コンクリート再処理-外部)	1.0E+00	操業(埋立-外部)	
13	Co-56	2.1E-01	操業(埋立-外部)	1.3E+00	再利用(再使用品-外部)	6.5E-01	再利用(コンクリート再処理-外部)	2.1E-01	操業(埋立-外部)	
14	Co-57	2.6E+01	操業(埋立-外部)	2.8E+01	再利用(再使用品-外部)	8.3E+00	再利用(コンクリート再処理)(子ども)	2.6E+00	操業(埋立-外部)	
15	Co-58	8.0E-01	操業(埋立-外部)	4.2E+00	再利用(再使用品-外部)	2.6E+00	再利用(コンクリート再処理-外部)	8.0E-01	操業(埋立-外部)	
16	Co-60	9.1E-02	操業(埋立-外部)	5.3E-01	再利用(再使用品-外部)	7.3E-02	再利用(壁材-外部)(子ども)	7.3E-02	再利用(壁材-外部)(子ども)	
17	Ni-59	3.6E+01	地下水(農作物)(子ども)	2.2E+04	再利用(積み下ろし)(直接経路)	9.6E+03	再利用(壁材-外部)(子ども)	3.6E+01	地下水(農作物)(子ども)	
18	Ni-63	1.4E+02	跡地(農作物)(子ども)	1.2E+04	再利用(積み下ろし)(直接経路)	8.4E+03	再利用(コンクリート再処理)(直接経路)	1.4E+02	跡地(農作物)(子ども)	
19	Zn-65	6.0E-01	操業(埋立-外部)	3.4E+00	再利用(再使用品-外部)	1.2E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	6.0E-01	操業(埋立-外部)	
20	Nb-93m	4.9E+03	跡地(居住-子ども)(直接経路)	1.9E+04	再利用(積み下ろし)(直接経路)	1.1E+04	再利用(コンクリート再処理)(直接経路)	4.9E+03	跡地(居住-子ども)(直接経路)	
21	Nb-94	1.3E-01	操業(埋立-外部)	7.6E-01	再利用(再使用品-外部)	9.9E-02	再利用(壁材-外部)(子ども)	9.9E-02	再利用(壁材-外部)(子ども)	
22	Ag-108m	1.3E-01	操業(埋立-外部)	2.5E-01	再利用(スラグ駐車場-外部)	9.9E-02	再利用(壁材-外部)(子ども)	9.9E-02	再利用(壁材-外部)(子ども)	
23	Ag-110m	1.2E-01	操業(埋立-外部)	6.7E-01	再利用(スラグ駐車場-外部)	2.5E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	1.2E-01	操業(埋立-外部)	
24	Sn-113	1.9E+00	操業(埋立-外部)	1.0E+01	再利用(再使用品-外部)	6.7E+00	再利用(コンクリート再処理-外部)	1.9E+00	操業(埋立-外部)	
25	Sb-124	5.1E-01	操業(埋立-外部)	2.9E+00	再利用(再使用品-外部)	1.6E+00	再利用(コンクリート再処理-外部)	5.1E-01	操業(埋立-外部)	
26	Sb-125	5.6E-01	操業(埋立-外部)	3.0E+00	再利用(再使用品-外部)	5.7E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	5.6E-01	操業(埋立-外部)	
27	Te-123m	3.5E+00	操業(埋立-外部)	3.2E+01	再利用(再使用品-外部)	1.5E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	3.5E+00	操業(埋立-外部)	
28	Cs-134	1.6E-01	操業(埋立-外部)	4.3E-01	再利用(スラグ駐車場-外部)	1.7E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	1.6E-01	操業(埋立-外部)	
29	Cs-137	3.7E-01	操業(埋立-外部)	7.5E-01	再利用(スラグ駐車場-外部)	2.9E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	2.9E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	
30	Ba-133	5.7E-01	操業(埋立-外部)	1.2E+00	再利用(スラグ駐車場-外部)	5.5E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	5.5E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	
31	Ce-139	3.2E+00	操業(埋立-外部)	3.0E+01	再利用(再使用品-外部)	1.3E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	3.2E+00	操業(埋立-外部)	
32	Eu-152	1.9E-01	操業(埋立-外部)	4.1E-01	再利用(スラグ駐車場-外部)	1.5E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	1.5E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	
33	Eu-154	1.8E-01	操業(埋立-外部)	3.9E-01	再利用(スラグ駐車場-外部)	1.4E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	1.4E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	
34	Tb-160	6.9E-01	操業(埋立-外部)	4.2E+00	再利用(再使用品-外部)	2.2E+00	再利用(コンクリート再処理-外部)	6.9E-01	操業(埋立-外部)	
35	Ta-182	4.2E-01	操業(埋立-外部)	2.6E+00	再利用(再使用品-外部)	1.4E+00	再利用(コンクリート再処理-外部)	4.2E-01	操業(埋立-外部)	
36	Au-195	6.9E+00	操業(埋立-外部)	6.7E+01	再利用(スラグ駐車場-外部)	4.0E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	6.9E+00	操業(埋立-外部)	
37	Hg-203	4.6E+00	操業(埋立-外部)	2.4E+01	再利用(再使用品-外部)	1.7E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	4.6E+00	操業(埋立-外部)	

※直接経路とは、放射性核種の沈着した土壌や破片などを経口摂取することを示す。

※埋設処分シナリオの直接経路の経路においては、積み下ろし作業者と埋立作業者に対する値は同じ値となる。

※再利用シナリオの直接経路の経路においては、金属スクラップの前処理業者と溶融・鋳造業者に対する値は同じ値となる。

表 4.19 小規模施設において発生する放射線物質に関するクリアランスレベルの算出結果

No.	核種	埋設処分			再利用・再使用			最小値 (A)		
		金属/コンクリート			金属			コンクリート		
		濃度	決定経路	濃度	決定経路	濃度	決定経路	濃度	決定経路	
1	H-3	1.3E+03	跡地(農作物)(子ども)	3.9E+05	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	4.1E+05	再利用(コンクリート再処理)(直接経口)	1.3E+03	跡地(農作物)(子ども)	
2	Be-7	3.9E+02	操業(埋立-外部)	9.8E+01	再利用(再使用品-外部)	8.7E+02	再利用(コンクリート再処理-外部)	9.8E+01	再利用(再使用品-外部)	
3	C-14	2.1E+02	地下水(養殖淡水産物)(子ども)	7.0E+04	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	2.9E+04	再利用(コンクリート再処理)(直接経口)	2.1E+02	地下水(養殖淡水産物)(子ども)	
4	Nb-22	2.2E+00	操業(埋立-外部)	6.5E-01	再利用(再使用品-外部)	1.4E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	6.5E-01	再利用(再使用品-外部)	
5	Cl-36	7.2E+00	跡地(畜産物)(子ども)	6.7E+03	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	9.0E+03	再利用(コンクリート再処理)(直接経口)	7.2E+00	跡地(畜産物)(子ども)	
6	Ca-41	2.8E+03	跡地(農作物)(子ども)	1.7E+06	再利用(積み下ろし)(直接経口)	5.7E+04	再利用(コンクリート再処理)(直接経口)	2.8E+03	跡地(農作物)(子ども)	
7	Co-46	6.5E+04	操業(積み下ろし)(直接経口)	3.0E+05	再利用(金属スクラップ周辺居住-農作物)(子ども)	4.0E+04	再利用(コンクリート再処理)(直接経口)	4.0E+04	再利用(コンクリート再処理)(子ども)	
8	Sc-46	6.8E+00	操業(埋立-外部)	2.0E+00	再利用(再使用品-外部)	1.4E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	2.0E+00	再利用(再使用品-外部)	
9	Ti-44									
10	Mn-54	7.4E+00	操業(埋立-外部)	2.0E+00	再利用(再使用品-外部)	8.2E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	2.0E+00	再利用(再使用品-外部)	
11	Fe-55	8.6E+04	操業(積み下ろし)(直接経口)	1.7E+06	再利用(積み下ろし)(直接経口)	5.7E+04	再利用(コンクリート再処理)(直接経口)	5.7E+04	再利用(コンクリート再処理)(直接経口)	
12	Fe-59	2.1E+01	操業(埋立-外部)	5.8E+00	再利用(再使用品-外部)	4.4E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	5.8E+00	再利用(再使用品-外部)	
13	Co-56	4.1E+00	操業(埋立-外部)	1.3E+00	再利用(再使用品-外部)	8.7E+00	再利用(コンクリート再処理-外部)	1.3E+00	再利用(再使用品-外部)	
14	Co-57	5.2E+01	操業(埋立-外部)	2.8E+01	再利用(再使用品-外部)	1.1E+02	再利用(壁材-外部)(子ども)	2.8E+01	再利用(再使用品-外部)	
15	Co-58	1.6E+01	操業(埋立-外部)	4.2E+00	再利用(再使用品-外部)	3.4E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	4.2E+00	再利用(再使用品-外部)	
16	Co-60	1.8E+00	操業(埋立-外部)	5.3E-01	再利用(再使用品-外部)	9.7E-01	再利用(壁材-外部)(子ども)	5.3E-01	再利用(再使用品-外部)	
17	Ni-59	1.8E+03	地下水(農作物)(子ども)	6.5E+04	再利用(再使用品-外部)	1.3E+05	再利用(壁材-外部)(子ども)	1.8E+03	地下水(農作物)(子ども)	
18	Ni-63	2.7E+03	跡地(農作物)(子ども)	3.3E+06	再利用(積み下ろし)(直接経口)	1.1E+05	再利用(コンクリート再処理)(直接経口)	2.7E+03	跡地(農作物)(子ども)	
19	Zn-65	1.2E+01	操業(埋立-外部)	3.4E+00	再利用(再使用品-外部)	1.6E+01	再利用(壁材-外部)(子ども)	3.4E+00	再利用(再使用品-外部)	
20	Nb-93m									
21	Nb-94									
22	Ag-108m									
23	Ag-110m	2.5E+00	操業(埋立-外部)	7.1E-01	再利用(再使用品-外部)	3.3E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	7.1E-01	再利用(再使用品-外部)	
24	Sn-113	3.9E+01	操業(埋立-外部)	1.0E+01	再利用(再使用品-外部)	8.9E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	1.0E+01	再利用(再使用品-外部)	
25	Sb-124	1.0E+01	操業(埋立-外部)	2.9E+00	再利用(再使用品-外部)	2.2E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	2.9E+00	再利用(再使用品-外部)	
26	Sb-125	1.1E+01	操業(埋立-外部)	3.0E+00	再利用(再使用品-外部)	7.7E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	3.0E+00	再利用(再使用品-外部)	
27	Te-123m	7.0E+01	操業(埋立-外部)	3.2E+01	再利用(再使用品-外部)	2.0E+02	再利用(コンクリート再処理-外部)	3.2E+01	再利用(再使用品-外部)	
28	Cs-134	3.2E+00	操業(埋立-外部)	8.2E-01	再利用(再使用品-外部)	2.2E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	8.2E-01	再利用(再使用品-外部)	
29	Cs-137	7.5E+00	操業(埋立-外部)	2.0E+00	再利用(再使用品-外部)	3.9E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	2.0E+00	再利用(再使用品-外部)	
30	Ba-133	1.1E+01	操業(埋立-外部)	3.7E+00	再利用(再使用品-外部)	7.3E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	3.7E+00	再利用(再使用品-外部)	
31	Ce-139	6.3E+01	操業(埋立-外部)	3.0E+01	再利用(再使用品-外部)	1.8E+02	再利用(コンクリート再処理-外部)	3.0E+01	再利用(再使用品-外部)	
32	Eu-152	3.9E+00	操業(埋立-外部)	1.1E+00	再利用(再使用品-外部)	2.0E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	1.1E+00	再利用(再使用品-外部)	
33	Eu-154	3.6E+00	操業(埋立-外部)	1.1E+00	再利用(再使用品-外部)	1.9E+00	再利用(壁材-外部)(子ども)	1.1E+00	再利用(再使用品-外部)	
34	Tb-160	1.4E+01	操業(埋立-外部)	4.2E+00	再利用(再使用品-外部)	3.0E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	4.2E+00	再利用(再使用品-外部)	
35	Ta-182	8.4E+00	操業(埋立-外部)	2.6E+00	再利用(再使用品-外部)	1.8E+01	再利用(コンクリート再処理-外部)	2.6E+00	再利用(再使用品-外部)	
36	Au-195									
37	Hg-203	9.2E+01	操業(埋立-外部)	2.4E+01	再利用(再使用品-外部)	2.3E+02	再利用(コンクリート再処理-外部)	2.4E+01	再利用(再使用品-外部)	

※直接経口とは、放射性核種の沈着した土壌や破片などを経口摂取することを示す。

※埋設処分シナリオの直接経口の経路においては、積み下ろし作業者と埋立作業者に対する値は同じ値となる。

※再利用シナリオの直接経口の経路においては、金属スクラップの前処理作業者と溶融・鑄造作業者に対する値は同じ値となる。

## 5. クリアランスレベルの暫定値の算出に用いたシナリオの妥当性評価について (確率論的解析)

原子力安全委員会がクリアランスレベルに係る報告書を取りまとめる際には、放射能濃度の算出に用いたパラメータ、シナリオ等の妥当性について評価を行っている<sup>(2),(9),(10)</sup>。

このため、放射線障害防止法の告示に規定すべきクリアランスレベルの設定に向けて、「放射線障害防止法に規定するクリアランスレベルの設定に係る基本方針」に示した手順に従った決定論的な方法によるクリアランスレベルの暫定値の算出に用いたシナリオ等について、その妥当性の評価として、次のような確率論的解析による評価を行った。

### 5. 1 シナリオの妥当性評価の目的及び方法

#### (1) 評価パラメータのばらつき評価

この評価は、評価パラメータのばらつきが、決定論的な方法によるクリアランスレベルの算出結果に与える影響を評価・確認するものであり、その方法として、評価パラメータの確率論的解析を行う。ここで、確率論的解析については、原子力安全委員会がとりまとめた原子炉クリアランス報告書や核燃施設クリアランス報告書に示された方法に基づいて行う。

##### ○ 評価の目的

決定論的な方法によるクリアランスレベルの算出に用いるために選定した評価パラメータが適切で、かつ、現実的な範囲で保守的な選定となっていることを確認する。

##### ○ 評価の方法

図 5.1 に示すように、確率論的解析から求めた放射能濃度の累積分布関数を用いて、決定論的な方法により算出した  $10\mu\text{Sv/年}$  に相当する放射能濃度が累積確率の中央値 ( $P=0.5$ ) から 97.5%片側信頼区間下限値<sup>※13</sup> (以下、「97.5%下限値」という。)( $P=0.025$ ) の間の範囲にあるかどうかを確認する。

#### (2) シナリオの妥当性評価

##### ○ 評価の目的

決定論的な方法によるクリアランスレベルの算出に用いた評価パラメータには本来、ばらつきが考えられることから、この評価では、評価経路及び評価パラメータを組み合わせで設定したシナリオが適切、かつ、保守的に選定されていることを確認する。

##### ○ 評価の方法

上述の 97.5%下限値に相当する評価パラメータの組み合わせを、図 5.2 に示すように発生頻度が小さいと考えられるシナリオとして扱い、その数値 (97.5%下限値) が  $10\mu\text{Sv/年}$  を著しく超えないことを確認する。

具体的には、原子力安全委員会により行われたクリアランスレベル評価では、「 $10\mu\text{Sv/年}$  を著しく超えないめやす線量」として「 $100\mu\text{Sv/年}$ 」が用いられていることから、今回の評

※13：統計上の信頼区間としては、一般的に 90%、95%、99%信頼区間が用いられている。原子力安全委員会における原子炉施設等を対象としたクリアランスレベルの検討では大気汚染等を測定観測する環境影響評価で用いられている 95%信頼区間を参考に、検討対象となる片側信頼区間 97.5%下限値 ( $P=0.025$ ) を用いており、クリアランス報告書においても、同様の考え方が採用されている。

価では、97.5%下限値の最小値の濃度を10倍した $100\mu\text{Sv/年}$ 相当濃度と決定論的な方法により求めたクリアランスレベル（ $10\mu\text{Sv/年}$ 相当濃度）とを比較し、クリアランスレベル（ $10\mu\text{Sv/年}$ 相当濃度）の方が $100\mu\text{Sv/年}$ 相当濃度（97.5%下限値の最小値の10倍）よりも常に低くなっていることを確認する。

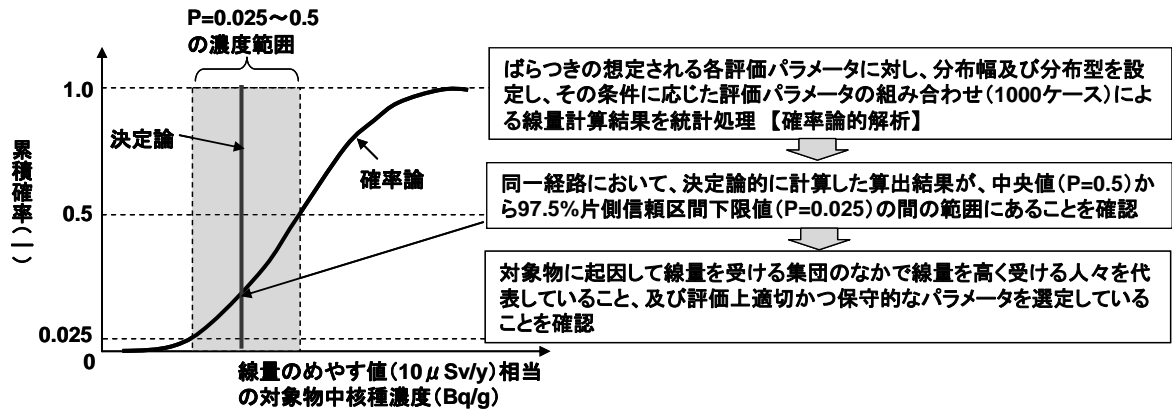


図 5.1 評価パラメータのばらつき評価の方法

※原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会ウラン廃棄物埋設検討小委員会（第6回）会合配付資料ウ検第6-1号の図1を参照

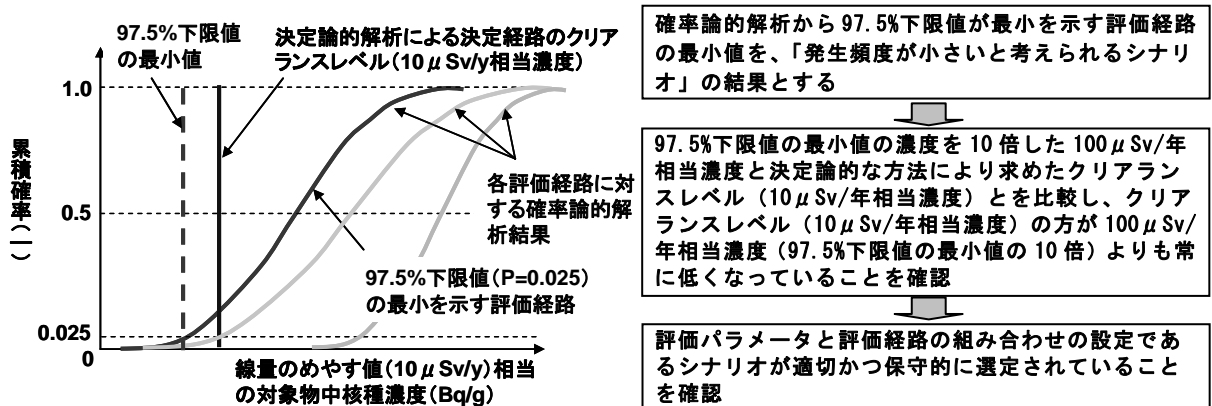


図 5.2 シナリオ（評価パラメータ及び評価経路）の妥当性評価の方法

※原子力安全委員会放射性廃棄物・廃止措置専門部会ウラン廃棄物埋設検討小委員会（第6回）会合配付資料ウ検第6-1号の図1を参照

## 5. 2 クリアランスレベルの算出に用いたシナリオの妥当性評価

### 5. 2. 1 確率論的解析を行う対象核種の選定

まず、確率論的解析を行う RI 汚染物に係る対象核種を表 5.1 に示す。RI 汚染物に係る対象核種の選定は、RI 協会が平成 16 年から平成 20 年までの 5 年間に供給した非密封の放射性同位元素供給 33 核種及び放射性医薬品供給 14 核種のうち、それぞれ供給量が最大値となる核種の放射能を 1 として他の核種を規格化した場合に 1 桁の範囲に入る核種は、H-3、C-14、P-32、I-125、Tc-99m 及び Mo-99 の 6 核種であり、RI 汚染物としての今後の継続的に発生することを考慮して、これらの 6 核種を対象核種として選定した。なお、確率論的解析を行う対象核種の選定にあたっては、RI 協会及び原子力機構が既に保管している RI 汚染物の状況についても確認を行った。

次に、確率論的解析を行う放射化物に係る対象核種を表 5.2 に示す。放射化物に係る対象核種の選定については、RI 汚染物における対象核種の選定の考え方を踏まえ、 $[(D/C)/(D/C)_{\max}]$  の値が小数点以下 1 桁目に含まれる 7 核種を放射化物に係る確率論的解析の対象核種として選定した。

### 5. 2. 2 確率論的解析の対象経路の抽出

確率論的解析の対象として選定したそれぞれの核種に対して、決定論的な方法により算出した  $10 \mu \text{Sv/年}$  の被ばく線量に相当する各評価経路の放射能濃度結果を基に、それらの放射能濃度の中で最も小さい放射能濃度となる決定経路を含め、小さい方より 3 つの評価経路を確率論的解析の対象経路として抽出する。また、確率論的解析の対象として選定したいずれかの核種に対して抽出した評価経路は、他の核種の評価経路として加えることとする。

なお、原子力安全委員会によるクリアランスレベルに係る検討においては、確率論的解析を行う対象経路が以下のように抽出されている。

#### ○ 原子炉クリアランス報告書

確率論的解析を行う対象経路として、埋設処分シナリオの全 41 経路のうち 11 経路が抽出され、再利用シナリオの全 32 経路のうち 14 経路が抽出されている。(表 5.3 を参照)

#### ○ 核燃施設クリアランス報告書

確率論的解析を行う対象経路として、埋設処分シナリオの全 41 経路のうち 12 経路が抽出され、再利用シナリオの全 31 経路のうち 14 経路が抽出されている。(表 5.3 を参照)

以上の考え方を踏まえた RI 汚染物及び放射化物に係る確率論的解析を行う対象経路の抽出結果を表 5.4 及び表 5.5 に示す。対象経路の選定については、上述の対象経路の抽出の考え方に基き、RI 汚染物については、確率論的解析の対象核種を表 5.1 に示す 6 核種に対して対象経路は 13 経路、放射化物については、対象核種を表 5.2 に示す 7 核種に対して対象経路は 4 経路となった。



表 5.1 RI 汚染物に係る確率論的解析の対象核種 (RI 協会による供給核種)

No.	核種
1	H-3
2	C-14
3	P-32
4	Mo-99
5	Tc-99m
6	I-125

表 5.2 放射化物に係る確率論的解析の対象核種

No.	核種
1	Na-22
2	Mn-54
3	Co-60
4	Sb-125
5	Cs-134
6	Eu-152
7	Eu-154

表 5.3 原子炉施設及び核燃料使用施設のクリアランスレベル評価における  
確率論的解析の対象経路

シナリオ	選択数	経路	経路名
埋設処分	1	No.3	操業（運搬作業員・外部）※
	2	No.5	操業（埋立作業員・外部）
	3	No.6	操業（埋立作業員・吸入）
	4	No.11	跡地利用（居住者・外部）
	5	No.12	跡地利用（居住者・吸入）
	6	No.13	跡地利用（農作物摂取）
	7	No.14	跡地利用（畜産物摂取）
	8	No.19	地下水利用（飲料水摂取）
	9	No.24	地下水利用（灌漑水農作物摂取）
	10	No.25	地下水利用（灌漑水畜産物摂取）
	11	No.26	地下水利用（飼育水畜産物摂取）
	12	No.27	地下水利用（養殖水淡水産物摂取）
再利用	1	No.2	金属再利用用途（ベッド・外部）
	2	No.5	金属再利用処理（スクラップ作業場周辺居住者・吸入）
	3	No.6	金属再利用処理 （スクラップ作業場周辺居住者・農作物摂取）
	4	No.7	コンクリート再利用用途（壁材等・外部）
	5	No.10	金属再利用処理（積み下ろし・外部）
	6	No.11	金属再利用処理（積み下ろし・吸入）
	7	No.15	金属再利用処理（溶融・鋳造作業・外部）
	8	No.16	金属再利用処理（スラグ処理作業・吸入）
	9	No.24	金属再利用処理（NC 旋盤・外部）
	10	No.25	再使用・外部
	11	No.26	再使用・吸入
	12	No.27	再使用・直接経口
	13	No.28	金属再利用用途（スラグ駐車場・外部）
	14	No.30	コンクリート再利用処理 （コンクリート処理作業員・吸入）

※核燃料使用施設クリアランス報告書における評価で追加された確率論的解析の対象経路

表 5.4 確率論的解析を行う RI 汚染物に係る対象経路

No.	評価経路名	評価経路記号
1	操業（埋立-外部）	d05
2	跡地利用（農作物, 成人）	d17
3	跡地利用（農作物, 子ども）	d17c
4	地下水（養殖淡水産物, 成人）	d27
5	地下水（養殖淡水産物, 子ども）	d27c
6	再利用（金属スクラップ周辺居住-農作物, 成人）	r06
7	再利用（金属スクラップ周辺居住-農作物, 子ども）	r06c
8	可燃物（可燃物運搬-外部）	b04
9	可燃物（焼却炉補修-外部）	b05
10	可燃物（焼却炉周辺-畜産物, 子ども）	b12c
11	可燃物（溶融炉周辺-農作物, 子ども）	b26c
12	可燃物（溶融炉周辺-畜産物, 成人）	b27
13	可燃物（溶融炉周辺-畜産物, 子ども）	b27c

※評価経路記号のうち、「d」が埋設処分に係る評価経路、「r」が再利用・再使用に係る評価経路、「b」が焼却処理に係る評価経路を示している。数字は決定論的解析における評価経路番号を示す。

表 5.5 確率論的解析を行う放射化物に係る対象経路

No.	評価経路名	評価経路記号
1	操業（運搬-外部）	d03
2	操業（埋立-外部）	d05
3	再利用（壁材等-外部, 成人）	r07
4	再利用（壁材等-外部, 子ども）	r07c

※評価経路記号のうち、「d」が埋設処分に係る評価経路、「r」が再利用・再使用に係る評価経路を示している。数字は決定論的解析における評価経路番号を示す。

### 5. 2. 3 確率論的解析によりばらつきの影響を確認すべき評価パラメータについて

「5. 2. 2 項」で抽出した評価経路に係るクリアランスレベルの算出に用いた評価パラメータの分布型・分布幅を決定する。基本的なパラメータについては、原子力安全委員会が取りまとめたクリアランスレベルに係る報告書に示された評価パラメータの分布型や分布幅を参考とする。

ただし、以下に示す評価パラメータについては、原子力安全委員会の報告書に示された選定根拠や手順を参考に、今回の検討で新たに設定する。

- ・RI 汚染物に係るクリアランス対象物の物量に依存するパラメータ
- ・原子力安全委員会におけるクリアランスレベルの算出において評価されていない核種や元素に係る核種依存及び元素依存の評価パラメータ
- ・焼却処理の評価経路で新たに使用した評価パラメータ

クリアランスレベルの暫定値の算出に用いた評価経路の中で、RI 汚染物に係る確率論的解析を行う対象経路として抽出した評価経路に関連するクリアランスレベルの算出で用いた計算モデルは、4章の式(2)、式(5)～(11)、式(17)～(20)、式(24)～(26)、式(29)～(33)、式(36)～(40)、式(42)～(44)であり、放射化物に係る確率論的解析を行う対象経路として抽出した評価経路に関連するクリアランスレベルの算出で用いた計算モデルは、4章の式(1)、式(2)、式(12)、式(13)である。

### 5. 2. 4 確率論的解析に用いる評価パラメータの分布幅及び分布型の設定について

RI 汚染物に係る確率論的解析を行う上で、評価パラメータの分布幅及び分布型についての設定を表 5.6 から表 5.23 に示し、放射化物に係る確率論的解析を行う上で、評価パラメータの分布幅及び分布型についての設定を表 5.24 から表 5.27 に示す。分布幅及び分布型の選定の考え方を添付 3 (第 18 回クリアランス技術検討ワーキンググループ資料第 18-2 号参照) に示す。この考え方は、原子炉クリアランス等の評価で用いられている考え方と同じであり、本検討においても、この考え方を踏まえて分布幅及び分布型の選定を行っており、「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」<sup>※14</sup>で既に検討されている評価パラメータについては、同一の分布幅及び分布型を選定した。

一方、以下に示す評価パラメータは、放射線障害防止法のクリアランスレベルの算出において新たに選定したものであることから、添付 3 に示すの分布幅及び分布型の選定の考え方に従い、文献及び実態調査等の結果を踏まえて選定を行った。

- クリアランス対象物の発生量に依存するパラメータ (混合率、廃棄物の総量、再利用される金属中のクリアランス対象物割合、再利用されるコンクリート中のクリアランス対象物割合など)
- 焼却処理シナリオの評価で使用するパラメータ (焼却炉壁の表面積、焼却炉壁に付着する割合、核種が排気に移行する割合、焼却炉でのほかの廃棄物との混合割合、焼却処理能力、熔融処理能力など)
- 核種・元素に依存するパラメータのうち、既往の評価で確率論的解析の対象となっていない核種・元素のパラメータ

※14：「主な原子炉施設におけるクリアランスレベルについて」(平成 11 年 3 月、原子力安全委員会)

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (1/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
1	混合率	共通	1	-	施設の特性上、廃棄時の「放射性廃棄物でない廃棄物」との混合は想定できないため、1に設定した。	*			混合は想定できないため、分布幅等は選定しない。	d05, d17, d17c, d27, d27c
2	埋立年間作業時間	一括	100	h/y	国土交通省土木工事積算基準に示された標準作業量を参考に1日当たりの作業量を100 ton、1日8時間労働、うち半分の時間をクリアランスされた廃棄物の側で作業するものとして、対象物量に応じて以下の通り計算し、その結果を丸めて選定した。 $1,500(\text{ton/y}) \div 100(\text{ton/d}) \times 8(\text{h/d}) \times 0.5 = 60 \Rightarrow 100(\text{h/y})$	一様分布	17	100	No.5「廃棄物の総量の分布幅から、決定論の選定値根拠と同じ式で設定した。 年間作業時間 (h/y) = (廃棄物の総量 (ton/y) $\div$ 100(ton/d) $\times$ 8(h/d) $\times$ 0.5 分布型) $\div$ No.5「廃棄物の総量」の分布型に従うため一様分布となる。	d05
3	埋立作業時の遮へい係数	共通	0.4	-	IAEA-TECDOC-401 (Co-60)	一様分布	0.25	0.45	埋立作業場での作業者に対し、建設機械(小型ブルドーザ〜大型ブルドーザ)の重量、形状を考慮した遮へい計算を基に選定した。分布型は一様分布とした。	d05
4	外部被ばく線量換算係数(操業-埋立作業)	共通	核種依存	$\mu\text{Sv/h}$ per Bq/g	無限平板を模擬した半径500m、高さ2mの円柱体系から求めた。	*			原子炉炉内アランスの評価に依り、分布幅等は選定しない。	d05
5	廃棄物の総量	一括	1,500	ton	該当施設の対象物量調査結果から日本アイソトープ協会と日本原子力研究開発機構の合算値。	一様分布	410	1,500	最小値は、RI協会と原子力機構で保管されている汚染物がすべてなくなったと想定して、RI協会の対象となる汚染物の集荷量397(t/年)と原子力機構の運転に伴い発生する廃棄物量(運転廃棄物量)16.2(t/年)の合計値とした。 最大値は、選定値の1,500(t/年)とする。選定値はRI協会と原子力機構の調査結果から現実的かつ想定される最大量として選定されていることによる。 最小値: $397 + 16.2 = 413.2$ (t/年) これを下方にまらめて410 (t/年)とした。 最大値: $397 + 993 + 38.8 = 1428.8$ (t/年) これを上方にまらめて1,500 (t/年)とした。 分布型は一様分布とした。	d17, d17c, d27, d27c

※分布型の「\*」は分布を考えないことを示す。

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (2/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
6	処分場幅	共通	100	m	「環境省 HP 廃棄物処理技術情報 各都道府県別整備状況 平成18年度調査結果」に記載されている各都道府県の一般廃棄物最終処分場のデータの内の、全体容量が4,5万5千m <sup>3</sup> 以上、5万5千m <sup>3</sup> 未満(我が国の産業廃棄物処分場の平均的な容量が5万m <sup>3</sup> である)の最終処分場の平均埋立地面積である10,000m <sup>2</sup> と、平均深さ約5mより選定(長さ及び幅は正方形を仮定)。	対数正規分布	70	700	「廃棄物処理事業・施設年報平成8年版」に記載された10万m <sup>3</sup> 以上の一般廃棄物処分場のデータを参考に統計処理して範囲を選定した。 なお、一般廃棄物処分場の平均面積は21,357m <sup>2</sup> (「廃棄物処理事業・施設年報平成8年版」に記載されたデータより算出)、産業廃棄物処分場の平均面積は21,747m <sup>2</sup> (「総論・埋立処分場の現状と課題」(田中勝、月刊廃棄物Vol.9 No.104、1983年)に記載されたデータより算出)となっている。 分布型は、統計的に対数正規分布が想定される。	d17, d17c, d27, d27c
7	処分場長さ	共通	100	m		対数正規分布	70	700	「廃棄物処理事業・施設年報平成8年版」に記載された10万m <sup>3</sup> 以上の一般廃棄物処分場のデータを参考に統計処理して範囲を選定した。分布型は、統計的に対数正規分布が想定される。	d17, d17c, d27, d27c
8	処分場深さ	共通	5	m		対数正規分布	2	60	「廃棄物処理事業・施設年報平成8年版」に記載された10万m <sup>3</sup> 以上の一般廃棄物処分場のデータを参考に統計処理して範囲を選定した。分布型は、統計的に対数正規分布が想定される。	d17, d17c, d27, d27c
9	処分場嵩密度	共通	2	g/cm <sup>3</sup>	IAEA-TECDOC-401	一様分布	1	2.3	最小値は、水の密度である1g/cm <sup>3</sup> と選定する。また、最大値は、コンクリートが密に埋設されている状態である2.3g/cm <sup>3</sup> と選定した。分布型は一様分布とした。	d17, d17c, d27, d27c
10	根からの核種の吸収割合	共通	0.1	-	農作物の根が50cm以下の深さの廃棄物層に達する可能性を考慮して保守的に選定した。	対数一様分布	0.002	0.5	「植物栄養 土壌 肥料大辞典」によると、里芋の場合50cm以下の深さの根の割合は、40cm耕で1.5%程度(0.02)である。最小値は、里芋より根が残っている水稲を考慮してこの値を1/10とした。また、最大値については、根の深い果樹等を考慮し0.5とした。分布型は分布幅が広いことから対数一様分布とした。	d17, d17c
11	処分場閉鎖後から評価時点までの期間	共通	10	y	IAEA-TECDOC-401	一様分布	0	50	IAEA-TECDOC-401では範囲を0~50年と想定していることを基に選定した。分布型は一様分布を想定した。	d17, d17c
12	土壌から作物(米、葉菜、非葉菜、果実)への移行係数	共通	元素依存	Bq/g-wet per Bq/g	米については表5.9、米以外については表5.10を参照	対数正規分布	元素依存	元素依存	米については表5.9、米以外については表5.10を参照。分布型は既存の研究結果により対数正規分布とする。	d17, d17c, r06, r06c, b26c
13	土壌から作物(飼料)への移行係数	共通	元素依存	Bq/g-dry per Bq/g	表5.11を参照	対数正規分布	元素依存	元素依存	表5.11を参照。分布型は既存の研究結果により対数正規分布を想定した。	b12c, b27, b27c

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (3/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
14	農作物の年間摂取量(成人)	米	71	kg/y	「平成8年版国民栄養の現状」(厚生省保健医療局健康増進栄養課監修、第一出版(株)、1996年)	正規分布	0	149	「平成8年版国民栄養の現状」に示されたデータを参考に、選定値を中央値とした正規分布を想定し、±3.09σの範囲を最小値、最大値とした。ただし最小値は負の値となるため0とした。	d17
15		葉菜	12	kg/y		正規分布	0	36		d17, r06
16		非葉菜	45	kg/y		正規分布	0	139		d17
17		果実	22	kg/y		正規分布	0	81		d17
18	農作物の年間摂取量(子ども)	米	25	kg/y	「平成9年版国民栄養の現状」(厚生省保健医療局健康増進栄養課監修、第一出版(株)、1997年)	正規分布	0	52	各農作物に対する成人の摂取量(選定値)に対する子どもの摂取量(選定値)の比(子ども/成人)を、成人に対する分布幅に乗じた設定とした。	d17c
19		葉菜	5	kg/y		正規分布	0	15		d17c, r06c, b26c
20		非葉菜	23	kg/y		正規分布	0	71		d17c
21		果実	22	kg/y		正規分布	0	81		d17c
22	内部被ばく線量係数(経口摂取)	共通	核種依存	μSv/Bq	ICRP Publ.72	*			原子炉クリアランスの評価に依り、分布幅等は選定しない。	d17, d17c, d27, d27c, r06, r06c, b12c, b26c, b27, b27c
23	農作物の市場係数	共通	1	-	自給自足を考慮して、最も保守的に選定した。	一様分布	0	1	対象とする農作物を全く摂取しない場合から自給自足の場合までを考慮して範囲を選定した。分布型は一様分布を想定した。	d17, d17c, r06, r06c, b26c
24	農作物の輸送時間	共通	0	d	保守的に、生産された農作物を直ちに消費する人を評価対象とした。	*			計算するまでもなく、評価結果に与える影響が他のパラメータに比べ明らか小さいと判断したため変動を考慮していない。	d17, d17c, r06, r06c, b26c
25	地下水流速(ダルシー流速)	共通	1	m/d	「新版地下水調査法」(山本 柱毅、(株)古院書院、1983年)	対数正規分布	0.01	100	「日本の地下水」(農業用地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会編、(株)地球社、1986年)によると、帯水層中を流れる地下水の流速は、1日に数cmからせいぜい数百m程度と記述されており、0.01~100 m/d(ダルシー流速)と選定した。分布型は選定値を中央値とした対数正規分布を想定した。	d27, d27c
26	放出係数	共通	元素依存	-	表5.7を参照	対数正規分布	元素依存	元素依存	表5.7を参照 分布型は対数正規分布とする。	d27, d27c
27	帯水層空隙率	共通	0.3	-	「水理公式集」(土木学会水理公式集改訂委員会、土木学会、1971年)	正規分布	0.15	0.3	「水理公式集」に示された土壌の有効空隙率のうち、粘土層を除いた範囲として0.15~0.3と選定した。帯水層空隙率は自然現象であるため、分布型は正規分布とする。	d27, d27c
28	帯水層土壌密度	共通	2.6	g/cm <sup>3</sup>	「土質工学ハンドブック」(土質工学会編、1982年)	正規分布	2.6	2.76	「土質工学ハンドブック」に示された砂の粒子密度の幅をもとに選定した。帯水層土壌密度は自然現象であるため、分布型は正規分布とする。	d27, d27c
29	帯水層土壌の分配係数	共通	元素依存	mL/g	表5.8を参照	対数正規分布	元素依存	元素依存	表5.8を参照 分布型は対数正規分布とする。	d27, d27c
30	地下水流方向の分散長	共通	0	m	保守的に選定した。	*			原子炉クリアランスの評価に依り、分布幅等は選定しない。	d27, d27c

※分布型の「\*」は分布を考えないことを示す。

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (4/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
31	地下水流方向の分散係数	共通	0	m <sup>2</sup> /y	保守的に選定した。	*			原子炉クリアランスの評価に依り、分布幅等は選定しない。	d27, d27c
32	浸透水量	共通	0.4	m/y	「地下水ハンドブック」(地下水ハンドブック編集委員会編、(株)建設産業調査会、1979年)	対数正規分布	0.1	1	「日本の地下水」(農業用地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会編、(株)地球社、1986年)によると、地下水流出量(浸透水量に相当)は河川の湧水流量にほぼ等しいと考えられており、湧水流量は0.5m <sup>3</sup> /s/100km <sup>2</sup> (0.16m/y)~3 m <sup>3</sup> /s/100km <sup>2</sup> (0.95m/y)にわたっていることから、0.1~1m/yと選定した。 浸透水量は自然現象であるため、分布型は対数正規分布とした。	d27, d27c
33	帯水層厚さ	共通	3	m	IAEA-TECDOC-401	対数一様分布	1	100	帯水層が薄いと利用が困難なため最小値を1m、また、最大値を100mとした。 分布型は対数一様分布とした。	d27, d27c
34	処分場下流端から井戸までの距離	共通	0	m	保守的に選定した。	一様分布	0	100	直近の0mから処分場の大きさのオーダーである100mと選定した。 分布型は一様分布とした。	d27, d27c
35	井戸水の混合割合	共通	0.33	-	「地下水ハンドブック」(地下水ハンドブック編集委員会編、(株)建設産業調査会、1979年)	対数一様分布	0.1	1	最小値は選定値の1/3倍、最大値は選定値の3倍とした。なお、最大値は処分場真下の帯水層のみによる井戸水として保守的に1と選定した。 分布型は対数一様分布とした。	d27, d27c
36	養殖淡水産物の地下水利用率	共通	0.25	-	「日本の水資源(平成19年版)」(国土庁長官官房水資源部編、大臣官印刷局、2008年)より算出した。	対数一様分布	0.1	1	最小値は、淡水産物養殖者が水源としての地下水利用の割合が0.1であるとした。最大値はすべて地下水を利用するとした。 分布型は対数一様分布とした。	d27, d27c
37	養殖淡水産物への濃縮係数	共通	元素依存	L/kg	表5.17を参照	対数正規分布	元素依存	元素依存	表5.17を参照 分布型は対数正規分布とした。	d27, d27c
38	養殖淡水産物(魚類)の年間摂取量(成人)	共通	0.7	kg/y	「日本の統計1997年版」に記載されている平成6年の内水面養殖業の生産量の内、魚類の生産量の合計値76,579トン(人口1億2千万人で除いて算出した)。	正規分布	0	1.9	平成8年版国民栄養の現状]に示されたデータを参考に、選定値を中央値とした正規分布を想定し、±3.09σの範囲を最小値、最大値とした。ただし最小値は負の値となるため0とした。	d27
39	養殖淡水産物(魚類)の年間摂取量(子ども)	共通	0.33	kg/y	全年齢の魚介類合計摂取量の平均値(96.9g/日)と1-6歳の平均値(45.7g/日)の比(0.47)を成人の年間摂取量0.7kg/年に乗じた0.33kg/年を算出した。	正規分布	0	0.9	成人の摂取量(選定値)に対する子どもの摂取量(選定値)の比(子ども/成人)を、成人に対する分布幅に乗じた設定とした。	d27c
40	養殖淡水産物の市場係数	共通	1	-	自給自足を考慮して、最も保守的に選定した。	一様分布	0	1	処分場を通過した地下水によって養殖された淡水産物を全く摂取しない場合から自給自足の場合までを考慮して範囲を選定した。 分布型は一様分布とした。	d27, d27c
41	養殖淡水産物の輸送時間	共通	0	d	保守的に、養殖された淡水産物を直ちに消費する人を評価対象とした。	*			計算するまでもなく、評価結果に与える影響が他のパラメータに比べ明らかに小さいと判断したため変動を考慮していない。	d27, d27c

※分布型の「\*」は分布を考えないことを示す。



表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (5/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
42	再利用される金属中のクリアランス対象物割合 (積み下ろし作業、運搬以外)	一括	4E-03	-	日本鉄リサイクル工業会によれば、スクラップの標準的な処理量として3,750ton/月が記されている。従って、1つの処理施設での年間取扱量は、45,000 tonとなる。対象廃棄物は、スクラップ処理場から再利用製品に加工されるまでの間に放射性核種を含まない金属スクラップと混合される可能性があり、その割合を、対象施設から発生した金属の発生量に応じて以下の通り計算して選定した。 170(ton) ÷ 45,000 (ton) = 0.0038 => 4E-3	対数一様分布	2.0E-05	4.0E-02	最小値は、クリアランス対象施設から発生するクリアランス対象金属量26.2(t/年)を、転炉における1基当たりの生産量125万(t/年)(2008年度) (転炉における粗鋼生産量8,000万tを基数64で割って求めた)で割った26.2(t/年) ÷ 125万(t/年) = 2.096E-5 を下方にまらめした。 最大値はクリアランス対象施設から発生するクリアランス対象金属量173.1(t/年)を、轉物の1事業所当たりの生産量4,300(t/年)(2008年度) (轉物の年間生産量420万tを事業所数974で割って求めた)で割った値173.1(t/年) ÷ 4,300(t/年) = 4.0E-2 とした。 分布型は対数一様分布とした。	r06, r06c
43	溶融過程で粉塵中に移行する割合	共通	元素依存	-	表5.18を参照	一様分布	元素依存	元素依存	表5.18を参照 分布型は一様分布とした。	r06, r06c
44	再利用金属の市場係数	共通	1	-	保守的に、市場で他の多量のスクラップと混合することを考慮せず、1と選定した。	対数一様分布	0.01	1	搬出された金属スクラップが、流通過程においてその他のスクラップにより100倍に混合される場合から、全く混合されない場合までを考慮して範囲を選定した。スクラップについても、スクラップ利用に伴う副次製品であるために、金属スクラップと同じ市場係数を用いた。 分布型は対数一様分布とした。	r06, r06c
45	溶融に伴う粉塵への濃縮比	共通	200	-	IAEA S.S.No.111-P-1.1	一様分布	50	500	下記文献をもとに選定した。 European Commission, "Technical seminar on melting and recycling of metallic waste materials from decommissioning of nuclear installations", 1993 Session : 2 Experience with the Melting of Beta-Gamma Radioactive Metals at SIEMPELKAMP Foundry Session : 3 Melting of Cs-contaminated Ferritic Steel from G2/G3 Reactors, Marcoule 分布型は一様分布とした。	r06, r06c
46	沈着速度	共通	3.15E+05	m/y	「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量当量評価について」(原子力安全委員会、平成元年3月27日)において示された値(1cm/s)を基に選定した。	対数一様分布	1.58E+05	6.30E+05	最小値は選定値の1/2倍、最大値は選定値の2倍とした。 分布型は対数一様分布とした。	r06, r06c, b12c, b26c, b27, b27c
47	作業場周辺空気中粉塵濃度	共通	1.00E-04	g/m <sup>3</sup>	環境基本法第16条の規定に基づき定められた「大気環境基準」において、浮遊粒子状物質の濃度は0.1mg/m <sup>3</sup> 以下(1時間値)1日平均値)と規定されており、これに基づき選定した。	対数正規分布	1.0E-05	1.0E-04	浮遊粒子状物質 汚染の解析・予測」(環境庁大気保全局大気規制課監修、(財)日本環境衛生センター、昭和62年)で示された、昭和59年度における浮遊粒子状物質の年平均値の濃度分布を基に選定した。 分布型は自然現象であるため対数正規分布とした。	r06, r06c

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (6/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
48	粉塵の地表面への沈着割合	共通	1	-	保守的に全て沈着すると設定した。	一様分布	0	1	粉塵が地表面へ全く沈着しない場合から、すべての粉塵が地表面へ沈着する場合までを考慮して範囲を選定した。	r06, r06c, b12c, b26c, b27, b27c
49	沈着した放射性核種のうち残存する割合(焼却処理以外)	共通	0.5	-	「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量当量評価について」(原子力安全委員会、平成元年3月27日)	一様分布	0	1	沈着した放射性核種が土壌へ全く残留しない場合から、すべての放射性核種が土壌へ残留する場合を考慮して範囲を選定した。	r06, r06c
50	核種の放出期間(再利用・再使用)	共通	5	y	原子炉クリアランス評価では、原子炉解体の標準工程によると、解体撤去作業期間は約3～4年とされていることから、保守的に、廃止措置に伴って発生したスクラップの処理作業に5年を要するものとした。放射線発生装置使用施設の大規模施設については、施設規模が原子炉と同等と見做せることから5年とした。それ以外の施設についても保守的に5年とした。	一様分布	1	5	最小値はクリアランスされた金属が1年で処理されると想定した。最大値は、放射線発生装置使用施設の大規模施設の解体撤去作業期間(約3～4年)に基づき保守的に5年と選定した。	r06, r06c
51	土壌実効表面密度	共通	240	kg/m <sup>2</sup>	U.S.NRC ; Regulatory Guide 1.109	一様分布	80	400	土壌嵩密度を1.6g/cm <sup>3</sup> とし、実効土壌深さが5～25cmと変動すると想定して最小値80kg/m <sup>2</sup> (=1.6g/cm <sup>3</sup> ×5cm)、最大値400kg/m <sup>2</sup> (=1.6g/cm <sup>3</sup> ×25cm)と選定した。	r06, r06c, b12c, b26c, b27, b27c
52	放射性核種の農作物表面への沈着割合	共通	1	-	保守的に全ての放射性核種が、農作物表面へ沈着するとした。	一様分布	0	1	放射性核種が農作物表面に全く沈着しない場合から、すべて沈着する場合までを考慮して範囲を選定した。	r06, r06c, b12c, b26c, b27, b27c
53	農作物の栽培密度	共通	2.3	kg/m <sup>2</sup>	「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」に示された値を使用した。	一様分布	1.5	4	「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」に示された4種類の農作物の栽培密度より範囲(1.5～4.0kg/m <sup>2</sup> )を選定した。	r06, r06c, b12c, b26c, b27, b27c
54	weathering効果による植物表面沈着放射性核種の除去係数	共通	18.08	1/y	「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量当量評価について」に基づき、weathering half-lifeを14日として計算した。	対数正規分布	9	80	下記文献をもとに選定した。 Smith G M, Fearn H S, Smith K R, Davis J P and Klos R (1988) : Assessment of the radiological impact of disposal radioactive waste at Drigg, National Radiological Protection Board, NRRPB-M148, Chilton UK.	r06, r06c, b12c, b26c, b27, b27c
55	農作物の生育期間	共通	60	d	「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量当量評価について」に示された葉菜に関する栽培期間の値を使用した。	一様分布	30	90	選定値を中心に±30日の変動を選定した。	r06, r06c, b12c, b26c, b27, b27c

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (7/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
56	農作物栽培期間年間比	共通	0.5	-	「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」に示された値を採用した。	一様分布	0	1	農作物が全く栽培されない場合から、年間において栽培される場合までを考慮して範囲を選定した。 分布型は一様分布とした。	r06, r06c, b12c, b26c, b27, b27c
57	調理前洗浄等による粒子状物質の残留比	共通	1	-	「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量当量評価について」に示された値を採用した。	一様分布	0	1	農作物に付着した粒子状物質が、調理前洗浄によって除去される場合から、全く除去されない場合までを考慮して範囲を選定した。 分布型は一様分布とした。	r06, r06c, b26c
58	廃棄物中に占められるクリアランス対象物の割合	共通	1	-	施設の特性上、廃棄時の「放射性廃棄物でない廃棄物」との割合は想定できないため、1に設定した。	*			混合は想定できないため、分布幅等は選定しない。	b04, b12c, b26c, b27, b27c
59	外部被ばくに対する遮へい係数	共通	0.9	-	鉄板3mmによる遮へいを想定した場合のCo-60の遮へい係数を基に設定した。(NUREG/CR-0134)	一様分布	0.8	1	最小値は鉄板5mmによる遮へいを想定した場合のCo-60の遮へい係数を基に設定した。最大値は遮へいが全くないことを想定した。分布型は一様分布とした。	b04
60	年間作業時間(可燃物運搬)	一括	200	h/y	[発生量依存] ・23区部の清掃車車種別積載基準値によれば、8m <sup>3</sup> 、4トン車の可燃ごみの積載基準値は2.4~2.7トンとなっている。今後は、運搬効率を改善する観点から車両の大型化(10トン車クラス)が図られているので、積載基準値を基に保守的に5トンに設定した。 ・平成2年版運輸経済統計要覧」によると、廃棄物の平均輸送距離は10.28kmとなっており、これに余裕を見れば20kmと収集車の運搬速度20km/hから、一回あたりの輸送時間は1時間となる。 ・可燃物等の年間発生量(一括)約1,000 ton ・年間作業時間(一括): 1,000(ton/y) ÷ 5(ton/day) × 1(h/day) = 200(h/y)	一様分布	60	200	「1年間に焼却処理されるクリアランス対象廃棄物の重量」の分布幅から抽出されたクリアランス対象物重量から、決定論の選定値根拠と同じ根拠に基づき以下の式で求めた。 年間作業時間(h/y) = (1年間の可燃物等の発生量)(ton/y) ÷ 5(ton/day) × 1(h/day) 最小値は、1年間に焼却処理されるクリアランス対象廃棄物の重量330(t/y)に対して求めた値を設定した。 最大値は、1年間に焼却処理されるクリアランス対象廃棄物の重量1,000(t/y)に対して求めた値を設定した。 「1年間に焼却処理されるクリアランス対象廃棄物の重量」と同様に一様分布とした。	b04
61	外部被ばく線量換算係数(焼却一可燃物運搬)	共通	核種依存 1.00E+06	μ Sv/h per Bq/g	表5.21、表5.22参照	一様分布	核種依存 3.30E+05	核種依存 1.00E+06	表5.21、表5.22参照 分布型は一様分布とした。	b04
62	1年間に焼却処理されるクリアランス対象廃棄物の重量	一括	核種依存 1.00E+06	kg	・一括及び個別の対象廃棄物の年間発生量より選定した。 年間発生量: 一括; 1,000ton	一様分布	3.30E+05	1.00E+06	最小値は、RI協会と原子力機構で保管されている汚染物がすべてなくなったと想定して、RI協会の対象となる汚染物の集荷量329.83(t/年)と原子力機構の運転廃棄物5.6(t/年)の合計値とした。 最大値は、選定値の1,000(t/年)とする。選定値はRI協会と原子力機構の調査結果から現実的かつ想定される最大量として選定されていることによる。 最小値: 329.83+5.6 = 335.43(t/年) これをまるめて330(t/年)とした。 最大値: 329.83+657+14.7 = 1,001.53(t/年) これをまるめて1,000(t/年)とした。 分布型は一様分布とした。	b05

※分布型の「\*」は分布を考えないことを示す。

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (8/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	使用経路
63	核種が排気に移行する割合(焼却処理)	共通	0.001	-	表5.19を参照 焼却処理施設を対象に現地調査を実施したところ、焼却炉壁への焼却灰の付着量はほとんどない設備から最大で7トンの設備まであり、調査した焼却炉の壁面に付着する割合は年間の焼却灰生成量に対して0%～0.093%であった。この結果に基づいて、焼却炉壁に付着する割合は、裕度を持たせて0.1%であることから、選定値を0.001とした。	対數一樣分布	IE-04	IE-03	表5.19を参照 分布型は一樣分布とした。
64	焼却炉壁に付着する割合	共通	0.001	-	「ごみ焼却施設台帳(全連続燃焼方式編)平成10年度版」によれば、全連続燃焼方式の焼却炉の能力の全国平均値は約115トン/日であるので、焼却炉の処理能力を100トン/日とし、燃焼工学ハンドブック(日本機械学会、丸善(株)、1995)に示されたストーカ焼却炉とロータリーキルン焼却炉の焼却炉容積の計算式に基づき設定。	対數一樣分布	12	210	焼却処理施設に対する現地調査結果をもとに設定した。最小値は、付着のほとんど見られない流動床式およびストーカ式焼却炉の付着割合が0.03～0.093%から、この範囲の下限である0.03を下方にまらめた0.01%を最小値とした。最大値は、この範囲の上限である0.093%を上方にまらめた値とした。
65	焼却炉壁の表面積	共通	40	m <sup>2</sup>	「ごみ焼却施設台帳(全連続燃焼方式編)平成10年度版」によれば、全連続燃焼方式の焼却炉の能力の全国平均値は約115トン/日であるので、焼却炉の処理能力を100トン/日とし、燃焼工学ハンドブック(日本機械学会、丸善(株)、1995)に示されたストーカ焼却炉とロータリーキルン焼却炉の焼却炉容積の計算式に基づき設定。	対數一樣分布	12	210	焼却処理施設に対する現地調査結果をもとに設定した。最小値は、付着のほとんど見られない流動床式およびストーカ式焼却炉の付着割合が0.03～0.093%から、この範囲の下限である0.03を下方にまらめた0.01%を最小値とした。最大値は、この範囲の上限である0.093%を上方にまらめた値とした。
66	外部被ばくに対する遮へい係数(焼却炉補修作業者)	共通	1	-	遮へい効果が無いとして設定した。	*			火格子の単位面積、単位時間当たりの焼却量の関係式(火格子負荷 = 処理可能容量の目安 ÷ 火格子面積)に基づき、焼却炉壁表面積 (= 火格子面積) を設定した。最小値は、処理可能容量の目安 3[t/(d・炉)]、火格子負荷 10[kg/(m <sup>2</sup> ・h)] から求められる12[m <sup>2</sup> ]とした。最大値は、処理可能容量の目安 150[t/(d・炉)]、火格子負荷 30[kg/(m <sup>2</sup> ・h)] から求められる208[m <sup>2</sup> ]を上方にまらめた210[m <sup>2</sup> ]とした。
67	外部被ばく換算係数(焼却一焼却炉補修作業)	共通	核種 依存 300	μSv/h per Bq/g	表5.21、表5.23を参照	一樣分布	核種 依存 150	核種 依存 450	表5.21、表5.23を参照 分布型は一樣分布とした。
68	年間作業時間(焼却炉補修)	共通	300	h/y	焼却処理施設に関する現地調査を実施したところ、焼却炉の補修作業の実態については、以下の通りであった。 ①年間の点検・補修回数は、一つの焼却炉につき最大で7回程度であった。 ②7回のうち6回は軽微な補修作業のため2日程度、残りの1回は全面的な補修で14日程度であった。 ③1回あたりの作業時間は最大で5時間程度であった。 上記②の軽微な補修作業及び全面的な補修作業については、補修の準備・整理作業として炉の冷却作業、保温材撤去、撤去した耐火物の整理等焼却炉周りの準備作業を含めて、保守的に作業日数を設定する。軽微な補修作業については1回当たり5日とし、全面的な補修は24日とすると、年間作業時間は、 (6×5(日) + 24(日)) × 5(h/日) = 270(h) となる。この値から裕度をもって300(h)と設定した。	一樣分布	150	450	「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」(平成十五年十二月十五日 環境省発第〇三二一五〇〇二号 各都道府県廃棄物行政主管部(局)長あて 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)によると、ごみ焼却施設の年間停止日数の上限は85日とされている。85日の内訳は、整備補修期間30日 + (補修点検15日 × 2回) + 全停止期間7日 + (起動に要する日数3日 × 3回 × 3日) + (停止に要する日数3日 × 3回) となっている。これより、最小値は整備補修期間30日を、最大値は上限の85日をまらめた90日を補修作業に充てるとし、1日当たりの作業時間を5(h/日)として求めた。したがって、最小値は150(h/y)、最大値は450(h/y)と設定される。 分布型は一樣分布とした。

※分布型の「\*」は分布を考えないことを示す。

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (9/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
69	大気中での分散係数	共通	5.00E-06	s/m <sup>3</sup>	EUR-16198に示された煙突高さ60m及び風速5m/sにおける拡散係数を使用。	対数正規分布	1.6E-08	2.3E-05	放出高さ60mと、気象官署別の地上風速の平均値の最小値及び最大値(それぞれ1.4 m/s及び5.7m/s、「日本統計年鑑(2010)」から推定した60m高さの平均風速の幅である2.2~8.9 m/s)に対して、気象指針の式によって得られた単位放出率あたりの地表空気中濃度の風下距離に對する最大値の幅である $1.6 \times 10^{-6} \sim 2.3 \times 10^{-5}$ s/m <sup>3</sup> と、評価点に風が吹く割合の範囲である1%~100%から、以下の通り計算して選定した。 最小値: $1.6 \times 10^{-6}$ (s/m <sup>3</sup> ) $\times 0.01 = 1.6 \times 10^{-8}$ (s/m <sup>3</sup> ) 最大値: $2.3 \times 10^{-5}$ (s/m <sup>3</sup> ) $\times 1 = 2.3 \times 10^{-5}$ (s/m <sup>3</sup> ) また、分布型は、分布幅が1桁以上に分布していることと、対象とするパラメータが自然現象を示すものであり中央値付近の発生確率が多いと考えられることから、対数正規分布とした。	b12c, b26c, b27, b27c
70	焼却炉での(ほかの)廃棄物との混合割合	一括	0.03	-	焼却能力を100トン/日、厚生省の通知を参考に焼却施設の稼働日数を330日と想定すると、年間の処理量は約33,000 tonとなる。これと年間の焼却対象クリアランス廃棄物の物量を基に設定した。 一括: $1,000(\text{ton}/\text{y}) \div 33,000(\text{ton}/\text{y}) = 0.030$	対数正規分布	3E-3	1	焼却処理能力(分布幅: $3 \sim 300(t/\text{日})$ )から求められる年間処理量は、施設の稼働率を90%とすると以下のようになる。 最小値: $3 \times 365 \times 0.9 = 985.5$ (t/年) 最大値: $300 \times 365 \times 0.9 = 98,550$ (t/年) 1年間に焼却処理されるクリアランス対象物割合の重量(分布幅: $330 \sim 1,000$ (t/年))と上記の年間処理量とから、混合割合が最も幅が広い分布となるよう、上記の2つの最小値と最大値を組み合わせて以下の通り求めた。 最小値: $330 \div 98,550 = 3.349 \times 10^{-3}$ 最大値: $1,000 \div 985.5 = 1.015$ なお、最小値は有効数字1桁となるよう下方にまらめて $3 \times 10^{-3}$ 、最大値は1を超えるため1と設定した。 分布型は分布幅の桁が大きいことから対数正規分布とした。	b12c, b26c, b27, b27c
71	焼却処理能力	共通	1.20E+03	g/s	「ごみ焼却施設台帳[全連続燃焼方式編]平成10年度版」によれば、全連続燃焼方式の焼却炉の能力の全国平均値は約115トン/日であるので、焼却処理施設の処理能力を100トン/日とし、1日の稼働時間を24時間として設定した。	対数正規分布	34	3500	以下に示す焼却処理能力を稼働時間24h/日から求め、最大値は上方へ、最小値は下方へまらめられた値とした。 最小値: 焼却炉壁の表面積(No.65)の分布幅設定根拠である処理可能容量の最小値3(t/d・炉)から設定した。 最大値: 1日当たりの処理能力が50t以上の産業廃棄物焼却施設から全国を平均的に抽出した調査結果からの最大値253(t/基/日)を上方にまらめられた300tから設定した。 分布型は対数正規分布とした。	b12c

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (10/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
72	沈着した核種のうち残存する割合(焼却処理)	共通	1	-	全て残存すると設定した。	一樣分布	0	1	沈着した放射性核種が土壌へ全く残留しない場合から、すべての放射性核種が土壌へ残留する場合を考慮して範囲を選定した。	b12c, b26c, b27, b27c
73	核種の放出期間(焼却処理)	共通	25	y	焼却処理場の操業期間を50年と想定し、そのうちの半分の期間、排気が放出されるものとした。	一樣分布	1	50	最小値はクリアランスされた廃棄物の焼却処理が1年だけ行われると想定した。最大値は選定値根拠における想定操業期間の全期間とした。	b12c, b26c, b27, b27c
74	飼料から畜産物への核種の移行係数	共通	元素依存	d/kg または d/L	牛乳:表5.12、牛肉:表5.13、豚肉:表5.14、鶏肉:表5.15、鶏卵:表5.16を参照	対数正規分布	元素依存	元素依存	分布型は一樣分布とした。	b12c, b27, b27c
75	放射性核種を含む飼料の混合割合	共通	1	-	汚染した飼料のみで飼育されるとした。	一樣分布	0	1	対象とする牧草を飼料として全く用いない場合と、放射性核種を含む飼料で飼育する場合を考慮して範囲を選定した。	b12c, b27, b27c
76	家畜の飼料摂取量	肉牛	7.2	kg-dry/d	IAEA-TRS-No.364	正規分布	5	10	IAEA TRS No.364の範囲を用いた。	b12c, b27, b27c
77		乳牛	16.1	kg-dry/d	IAEA-TRS-No.364	正規分布	10	25	IAEA TRS No.364の範囲を用いた。	b12c, b27, b27c
78		豚	2.4	kg-dry/d	IAEA-TRS-No.364	正規分布	2	3	IAEA TRS No.364の範囲を用いた。	b12c, b27, b27c
79		鶏	0.07	kg-dry/d	IAEA-TRS-No.364	正規分布	0.05	0.15	IAEA TRS No.364の範囲を用いた。	b12c, b27, b27c
80	畜産物の市場係数	共通	1	-	自給自足を考慮して、最も保守的に選定した。	一樣分布	0	1	対象とする畜産物を全く摂取しない場合から自給自足の場合までを考慮して範囲を選定した。	b12c, b27, b27c
81	畜産物の輸送時間	共通	0	d	保守的に、生産された畜産物を直ちに消費する人を評価対象とした。	*			評価結果に与える影響が他のパラメータに比べて明らかに小さいと判断したため変動を考慮していない。	b12c, b27, b27c
82	畜産物の年間摂取量(成人)	牛肉	8	kg/y	「平成8年版国民栄養の現状」(厚生省保健医療局健康増進栄養課監修、第一出版(株)、1996年)	正規分布	0	21	「平成8年版国民栄養の現状」に示されたデータを参考に、選定値を中央値とした正規分布を想定し、±3.09σの範囲を最小値、最大値とした。ただし最小値は負の値となるため0とした。	b27
83		豚肉	9	kg/y		正規分布	0	24		b27
84		鶏肉	7	kg/y		正規分布	0	18		b27
85		鶏卵	16	kg/y		正規分布	0	41		b27
86		牛乳	44	L/y		正規分布	0	149		b27

※分布型の「\*」は分布を考えないことを示す。

表 5.6 パラメータの分布に関する設定 (RI 汚染物) (11/11)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
87	畜産物の年間摂取量(子ども)	牛肉	3	kg/y	「平成9年版国民栄養の現状」(厚生省保健医療局健康増進栄養課監修、第一出版(株)、1997年)	正規分布	0	8	各畜産物に対する成人の摂取量(選定値)に対する子どもの摂取量(選定値)の比(子ども/成人)を、成人に対する分布幅に乗じた設定とした。	b12c, b27c
88		豚肉	4	kg/y		正規分布	0	11		
89		鶏肉	5	kg/y		正規分布	0	13		
90		鶏卵	10	kg/y		正規分布	0	26		
91		牛乳	29	L/y		正規分布	0	98		
92	核種が排気に移行する割合(溶融処理)	共通	元素依存	-	表5.20を参照	一様分布	元素依存	元素依存	表5.20を参照 分布型は一様分布とした。	b26c, b27, b27c
93	焼却処理に伴う廃棄物の減重比	共通	10	-	環境省の統計データ「産業廃棄物の排出及び処理状況(平成14年度～平成18年度)」より、当該5年間について、各年の産業廃棄物の中間処理量と処理残渣量から減重比を求め、5年間の平均を計算すると2.35となった。また、環境省の統計データ「日本の廃棄物処理」平成18年度版より、平成14年度から平成18年度の5年間について、各年のごみの直接焼却量と焼却残渣量から減重比を求め、5年間の平均を計算すると8.11となった。減重比については、ばらつきが大きい。焼却炉内の濃縮が大きい値8.11を採用し、さらに裕度をもって10とした。	一様分布	4	60	表5.20を参照 分布型は一様分布とした。 最小値、最大値共に、「総とき廃棄物の焼却技術」(志垣政信 編著、オーム社)表1・10(p.22)にある産業廃棄物の分析値例の灰分(%)から求めた減重比(=100/灰分(%))を基に設定した。種類毎の灰分の割合は約1%～23%となっている。 最小値は、もみがらの灰分22.7%から得られる減重比4.4を下方に定めるため4とした。 最大値は、バガス(砂糖きびかす)の灰分1.66%から得られる減重比60.2を下方に定めるため60とした。 分布型は一様分布とした。	b26c, b27, b27c
94	溶融処理能力	共通	350	g/s	溶融処理施設に関する現地調査の結果、施設における1日の溶融炉の処理容量は、12ton/日から31ton/日の範囲であったため、処理容量を30ton/日、1日の連続運転を24時間とした。 $3 \times 107(g/d) \div (24(h/d) \times 3,600(s/h)) = 347.2(g/s)$ 347.2(g/s)に裕度を持たせて350(g/s)に設定した。	一様分布	120	350	溶融処理施設の現地調査の結果、1日の溶融炉の処理容量は12t/日から31t/日の範囲であった。これより、最小を10t/日、最大を30t/日(選定根拠に同じ)、1日の連続運転を24時間として求めた値を定めるため設定。 分布型は一様分布とした。	b26c, b27, b27c
95	溶融炉での他の焼却灰との混合割合	共通	1	-	焼却処理施設で発生した焼却灰が他の焼却灰と混合しない状態でそのまま溶融炉に送られるとして設定した。	*			他の焼却灰との混合は想定できないため、分布幅等は選定しない。	b26c, b27, b27c

※分布型の「\*」は分布を考えないことを示す。

表 5.7 元素依存パラメータ (放出係数)

(-)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	1.15E+00	NUREG-0782	対数正規	1.0E-02	1.0E+01	IAEA-TECDOC-401
C	1.0E-01	IAEA-TECDOC-401	対数正規	6.0E-03	2.0E+00	IAEA-TECDOC-401
<b>P</b>	3.0E-02	IAEA-TECDOC-401	対数正規	2.0E-03	5.0E-01	IAEA-TECDOC-401
<b>Mo</b>	3.0E-02	化学的性質の類似性からMnと同一に選定	対数正規	2.0E-03	5.0E-01	化学的性質の類似性からMnと同一に選定
Tc	1.0E-01	化学的性質の類似性から同一に選定	対数正規	6.0E-03	2.0E+00	化学的性質の類似性から同一に選定
I	1.0E-01	IAEA-TECDOC-401	対数正規	6.0E-03	2.0E+00	IAEA-TECDOC-401

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

上記表中にない核種の既往のクリアランス評価で使用された選定値: Mn=3.0E-02、分布幅: 最小値2.0E-03、最大値5.0E-01

調査文献  
 原子炉施設クリアランス報告書  
 核燃料施設クリアランス報告書  
 重水炉施設クリアランス報告書  
 IAEA-TECDOC-401  
 NRPB-R161

表 5.8 元素依存パラメータ (帯水層土壌の分配係数)

(mL/g)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	0.0E+00	IAEA-TECDOC-401	-	-	-	分布を考慮しない
C	2.0E+00	IAEA-TECDOC-401	対数正規	4.0E-02	1.0E+02	文献値※1
<b>P</b>	9.0E+00	IAEA TRS No.364(砂)	対数正規	1.0E+00	1.0E+02	IAEA-TECDOC-401
<b>Mo</b>	7.4E+00	IAEA TRS No.364(砂)	対数正規	8.2E-01	6.7E+01	IAEA TRS No.364(砂)
Tc	1.4E-01	IAEA TRS No.364(砂)	対数正規	3.7E-03	5.0E+00	IAEA TRS No.364(砂)
I	1.0E+00	IAEA TRS No.364(砂)	対数正規	1.3E-02	8.5E+01	IAEA TRS No.364(砂)

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献  
 原子炉施設クリアランス報告書  
 核燃料施設クリアランス報告書  
 重水炉施設クリアランス報告書  
 加藤他、原子力学会誌Vol.28 No.4  
 IAEA TRS No.364(砂)  
 ORNL-5786  
 JAERI-M93-113(原研事業許可申請書から変更)

※1: IAEA-TECDOC-401、JAERI-M93-113(原研事業許可申請書から変更)に示された値より最大値を設定した。最小値は、(選定値)<sup>2</sup>÷最大値とした。(左記の文献より最小値は0であるが、対数正規分布に0を設定することができないため。)

表 5.9 元素依存パラメータ (米への移行係数)

(Bq/g-wet per Bq/g)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	5.0E+00	IAEA-TECDOC-401	対数正規	5.0E-01	5.0E+01	選定値の1/10倍、10倍
C	5.5E-01	NUREG/CR-3585	対数正規	1.0E-03	5.5E+00	文献値※1
<b>P</b>	1.0E+00	IAEA S.S. No.57	対数正規	1.0E-01	1.0E+01	選定値の1/10倍、10倍
<b>Mo</b>	2.0E-01	IAEA-TECDOC-1000	対数正規	2.0E-02	2.0E+00	選定値の1/10倍、10倍
Tc	6.3E-01	IAEA TRS No.364(シリアル)	対数正規	5.2E-02	7.5E+00	IAEA TRS No.364
I	2.0E-02	IAEA S.S. No.57	対数正規	2.0E-03	2.0E-01	選定値の1/10倍、10倍

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献  
 原子炉施設クリアランス報告書  
 核燃料施設クリアランス報告書  
 重水炉施設クリアランス報告書  
 IAEA TRS No.364  
 IAEA S.S. No.57  
 IAEA-TECDOC-401  
 IAEA-TECDOC-1000  
 NUREG/CR-3585  
 ORNL-5786  
 NCRP-123

※1: IAEA TRS No.364、IAEA S.S. No.57、IAEA-TECDOC-401、IAEA-TECDOC-1000、NUREG/CR-3585及びORNL-5786に示された値の最小値若しくは最大値。



表 5.10 元素依存パラメータ（米以外（葉菜、非葉菜、果実）への移行係数）

(Bq/g-wet per Bq/g)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	5.0E+00	IAEA-TECDOC-401	対数正規	5.0E-01	5.0E+01	選定値の1/10倍、10倍
C	5.5E-01	NUREG/CR-3585	対数正規	1.0E-03	5.5E+00	文献値※1
<b>P</b>	1.0E+00	IAEA Safety Report Series No.44	対数正規	1.0E-01	1.0E+01	選定値の1/10倍、10倍
<b>Mo</b>	2.0E-01	IAEA Safety Report Series No.44	対数正規	2.0E-02	2.0E+00	選定値の1/10倍、10倍
Tc	5.0E+00	IAEA Safety Report Series No.44	対数正規	1.4E-03	2.5E+03	IAEA TRS No.364
I	2.0E-02	IAEA S.S. No.57	対数正規	2.0E-03	2.0E-01	選定値の1/10倍、10倍

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 原子炉施設クリアランス報告書  
核燃料施設クリアランス報告書  
重水炉施設クリアランス報告書  
IAEA Safety Report Series No.44  
IAEA TRS No.364  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
IAEA-TECDOC-1000  
NUREG/CR-3585  
ORNL-5786  
NCRP-123

※1: IAEA Safety Report Series No.44、IAEA TRS No.364、IAEA S.S. No.57、IAEA-TECDOC-401、IAEA-TECDOC-1000、NUREG/CR-3585及びORNL-5786に示された値の最小値若しくは最大値。

表 5.11 元素依存パラメータ（飼料への移行係数）

(Bq/g-dry per Bq/g)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	5.0E+00	IAEA-TECDOC-401	対数正規	5.0E-01	5.0E+01	選定値の1/10倍、10倍
C	2.8E+00	農作物wetの5倍	対数正規	5.0E-03	2.8E+01	農作物wetの5倍※1
<b>P</b>	3.0E+00	IAEA S.S. No.57	対数正規	3.0E-01	3.0E+01	選定値の1/10倍、10倍
<b>Mo</b>	1.2E-01	NUREG/CR-3585	対数正規	1.2E-02	1.2E+00	選定値の1/10倍、10倍
Tc	7.6E+01	IAEA TRS No.364(牧草)	対数正規	2.3E-01	2.7E+03	IAEA TRS No.364
I	3.4E-03	IAEA TRS No.364(牧草)	対数正規	9.7E-05	1.2E-01	IAEA TRS No.364

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 原子炉施設クリアランス報告書  
核燃料施設クリアランス報告書  
重水炉施設クリアランス報告書  
IAEA TRS No.364  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
IAEA-TECDOC-1000  
NUREG/CR-3585  
ORNL-5786

※1: 農作物(葉菜、非葉菜、果実)の最小値、最大値を水分含有率を80%として計算。

表 5.12 元素依存パラメータ (牛乳への移行係数)

(d/L)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	1.5E-02	IAEA TRS No.364	対数正規	1.5E-03	1.5E-01	選定値の1/10倍、10倍
C	5.0E-03	IAEA-TECDOC-401	対数正規	5.0E-04	5.0E-02	選定値の1/10倍、10倍
<i>P</i>	2.0E-02	IAEA S.S. No.57	対数正規	2.0E-03	2.0E-01	選定値の1/10倍、10倍
<i>Mo</i>	1.4E-03	NUREG/CR-3585	対数正規	1.4E-04	1.4E-02	選定値の1/10倍、10倍
Tc	1.4E-04	IAEA TRS No.364	対数正規	2.3E-05	1.1E-03	IAEA TRS No.364
I	1.0E-02	IAEA TRS No.364	対数正規	1.0E-03	3.5E-02	IAEA TRS No.364

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 原子炉施設クリアランス報告書  
核燃料施設クリアランス報告書  
重水炉施設クリアランス報告書  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
NUREG/CR-3585  
PNL-3209  
IAEA TRS No.364  
IAEA-TECDOC-1000  
ORNL-5786

表 5.13 元素依存パラメータ (牛肉への移行係数)

(d/kg)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	1.0E-02	IAEA-TECDOC-401	対数正規	1.0E-03	1.0E-01	選定値の1/10倍、10倍
C	2.0E-02	IAEA-TECDOC-401	対数正規	2.0E-03	2.0E-01	選定値の1/10倍、10倍
<i>P</i>	8.0E-02	IAEA S.S. No.57	対数正規	8.0E-03	8.0E-01	選定値の1/10倍、10倍
<i>Mo</i>	6.8E-03	NUREG/CR-3585	対数正規	6.8E-04	6.8E-02	選定値の1/10倍、10倍
Tc	1.0E-04	IAEA TRS No.364	対数正規	1.0E-05	1.0E-02	選定値の1/10倍、文献値※1
I	4.0E-02	IAEA TRS No.364	対数正規	7.0E-03	5.0E-02	IAEA TRS No.364

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 原子炉施設クリアランス報告書  
核燃料施設クリアランス報告書  
重水炉施設クリアランス報告書  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
NUREG/CR-3585  
NUREG/CR-2976  
PNL-3209  
IAEA TRS No.364  
IAEA-TECDOC-1000  
ORNL-5786

※1: IAEA S.S. No.57、IAEA-TECDOC-401、NUREG/CR-3585、PNL-3209及びIAEA TRS No.364に示された値の最小値若しくは最大値。

表 5.14 元素依存パラメータ (豚肉への移行係数)

(d/kg)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	8.0E-02	PNL-3209	対数正規	8.0E-03	8.0E-01	選定値の1/10倍、10倍
C	1.7E-01	PNL-3209	対数正規	1.7E-02	1.7E+00	選定値の1/10倍、10倍
<i>P</i>	5.4E-01	PNL-3209	対数正規	5.4E-02	5.4E+00	選定値の1/10倍、10倍
<i>Mo</i>	2.0E-02	PNL-3209	対数正規	2.0E-03	2.0E-01	選定値の1/10倍、10倍
Tc	1.5E-04	IAEA TRS No.364	対数正規	1.0E-04	2.0E-04	IAEA TRS No.364
I	3.3E-03	IAEA TRS No.364	対数正規	1.8E-04	3.3E-03	IAEA TRS No.364

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 原子炉施設クリアランス報告書  
核燃料施設クリアランス報告書  
重水炉施設クリアランス報告書  
NUREG/CR-2976  
PNL-3209  
IAEA TRS No.364

表 5.15 元素依存パラメータ（鶏肉への移行係数）

(d/kg)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	2.5E+00	PNL-3209	対数正規	2.5E-01	2.5E+01	選定値の1/10倍、10倍
C	3.7E+00	PNL-3209	対数正規	3.7E-01	3.7E+01	選定値の1/10倍、10倍
P	1.9E-01	PNL-3209	対数正規	1.9E-02	1.9E+00	選定値の1/10倍、10倍
Mo	5.0E-02	NUREG/CR-2976	対数正規	2.0E-03	2.0E+00	文献値※1
Tc	3.0E-02	IAEA TRS No.364	対数正規	3.0E-02	2.0E-01	IAEA TRS No.364
I	1.0E-02	IAEA TRS No.364	対数正規	1.0E-03	1.0E-01	選定値の1/10倍、10倍

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 原子炉施設クリアランス報告書  
核燃料施設クリアランス報告書  
重水炉施設クリアランス報告書  
NUREG/CR-2976  
PNL-3209  
IAEA TRS No.364

※1: NUREG/CR-2976、PNL-3209及びIAEA TRS No.364に示された値の最小値若しくは最大値。

表 5.16 元素依存パラメータ（鶏卵への移行係数）

(d/kg)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	2.7E+00	PNL-3209	対数正規	2.7E-01	2.7E+01	選定値の1/10倍、10倍
C	2.8E+00	PNL-3209	対数正規	2.8E-01	2.8E+01	選定値の1/10倍、10倍
P	1.0E+01	PNL-3209	対数正規	1.0E+00	1.0E+02	選定値の1/10倍、10倍
Mo	5.0E-01	NUREG/CR-2976	対数正規	5.0E-02	5.0E+00	選定値の1/10倍、10倍
Tc	3.0E+00	IAEA TRS No.364	対数正規	9.9E-04	3.0E+01	文献値※1、選定値の10倍
I	3.0E+00	IAEA TRS No.364	対数正規	2.0E+00	4.0E+00	IAEA TRS No.364

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 原子炉施設クリアランス報告書  
核燃料施設クリアランス報告書  
重水炉施設クリアランス報告書  
NUREG/CR-2976  
PNL-3209  
IAEA-SM-237/54  
IAEA TRS No.364

※1: NUREG/CR-2976、PNL-3209、及びIAEA TRS No.364に示された値の最小値若しくは最大値。

表 5.17 元素依存パラメータ（魚類への濃縮係数）

(L/kg)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	1.0E+00	IAEA TRS No.364	対数正規	6.0E-01	1.0E+00	IAEA TRS No.364
C	5.0E+04	IAEA TRS No.364	対数正規	5.0E+03	5.0E+04	IAEA TRS No.364
P	1.0E+05	IAEA S.S. No.57	対数正規	3.0E+03	1.0E+05	IAEA TRS No.364
Mo	1.0E+01	NUREG/CR-3585	対数正規	1.0E+00	1.0E+02	選定値の1/10倍、10倍
Tc	2.0E+01	IAEA TRS No.364	対数正規	2.0E+00	8.0E+01	IAEA TRS No.364
I	4.0E+01	IAEA TRS No.364	対数正規	2.0E+01	6.0E+02	IAEA TRS No.364

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献 原子炉施設クリアランス報告書  
核燃料施設クリアランス報告書  
重水炉施設クリアランス報告書  
IAEA S.S. No.57  
IAEA-TECDOC-401  
NUREG/CR-3585  
UCRL-50564 Rev.1  
IAEA TRS No.364  
IAEA-TECDOC-1000

表 5.18 元素依存パラメータ (溶融過程での粉塵への移行係数)

(-)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	1.0E+00	Chapuisの文献	一様分布	9.0E-01	1.0E+00	※1
C	1.0E+00	保守的に選定	一様分布	9.0E-01	1.0E+00	※1
P	9.7E-01	NUREG-1640	一様分布	4.9E-01	1.5E+00	※2
Mo	2.0E-02	NUREG-1640	一様分布	1.0E-02	3.0E-02	※2
Tc	1.0E+00	IAEA S.S. No.111-P-1.1	一様分布	9.0E-01	1.0E+00	※1
I	1.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定	一様分布	9.0E-01	1.0E+00	化学的性質の類似性からHと同一に選定

元素名太字斜体: 既往の評価で対象となっていなかった元素

調査文献  
 原子炉施設クリアランス報告書  
 核燃料施設クリアランス報告書  
 重水炉施設クリアランス報告書  
 IAEA S.S. No.111-P-1.1  
 NUREG-1640  
 Radiation protection 117  
 Chapuisの文献

※1: 選定値が1.0E+00の場合、最小値を9.0E-01、最大値を1.0E+00と選定した。

※2: 最小値を選定値の-50%、最大値を選定値の+50%と選定した。

表 5.19 元素依存パラメータ (焼却処理において核種が排気へ移行する割合)

(-)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	5.0E-01	IAEA-TECDOC-401	一様分布	1.0E-01	1.0E+00	IAEA-TECDOC-401
C	5.0E-01	IAEA-TECDOC-401	一様分布	1.0E-01	1.0E+00	IAEA-TECDOC-401
P	1.0E-01	IAEA-TECDOC-401	一様分布	1.0E-03	1.0E+00	IAEA-TECDOC-401
Mo	1.0E-03	EUR-16198	一様分布	5.0E-04	1.5E-03	※1
Tc	1.0E-03	EUR-16198	一様分布	5.0E-04	1.5E-03	※1
I	1.0E-01	IAEA-TECDOC-401	一様分布	1.0E-03	1.0E+00	IAEA-TECDOC-401

調査文献  
 IAEA-TECDOC-401  
 EUR-16198

※1: 最小値を選定値の-50%、最大値を選定値の+50%と選定した。

表 5.20 元素依存パラメータ (溶融処理において核種が排気へ移行する割合)

(-)						
元素	選定値	選定根拠	分布型	最小値	最大値	範囲選定根拠
H	1.0E+00	09 廃輸報-0003※1から設定	一様分布	9.0E-01	1.0E+00	※2
C	1.0E+00	09 廃輸報-0003※1から設定	一様分布	9.0E-01	1.0E+00	※2
P	0.0E+00	NUREG1640からSTEELの値	-	-	-	※3
Mo	0.0E+00	NUREG1640からSTEELの値	-	-	-	※3
Tc	0.0E+00	09 廃輸報-0003※1から設定	-	-	-	※3
I	1.0E+00	09 廃輸報-0003※1から設定	一様分布	9.0E-01	1.0E+00	※2

調査文献  
 09 廃輸報-0003  
 NUREG-1640  
 EUR-16198

※1: 独立行政法人 原子力安全基盤機構「平成20年度 放射性廃棄物処分に関する調査(浅地中処分に関する調査)報告書」、09 廃輸報-0003 (平成21年8月)

※2: 選定値が1.0E+00の場合、最小値を9.0E-01、最大値を1.0E+00と選定した。

※3: 選定値が0.0E+00の場合は、分布幅を考慮しない。

表 5.21 外部被ばく線量換算係数 (RI 汚染物、確率論)

経路名/単位	核種	選定値	分布型	最小値	最大値
焼却処理 (可燃物運搬－外部) ( $\mu\text{Sv/h per Bq/g}$ )	H-3	0.0	一様	-	-
	C-14	0.0		-	-
	P-32	0.0		-	-
	Mo-99	2.2E-02		1.4E-02	3.5E-02
	Tc-99m	1.2E-02		7.9E-03	1.9E-02
	I-125	7.4E-04		5.5E-04	1.1E-03
焼却処理 (焼却炉補修－外部) ( $\mu\text{Sv/h per Bq/cm}^2$ )	H-3	0.0	一様	-	-
	C-14	0.0		-	-
	P-32	0.0		-	-
	Mo-99	3.8E-03		3.2E-03	4.4E-03
	Tc-99m	1.8E-03		1.5E-03	2.1E-03
	I-125	2.6E-04		2.2E-04	3.7E-04

※Mo-99 は短半減期の子孫核種である Tc-99m の換算係数を含めている。

※選定値が 0.0 の核種については分布幅を考えない。

表 5.22 可燃物焼却処理－可燃物運搬 (RI 汚染物)

シナリオ	可燃物等の運搬作業	経路名	No.1 可燃物等の積み下ろし作業 No.4 可燃物等の運搬作業																				
パラメータ名	線量率	単位	( $\mu\text{Sv/h}$ ) per (Bq/g)																				
選定値	核種依存	分布型	一様分布																				
最小値	核種依存	最大値	核種依存																				
<p>選定値根拠：</p> <p>以下の条件で QAD-CGGP2R により算出している。</p> <p>可燃物等の材質：プラスチック類とプラスチック類以外による混合廃棄物を想定 (H:<math>3.57 \times 10^{-2}</math>, C:<math>2.36 \times 10^{-1}</math>, N:<math>2.86 \times 10^{-3}</math>, O:<math>4.19 \times 10^{-2}</math>, S:<math>6.46 \times 10^{-4}</math>, Cl:<math>9.84 \times 10^{-3}</math>, Ca:<math>2.34 \times 10^{-2}</math>; 重量割合)</p> <p>可燃物等の密度：0.35 (g/cm<sup>3</sup>)</p> <p>可燃物等の重量：5 (ton)</p> <p>可燃物等の寸法：長さ 5m×幅 2m×高さ 1.5m</p> <p>評価点は 5m×1.5m の面の表面から 1m とした。</p>																							
<p>分布幅選定根拠：</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>選定値</th> <th>ケース 1</th> <th>ケース 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>可燃物等の寸法</td> <td>長さ 5m×幅 2m ×高さ 1.5m</td> <td>長さ 3m×幅 1.5m ×高さ 1.2m</td> <td>長さ 8.5m×幅 2m ×高さ 2.5m</td> </tr> <tr> <td>評価点</td> <td>5m×1.5m の面の 表面から 1m</td> <td>3m×1.2m の面の 表面から 1m</td> <td>8.5m×2.5m の面の 表面から 1m</td> </tr> <tr> <td>可燃物等密度(g/cm<sup>3</sup>)</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>可燃物等重量(ton)</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ケース 1 は小型トラック(2 ton 車)、ケース 2 は大型トラック(15 ton 車)を想定した。</p>					選定値	ケース 1	ケース 2	可燃物等の寸法	長さ 5m×幅 2m ×高さ 1.5m	長さ 3m×幅 1.5m ×高さ 1.2m	長さ 8.5m×幅 2m ×高さ 2.5m	評価点	5m×1.5m の面の 表面から 1m	3m×1.2m の面の 表面から 1m	8.5m×2.5m の面の 表面から 1m	可燃物等密度(g/cm <sup>3</sup> )	0.35	0.35	0.35	可燃物等重量(ton)	5	2	15
	選定値	ケース 1	ケース 2																				
可燃物等の寸法	長さ 5m×幅 2m ×高さ 1.5m	長さ 3m×幅 1.5m ×高さ 1.2m	長さ 8.5m×幅 2m ×高さ 2.5m																				
評価点	5m×1.5m の面の 表面から 1m	3m×1.2m の面の 表面から 1m	8.5m×2.5m の面の 表面から 1m																				
可燃物等密度(g/cm <sup>3</sup> )	0.35	0.35	0.35																				
可燃物等重量(ton)	5	2	15																				

表 5.23 可燃物焼却処理－焼却炉補修作業 (RI 汚染物)

シナリオ	焼却処理施設の運転作業	経路名	No. 5 焼却炉の補修作業																				
パラメータ名	線量率	単位	( $\mu\text{Sv/h}$ ) per (Bq/g)																				
選定値	核種依存	分布型	一様分布																				
最小値	核種依存		核種依存																				
<p>選定値根拠： 線源サイズを以下により選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「燃焼工学ハンドブック」のロータリーキルン炉の容積 <math>26\text{ m}^3</math> から設定。</li> <li>・直径 <math>2\text{ m}</math>、長さ <math>7.5\text{ m}</math> の円筒内面に厚さ <math>2\text{ cm}</math> の焼却灰が付着していると、評価点は円筒の中心に設定した。</li> </ul>																							
<p>分布幅選定根拠：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>選定値</th> <th>ケース 1</th> <th>ケース 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>円筒の寸法</td> <td>直径 <math>2\text{ m}</math>、長さ <math>7.5\text{ m}</math></td> <td>直径 <math>5.8\text{ m}</math>、長さ <math>11.5\text{ m}</math></td> <td>直径 <math>1\text{ m}</math>、長さ <math>3.7\text{ m}</math></td> </tr> <tr> <td>焼却灰の付着厚</td> <td><math>2\text{ cm}</math></td> <td><math>2\text{ cm}</math></td> <td><math>2\text{ cm}</math></td> </tr> <tr> <td>評価点</td> <td>円筒の中心</td> <td>円筒の中心</td> <td>円筒の中心</td> </tr> <tr> <td>焼却灰密度(<math>\text{g/cm}^3</math>)</td> <td><math>0.65</math></td> <td><math>0.65</math></td> <td><math>0.65</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ケース 1 はロータリーキルン炉の容積 <math>150\text{ m}^3</math> (焼却炉壁面積 <math>208\text{ m}^2</math> 相当) から、ケース 2 はロータリーキルン炉の容積 <math>3\text{ m}^3</math> (焼却炉壁面積 <math>12\text{ m}^2</math> 相当) から設定した。</p>					選定値	ケース 1	ケース 2	円筒の寸法	直径 $2\text{ m}$ 、長さ $7.5\text{ m}$	直径 $5.8\text{ m}$ 、長さ $11.5\text{ m}$	直径 $1\text{ m}$ 、長さ $3.7\text{ m}$	焼却灰の付着厚	$2\text{ cm}$	$2\text{ cm}$	$2\text{ cm}$	評価点	円筒の中心	円筒の中心	円筒の中心	焼却灰密度( $\text{g/cm}^3$ )	$0.65$	$0.65$	$0.65$
	選定値	ケース 1	ケース 2																				
円筒の寸法	直径 $2\text{ m}$ 、長さ $7.5\text{ m}$	直径 $5.8\text{ m}$ 、長さ $11.5\text{ m}$	直径 $1\text{ m}$ 、長さ $3.7\text{ m}$																				
焼却灰の付着厚	$2\text{ cm}$	$2\text{ cm}$	$2\text{ cm}$																				
評価点	円筒の中心	円筒の中心	円筒の中心																				
焼却灰密度( $\text{g/cm}^3$ )	$0.65$	$0.65$	$0.65$																				

表 5.24 パラメータの分布に関する設定 (放射化物) (1/2)

No.	パラメータ	決定論 大規模 施設	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
1	混合率		0.4	-	クリアランス対象物量と「放射性廃棄物でない廃棄物」の量の推定値から0.4と設定した。	一様分布	0.04	0.4	最大値は、選定値と同様に、第2次中間報告書の表3.4に示した物量を基に、混合率の最大値(0.33)を上方にまらめた値である0.4とした。最小値は、最大値(選定値)の1/10である0.04とした。なお、第2次中間報告書に記載した「国内の代表的な医療機関、研究機関等の放射線発生装置使用施設から発生する廃棄物等の物量に関するアンケート調査(高エネルギー等放射線施設協議会等の協力を得て行った調査)」では、混合率の最小として0.01になる結果が得られていたことから、0.04はアンケート調査の結果に保守性を考慮した値となっている。分布型は一様分布とする。	d03, d05
2	運搬作業時の遮へい係数		0.9	-	NUREG/CR-0134 (Co-60)	一様分布	0.8	1	最小値は鉄板5mmによる遮へいを想定した場合のCo-60の遮へい係数を基に設定した。最大値は遮へいが全くないことを想定した。分布型は一様分布とした。	d03
3	運搬年間作業時間	大規模 施設	1,000	h/y	放射線発生装置使用施設の大規模施設については、作業量から計算される作業時間は年間の労働時間を超えるため、年間労働時間の半分の時間を廃棄物の側で作業するものとした。 $8(h/d) \times 5(d/w) \times 50(w/y) \times 0.5 = 1000(h/y)$	一様分布	20	2,000	最小値は放射線発生装置使用施設の小規模施設に対する作業時間の選定値とした。最大値は年間労働時間のすべてを廃棄物の側で作業するものとした。分布型は一様分布とする。	d03
4	外部被ばく換算係数(操業-運搬)		核種依存	$\mu$ Sv/h per Bq/g	表5.25を参照	一様分布	核種依存	核種依存	値は表5.25を、算出方法は表5.26を参照。分布型は一様分布とする。	d03
5	埋立年間作業時間	大規模 施設	1,000	h/y	放射線発生装置使用施設の大規模施設については、作業量から計算される作業時間は年間の労働時間を超えるため、年間労働時間の半分の時間を廃棄物の側で作業するものとした。 $8(h/d) \times 5(d/w) \times 50(w/y) \times 0.5 = 1,000(h/y)$	一様分布	20	2,000	最小値は放射線発生装置使用施設の小規模施設に対する作業時間の選定値とした。最大値は年間労働時間のすべてを廃棄物の側で作業するものとした。分布型は一様分布とする。	d05
6	埋立作業時の遮へい係数		0.4	-	IAEA-TECDOC-401 (Co-60)	一様分布	0.25	0.45	埋立作業場での作業者に対し、建設機械(小型ブルドーザ～大型ブルドーザ)の重量、形状を考慮した遮へい計算を基に選定した。分布型は一様分布とする。	d05

表 5.24 パラメータの分布に関する設定 (放射化物) (2/2)

No.	パラメータ	決定論	選定値	単位	決定論選定値根拠	分布型	最小値	最大値	分布幅選定根拠	使用経路
7	外部被ばく線量換算係数(操業一埋立作業)		核種依存	$\mu\text{Sv/h}$ per Bq/g	無限平板を模擬した半径500m、高さ2mの円柱体系	*			原子炉クリアランスの評価に倣い、分布幅等は選定しない。	核種依存
8	市場係数(再生粗骨材)		1	-	保守的に、市場で他の多量のスクラップと組み合わせることを考慮せず、1と選定した。	対数一様分布	0.01	1	クリアランスレベル以下のコンクリートから再生された粗骨材が、流通過程においてその他の粗骨材により100倍に混合される場合から、全く混合されない場合までを考慮して範囲を選定した。分布型は、分布幅が広いので対数一様分布とする。	r07, r07c
9	クリアランスされた後から再利用されるまでの期間		1	y	幾度かの処理工程を経て製品化されるため、クリアランスされた後から再利用されるまでにかかりの期間を要すると考えら得るが、保守的に1年に選定した。	一様分布	1	5	最大値は、放射線発生装置使用施設の大規模施設の解体撤去作業期間(約3~4年)及び再利用されるまでの期間を考慮して5年とした。分布型は一様分布とする。	r07, r07c
10	再利用されるコンクリート中のクリアランス対象物割合	大規模施設	0.4	-	発生するコンクリートについては、1施設あたりの処理量を超える対象施設もあることから、非放射性廃棄物との混合のみを考慮して対象施設の最大値から求められる0.33から0.4と選定した。	一様分布	0.04	0.4	最大値は、第2次中間報告書 表3.4から推定される混合率の最大値(0.33)を上方にまるめた値とした。最小値は同表から得られる最小値(0.01)に保守性を考慮して選定値の1/10の値とした。分布型は一様分布とする。	r07, r07c
11	再生粗骨材使用割合		0.15	-	「再生粗骨材を用いるコンクリートの基準(案)」(建設省建築研究所 1986年11月)を基に選定した。	一様分布	0	0.3	最小値は、再生粗骨材が全く用いられない場合を想定した。最大値は「再生粗骨材を用いるコンクリートの基準(案)」をもとに選定した。分布型は一様分布とする。	r07, r07c
12	粗骨材使用量		1	g/cm <sup>3</sup>	「コンクリート工学ハンドブック」(岡田清等編、(株)朝倉書店、1981年)より選定した。	正規分布	0.63	1	・コンクリート工学ハンドブック)によると粗骨材の容積割合は0.41~0.62(骨材最大寸法が10~20mmの場合) ・粗骨材(碎石)の密度は1.53~1.68g/cm <sup>3</sup> となり、最小値は0.63g/cm <sup>3</sup> (=0.41×1.53g/cm <sup>3</sup> )、最大値は1.0g/cm <sup>3</sup> (=0.62×1.68g/cm <sup>3</sup> )と選定した。 粗骨材密度は自然現象的であると想定されるため分布型は正規分布とする。	r07, r07c
13	建築材密度		2.3	g/cm <sup>3</sup>	「コンクリート工学ハンドブック」(岡田清等編、(株)朝倉書店、1981年)より選定した。	正規分布	2.2	2.4	「コンクリート工学ハンドブック」に記載されている、普通コンクリートの密度の範囲(2.2~2.4g/cm <sup>3</sup> )から選定した。 分布型は、建築材密度は中央値付近の値となる確率が高いと想定されるので正規分布とする。	r07, r07c
14	年間居住時間		6,000	h/y	IAEA S.S. No.111-P-1.1	正規分布	3,000	8,760	最小値は、睡眠時間(8h/d×365d/y=2,920h/y)をもとに選定した。最大値は1年間屋内にいるとした。 分布型は、中央値付近の値となる確率が高いと想定されるため正規分布とする。	r07, r07c
15	外部被ばく線量換算係数(再利用一壁材等)		核種依存	$\mu\text{Sv/h}$ per Bq/g	表5.25を参照	一様分布	核種依存	核種依存	値は表5.25を、算出方法は表5.27を参照。分布型は一様分布とする。	r07, r07c

※分布型の「\*」は分布を考えないことを示す。



表 5.25 外部被ばく線量換算係数（確率論）

経路名	核種	選定値	分布型	最小値	最大値
操業（運搬－外部） （表 5.26 に示す条件から算出）	Na-22	1.7E-01	一様	1.2E-01	3.2E-01
	Mn-54	6.4E-02		4.6E-02	1.2E-01
	Co-60	1.9E-01		1.3E-01	3.5E-01
	Sb-125	3.3E-02		2.4E-02	6.2E-02
	Cs-134	1.2E-01		8.7E-02	2.3E-01
	Eu-152	8.6E-02		6.1E-02	1.6E-01
	Eu-154	9.3E-02		6.6E-02	1.7E-01
再利用（壁材等－外部、成人） （表 5.27 に示す条件から算出）	Na-22	7.0E-01	一様	4.6E-01	7.5E-01
	Mn-54	2.6E-01		1.8E-01	2.8E-01
	Co-60	8.2E-01		5.2E-01	9.0E-01
	Sb-125	1.2E-01		8.8E-02	1.3E-01
	Cs-134	4.9E-01		3.3E-01	5.1E-01
	Eu-152	3.5E-01		2.3E-01	3.8E-01
	Eu-154	3.9E-01		2.5E-01	4.2E-01
再利用（壁材等－外部、子ども） （成人の値の 1.3 倍）	Na-22	9.1E-01	一様	6.0E-01	9.8E-01
	Mn-54	3.4E-01		2.3E-01	3.6E-01
	Co-60	1.1E+00		6.8E-01	1.2E+00
	Sb-125	1.6E-01		1.1E-01	1.7E-01
	Cs-134	6.4E-01		4.3E-01	6.6E-01
	Eu-152	4.6E-01		3.0E-01	4.9E-01
	Eu-154	5.1E-01		3.3E-01	5.5E-01

※単位：μSv/h per Bq/g

表 5.26 操業－運搬（放射化物）

シナリオ	操業	経路名	No.1 積み下ろし、No.3 運搬作業																				
パラメータ名	線量率	単位	( $\mu\text{Sv/h}$ ) per (Bq/g)																				
選定値	核種依存	分布型	一様分布																				
最小値	核種依存	最大値	核種依存																				
<p>選定値根拠：</p> <p>線源は、JAERI-Data/Code 2008-001 に示された埋設処分シナリオの積み込み・運搬経路に対する密度 <math>2.0\text{g/cm}^3</math> の均質に汚染したコンクリートで、形状は <math>1\text{m}\times 5\text{m}\times 1\text{m}</math> の直方体を設定した。線源と評価点との距離は <math>1\text{m}</math> とした。</p>																							
<p>分布幅選定根拠：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>選定値</th> <th>ケース 1</th> <th>ケース 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>放射化物等の寸法</td> <td>長さ <math>5\text{m}\times</math>幅 <math>1\text{m}</math> <math>\times</math>高さ <math>1\text{m}</math></td> <td>長さ <math>2\text{m}\times</math>幅 <math>0.5\text{m}</math> <math>\times</math>高さ <math>1\text{m}</math></td> <td>長さ <math>4\text{m}\times</math>幅 <math>2.5\text{m}</math> <math>\times</math>高さ <math>1\text{m}</math></td> </tr> <tr> <td>評価点</td> <td><math>5\text{m}\times 1\text{m}</math> の面の 表面から <math>1\text{m}</math></td> <td><math>2\text{m}\times 1\text{m}</math> の面の 表面から <math>1\text{m}</math></td> <td><math>4\text{m}\times 1\text{m}</math> の面の 表面から <math>1\text{m}</math></td> </tr> <tr> <td>放射化物等密度(<math>\text{g/cm}^3</math>)</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>放射化物等重量(ton)</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ケース 1、ケース 2 は重水炉・高速炉等のクリアランスの時の設定値である。</p>					選定値	ケース 1	ケース 2	放射化物等の寸法	長さ $5\text{m}\times$ 幅 $1\text{m}$ $\times$ 高さ $1\text{m}$	長さ $2\text{m}\times$ 幅 $0.5\text{m}$ $\times$ 高さ $1\text{m}$	長さ $4\text{m}\times$ 幅 $2.5\text{m}$ $\times$ 高さ $1\text{m}$	評価点	$5\text{m}\times 1\text{m}$ の面の 表面から $1\text{m}$	$2\text{m}\times 1\text{m}$ の面の 表面から $1\text{m}$	$4\text{m}\times 1\text{m}$ の面の 表面から $1\text{m}$	放射化物等密度( $\text{g/cm}^3$ )	2.0	2.0	2.0	放射化物等重量(ton)	10	2	20
	選定値	ケース 1	ケース 2																				
放射化物等の寸法	長さ $5\text{m}\times$ 幅 $1\text{m}$ $\times$ 高さ $1\text{m}$	長さ $2\text{m}\times$ 幅 $0.5\text{m}$ $\times$ 高さ $1\text{m}$	長さ $4\text{m}\times$ 幅 $2.5\text{m}$ $\times$ 高さ $1\text{m}$																				
評価点	$5\text{m}\times 1\text{m}$ の面の 表面から $1\text{m}$	$2\text{m}\times 1\text{m}$ の面の 表面から $1\text{m}$	$4\text{m}\times 1\text{m}$ の面の 表面から $1\text{m}$																				
放射化物等密度( $\text{g/cm}^3$ )	2.0	2.0	2.0																				
放射化物等重量(ton)	10	2	20																				

表 5.27 コンクリート再利用－壁材等（放射化物）

シナリオ	コンクリート再利用（日常時）	経路名	No.7 壁材等																																
パラメータ名	線量率	単位	( $\mu\text{Sv/h}$ ) per (Bq/g)																																
選定値	核種依存	分布型	一様分布																																
最小値	核種依存	最大値	核種依存																																
<p>選定値根拠：</p> <p>建物の寸法については、『「優良な住宅」の指針の運用に係る方針（共同住宅）』（建設省住生第 21 号、平成 4 年 3 月）の以下の記載に基づき選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1 住戸当たりの床面積を概ね <math>80\text{m}^2</math> 以上（共有部分を除く）とする。</li> <li>・居住室の床面から天井面までの高さは、原則として <math>2.4\text{m}</math> 以上とする。</li> </ul> <p>評価に当たっては、壁の面数は窓を考慮して 3 面とし、床及び天井の影響を考慮する。</p> <p>壁厚さは、『「優良な住宅」の指針の運用に係る方針（共同住宅）』（建設省住生第 21 号、平成 4 年 3 月）の以下の記載に基づき選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・遮音性の観点から、戸境床の厚さは、普通コンクリートで <math>20\text{cm}</math> 以上とする。</li> <li>・遮音性の観点から、戸境壁の厚さは、普通コンクリートで <math>15\text{cm}</math> 以上とする。</li> </ul> <p>評価点は、床上 <math>1\text{m}</math> で部屋の中心と選定した。</p> <p>粗骨材使用量については、「コンクリート工学ハンドブック」（1981）に示された下記の標準配合に基づき選定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・粗骨材（碎石）の最大寸法は <math>20\text{mm}</math>、この場合の粗骨材の容積割合は <math>62\%</math></li> <li>・粗骨材（碎石）の密度は、<math>1.53\sim 1.68\text{ (g/cm}^3\text{)}</math></li> </ul> <p>したがって、コンクリートの単位体積当たりの粗骨材重量は以下のようになる。</p> $0.62 \times 1.6 (\text{g/cm}^3) = 1 (\text{g/cm}^3)$																																			
<p>分布幅選定根拠：</p> <p>6 畳間相当の部屋（約 <math>10\text{m}^2</math>）と比較的広い建物（約 <math>120\text{m}^2</math>）を想定し、各々のケースについての線量率計算結果から選定した。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>選定値</th> <th>ケース 1</th> <th>ケース 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物の寸法</td> <td><math>9\text{m} \times 9\text{m} \times 2.4\text{mH}</math> (約 <math>80\text{m}^2</math>)</td> <td><math>3\text{m} \times 3\text{m} \times 2\text{mH}</math> (約 <math>10\text{m}^2</math>)</td> <td><math>11\text{m} \times 11\text{m} \times 3\text{mH}</math> (約 <math>120\text{m}^2</math>)</td> </tr> <tr> <td>床、天井の厚さ</td> <td><math>20\text{cm}</math></td> <td><math>10\text{cm}</math></td> <td><math>30\text{cm}</math></td> </tr> <tr> <td>壁の厚さ</td> <td><math>15\text{cm}</math></td> <td><math>10\text{cm}</math></td> <td><math>30\text{cm}</math></td> </tr> <tr> <td>壁の面数</td> <td>3 面</td> <td>3 面</td> <td>3 面</td> </tr> <tr> <td>評価点</td> <td>床上 <math>1\text{m}</math>, 部屋の中心</td> <td>床上 <math>1\text{m}</math>, 部屋の中心</td> <td>床上 <math>1\text{m}</math>, 部屋の中心</td> </tr> <tr> <td>コンクリート密度(<math>\text{g/cm}^3</math>)</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>粗骨材使用量</td> <td><math>1\text{ g/cm}^3</math></td> <td><math>1\text{ g/cm}^3</math></td> <td><math>1\text{ g/cm}^3</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ケース 1、ケース 2 のサイズは原子炉クリアランスのときの設定値である。</p>					選定値	ケース 1	ケース 2	建物の寸法	$9\text{m} \times 9\text{m} \times 2.4\text{mH}$ (約 $80\text{m}^2$ )	$3\text{m} \times 3\text{m} \times 2\text{mH}$ (約 $10\text{m}^2$ )	$11\text{m} \times 11\text{m} \times 3\text{mH}$ (約 $120\text{m}^2$ )	床、天井の厚さ	$20\text{cm}$	$10\text{cm}$	$30\text{cm}$	壁の厚さ	$15\text{cm}$	$10\text{cm}$	$30\text{cm}$	壁の面数	3 面	3 面	3 面	評価点	床上 $1\text{m}$ , 部屋の中心	床上 $1\text{m}$ , 部屋の中心	床上 $1\text{m}$ , 部屋の中心	コンクリート密度( $\text{g/cm}^3$ )	2.3	2.3	2.3	粗骨材使用量	$1\text{ g/cm}^3$	$1\text{ g/cm}^3$	$1\text{ g/cm}^3$
	選定値	ケース 1	ケース 2																																
建物の寸法	$9\text{m} \times 9\text{m} \times 2.4\text{mH}$ (約 $80\text{m}^2$ )	$3\text{m} \times 3\text{m} \times 2\text{mH}$ (約 $10\text{m}^2$ )	$11\text{m} \times 11\text{m} \times 3\text{mH}$ (約 $120\text{m}^2$ )																																
床、天井の厚さ	$20\text{cm}$	$10\text{cm}$	$30\text{cm}$																																
壁の厚さ	$15\text{cm}$	$10\text{cm}$	$30\text{cm}$																																
壁の面数	3 面	3 面	3 面																																
評価点	床上 $1\text{m}$ , 部屋の中心	床上 $1\text{m}$ , 部屋の中心	床上 $1\text{m}$ , 部屋の中心																																
コンクリート密度( $\text{g/cm}^3$ )	2.3	2.3	2.3																																
粗骨材使用量	$1\text{ g/cm}^3$	$1\text{ g/cm}^3$	$1\text{ g/cm}^3$																																