


「もんじゅ」工程表

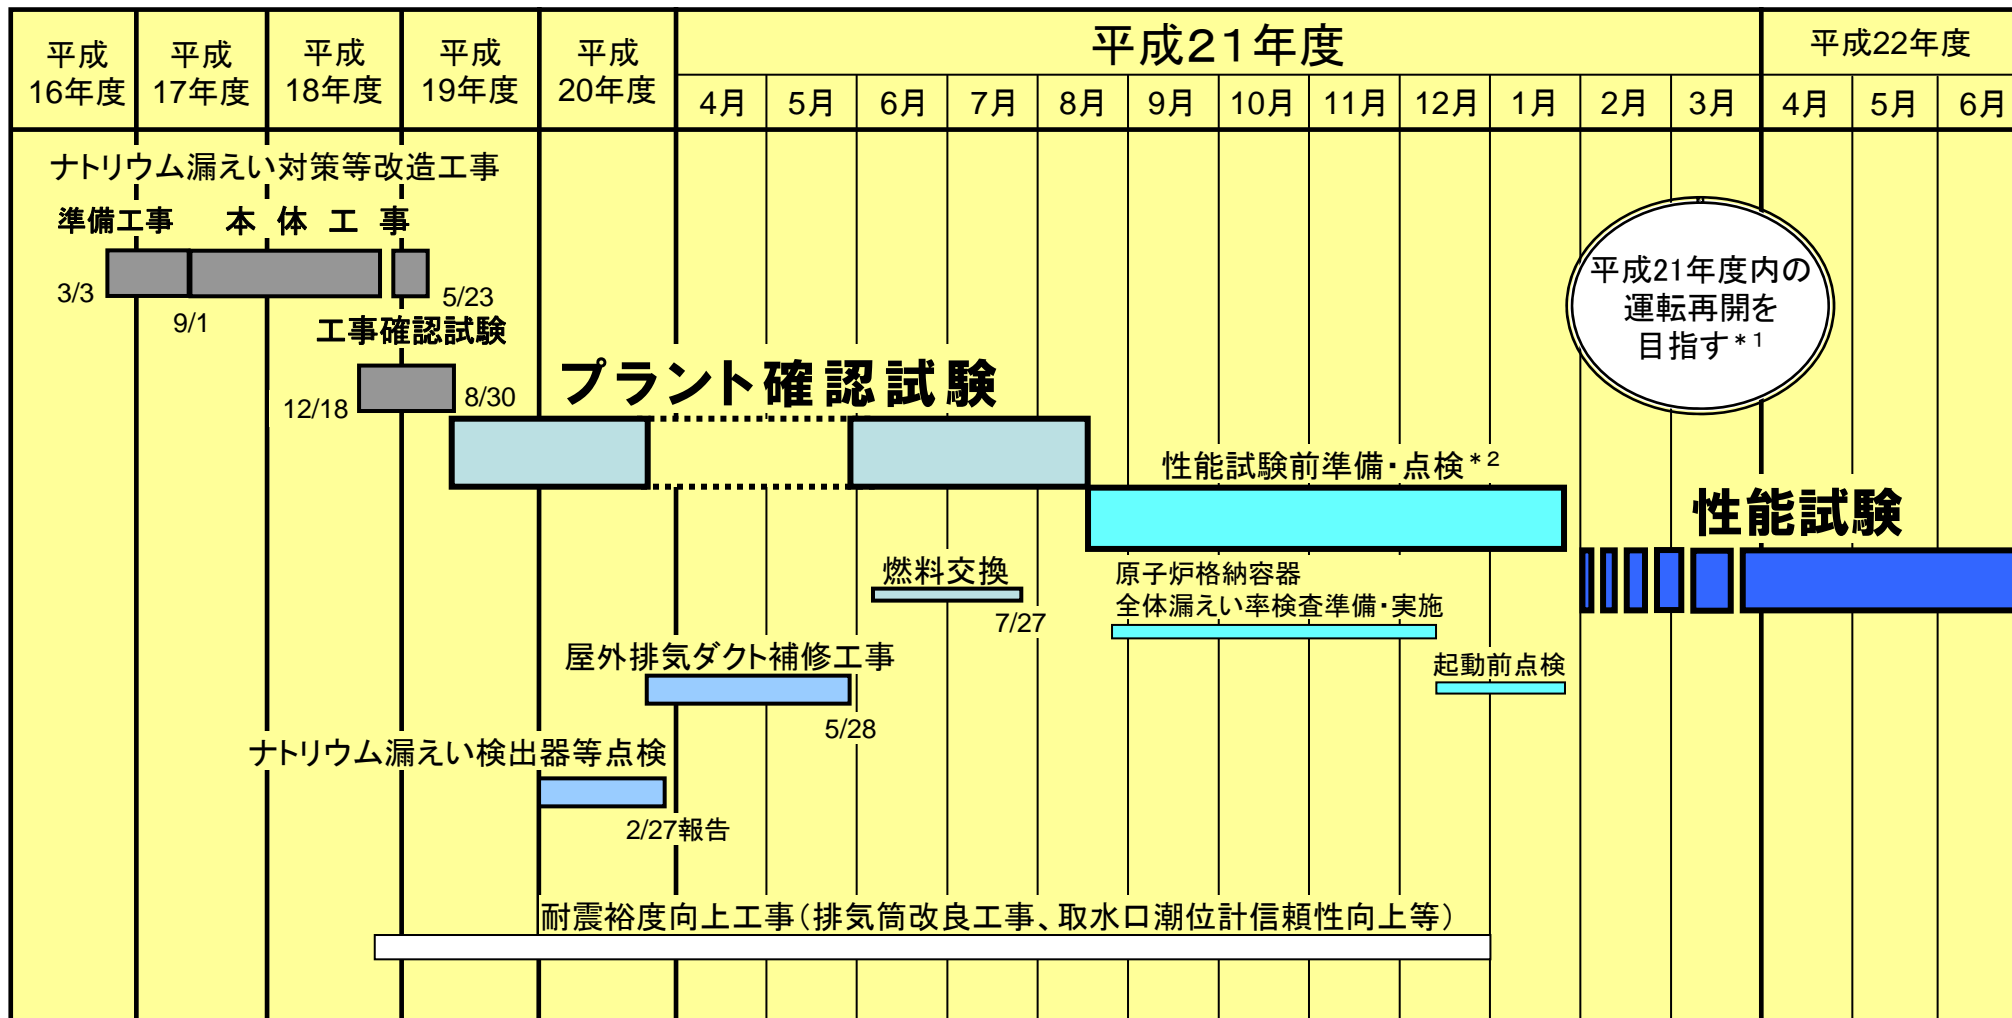

* 1 運転再開は、地元のご理解を得て進めてまいります。

* 2 性能試験前準備・点検は、制御棒駆動機構の作動確認、設備点検・補修、原子炉格納容器全体漏えい率検査準備・実施、起動前点検(系統別に全設備の弁・電源等がプラント起動時の状態であることを確認)を実施