

# 福岛第一核电站周边海水中监测结果


## 후쿠시마 제1원자력발전소 해수 중 모니터링 결과

### (采集日期: 2011年6月3日)

### (채취날짜: 2011년6월3일)

注: 本资料是日语版资料的暂定中文翻译版。

주: 본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역입니다.

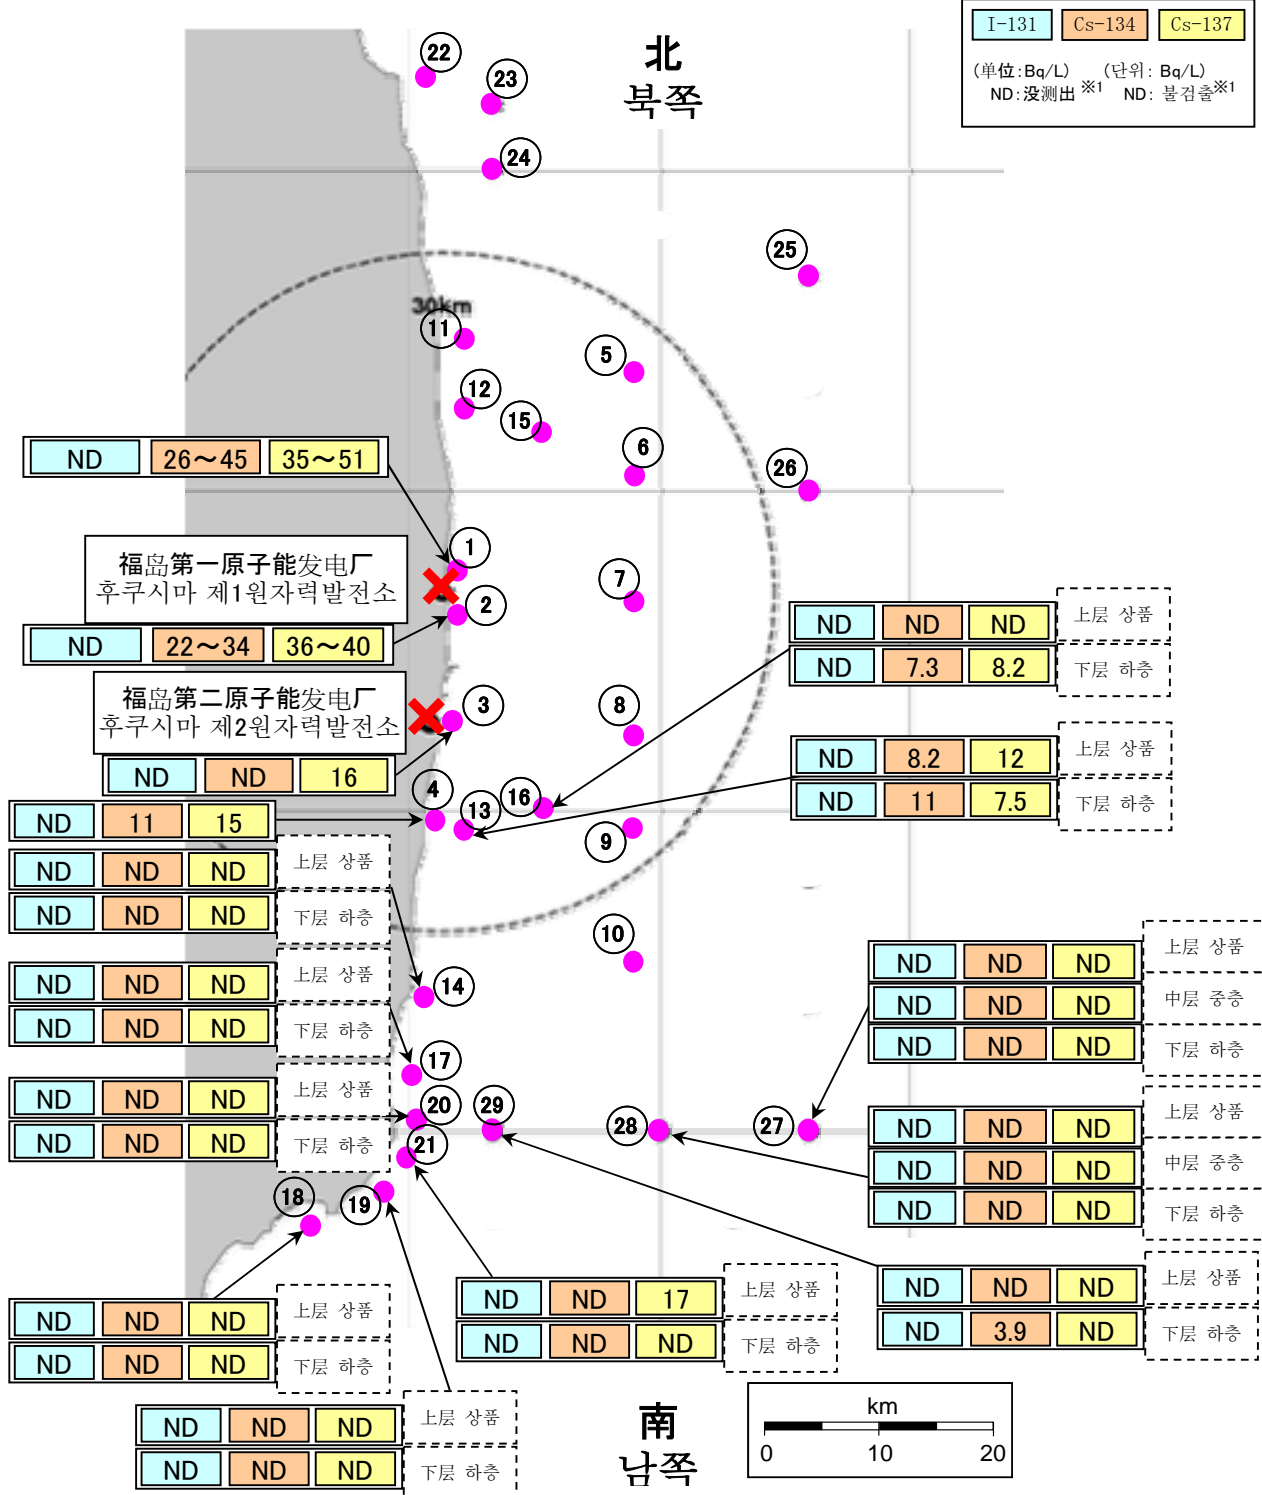

\*文部科学省根据东京电力报告编制(<http://www.tepco.co.jp/cc/press/index11-j.html>)

문부과학성이 도쿄전력의 보고에 의거해 작성. (<http://www.tepco.co.jp/cc/press/index11-j.html>)

※1 本分析海水的核辐射含量低于检测极限值(碘131约为5~6Bq/L, 铯134约为14~15Bq/L, 铯137约为15Bq/L)的, 则记为ND.

※1 본 분석의 해수 방사능 농도의 검출 한계치(I-131이 5~6Bq/L, Cs-134가 약 14~15Bq/L, Cs-137이 약 15Bq/L)를 밑도는 경우에는 ND(불검출)로 기재.