


东京电力株式会社福岛第一核电站周边海水中监测结果  
 도쿄전력주식회사 후쿠시마 제1원자력발전소 해수 중 모니터링 결과  
 (采集日期: 2011年7月6日)  
 (채취날짜: 2011년7월6일)

注: 本资料是日语版资料的暂定中文翻译版。  
 주: 본 자료는 일본어로 작성한 자료의 잠정적 번역임.

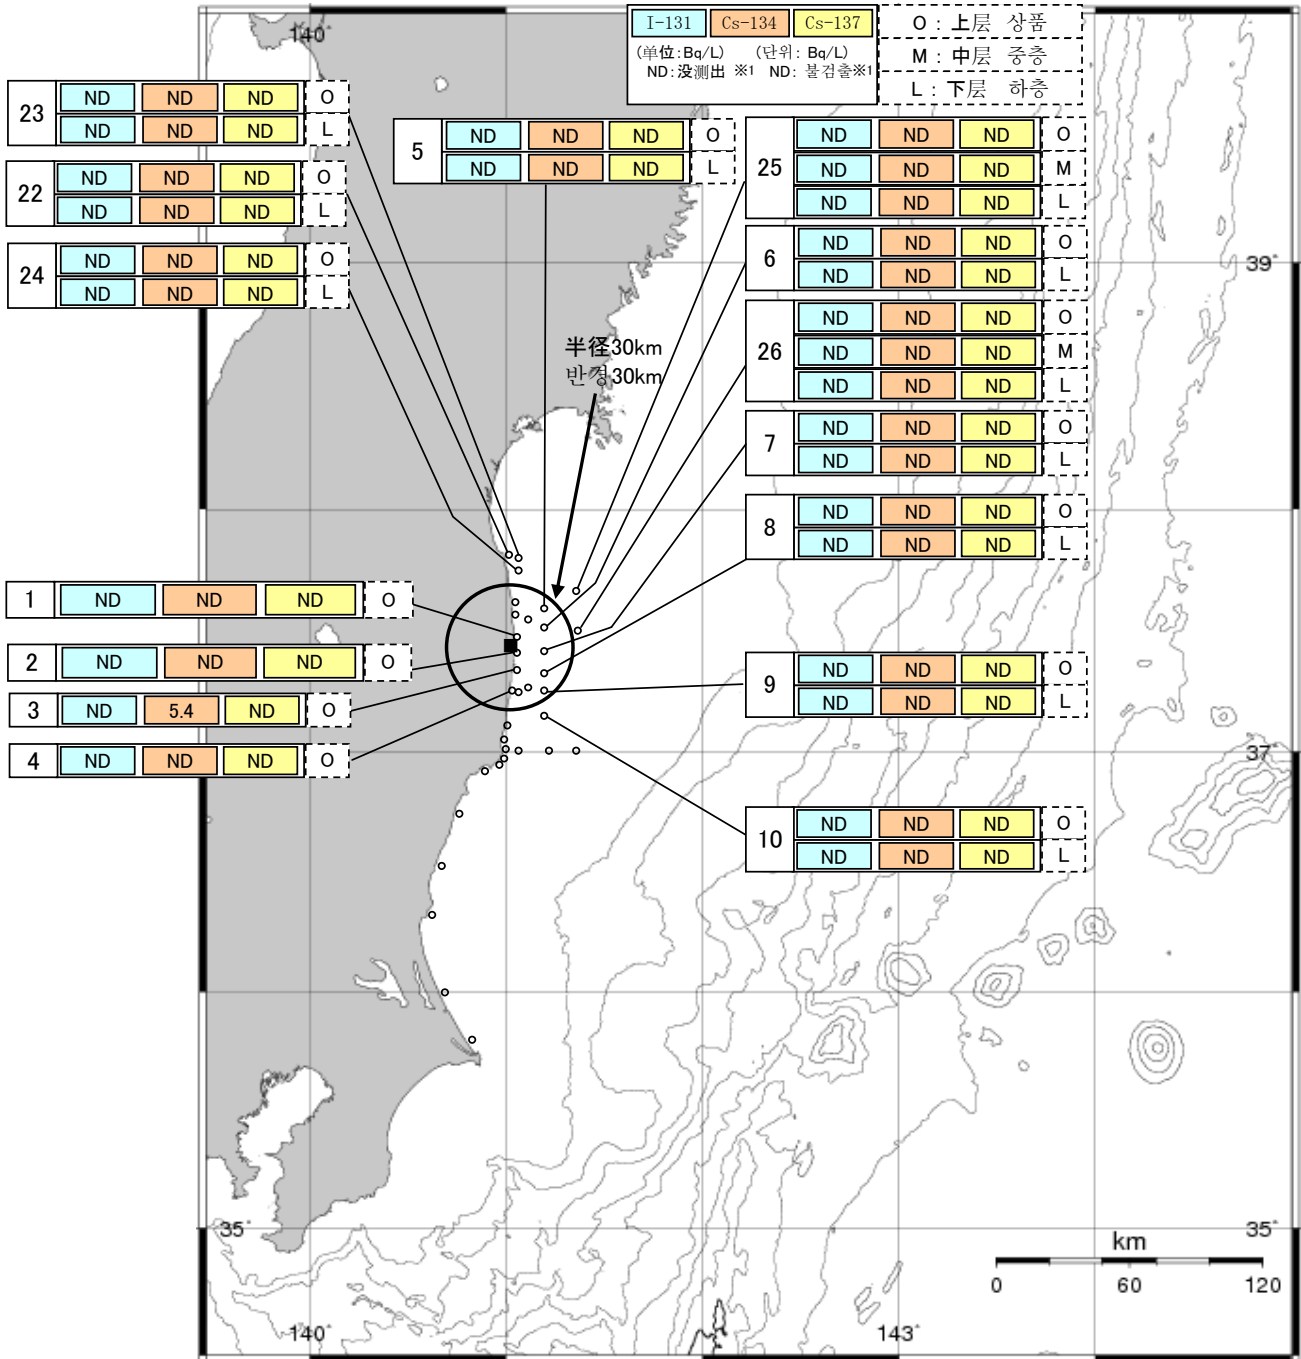

图中■表示东京电力福岛第一核电站  
 도표 안의 ■은 도쿄전력 후쿠시마 제1원자력발전소를 나타냄  
 \*文部科学省根据东京电力报告编制 (<http://www.tepco.co.jp/cc/press/index11-j.html>)  
 문부과학성이 도쿄전력의 보고에 의거해 작성. (<http://www.tepco.co.jp/cc/press/index11-j.html>)  
 ※1 ND表示海水核辐射含量的检测值低于检测极限值(碘131约为9Bq/L, 铯134约为23Bq/L, 铯137约为25Bq/L)。  
 ※1 ND의 기재는 해수 방사능 농도의 검출치가 검출 한계치(1-131이 약 9Bq/L, Cs-134가 약 23Bq/L 및 Cs-137이 약 25Bq/L)를  
 밑도는 경우.