


全国


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

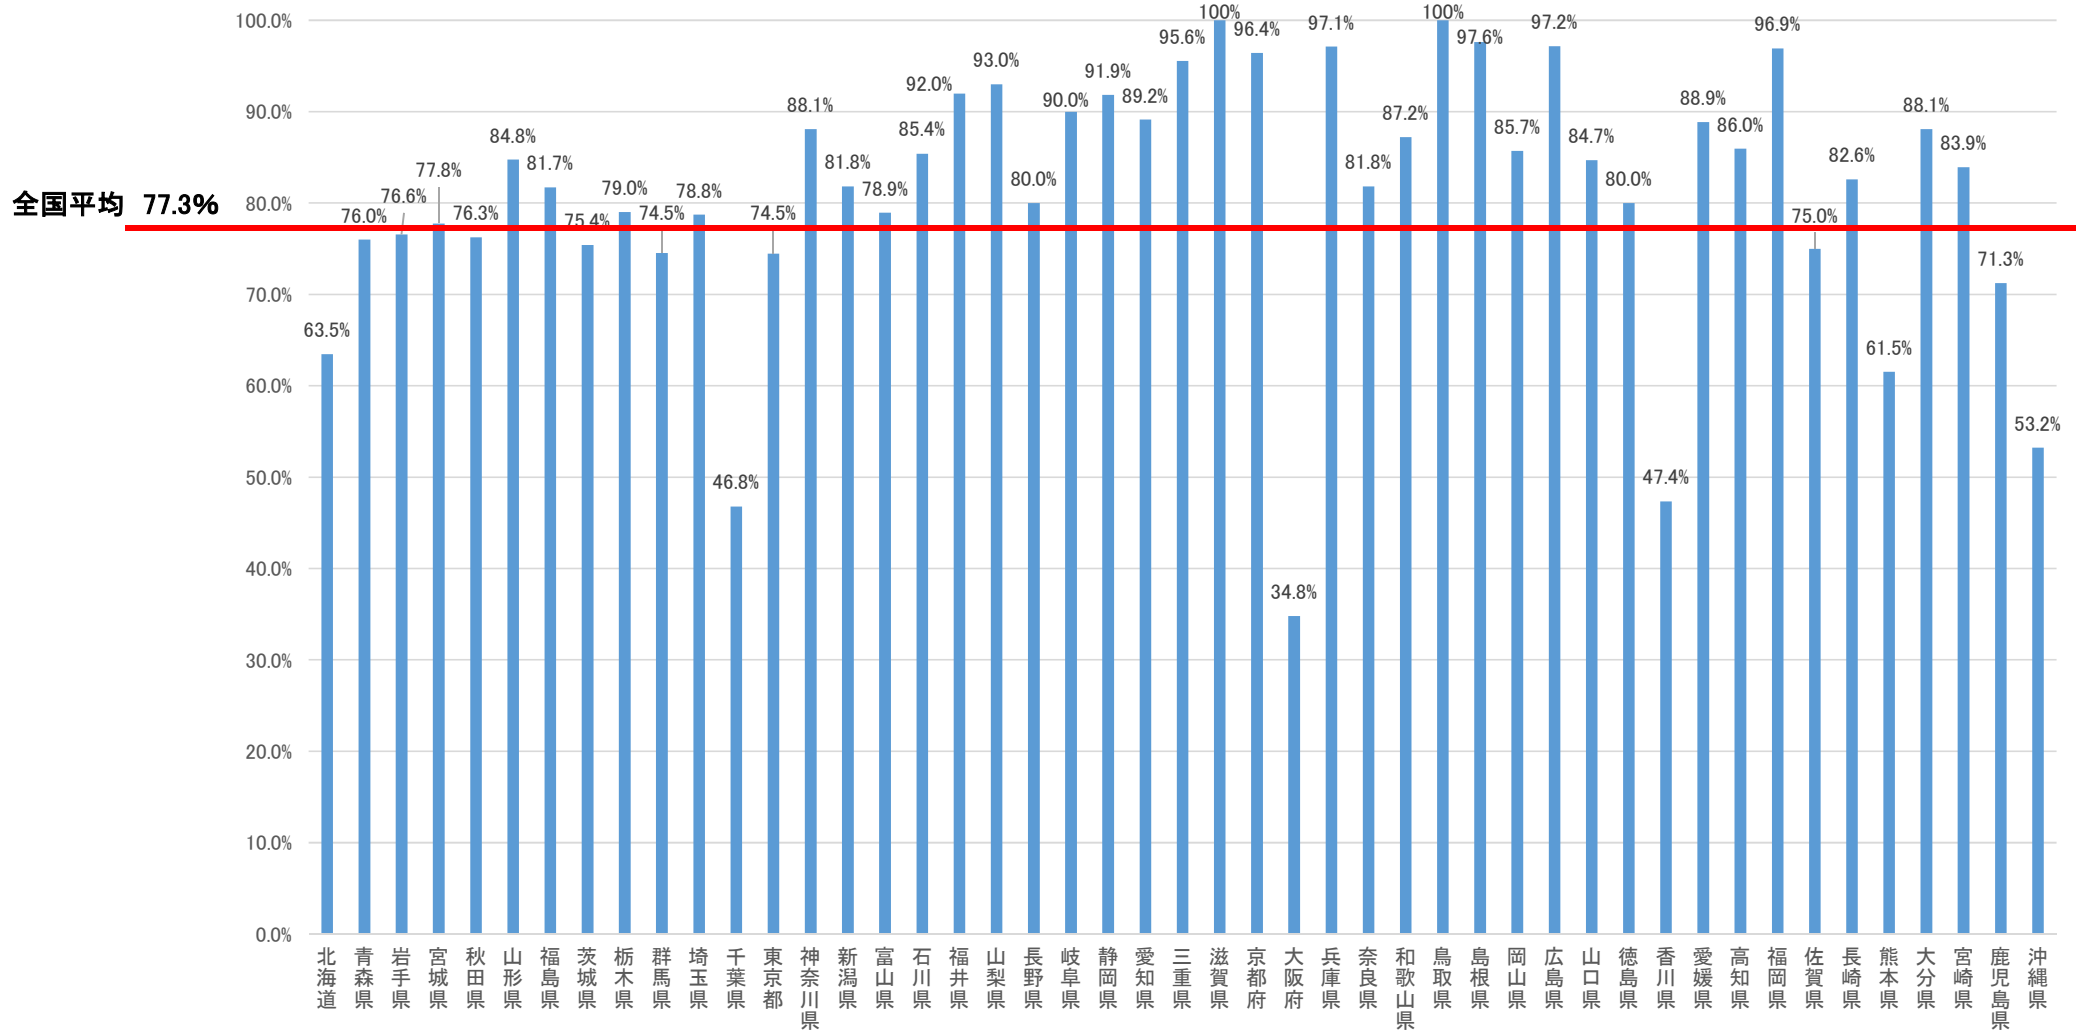


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

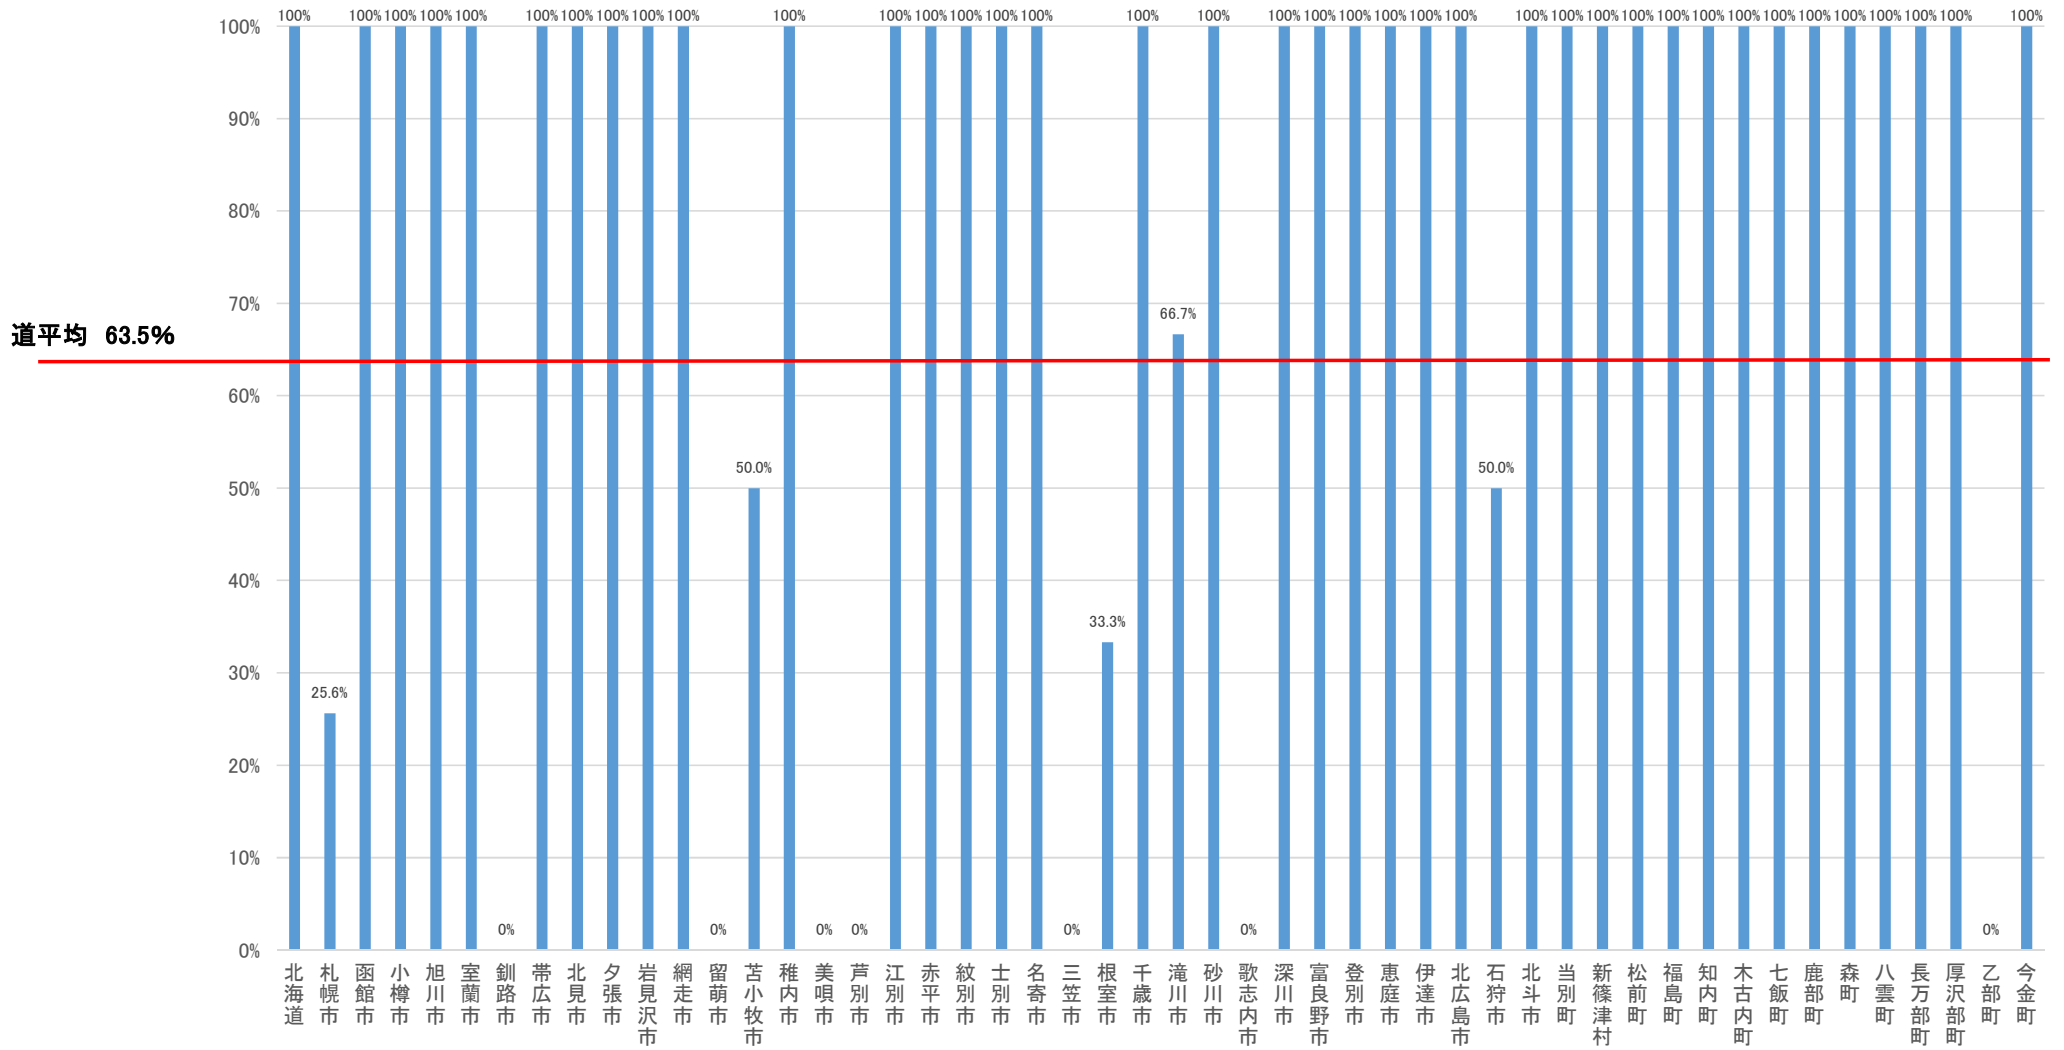


空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

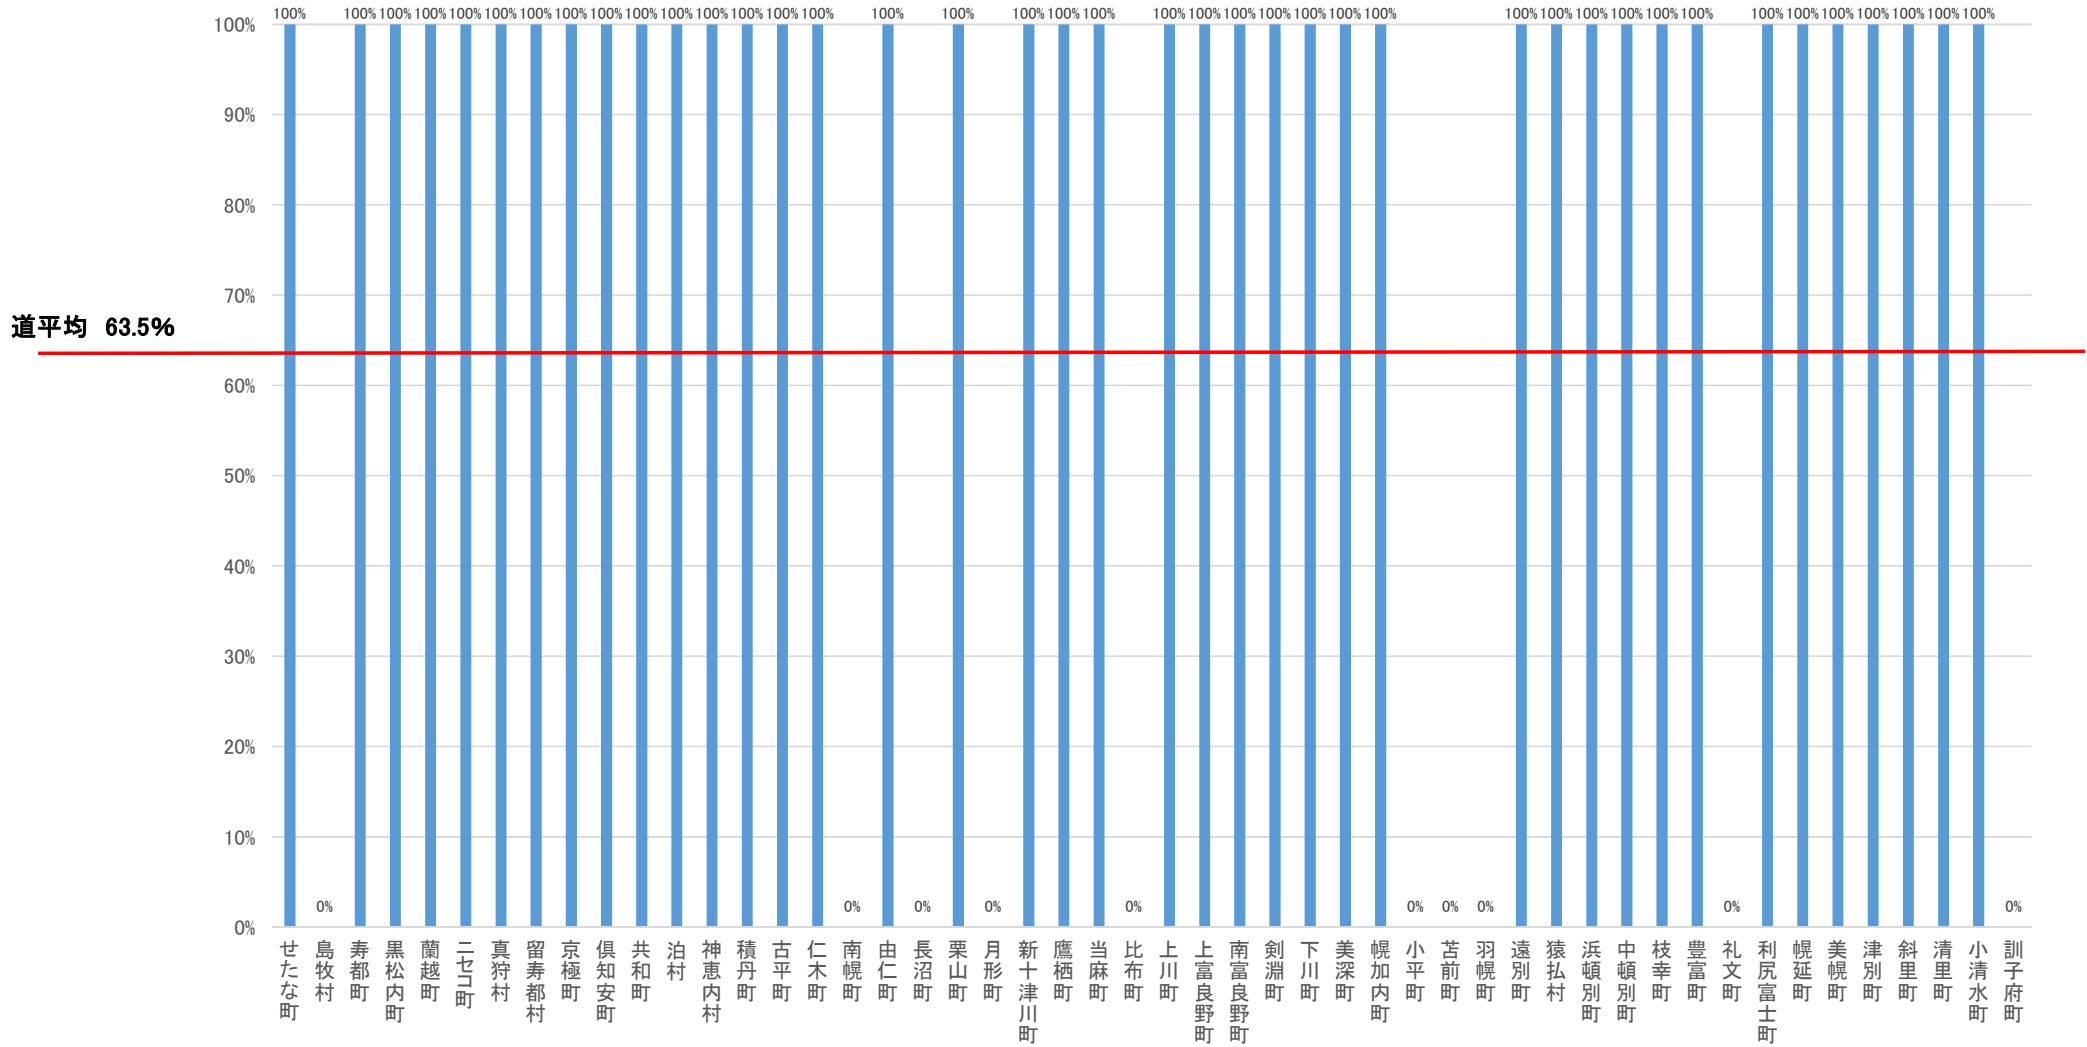


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

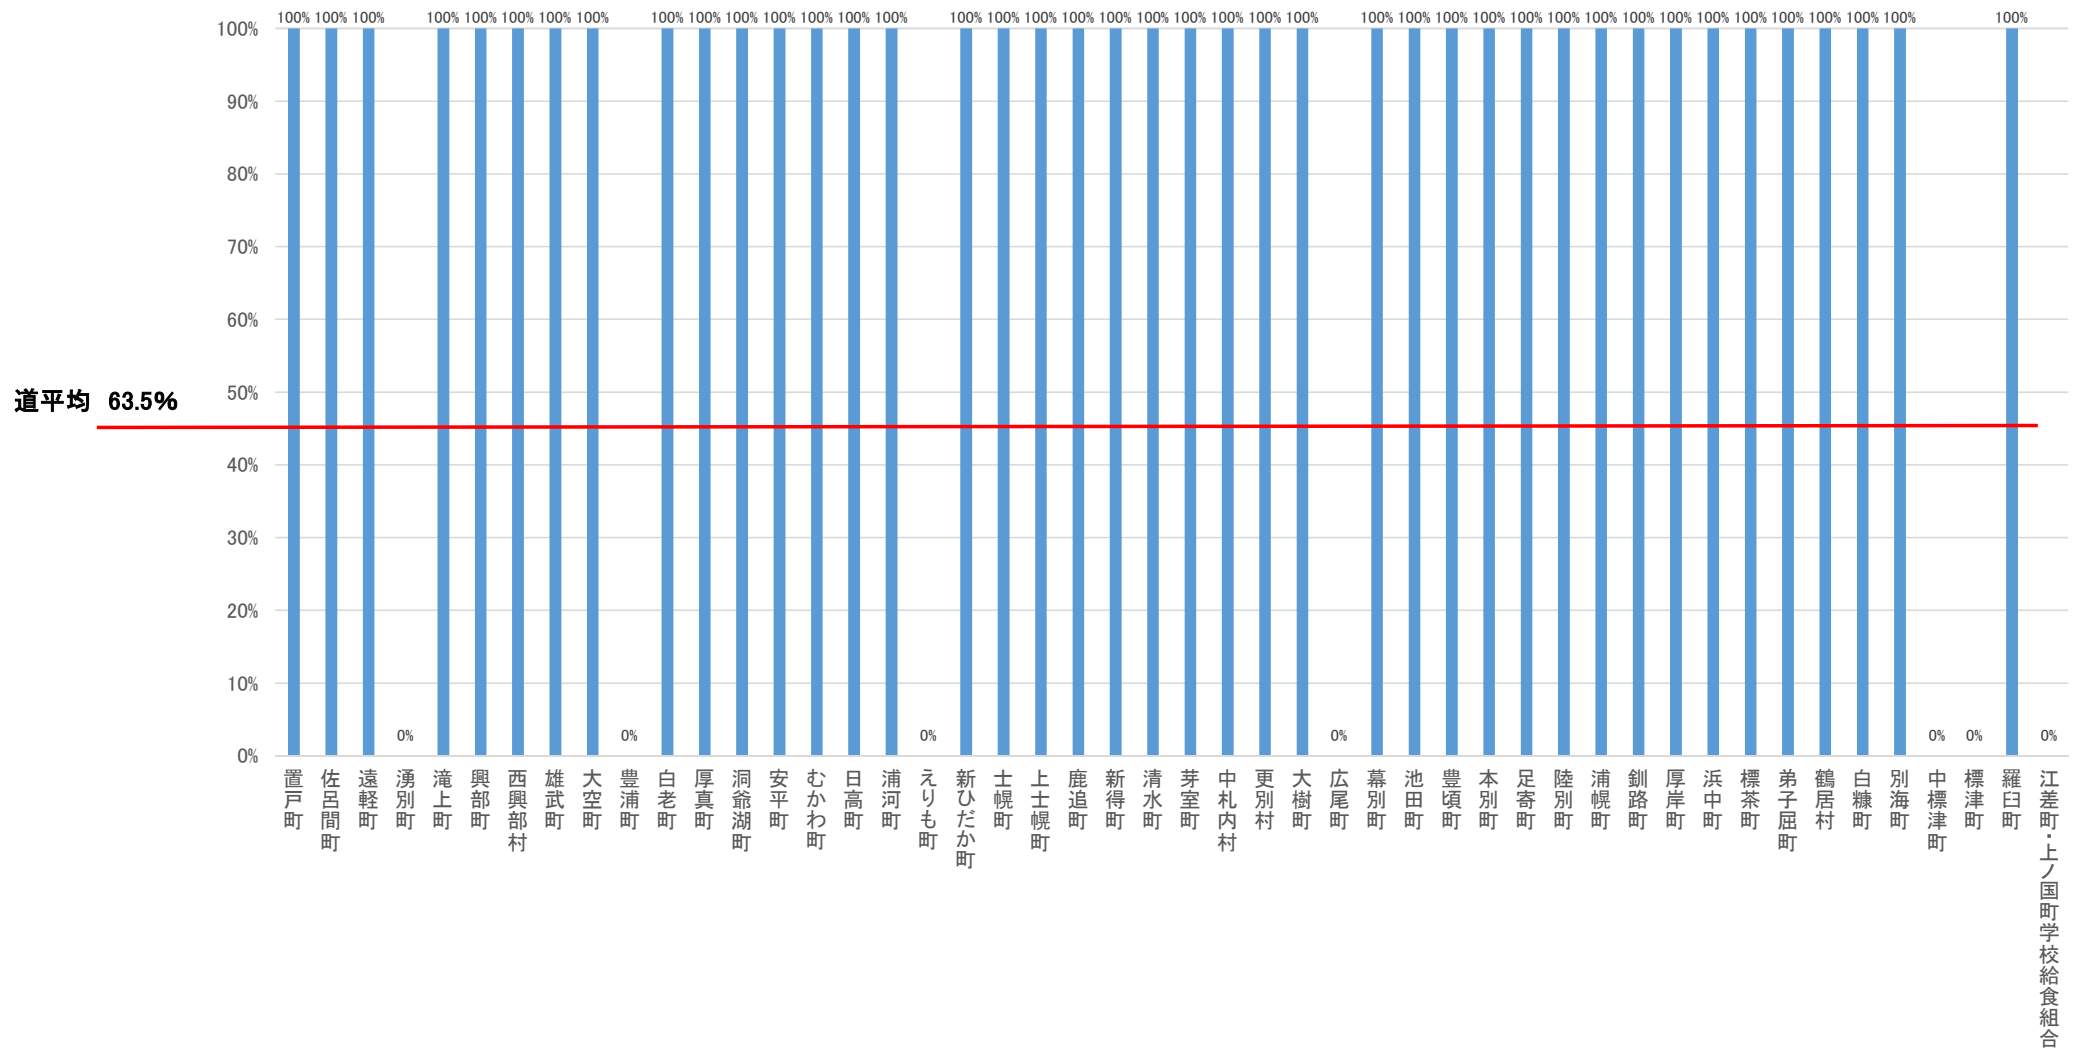


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

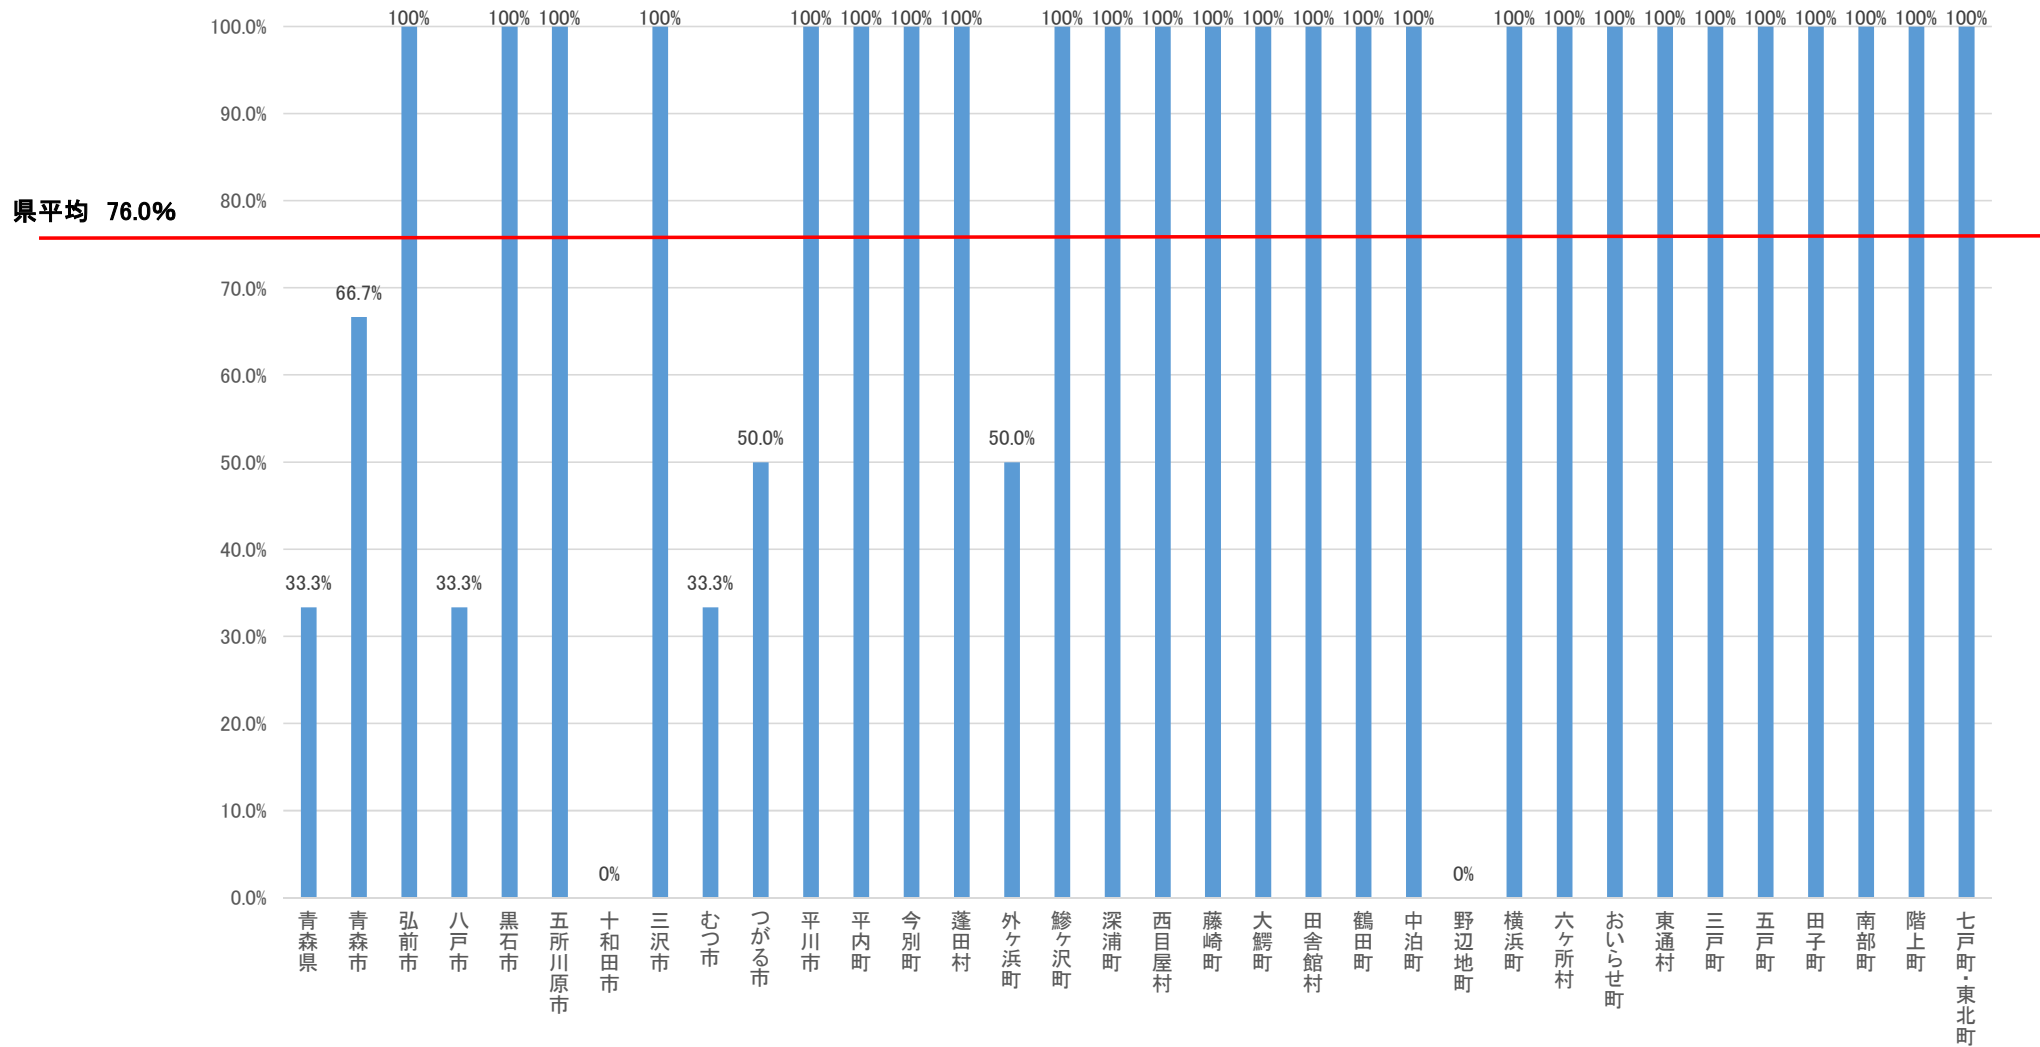


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

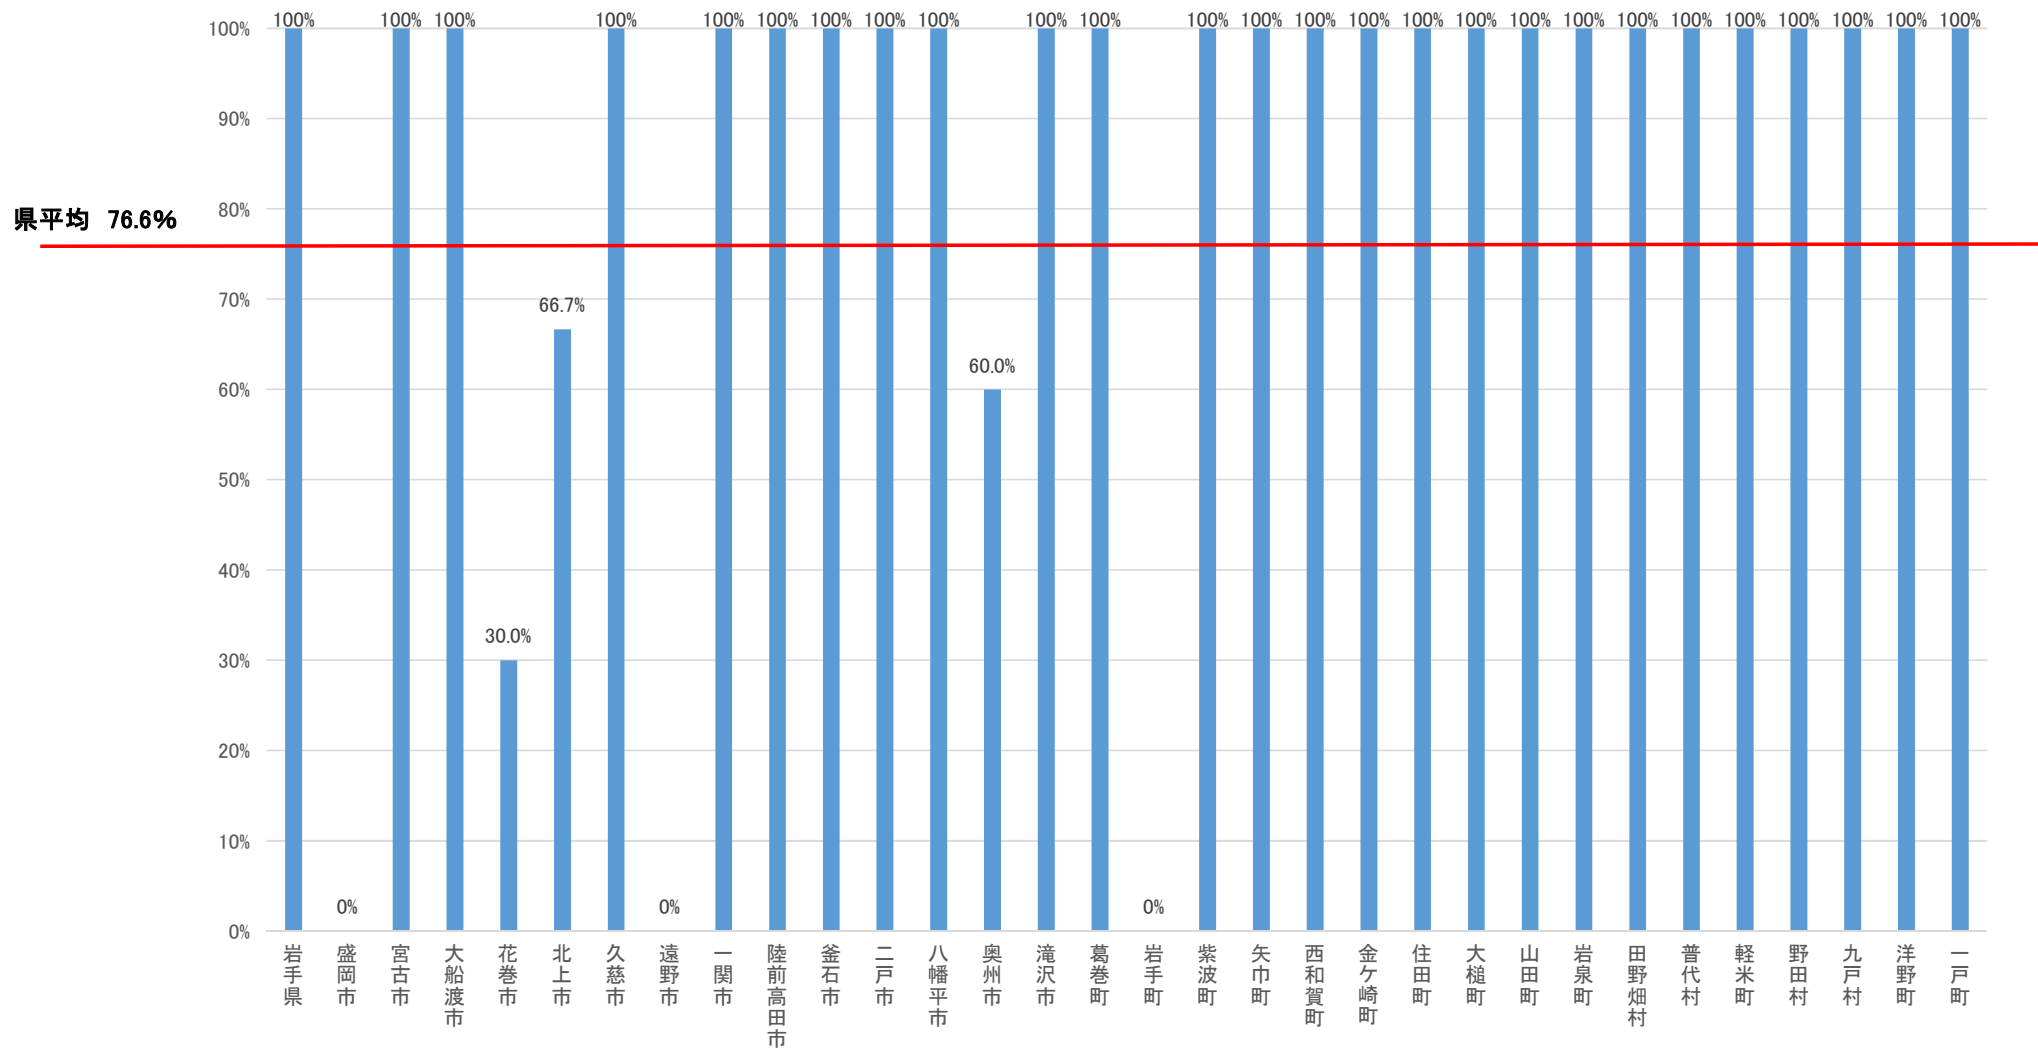


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

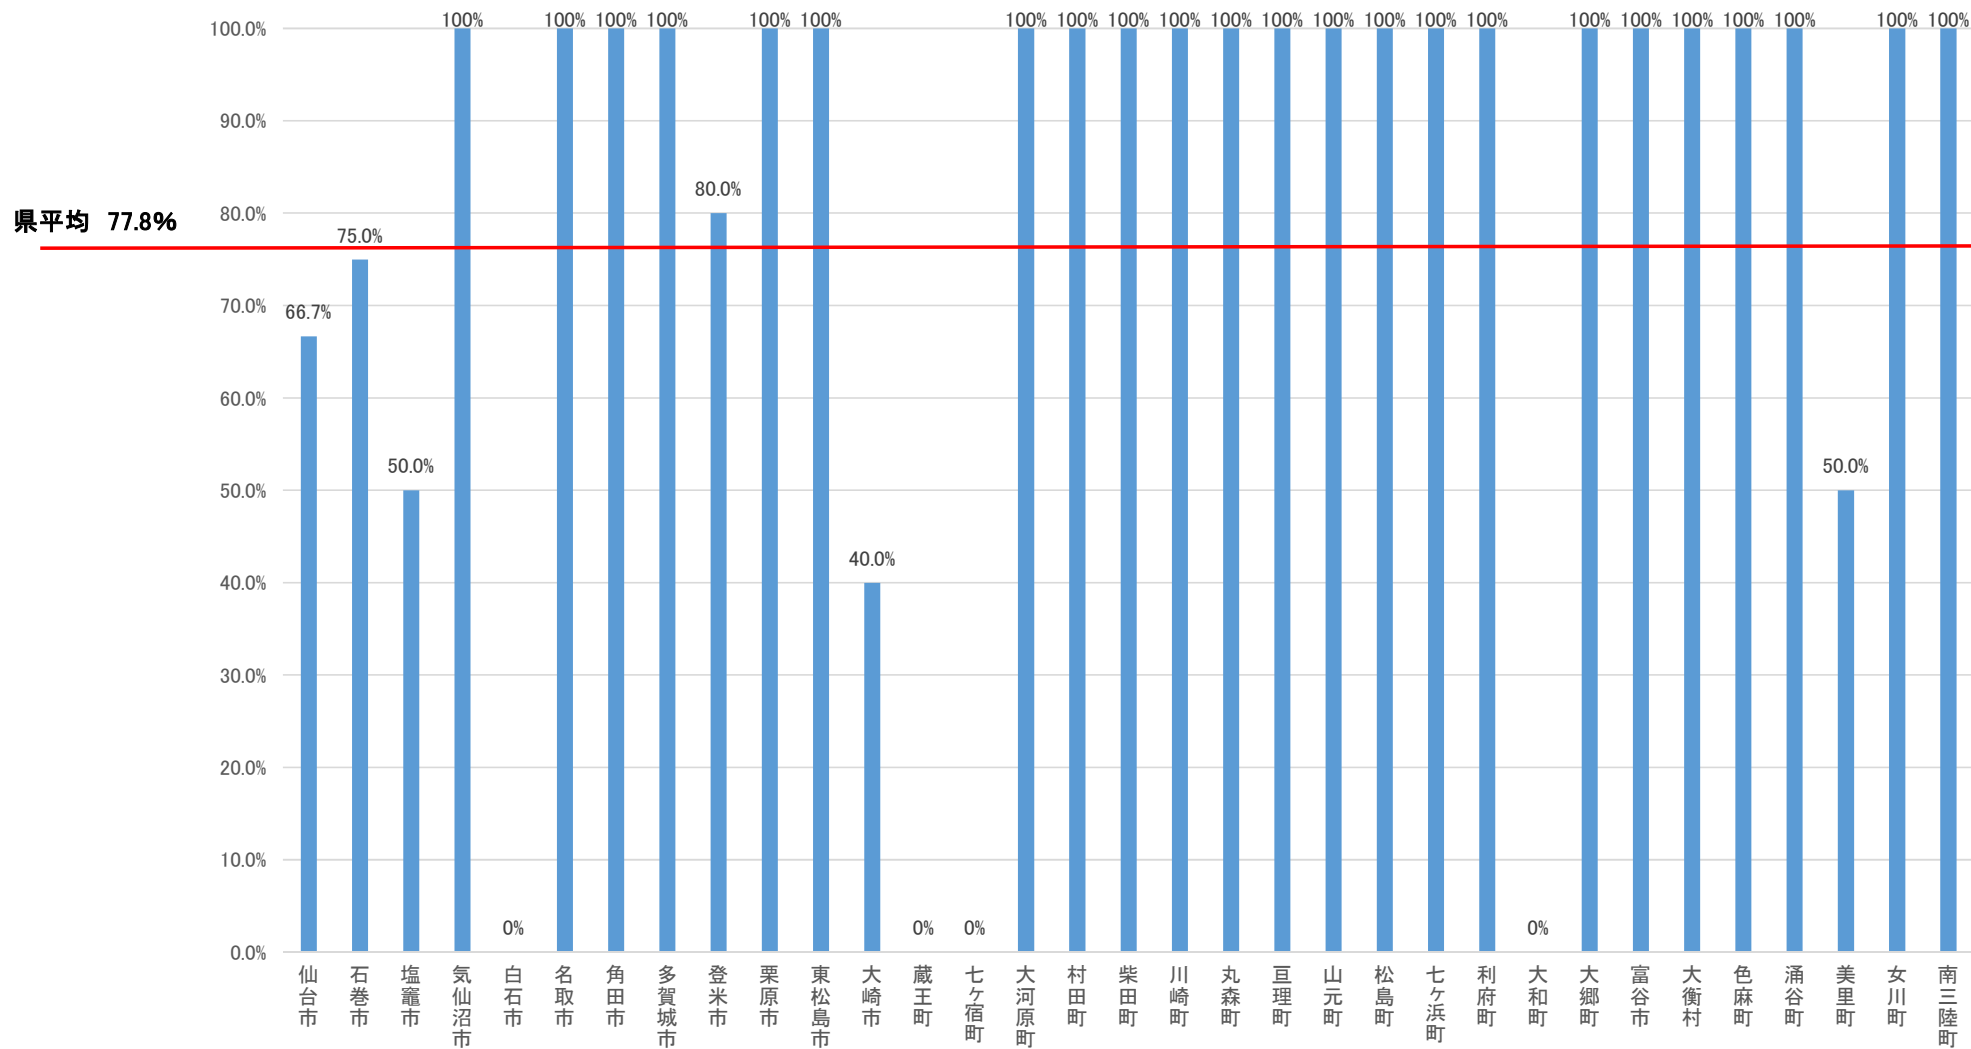

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

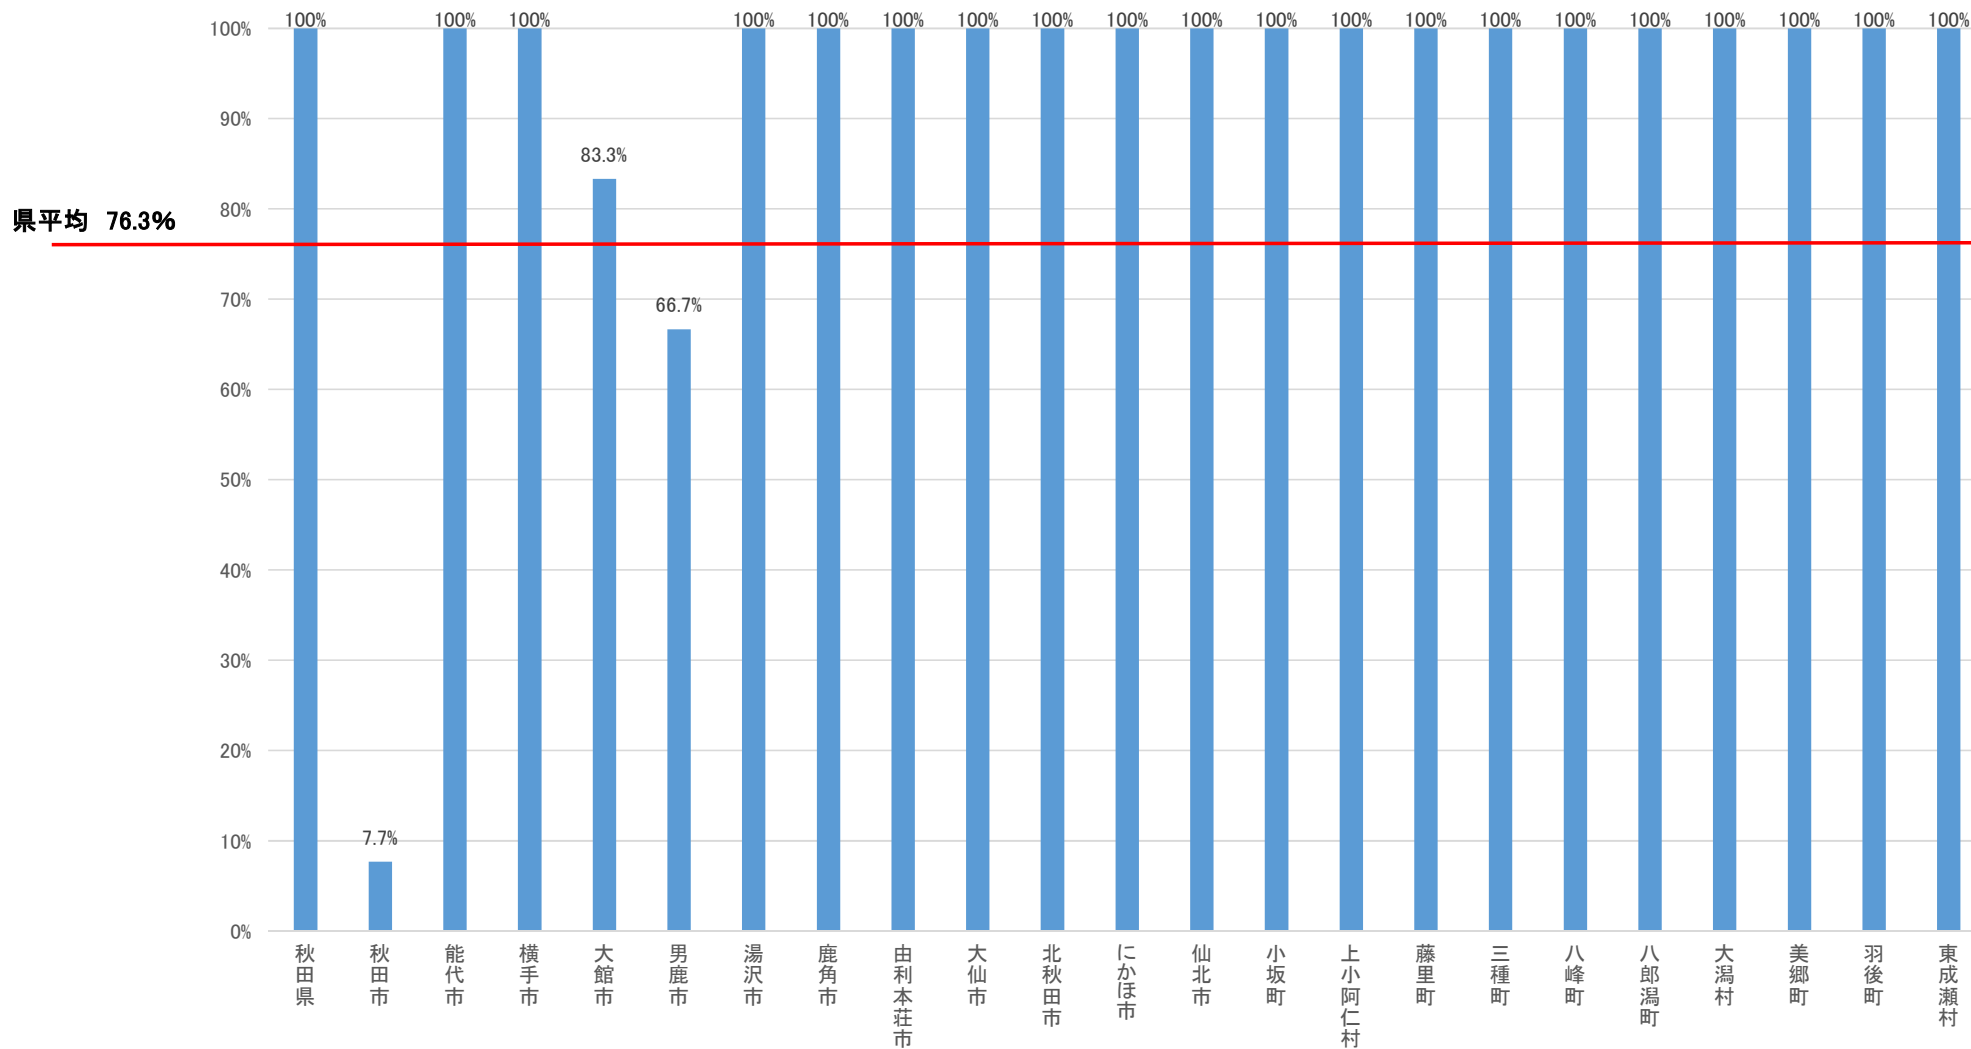




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

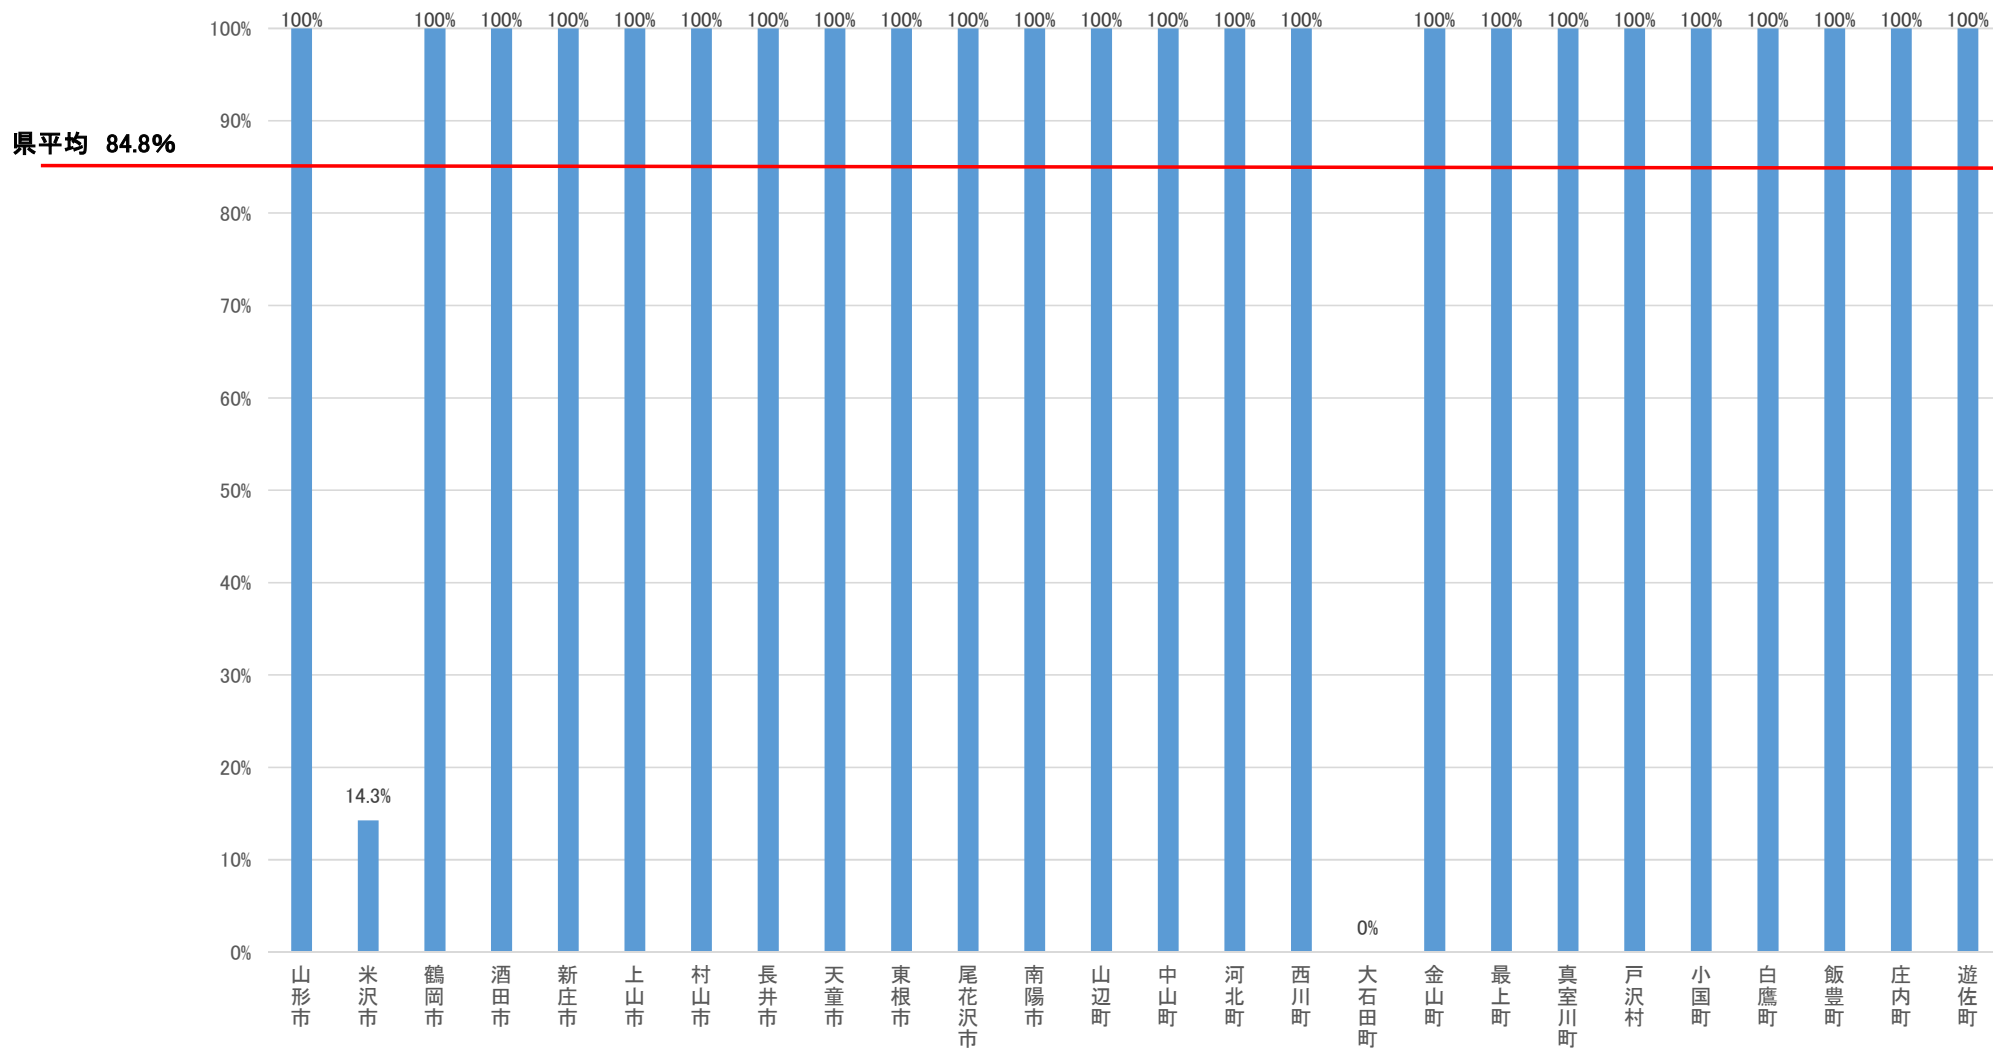


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

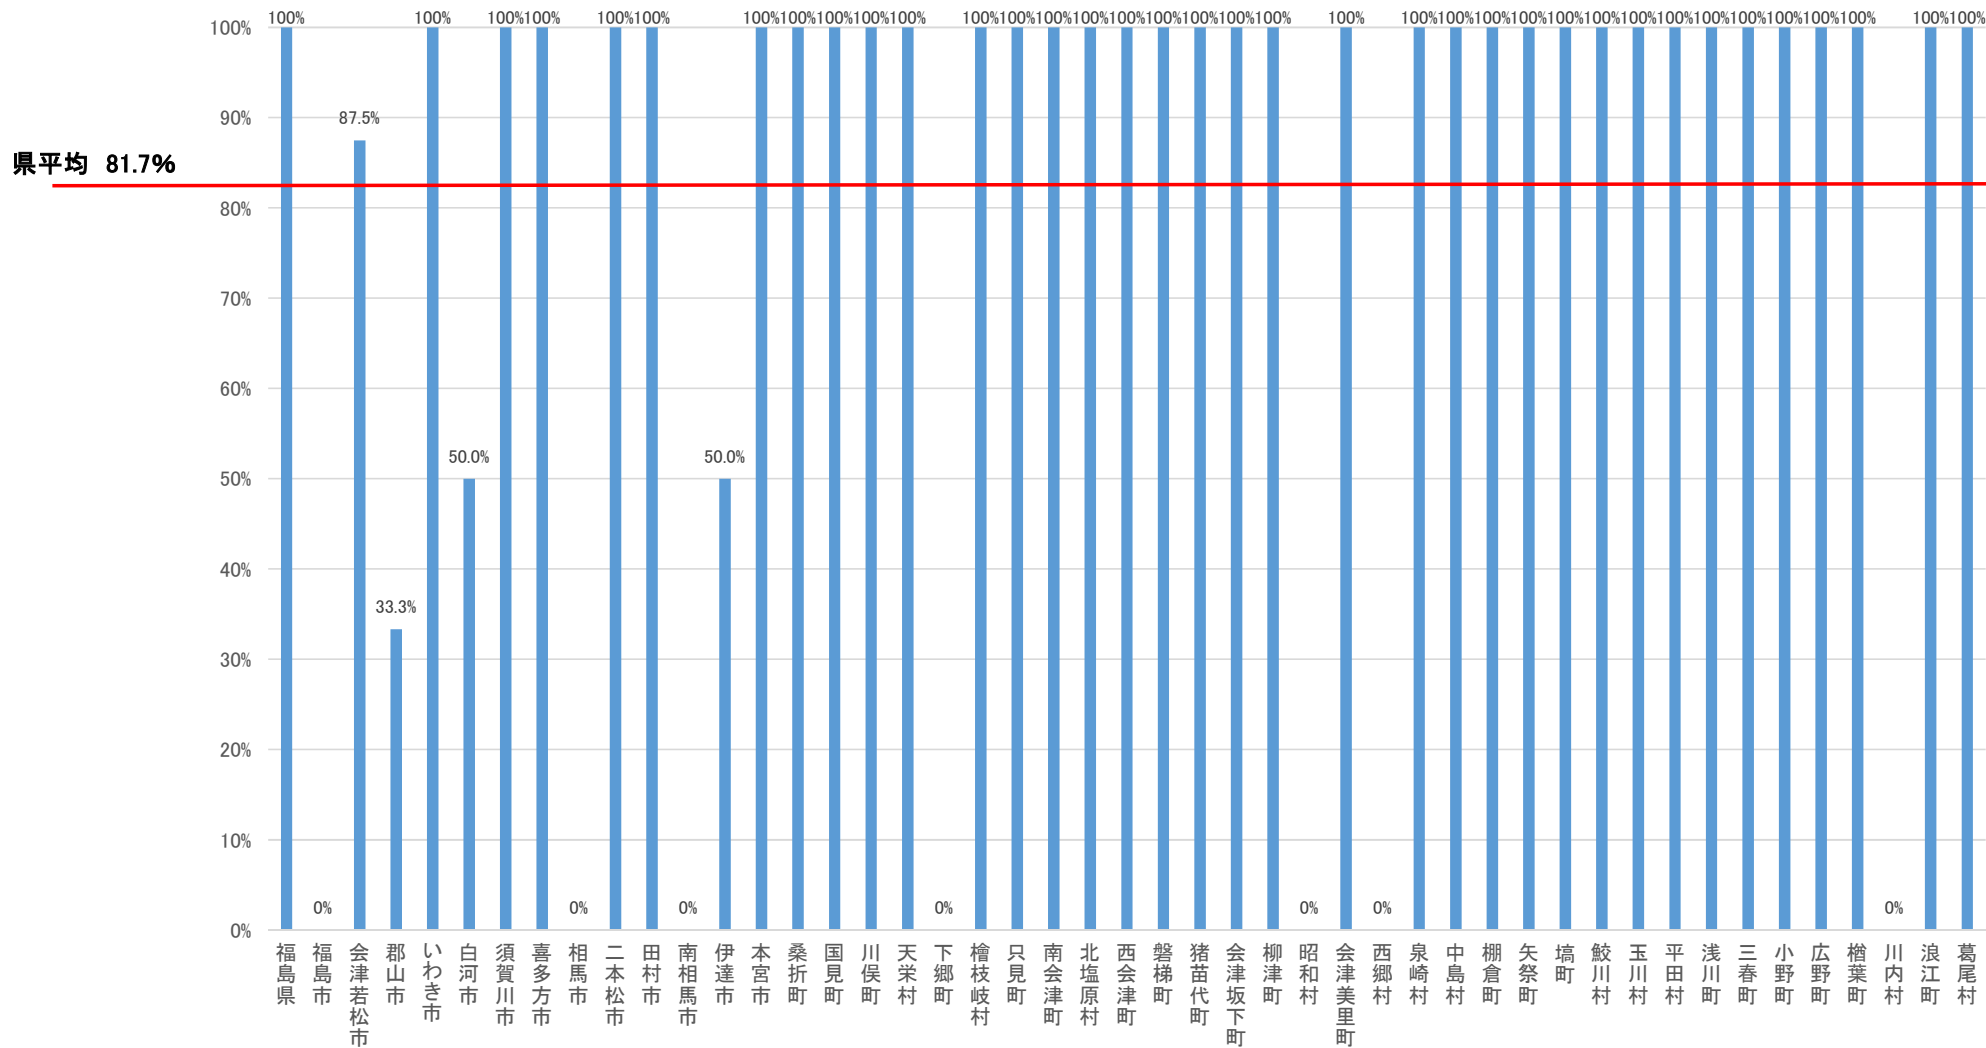


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

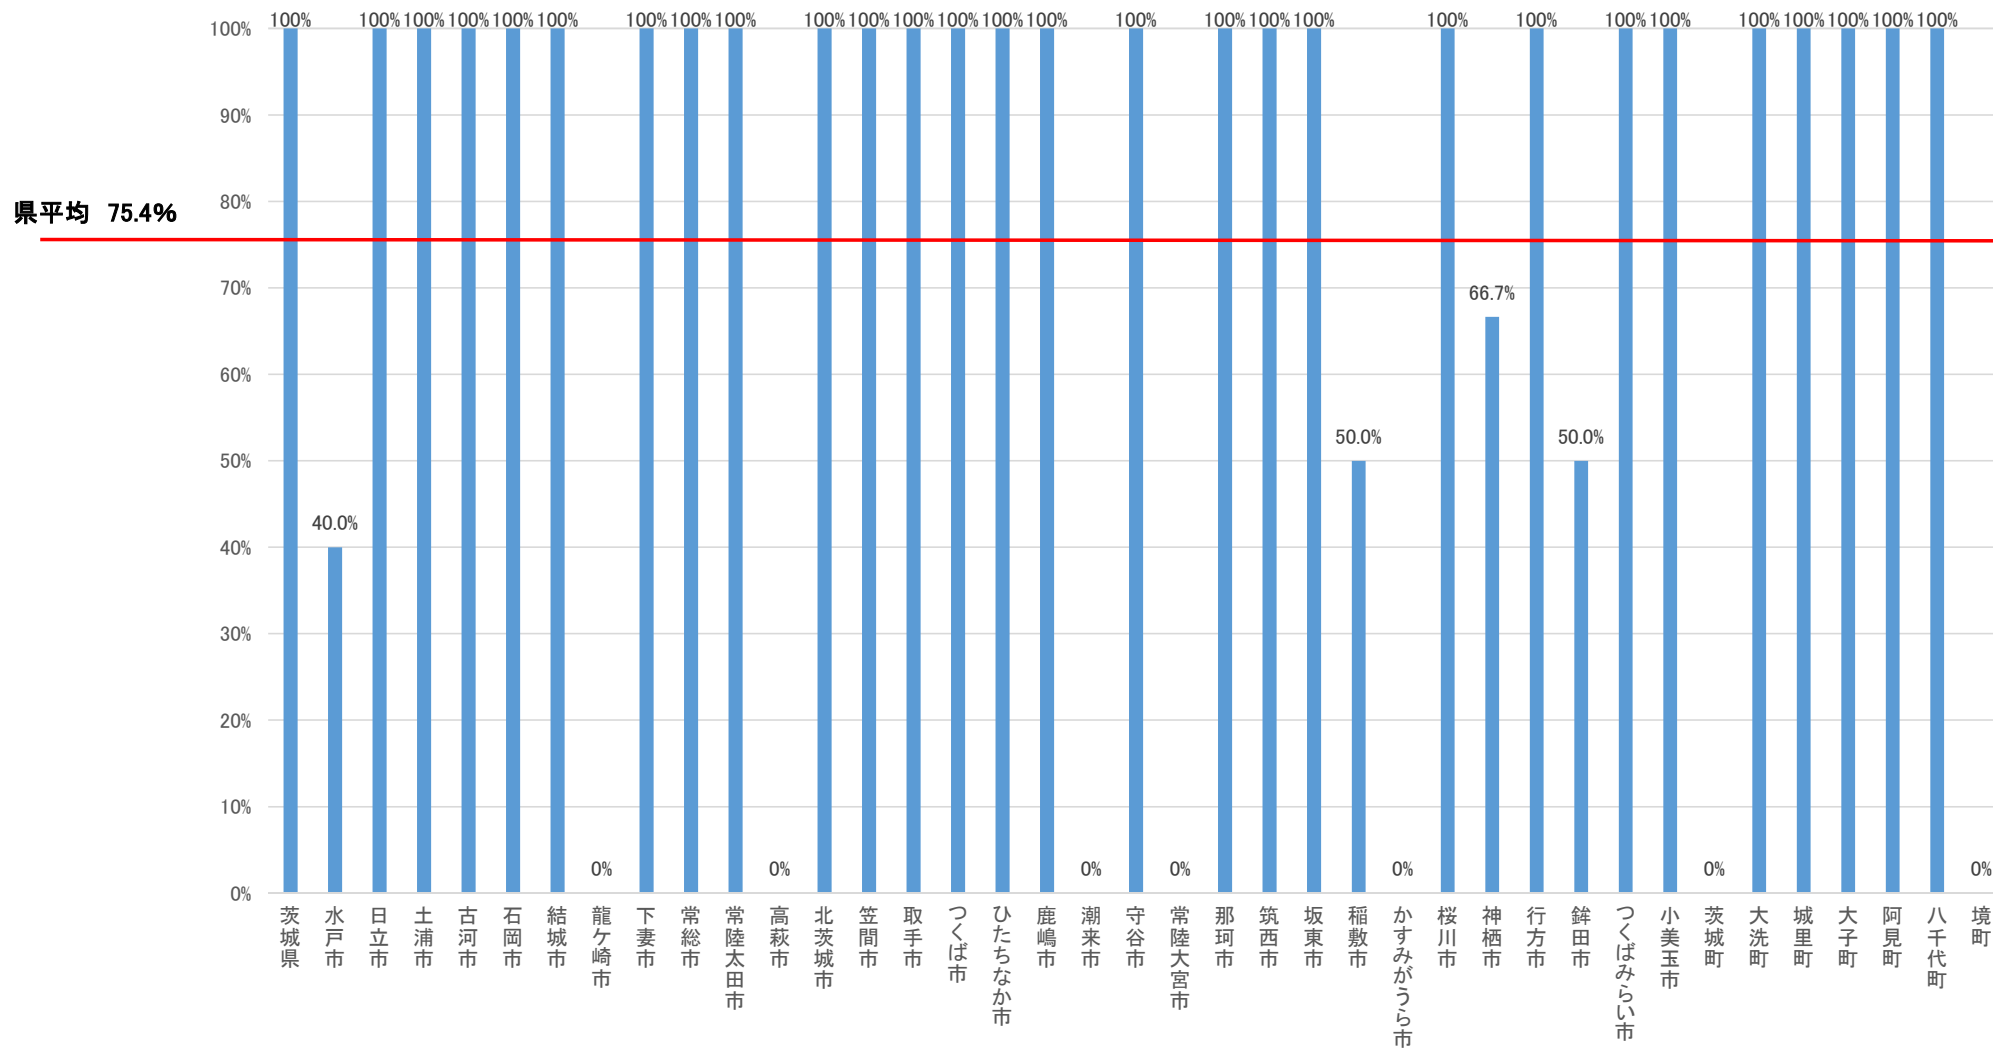


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

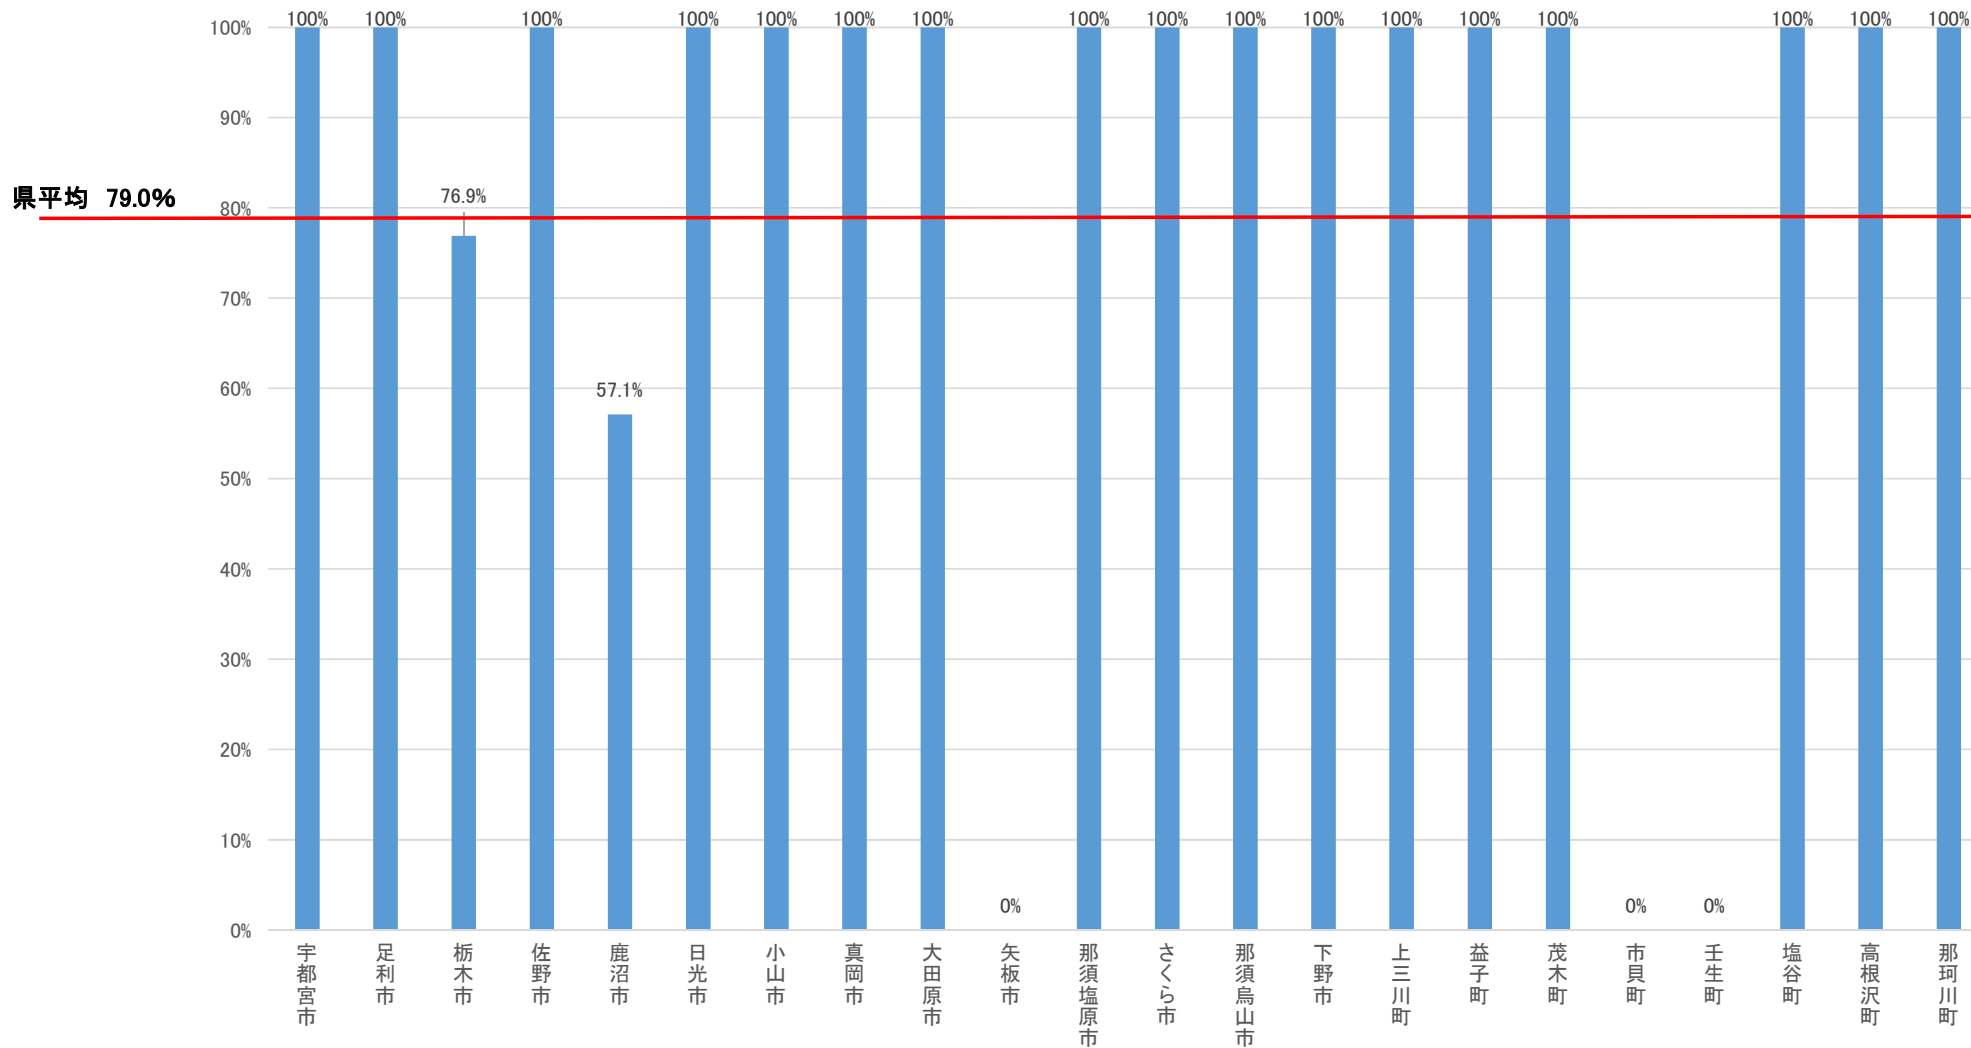


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

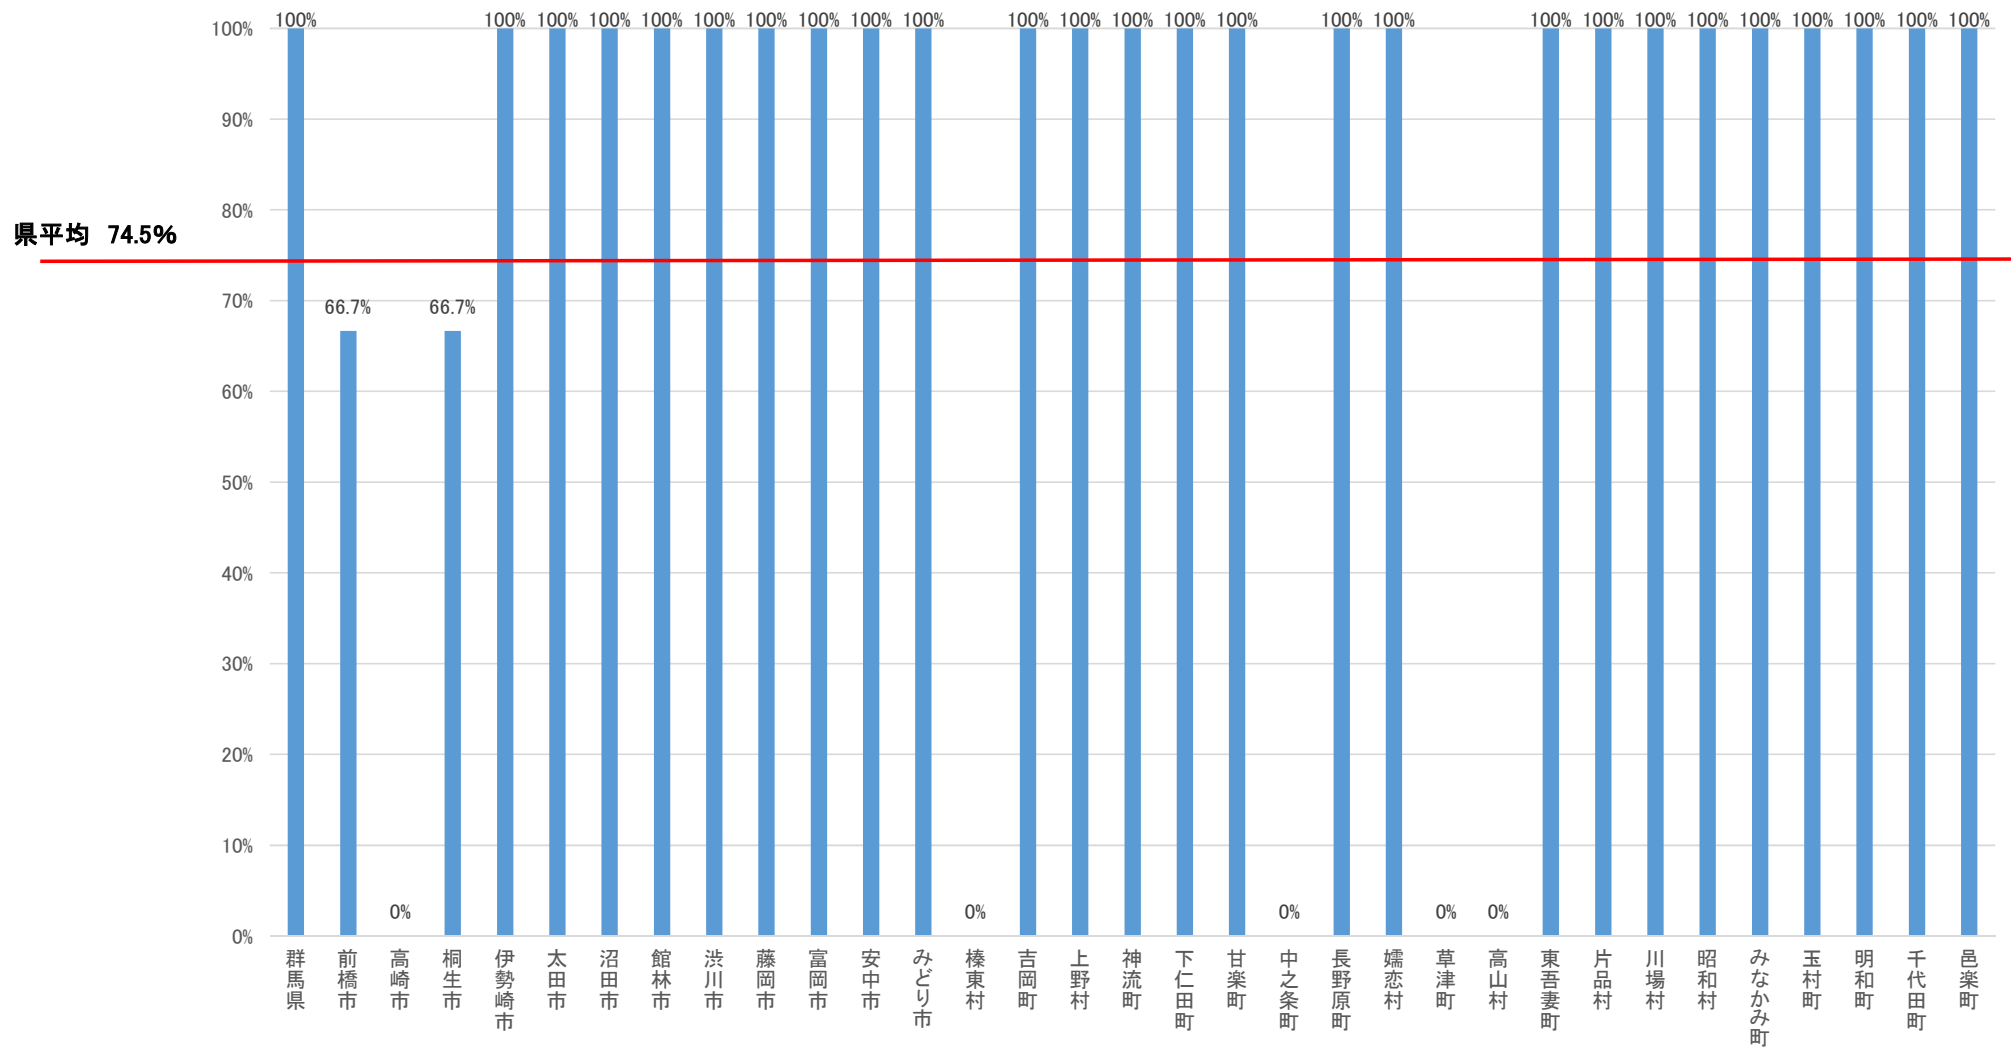


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

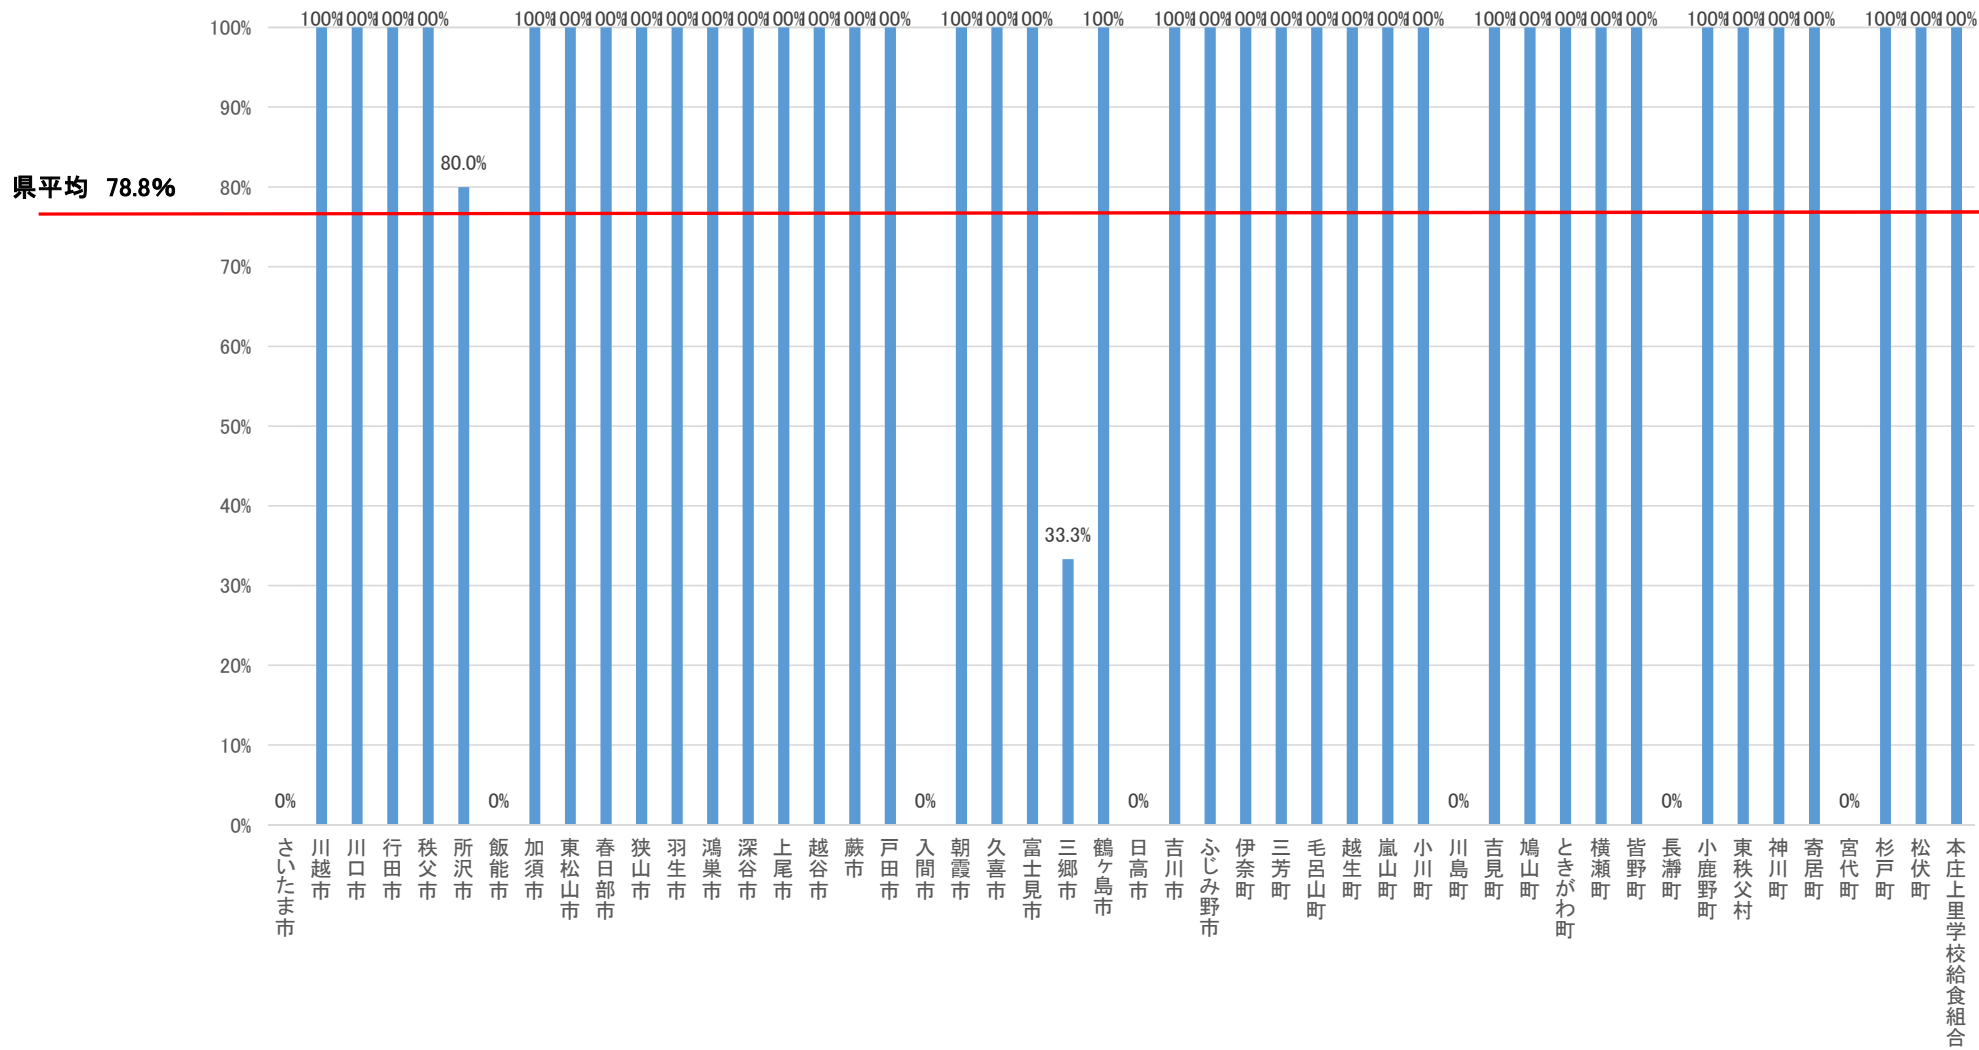

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

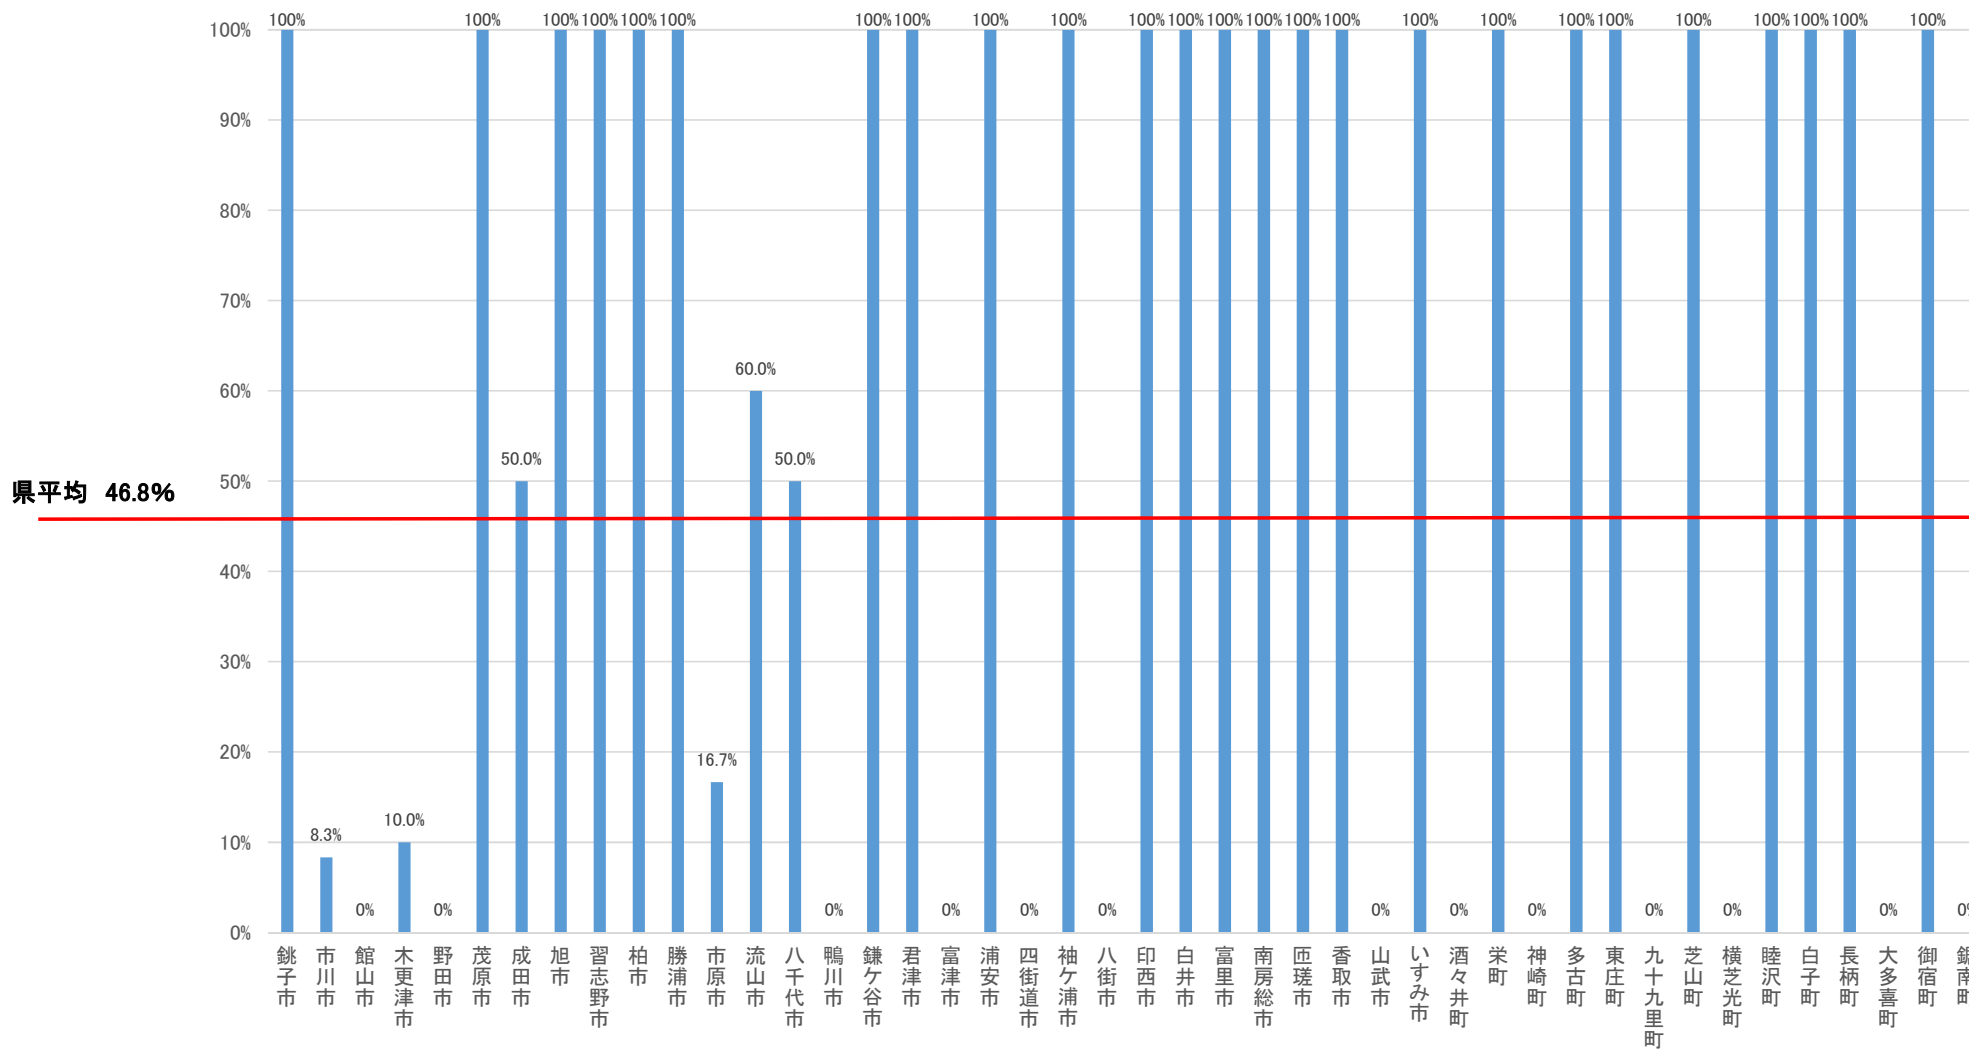

県平均 46.8%

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

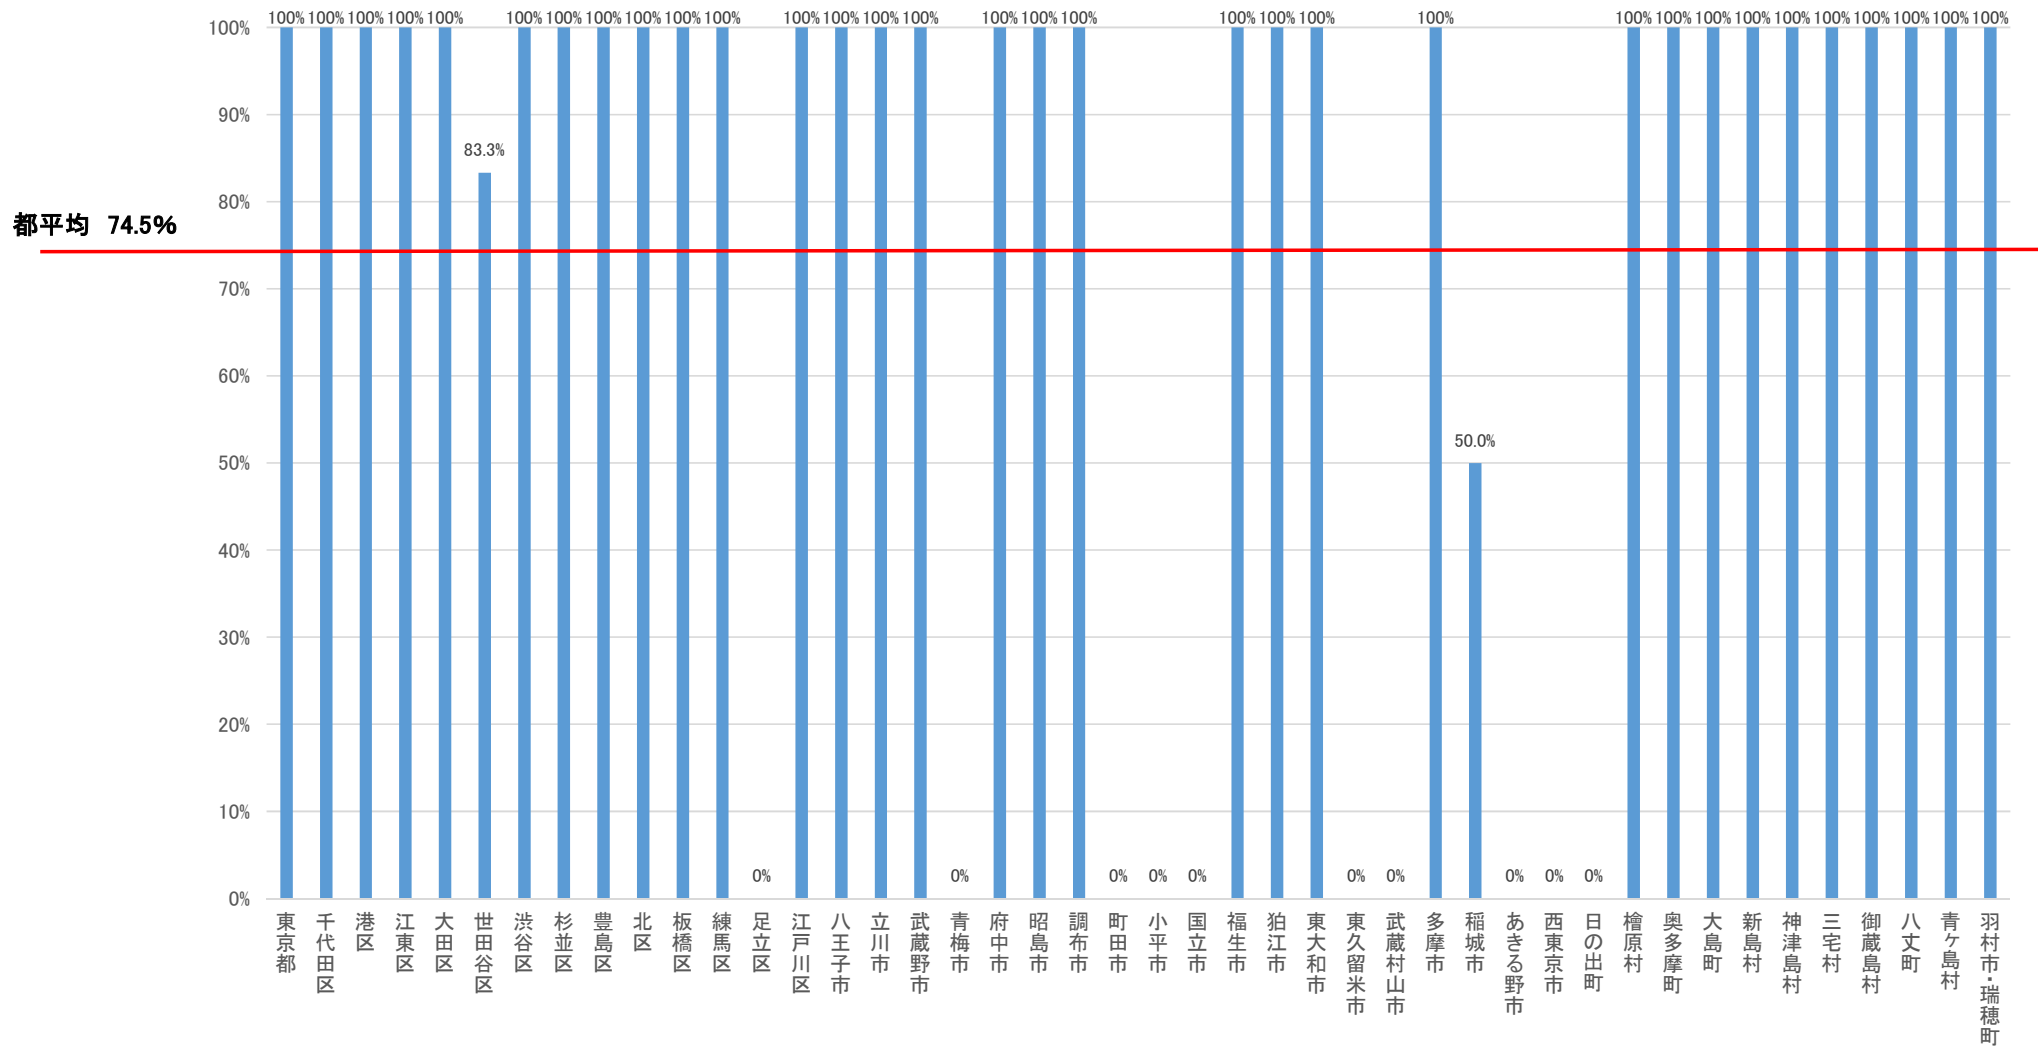




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

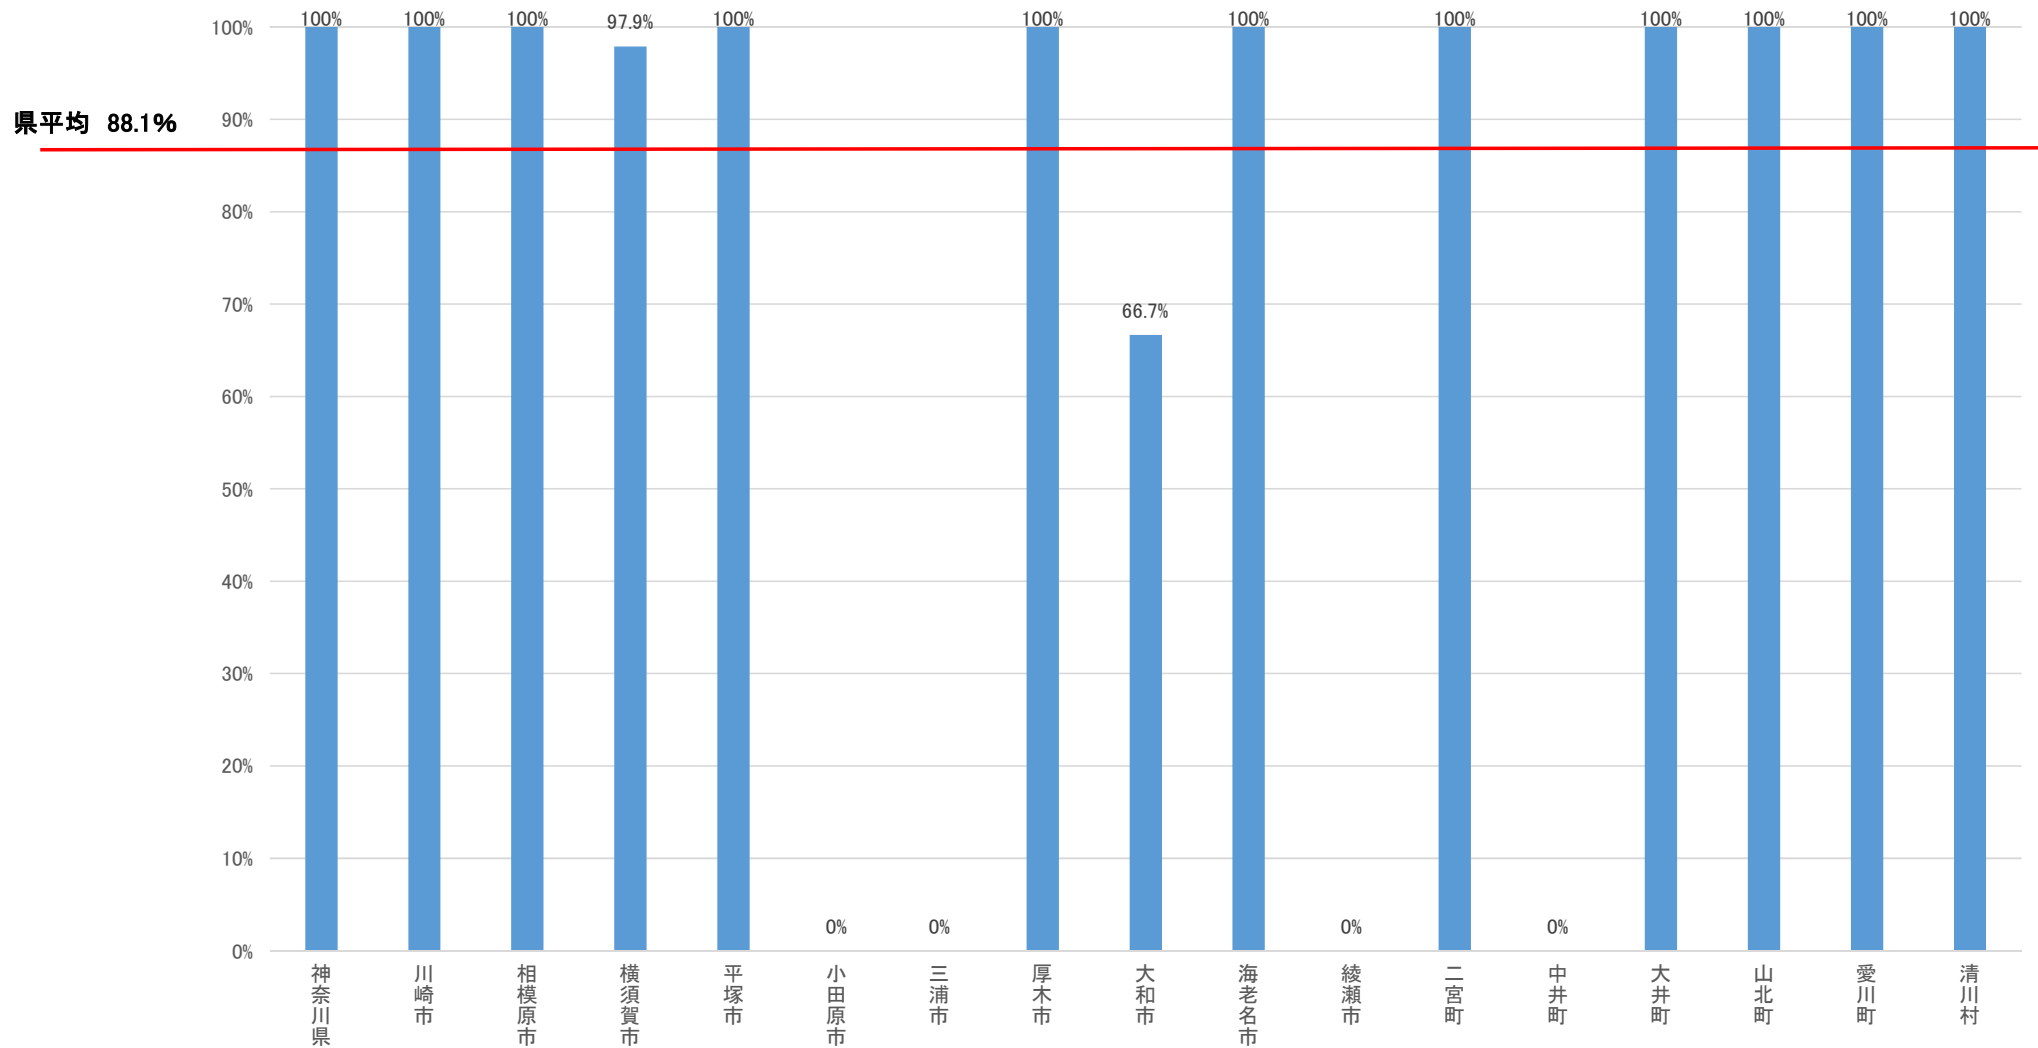


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

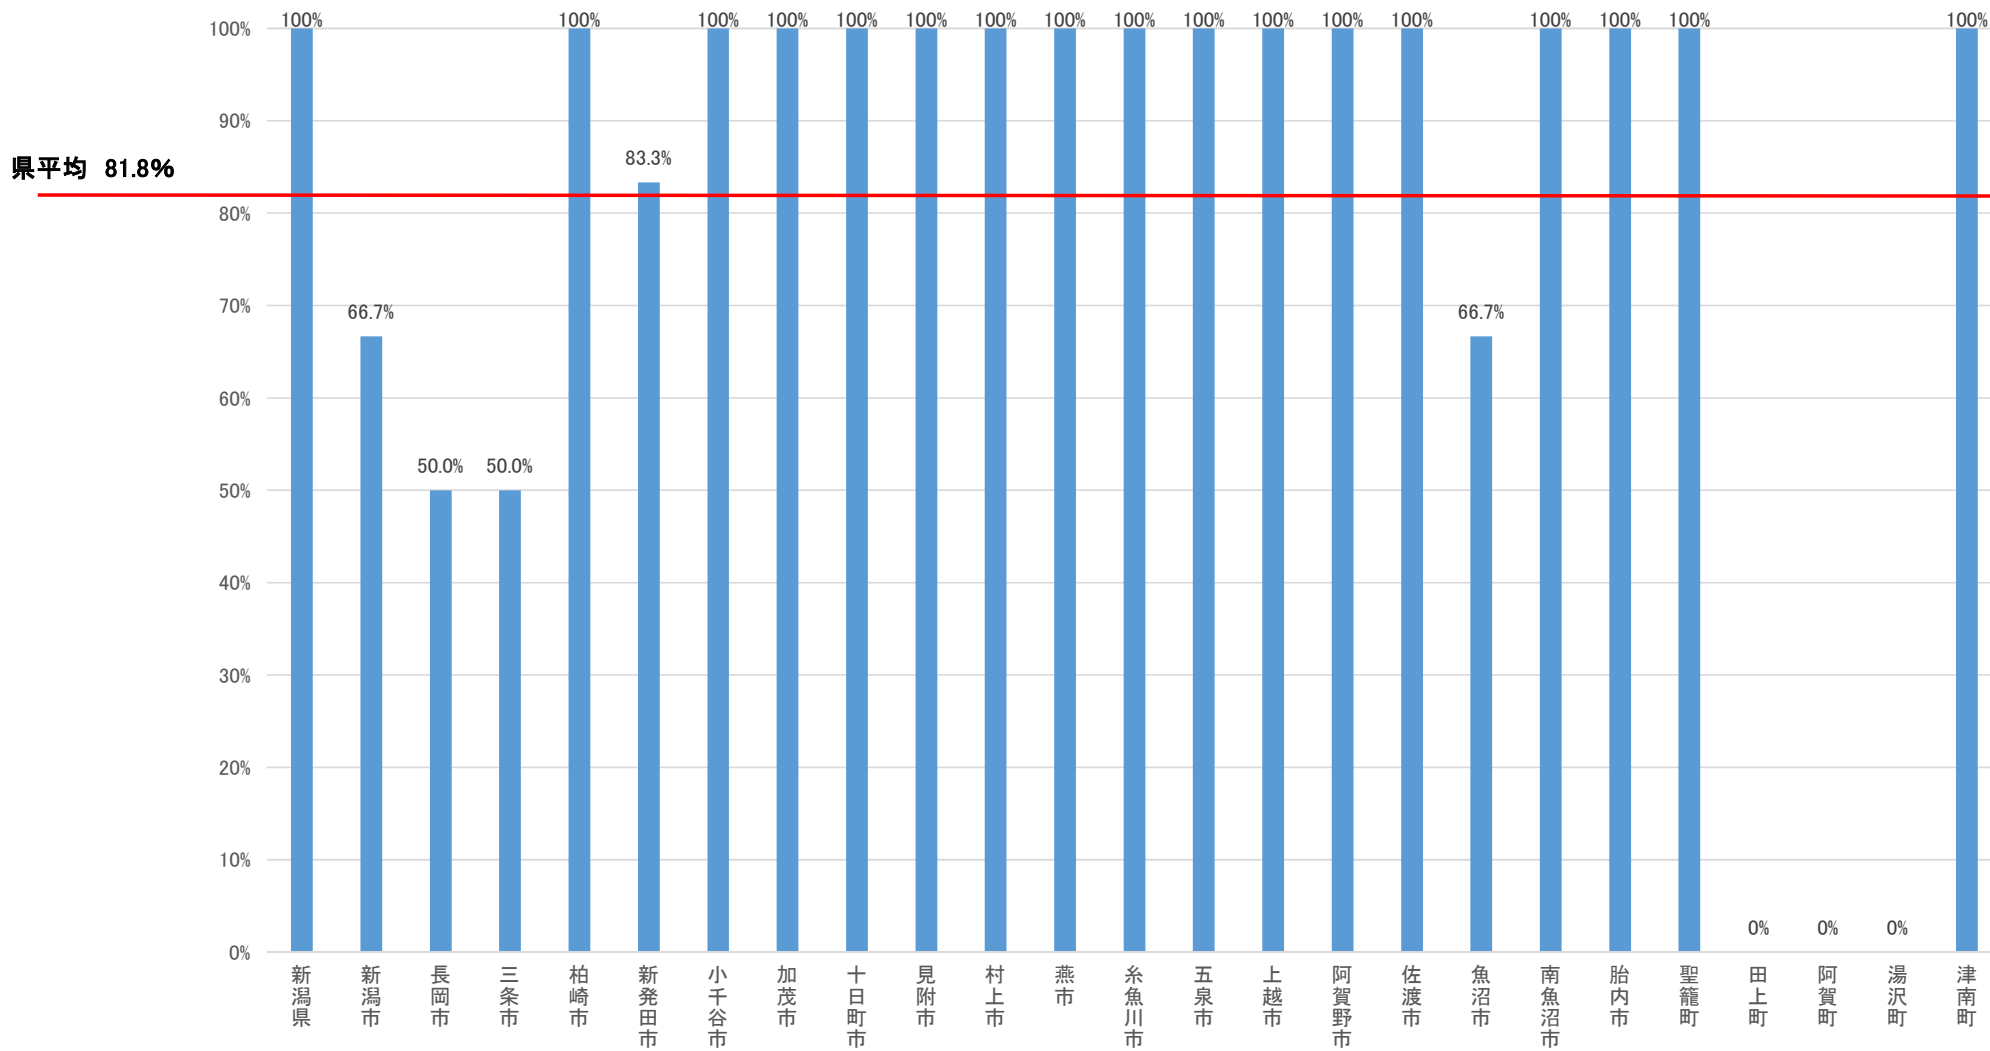


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

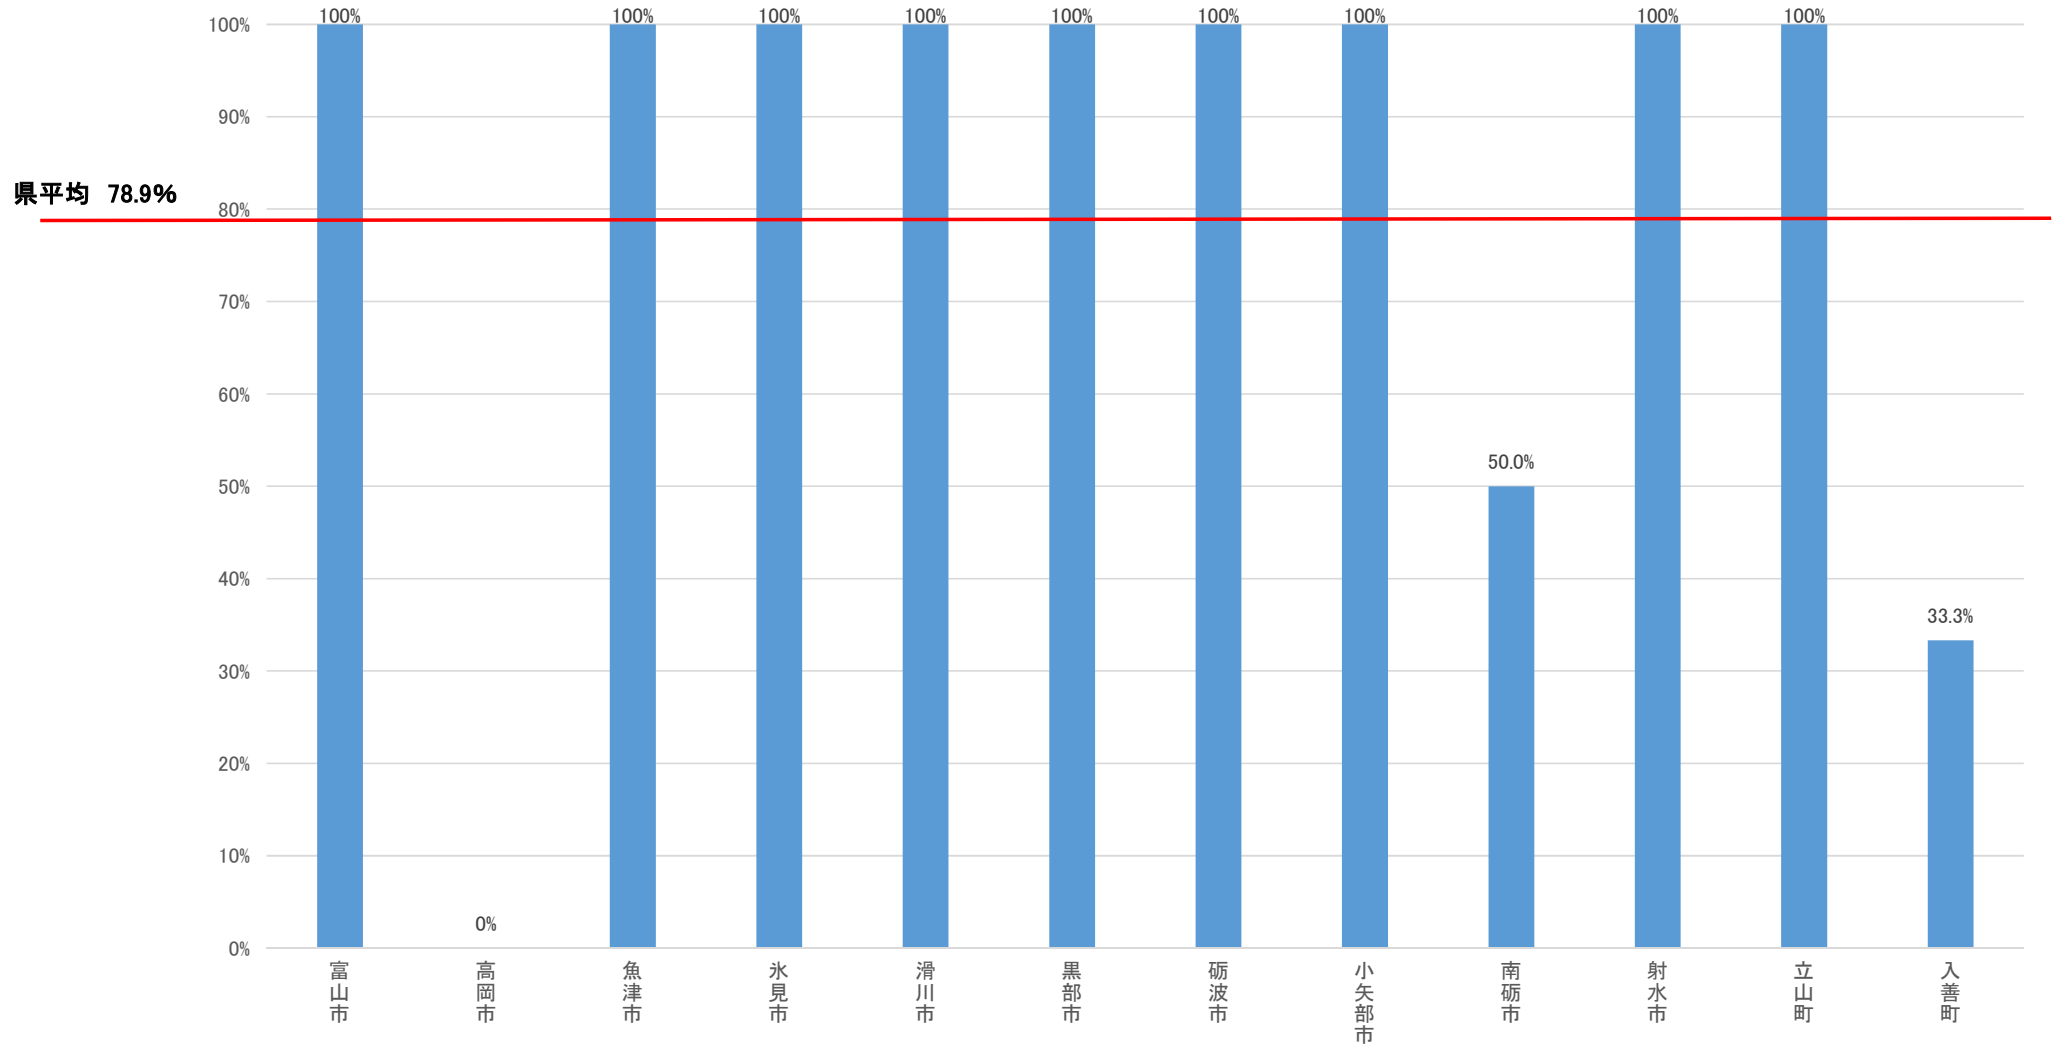


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

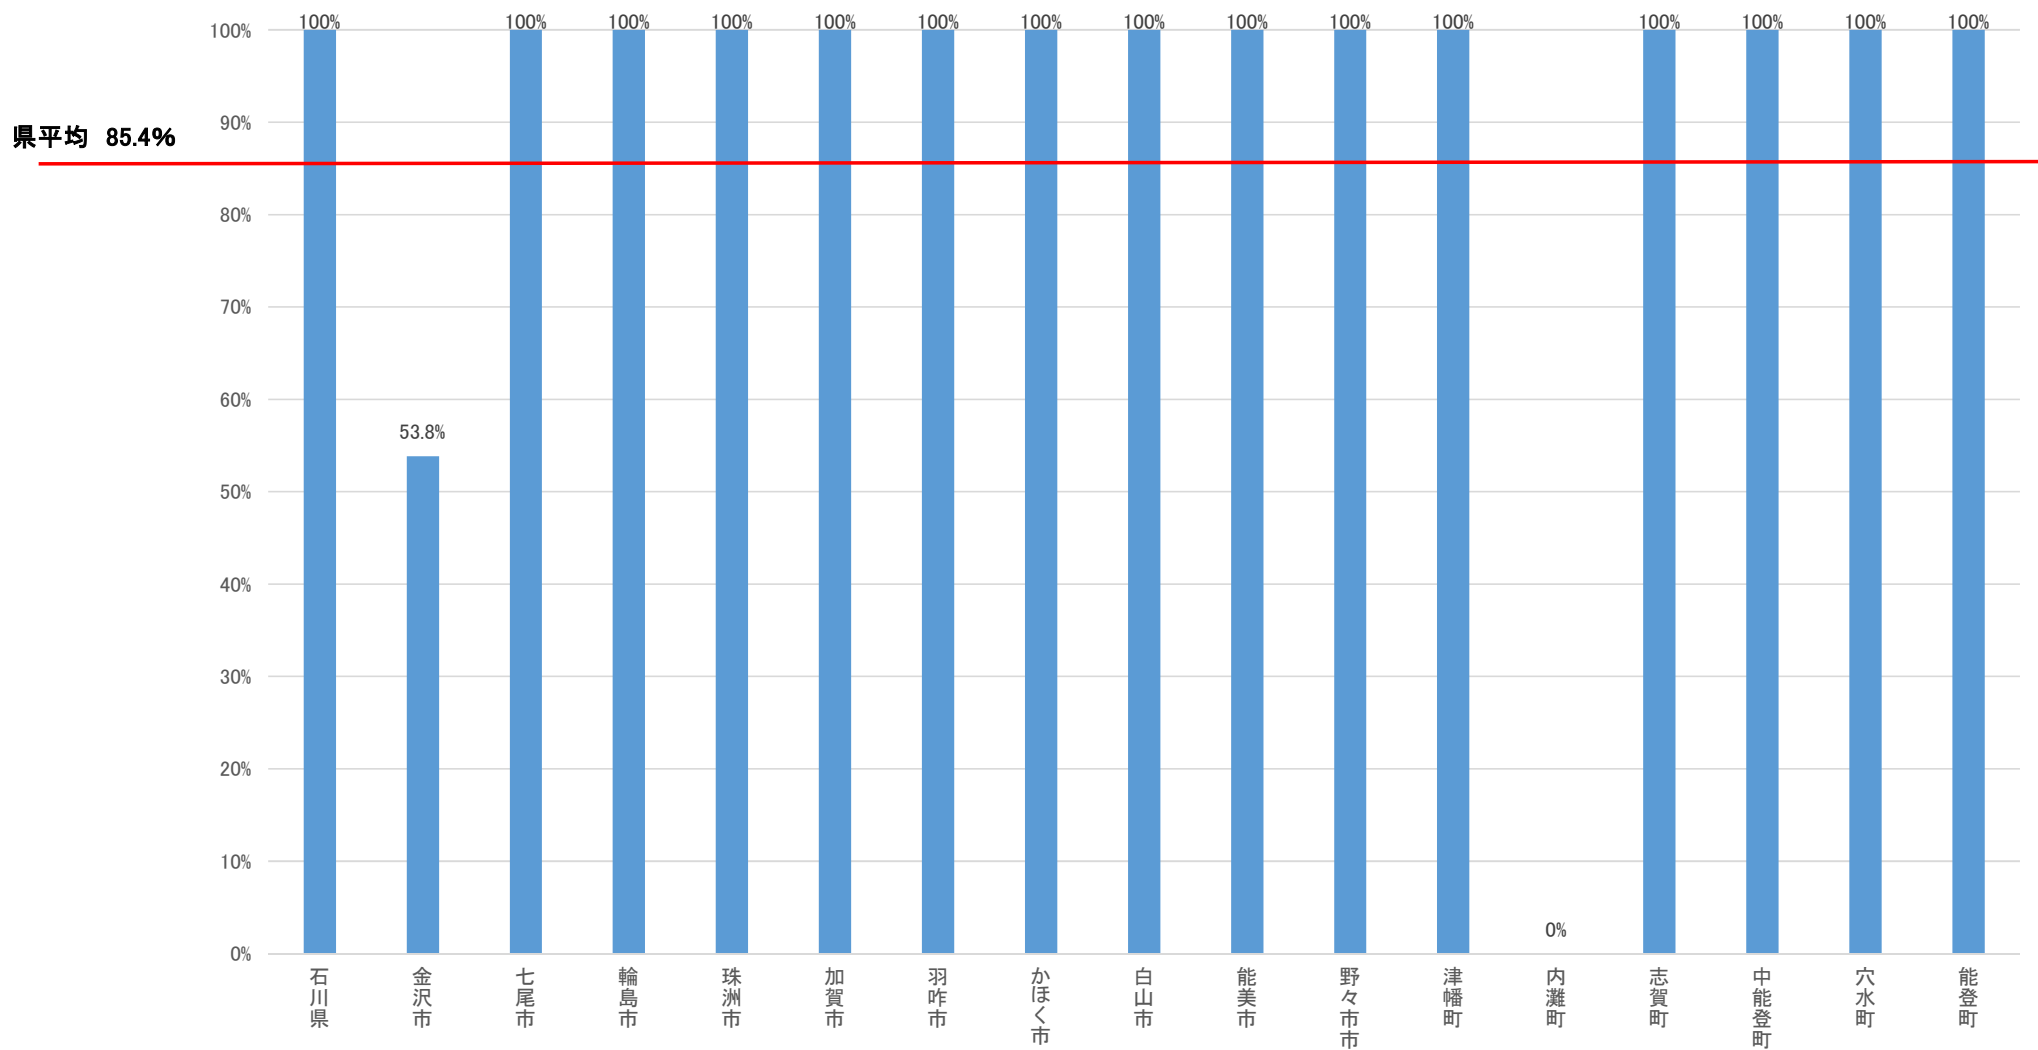


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

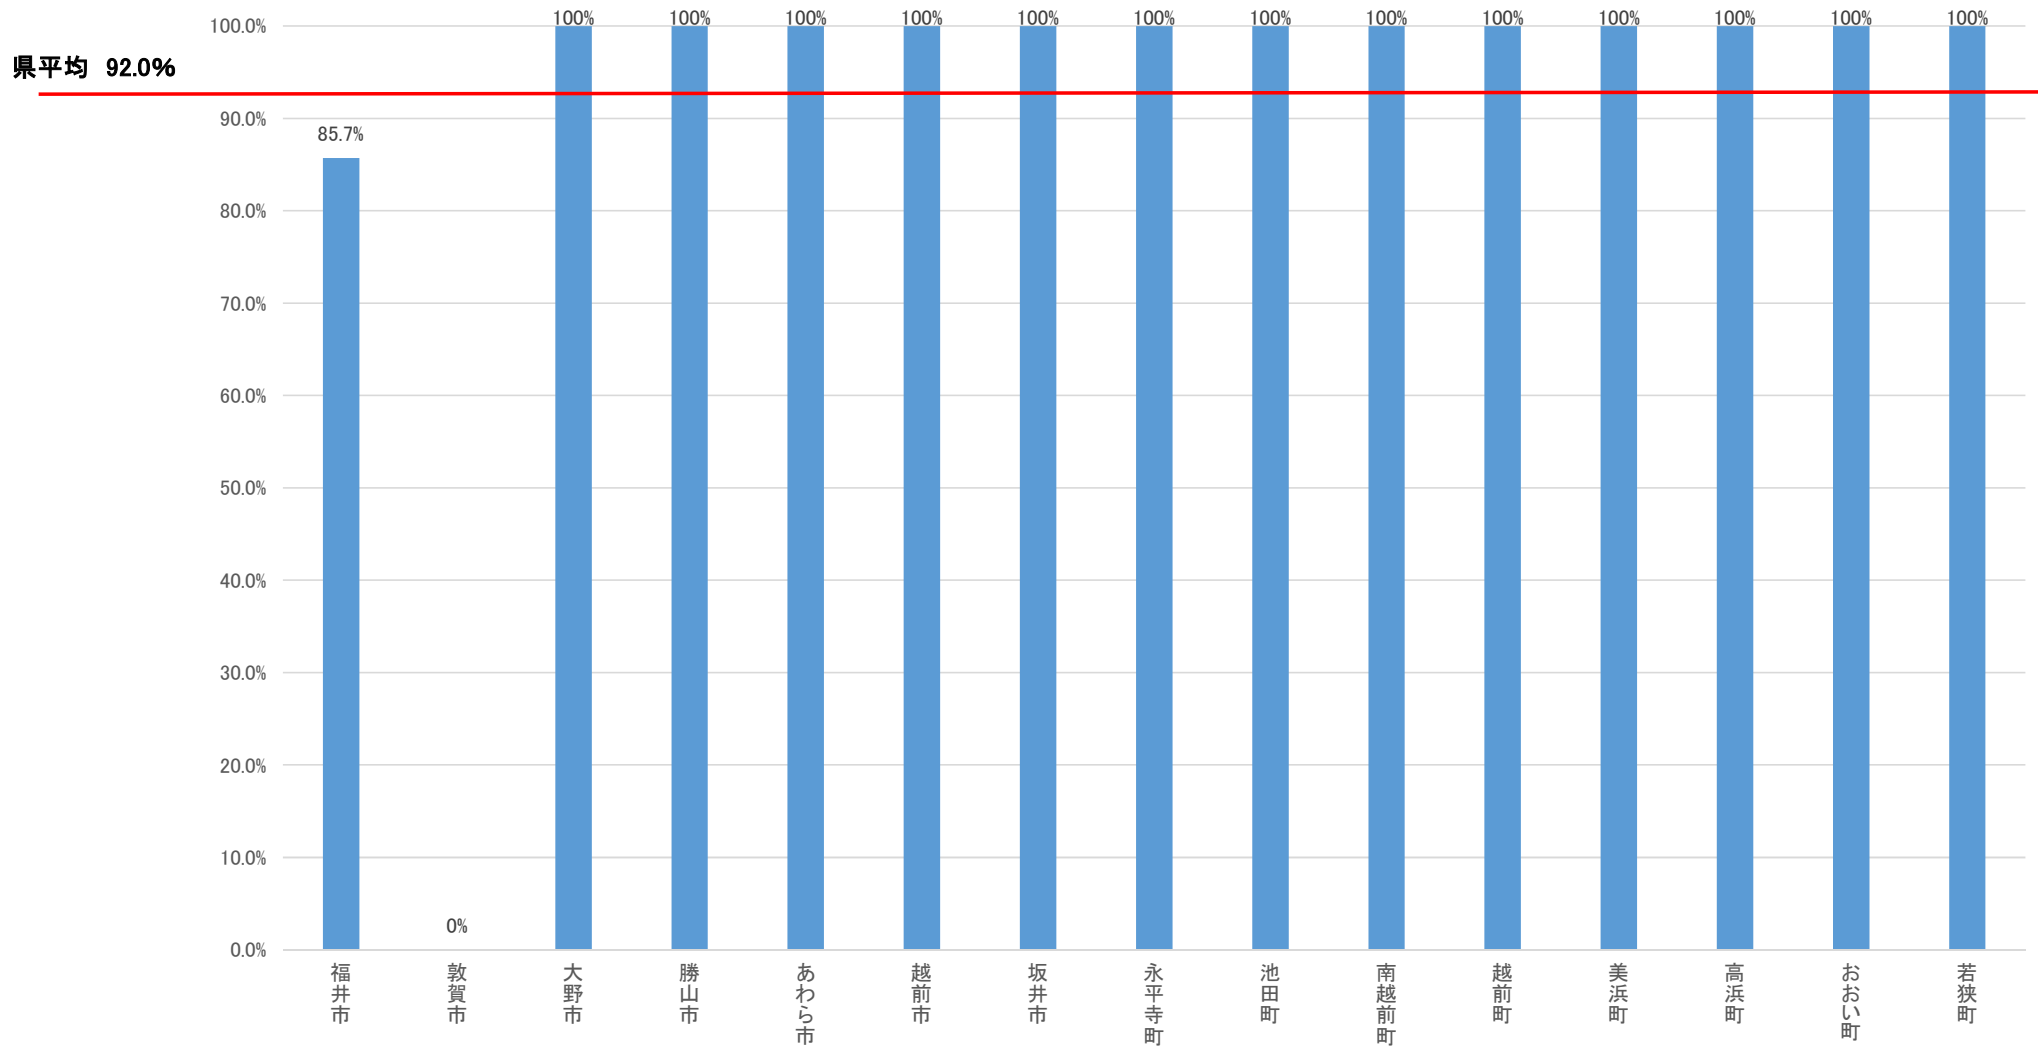


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

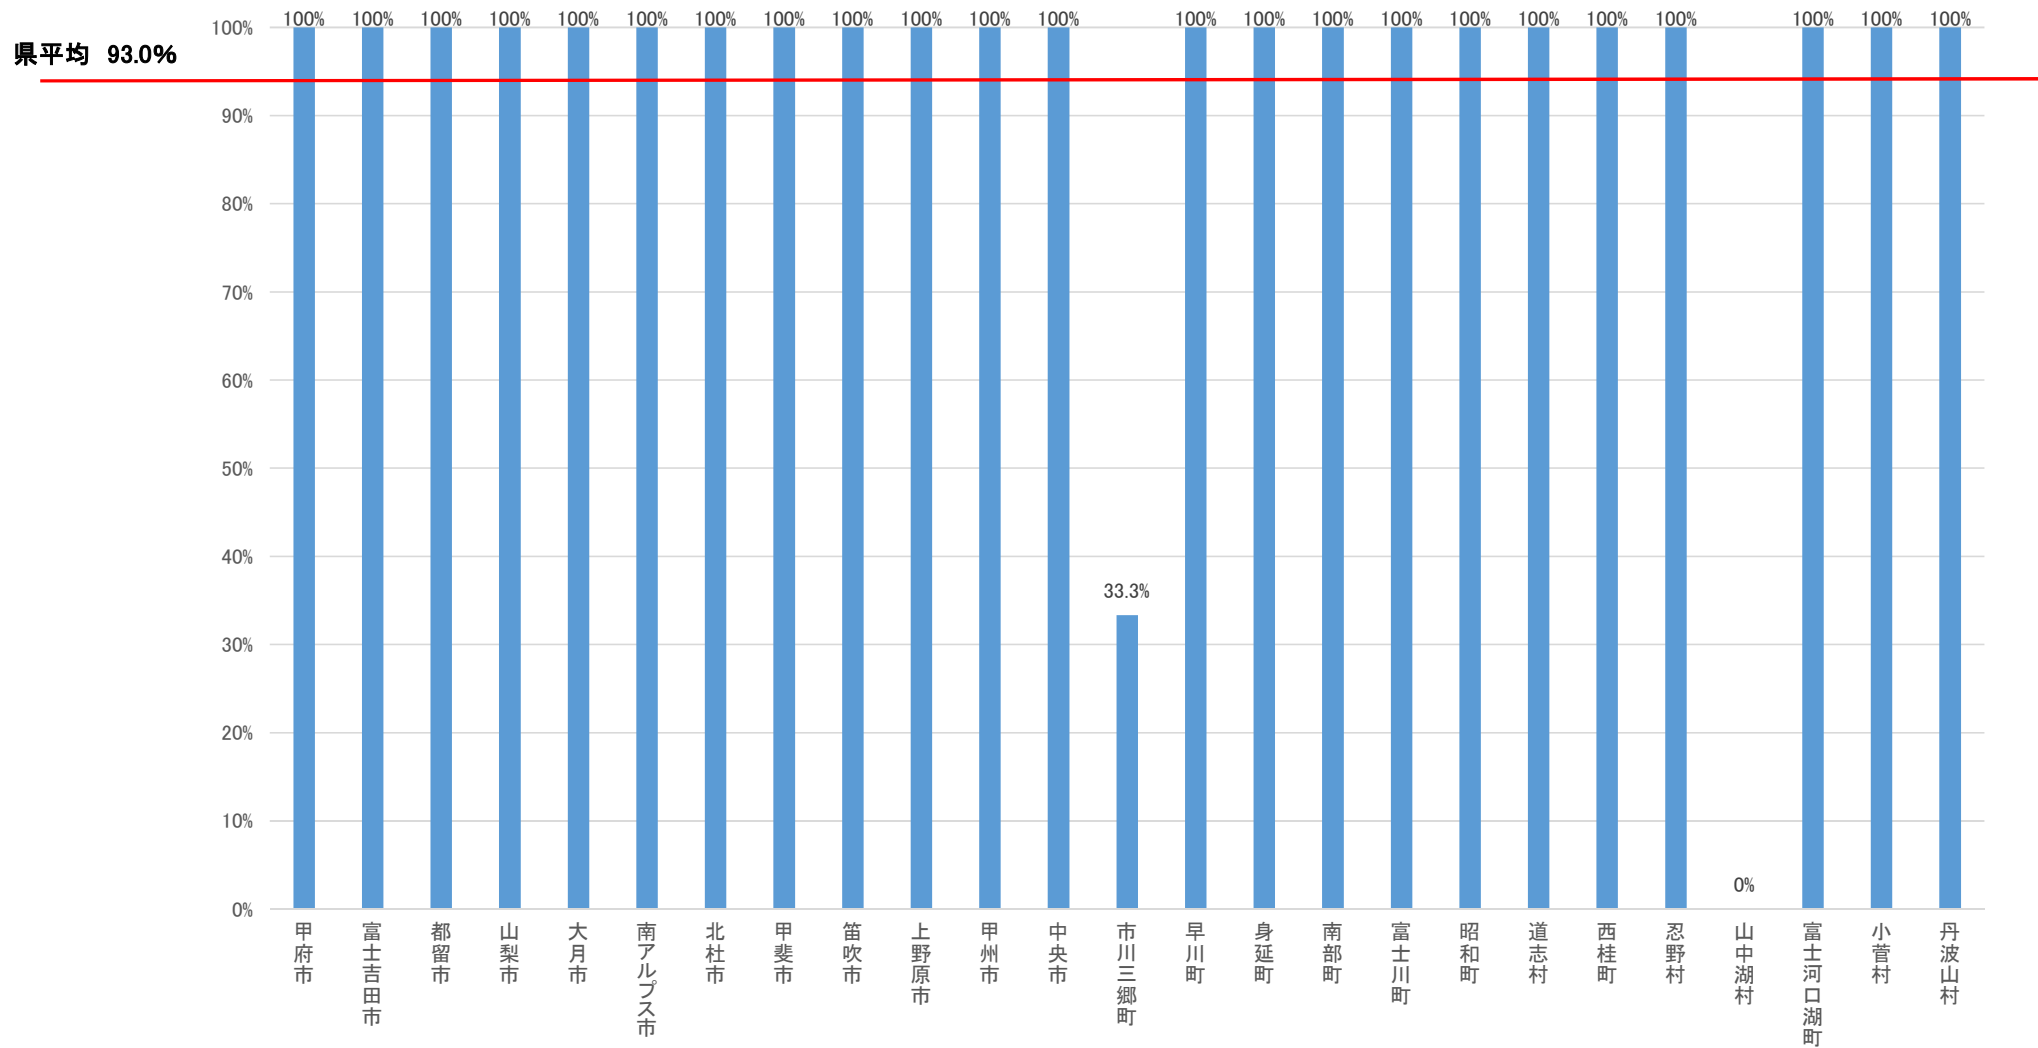


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

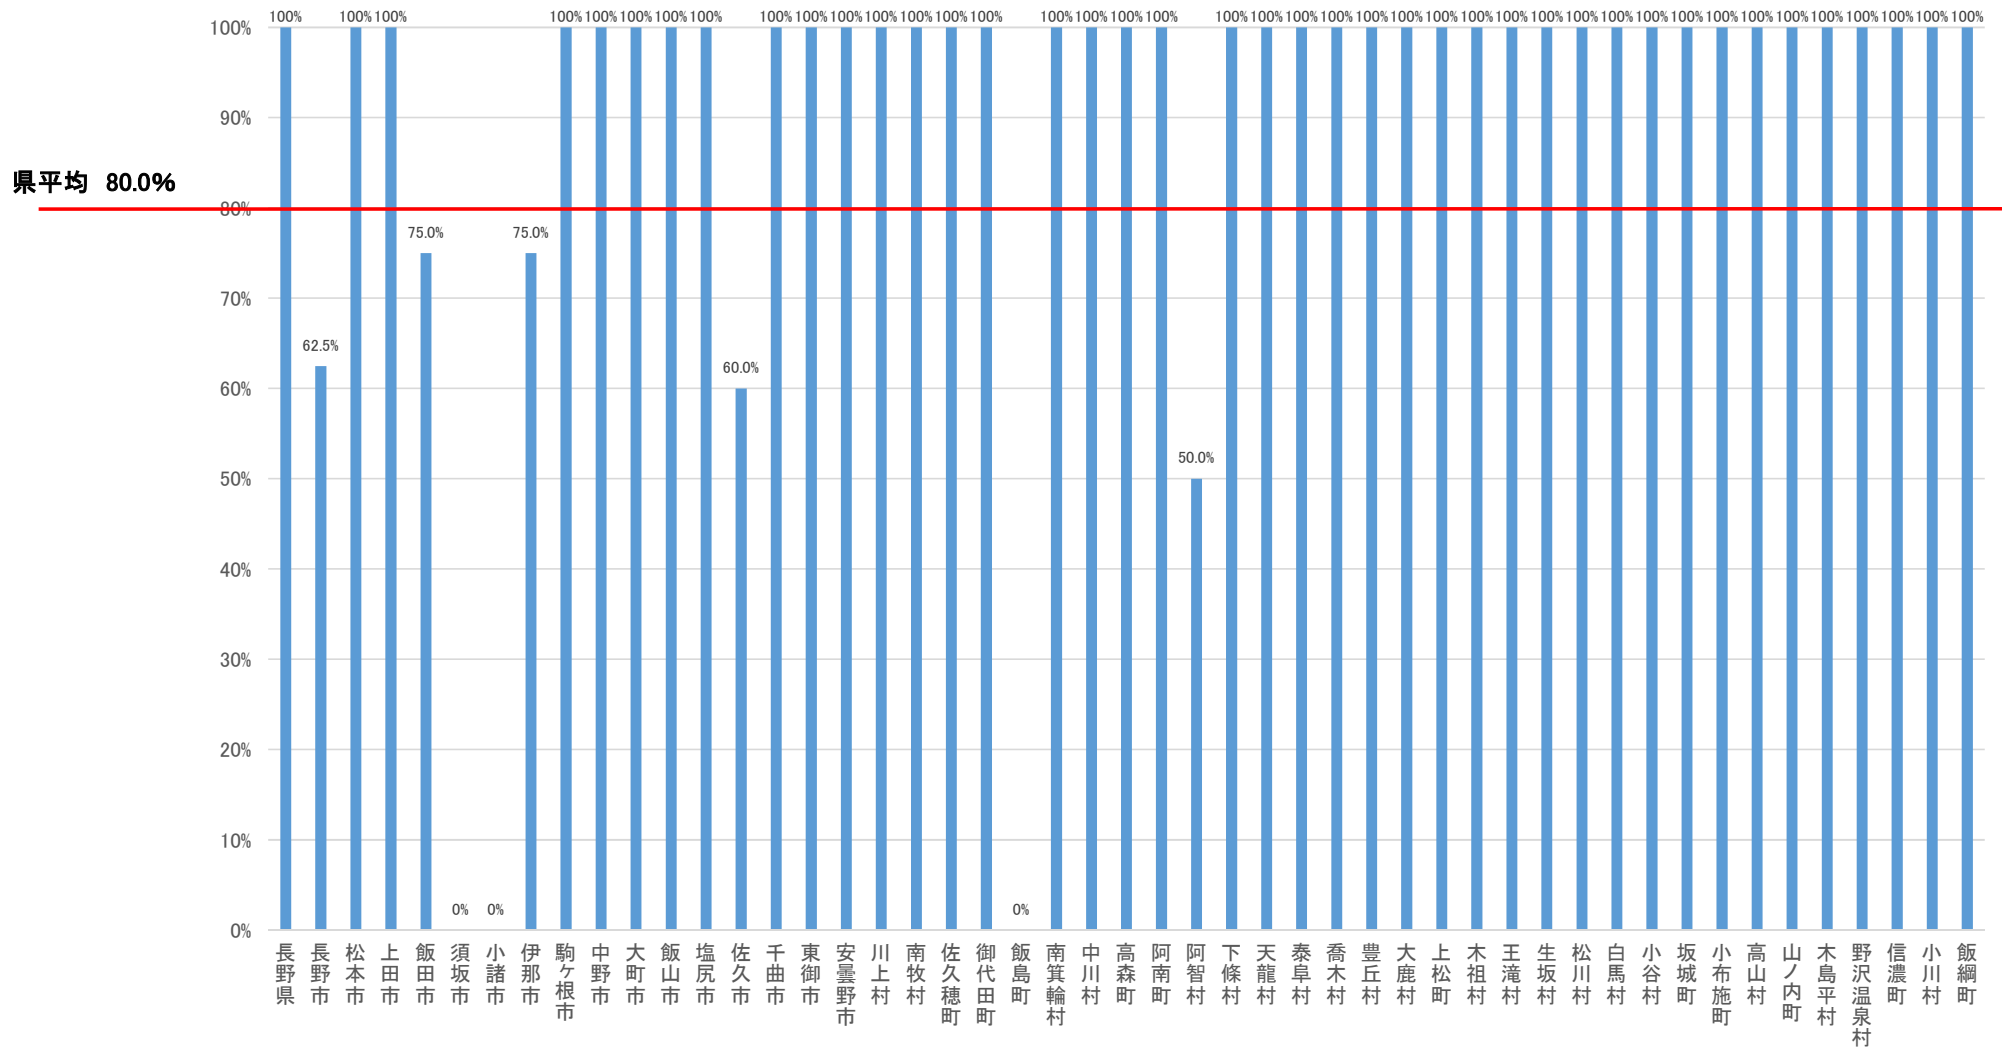

空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

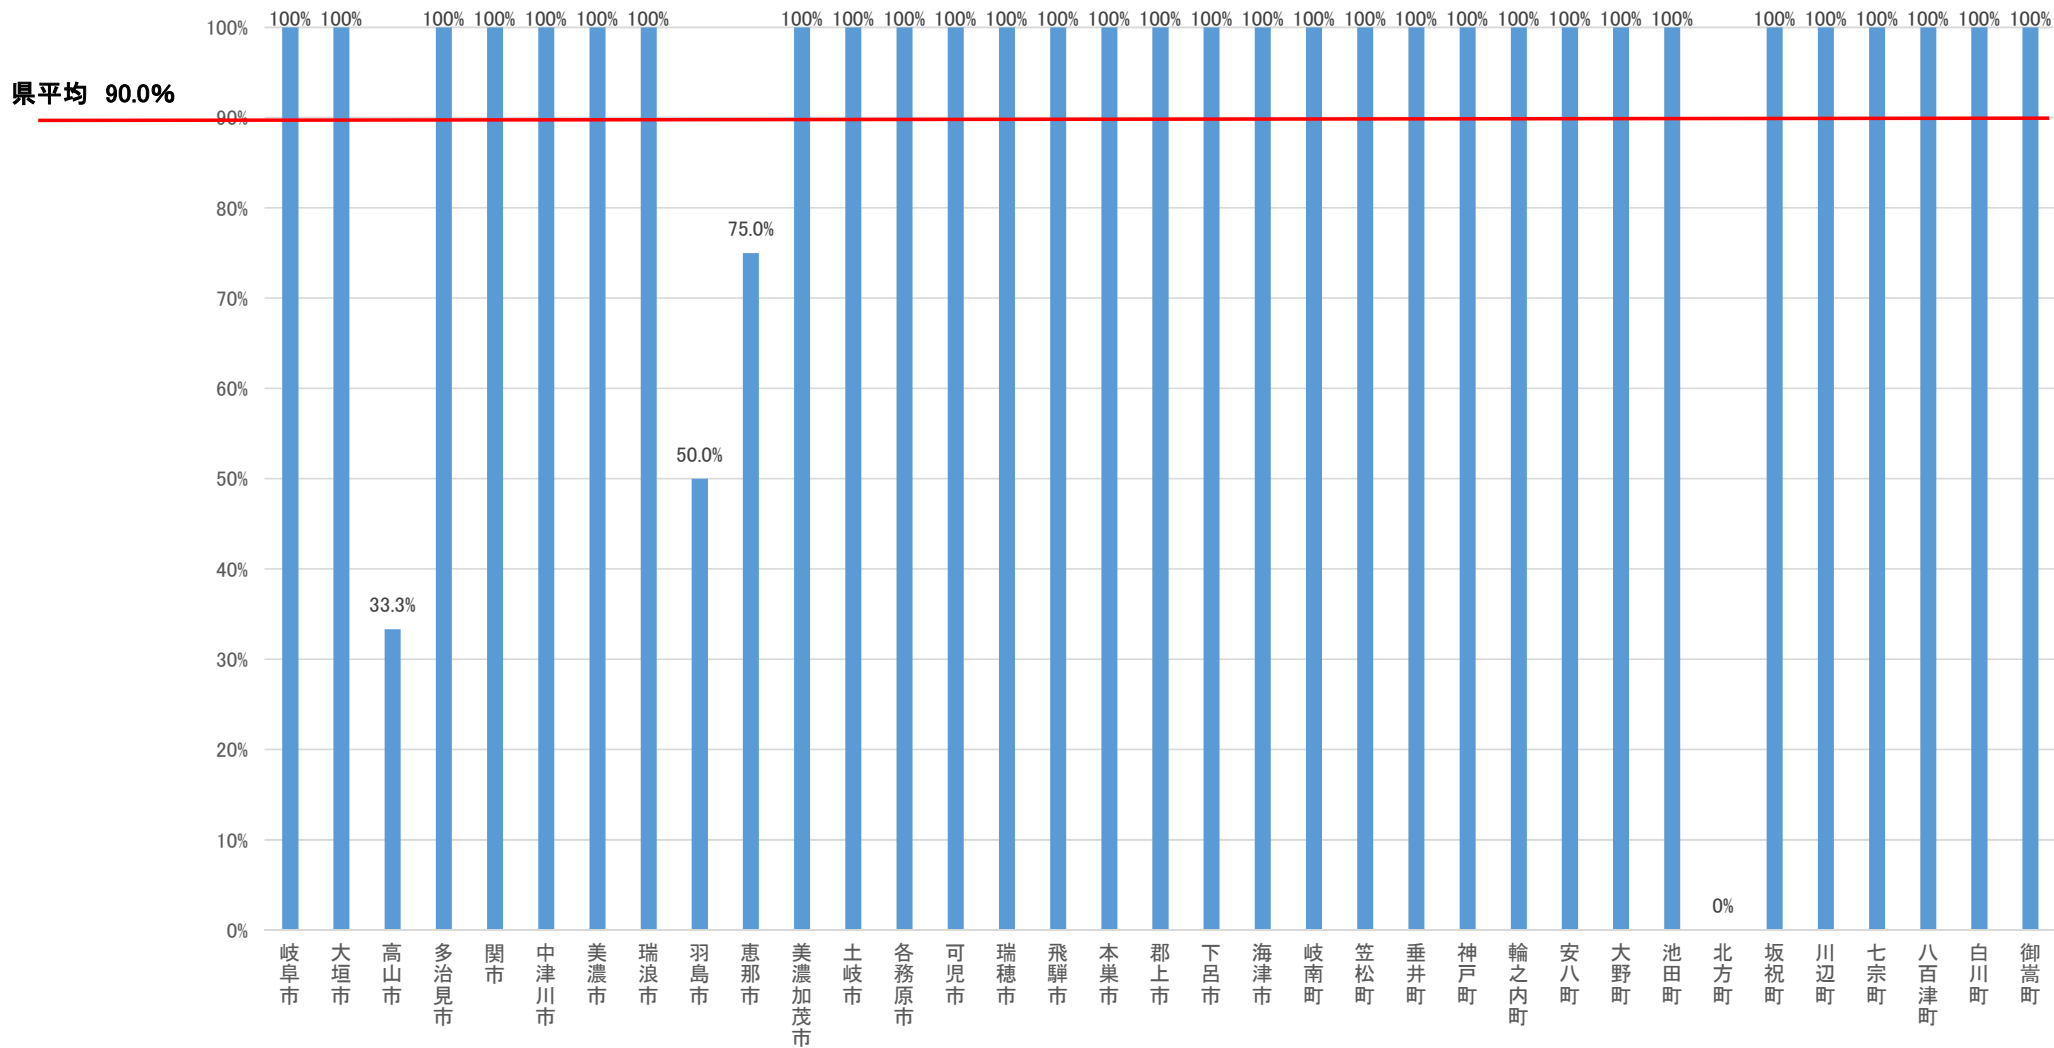




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

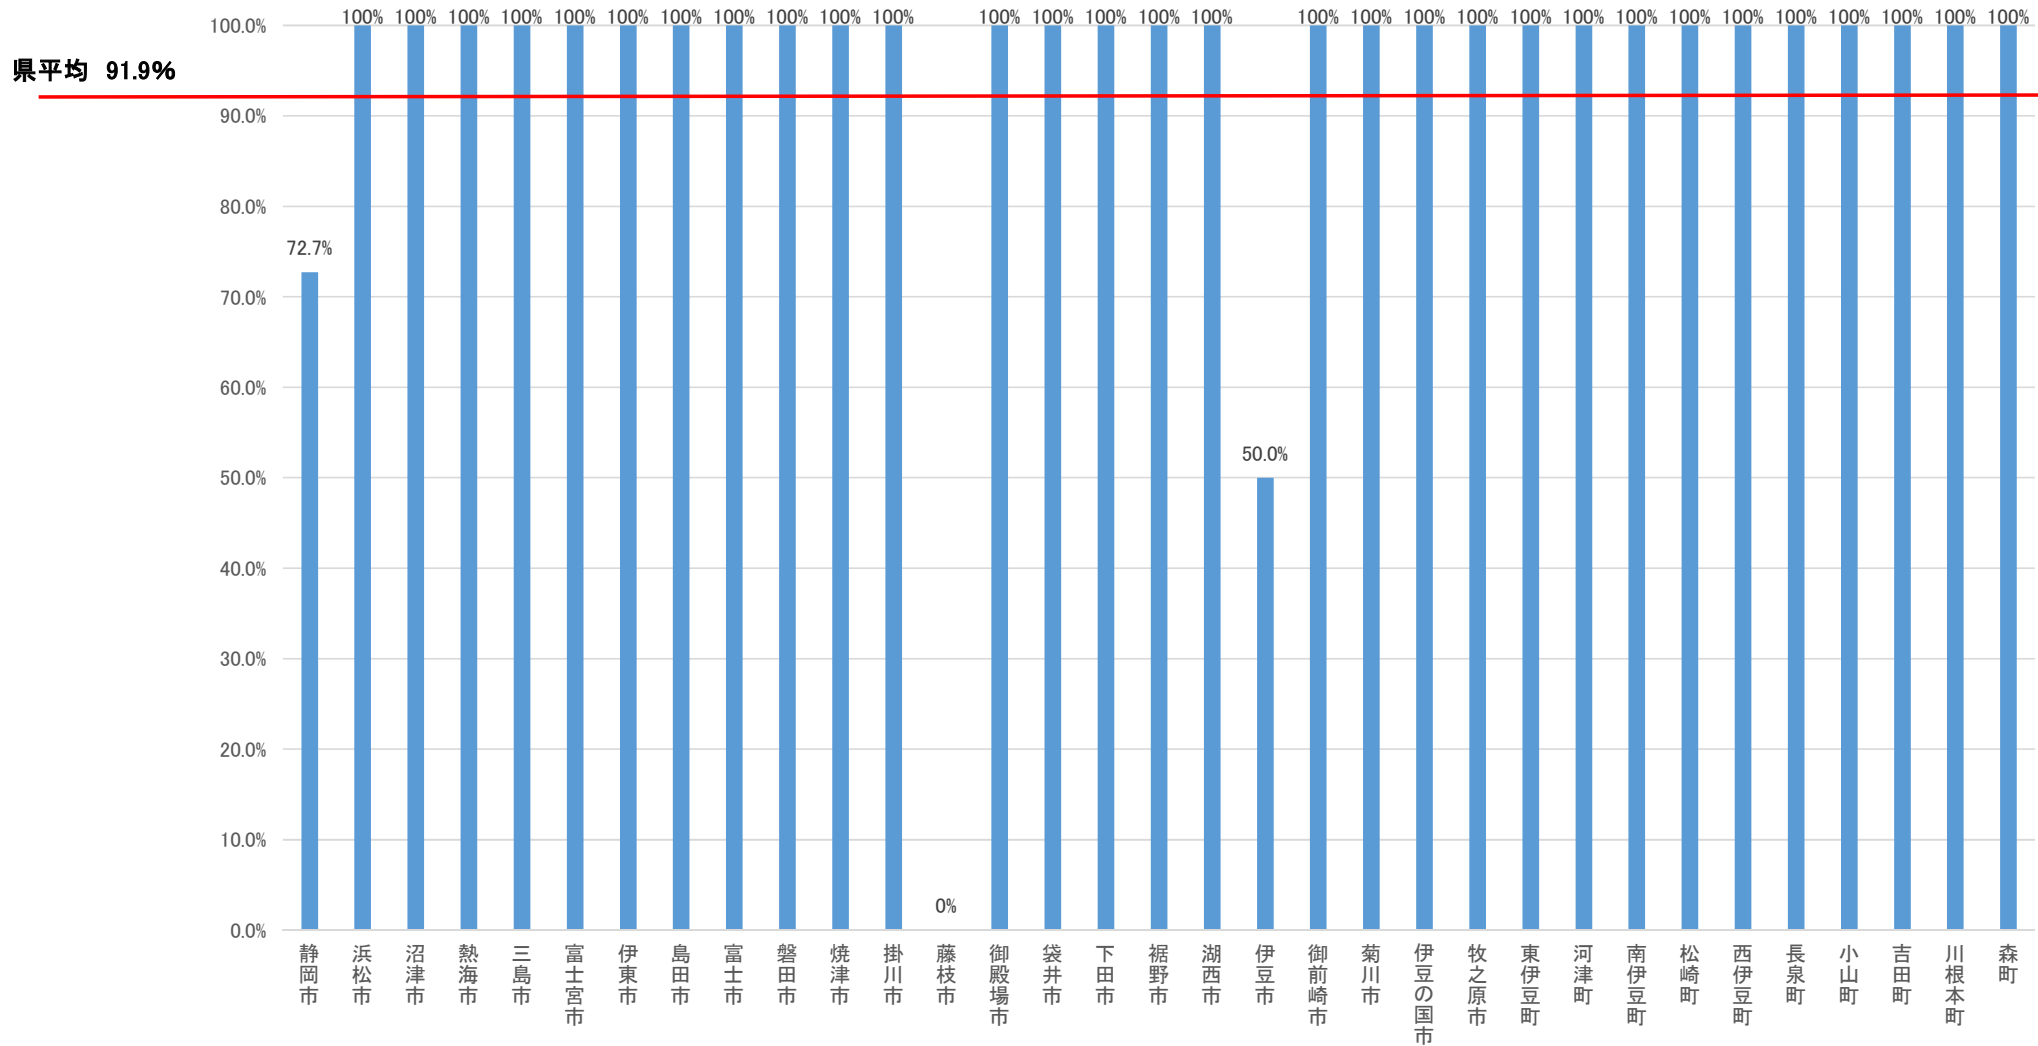


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

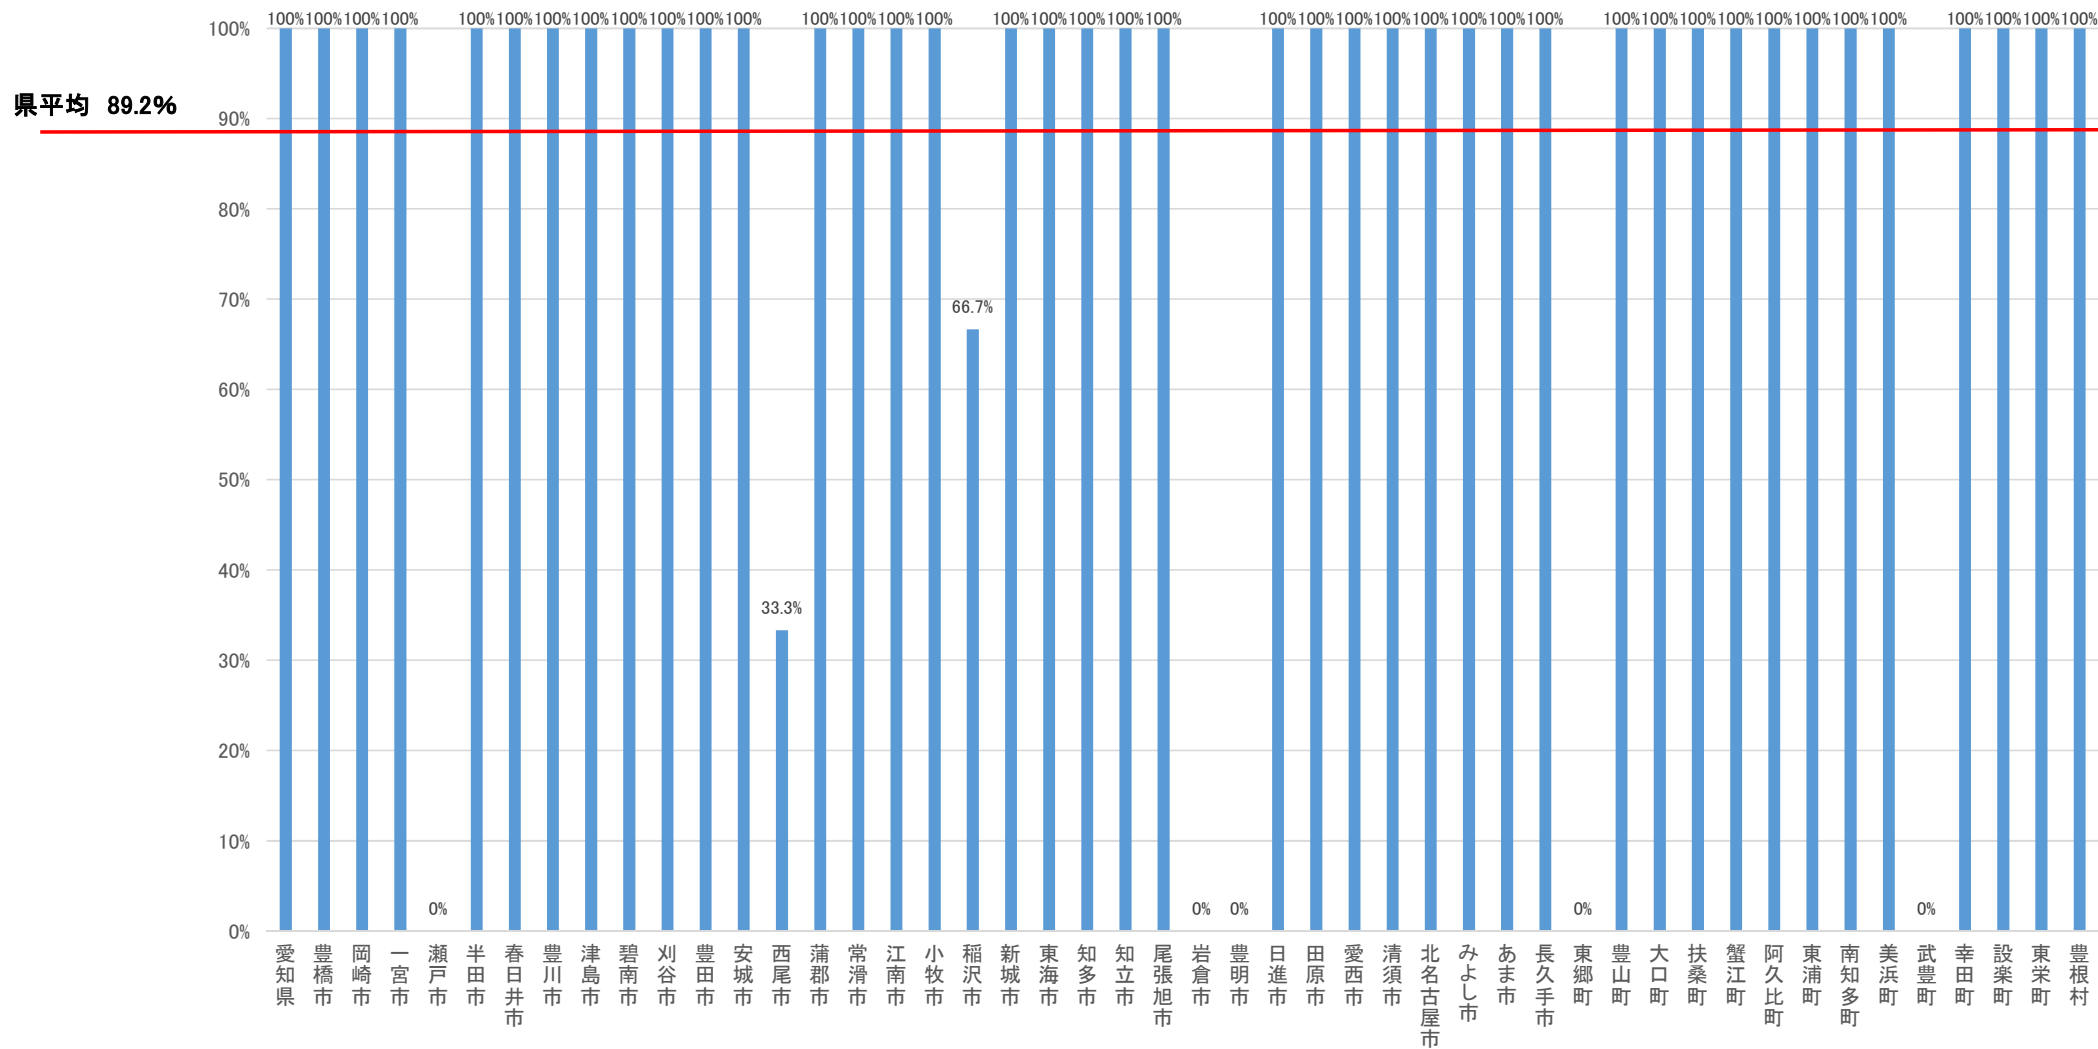

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

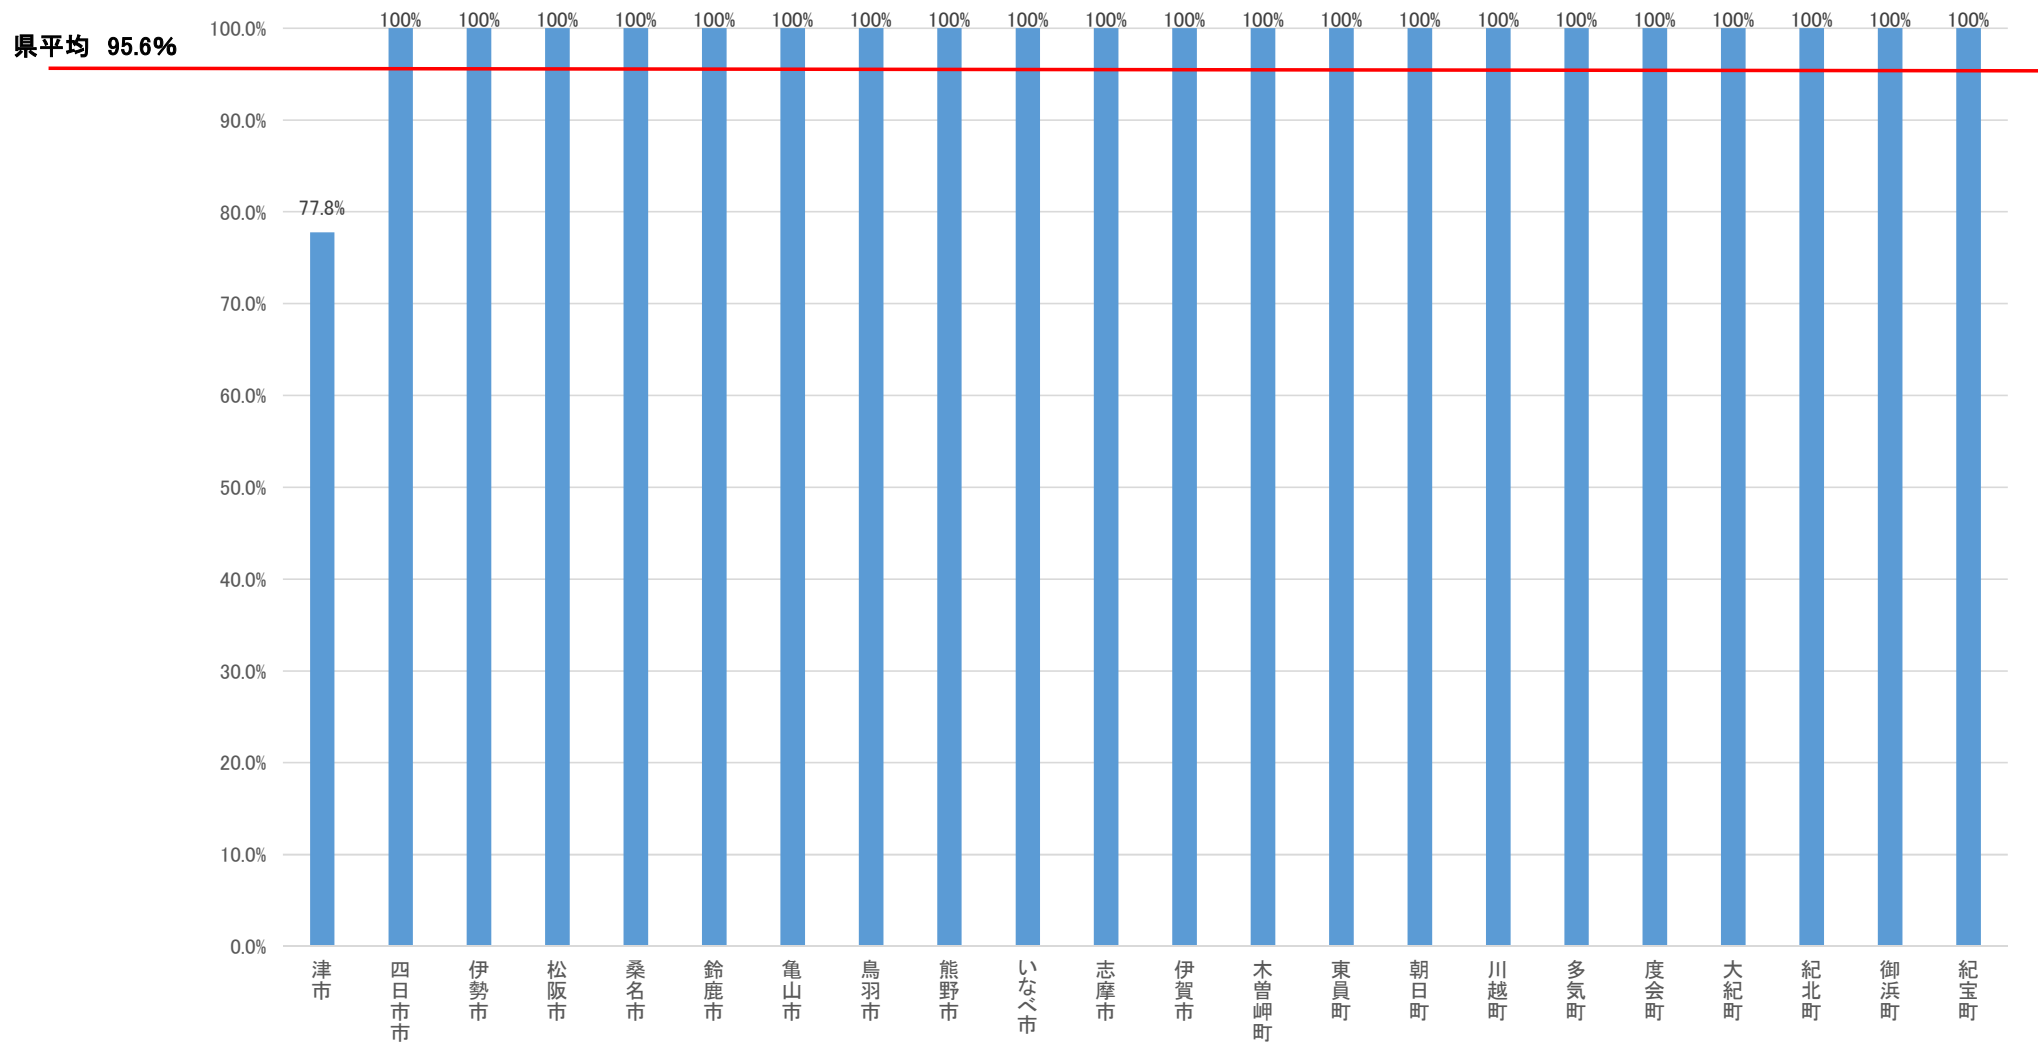

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点


県平均 100%

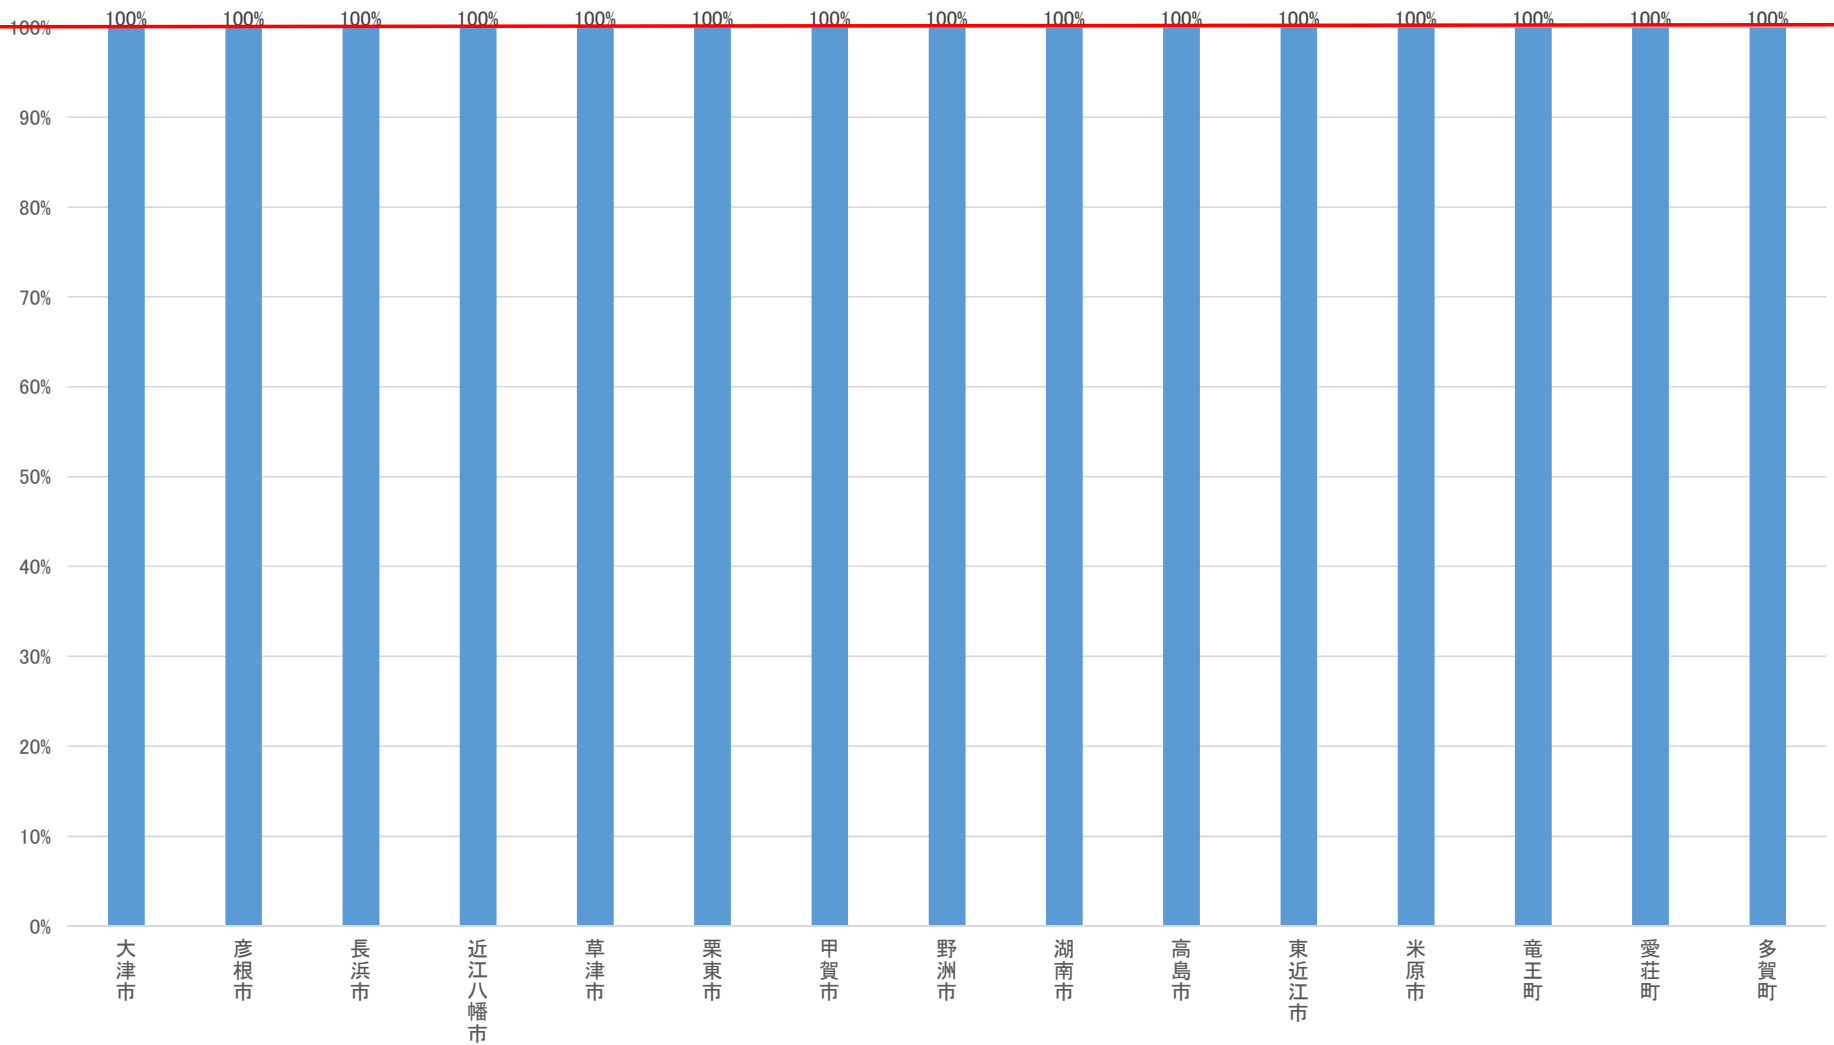

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

府平均 96.4%

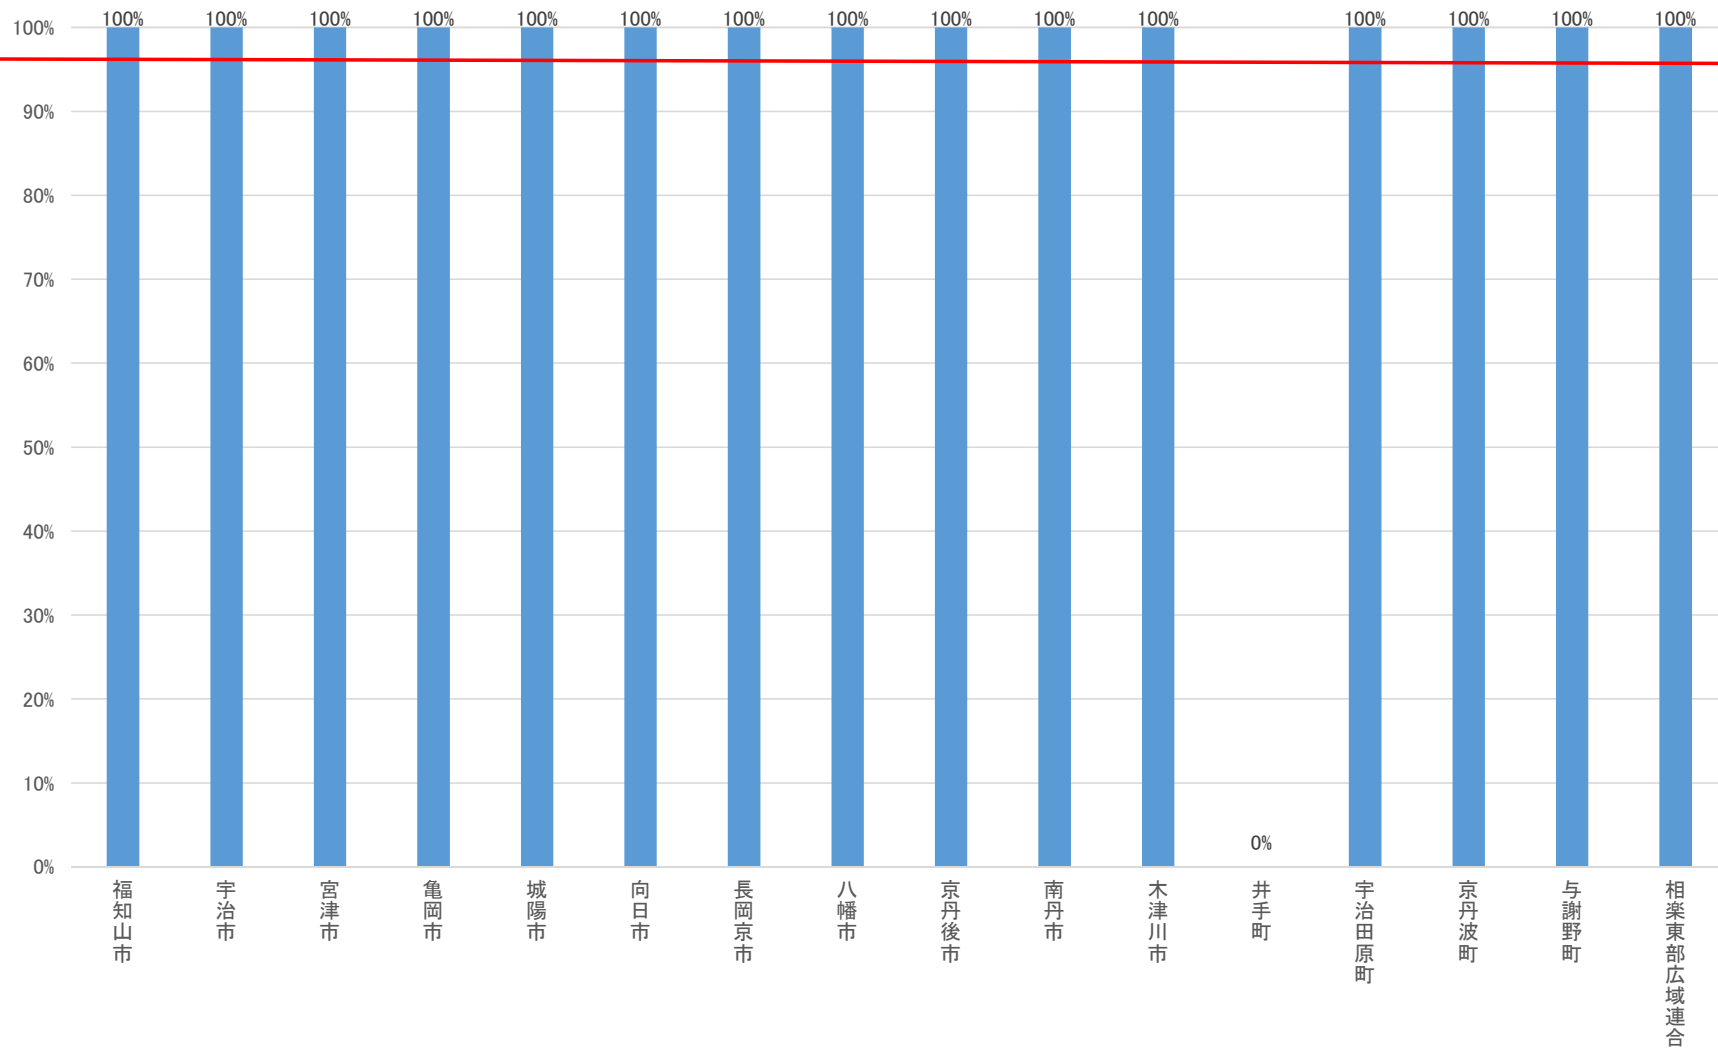

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

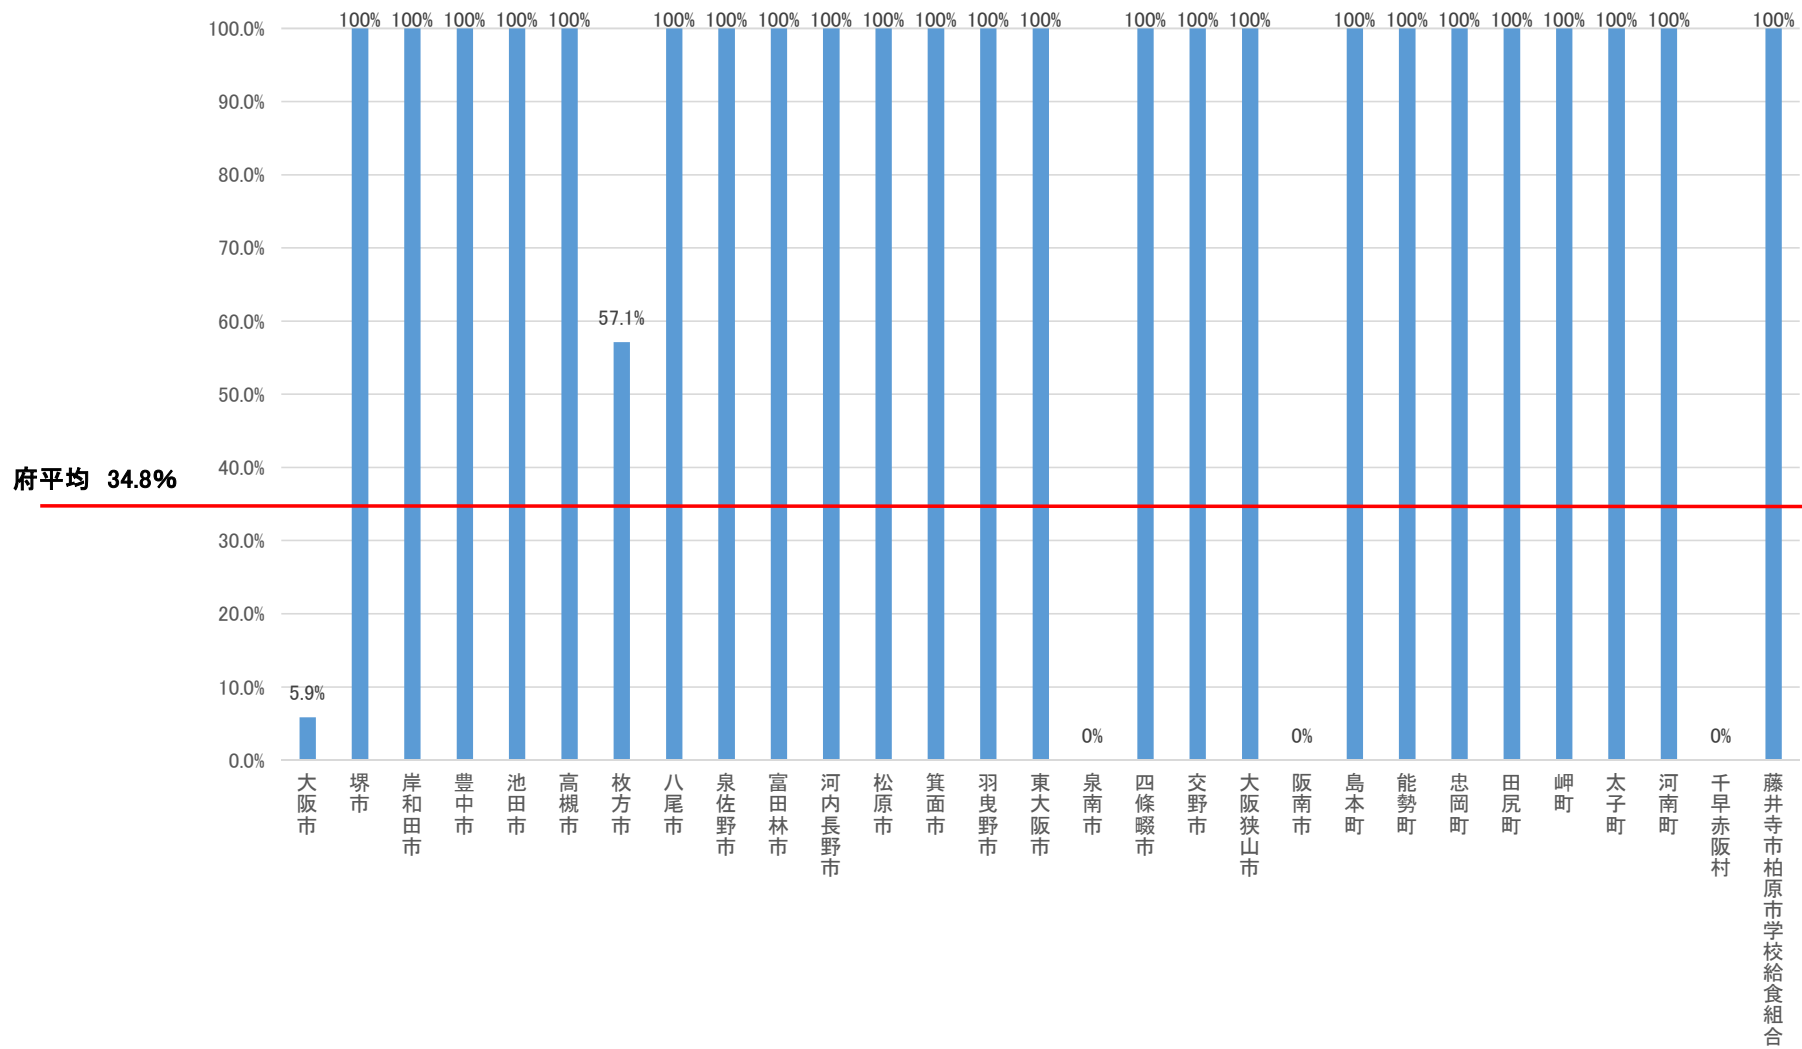

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

県平均 97.1%

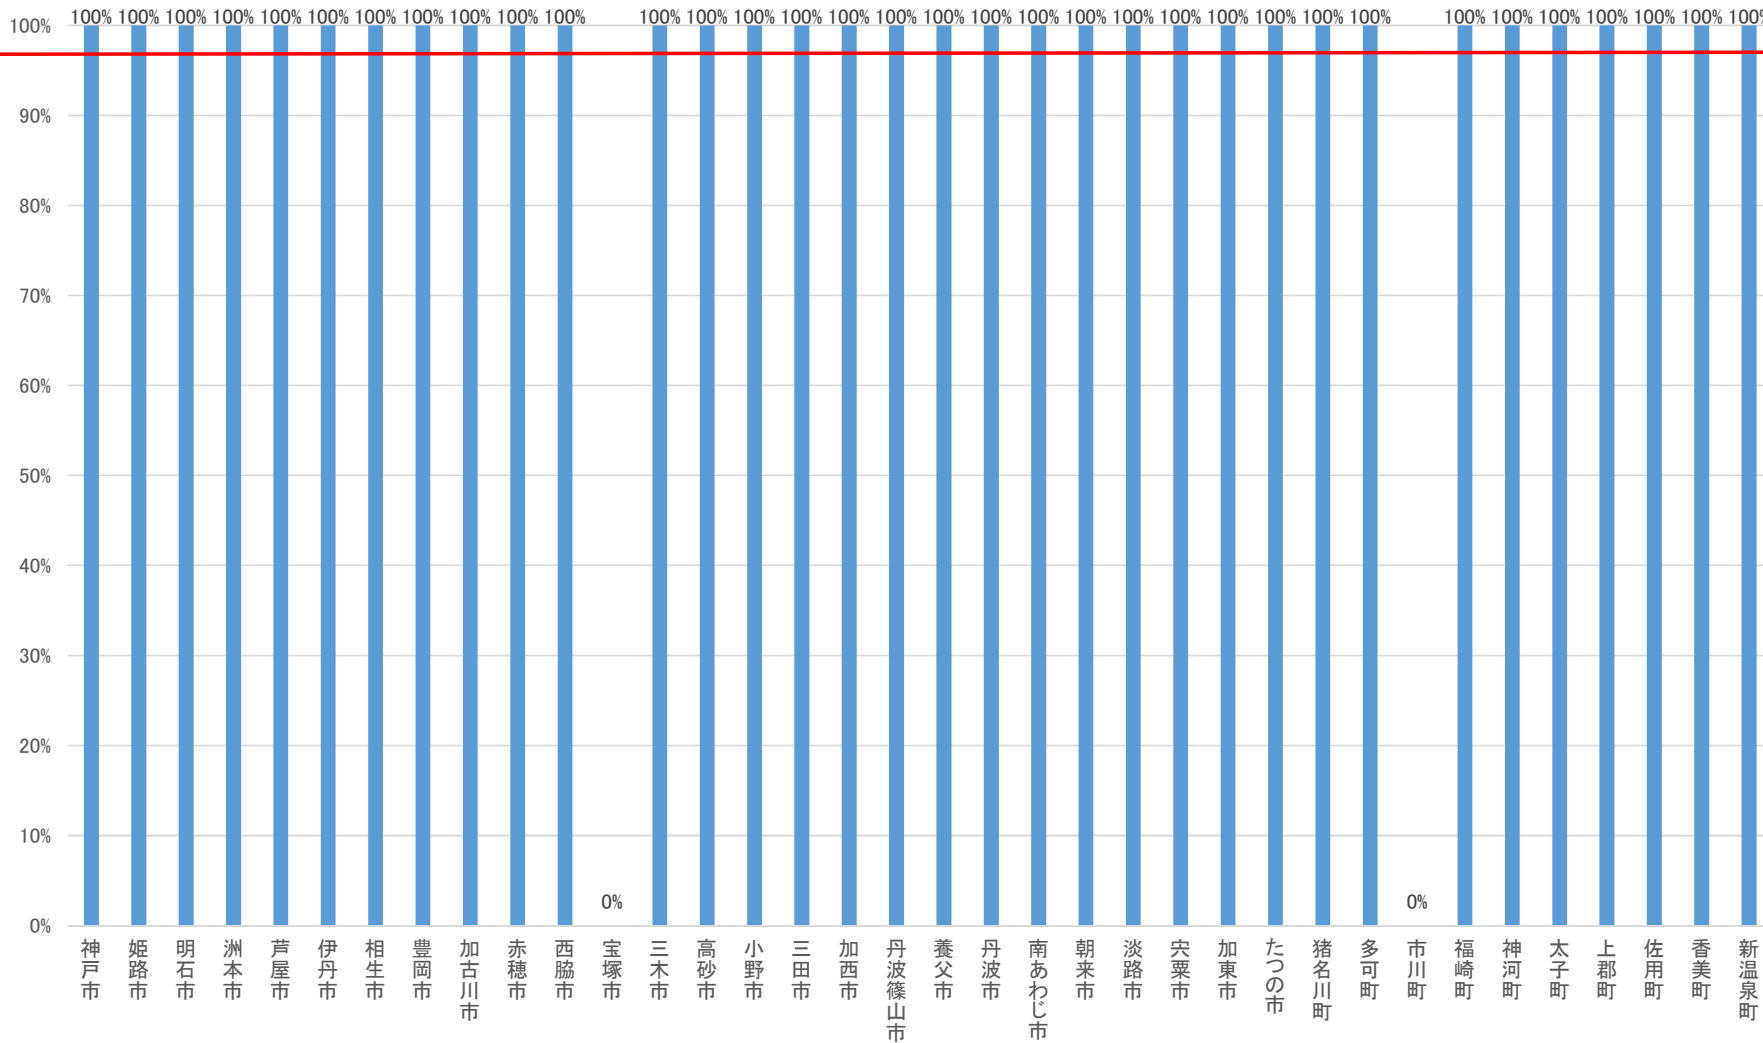

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

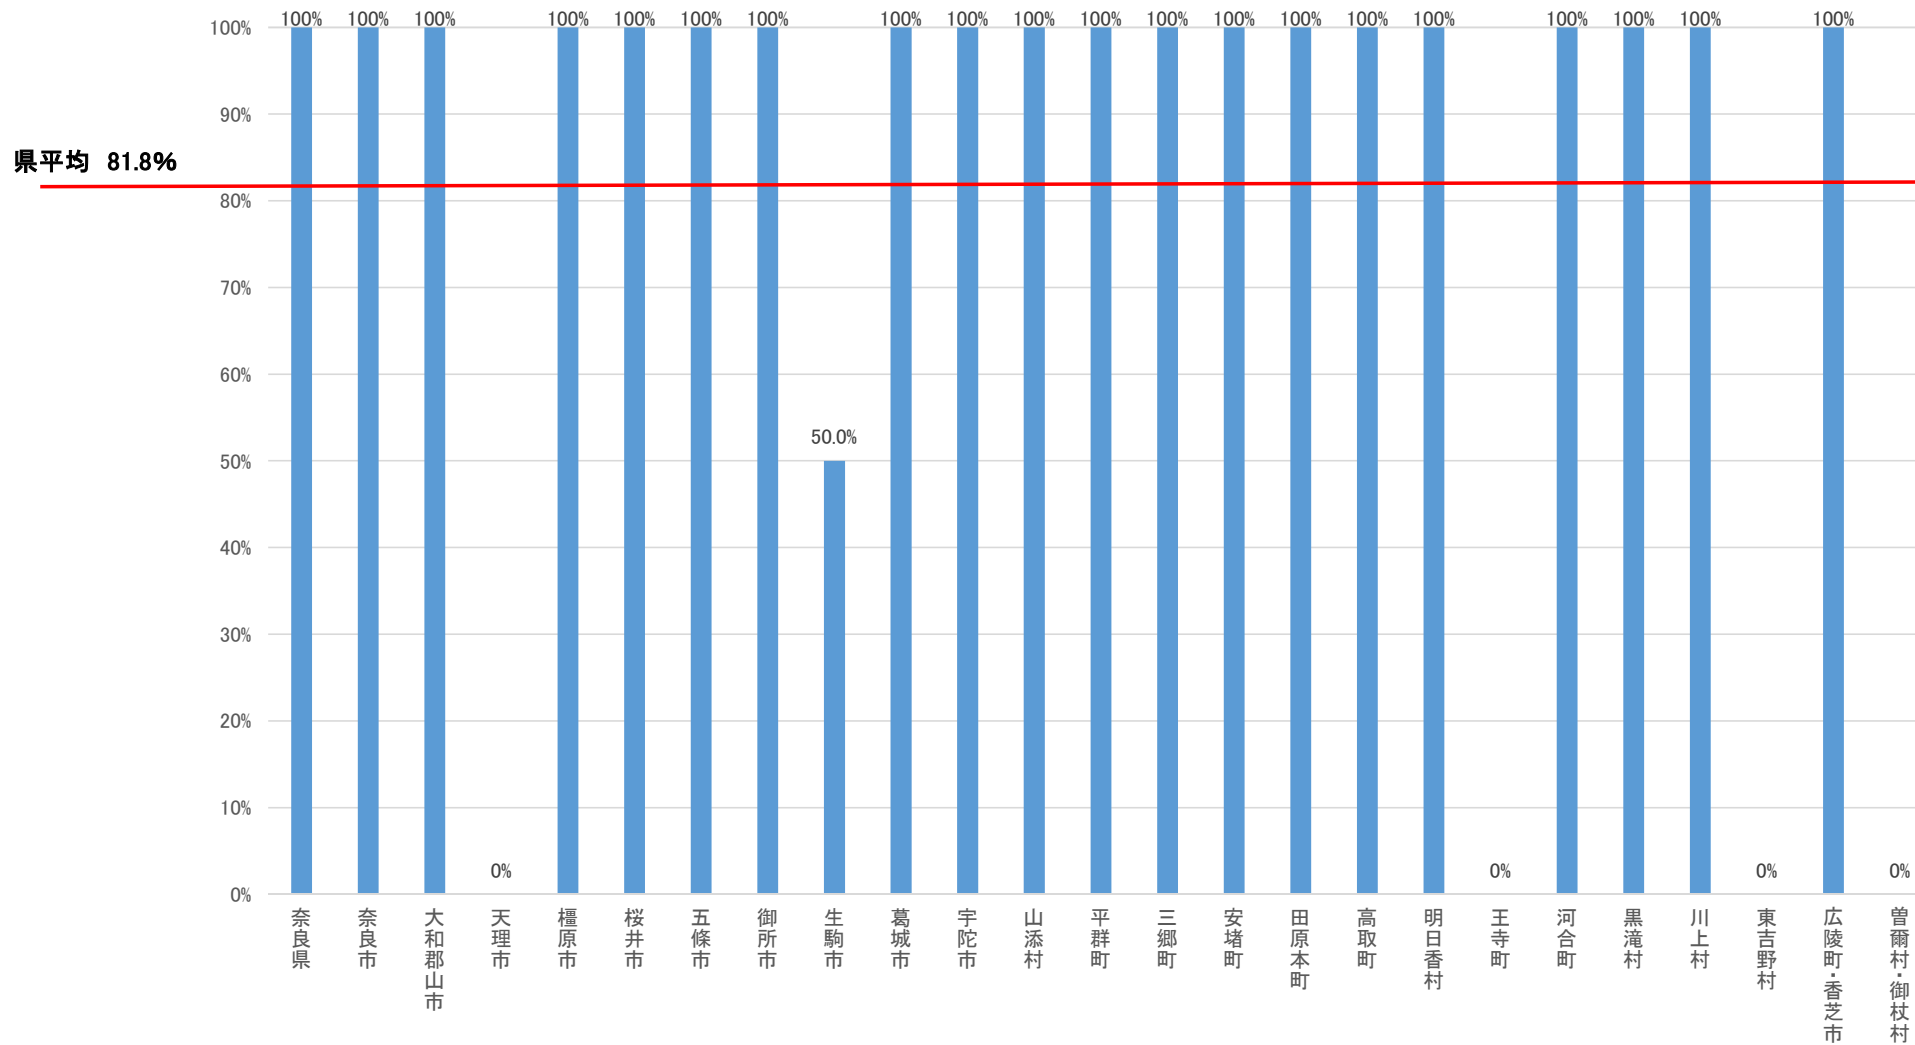



### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

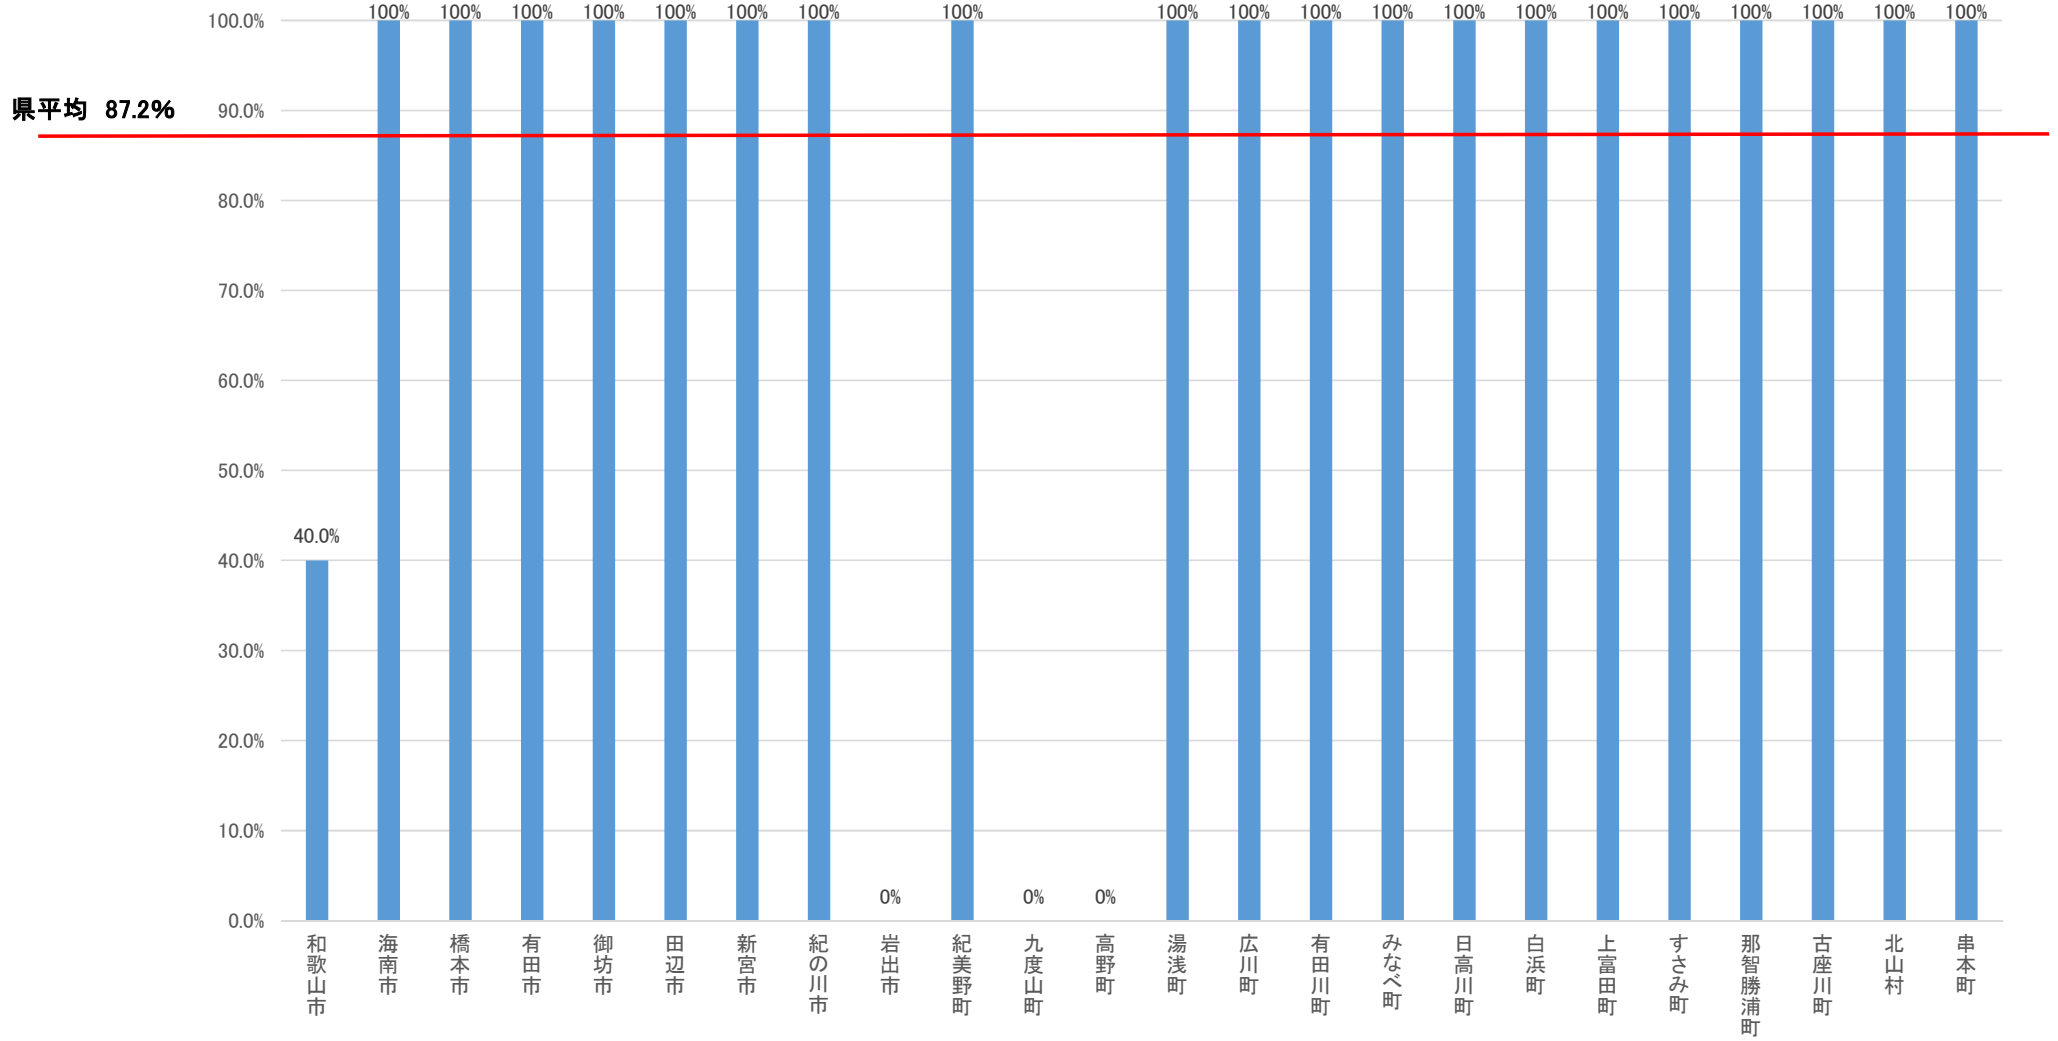

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点


県平均 100%

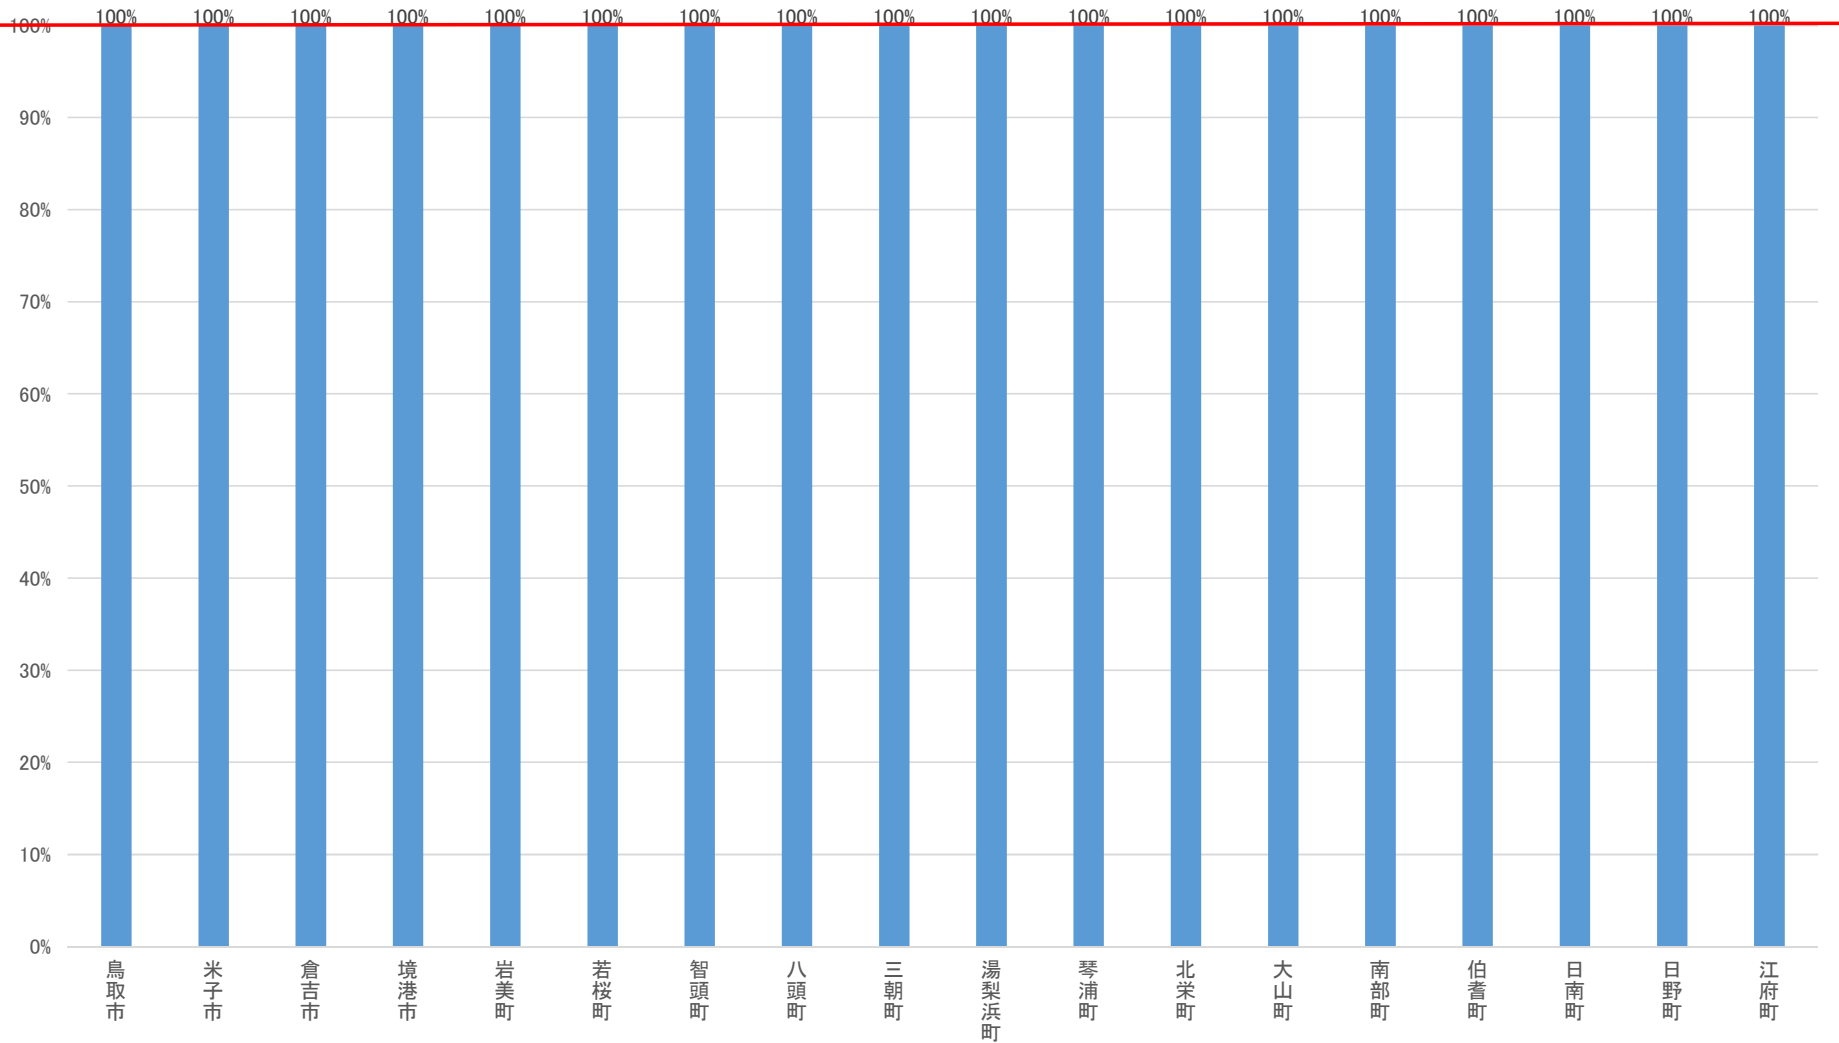

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

県平均 97.6%

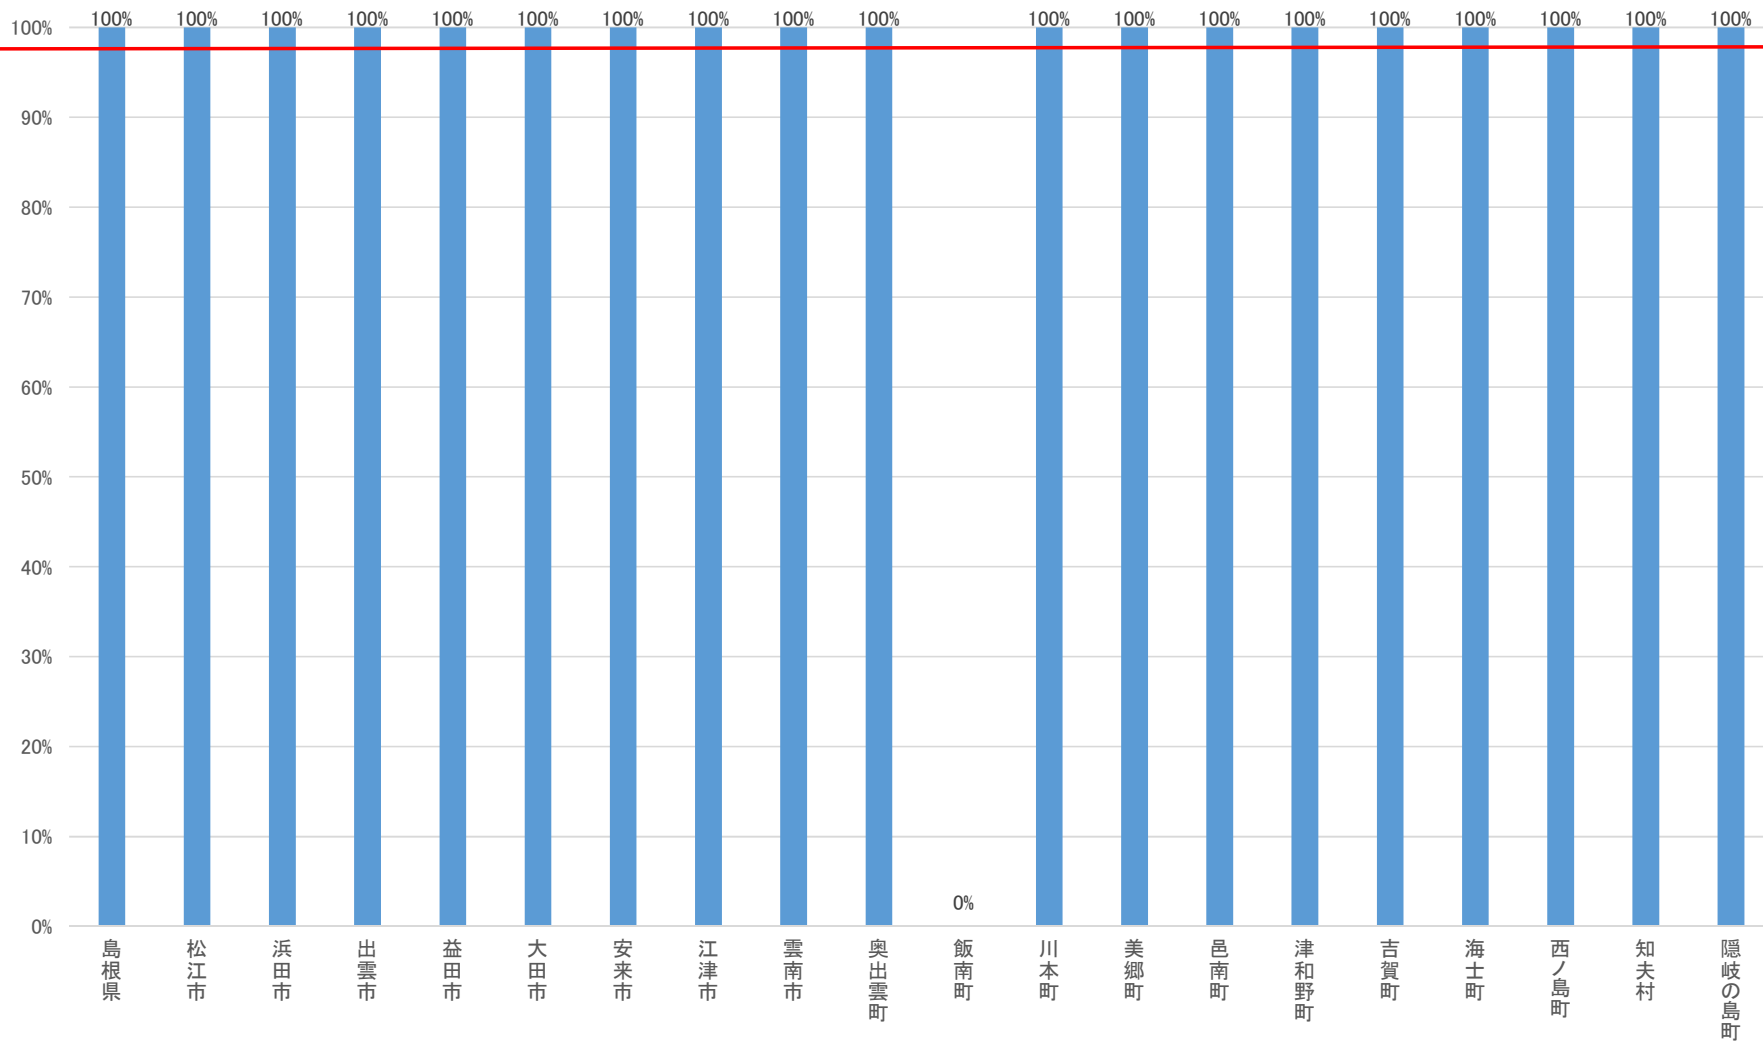

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

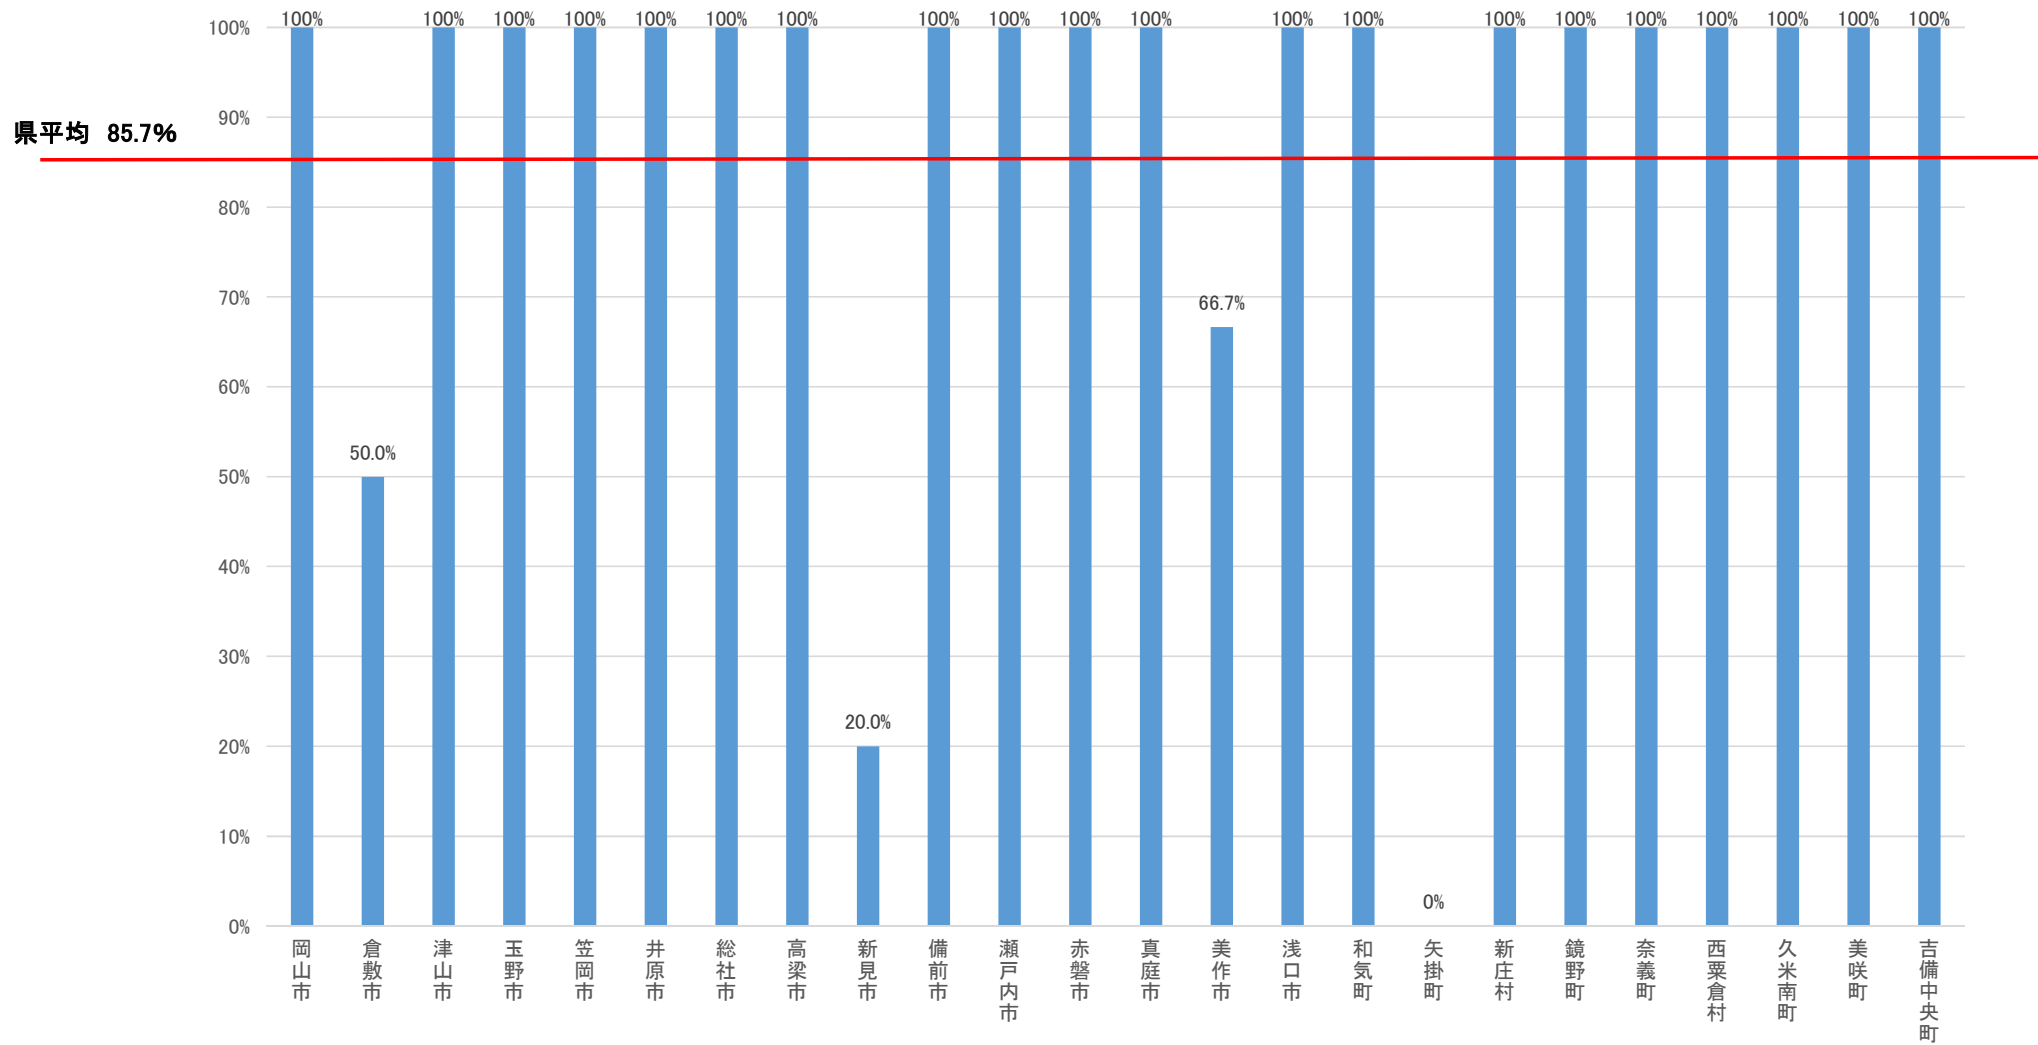

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

県平均 97.2%




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

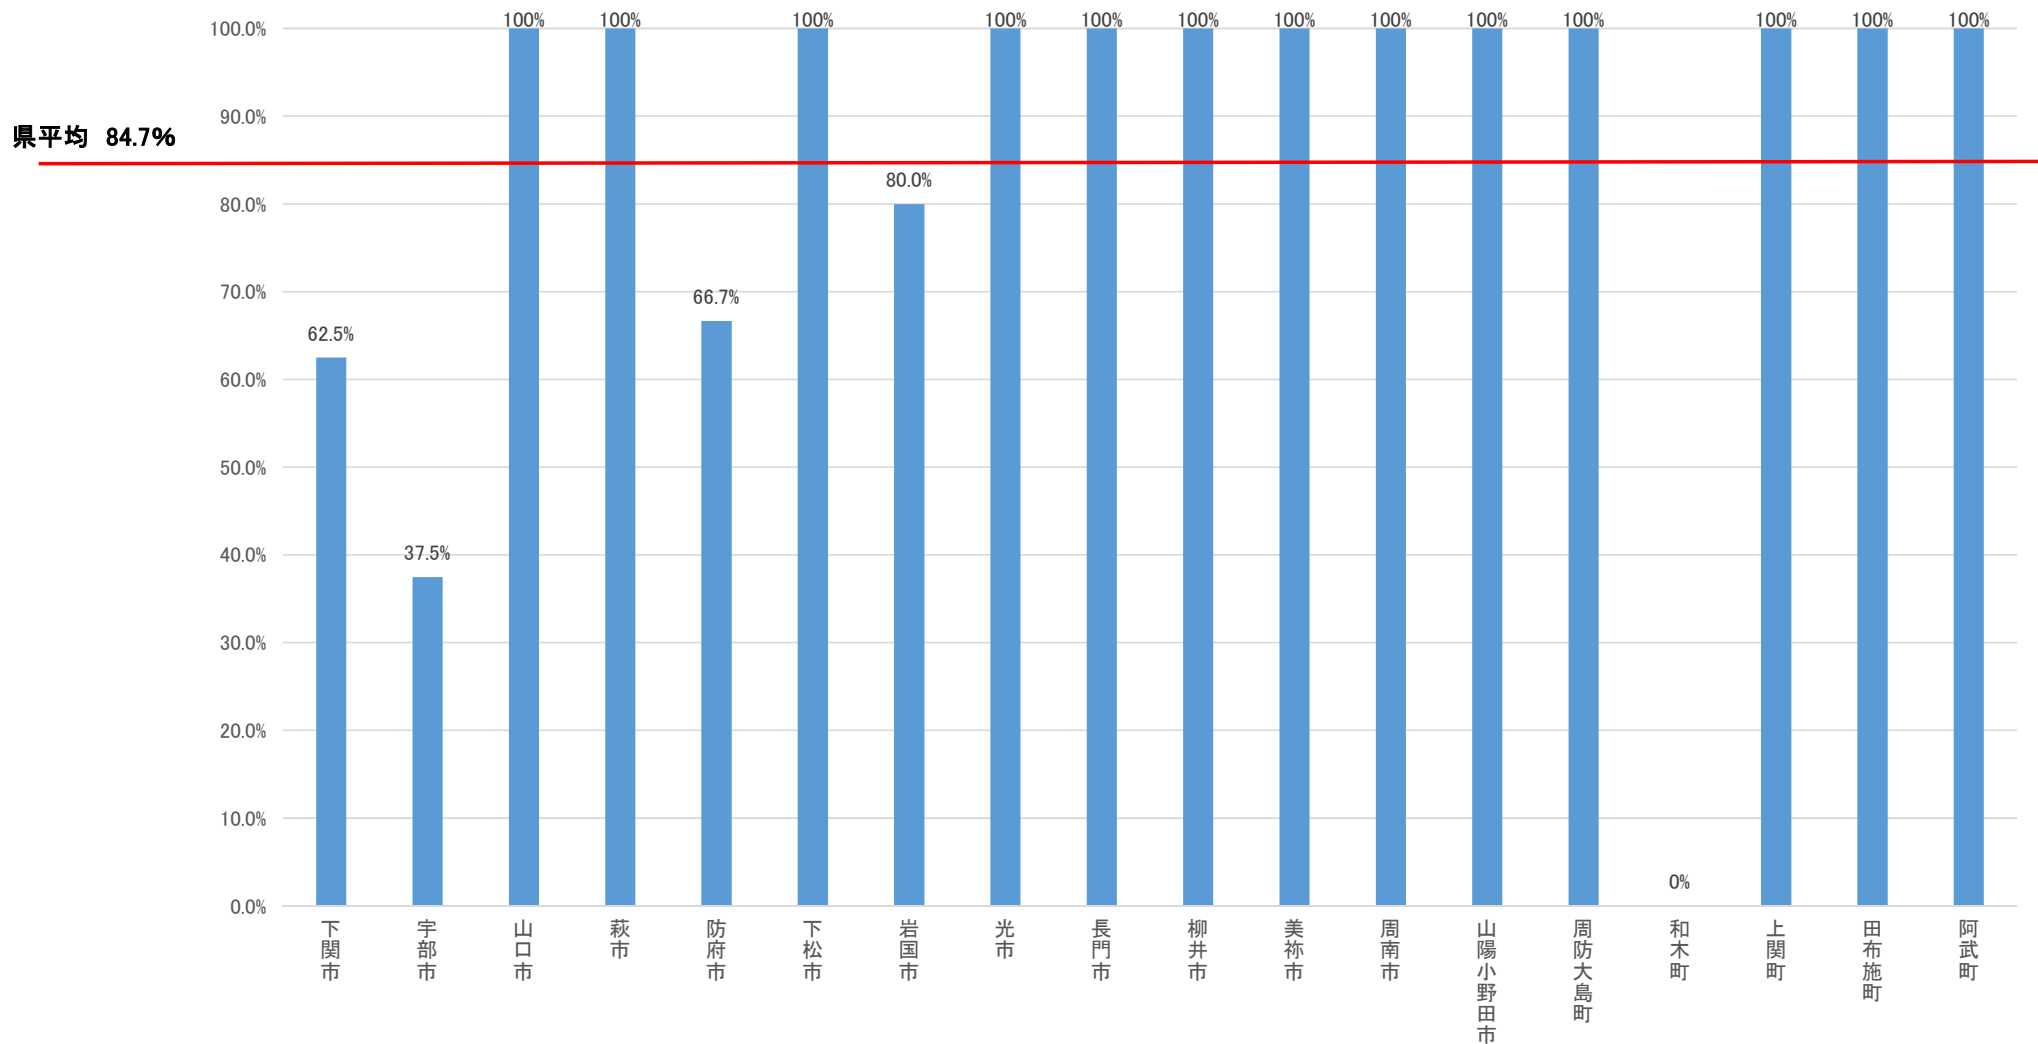


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

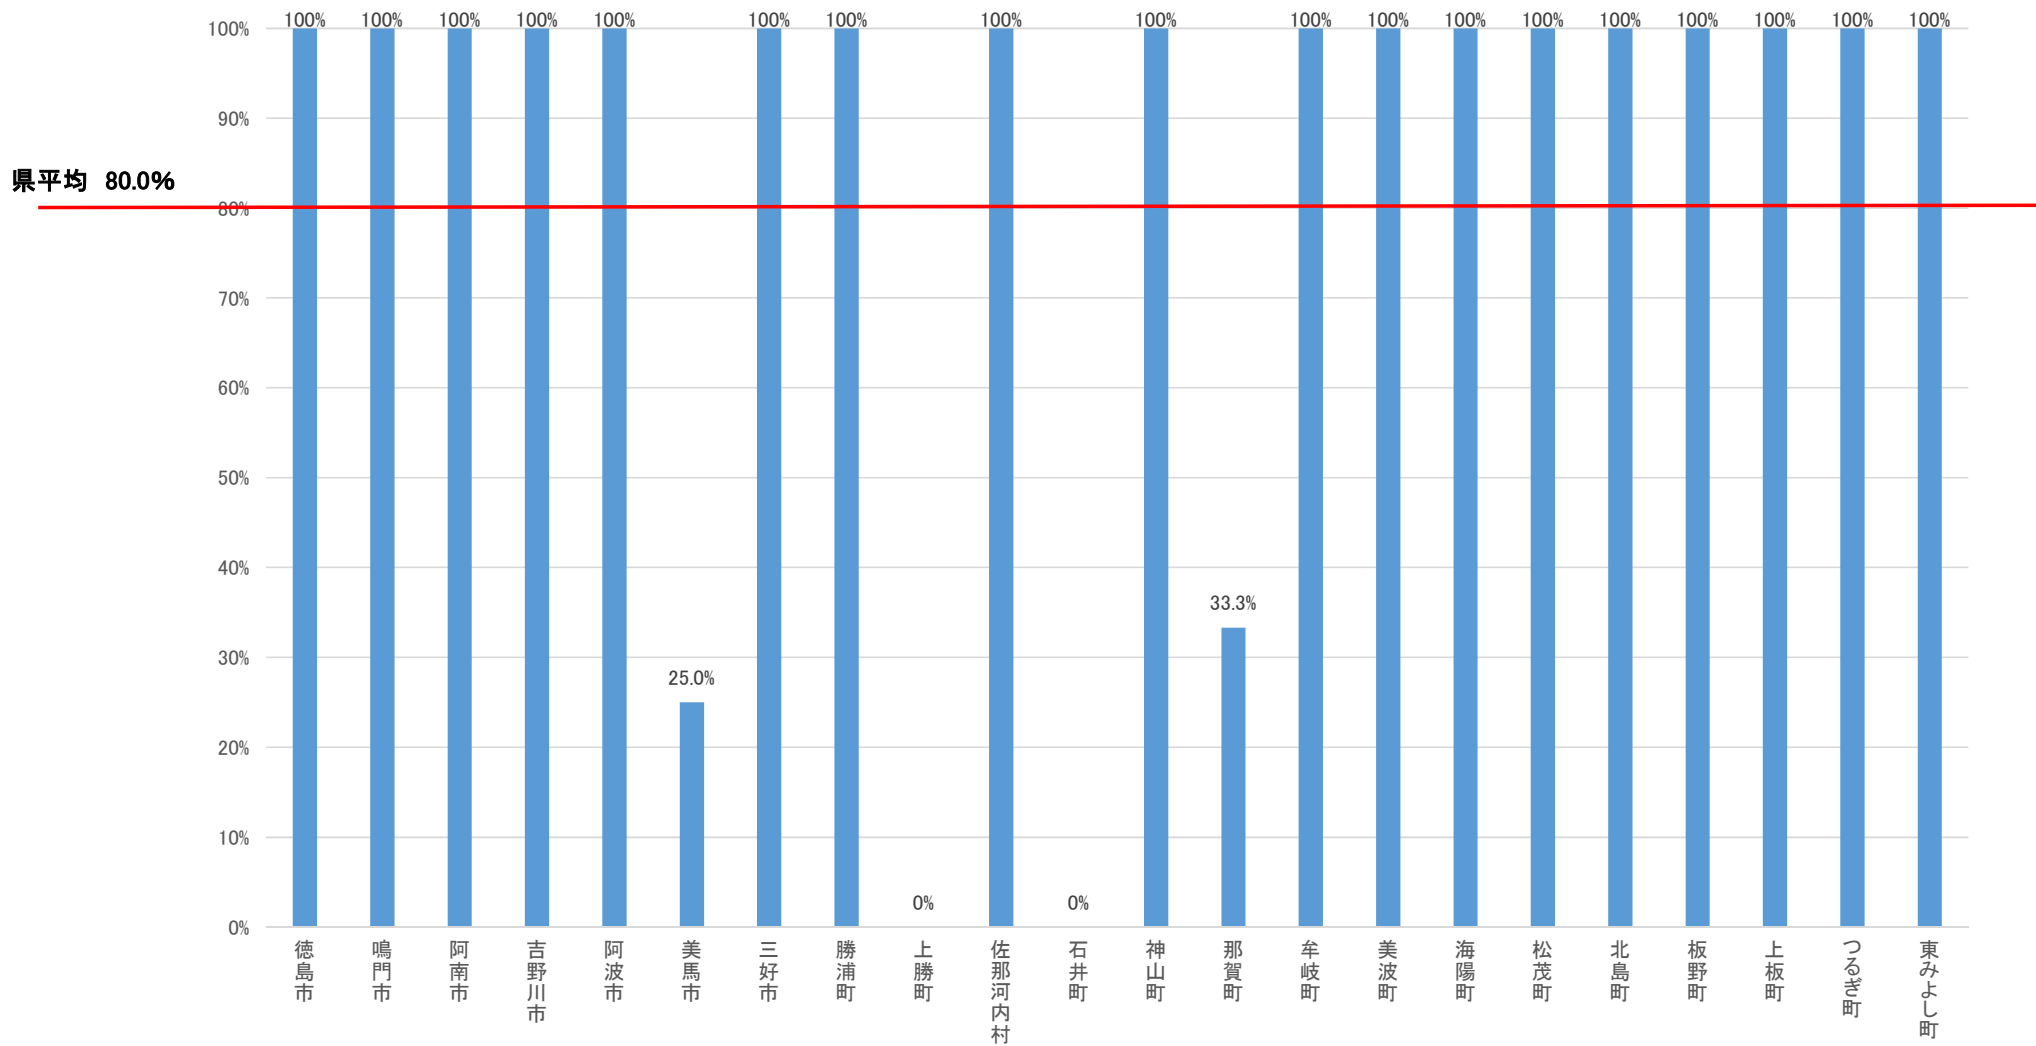

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

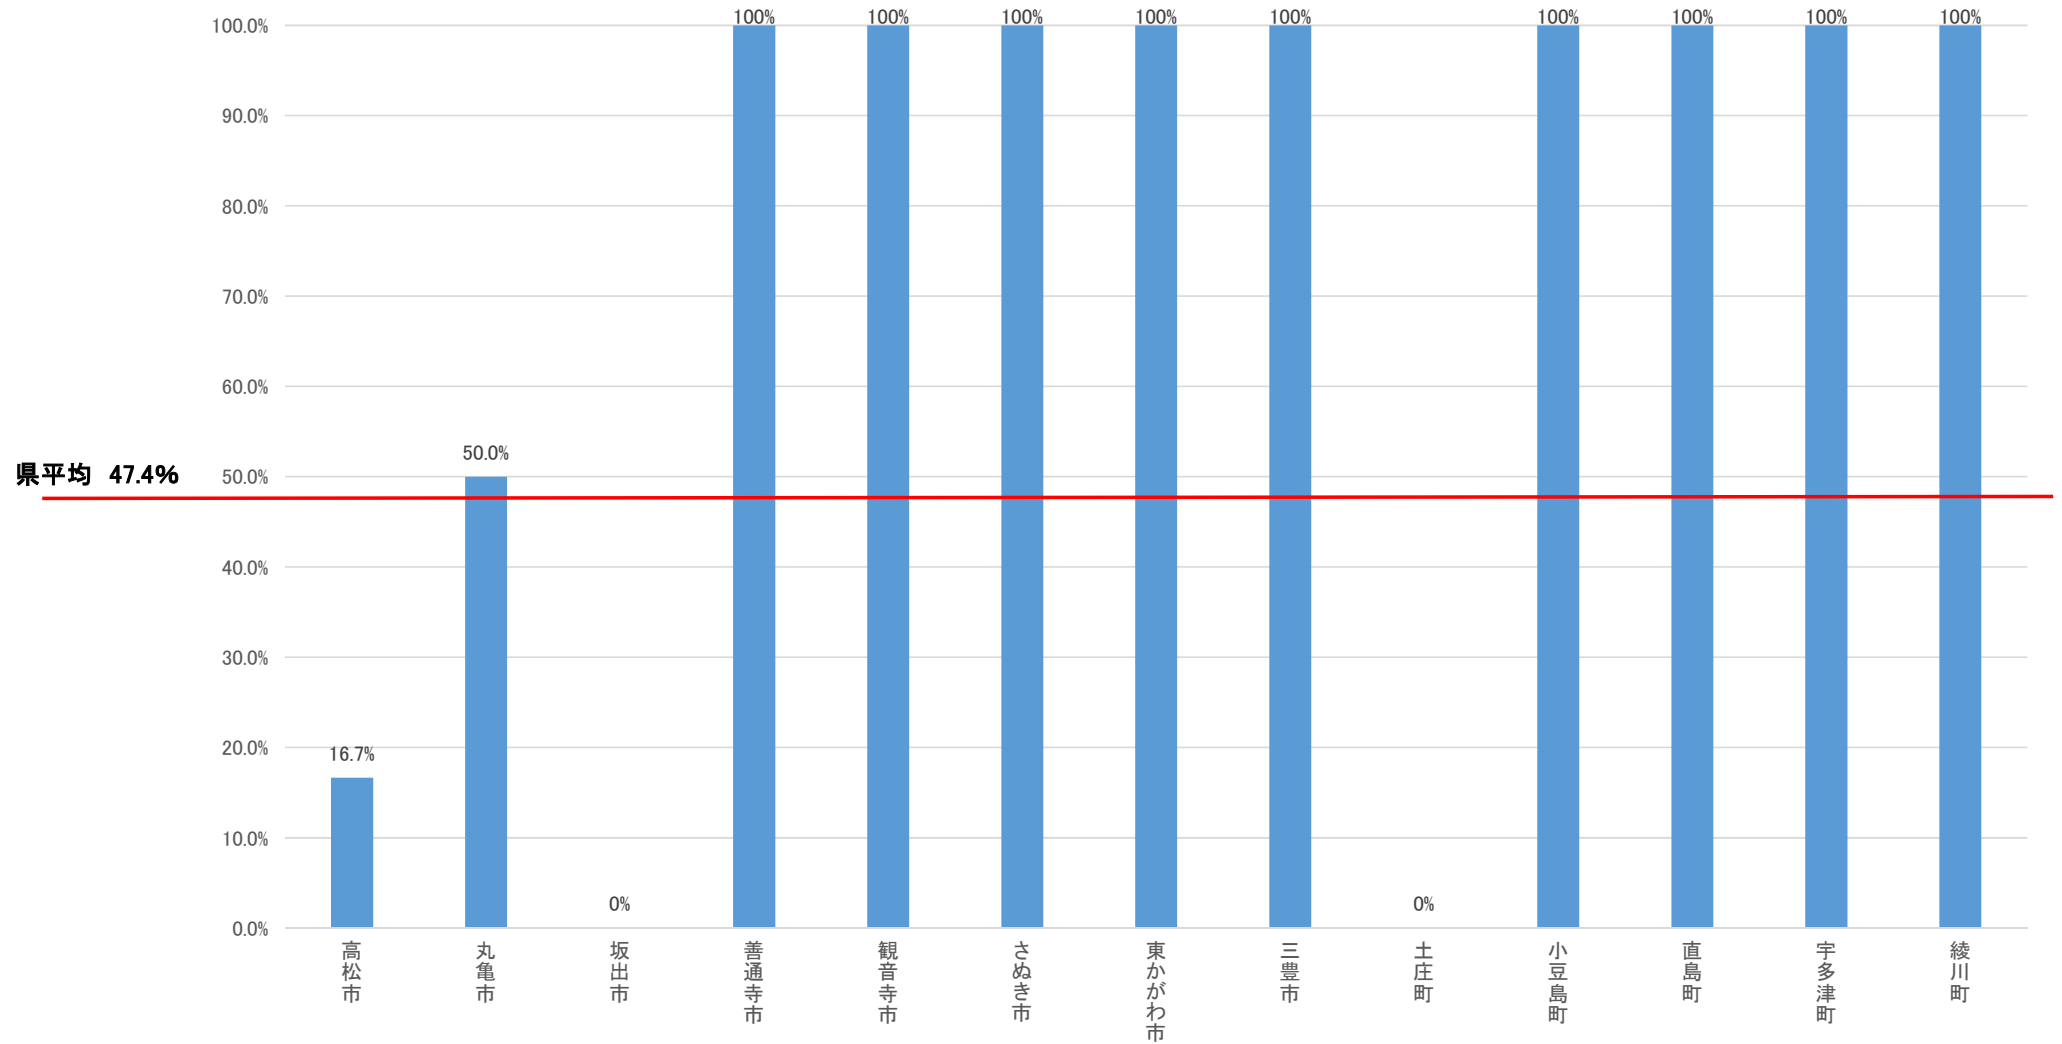




### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

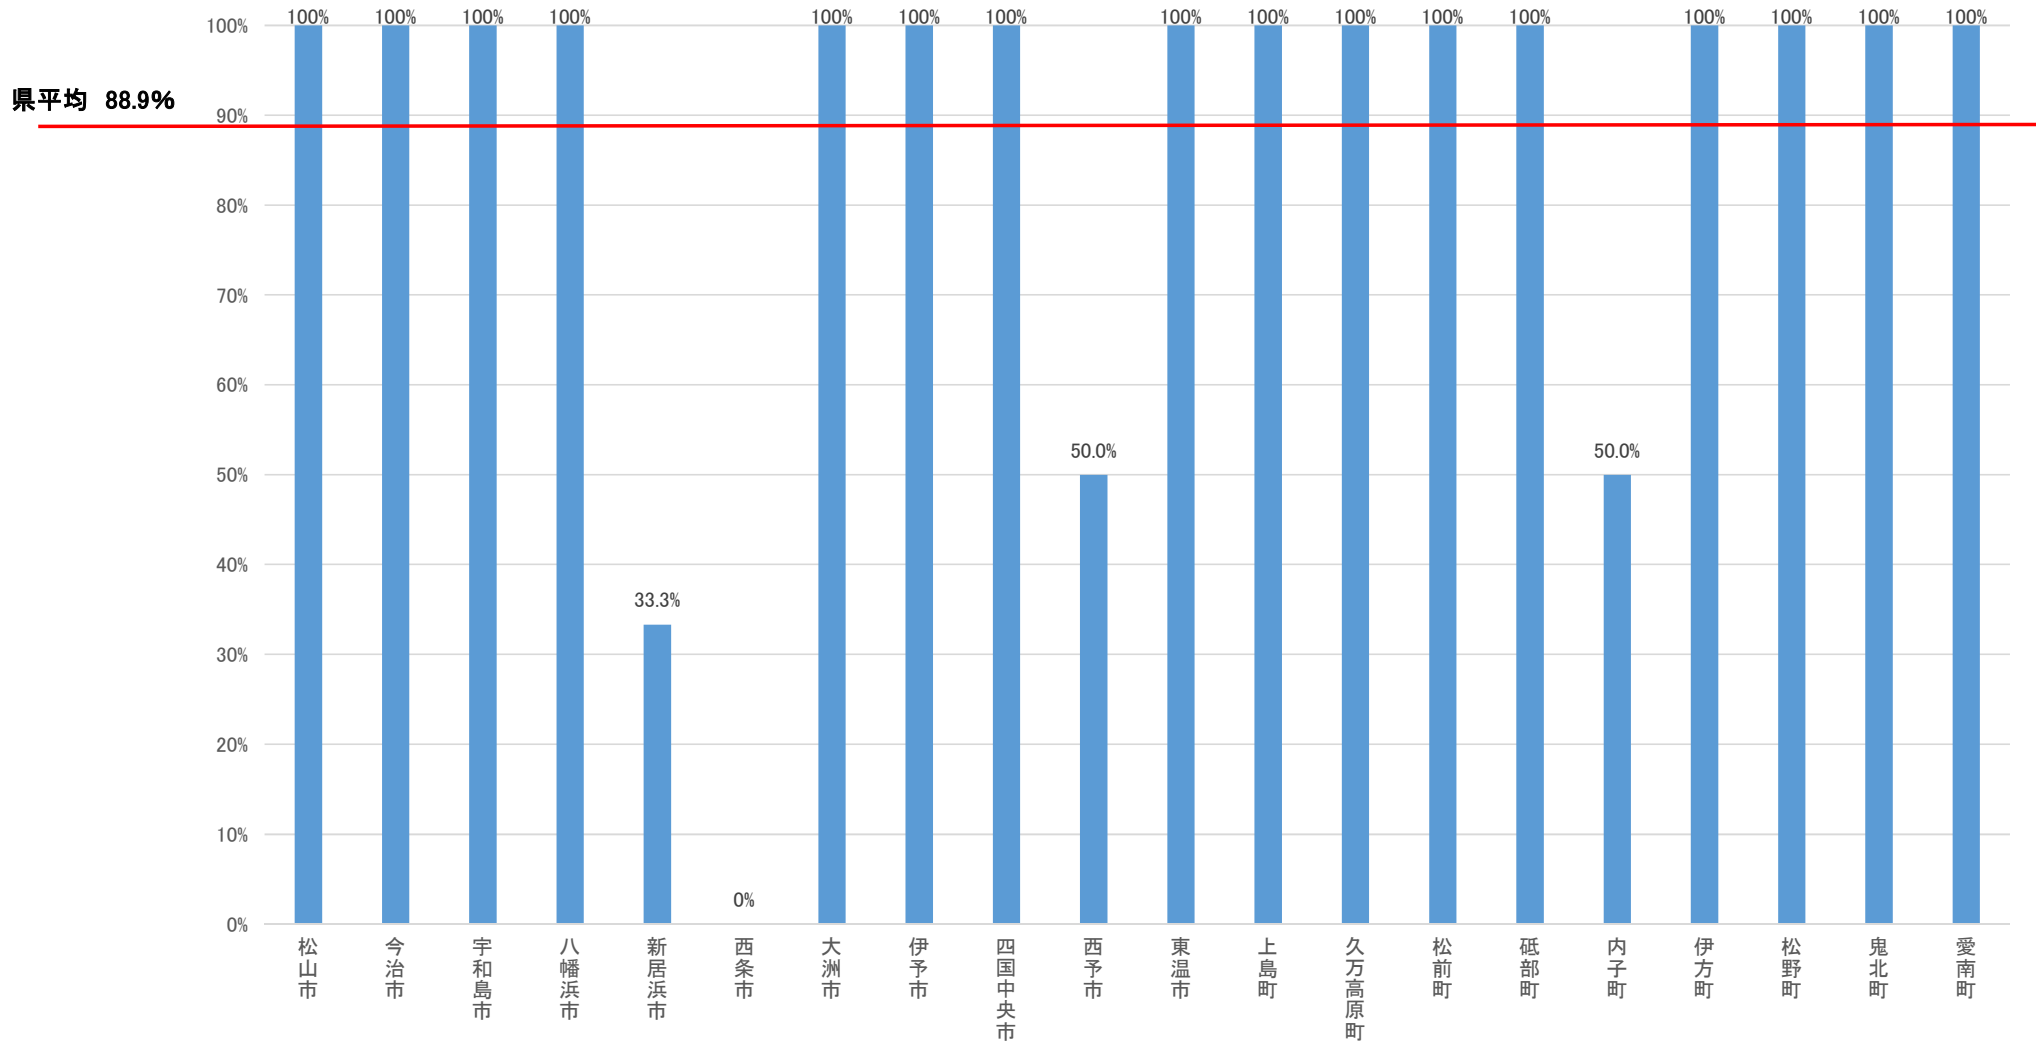

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

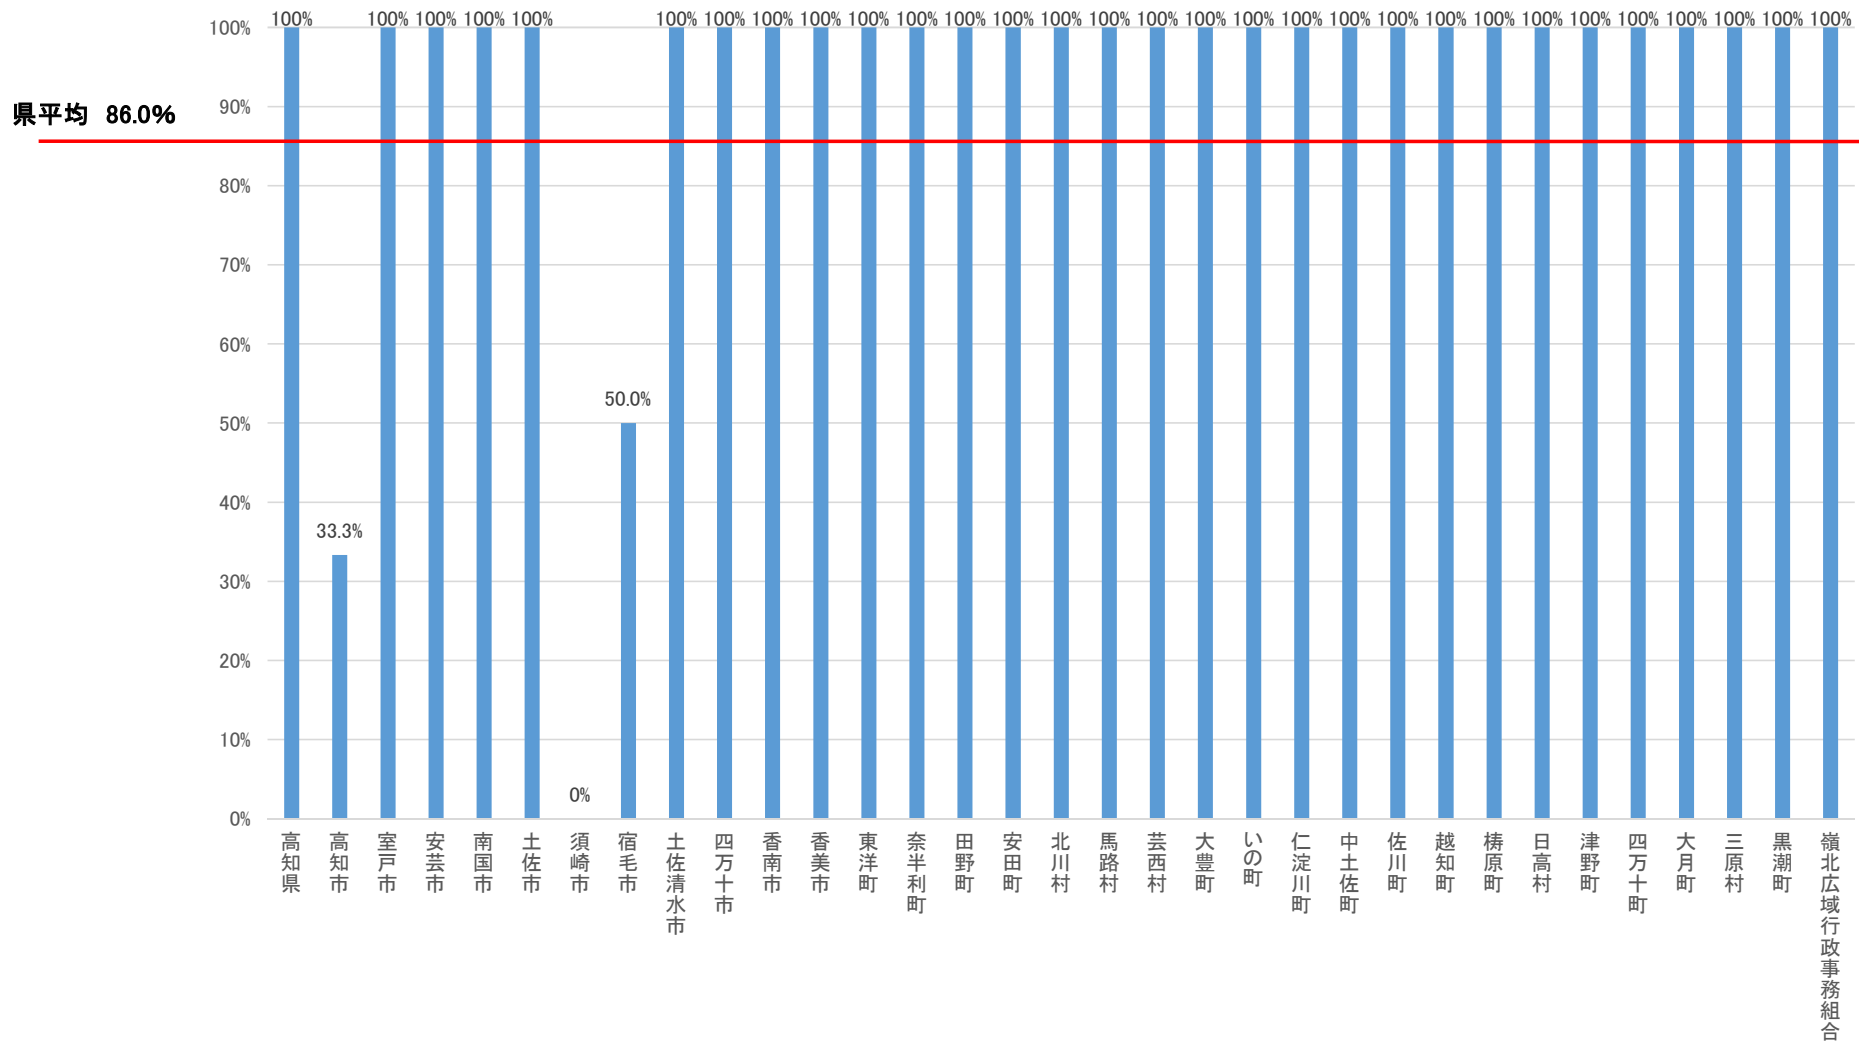

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)


令和2年9月1日時点

県平均 96.9%

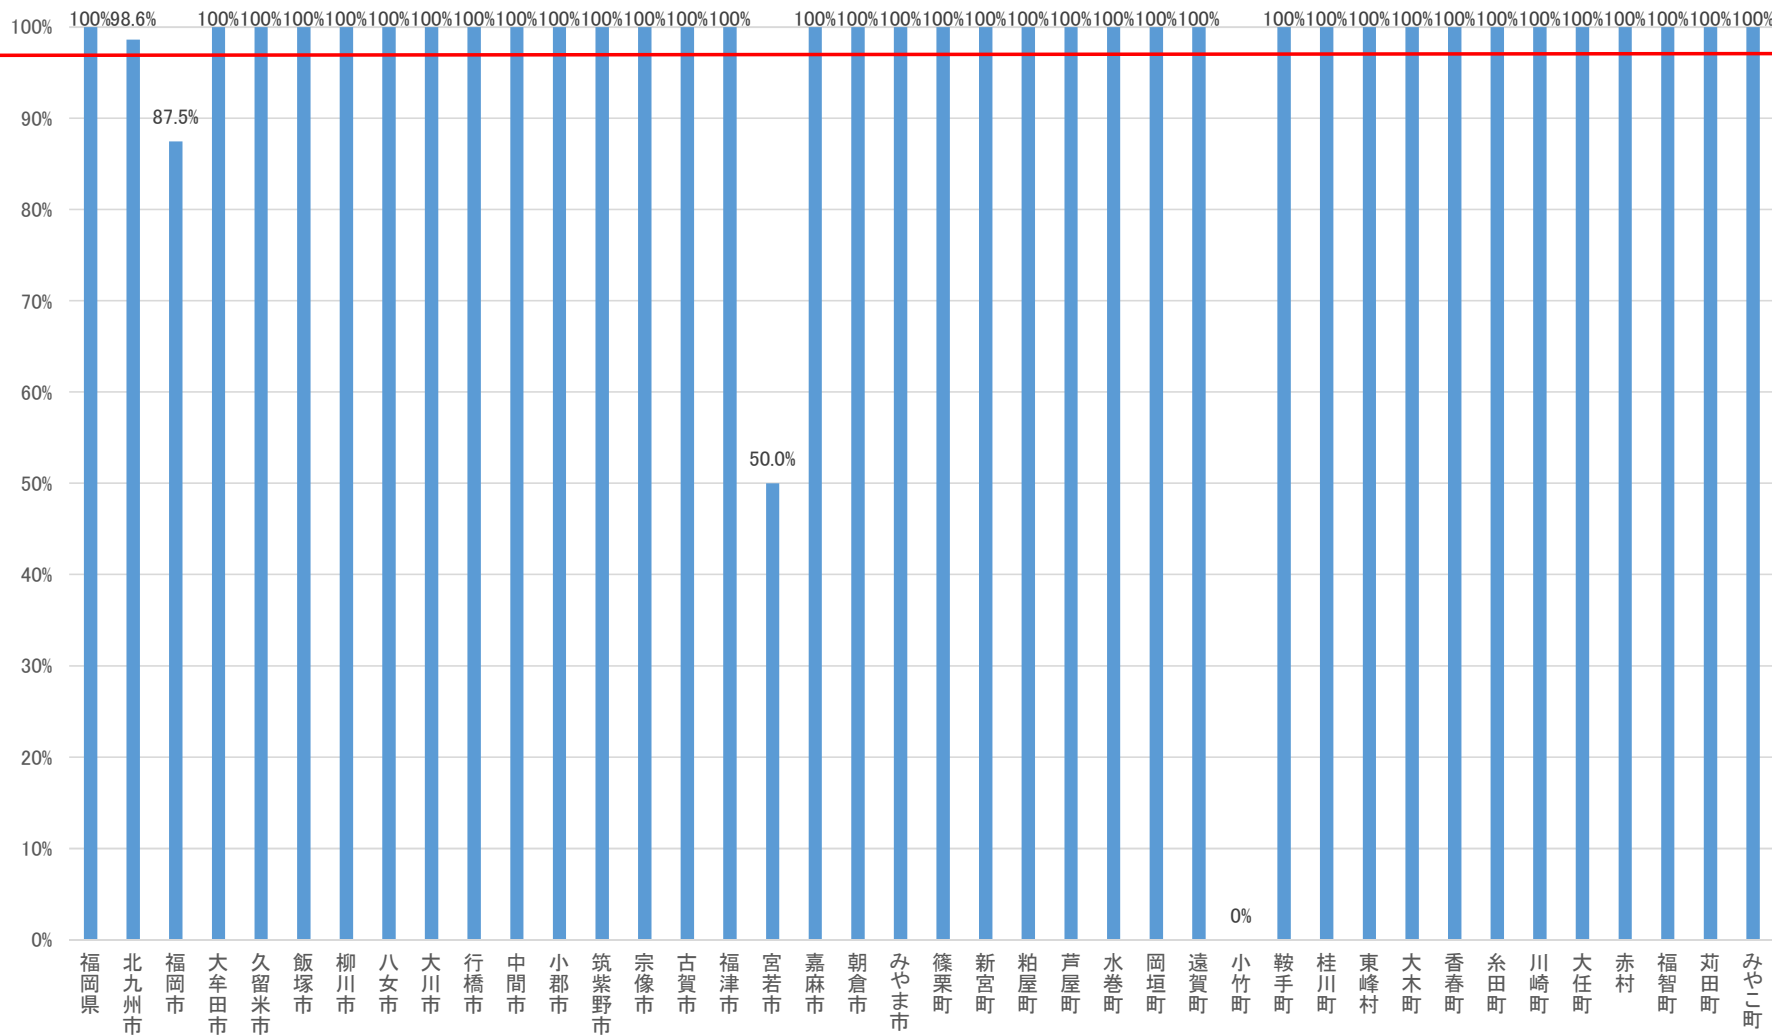


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

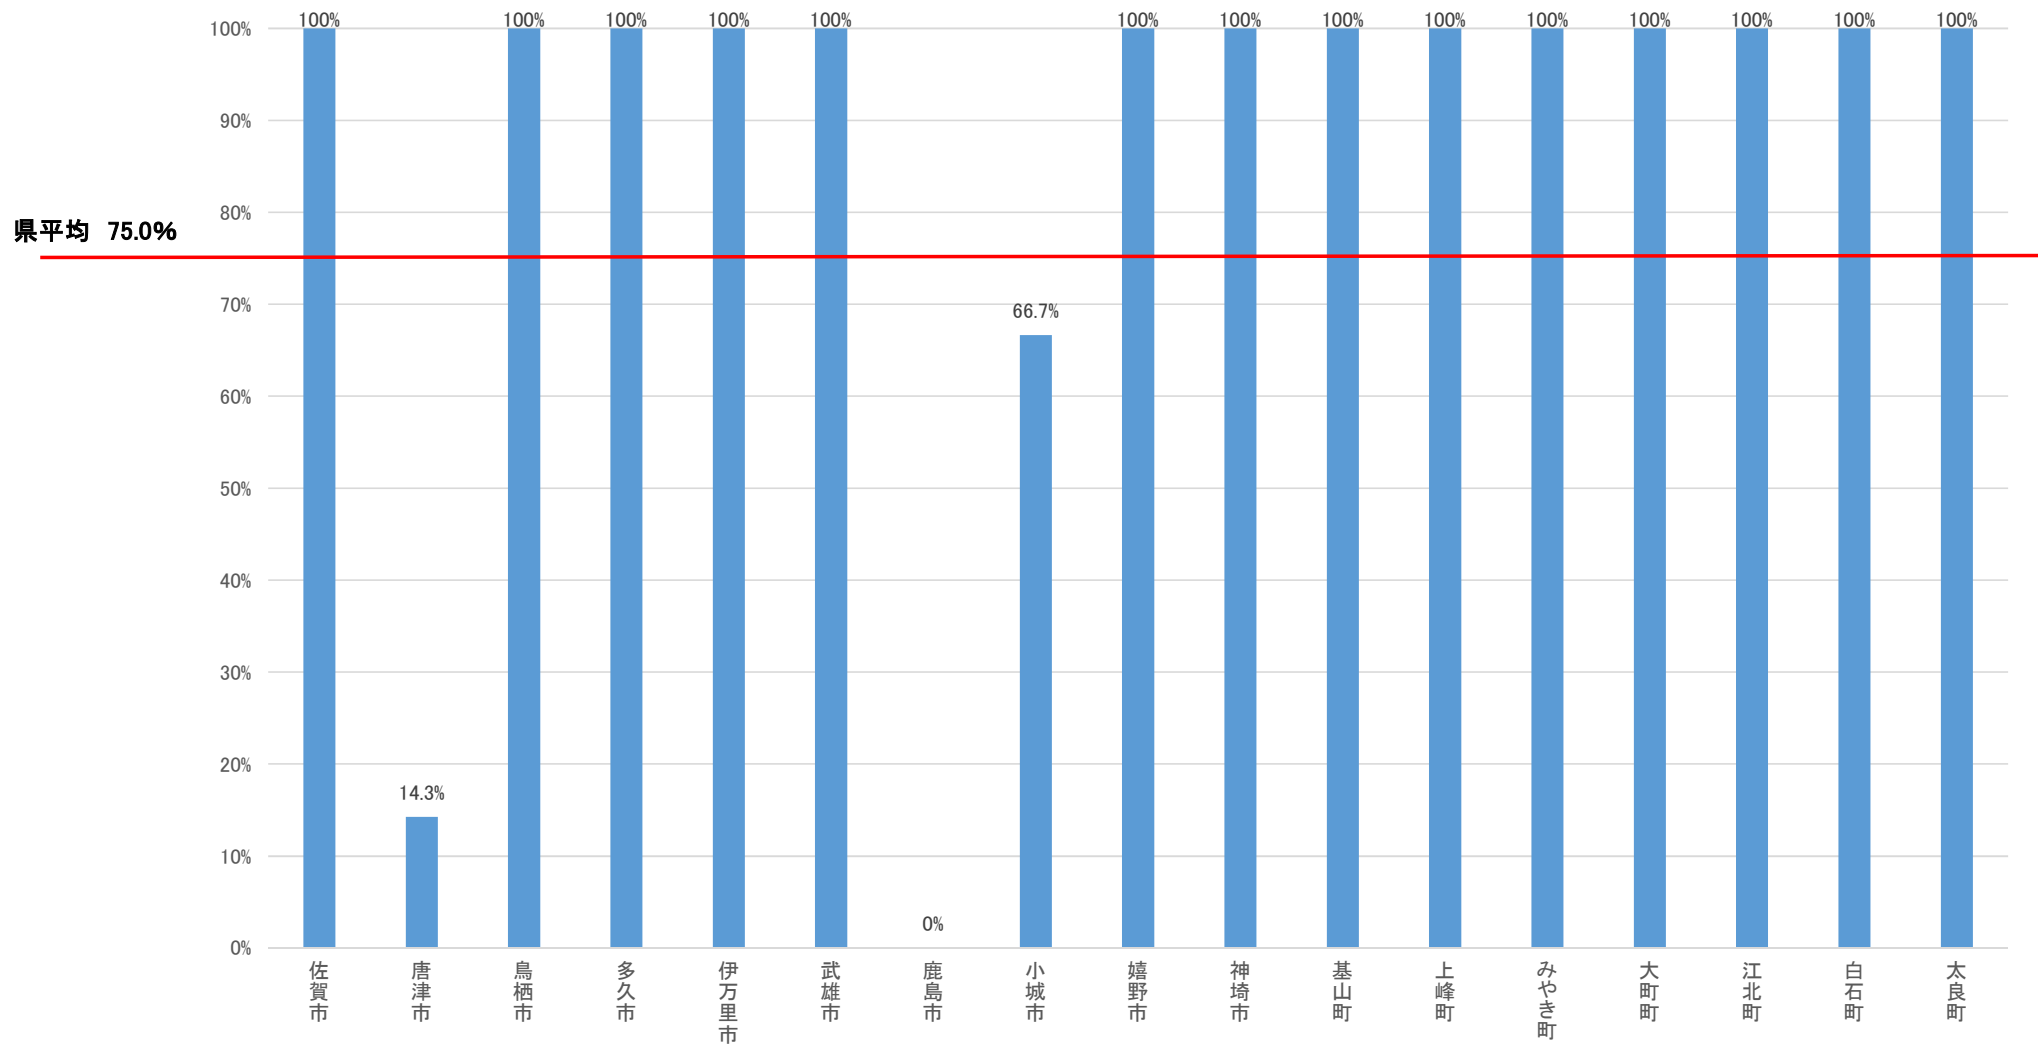


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

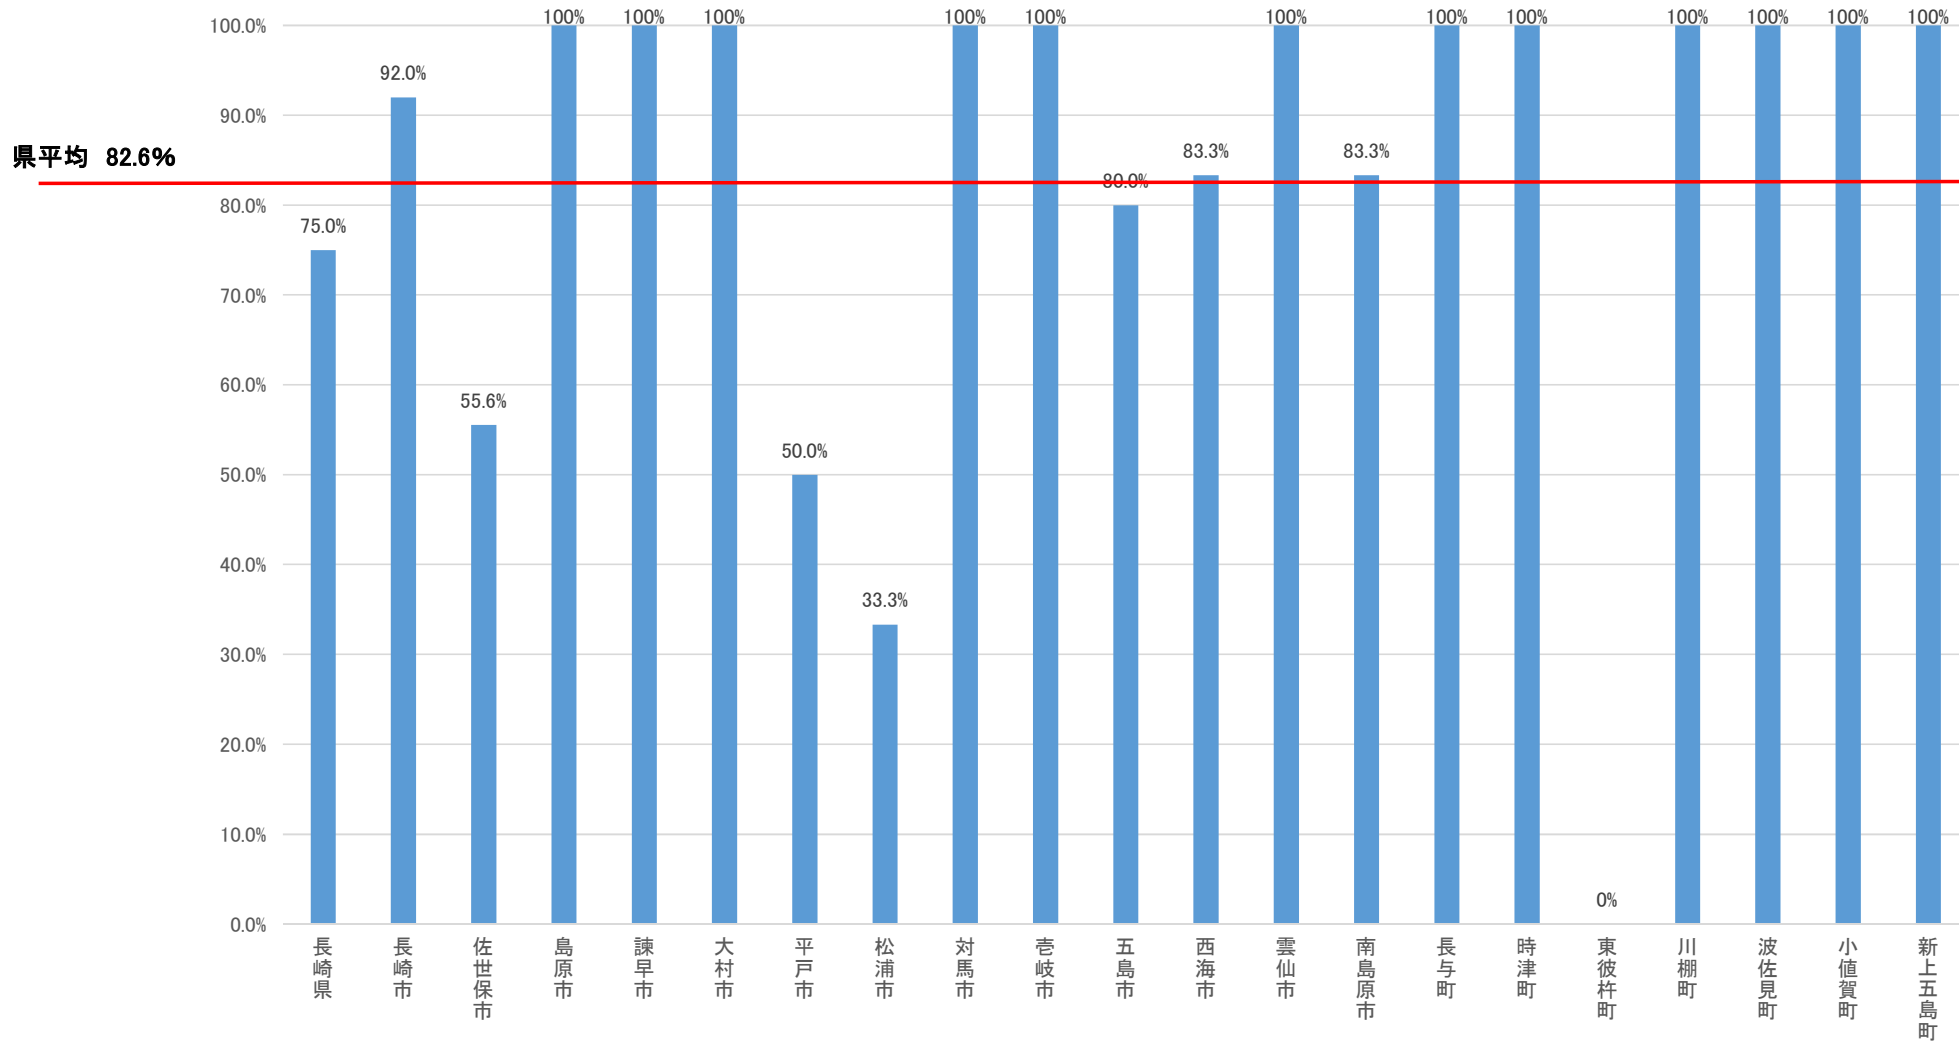


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

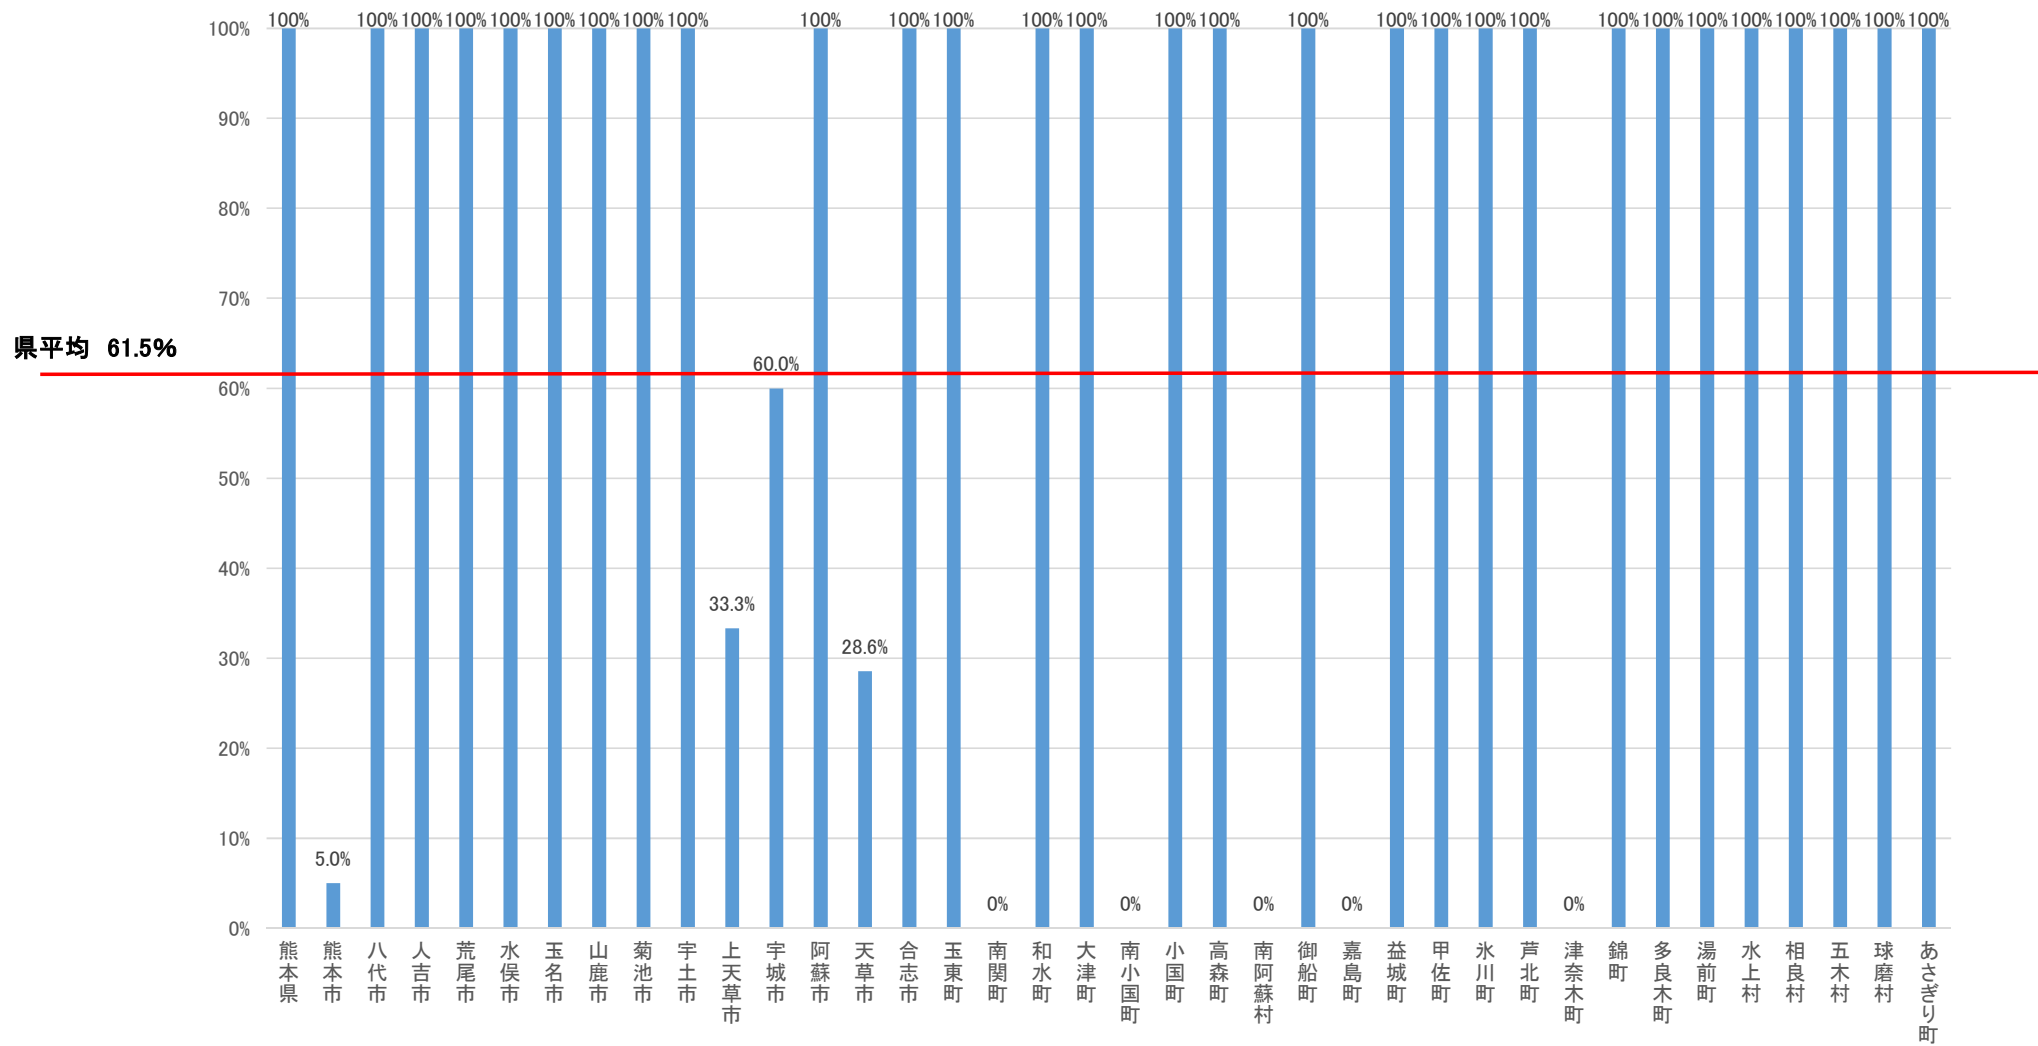


### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

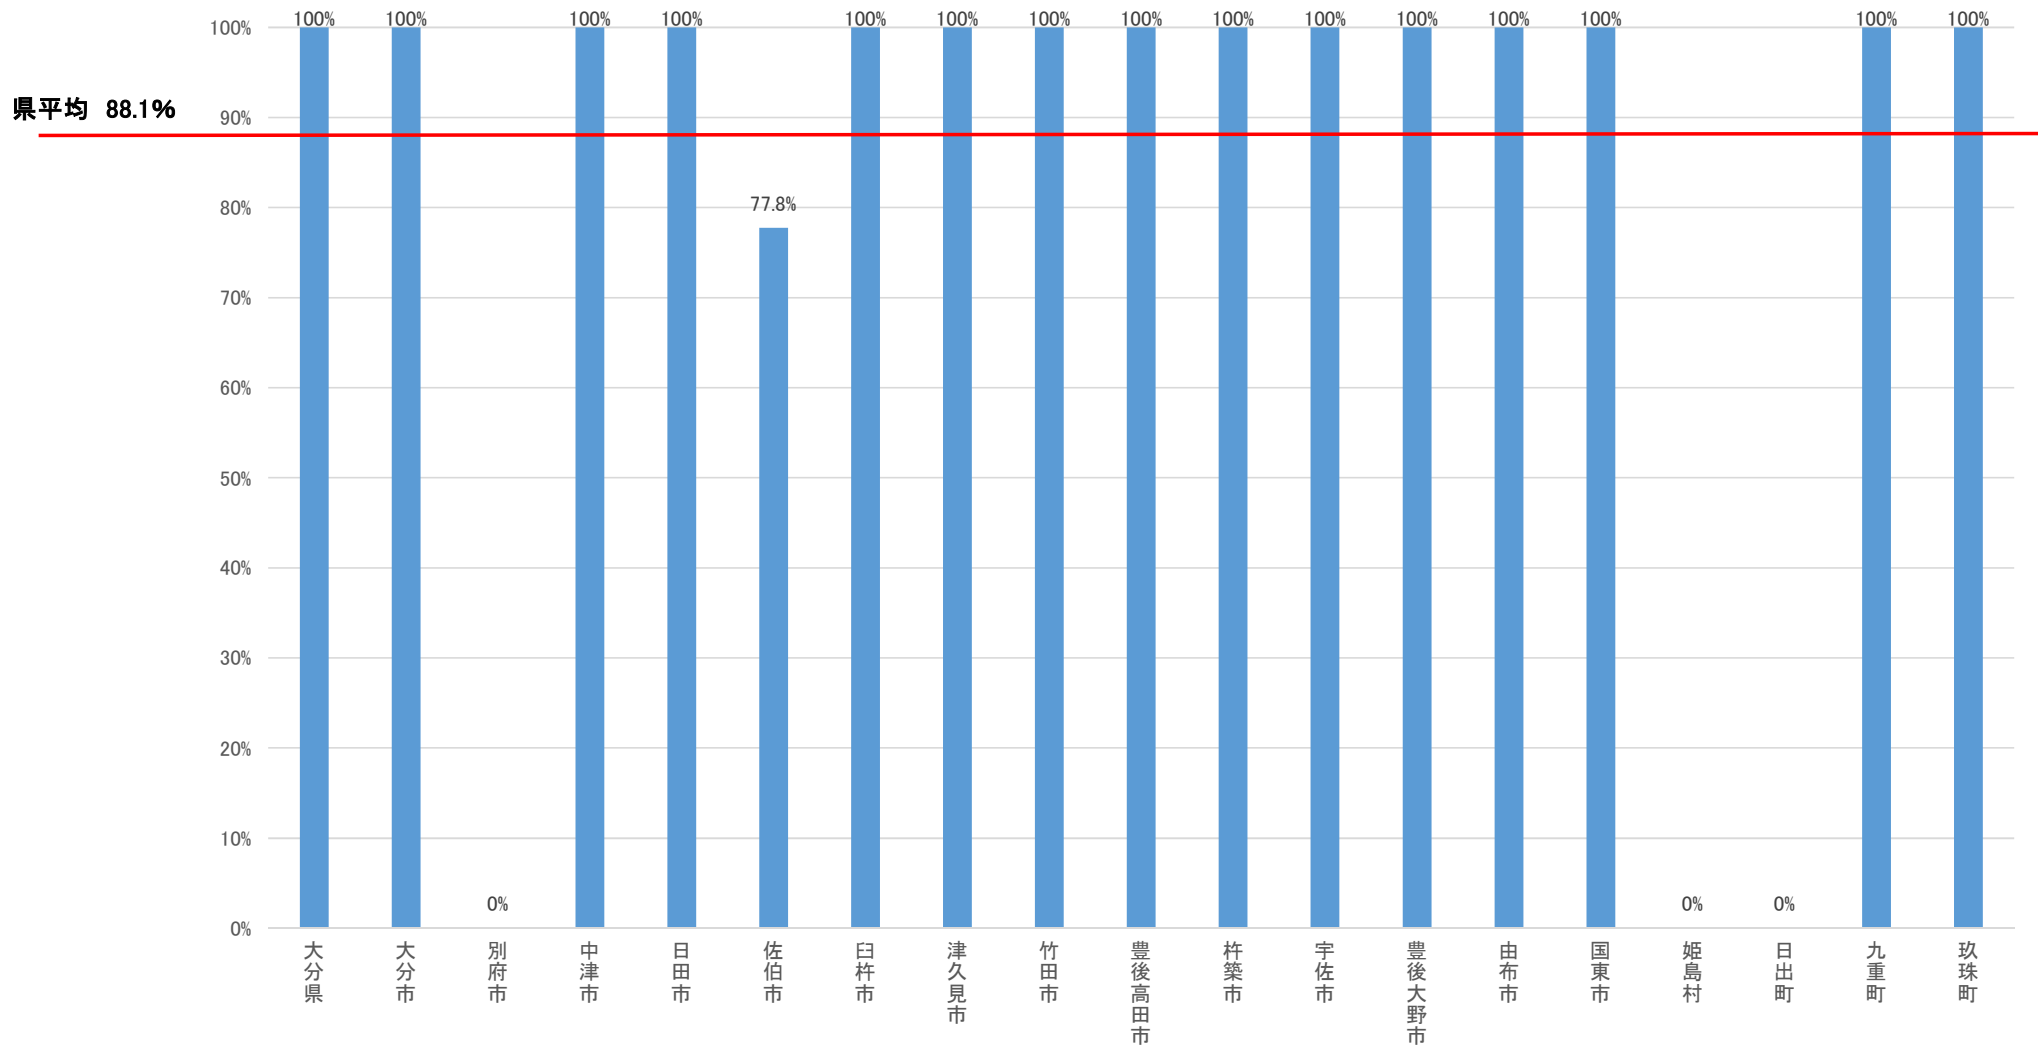

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

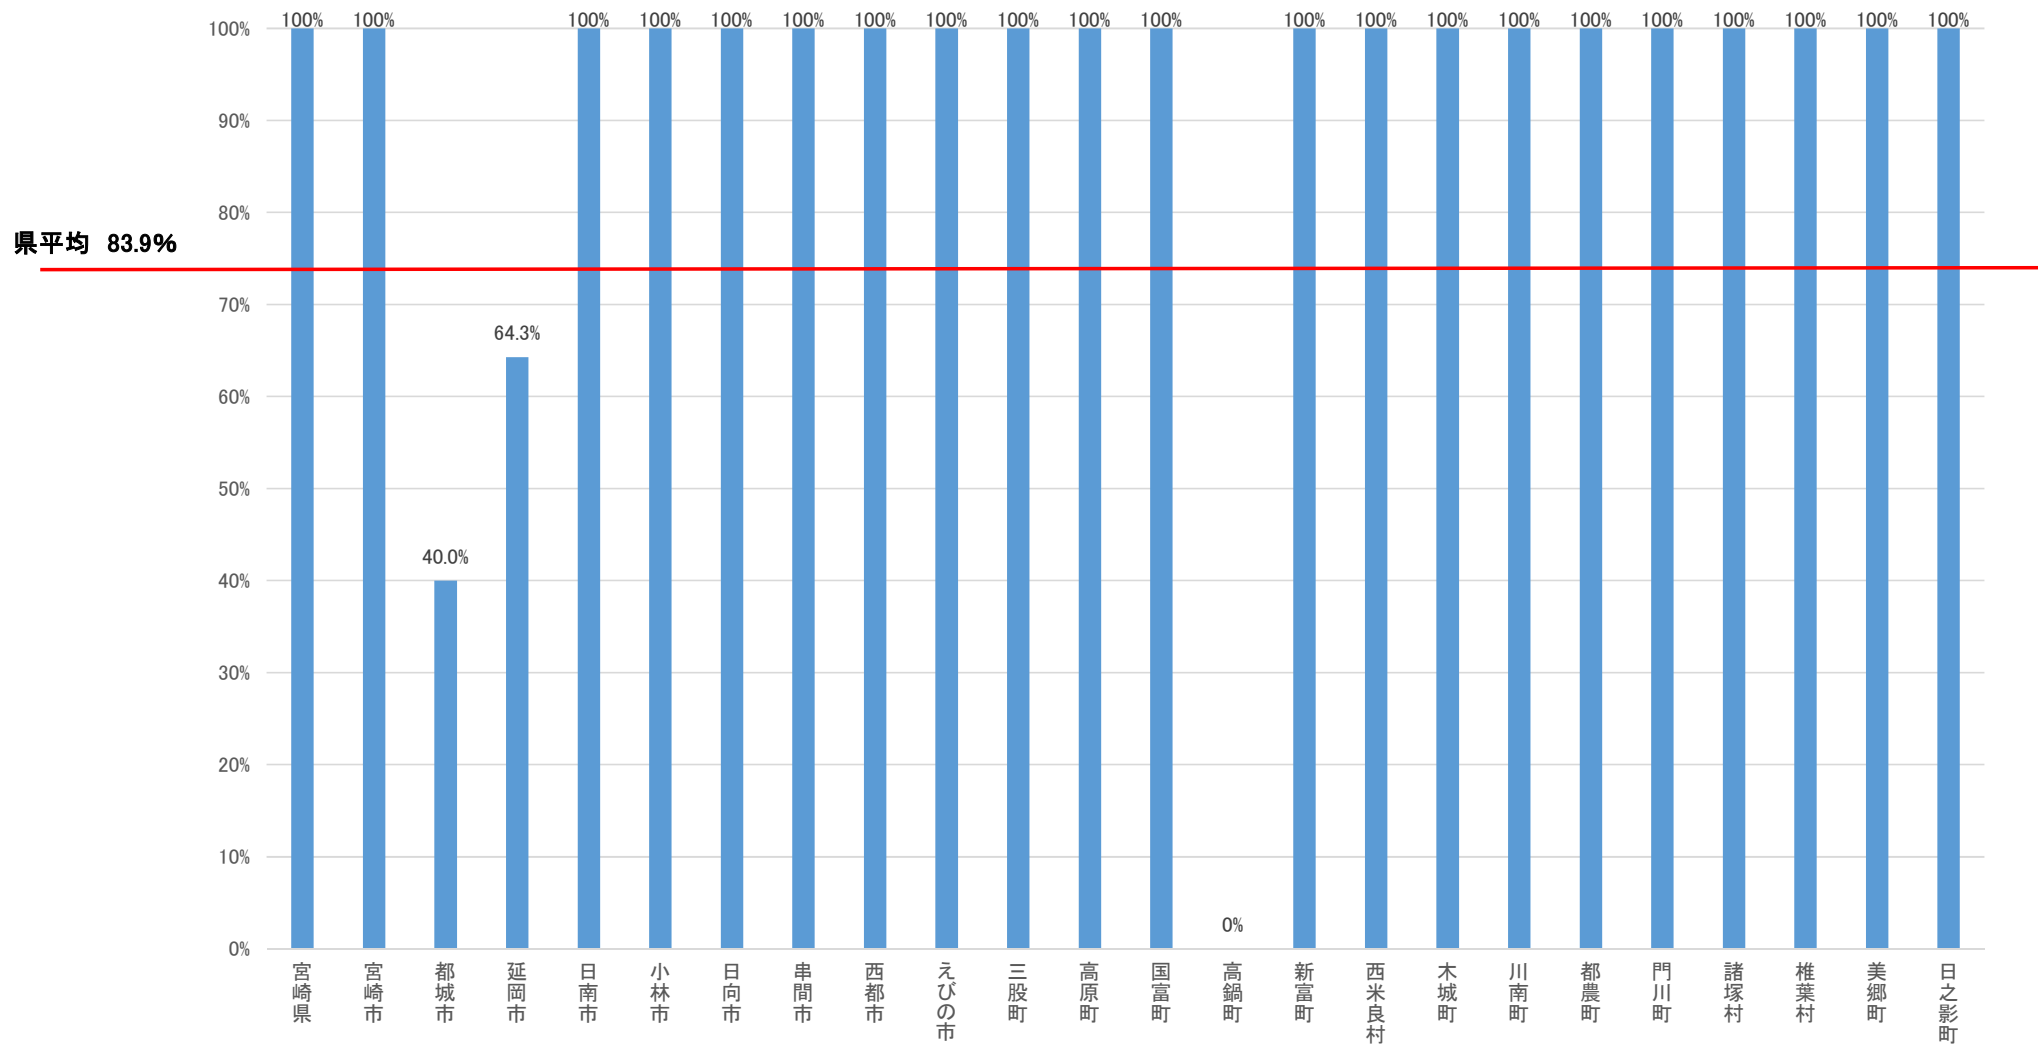




空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

県平均 71.3%

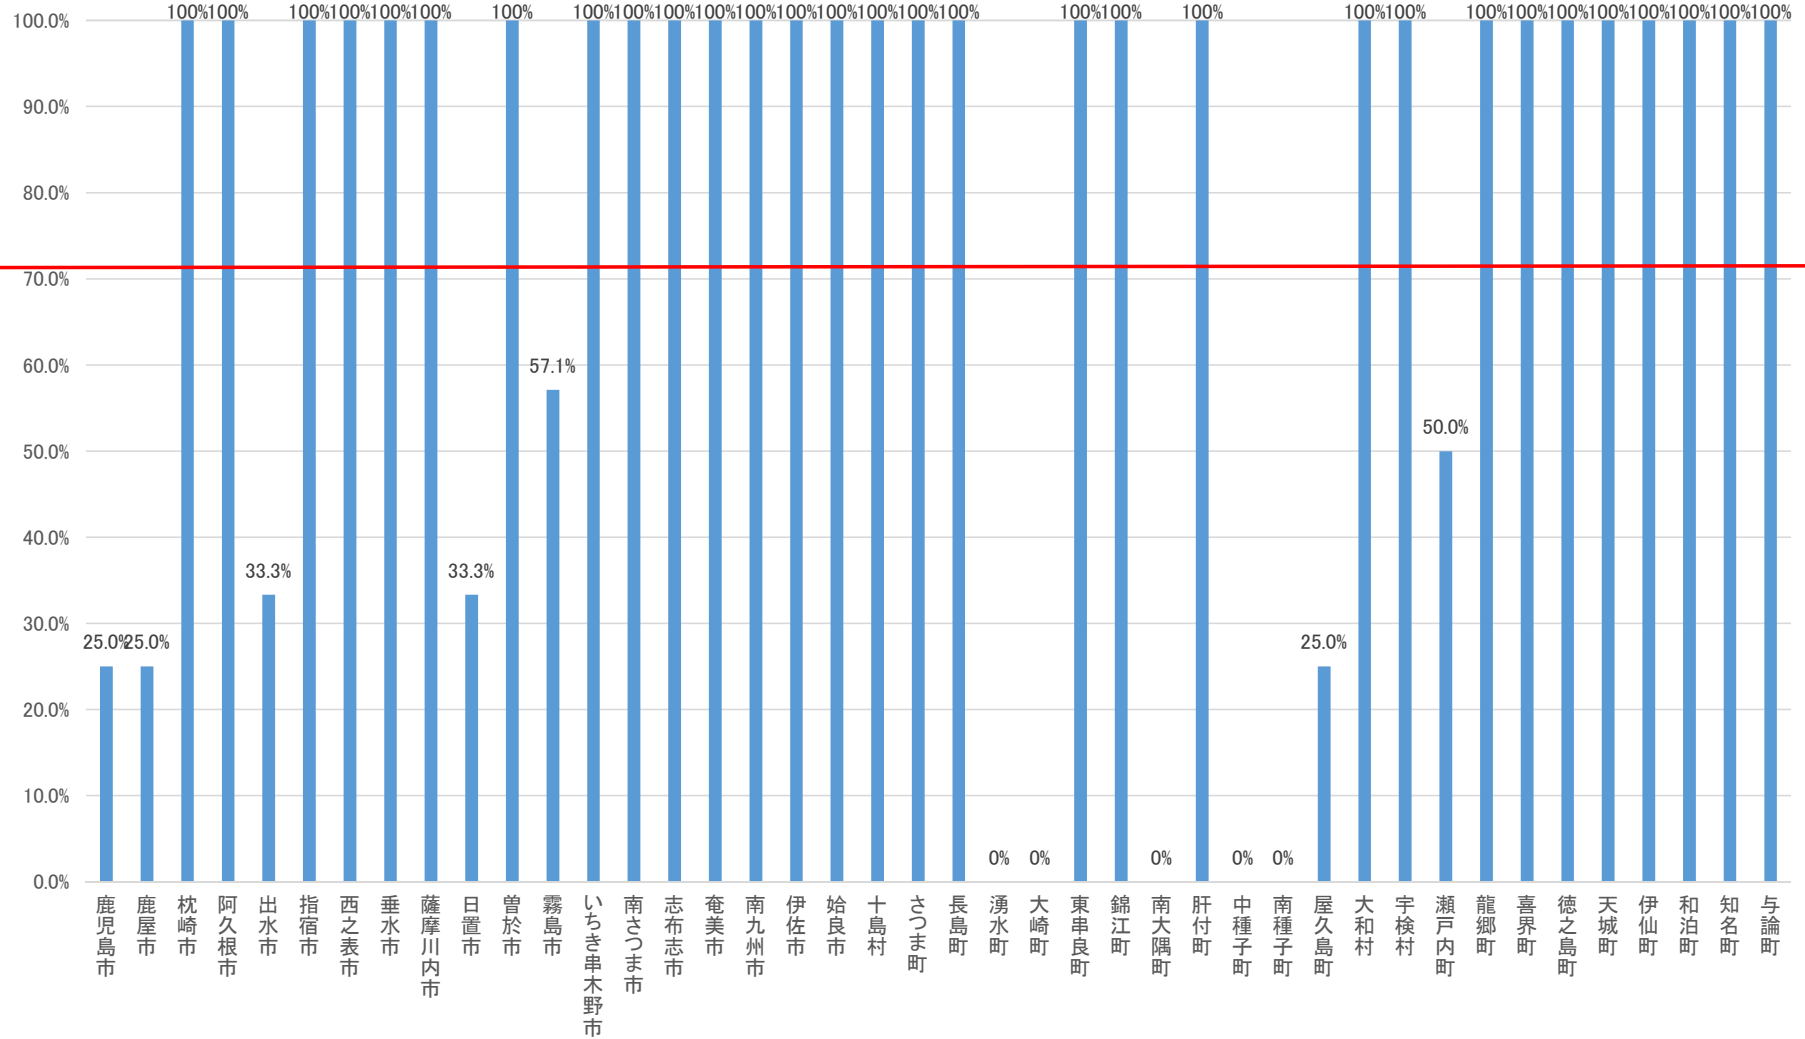

### 空調(冷房)設備設置状況(共同調理場)

令和2年9月1日時点

