



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点

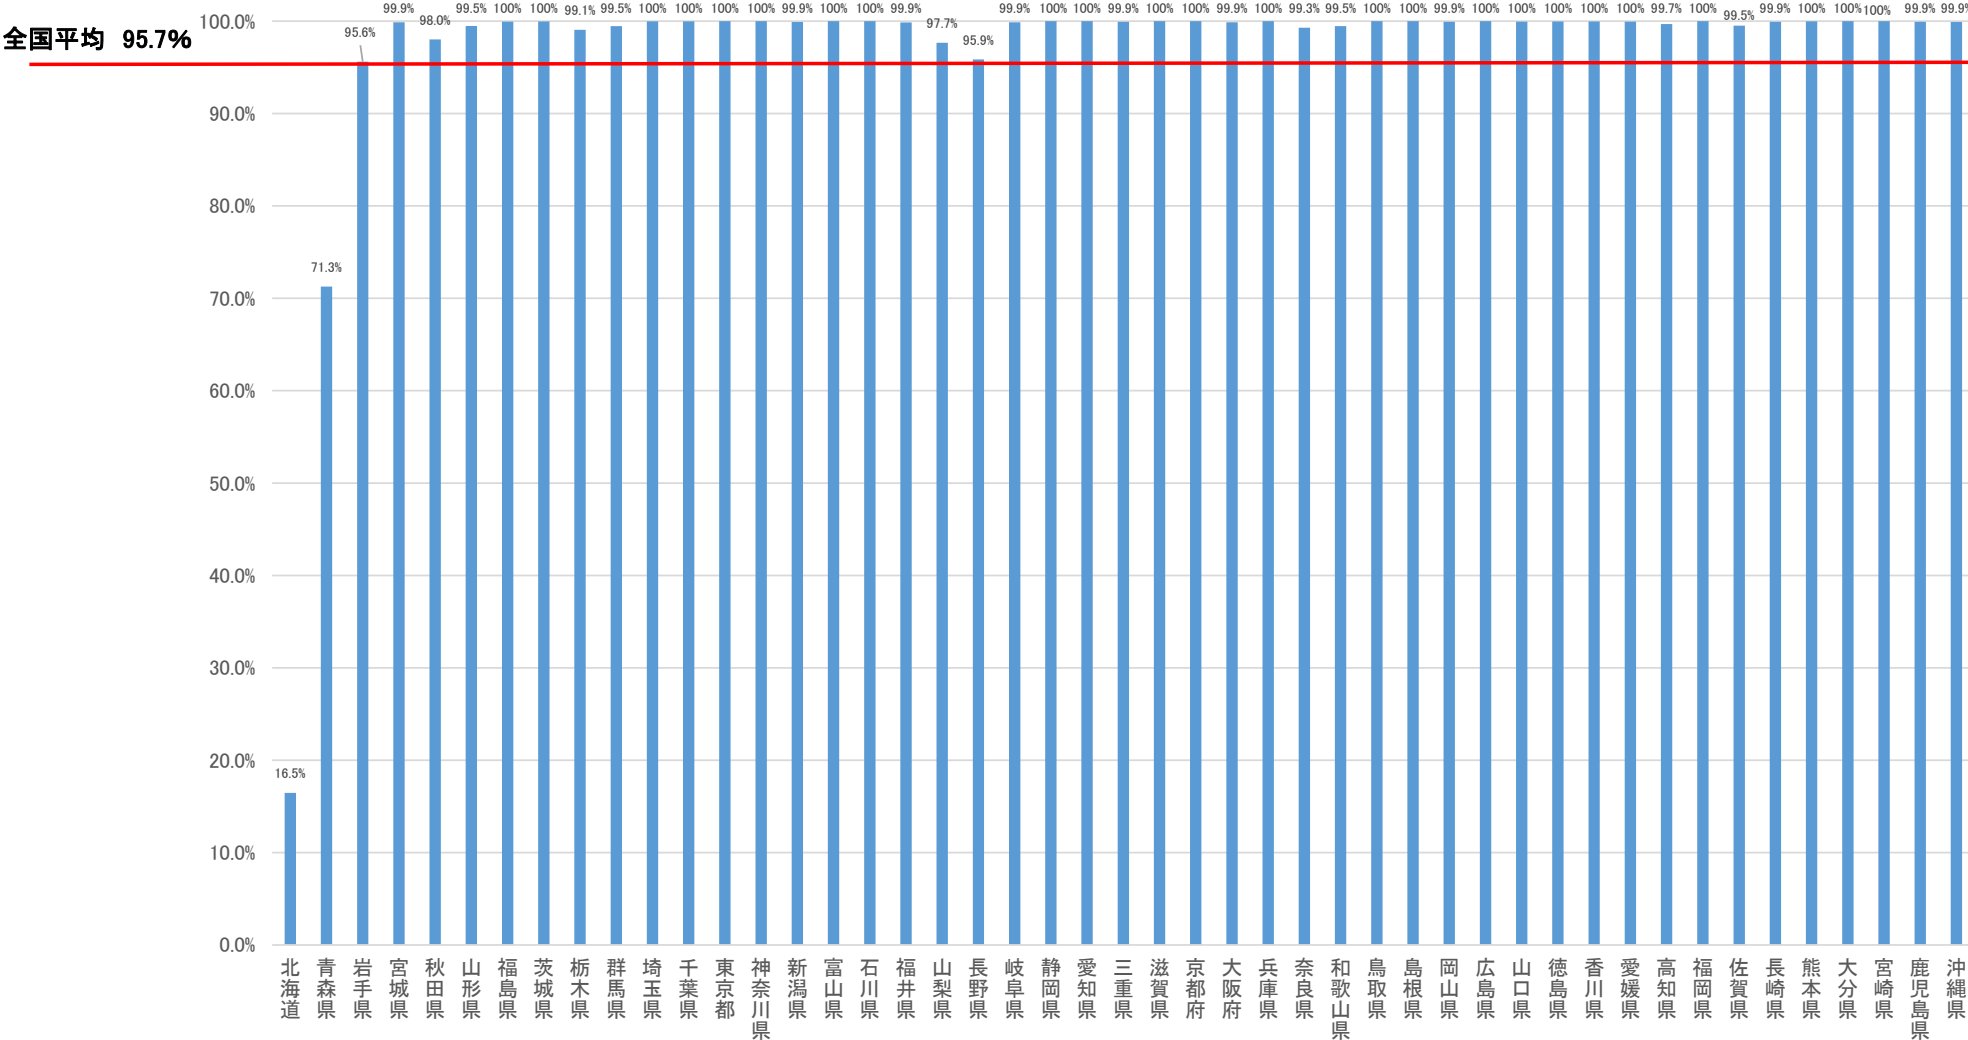


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


令和4年9月1日時点

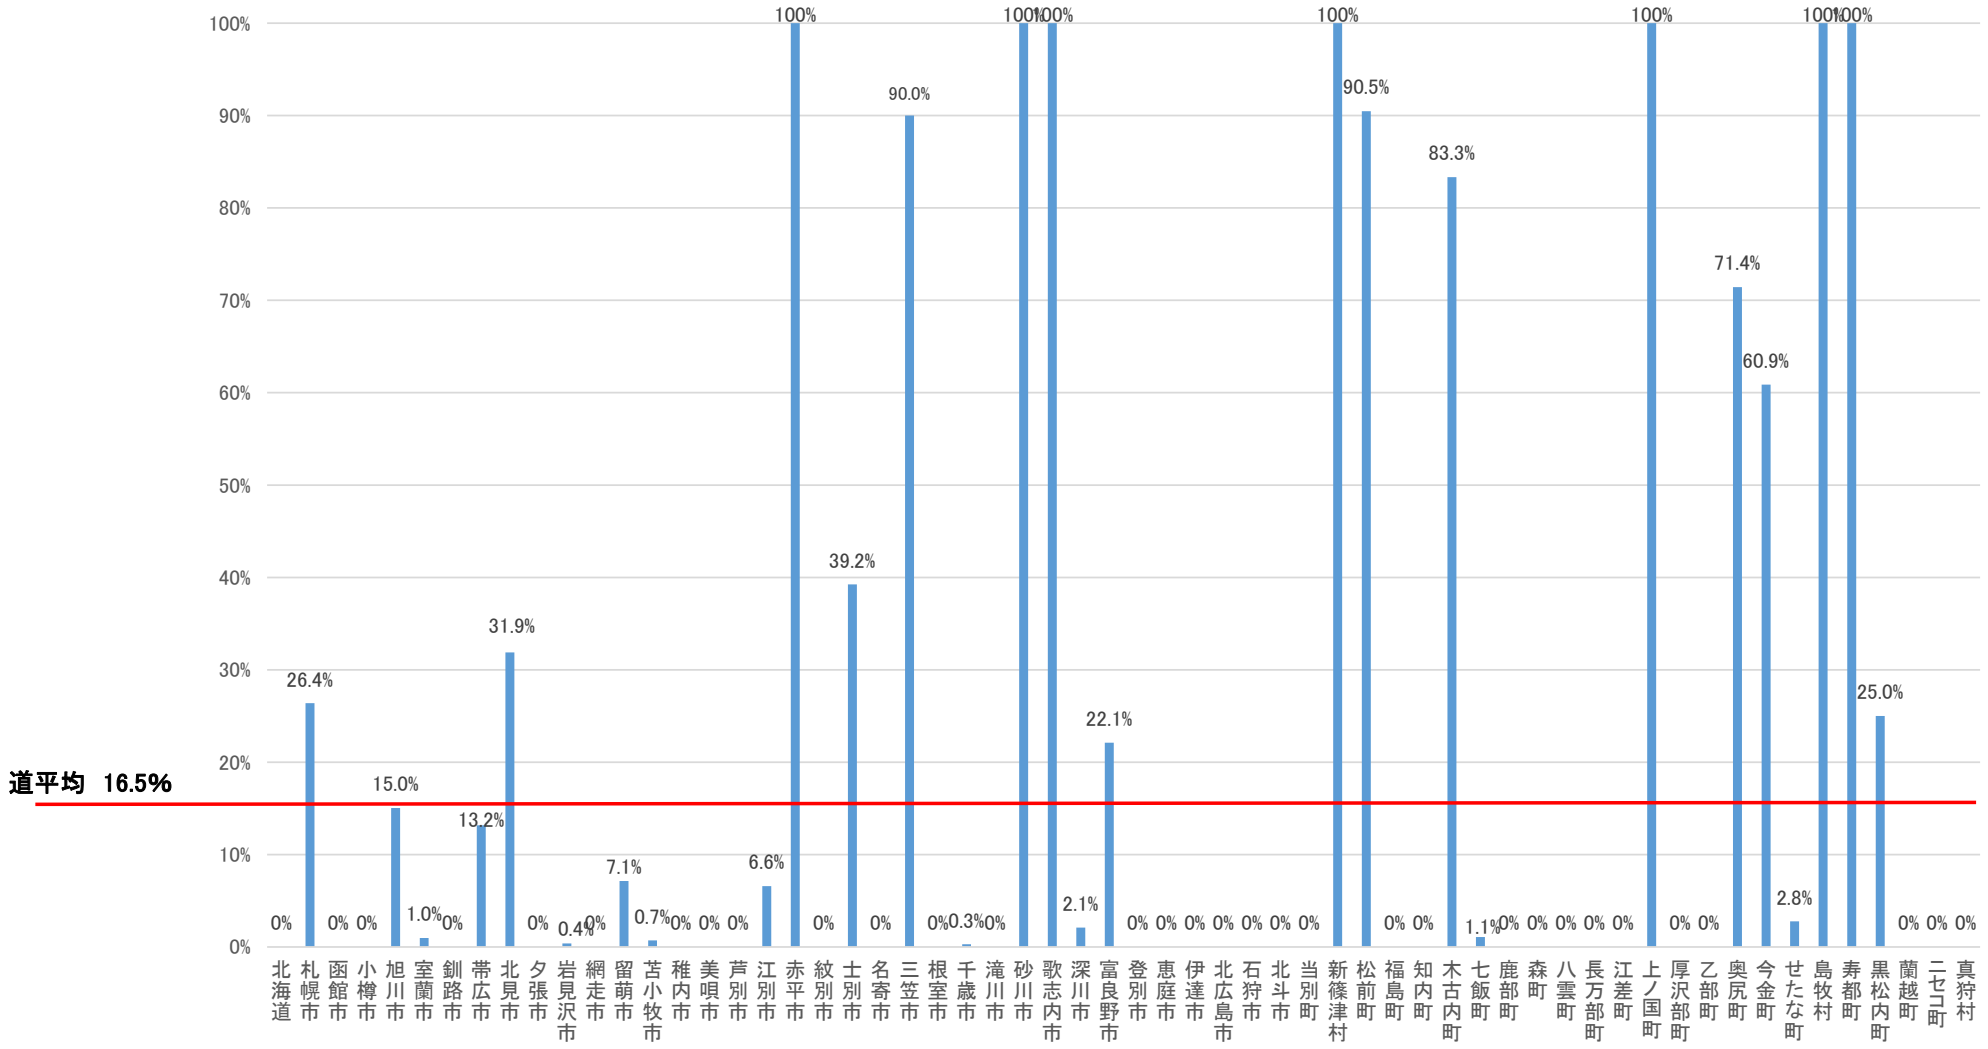

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

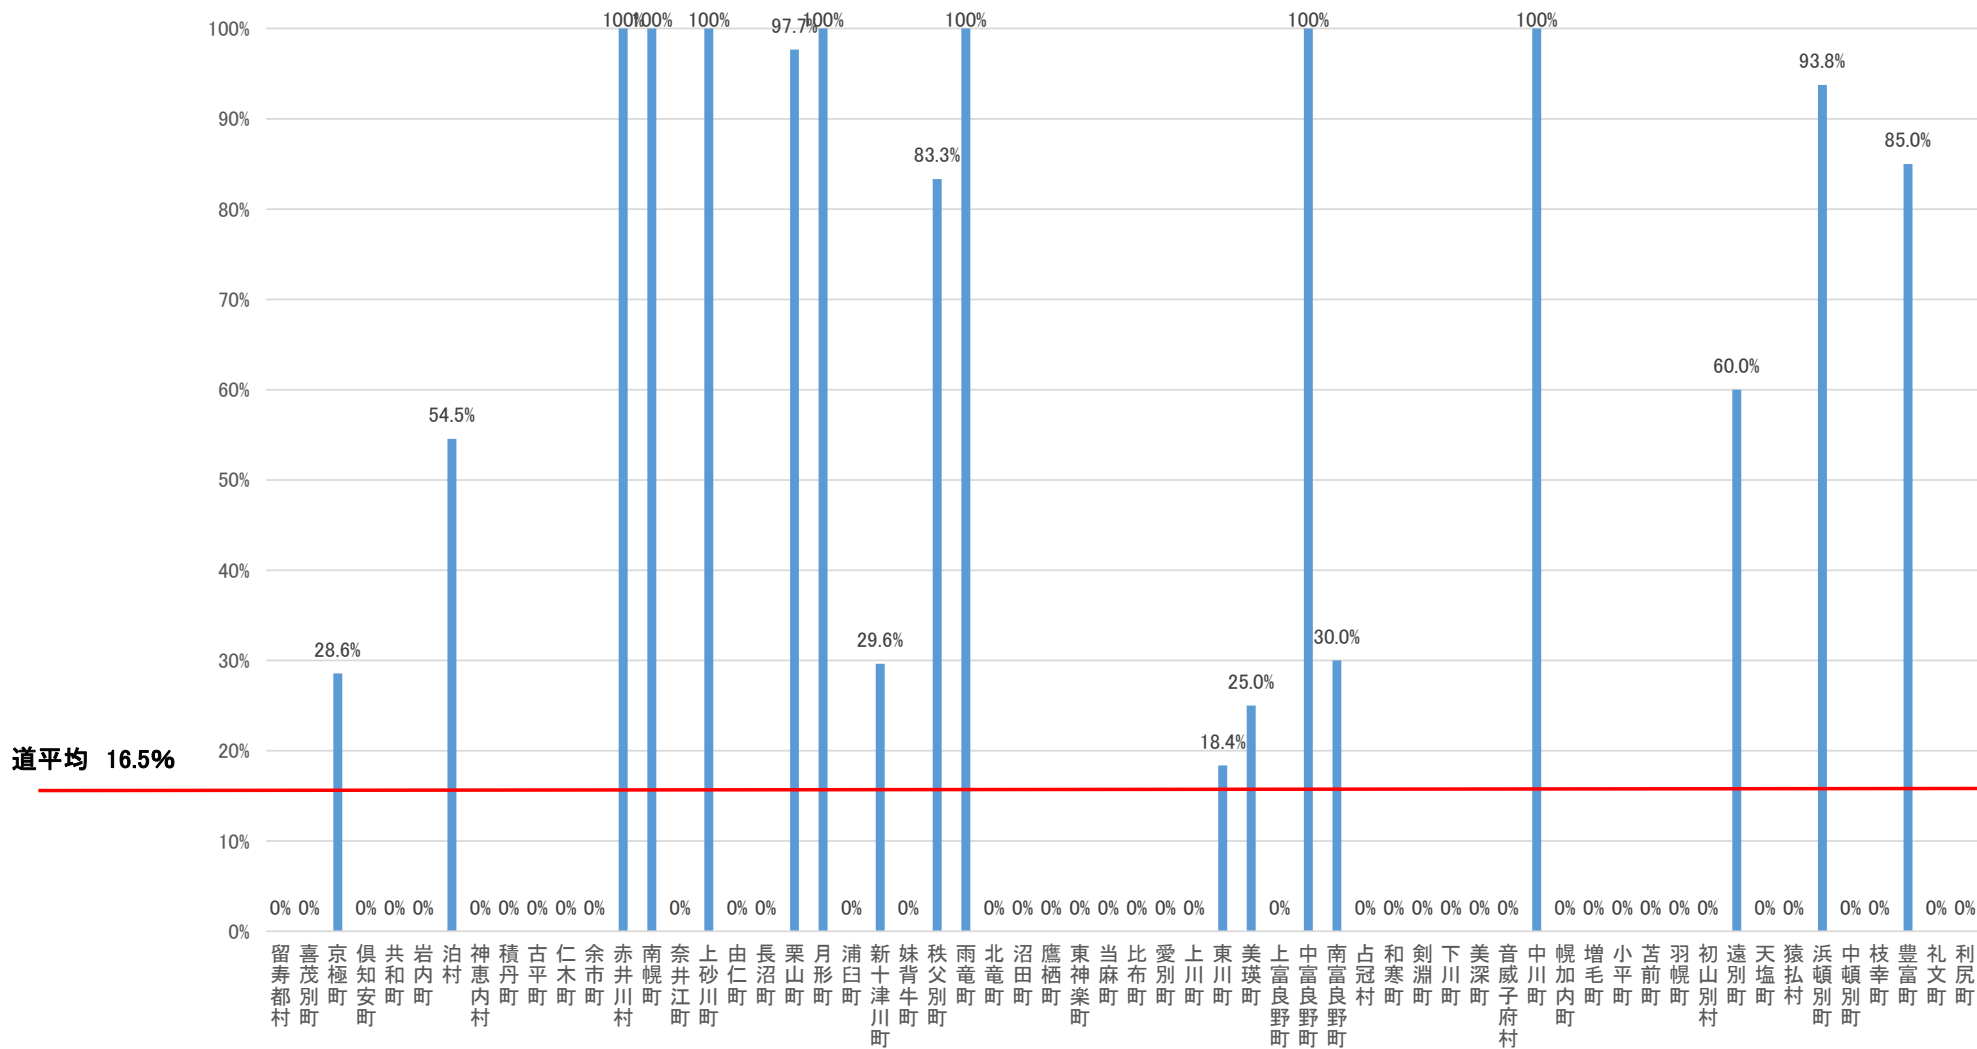


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

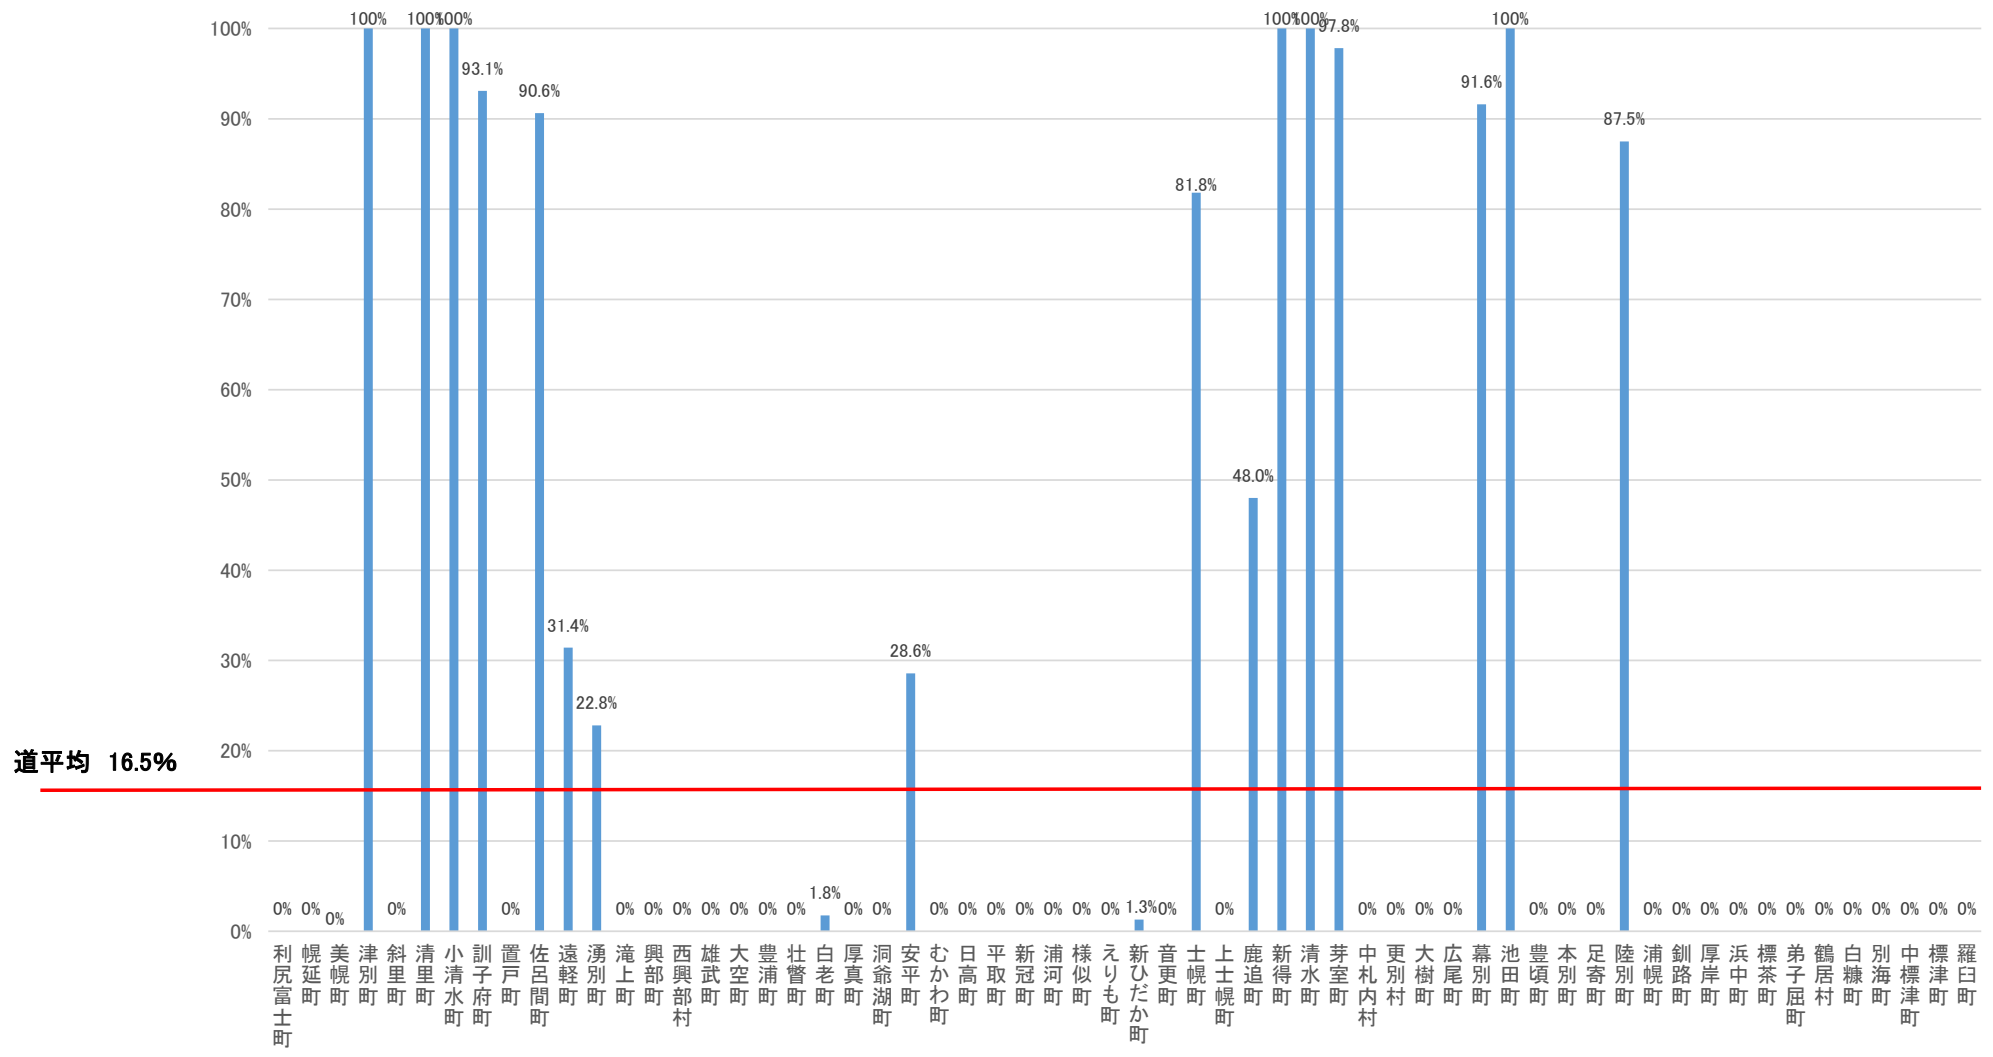

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


令和4年9月1日時点

県平均 71.3%

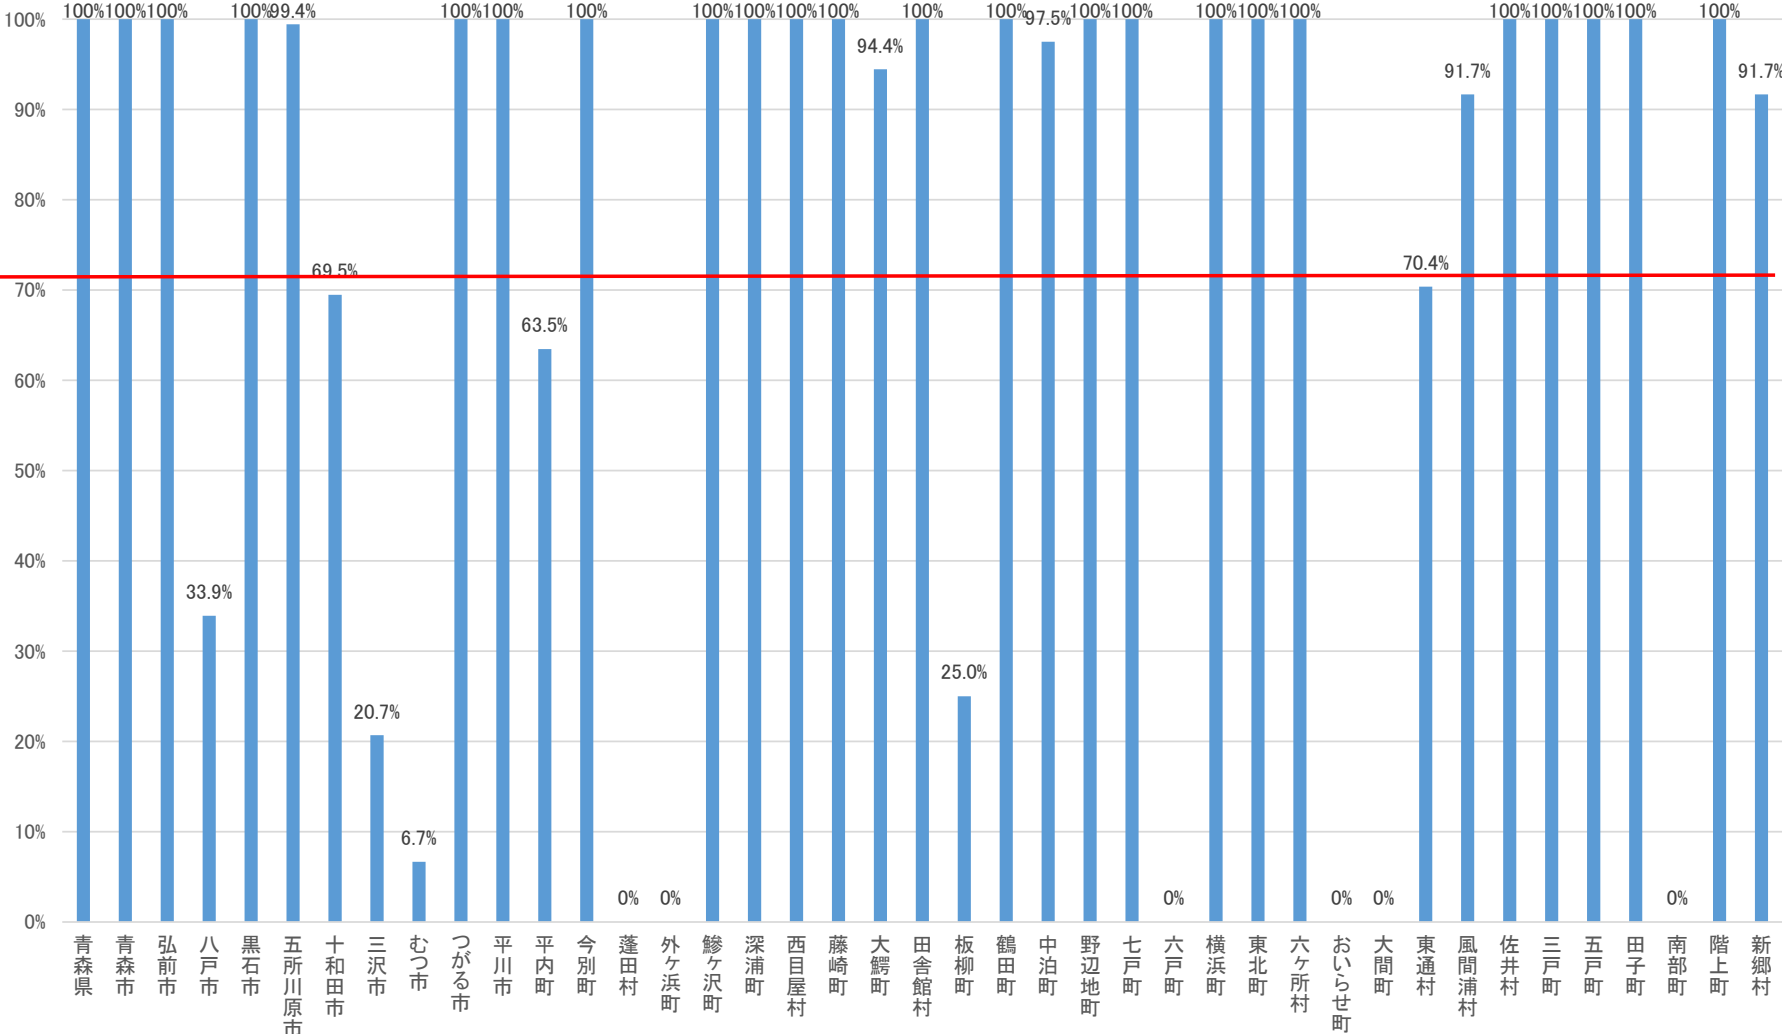

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


県平均 95.6%

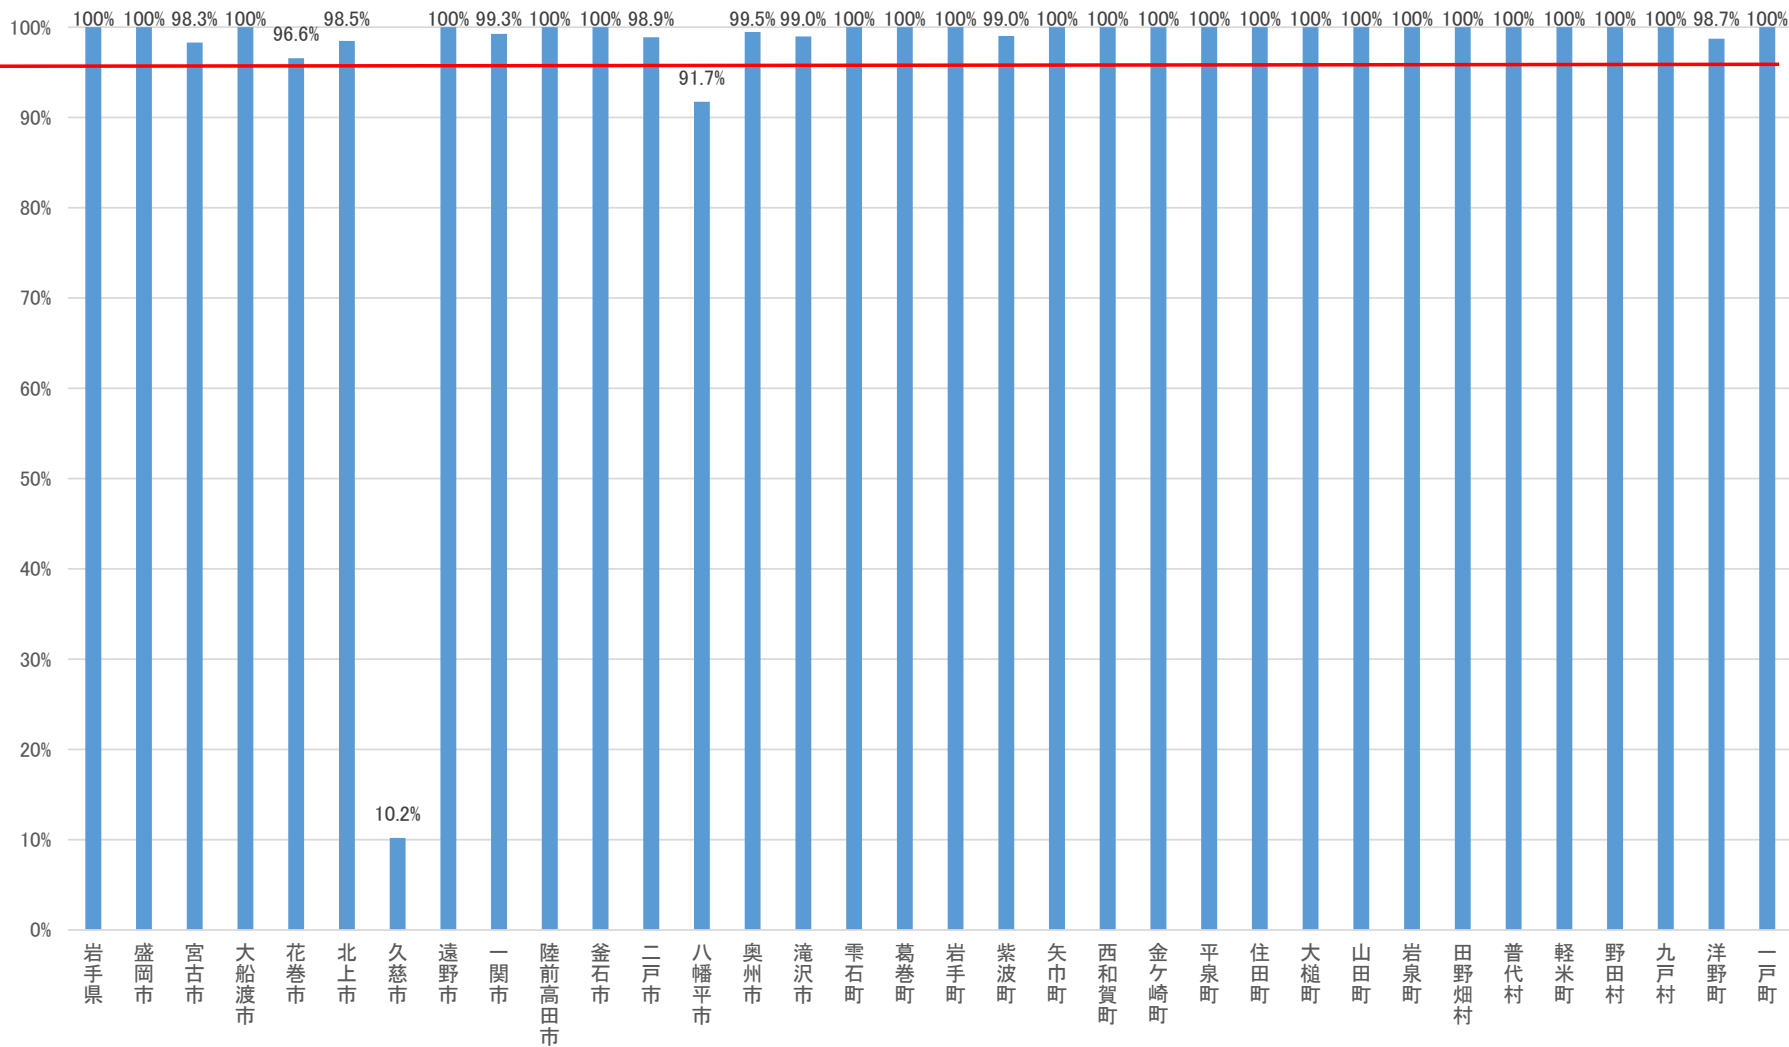

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点

県平均 99.9%

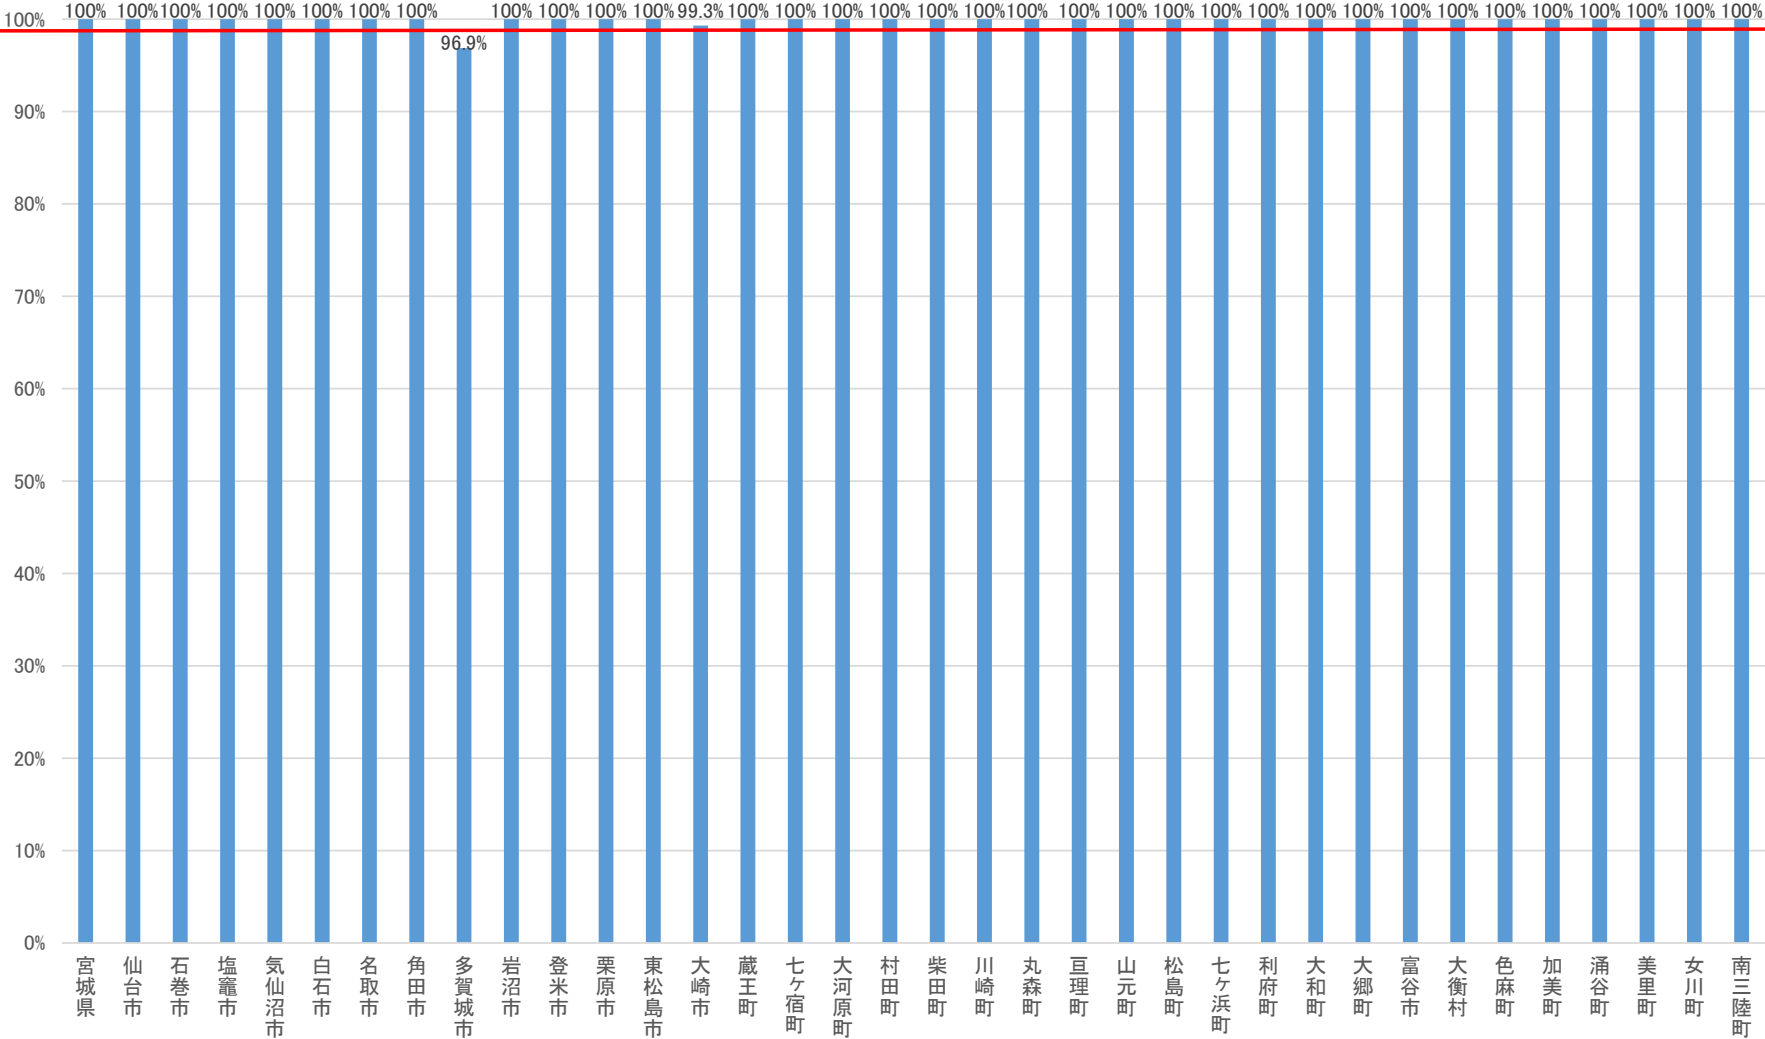

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


県平均 98.0%



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 99.5%

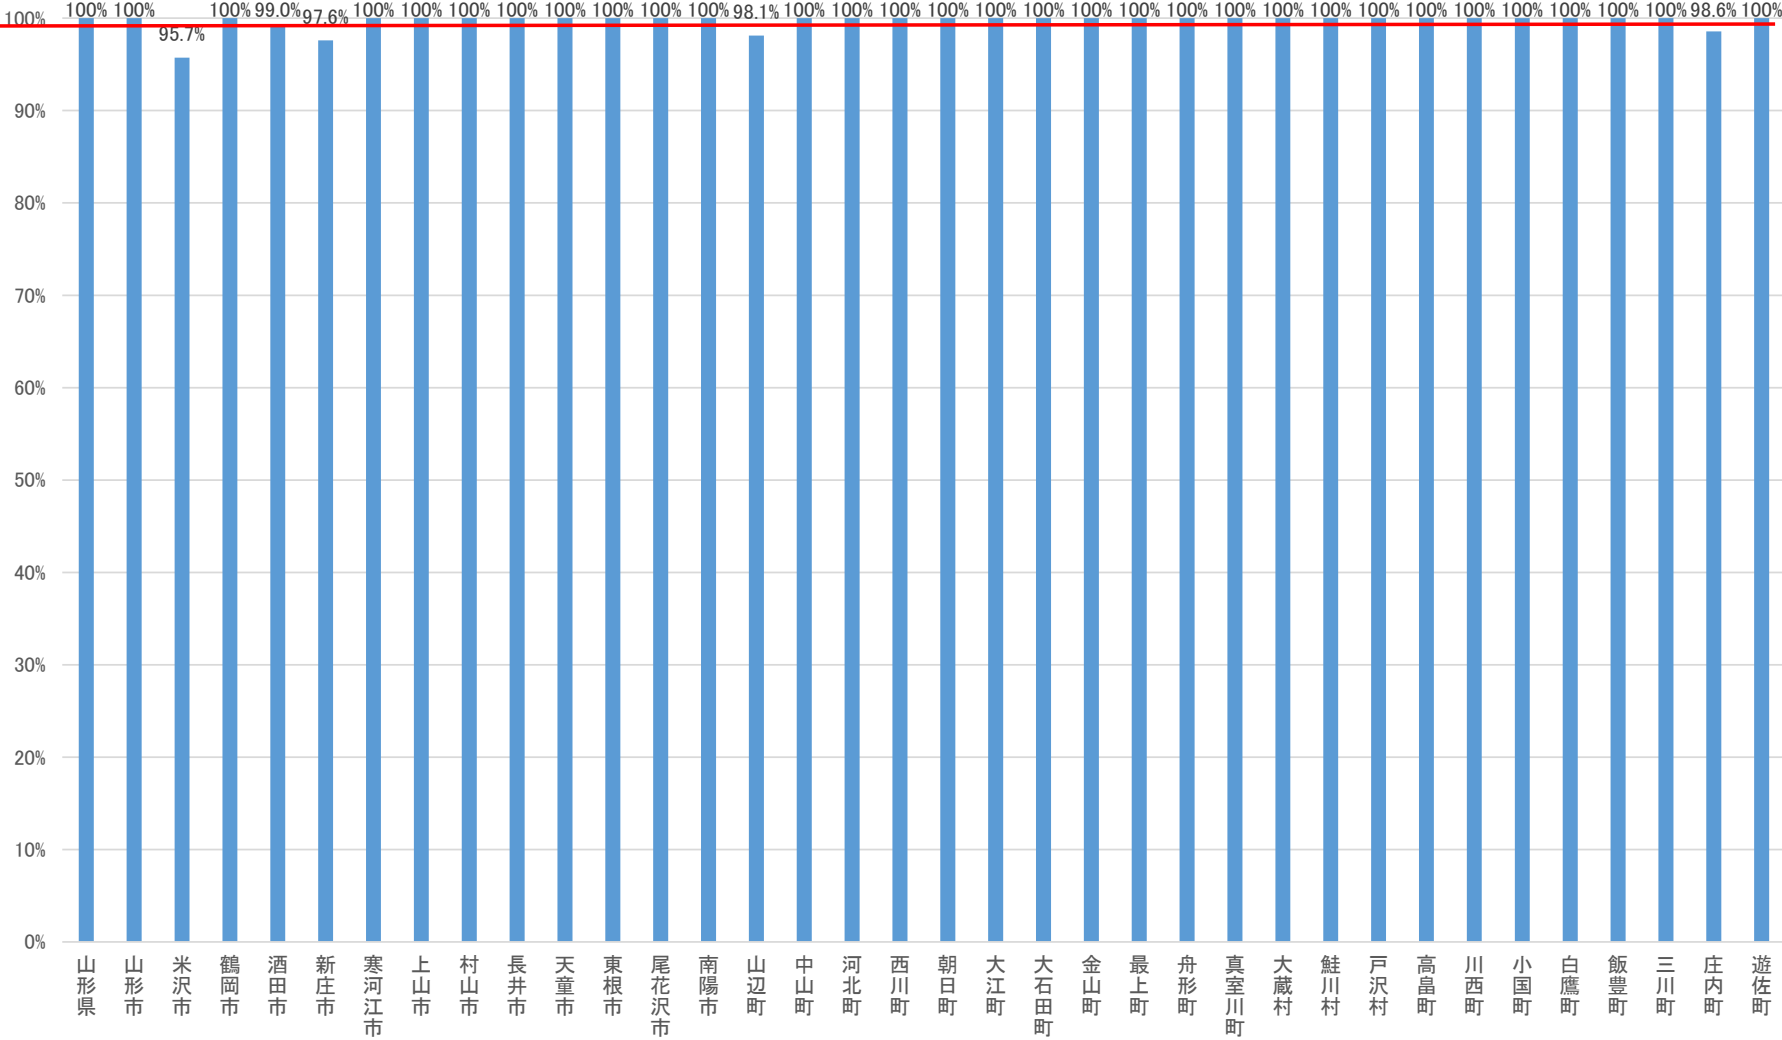

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

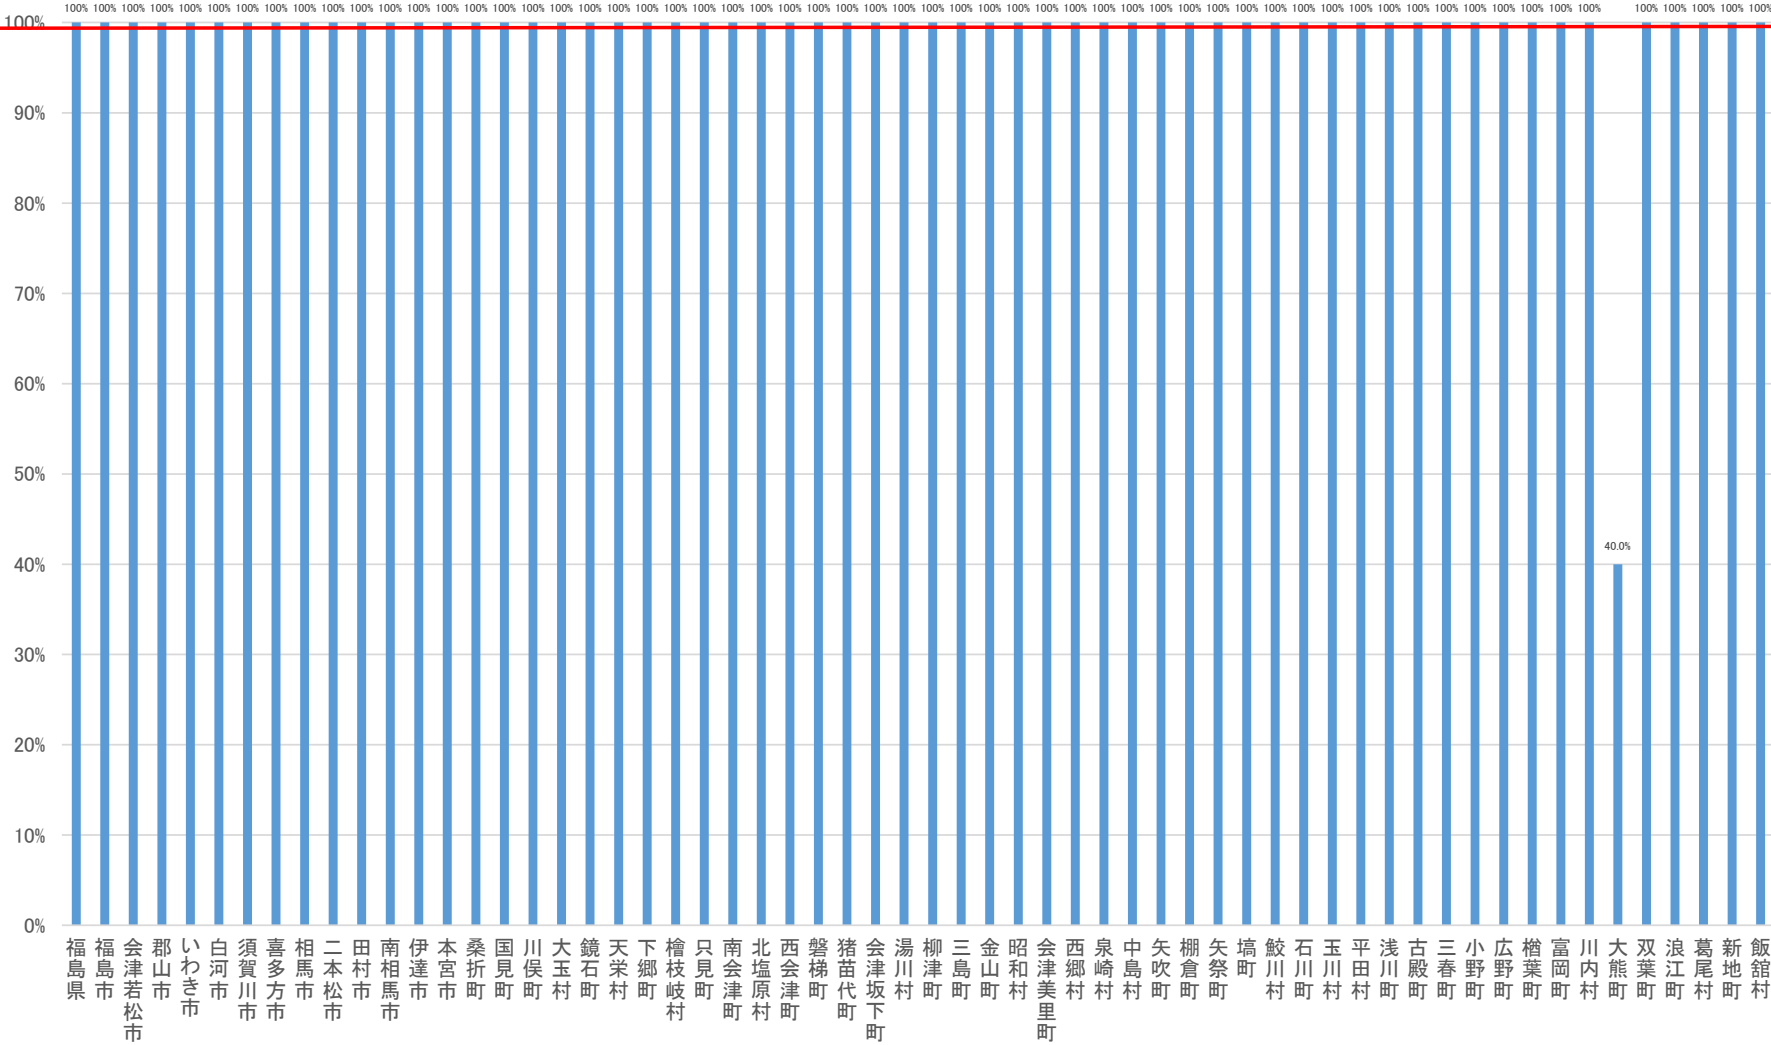

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点

県平均 100%

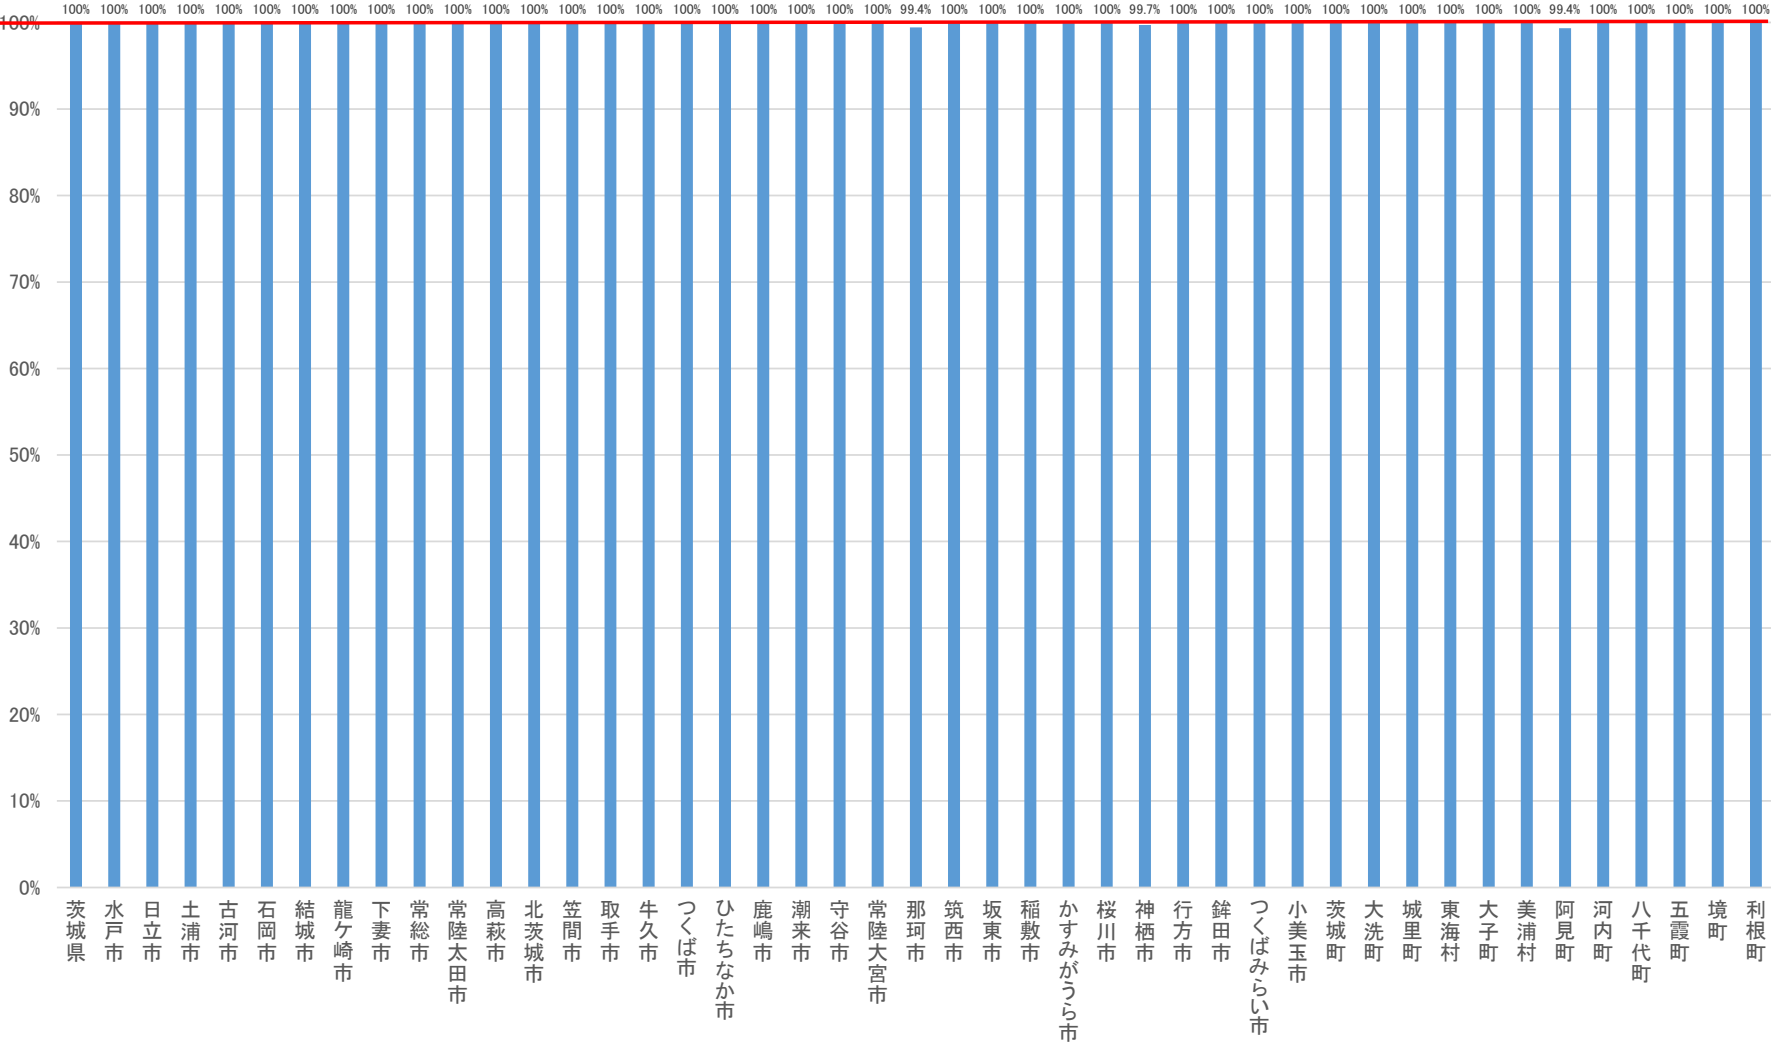

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

県平均 99.1%



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点

県平均 99.5%



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


令和4年9月1日時点

県平均 100%



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


県平均 100%

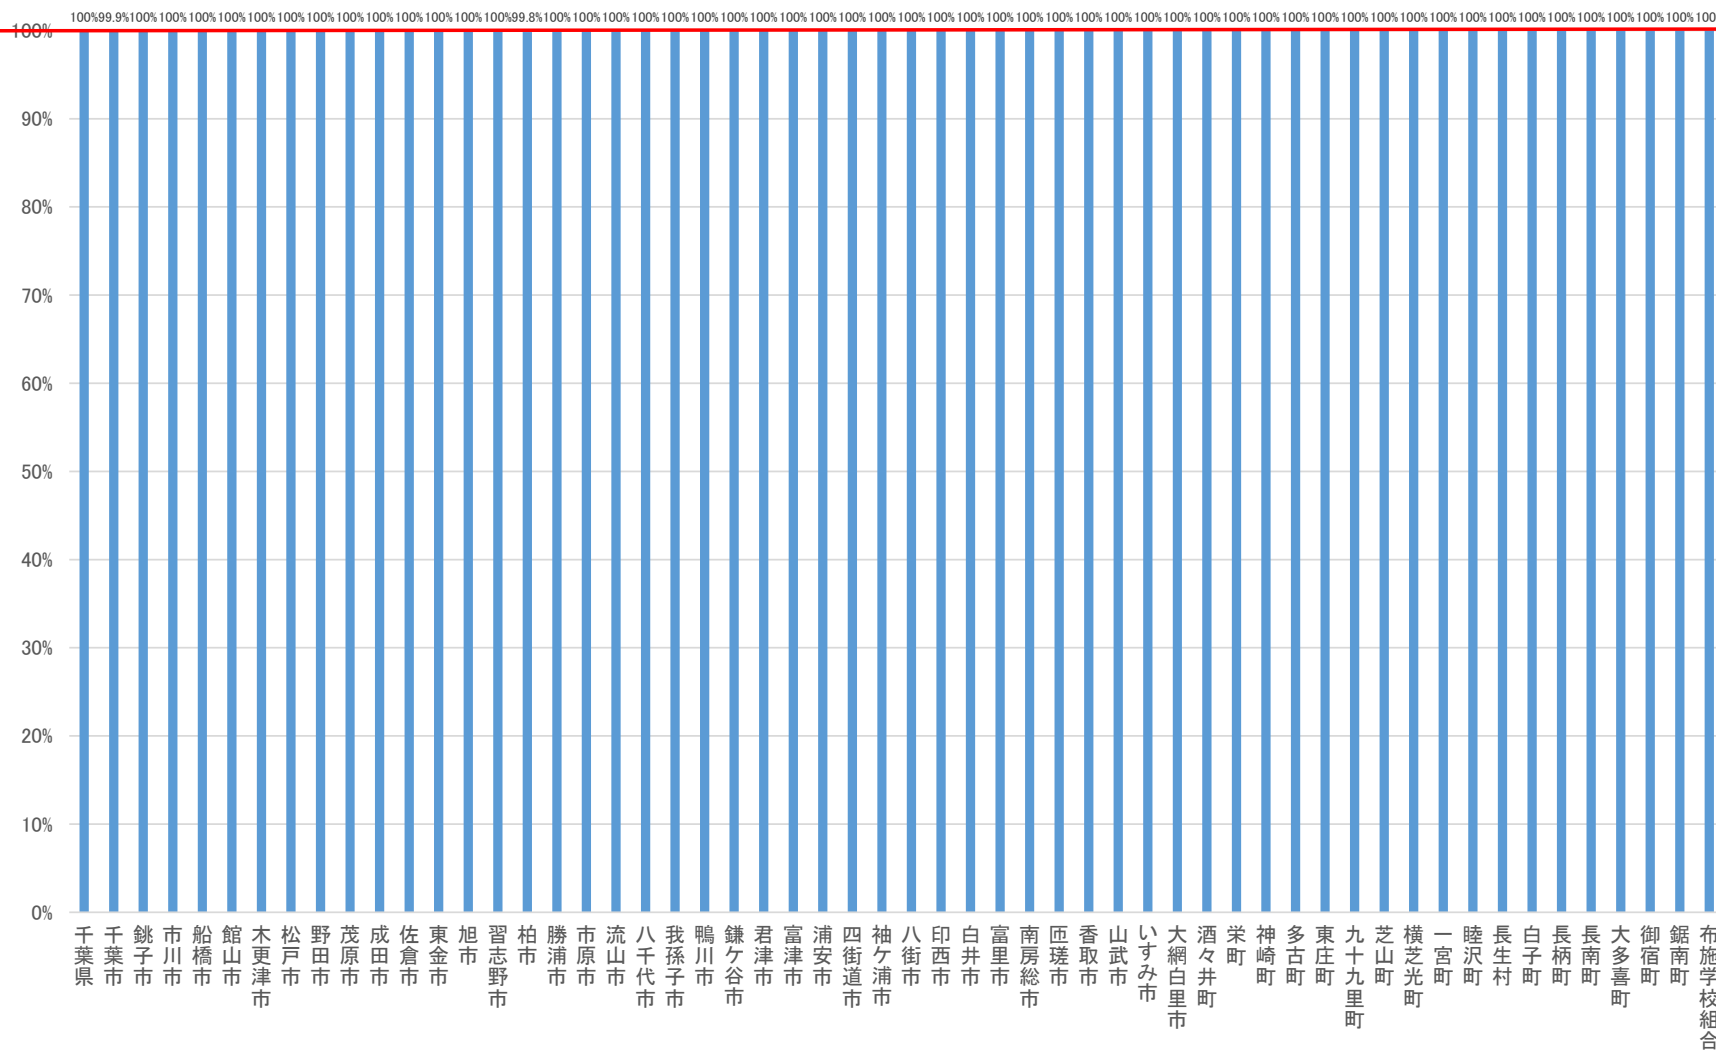

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


令和4年9月1日時点

都平均 100%

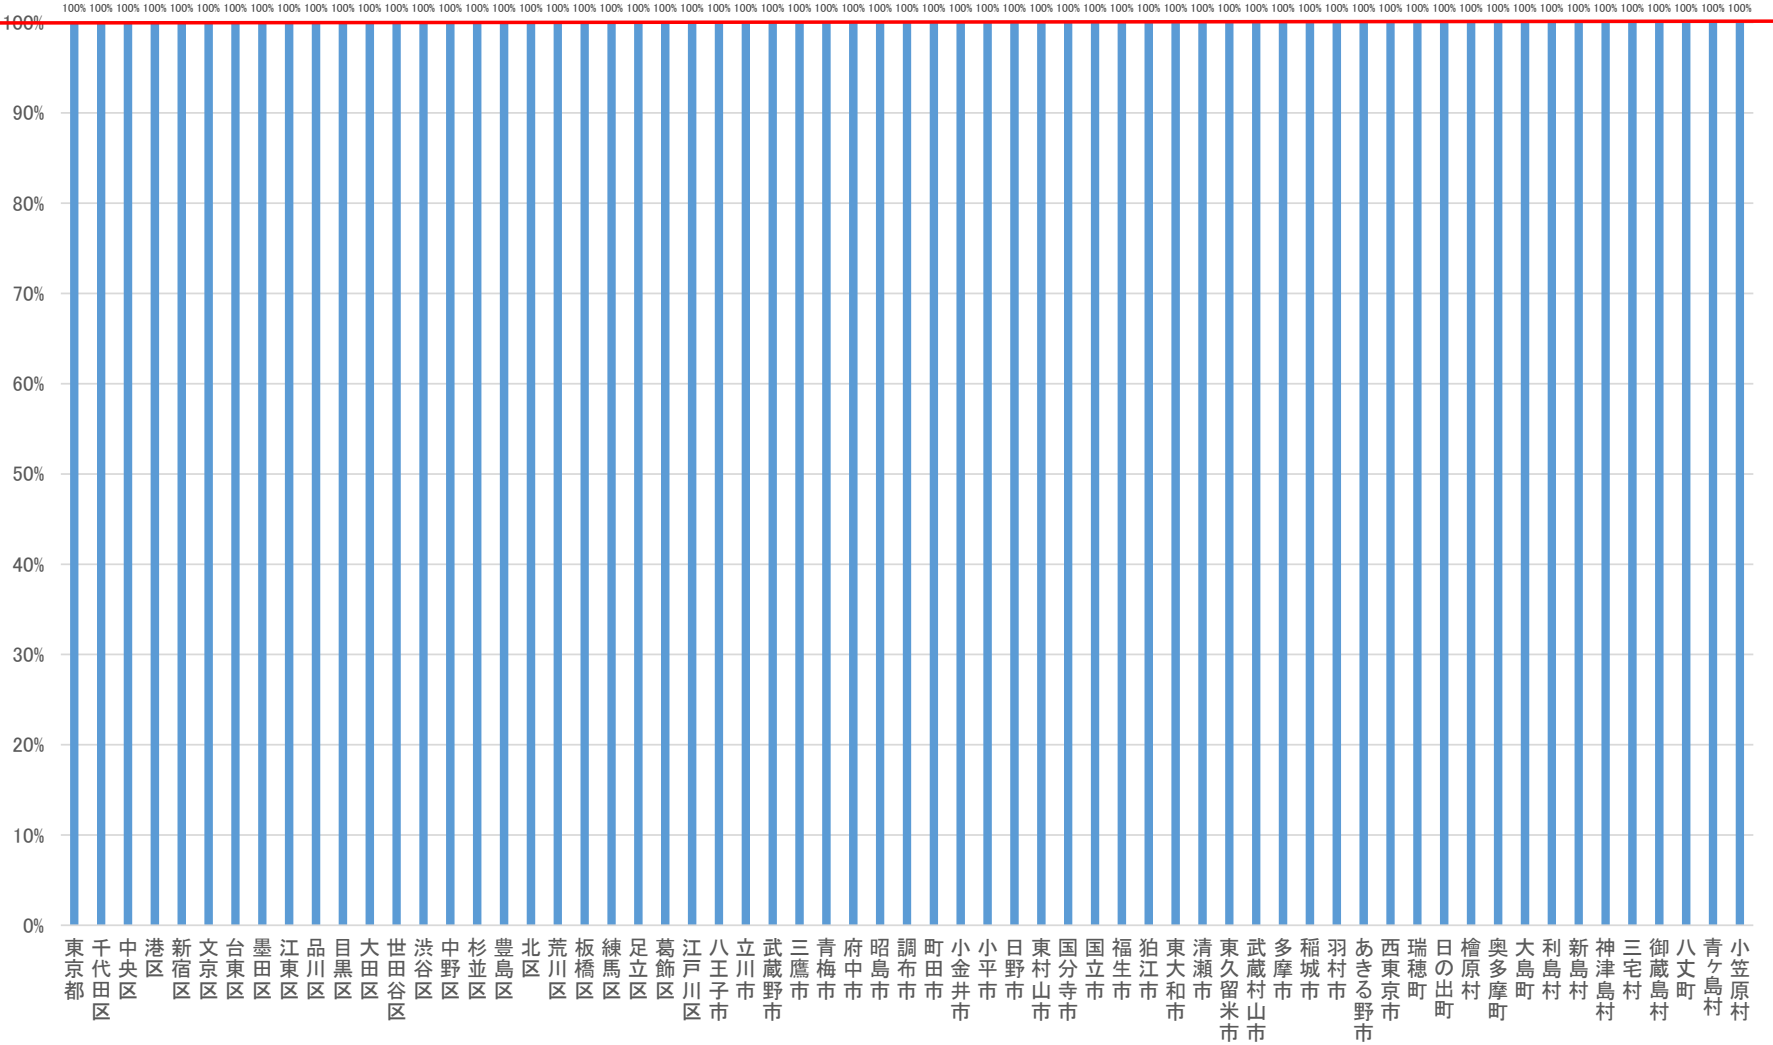

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


県平均 100%

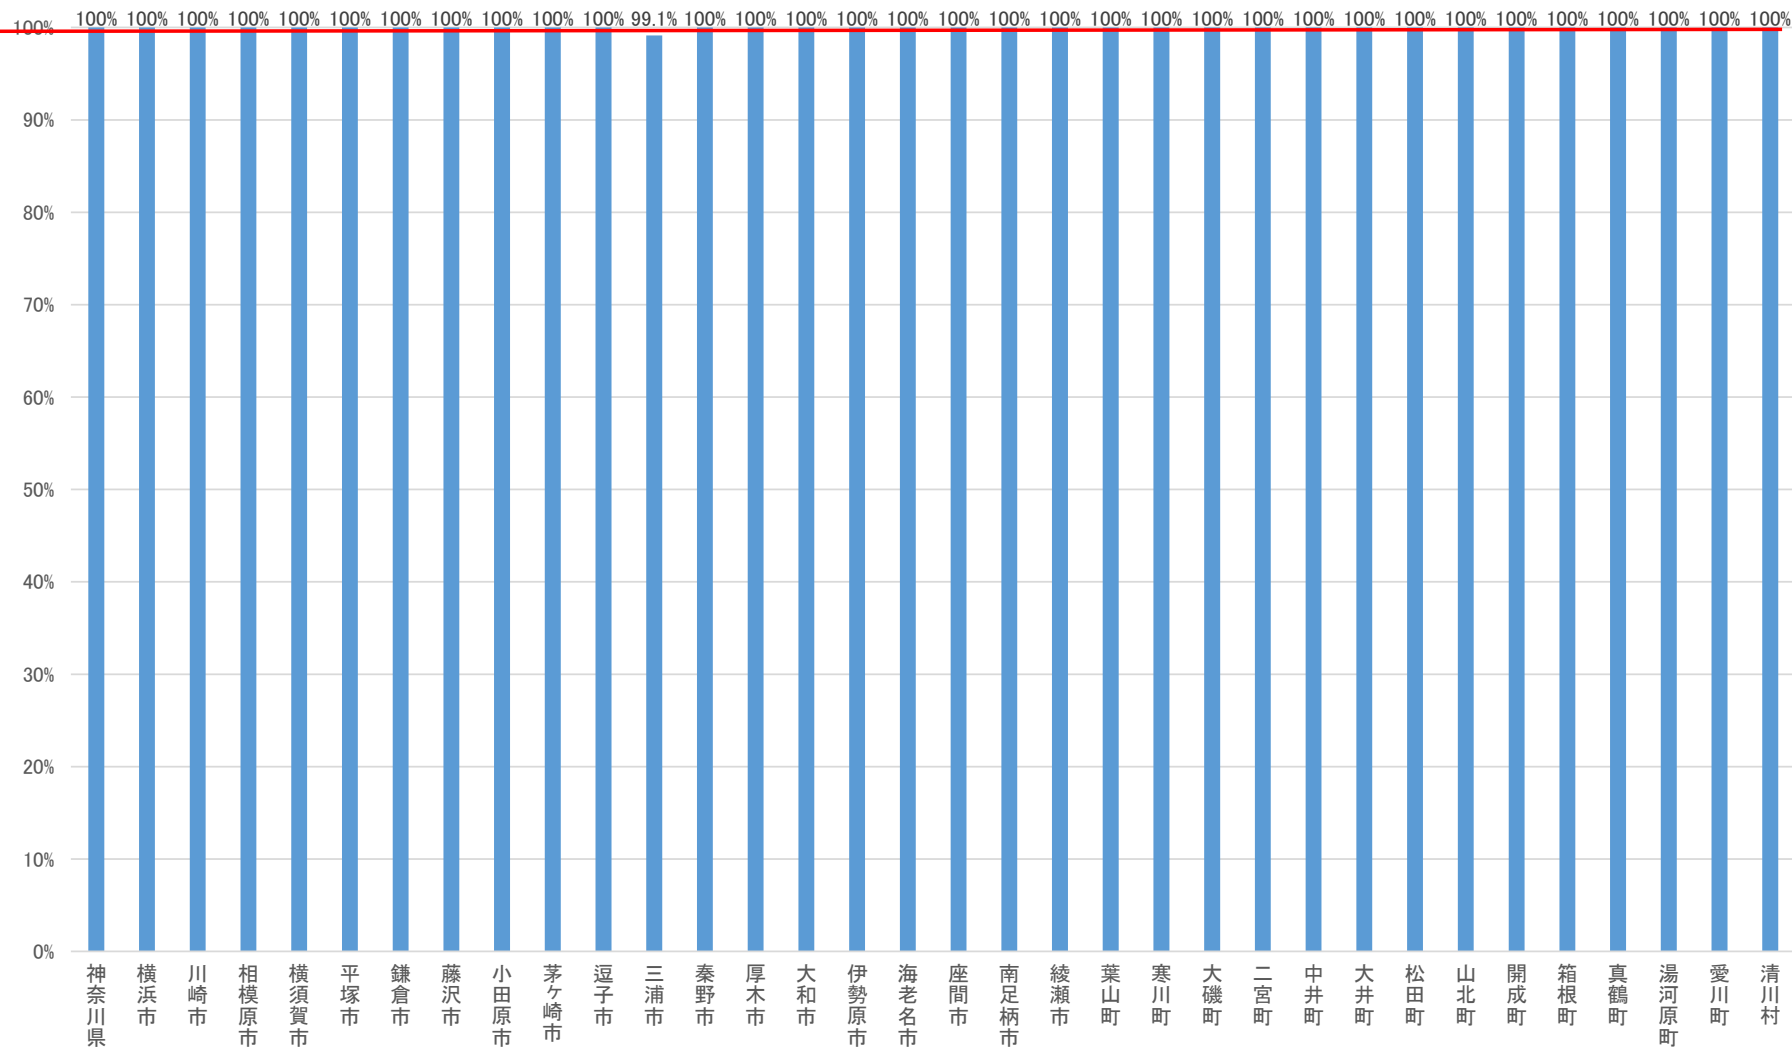

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


令和4年9月1日時点

県平均 99.9%

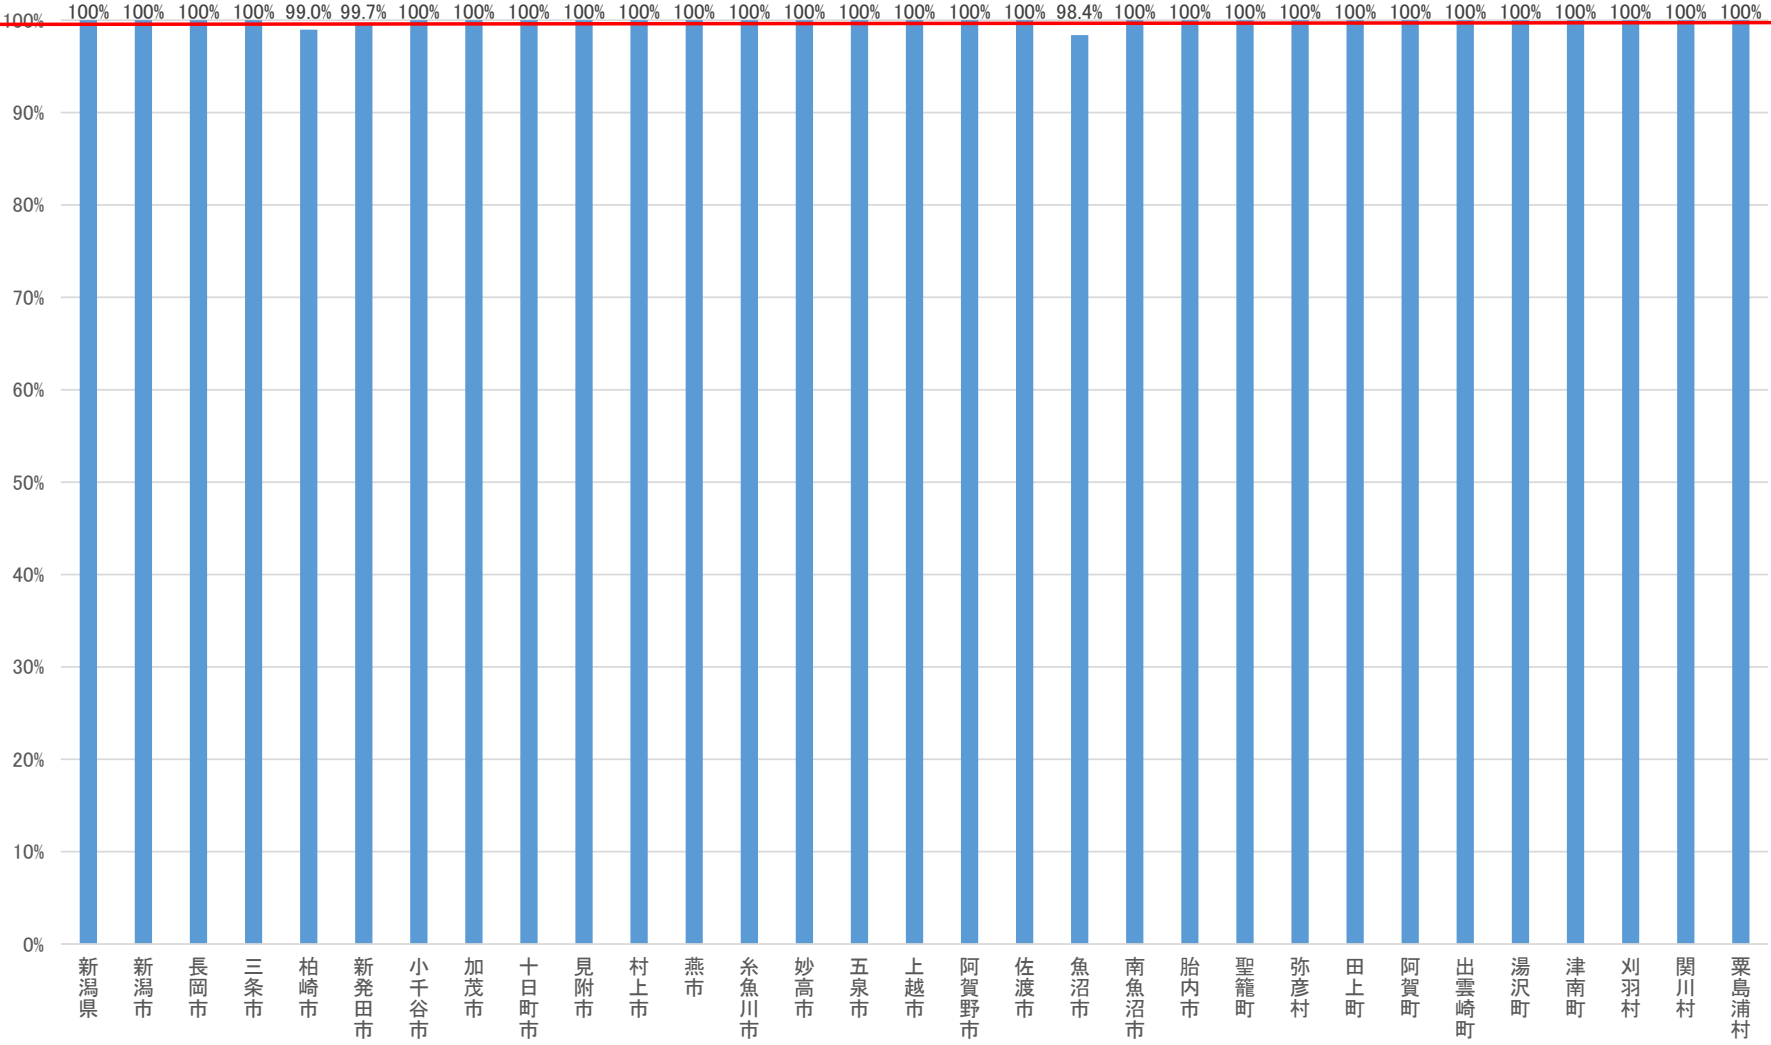

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


県平均 100%

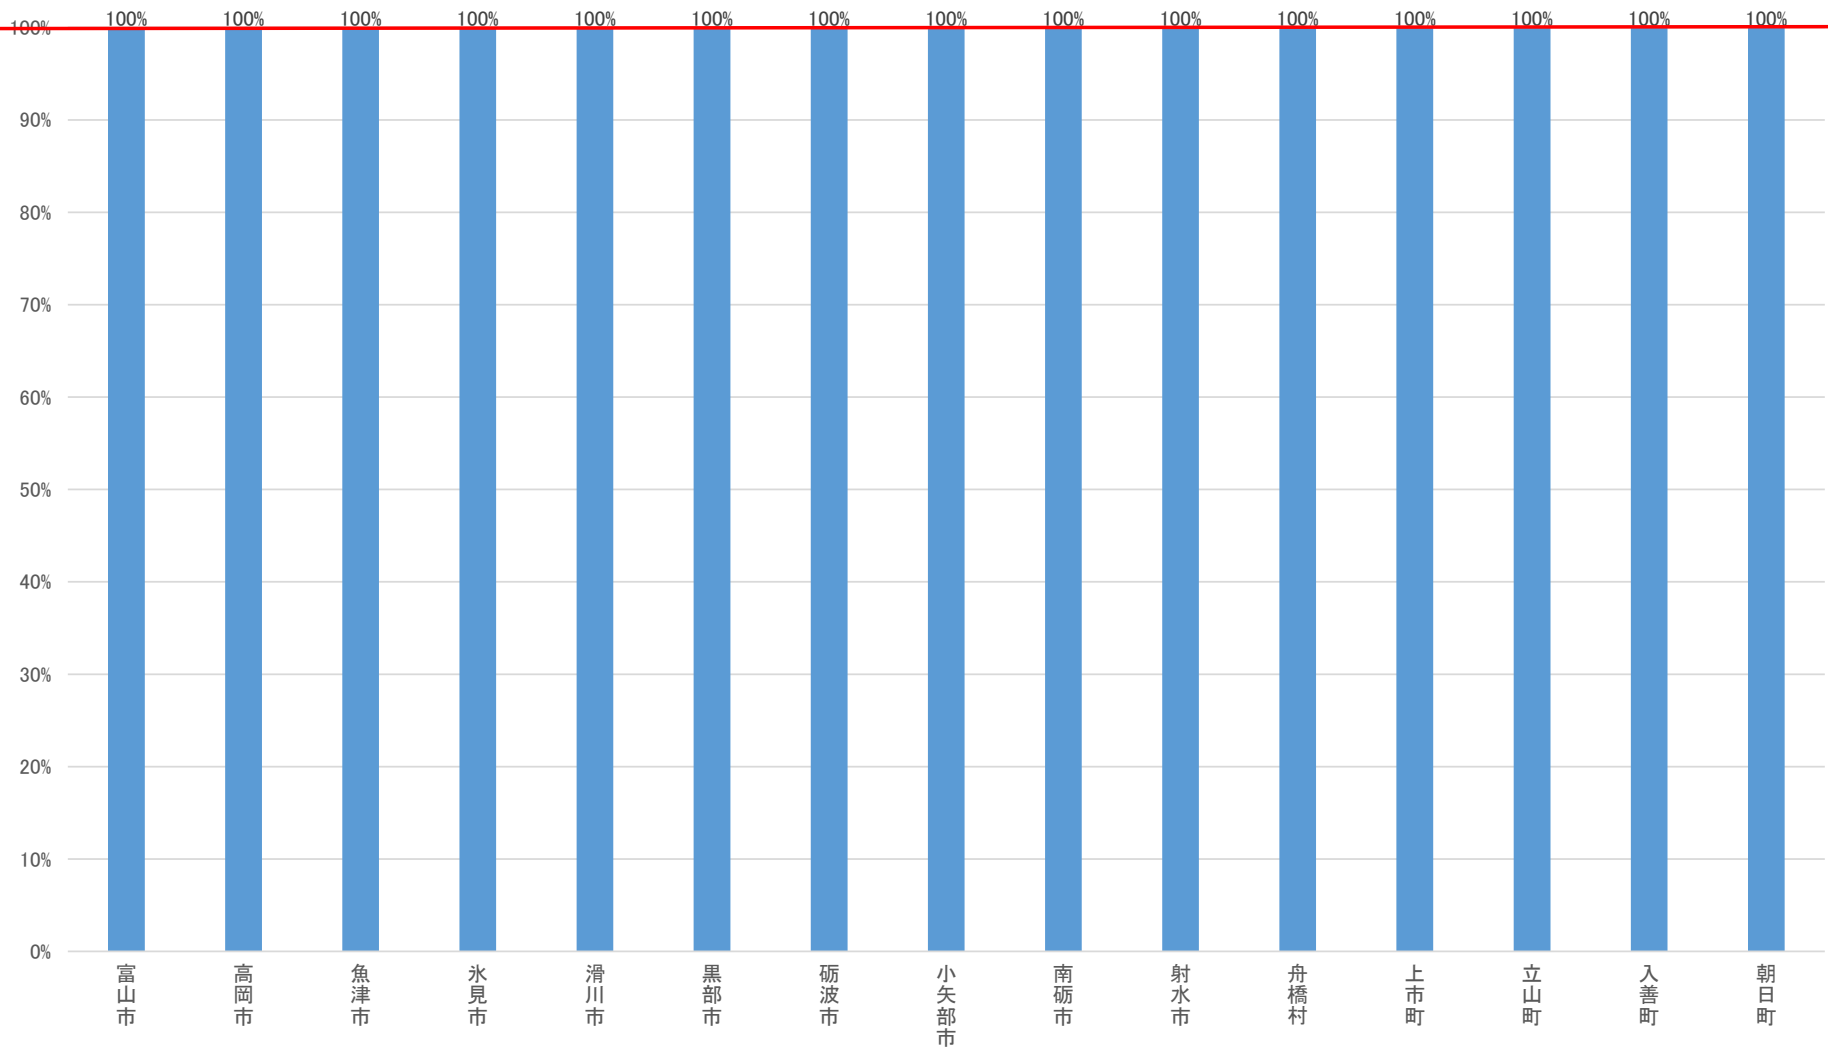

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

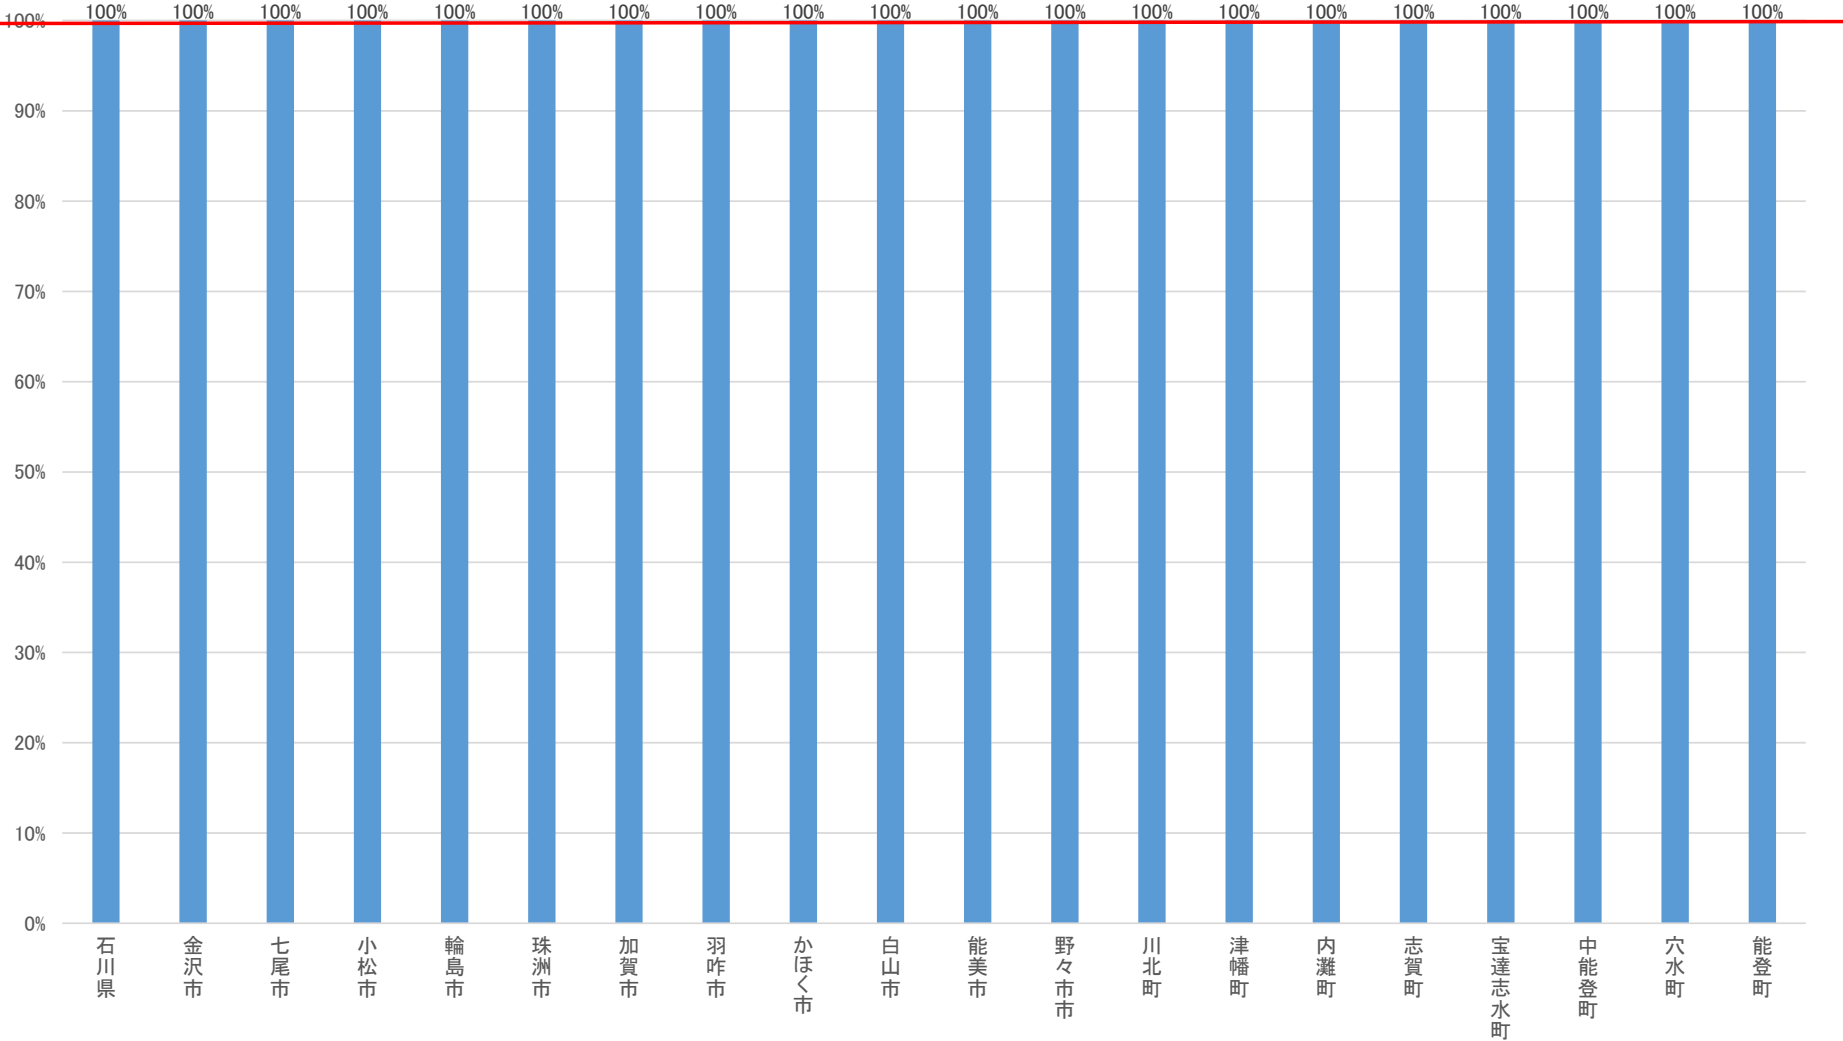

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 99.9%

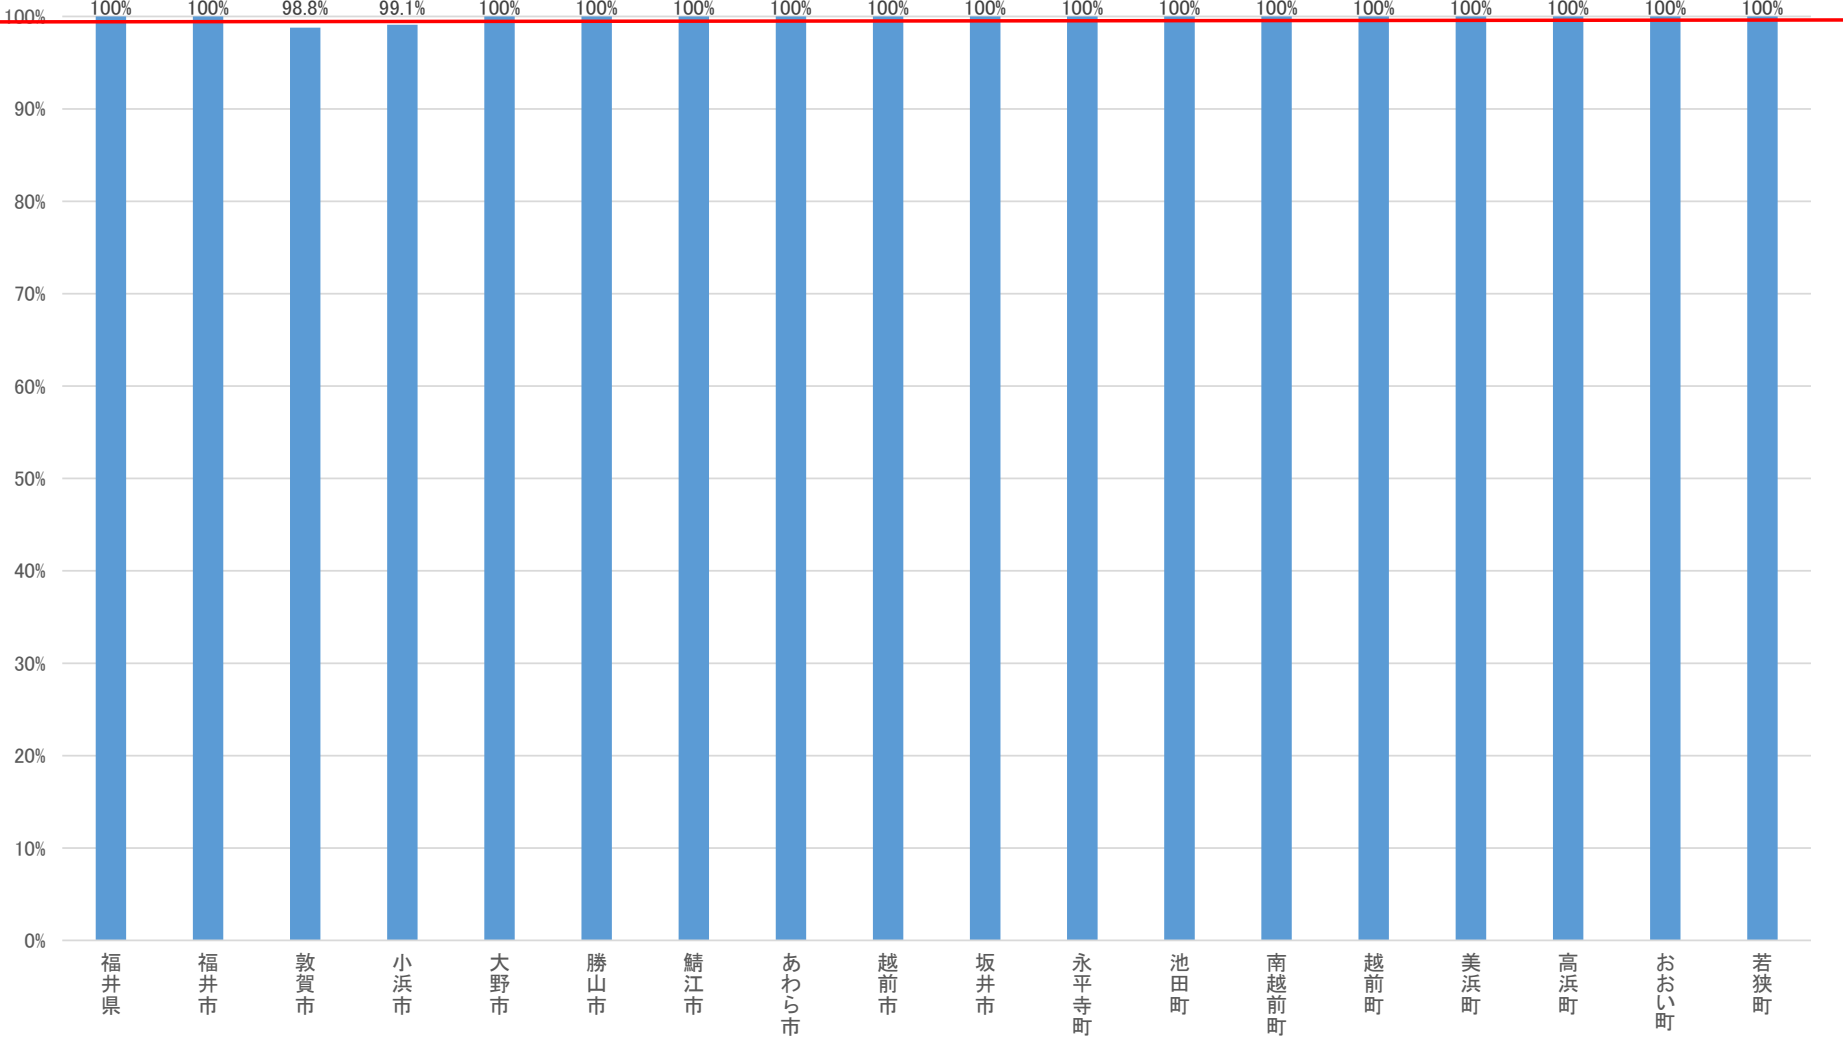

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 97.7%

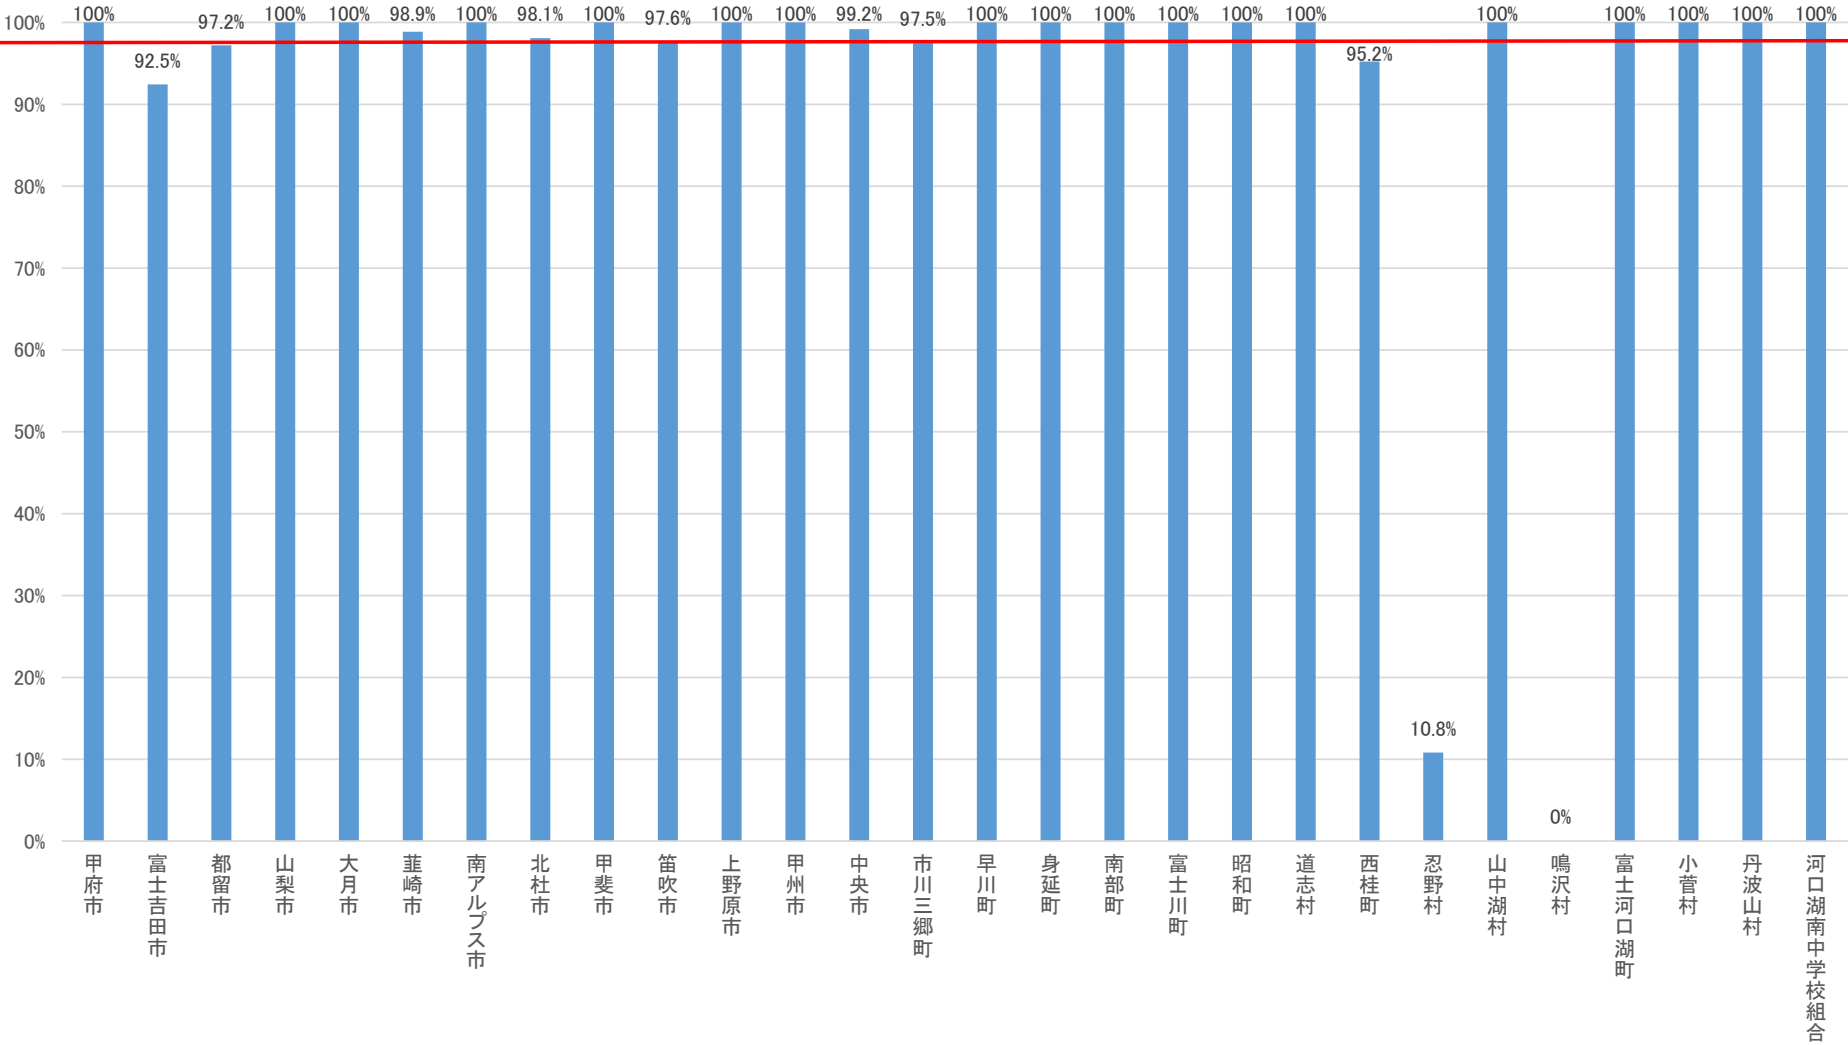

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 99.9%

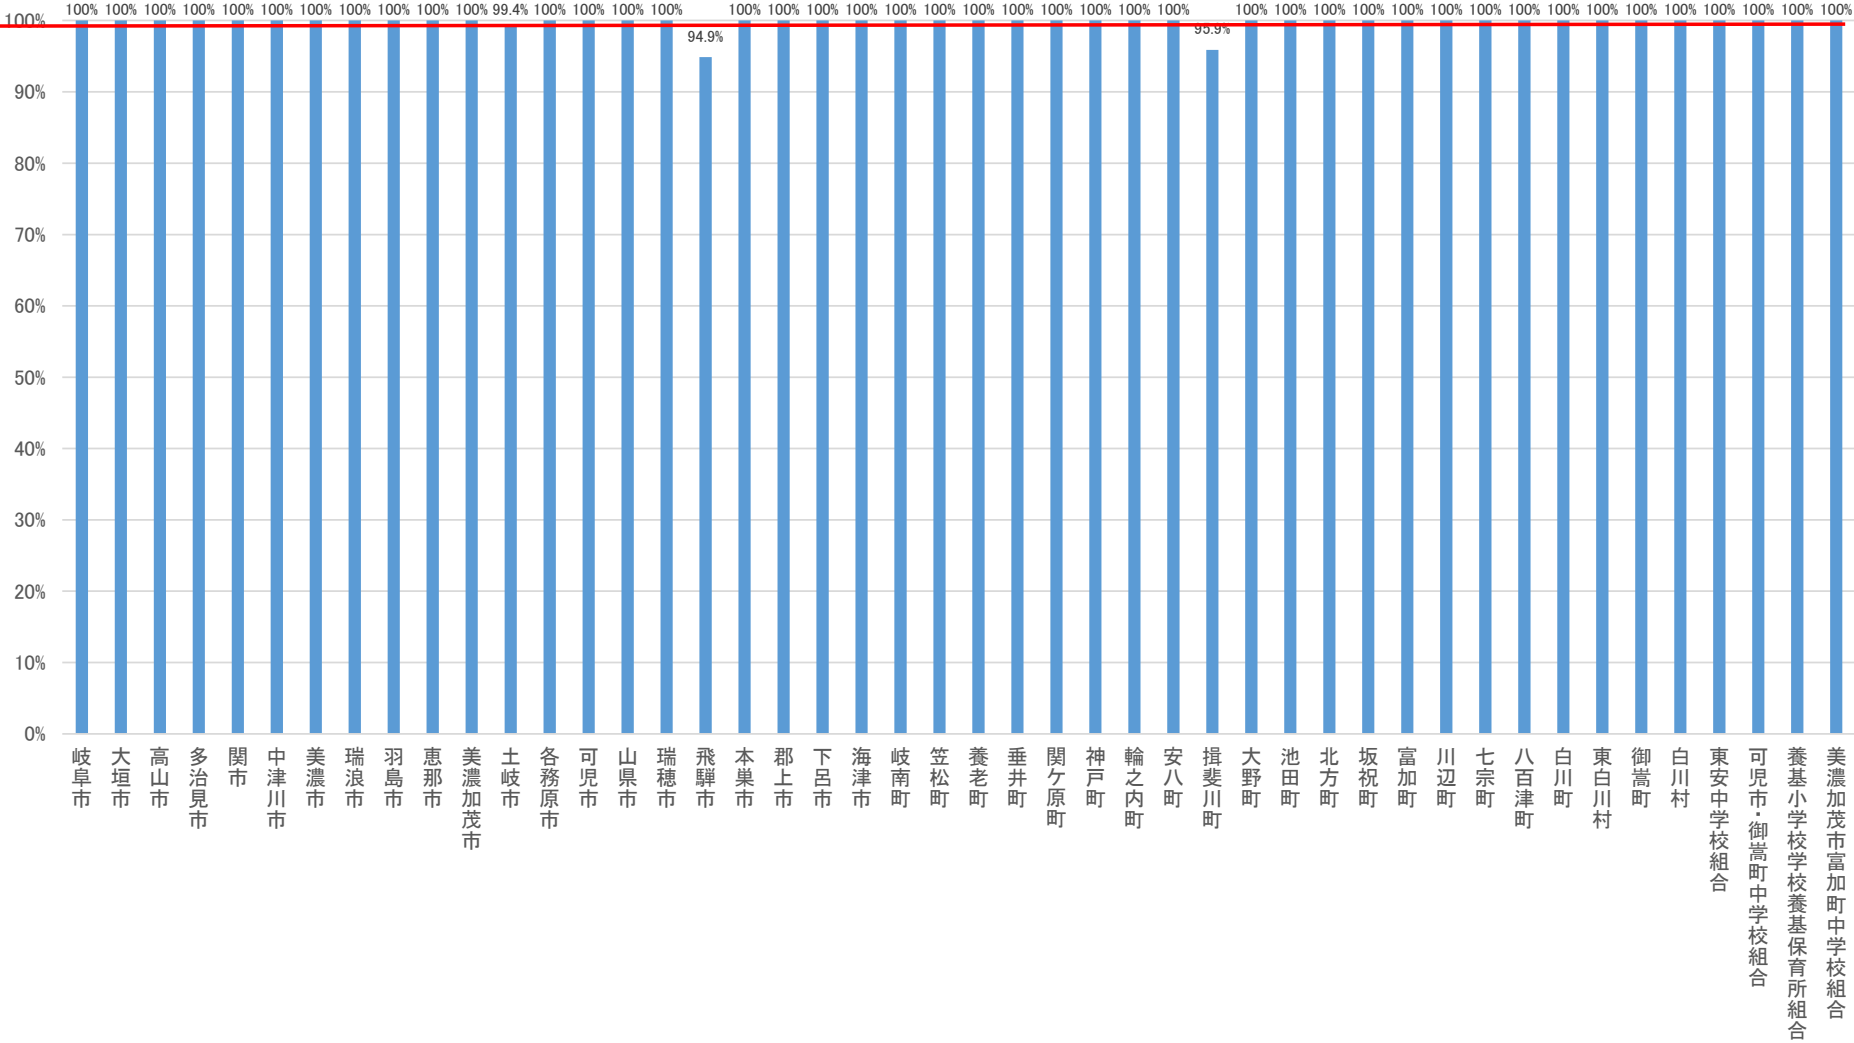

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

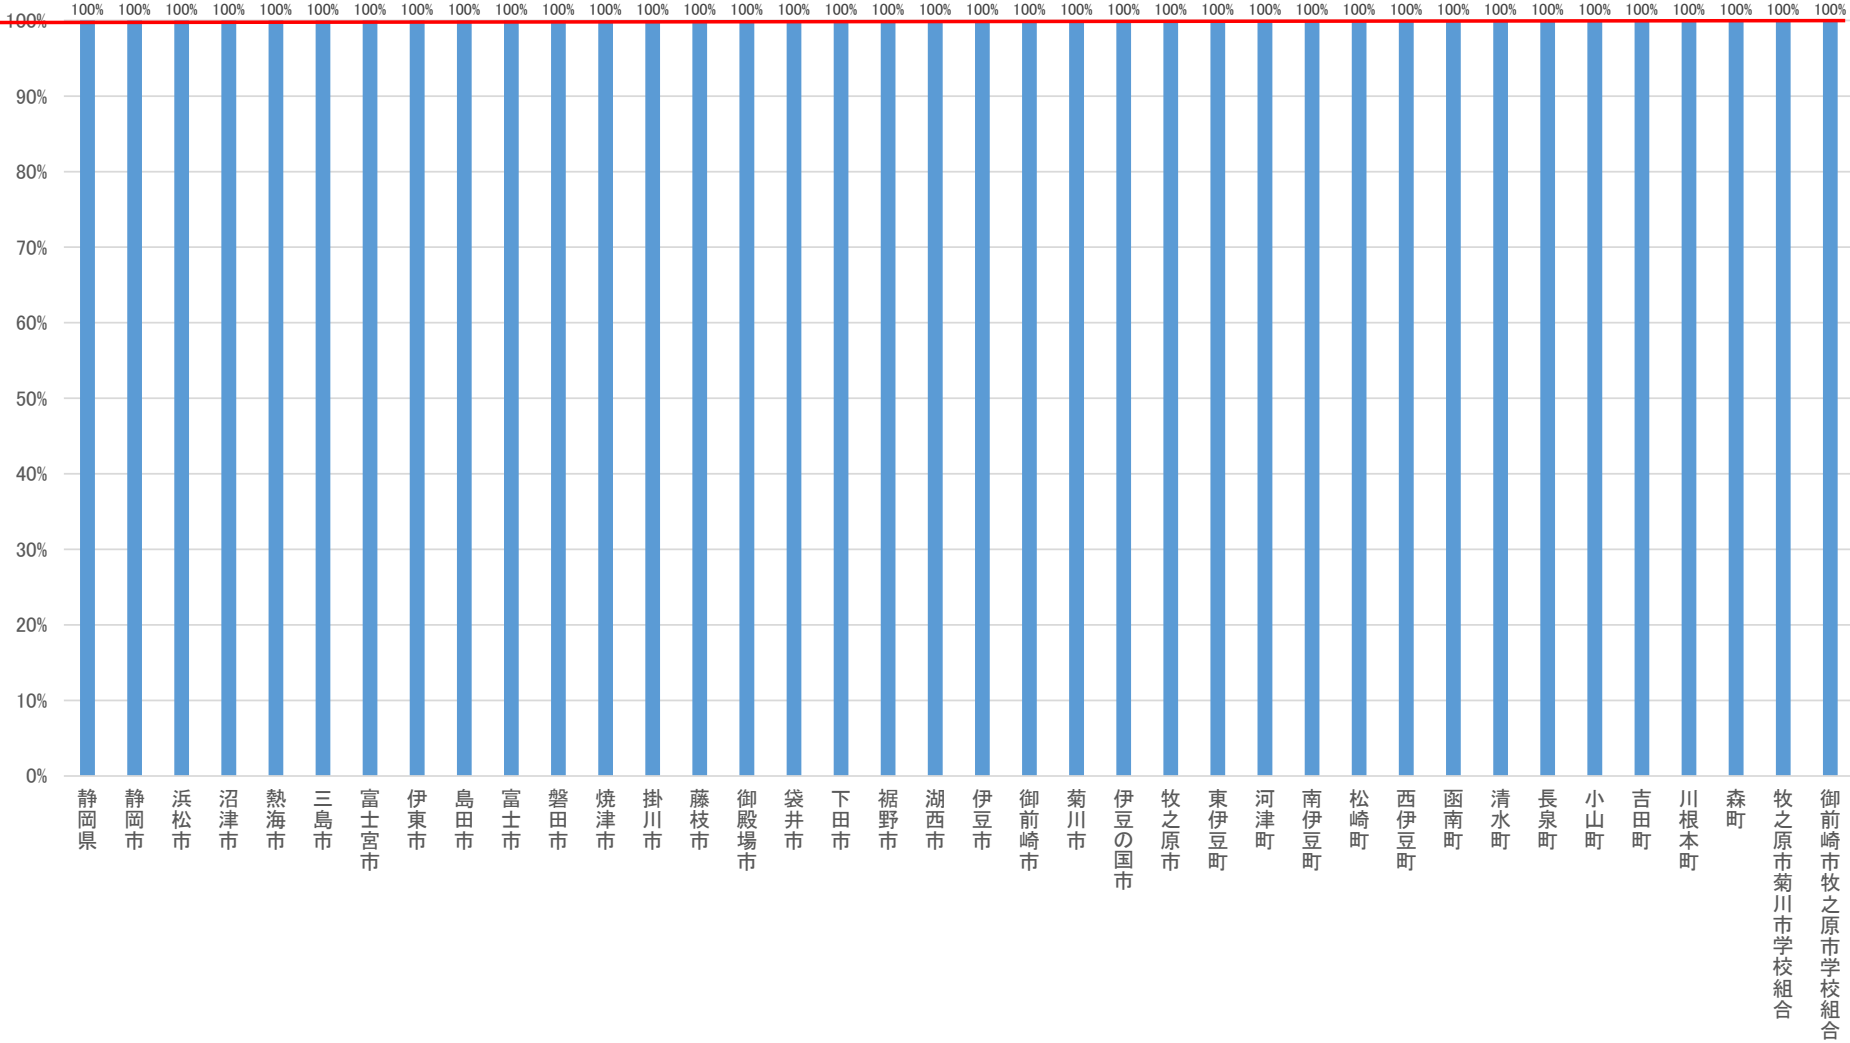

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

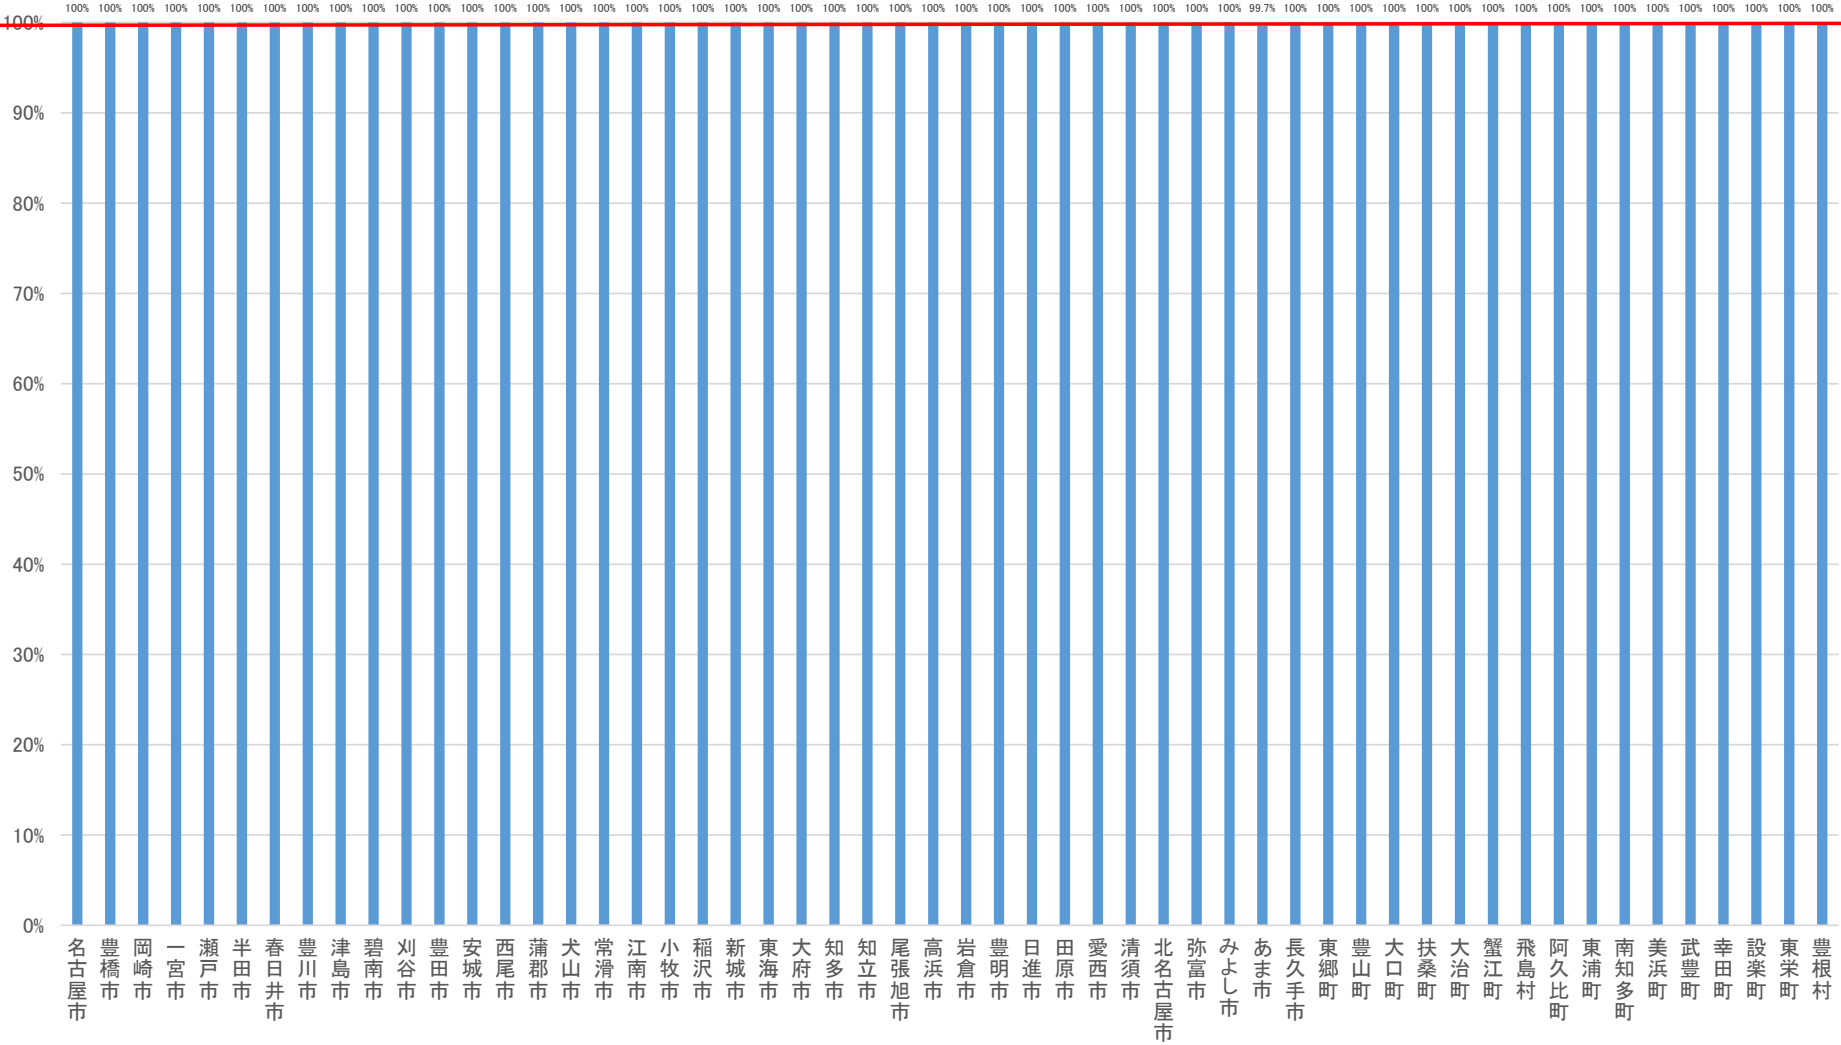

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 99.9%

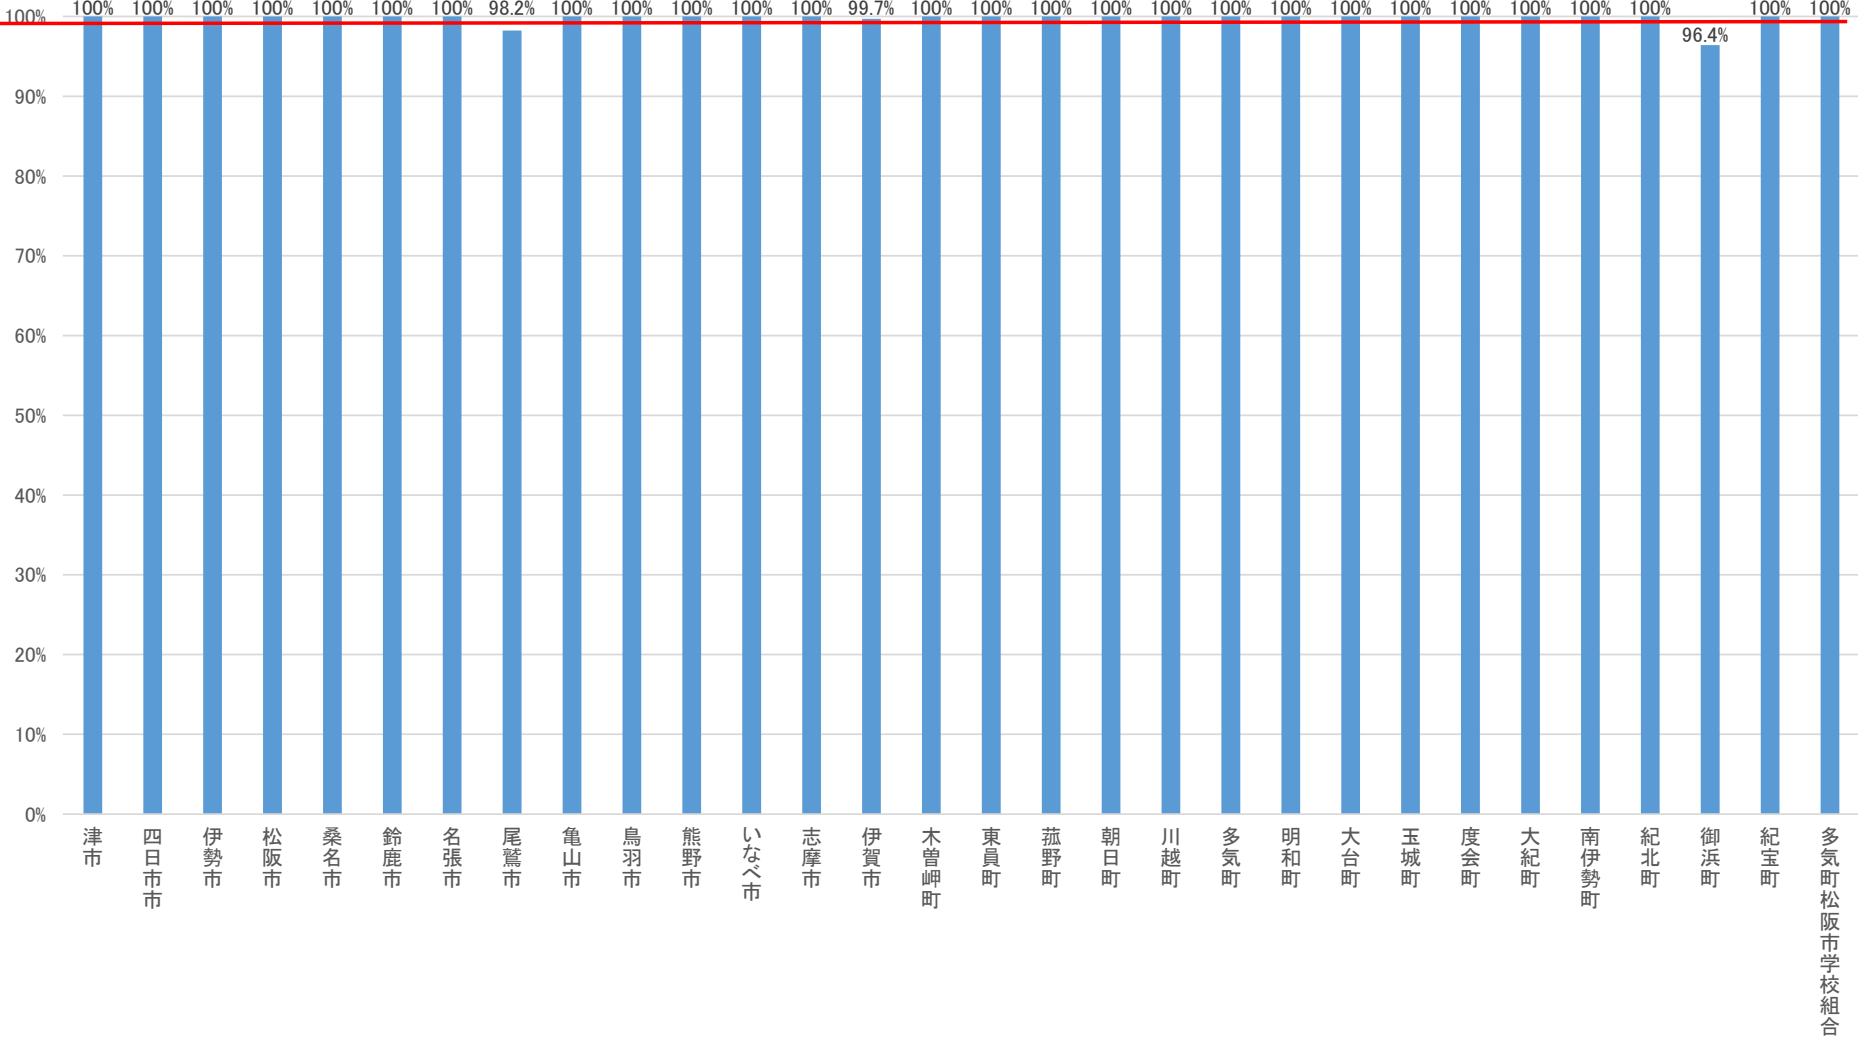

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

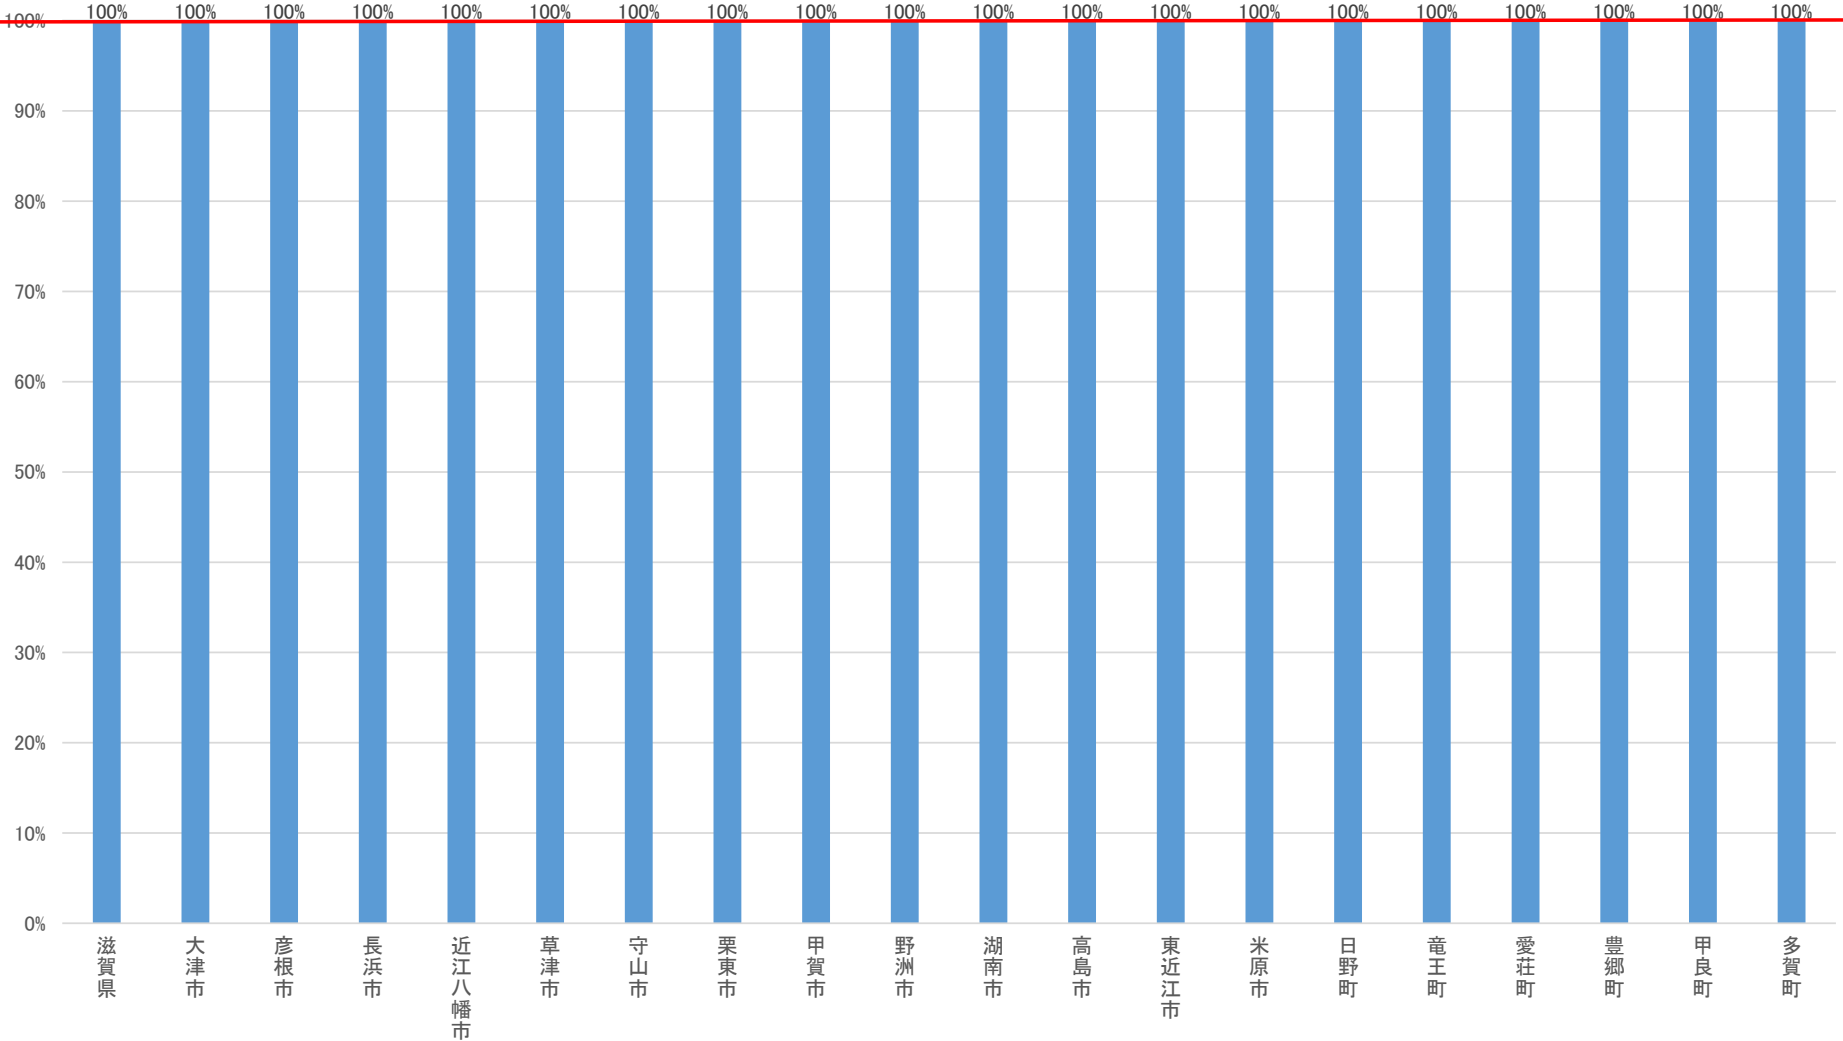

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


府平均 100%

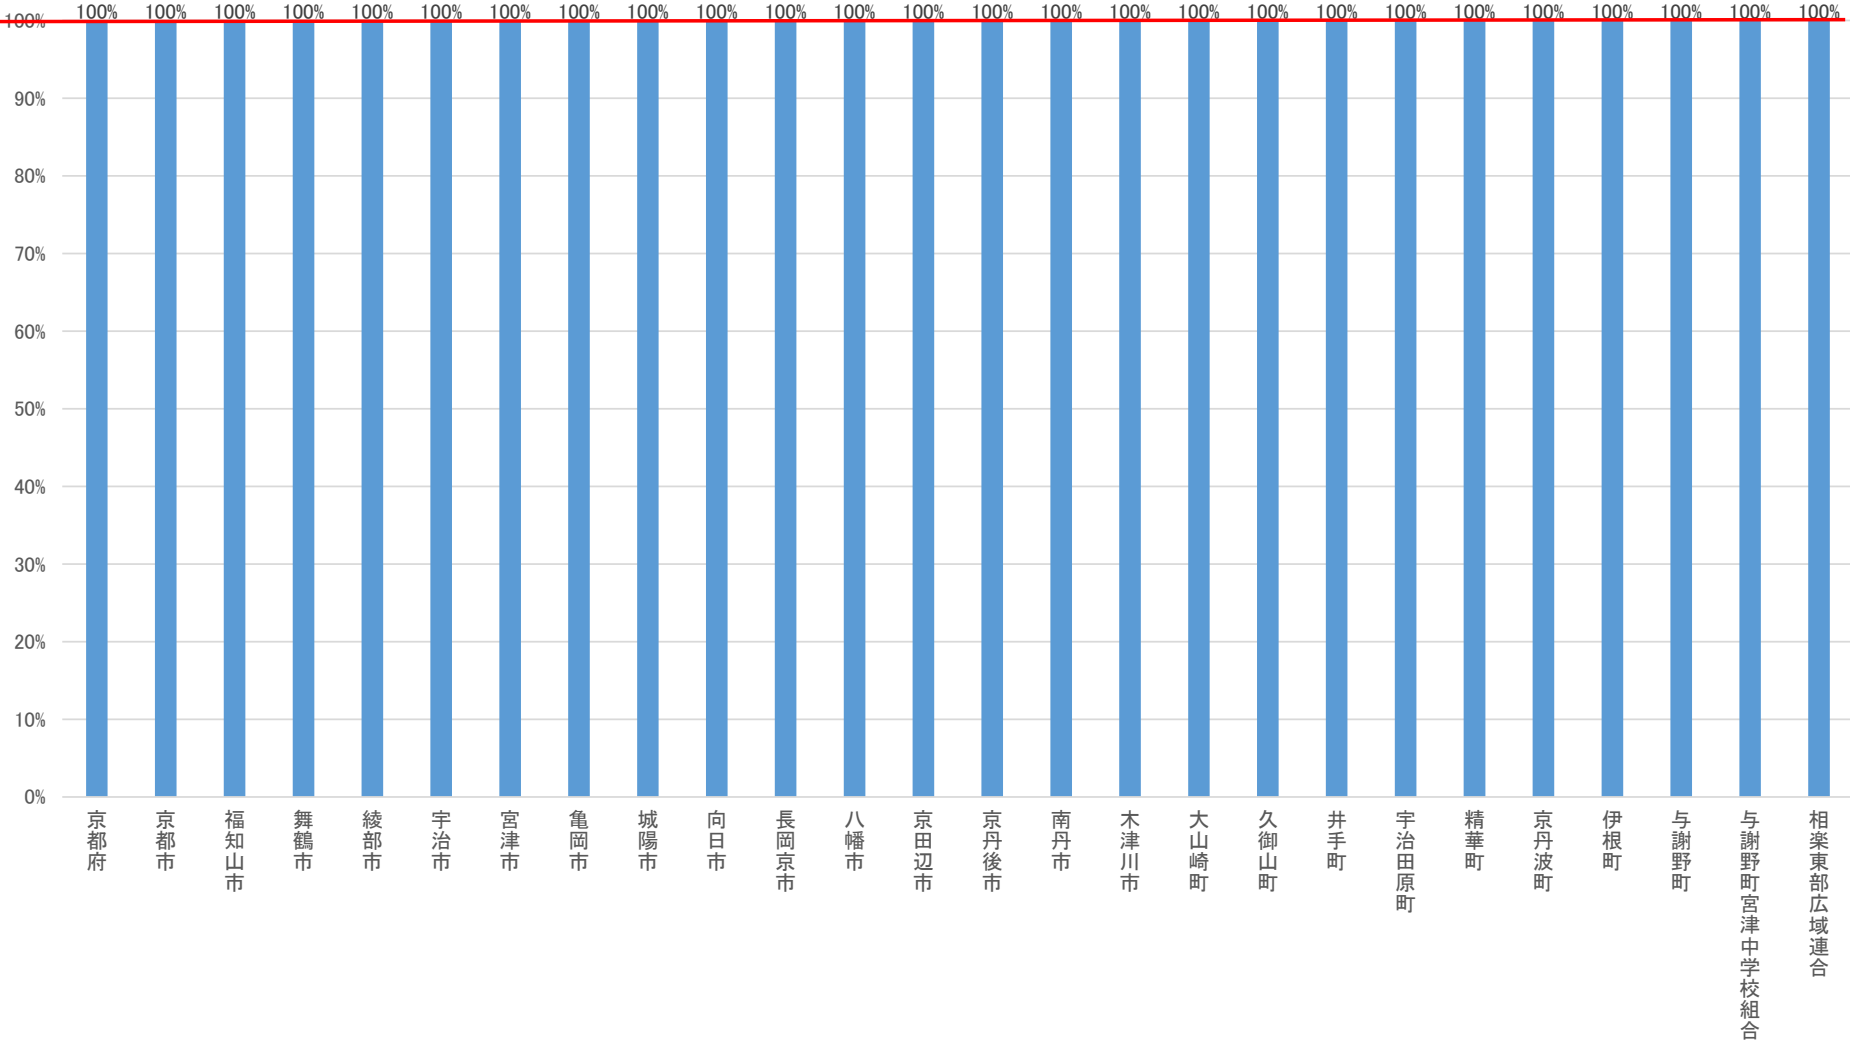

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


府平均 99.9%

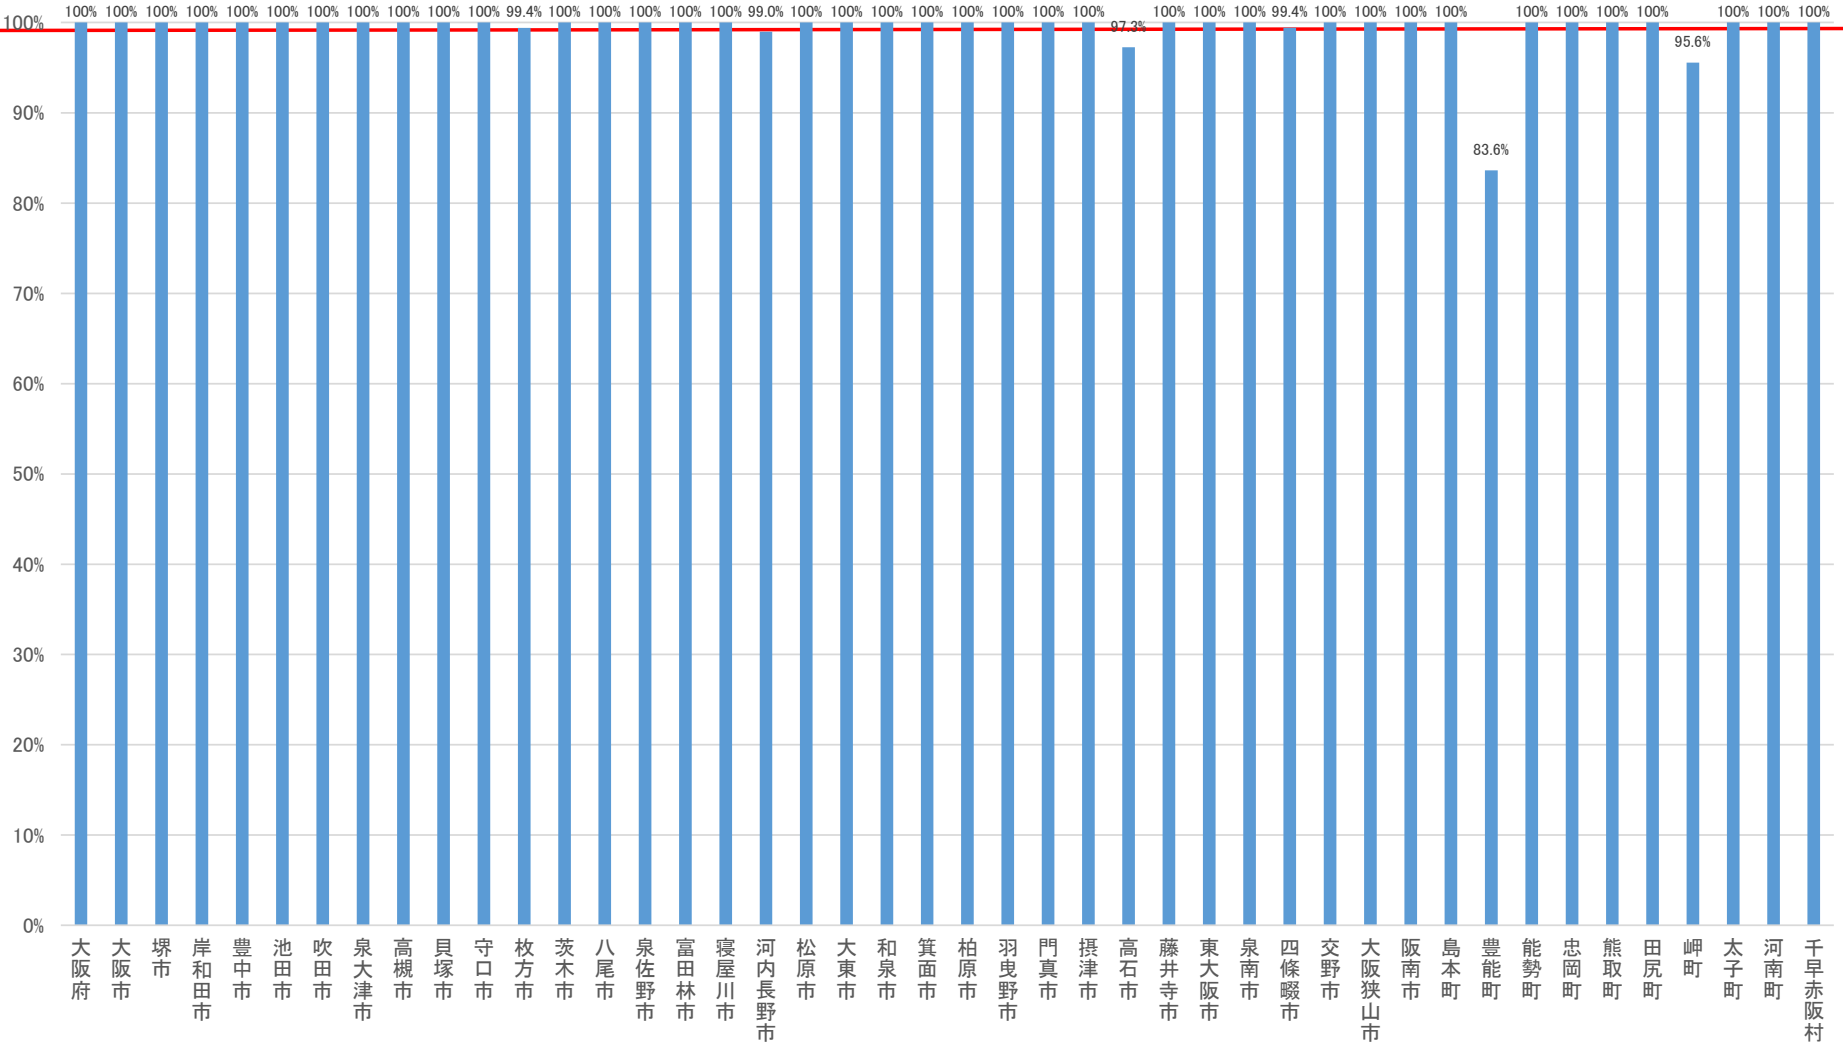

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

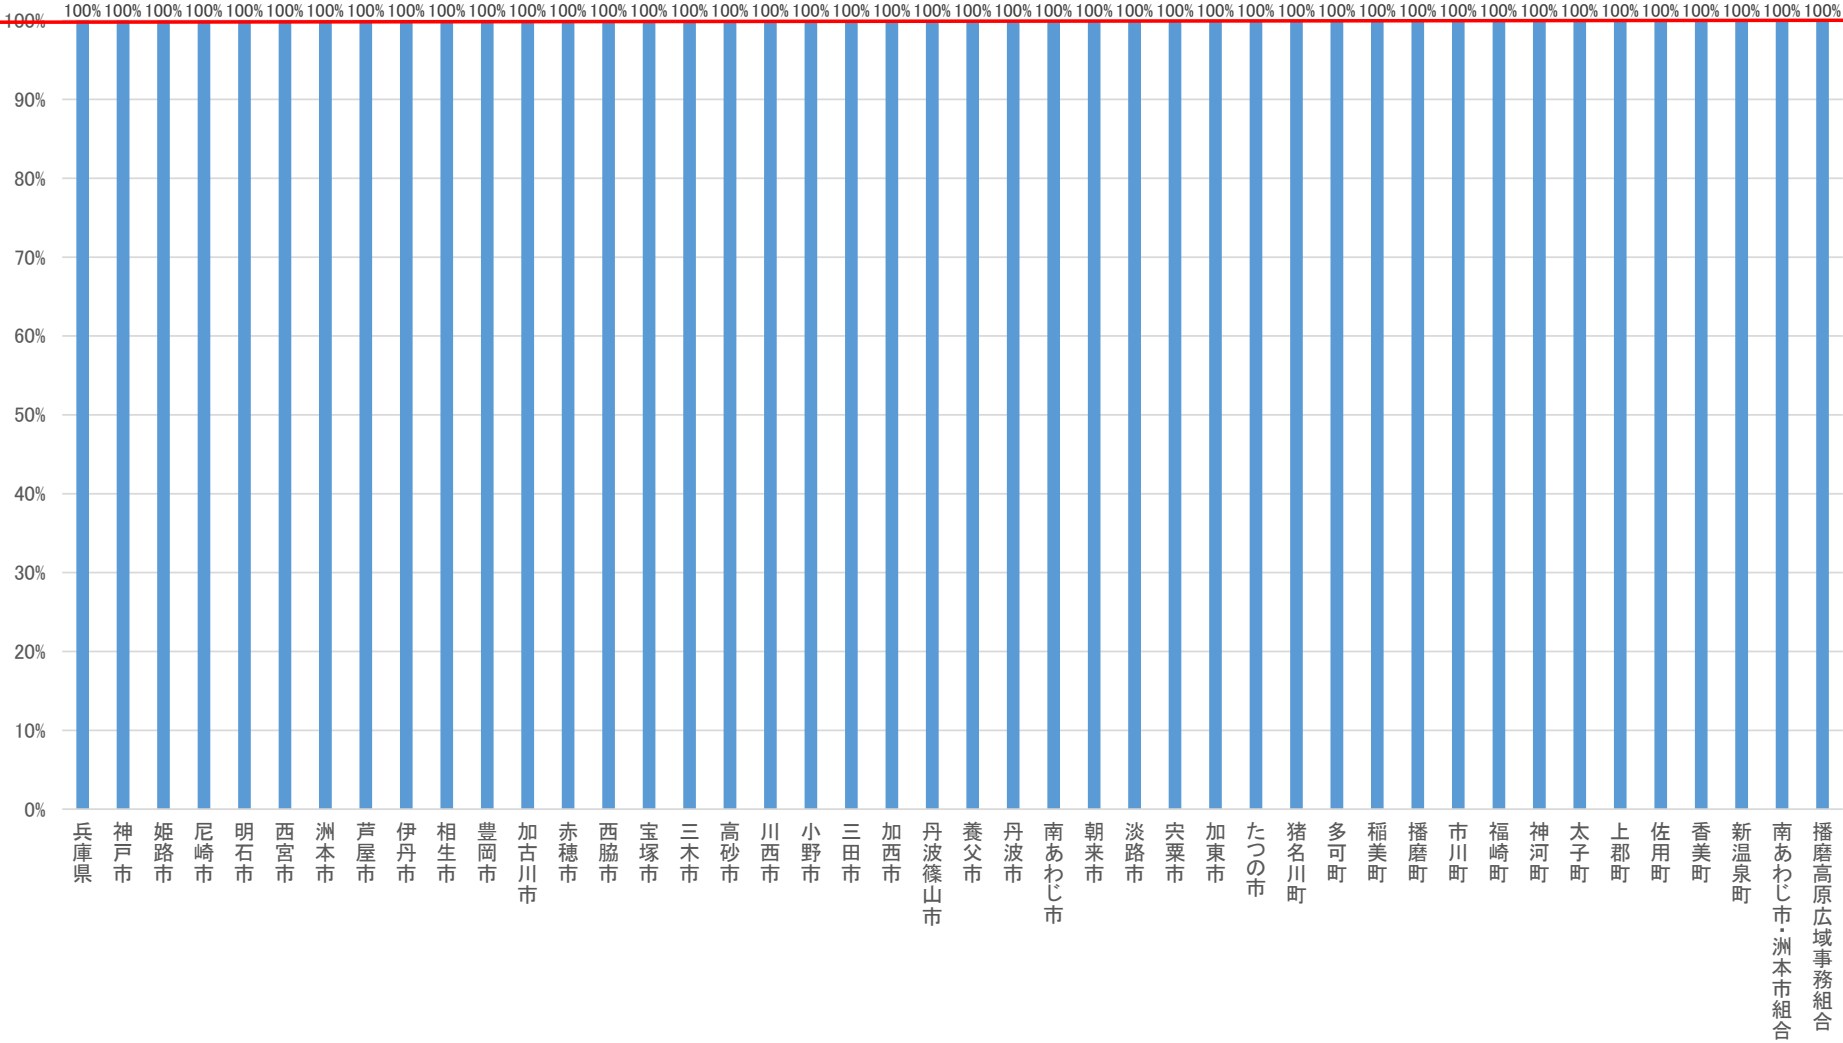

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点

県平均 99.3%

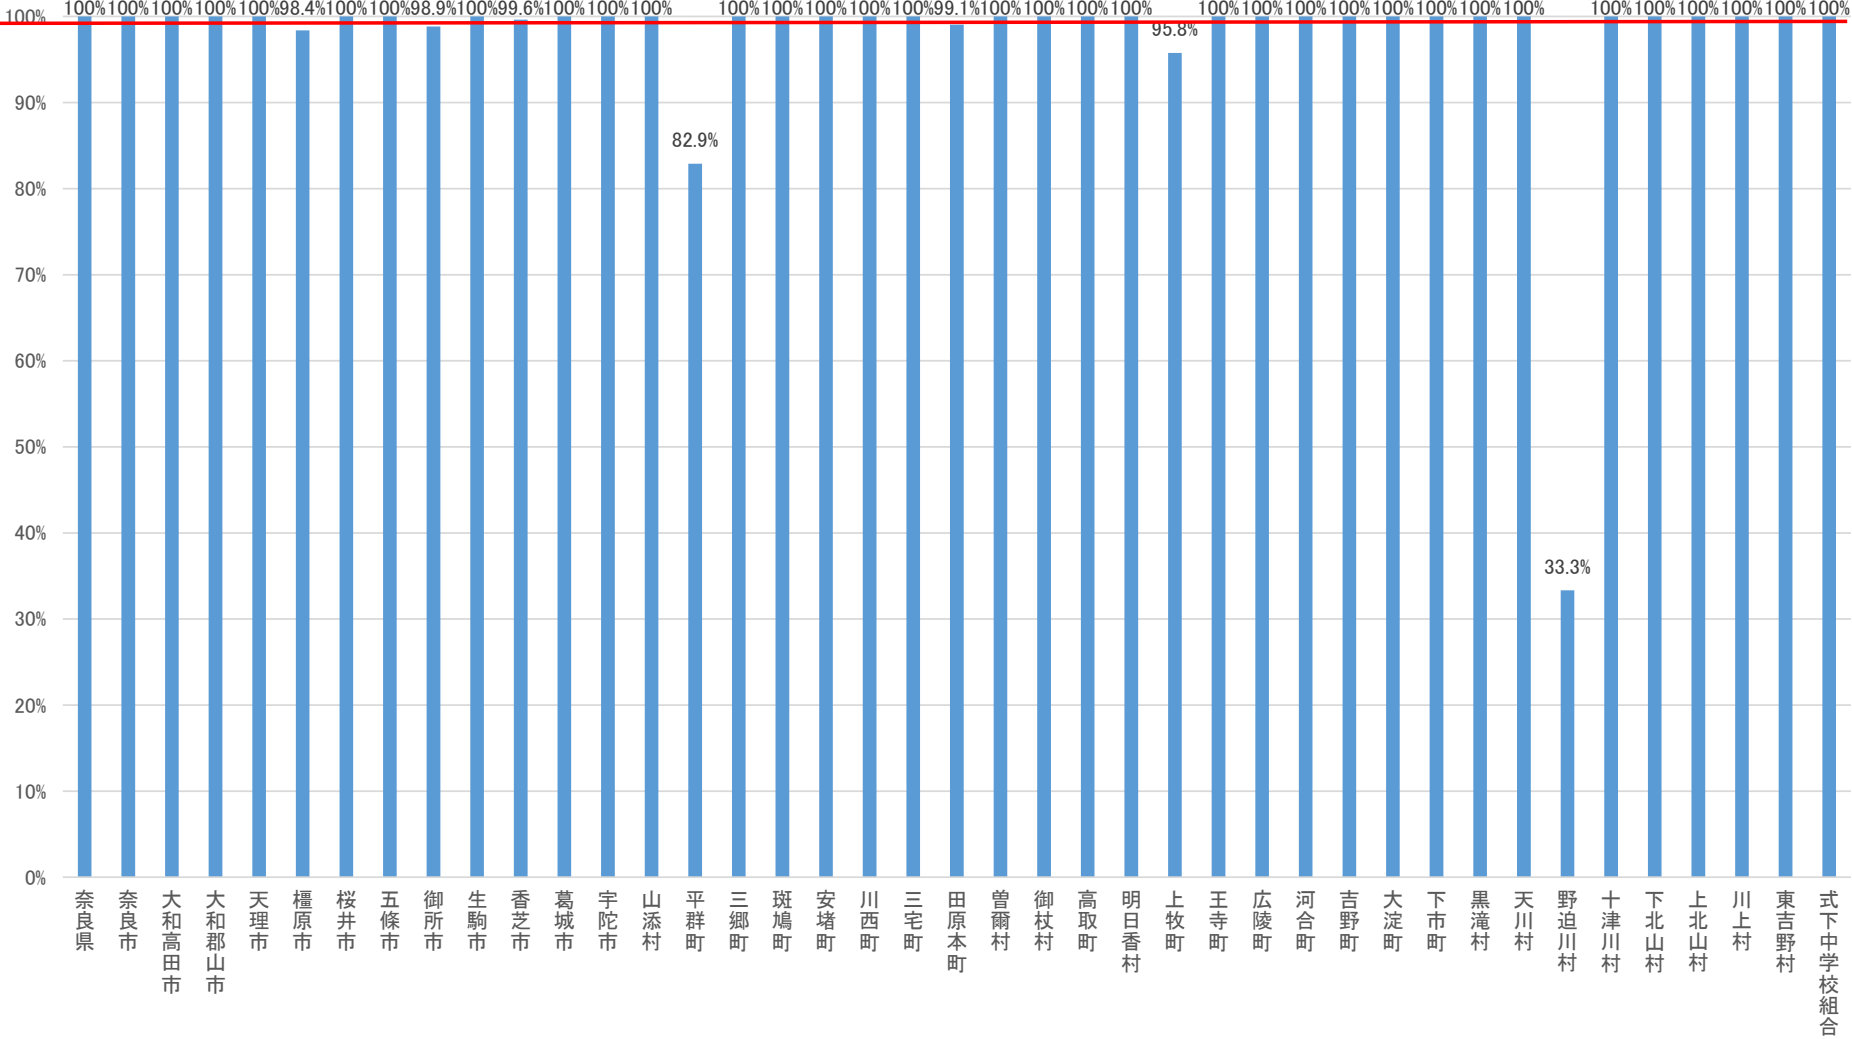


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

県平均 99.5%




空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

県平均 100%

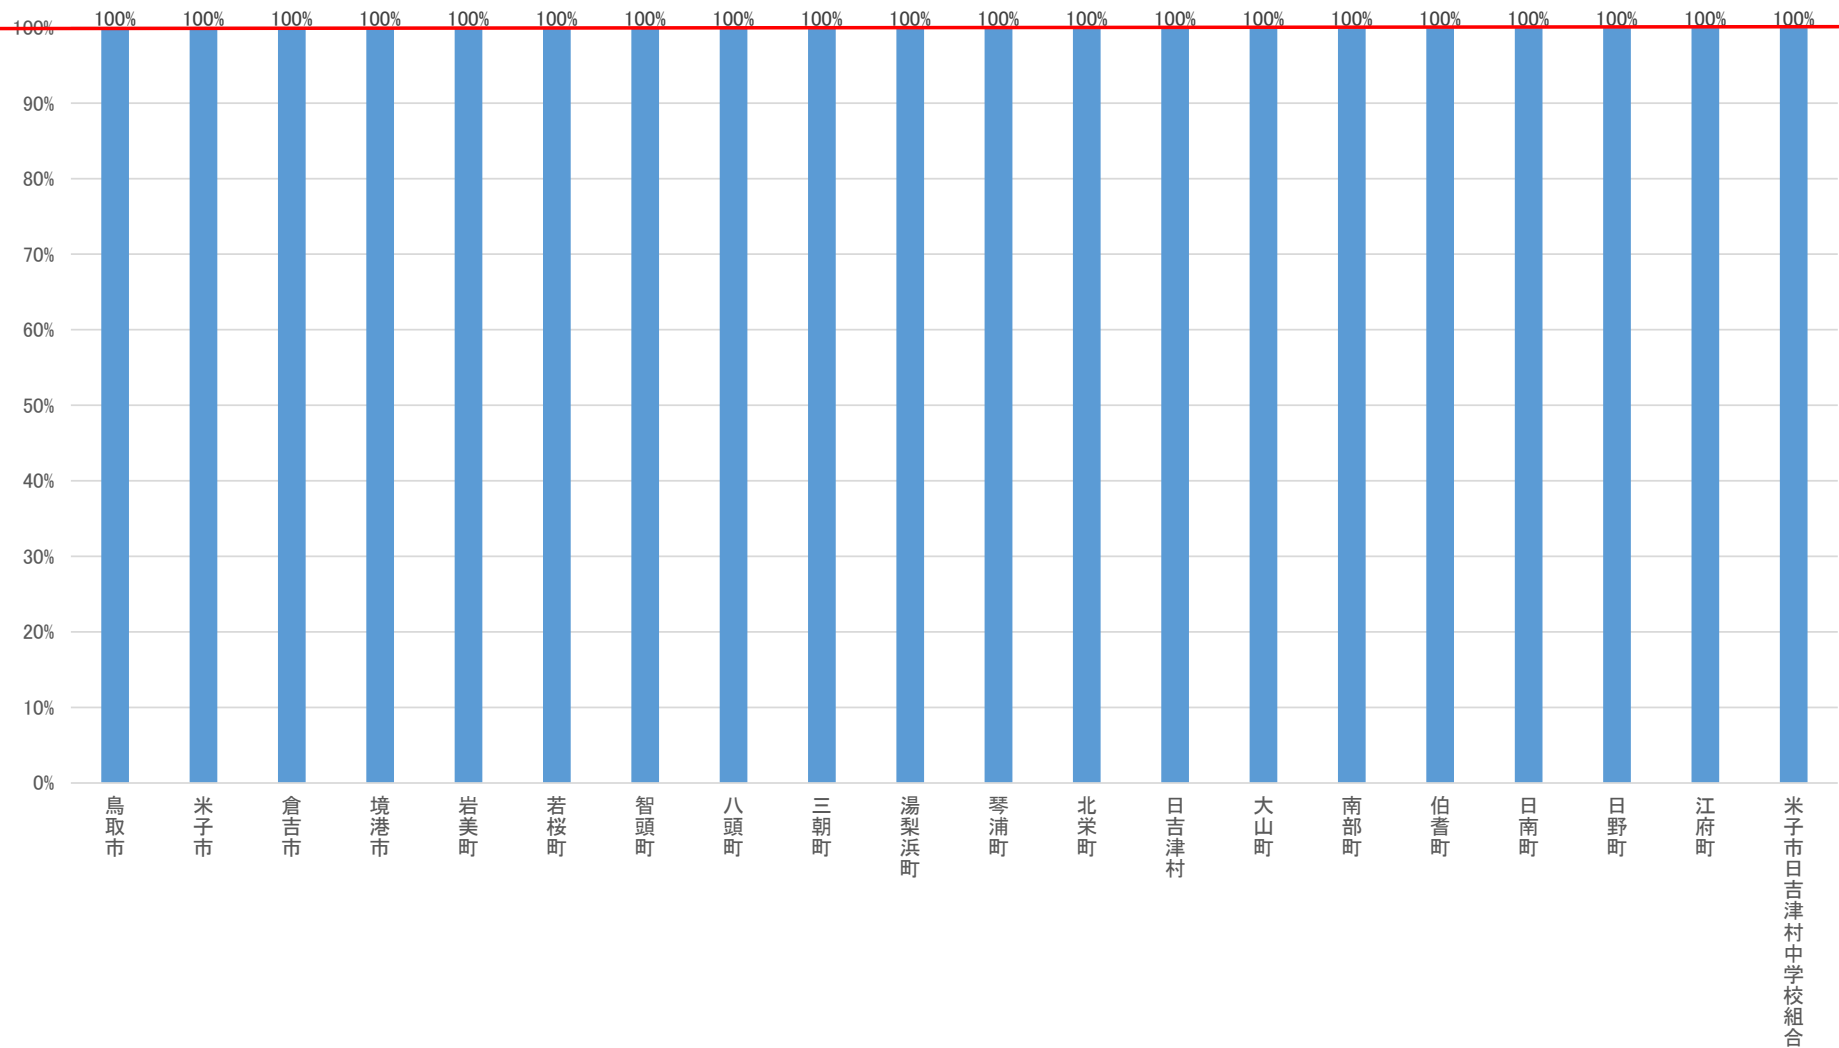

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点

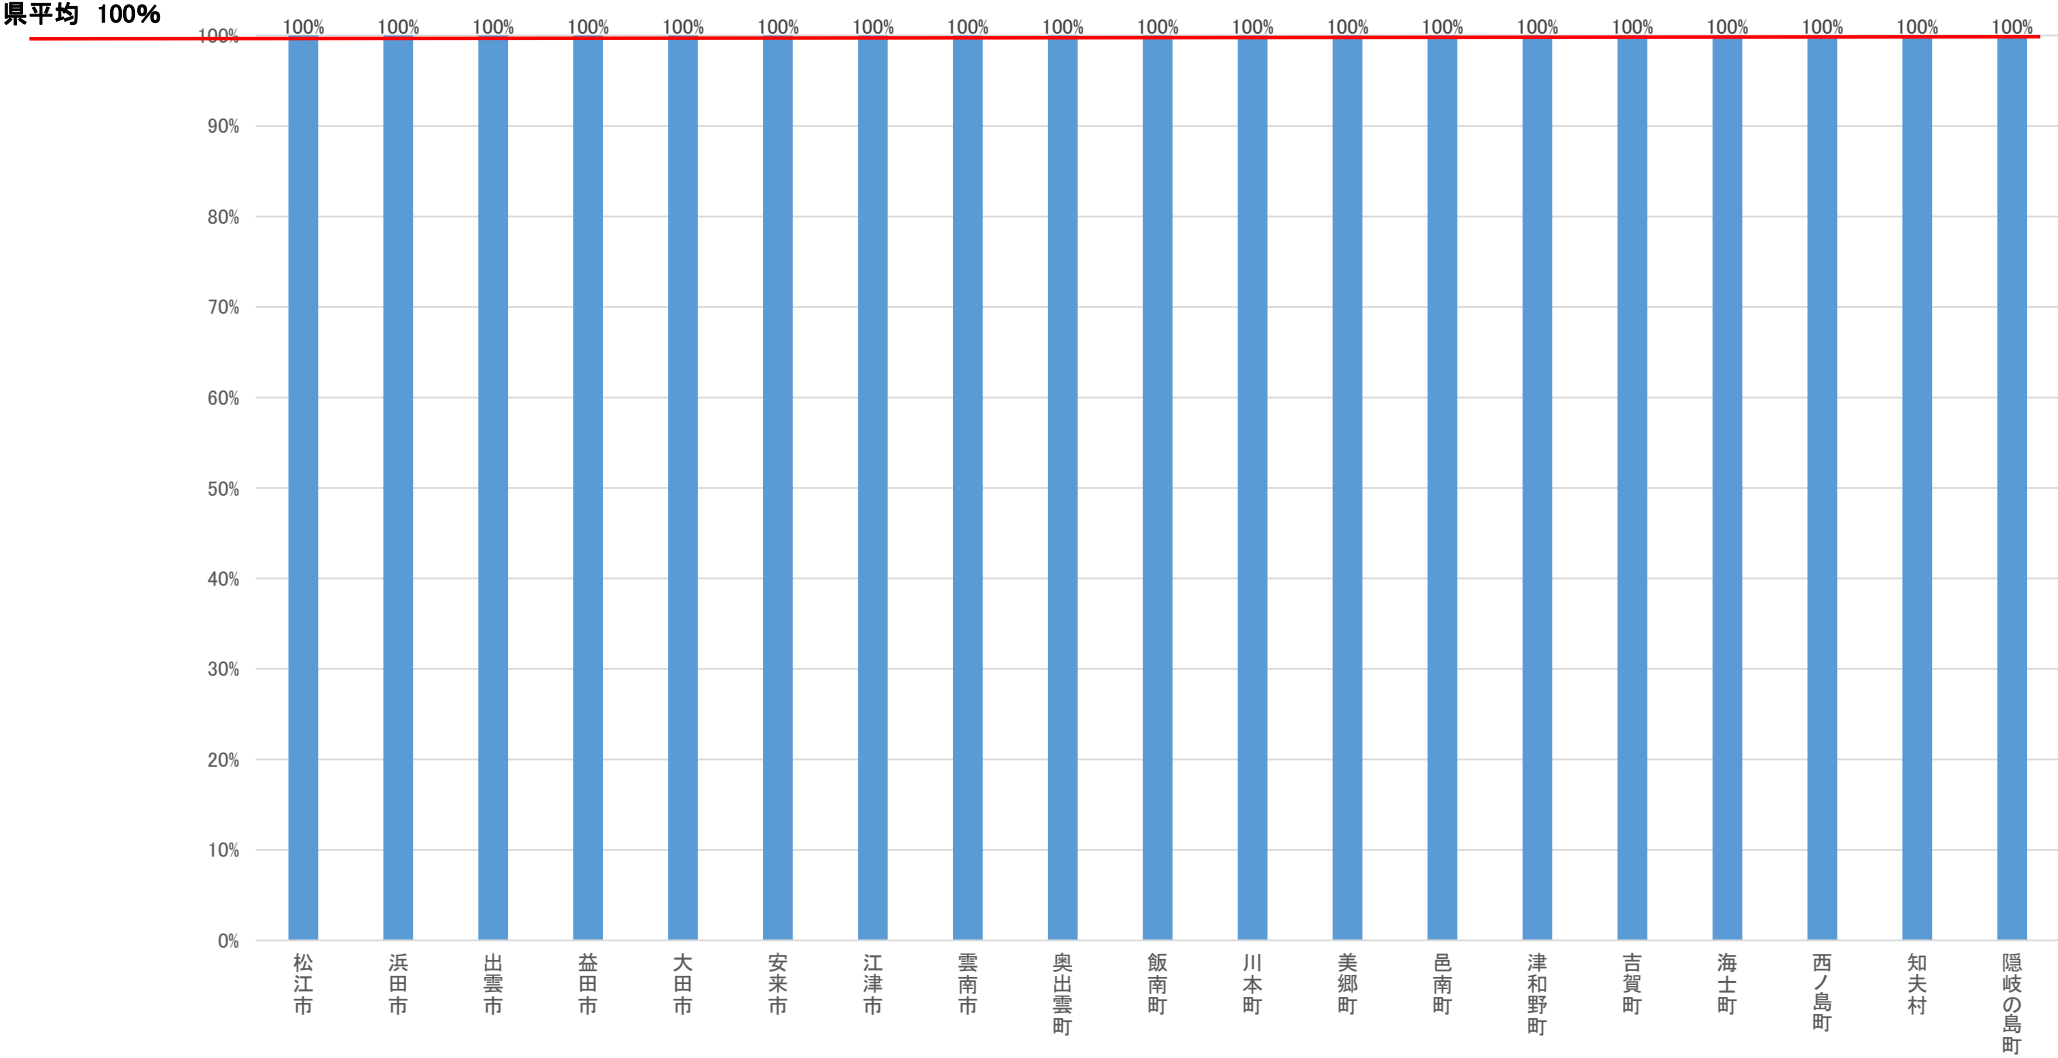

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 99.9%



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

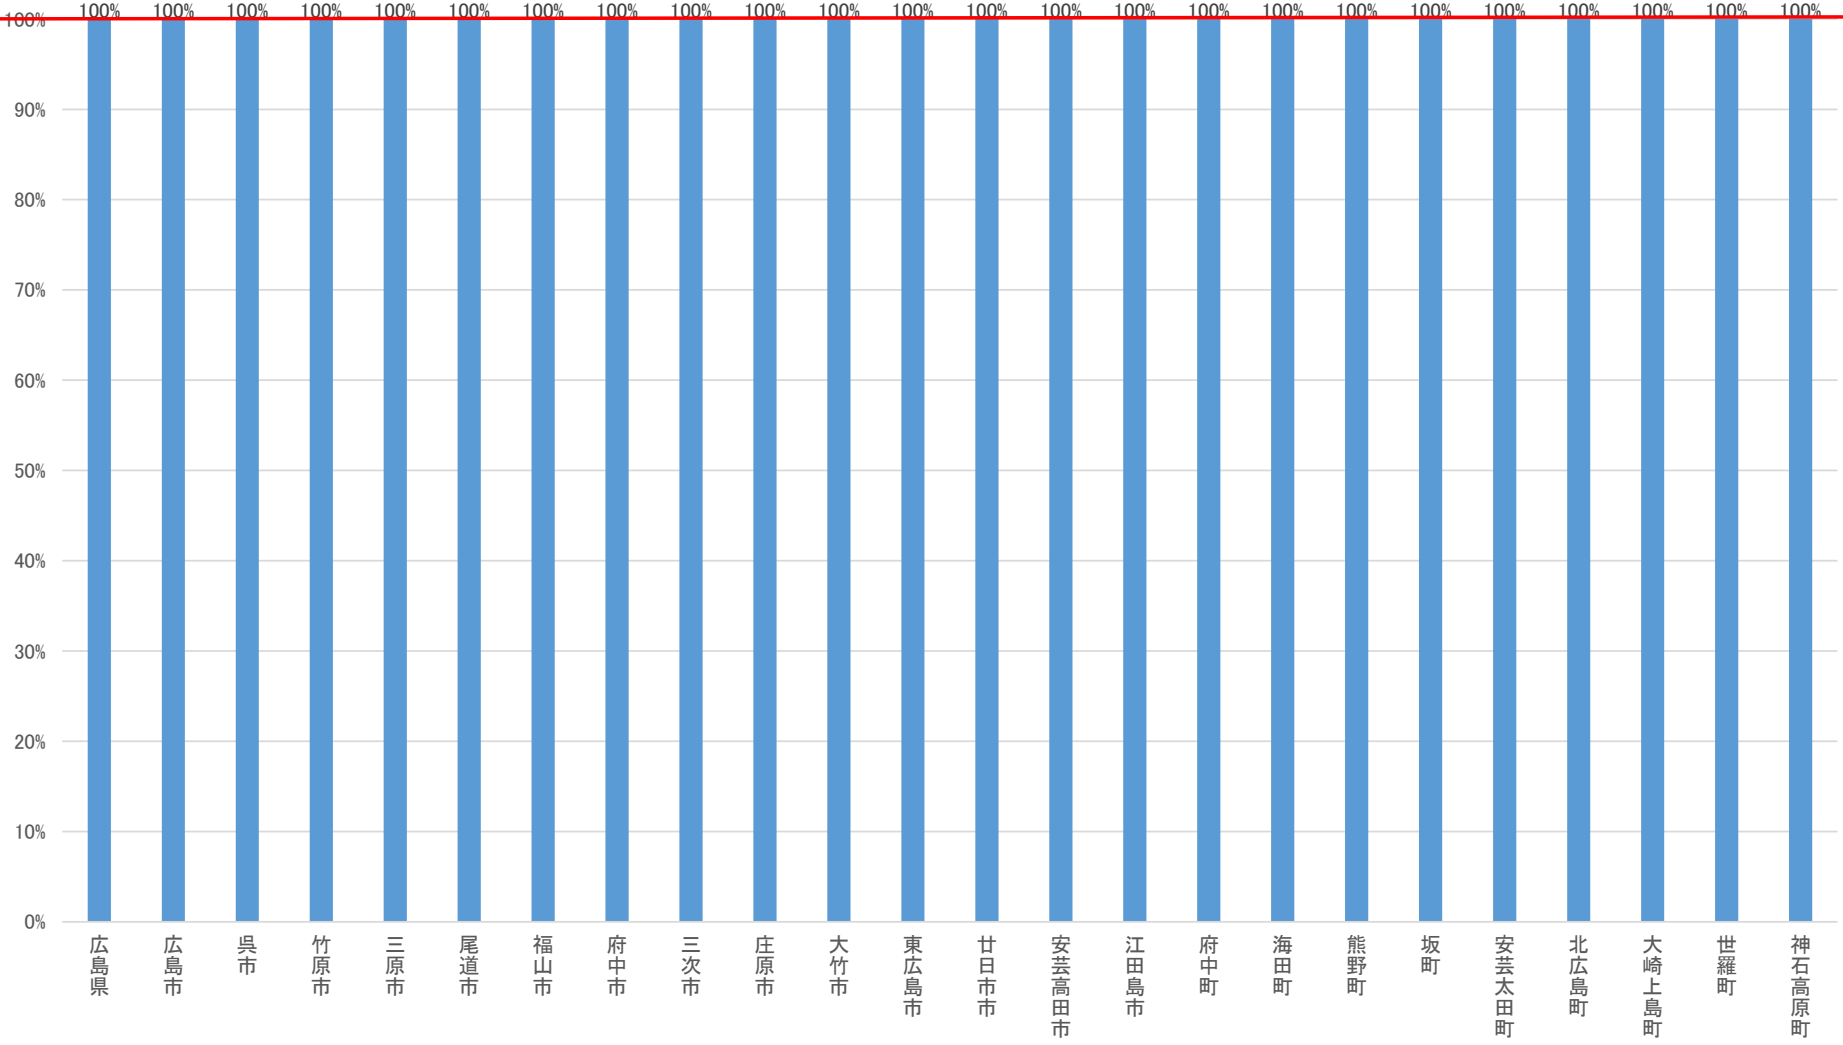

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

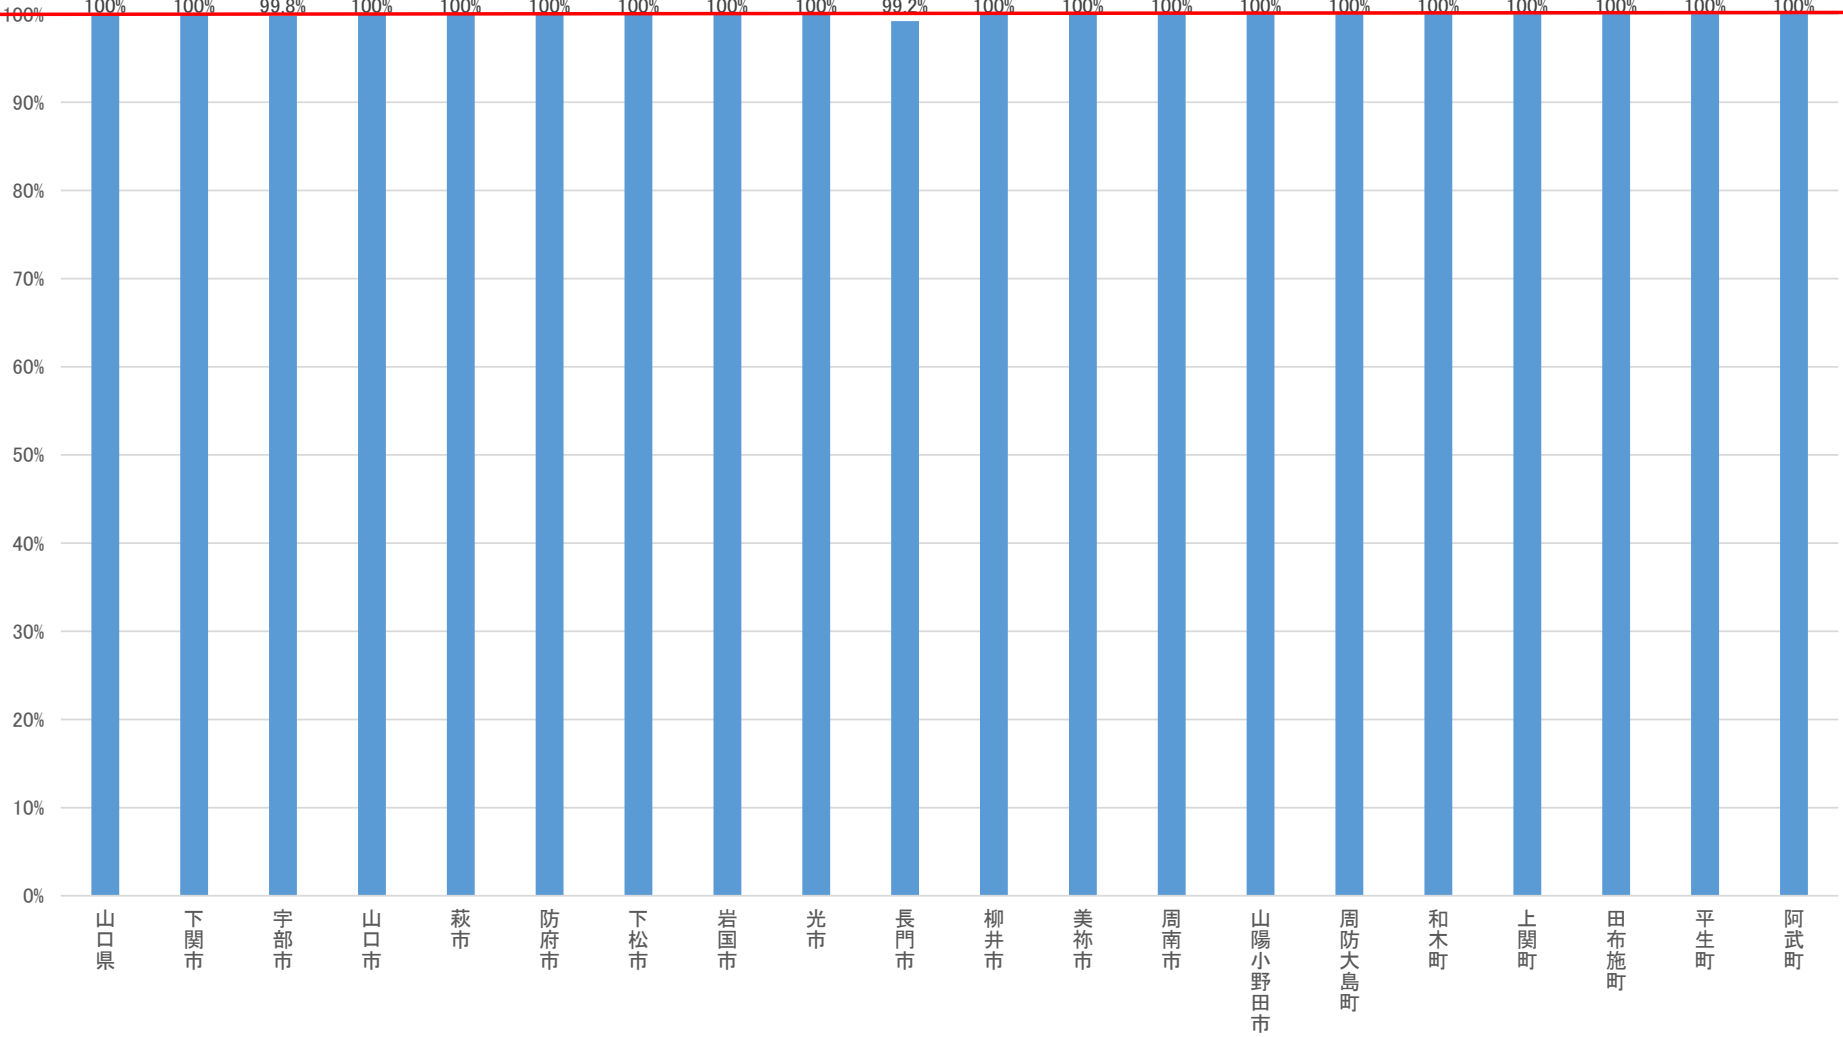

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


令和4年9月1日時点

県平均 100%

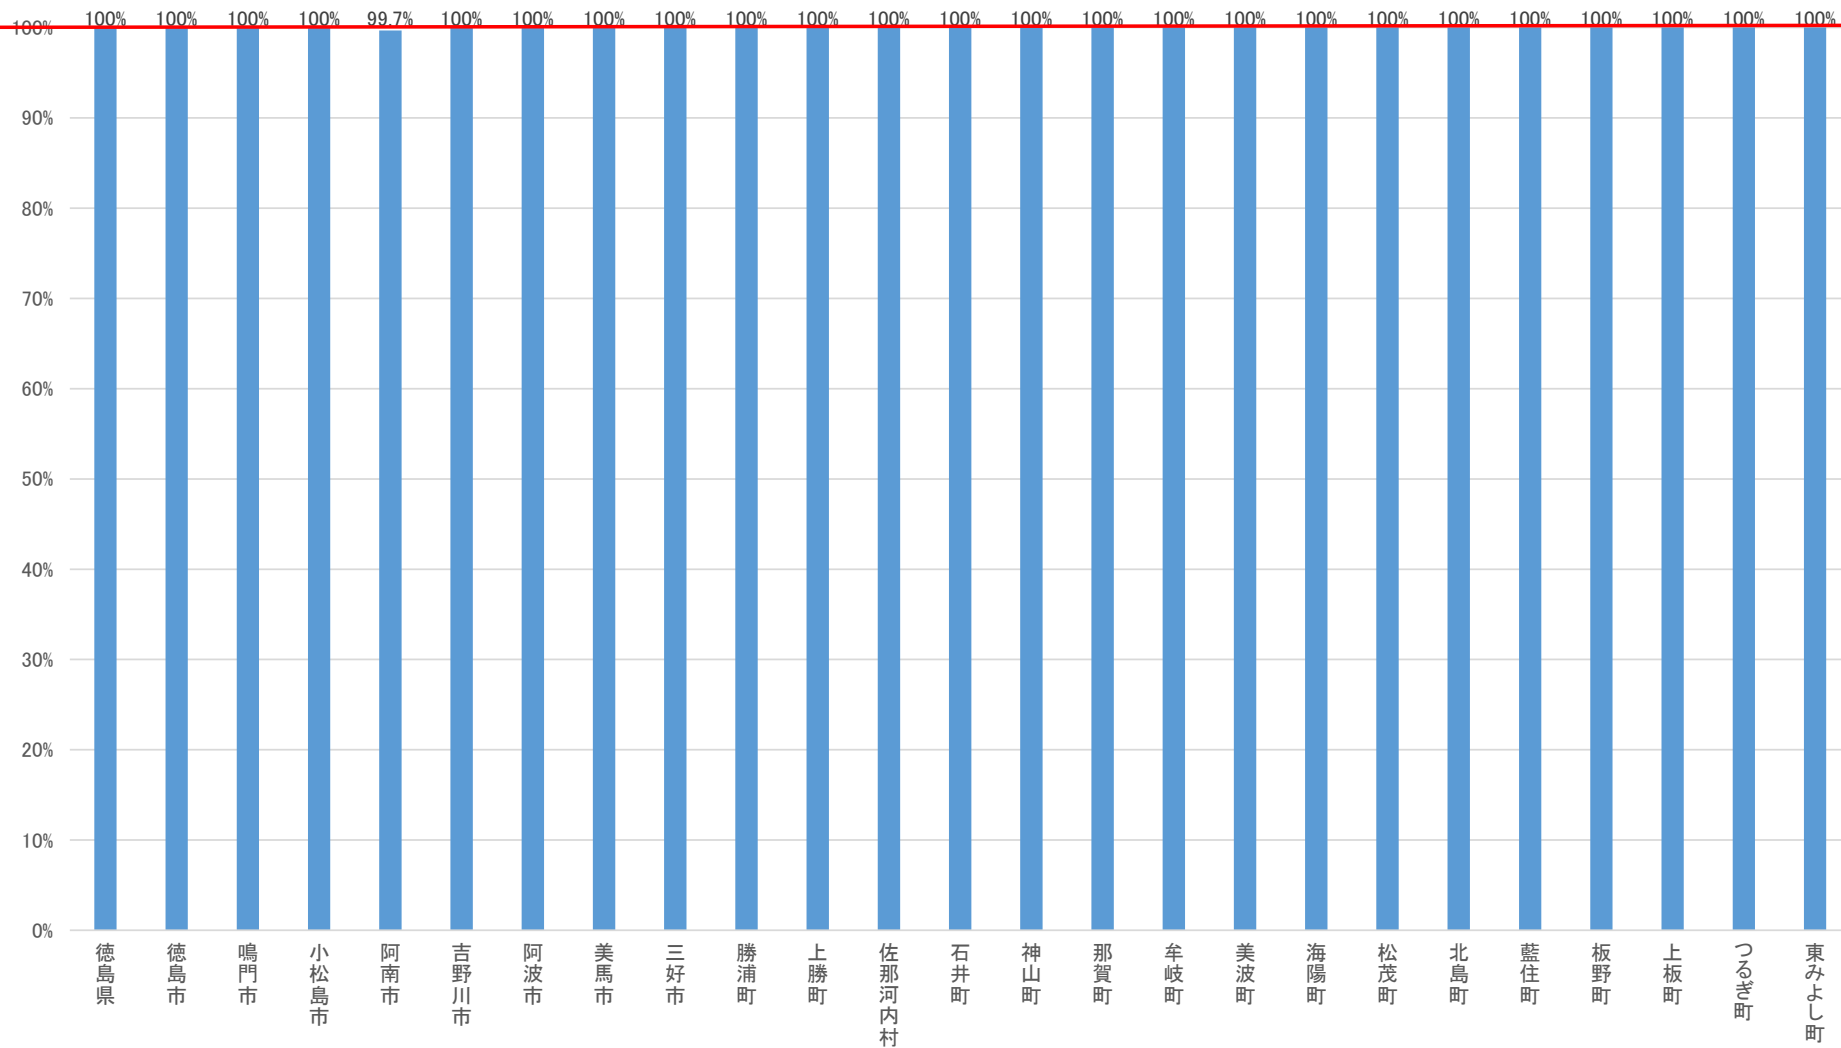

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


県平均 100%

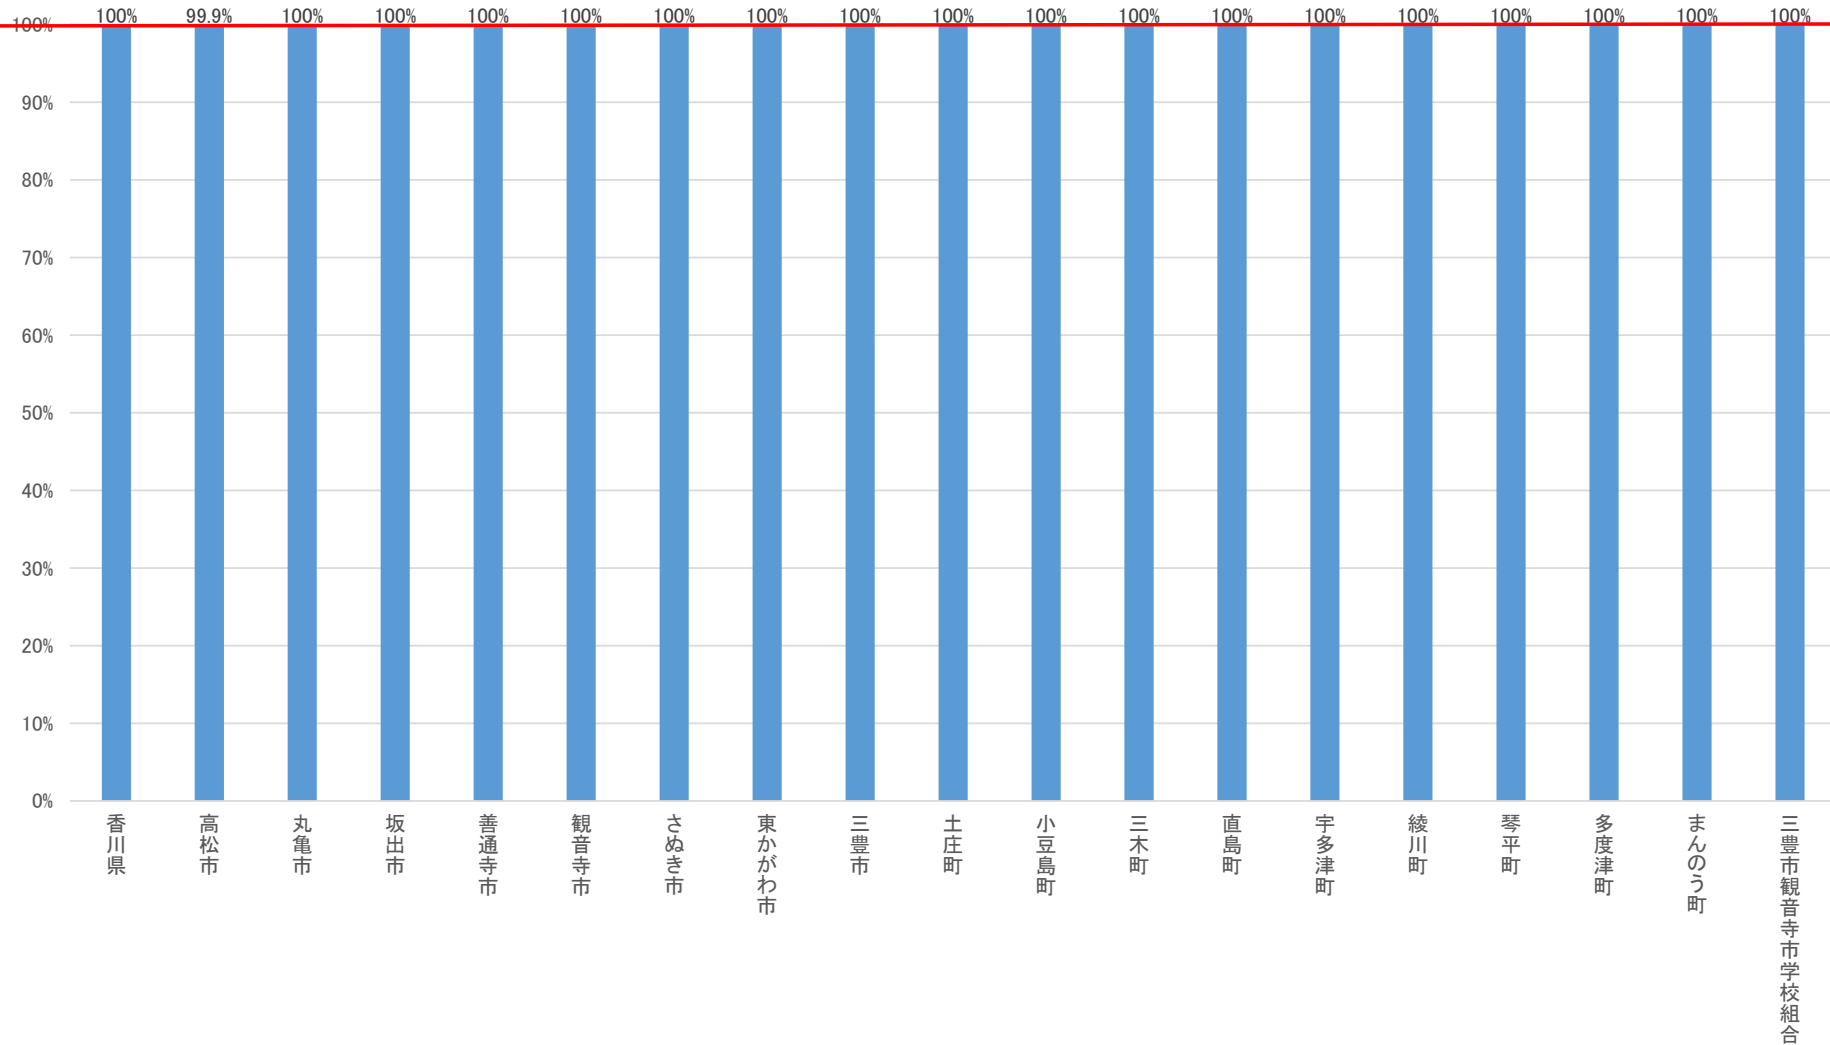

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

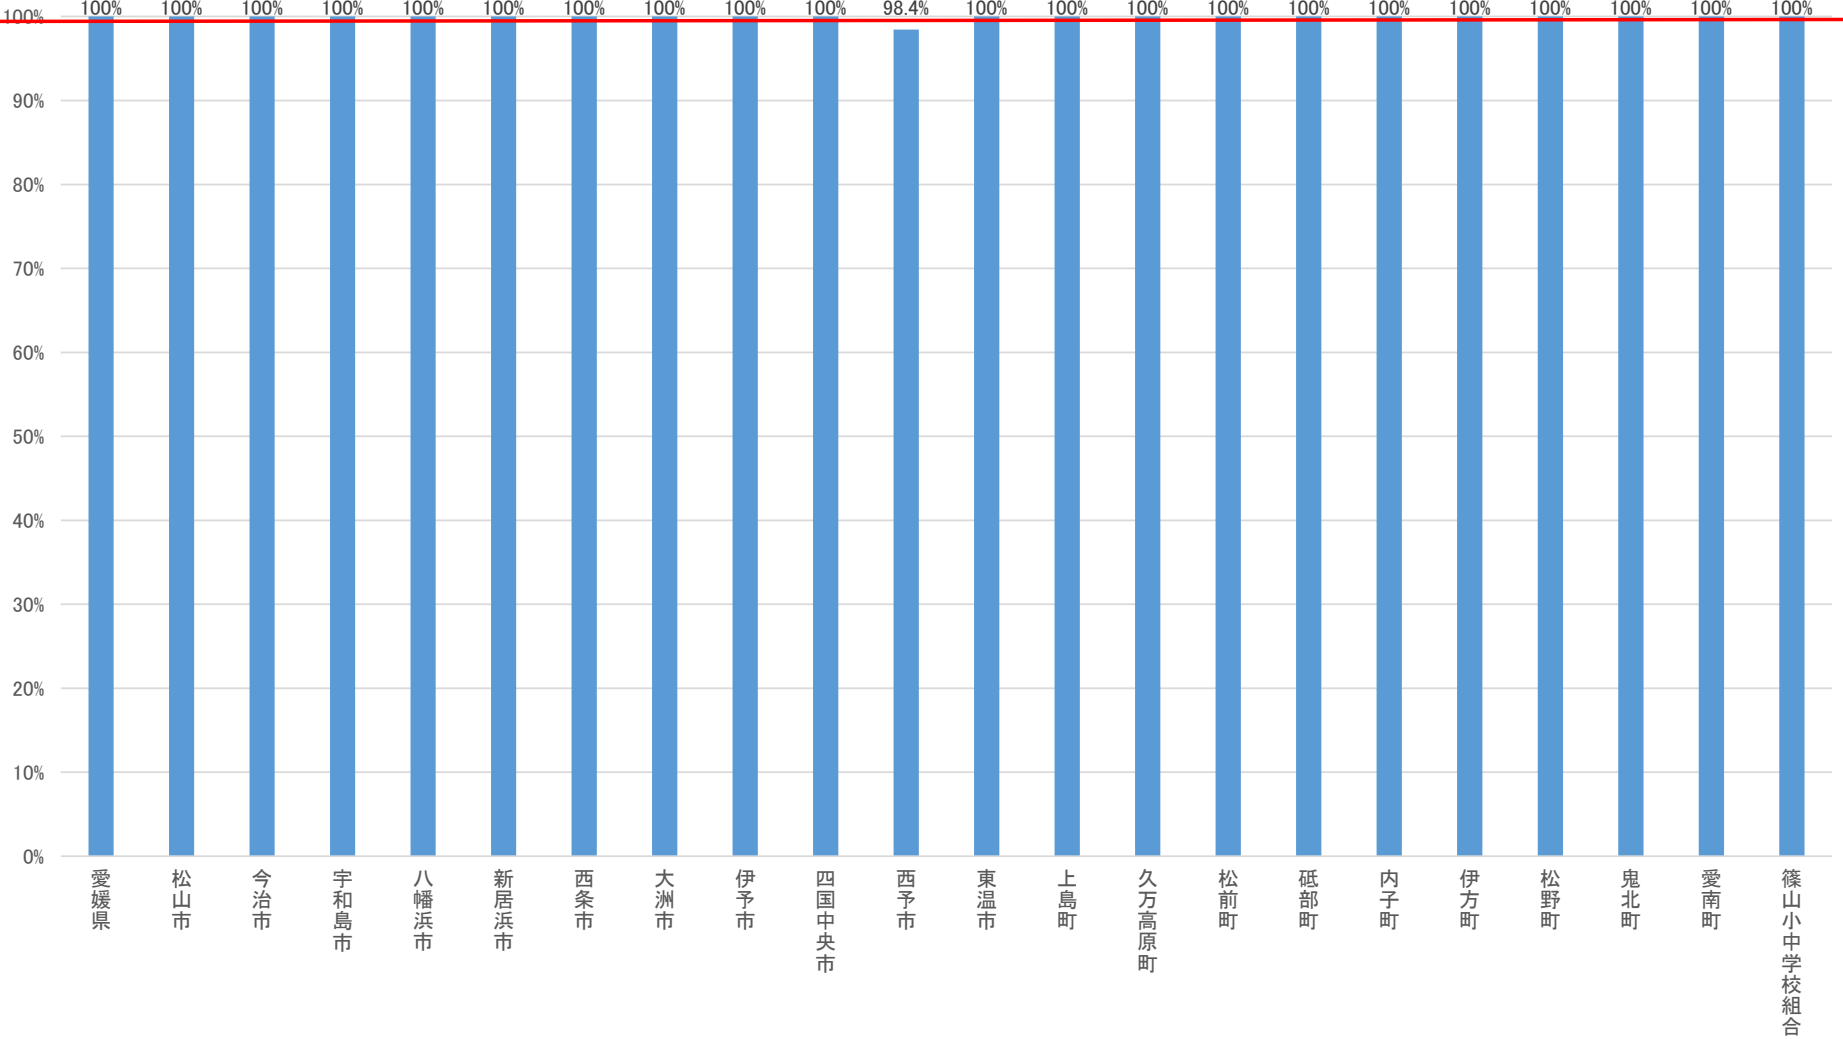

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 99.7%

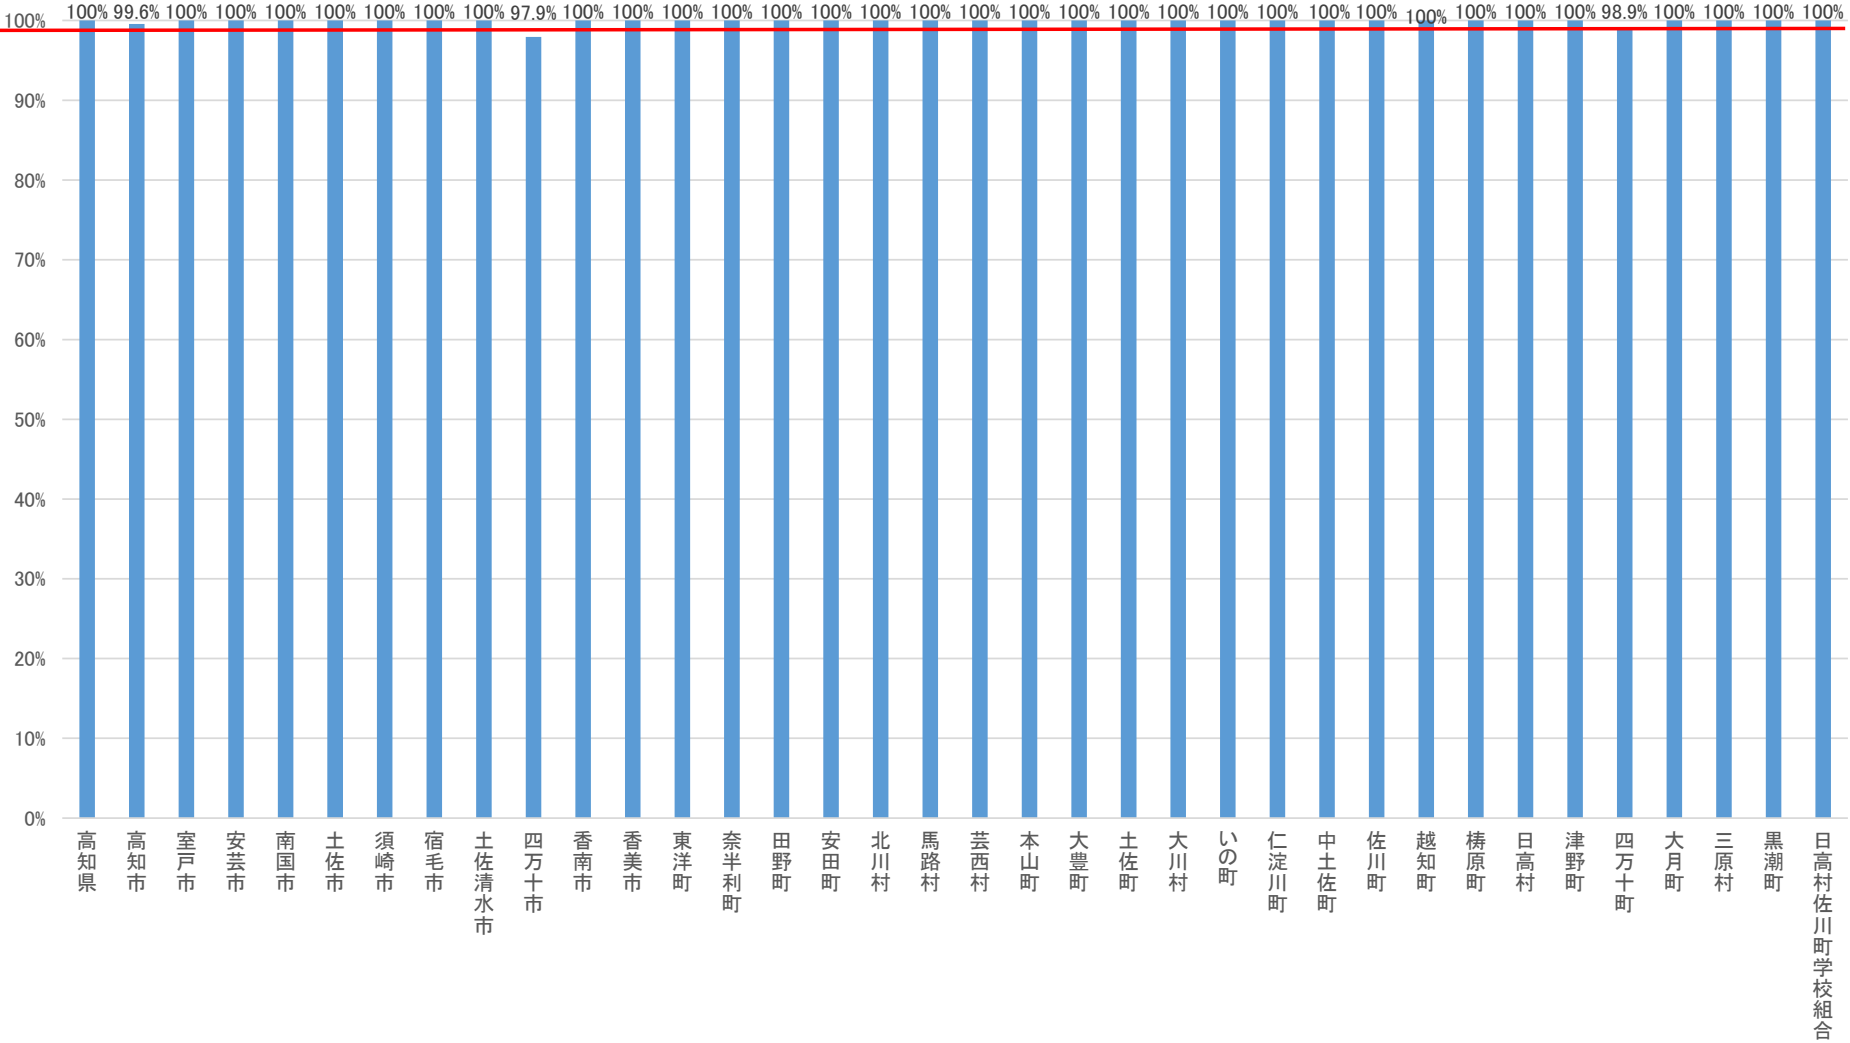

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


令和4年9月1日時点

県平均 100%

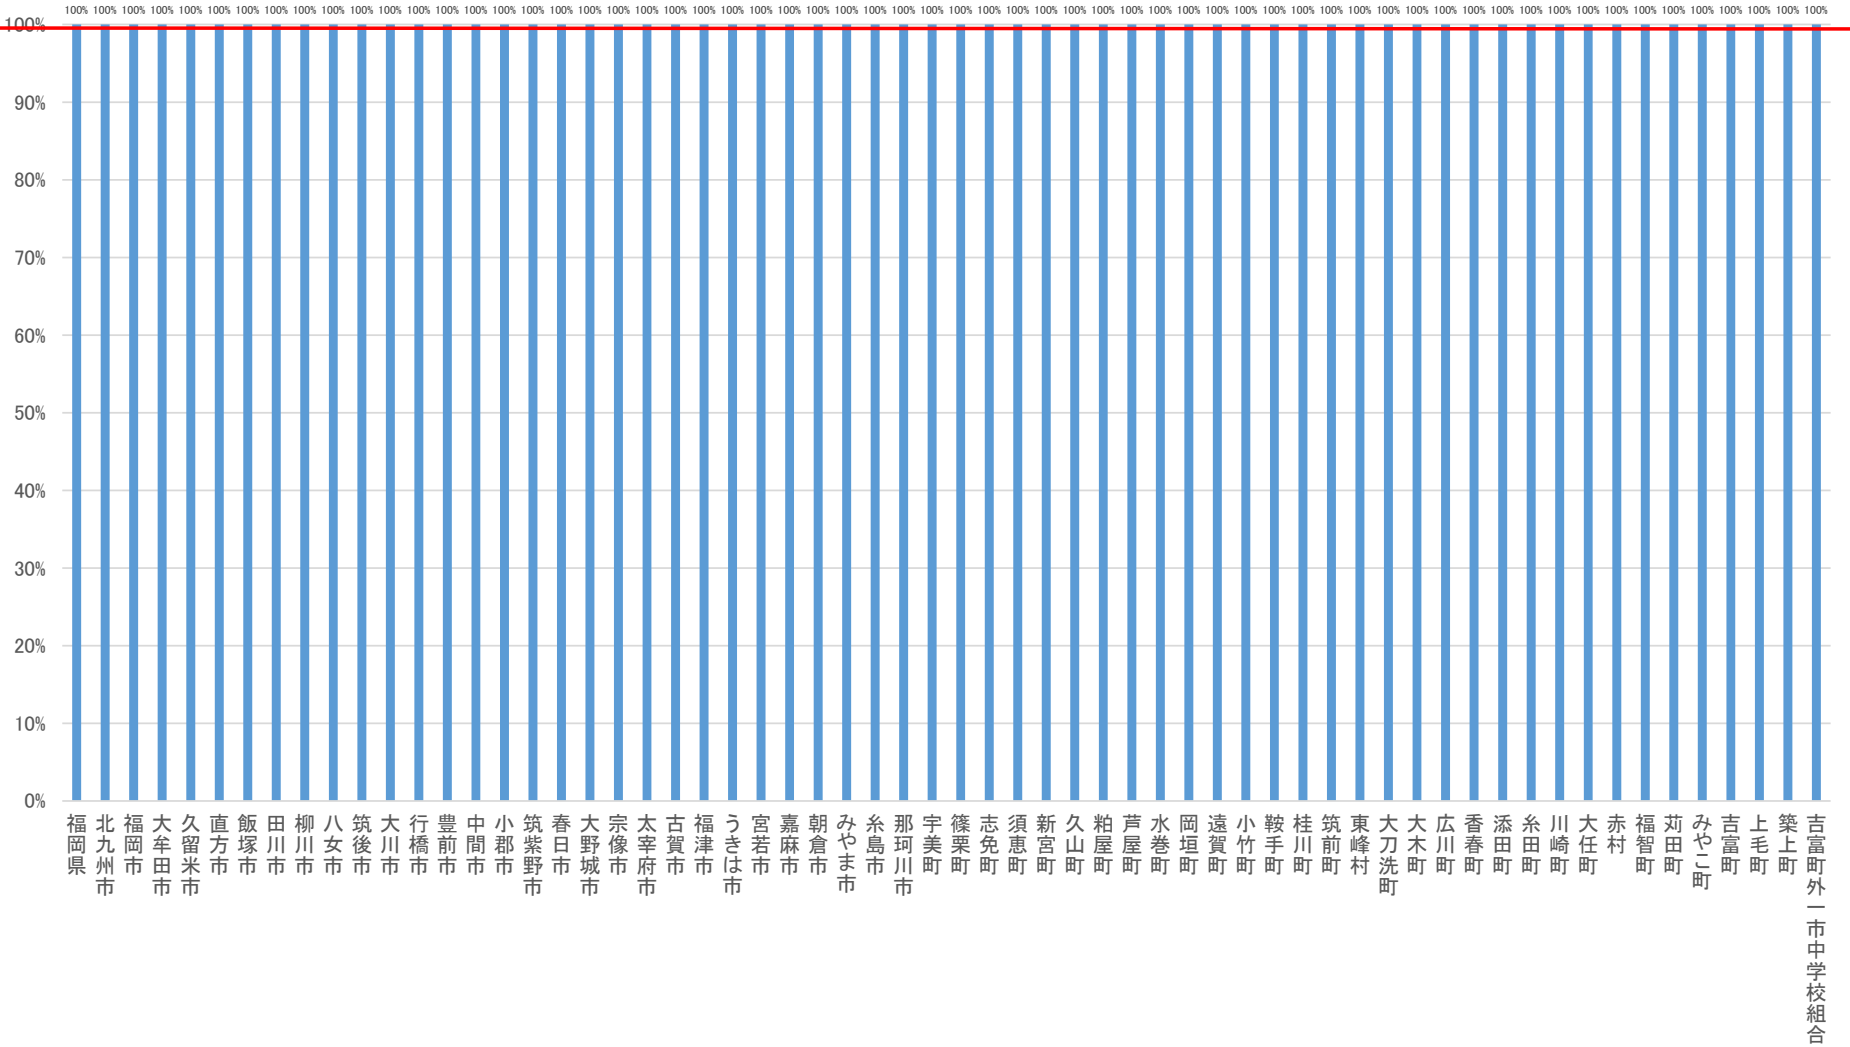

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


県平均 99.5%

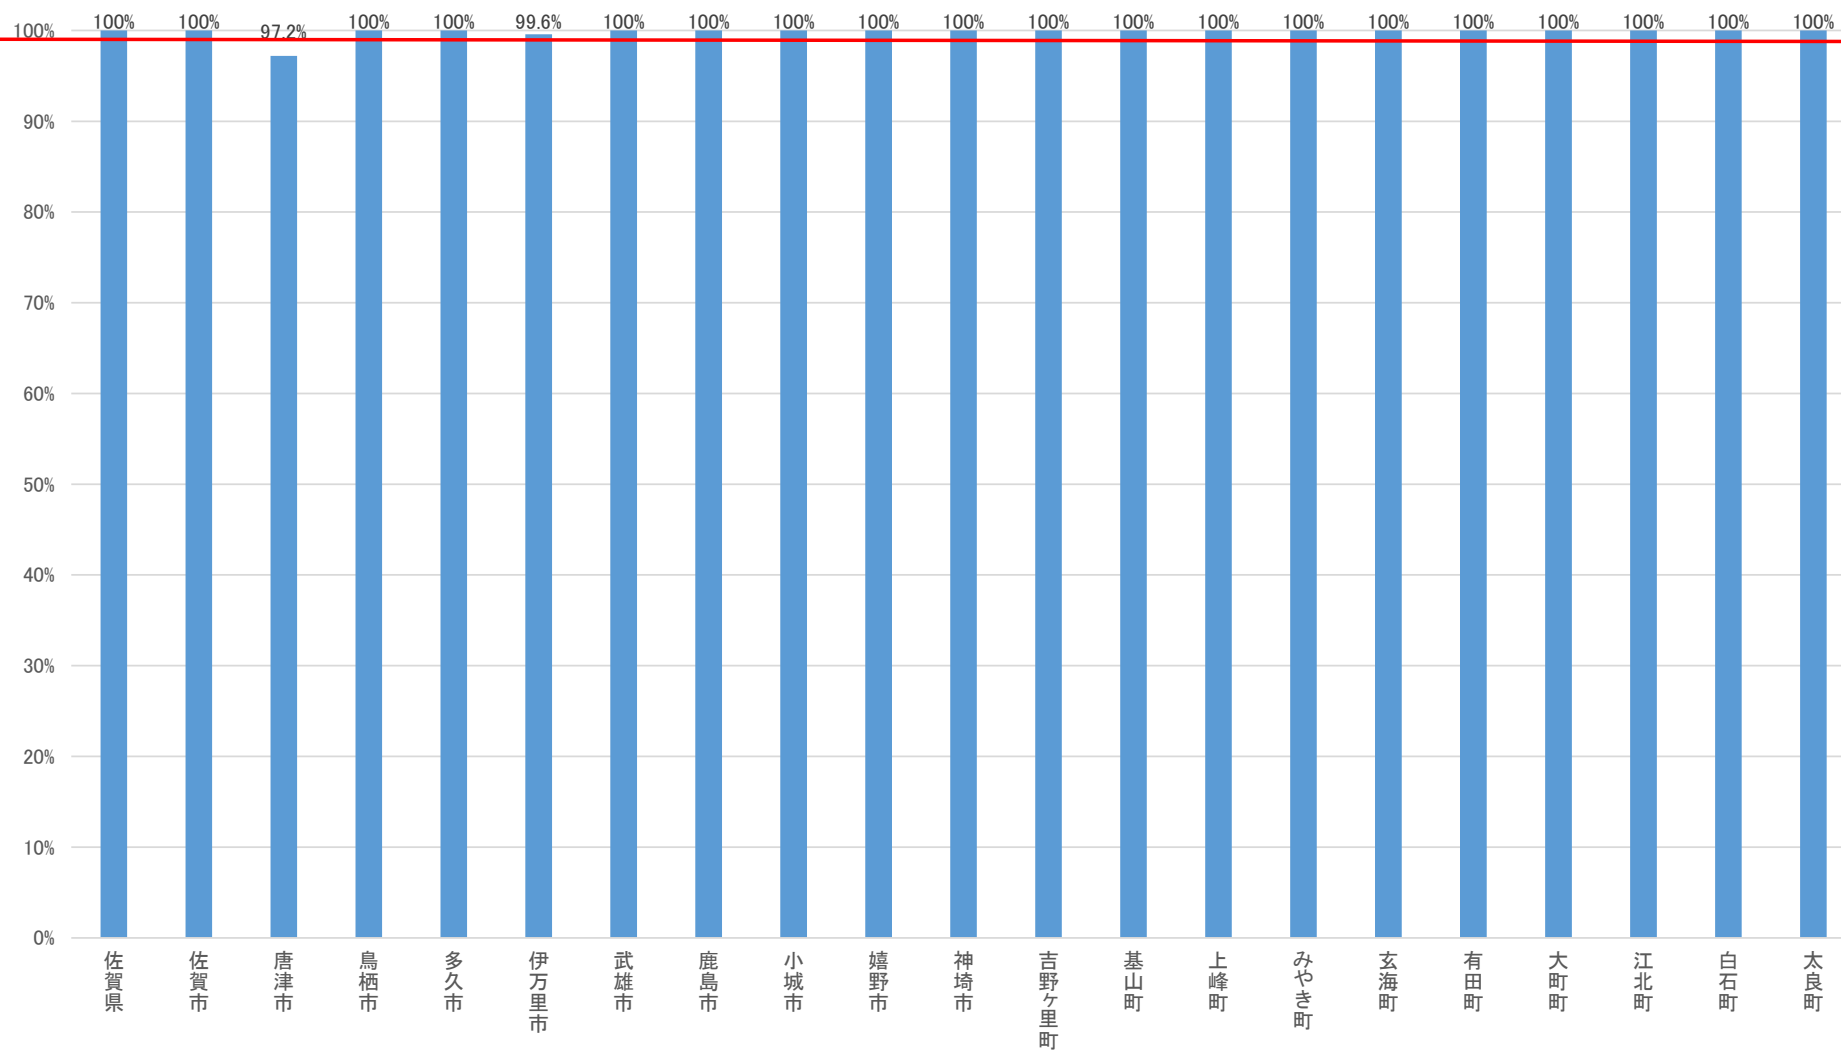

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 99.9%

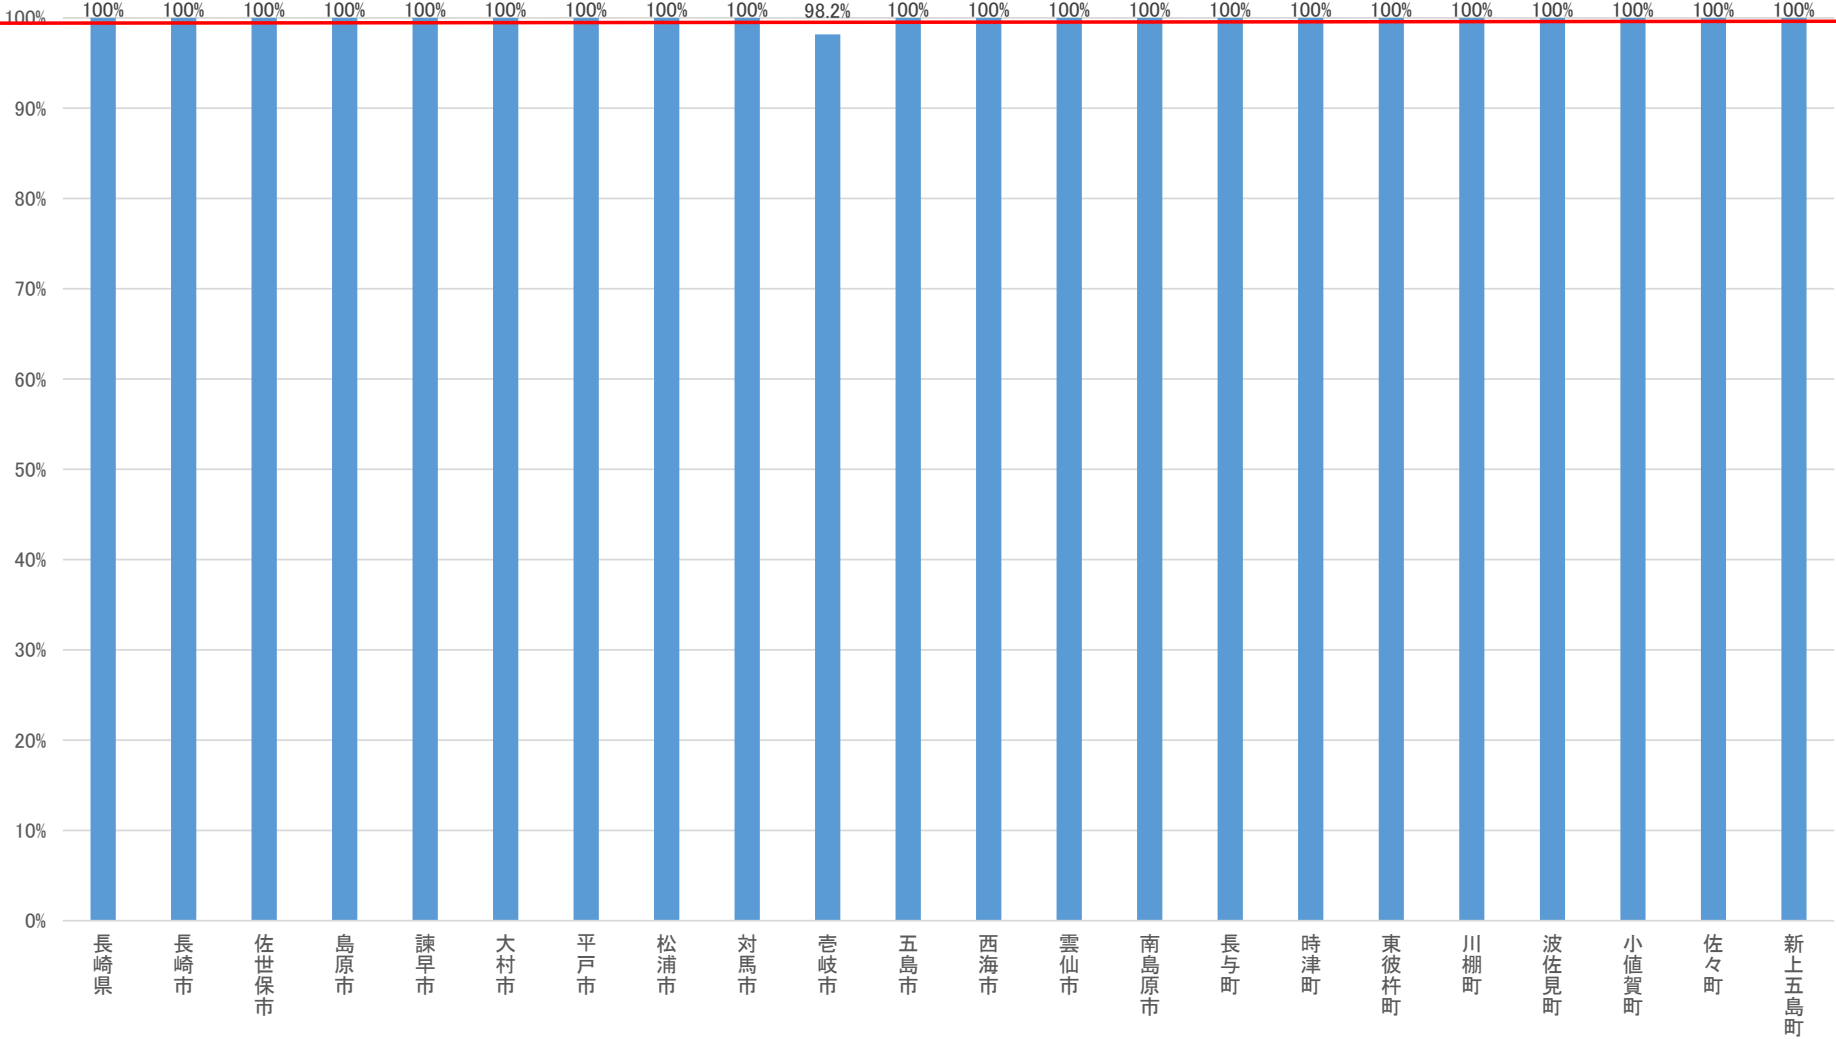

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

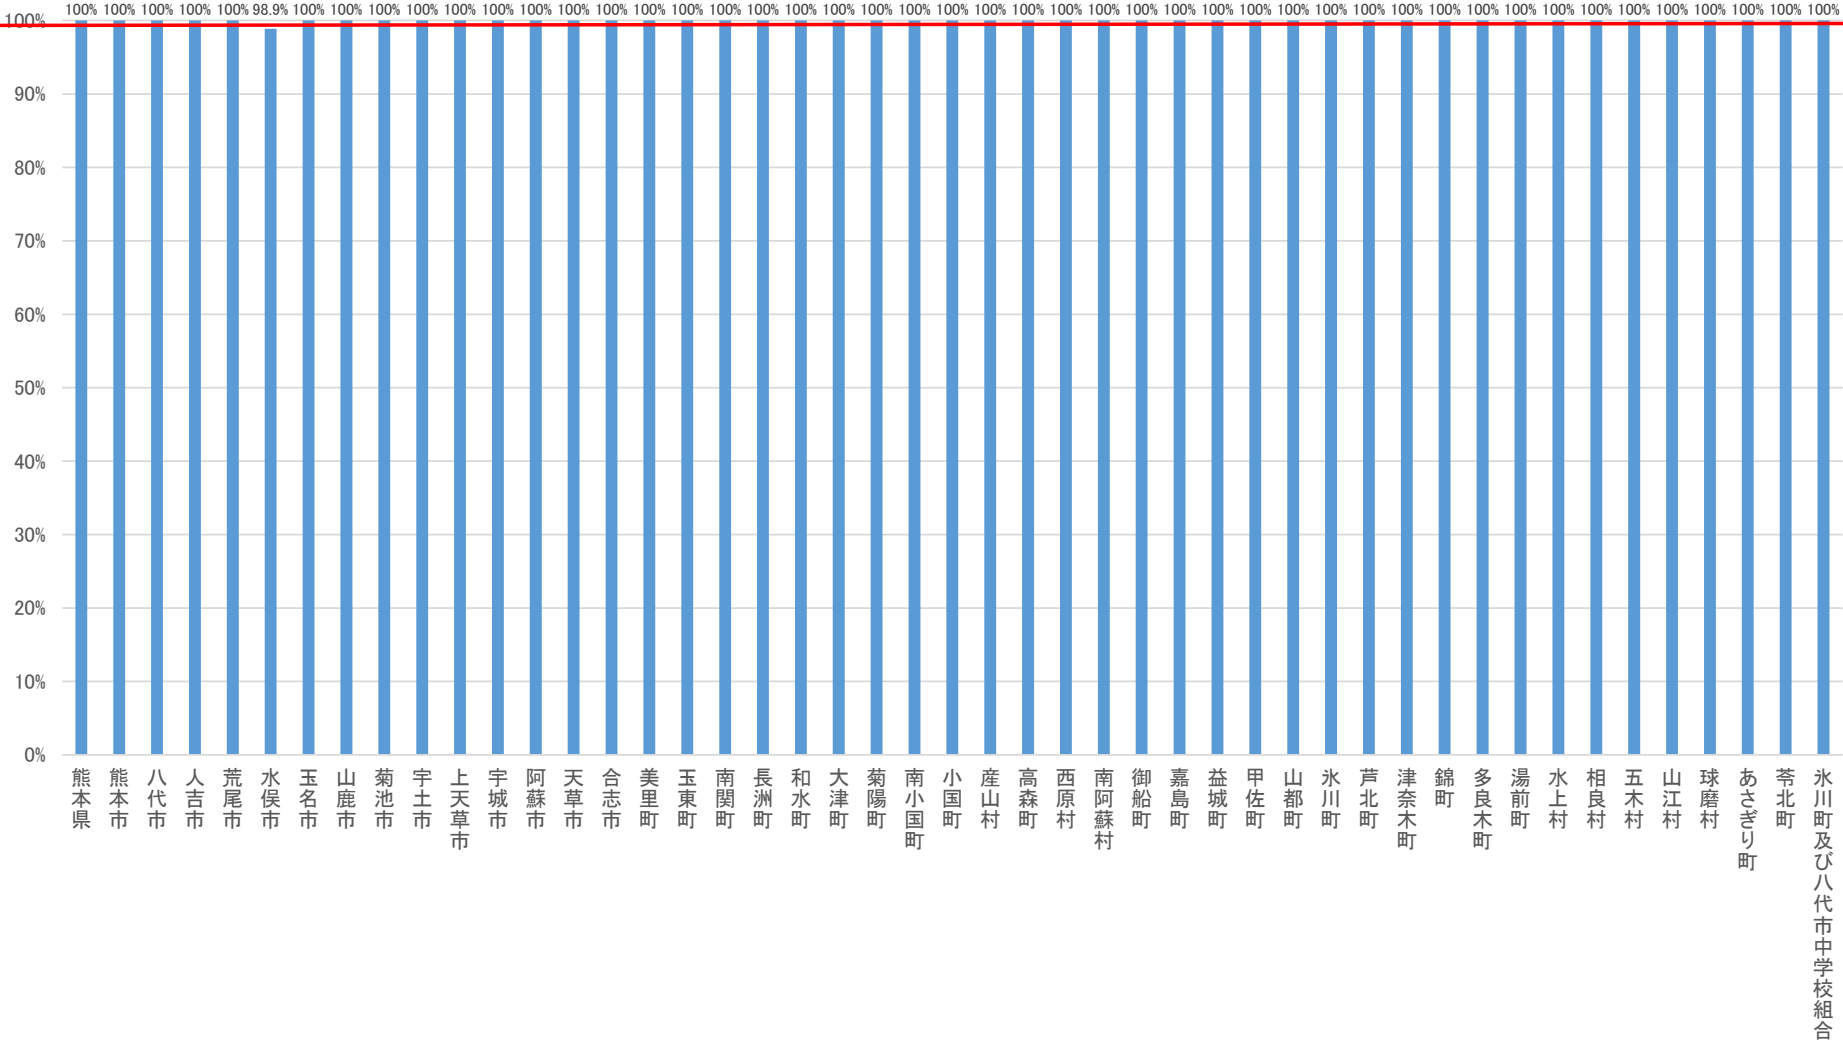

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点


県平均 100%

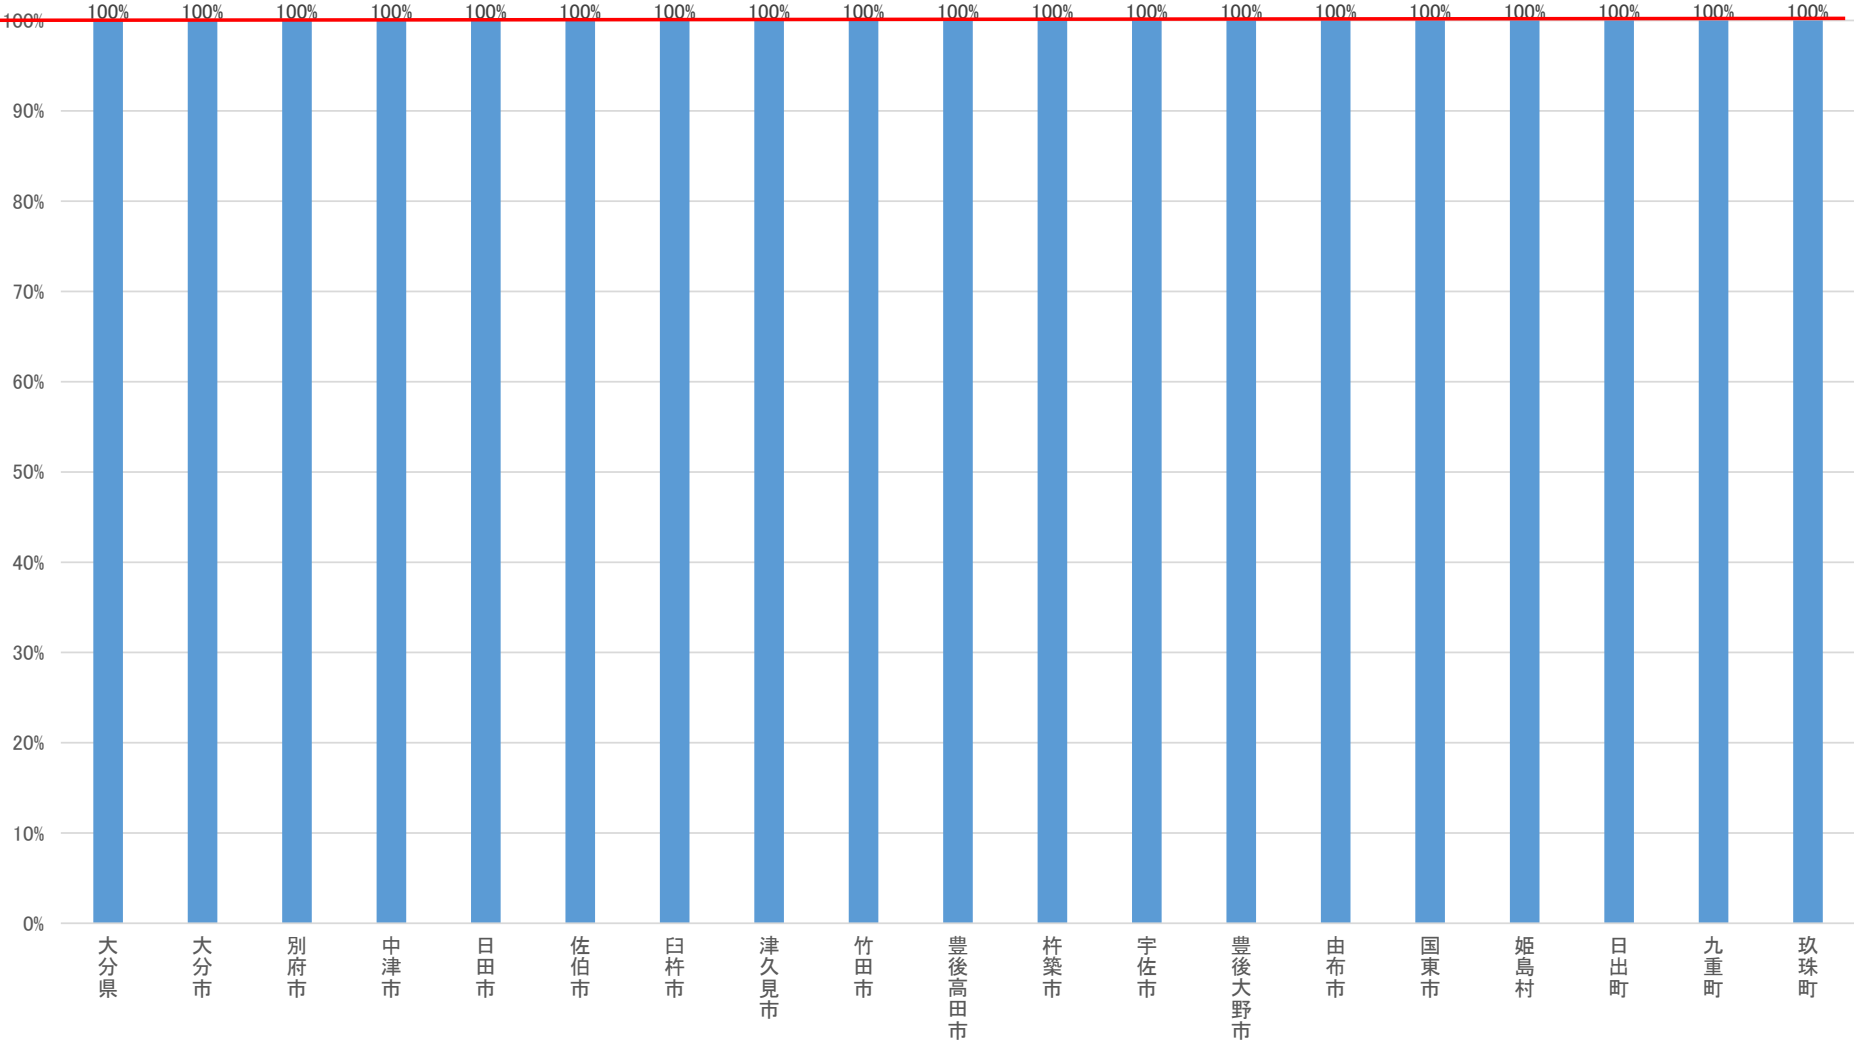

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)


令和4年9月1日時点

県平均 100%

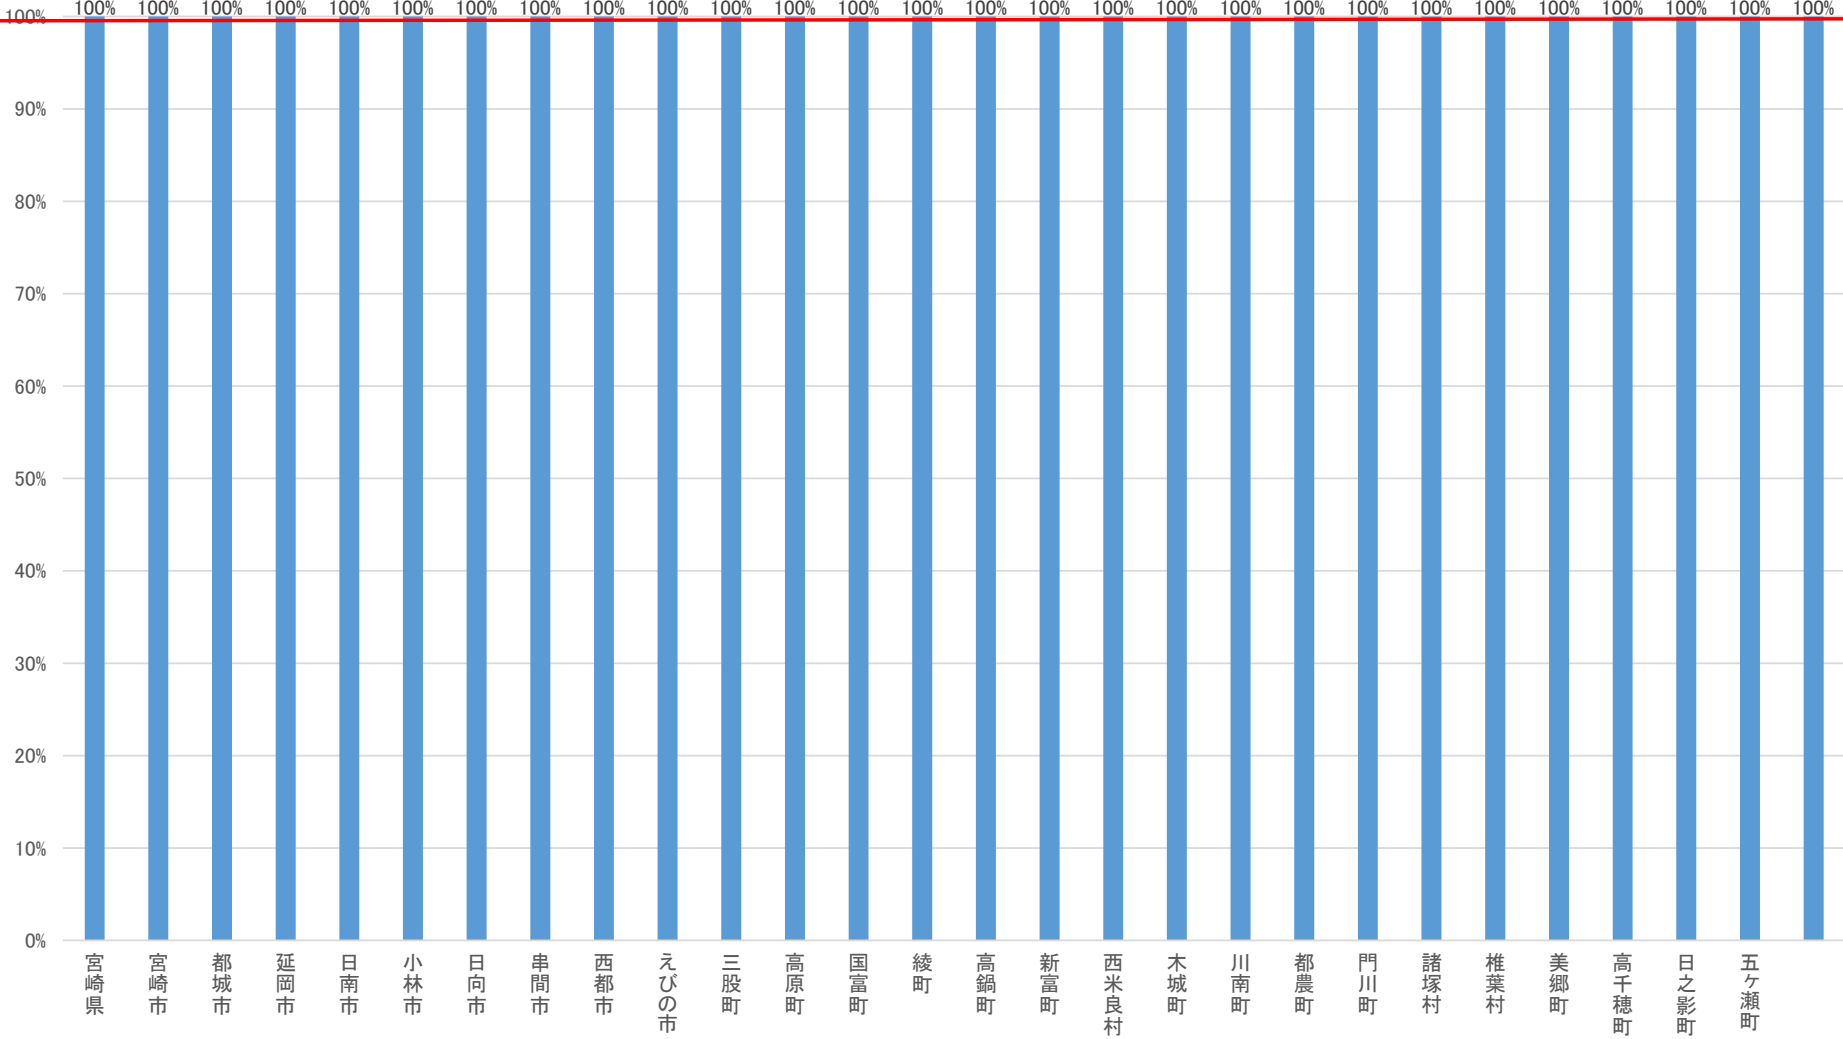

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

県平均 99.9%

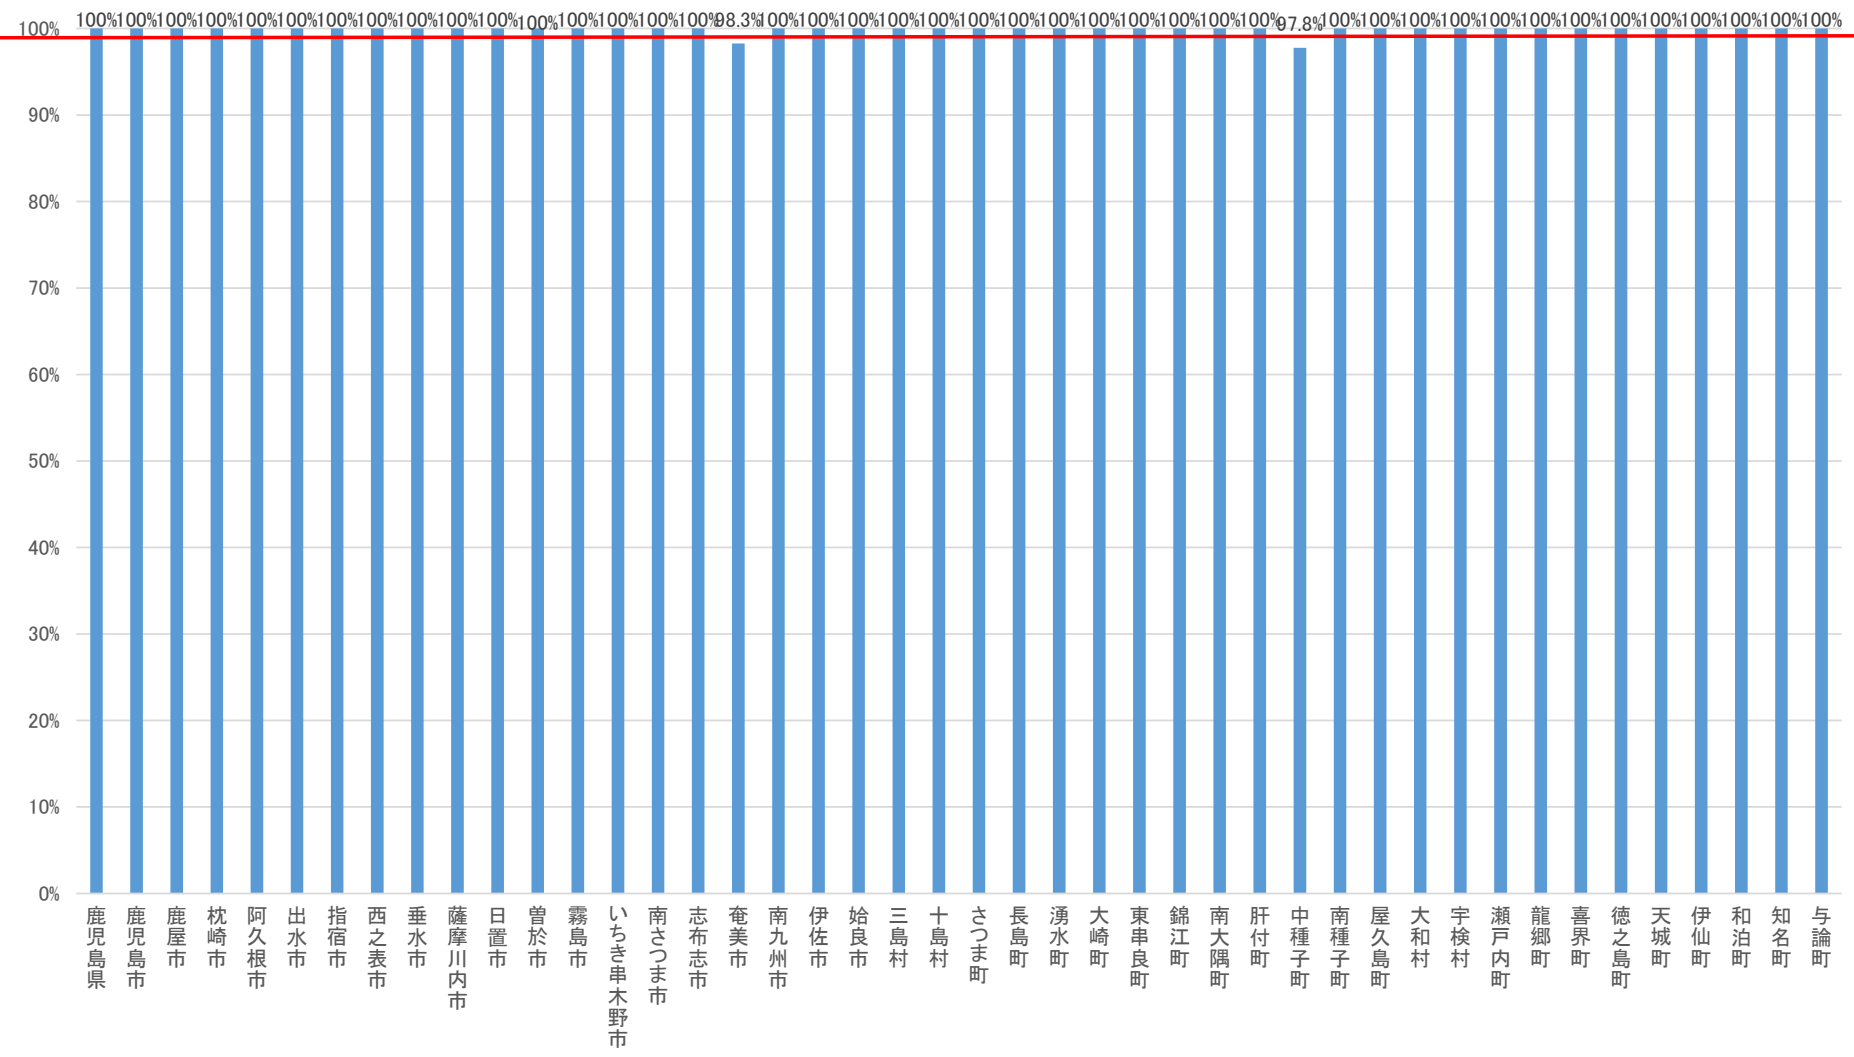

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・普通教室)

令和4年9月1日時点

県平均 99.9%

