



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

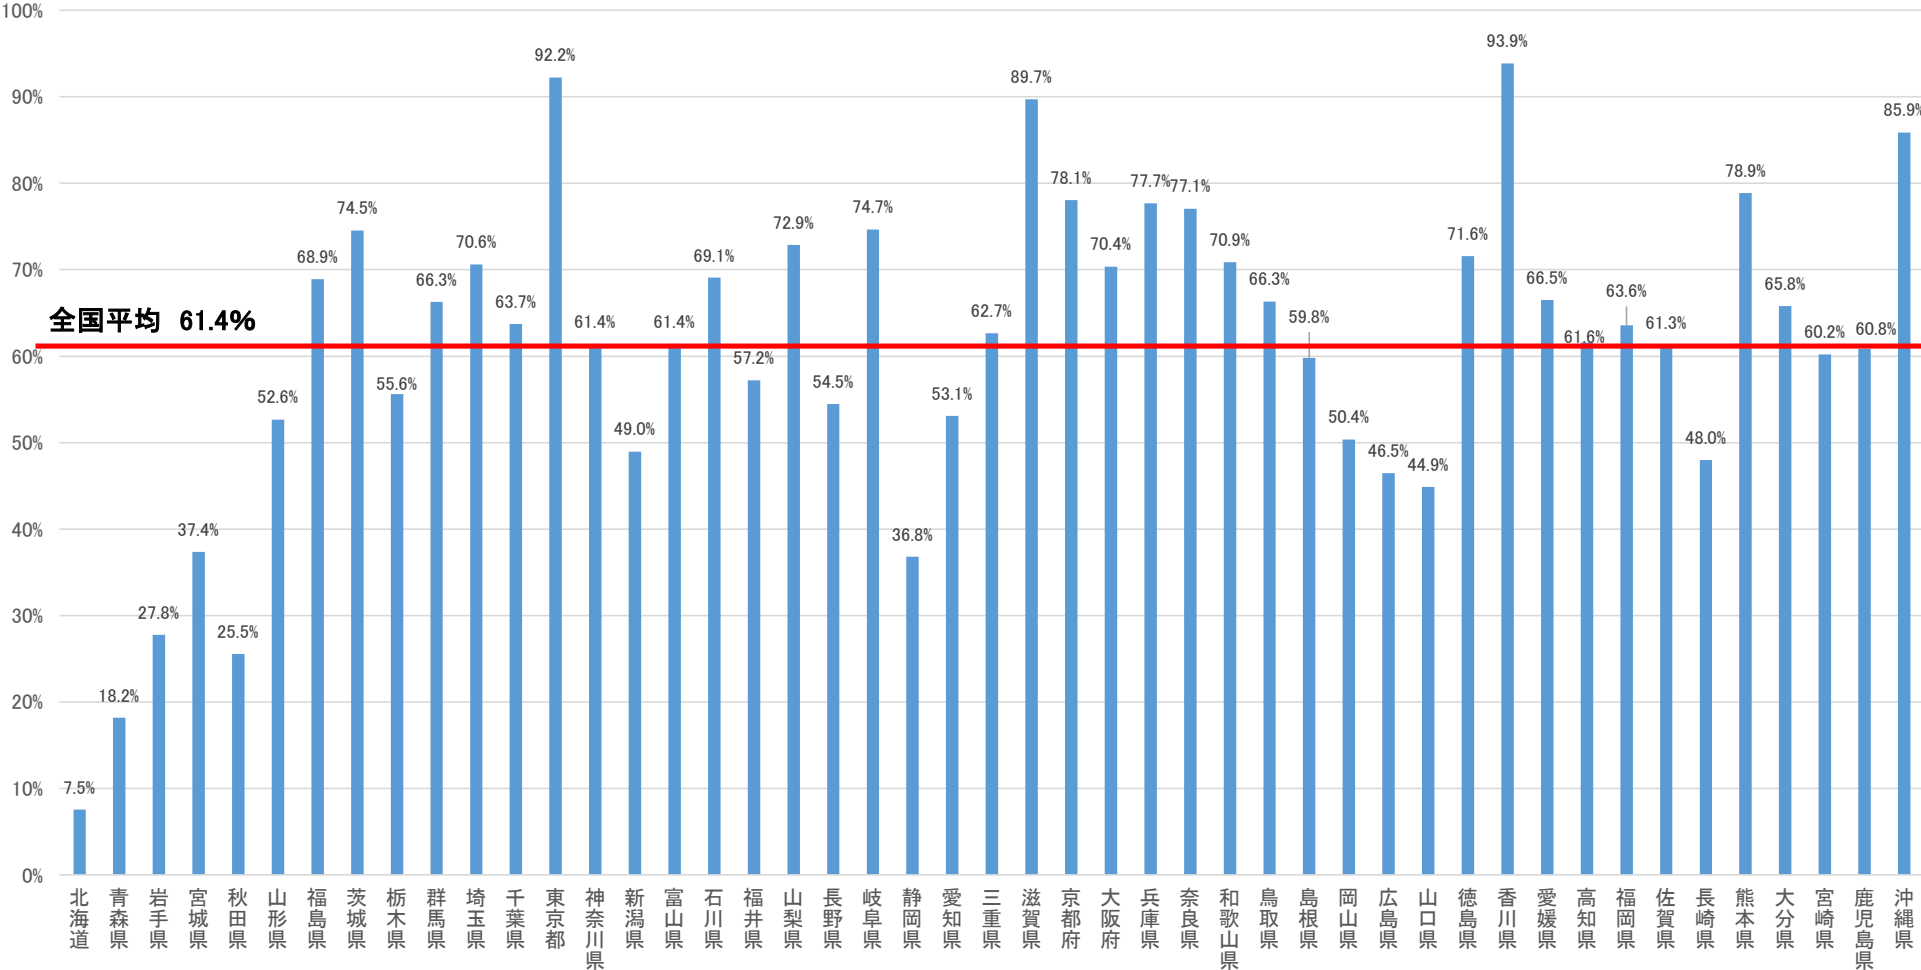


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

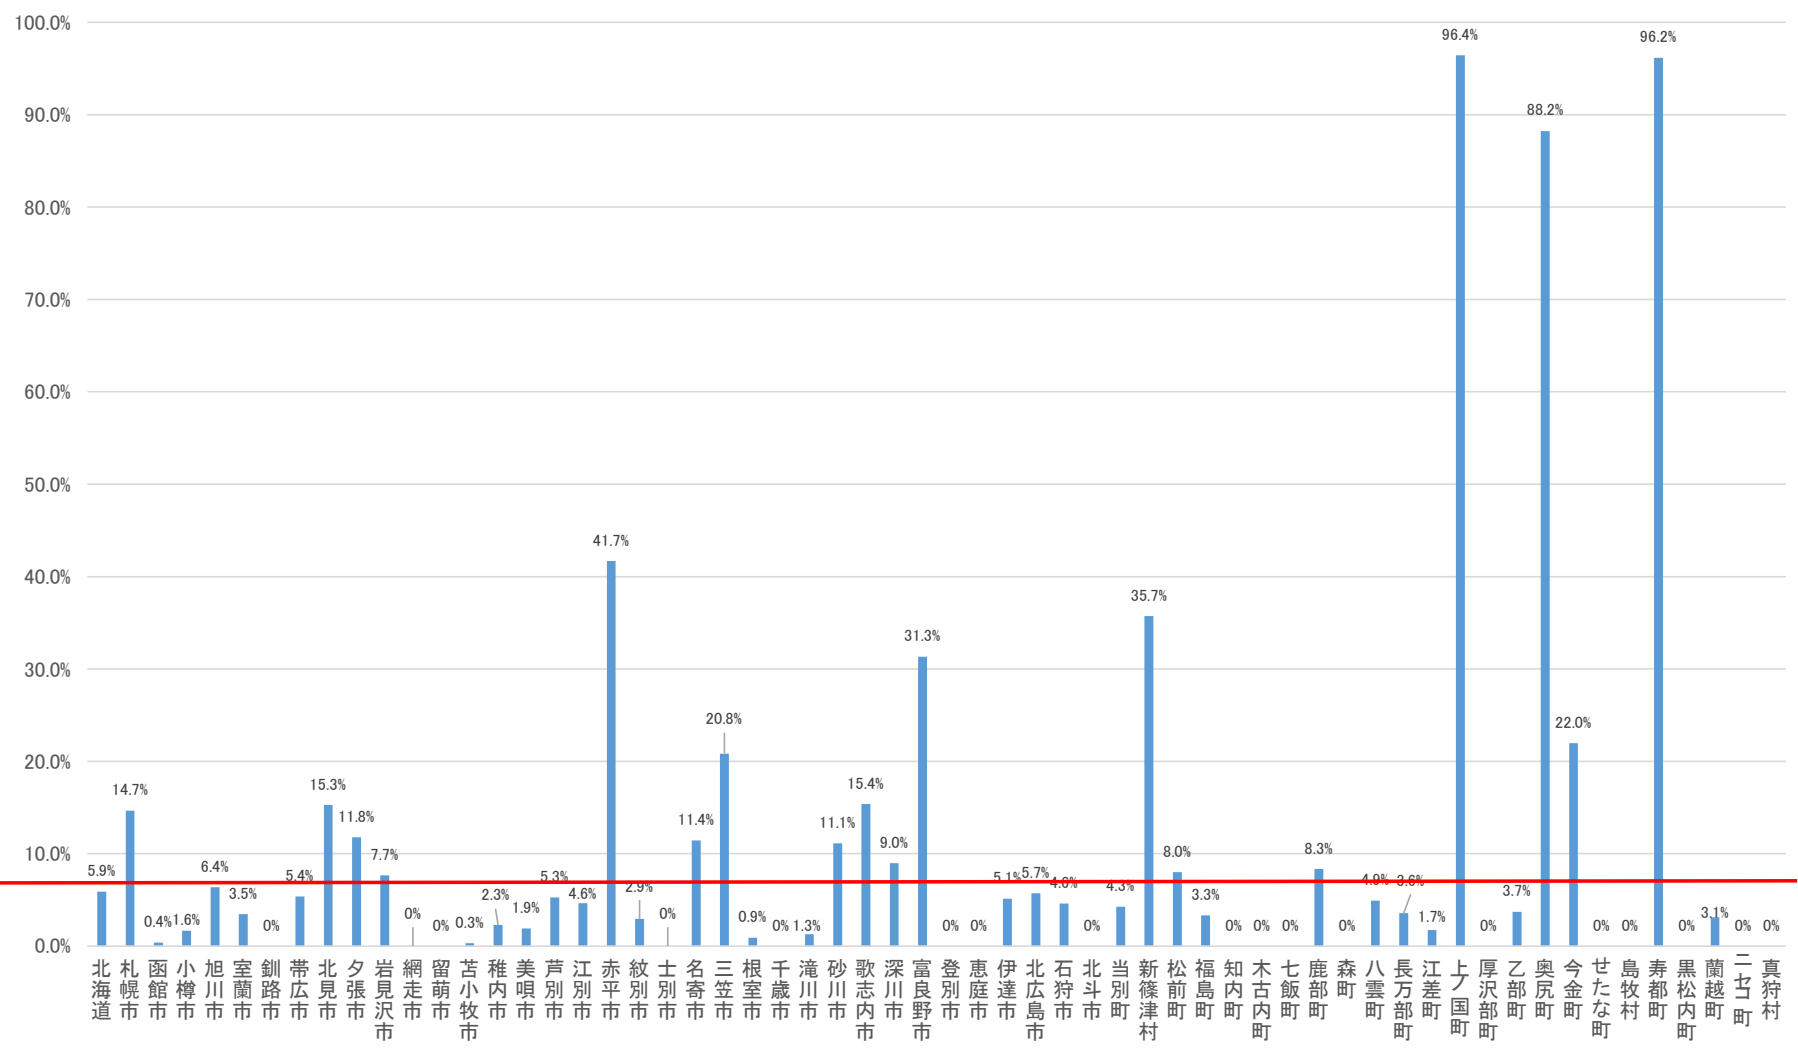


道平均 7.5%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

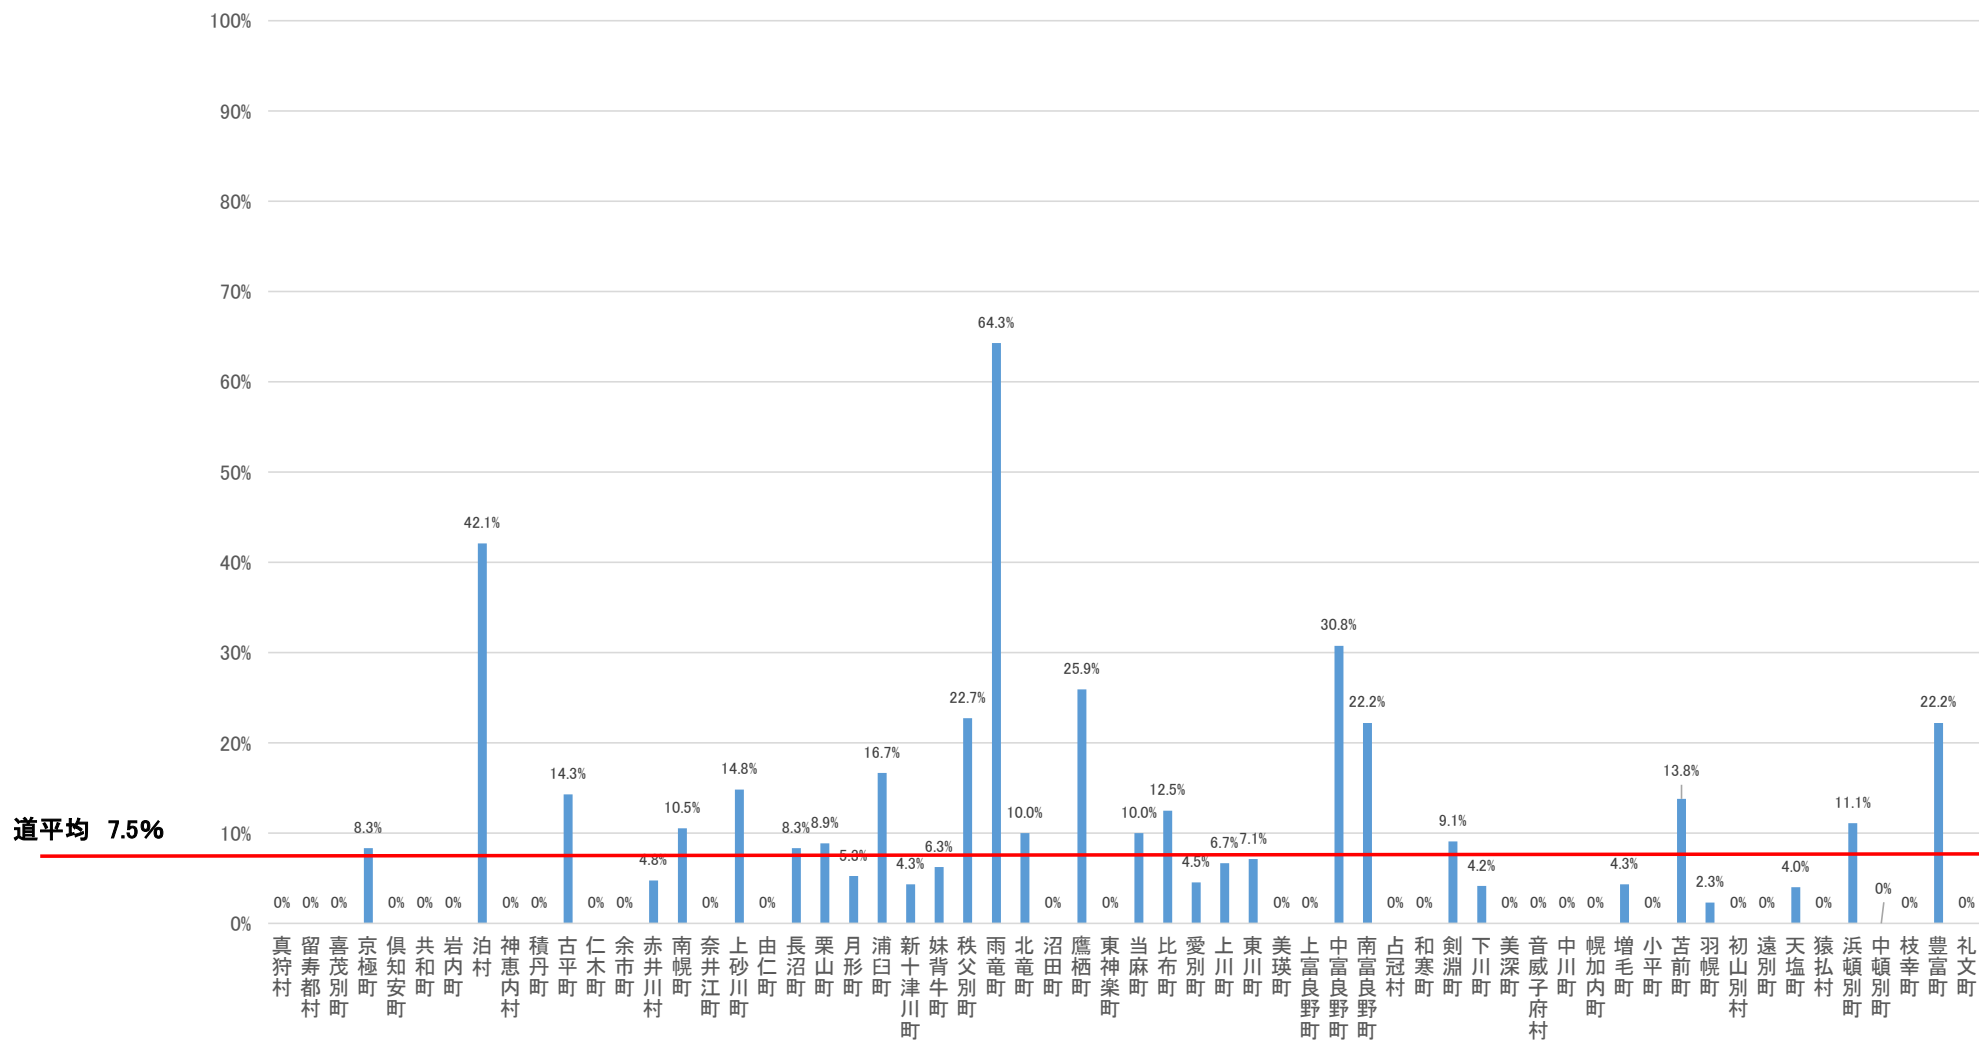


道平均 7.5%

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

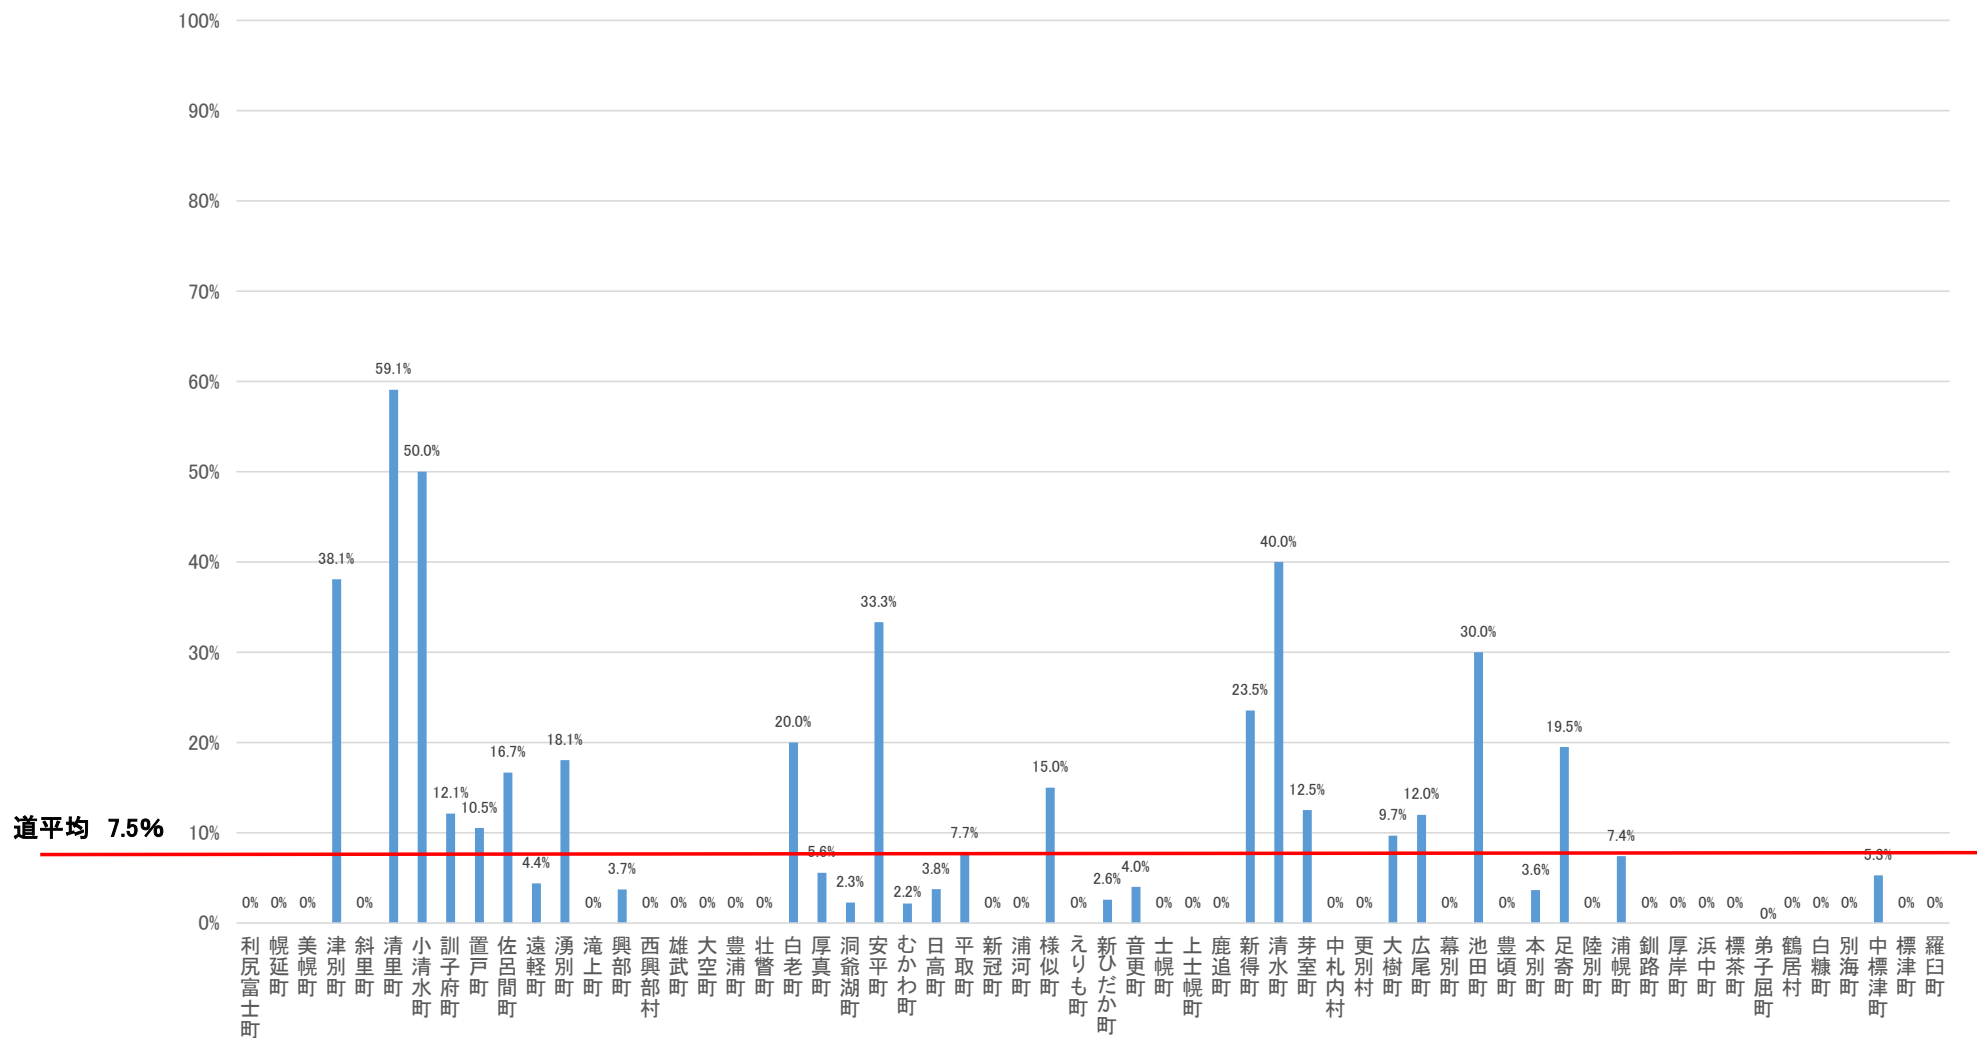


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

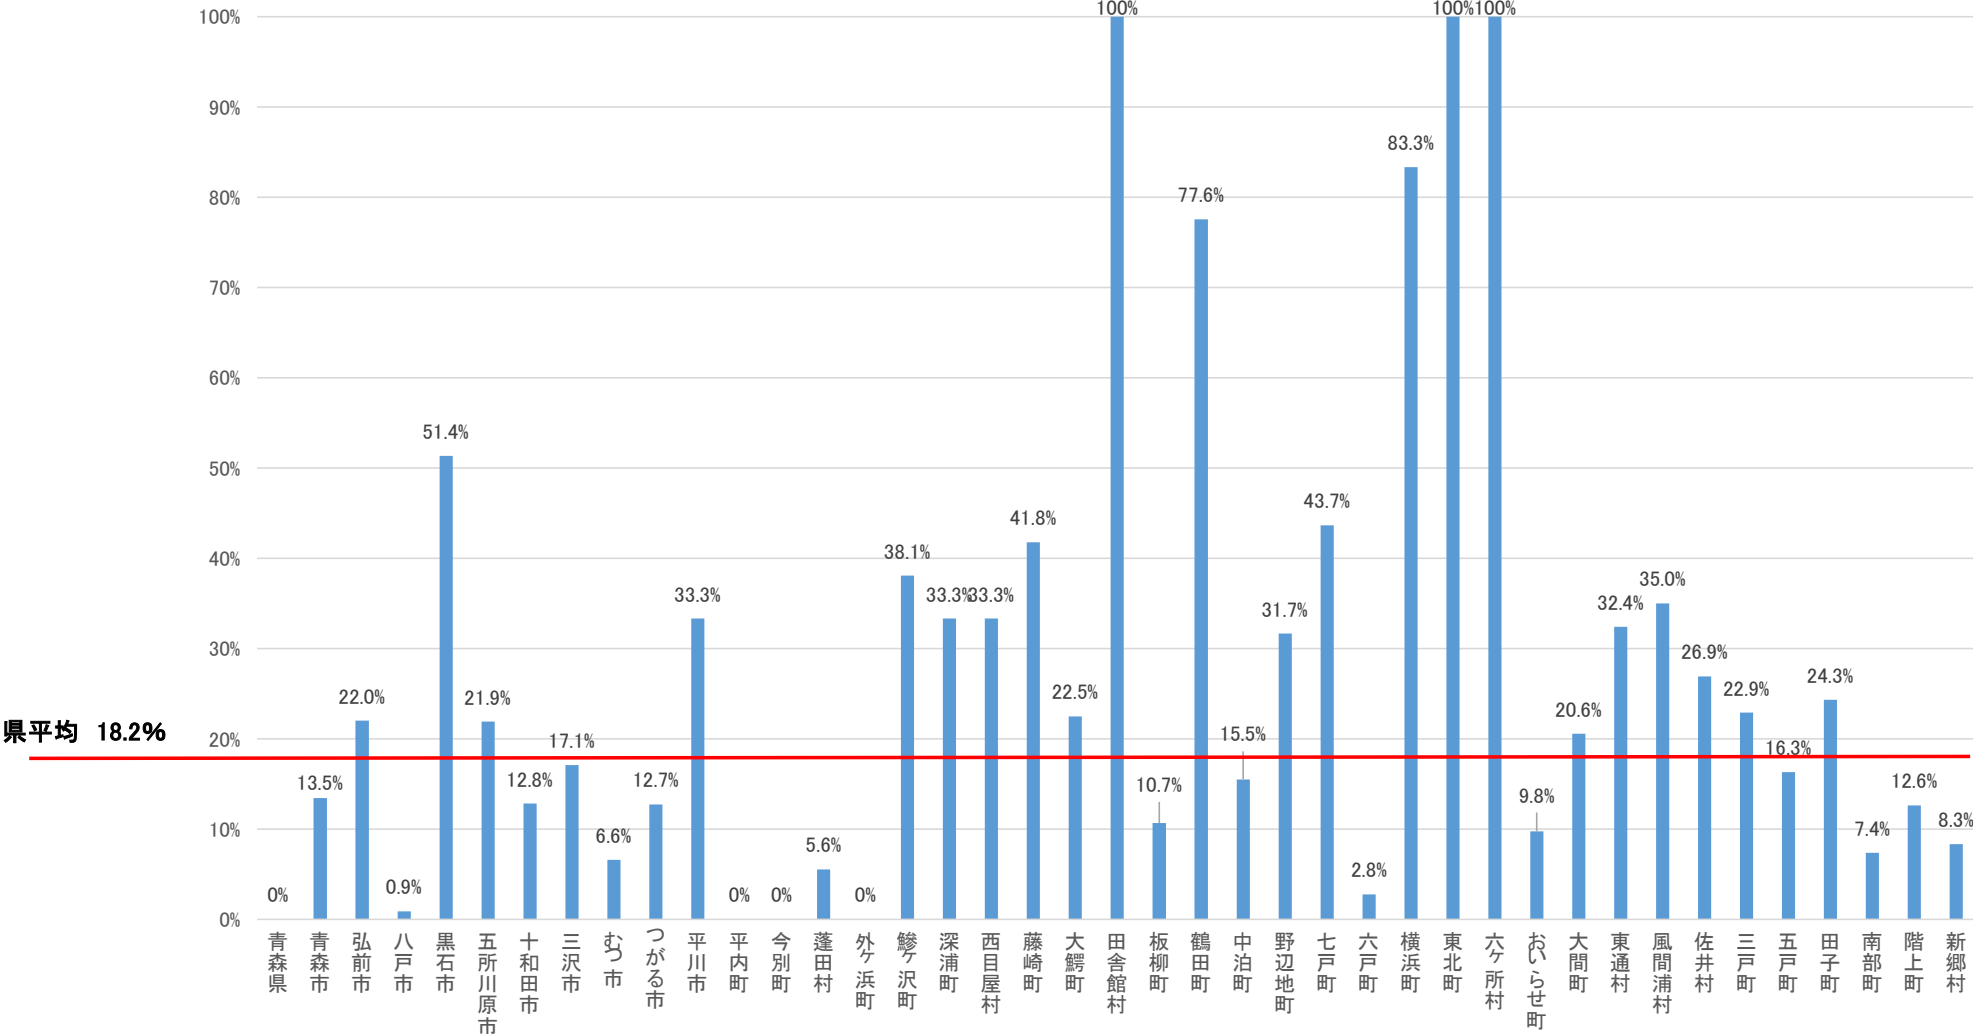


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

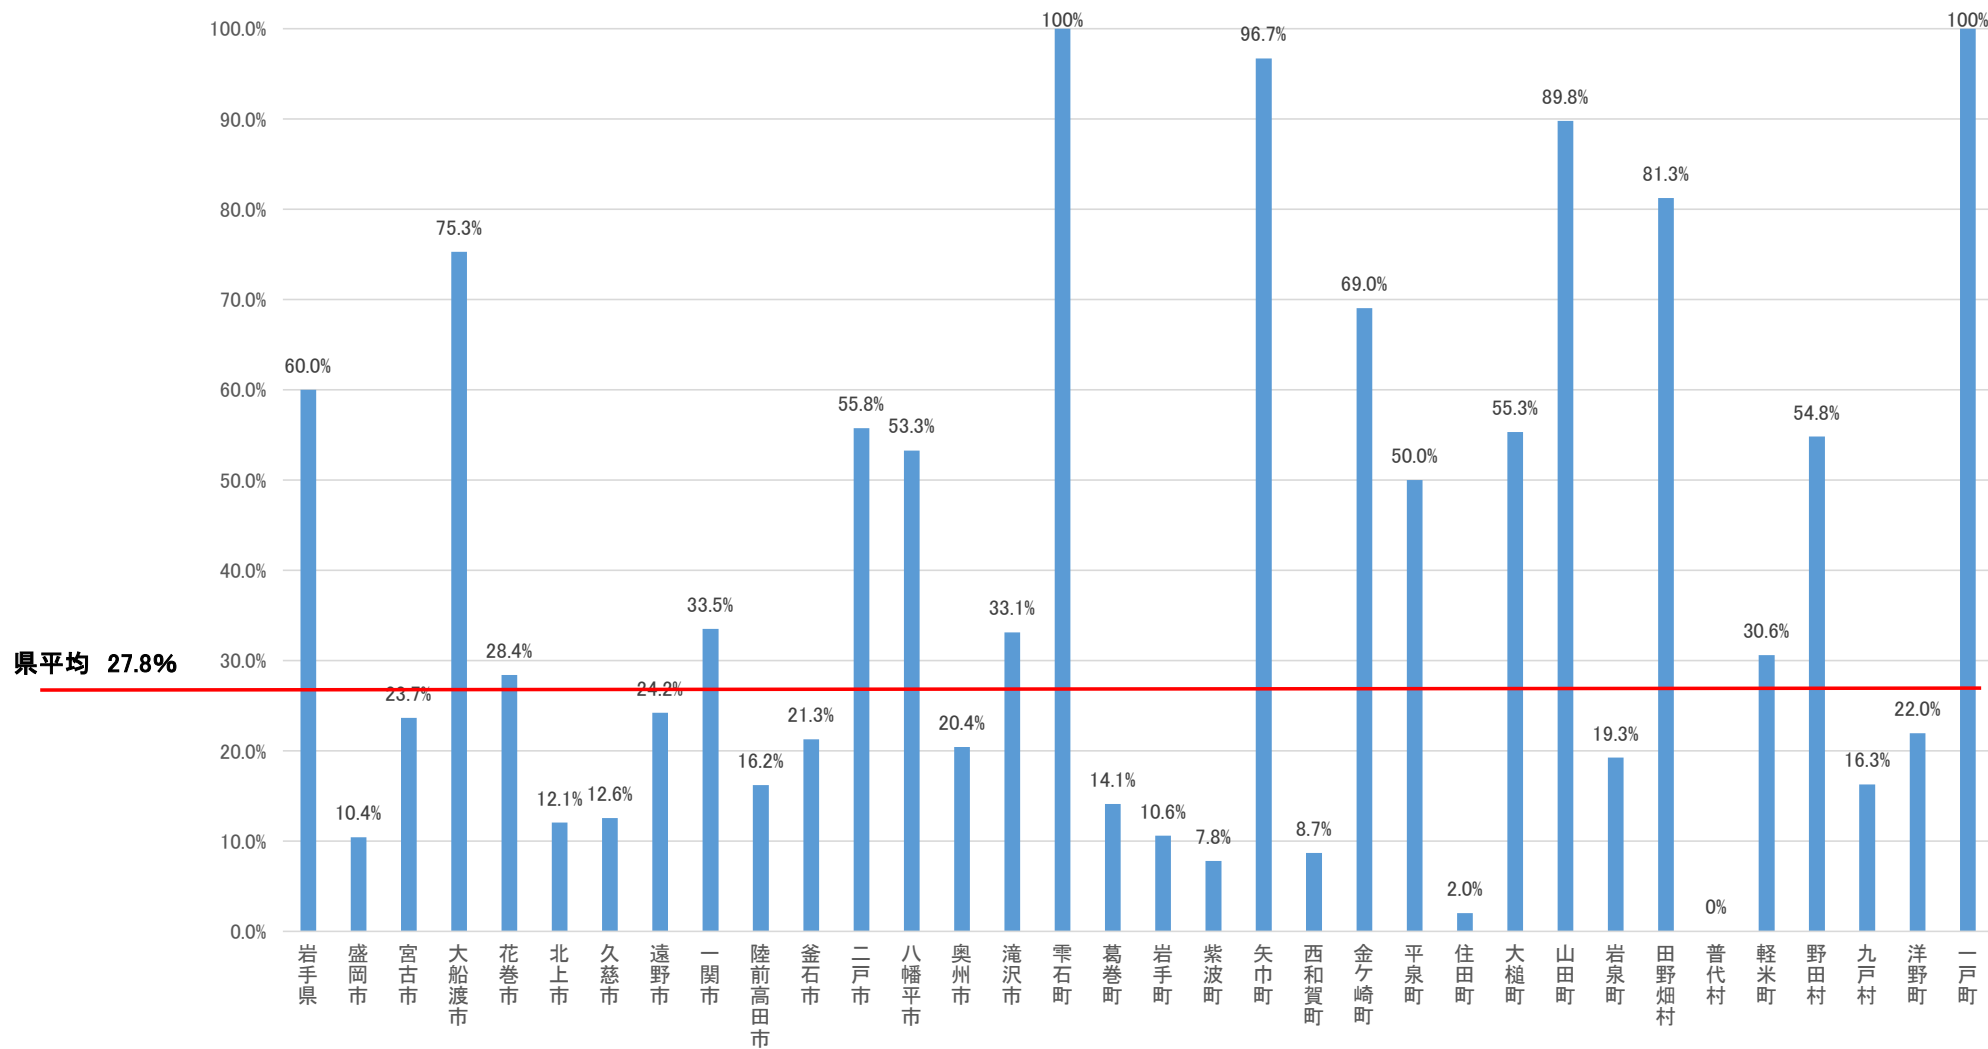


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

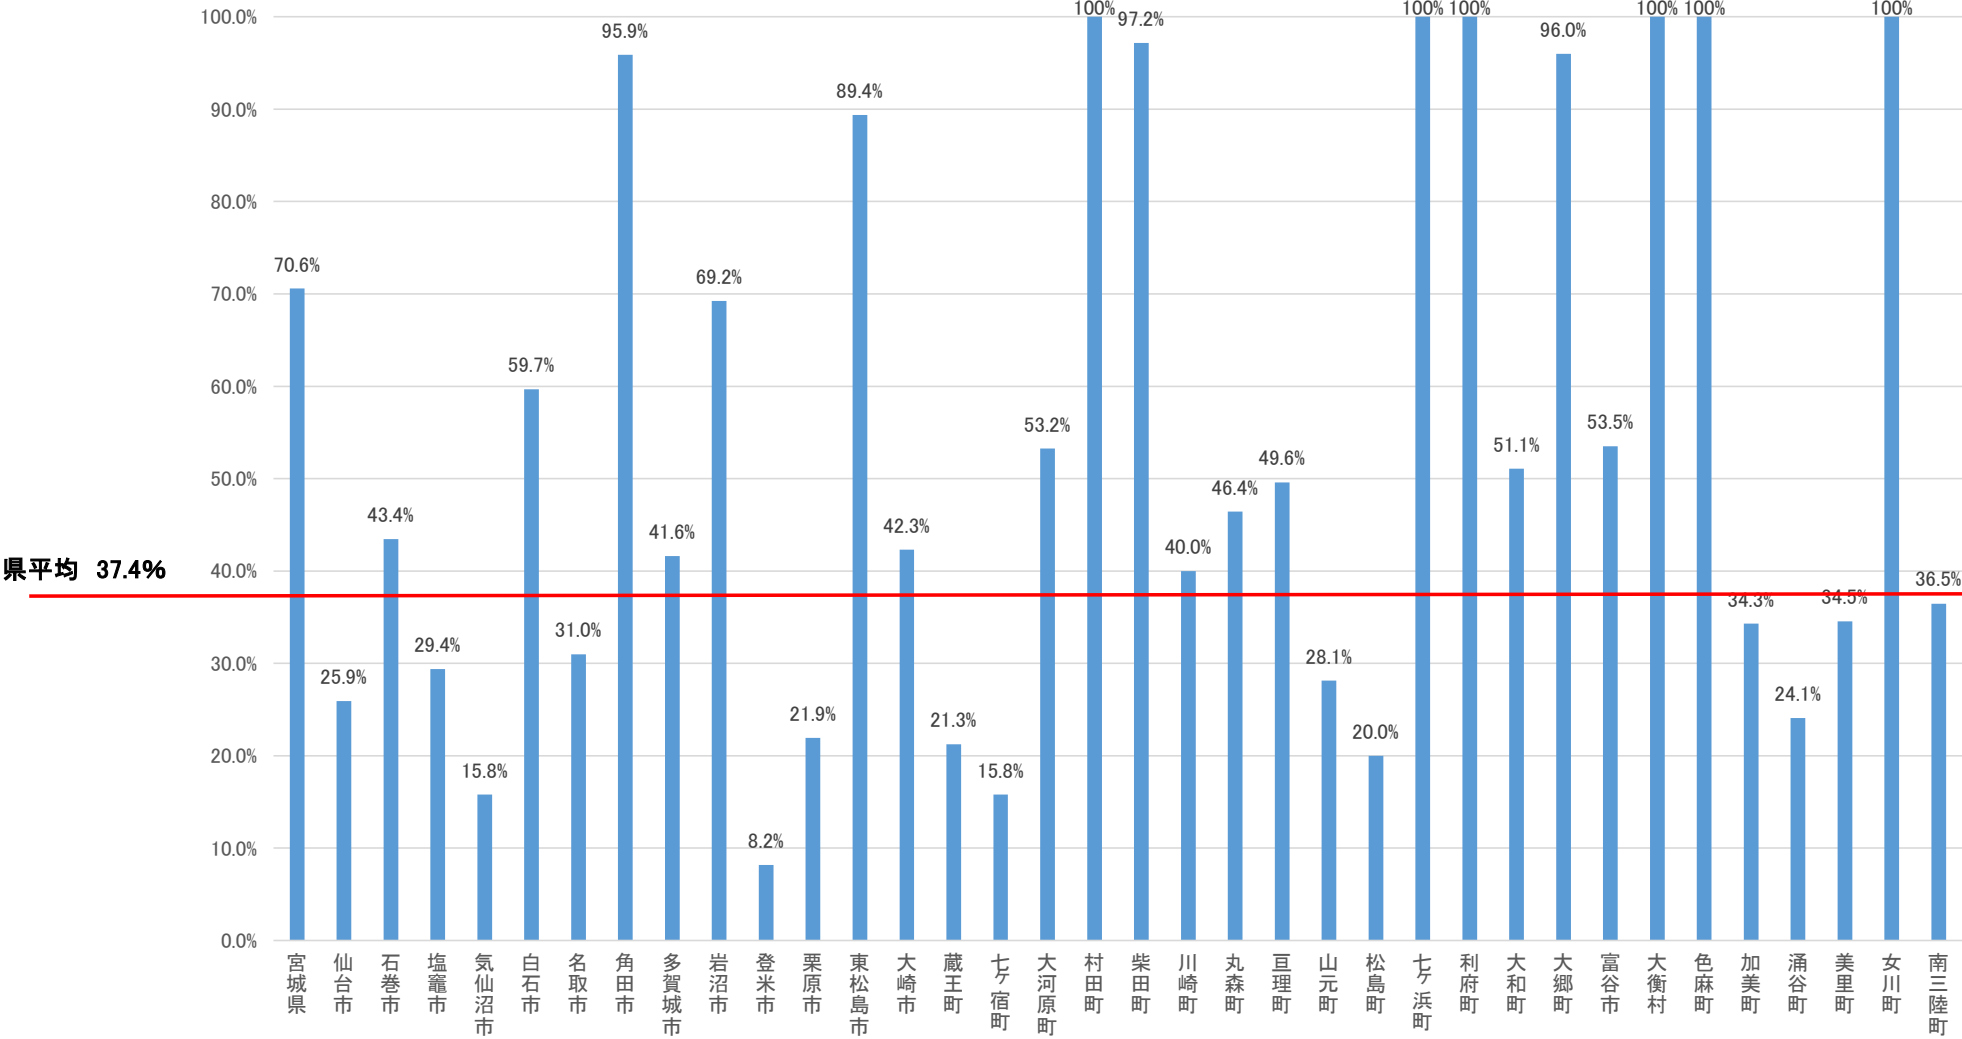


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

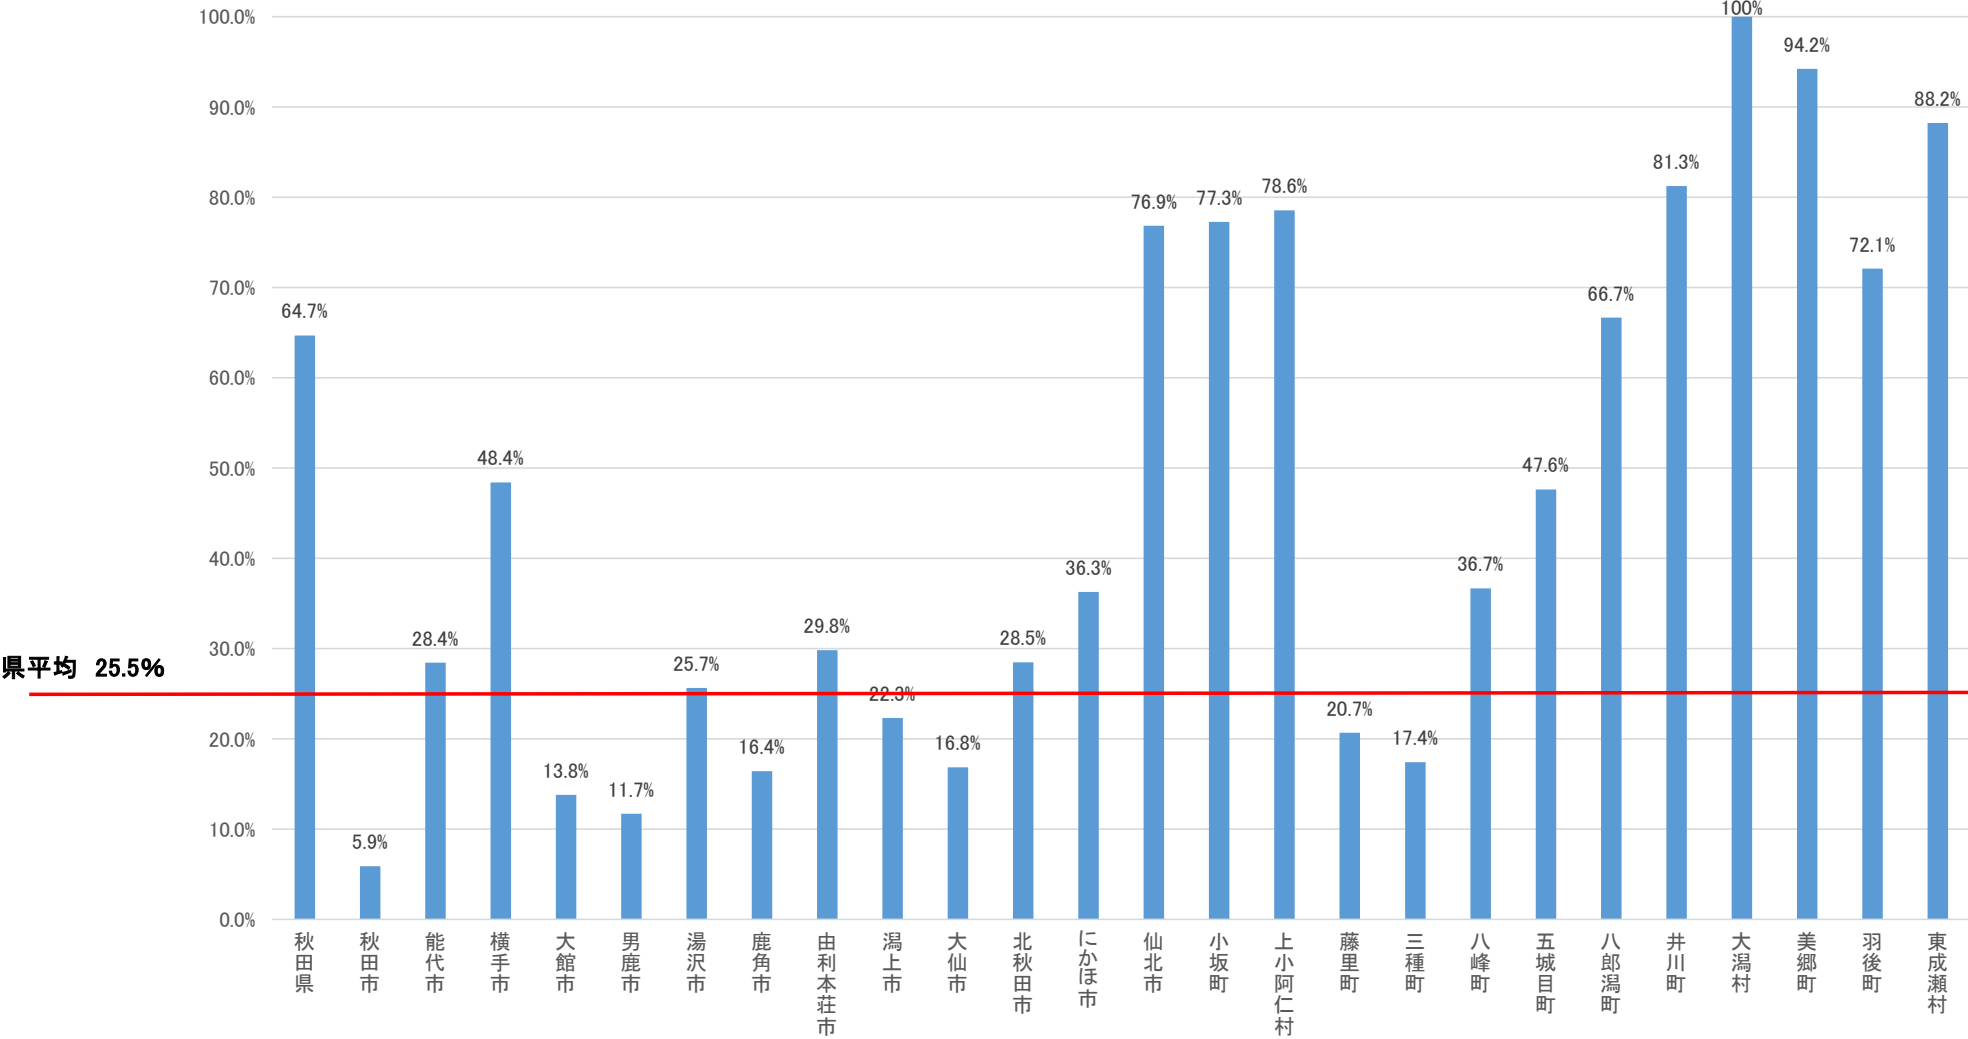


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

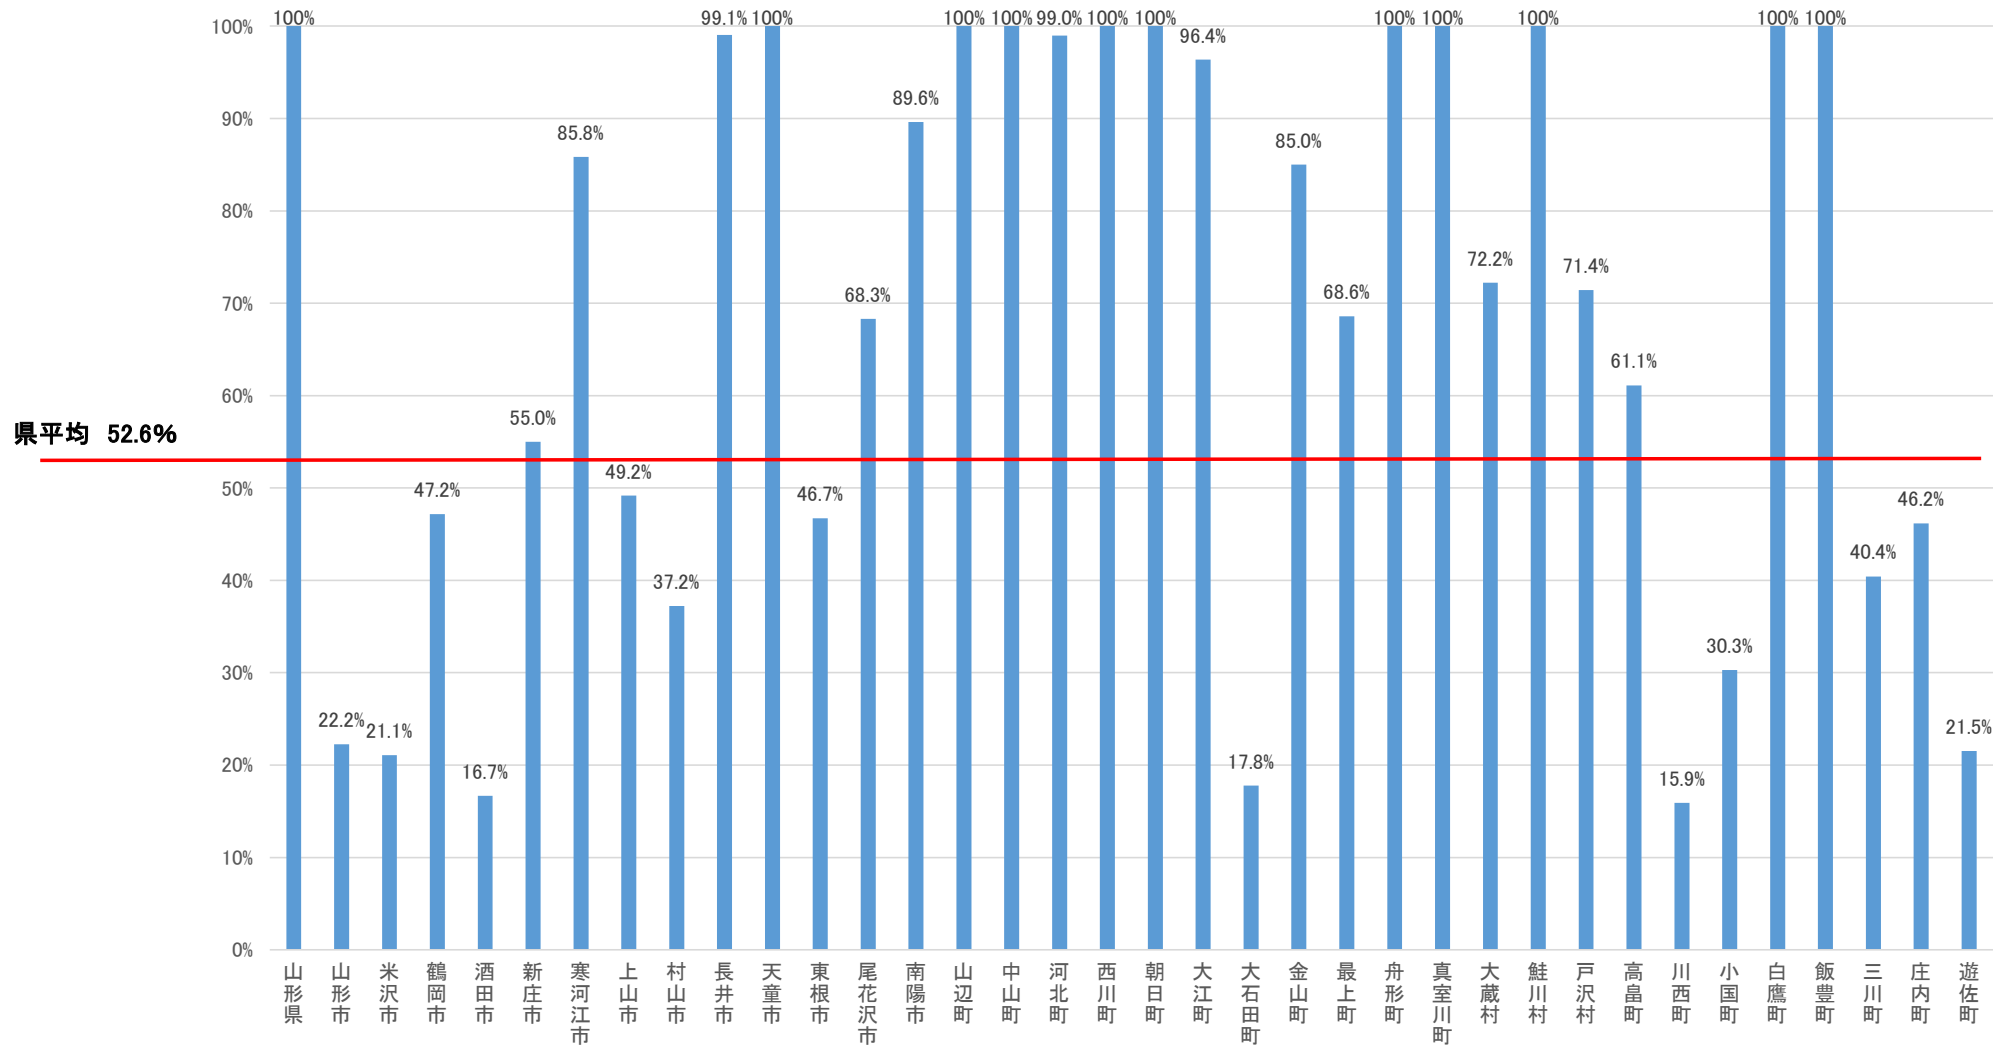


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

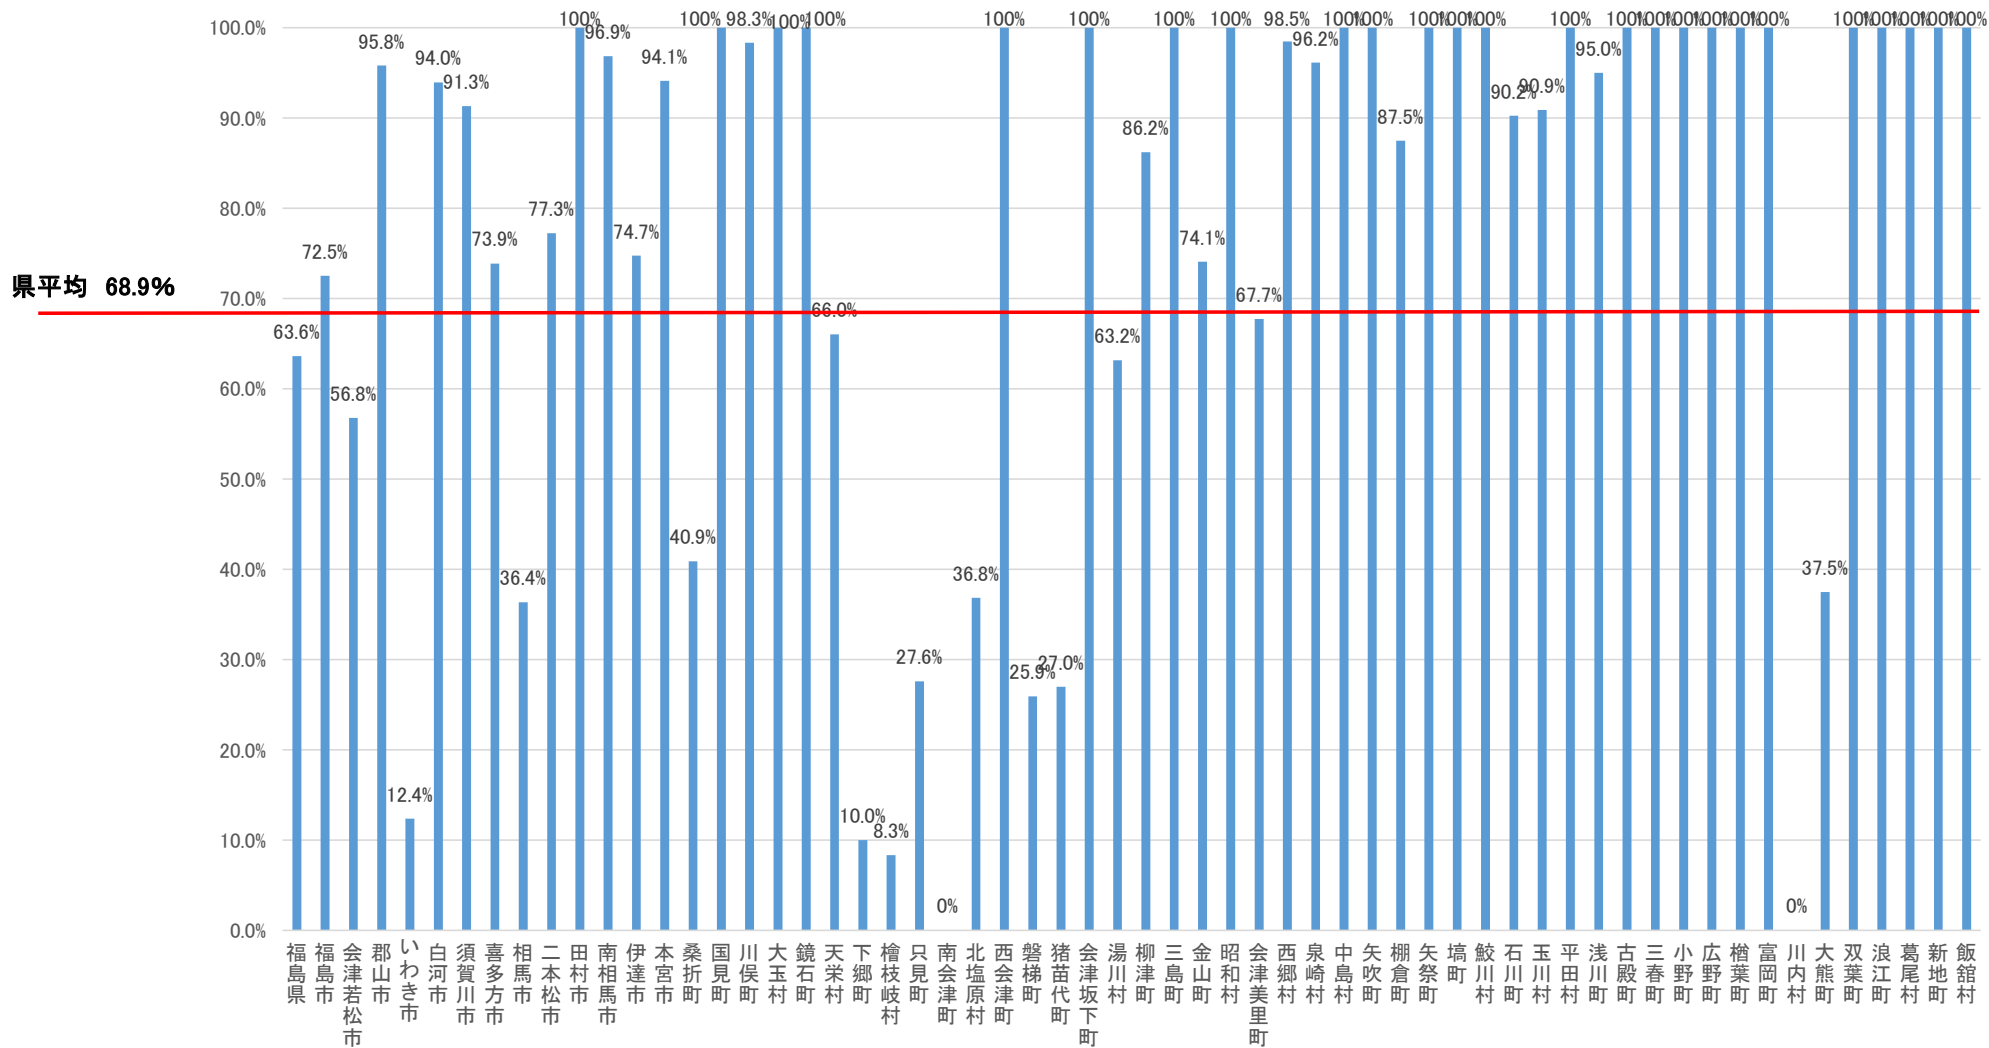


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

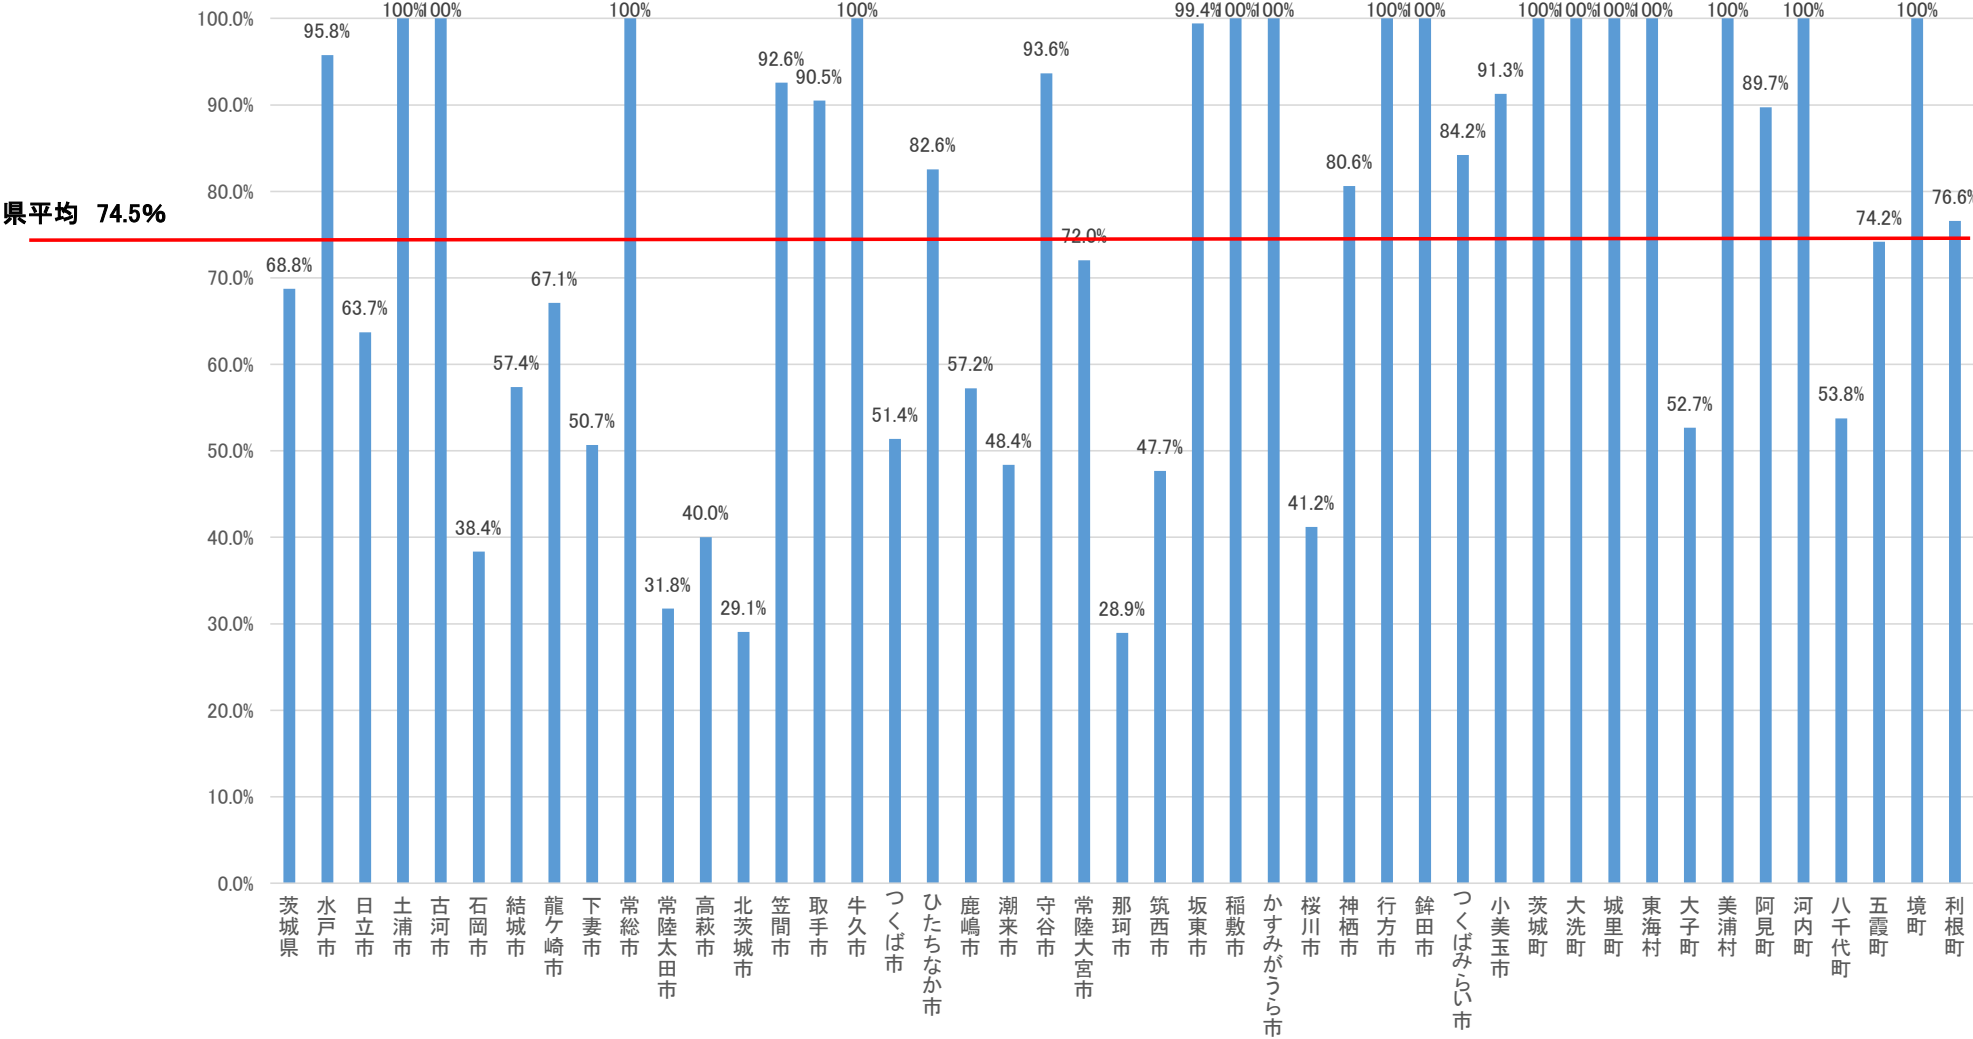

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

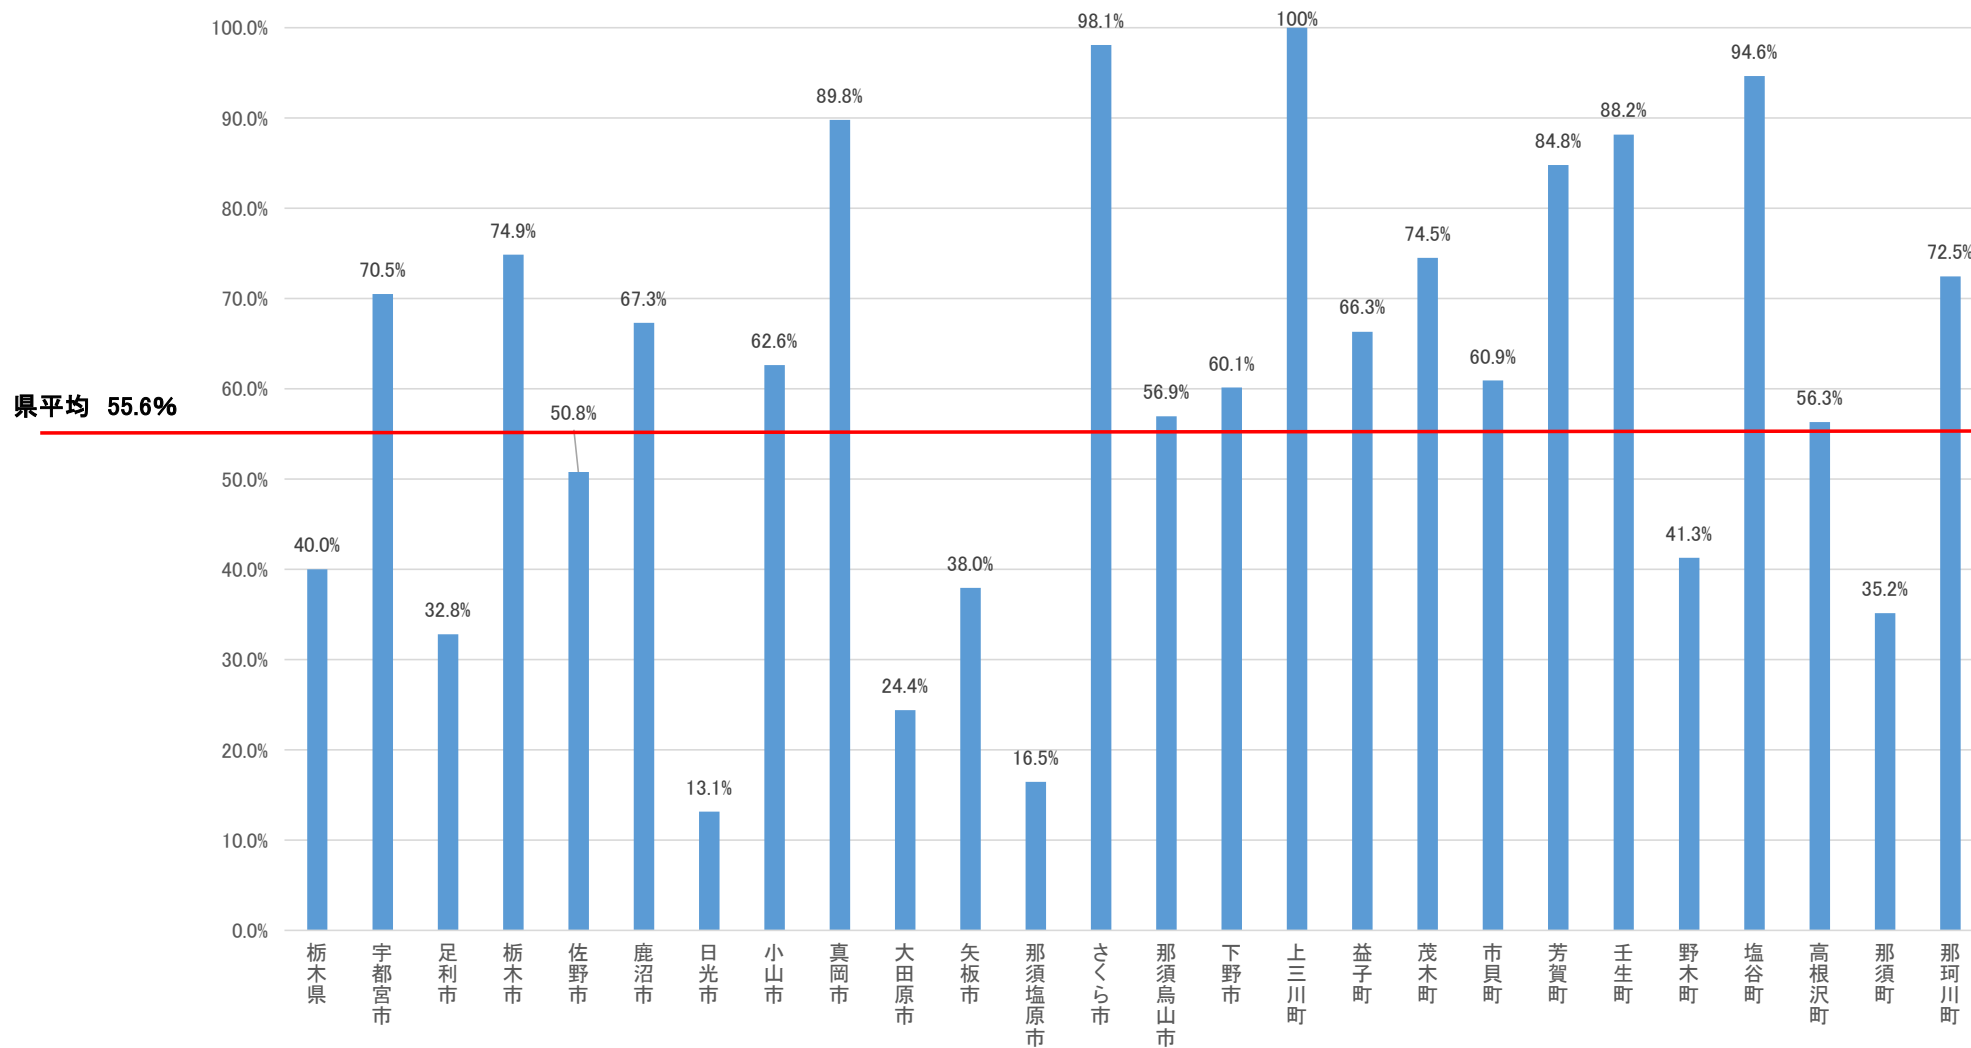

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


県平均 66.3%

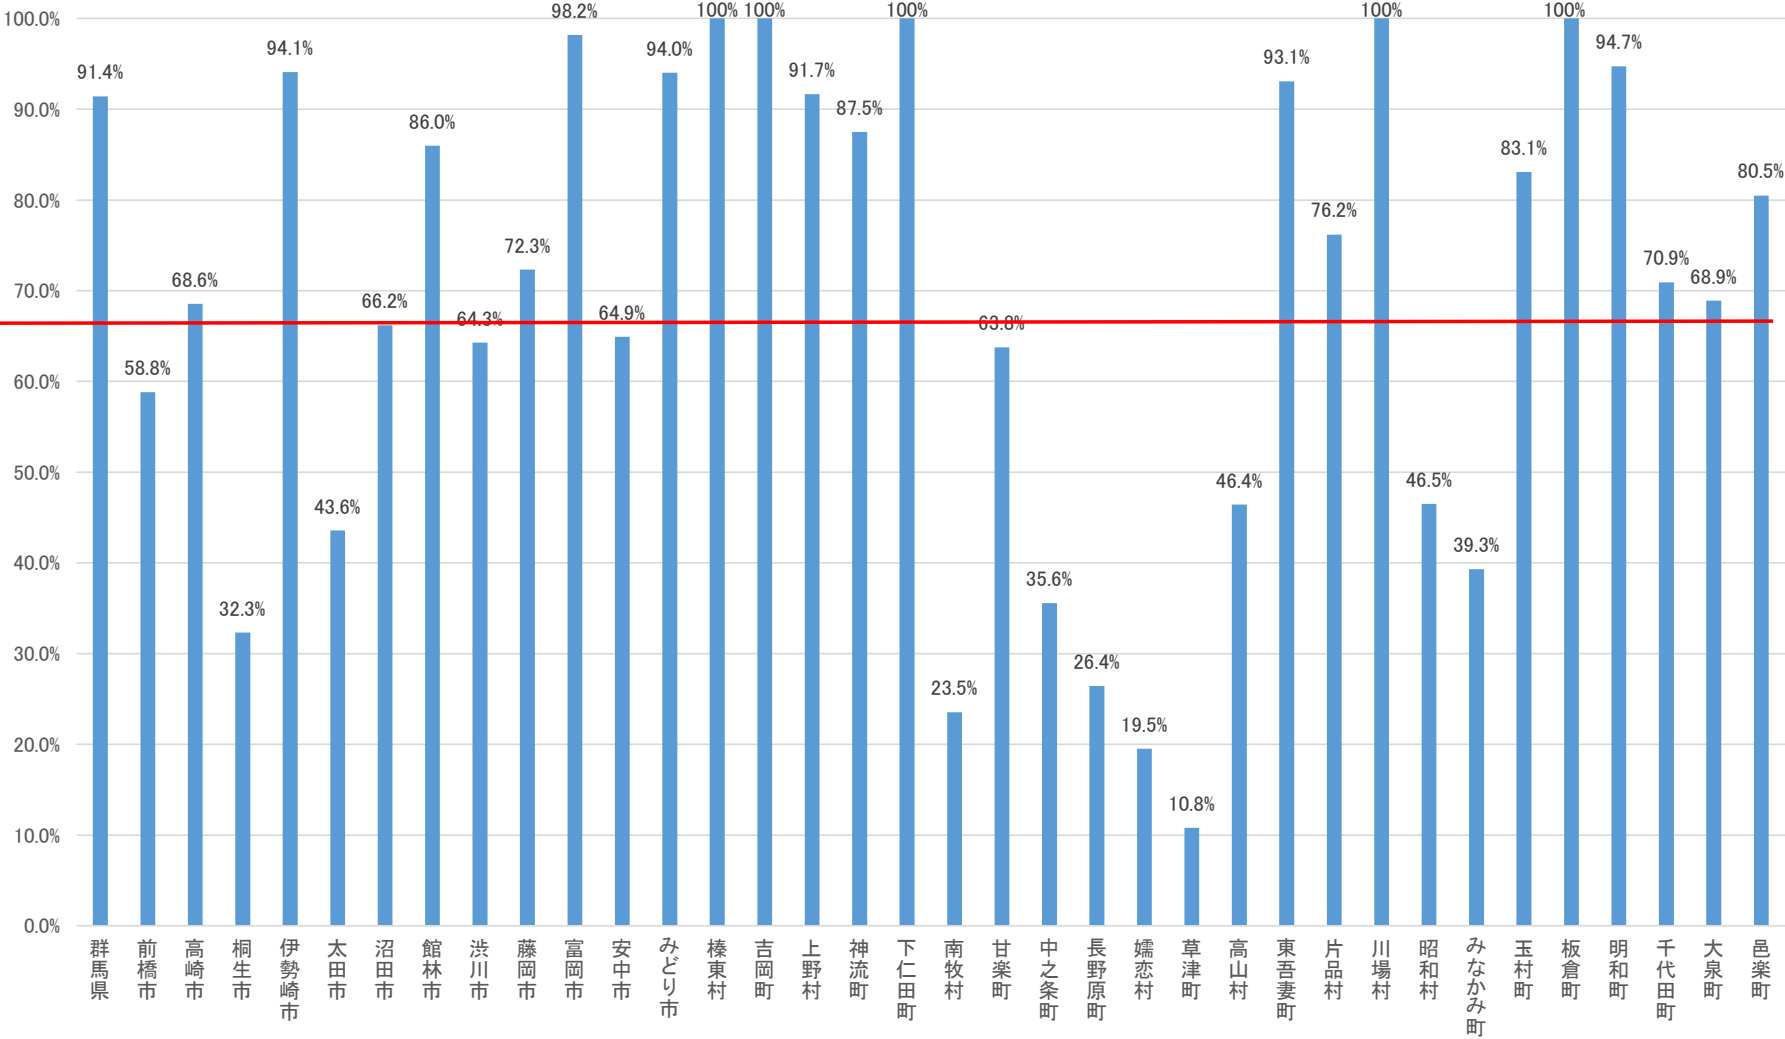

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


県平均 70.6%

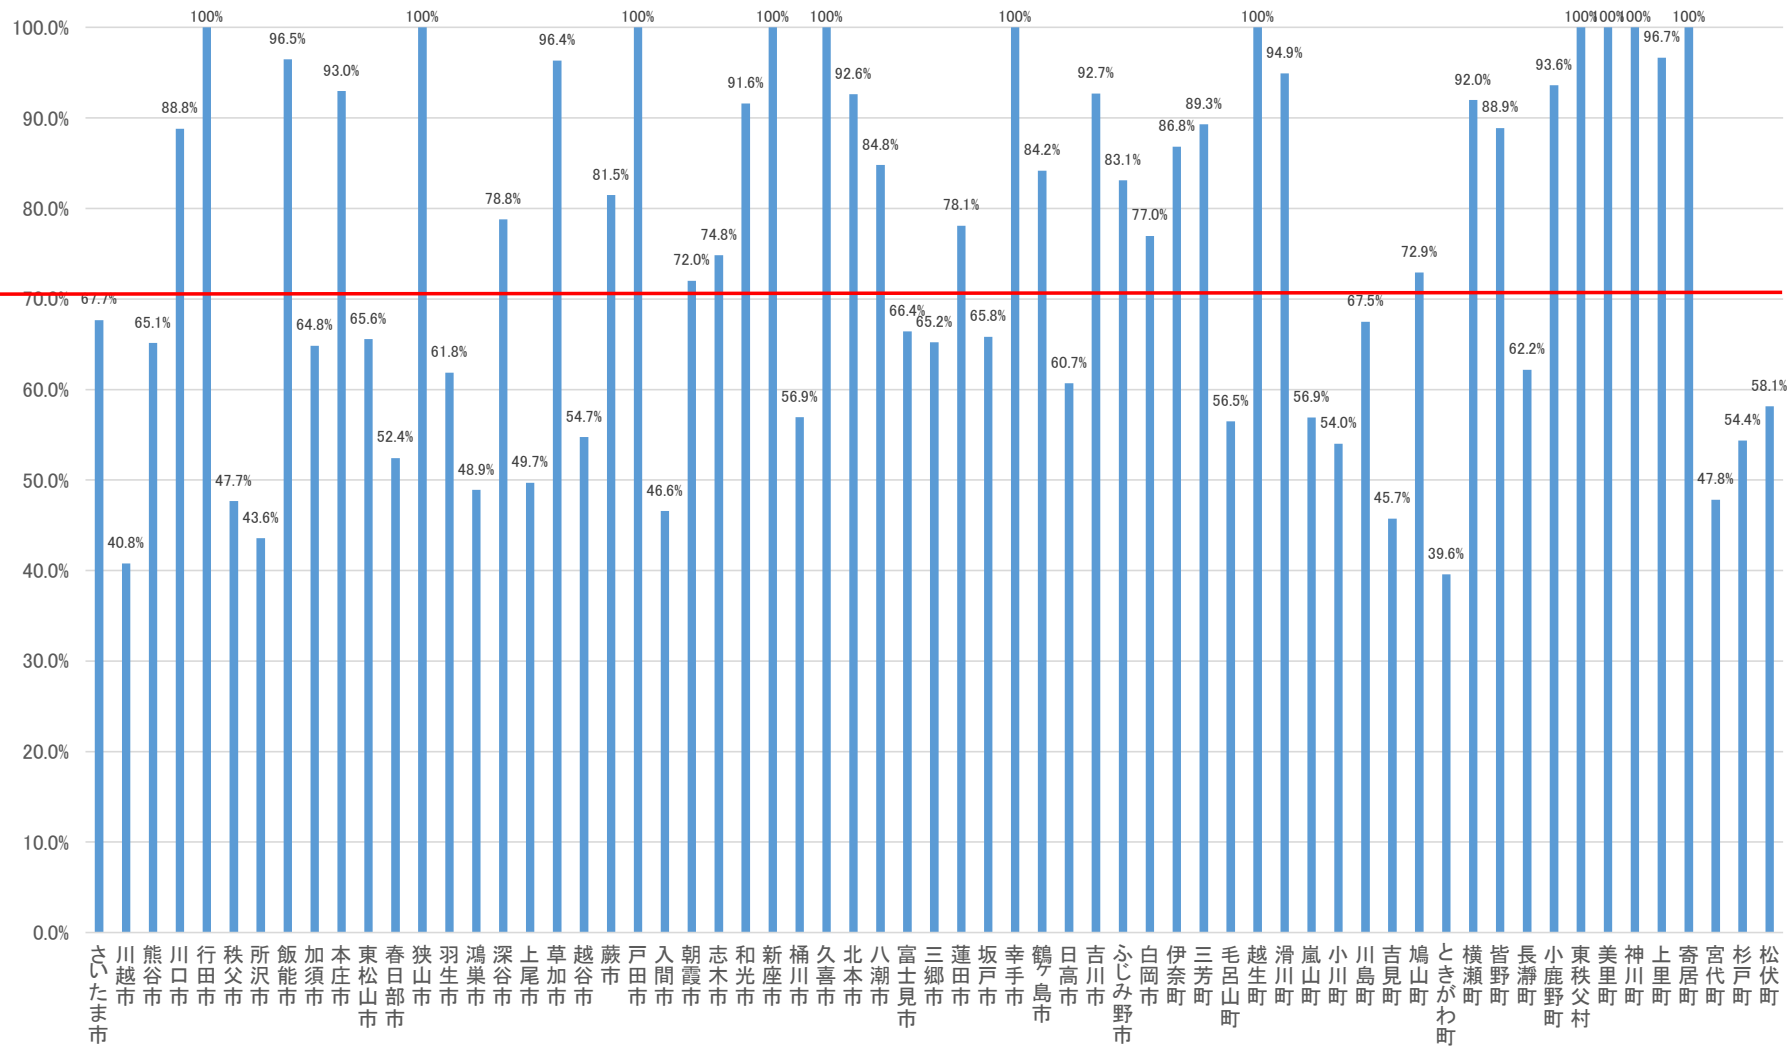

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


県平均 63.7%

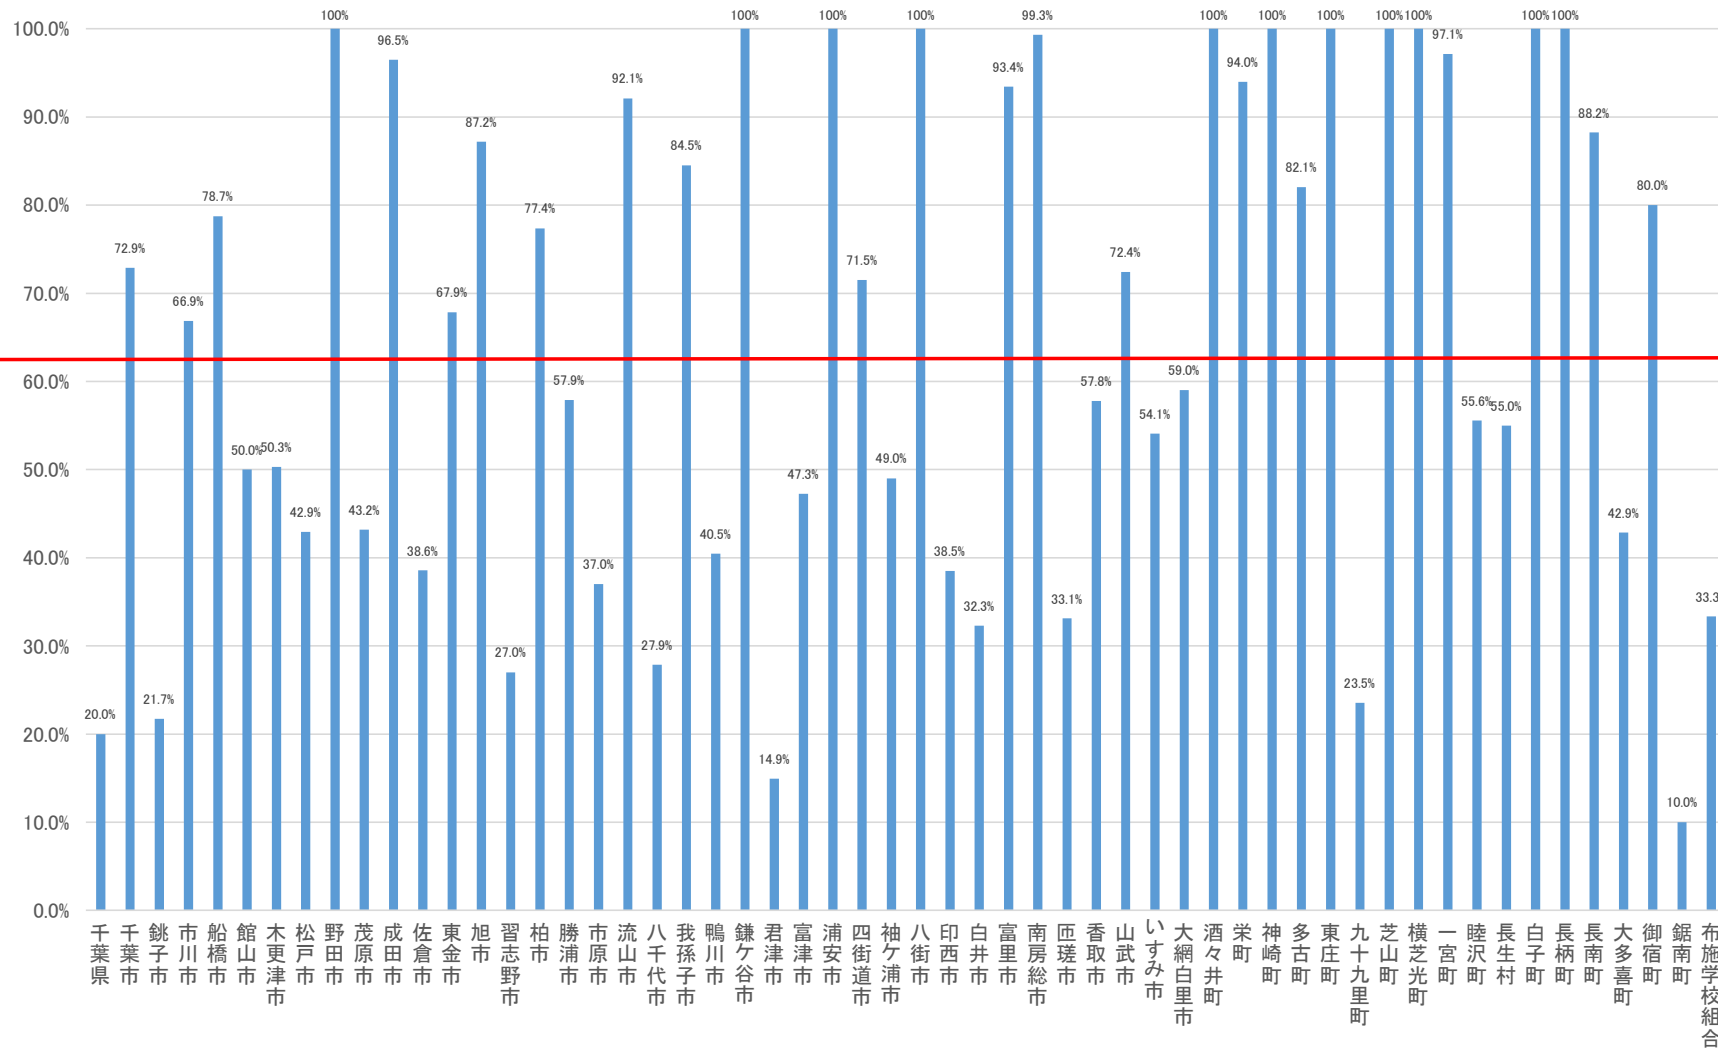


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

都平均 92.2%

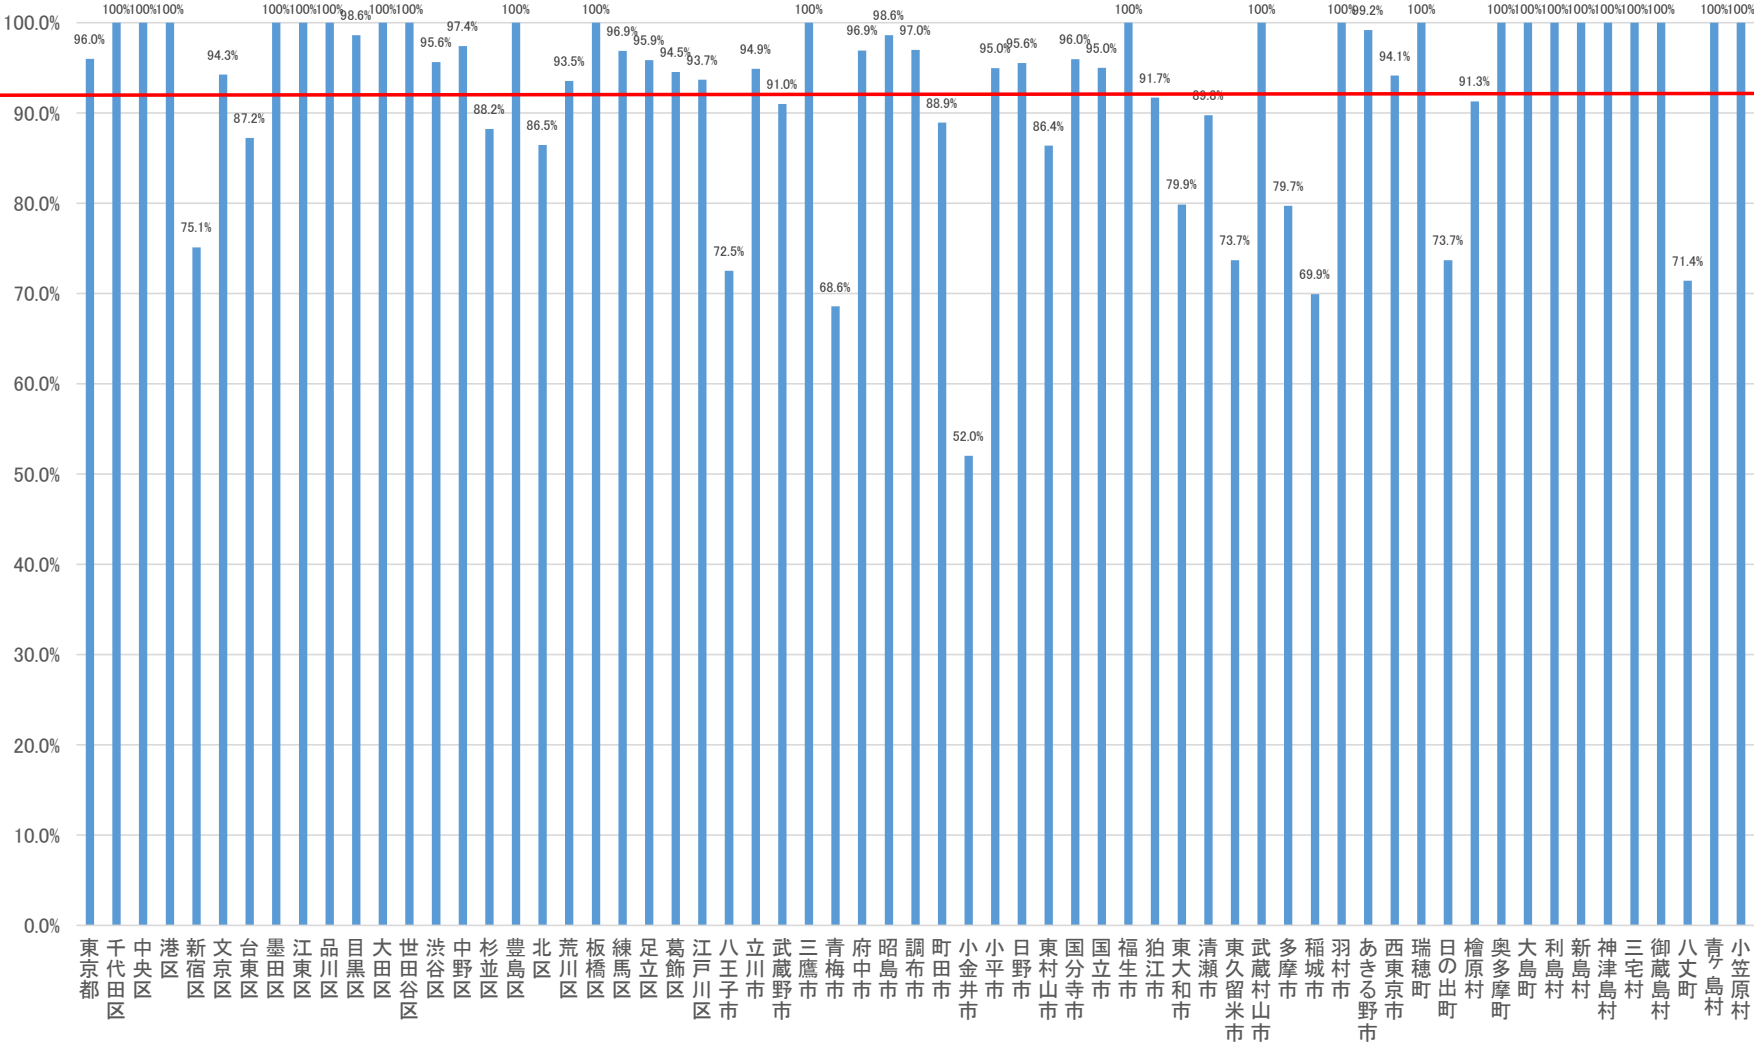


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

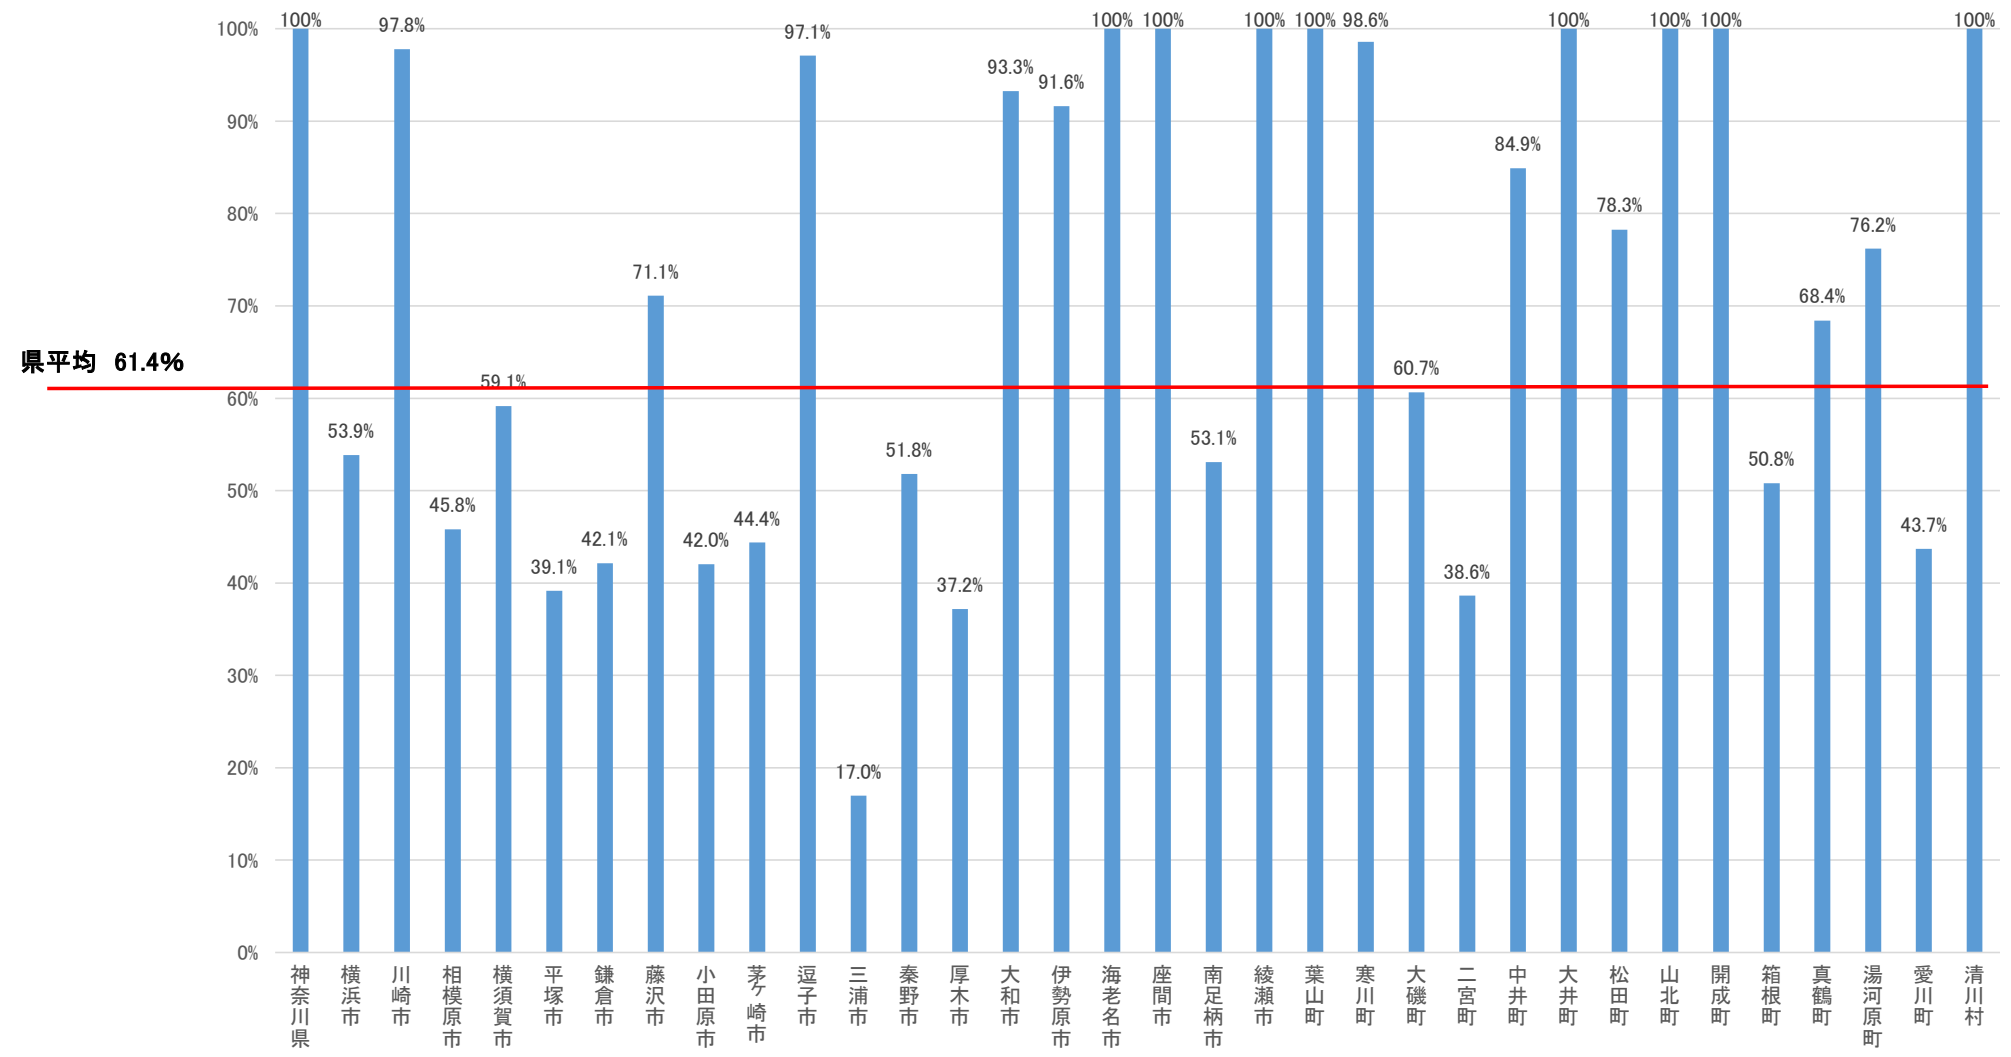

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

県平均 49.0%

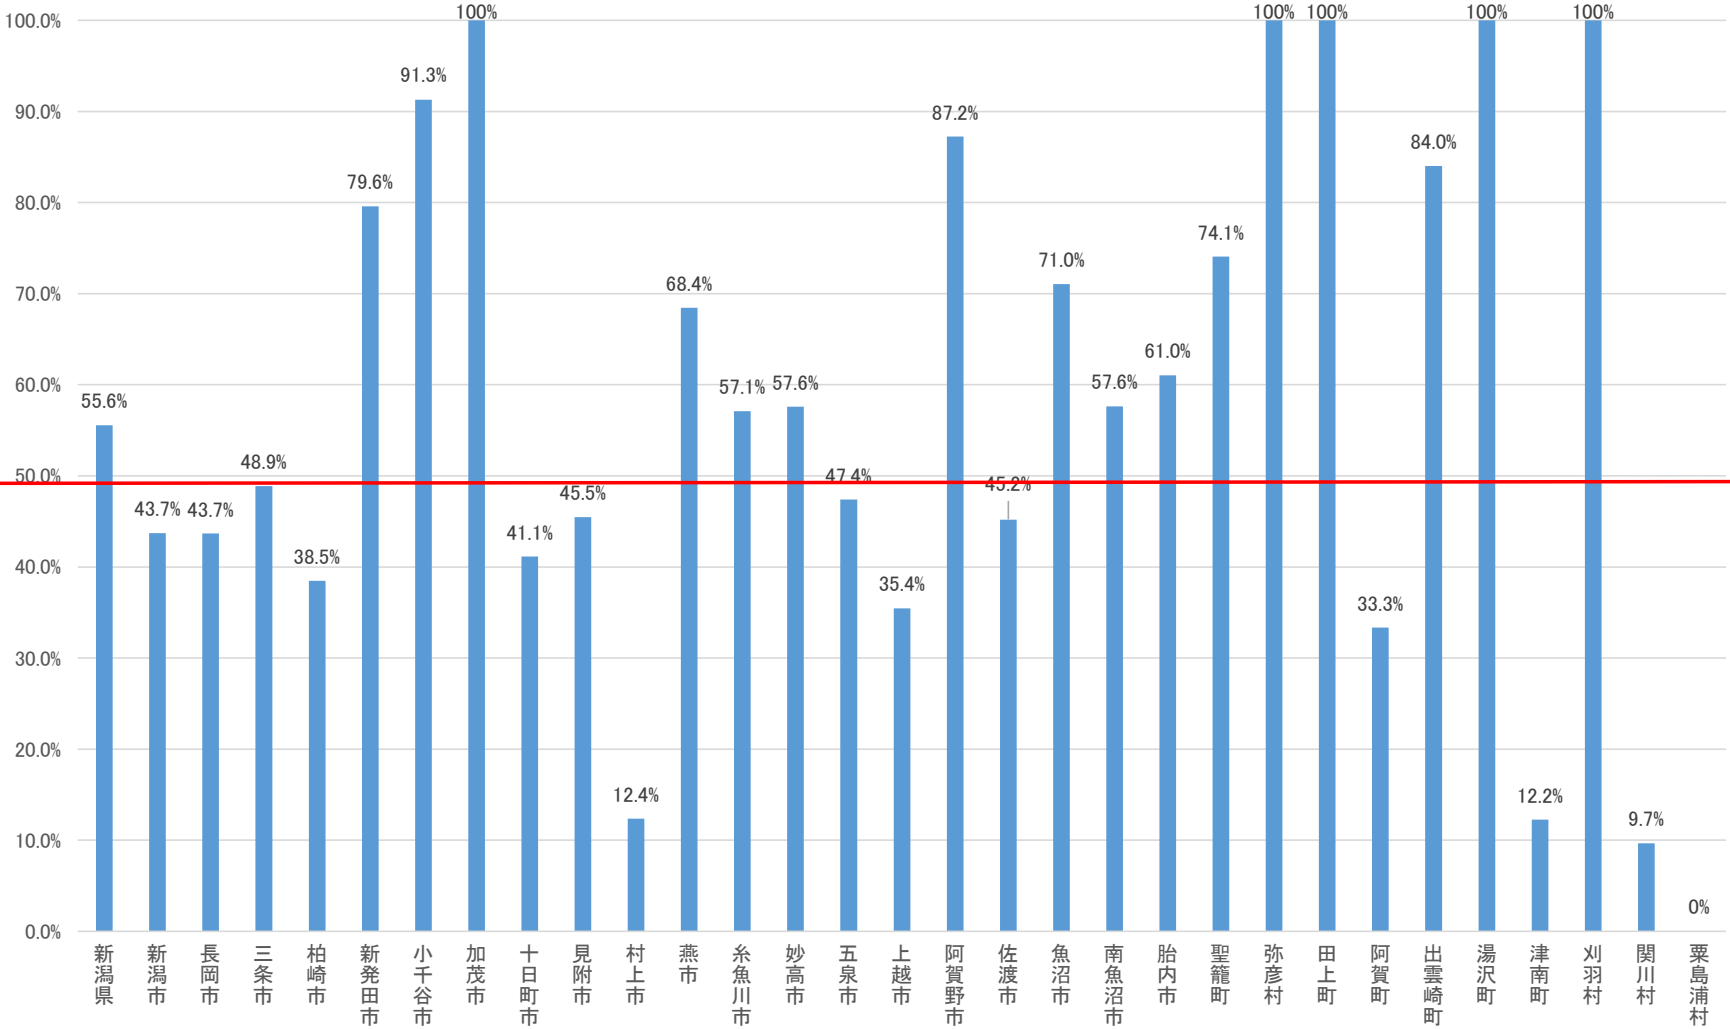


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

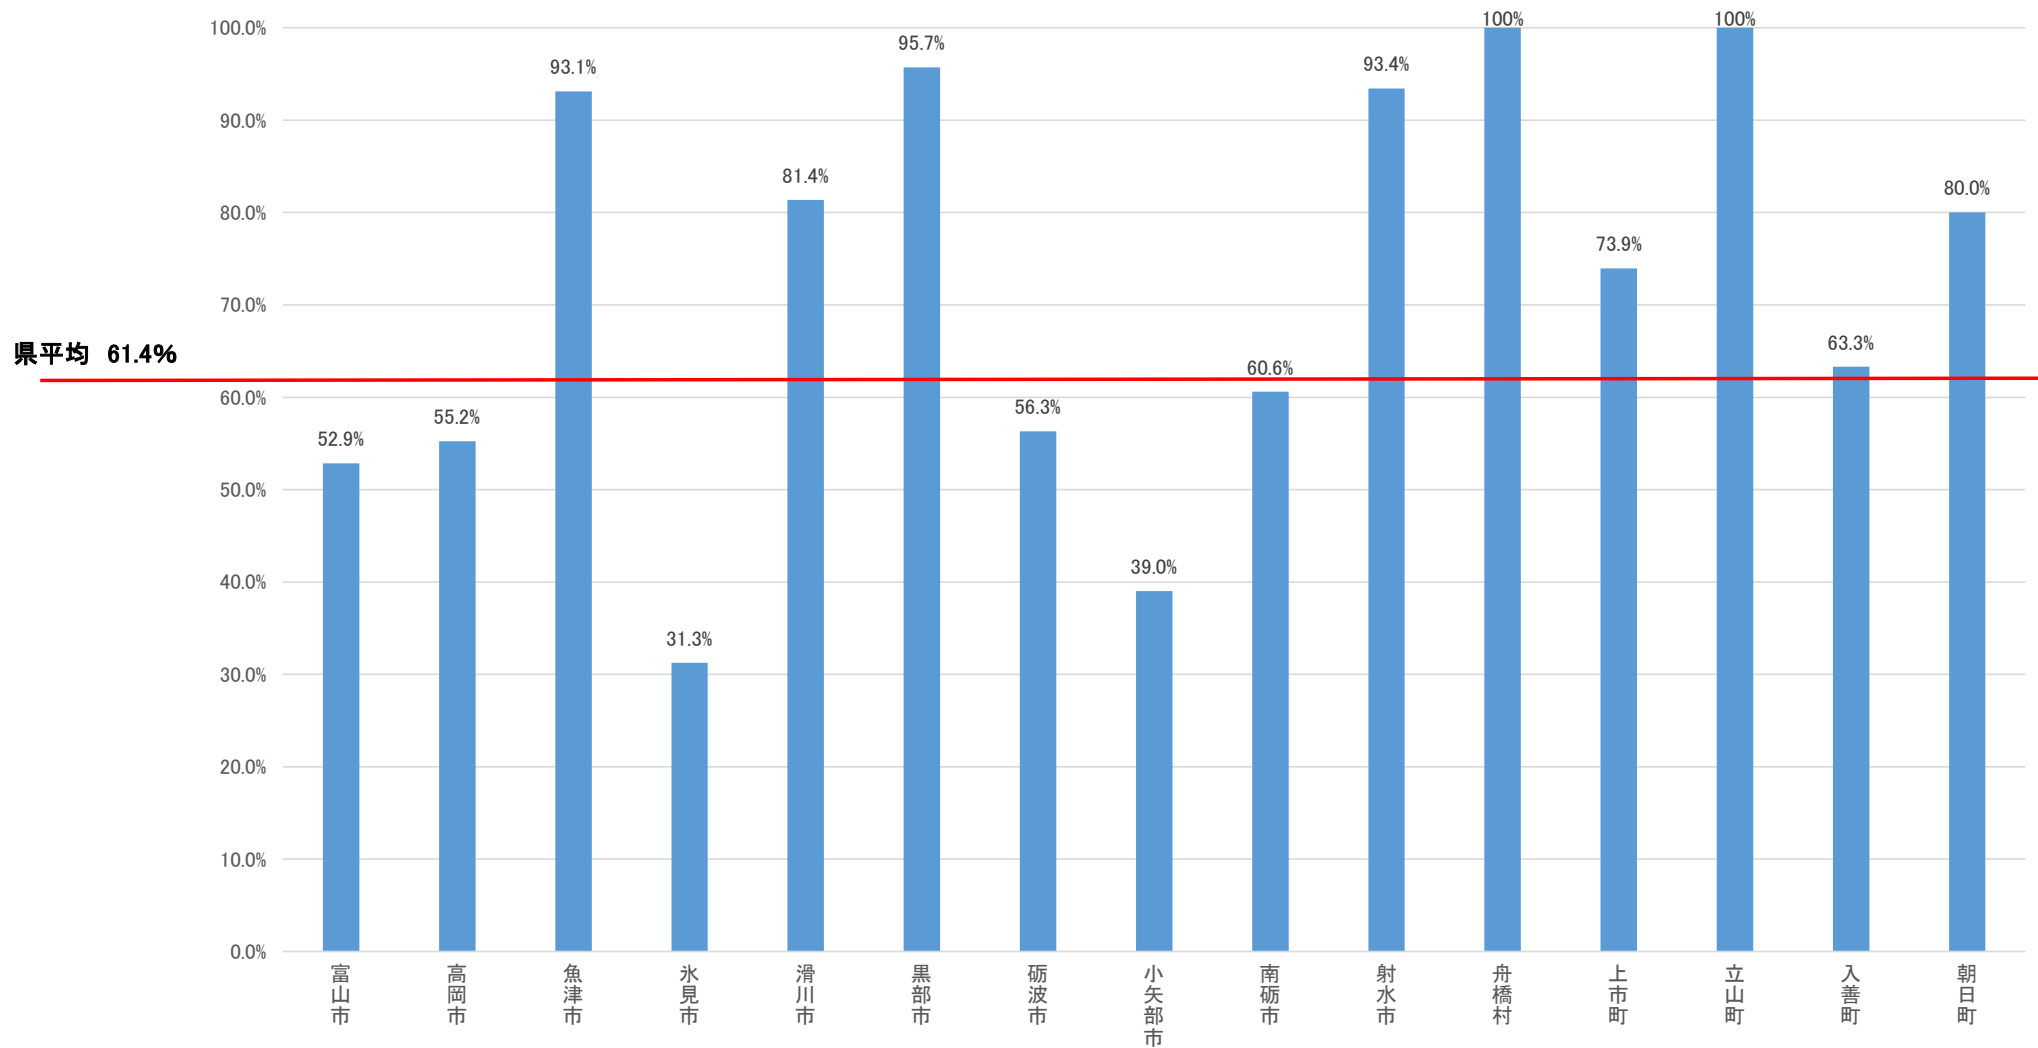


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

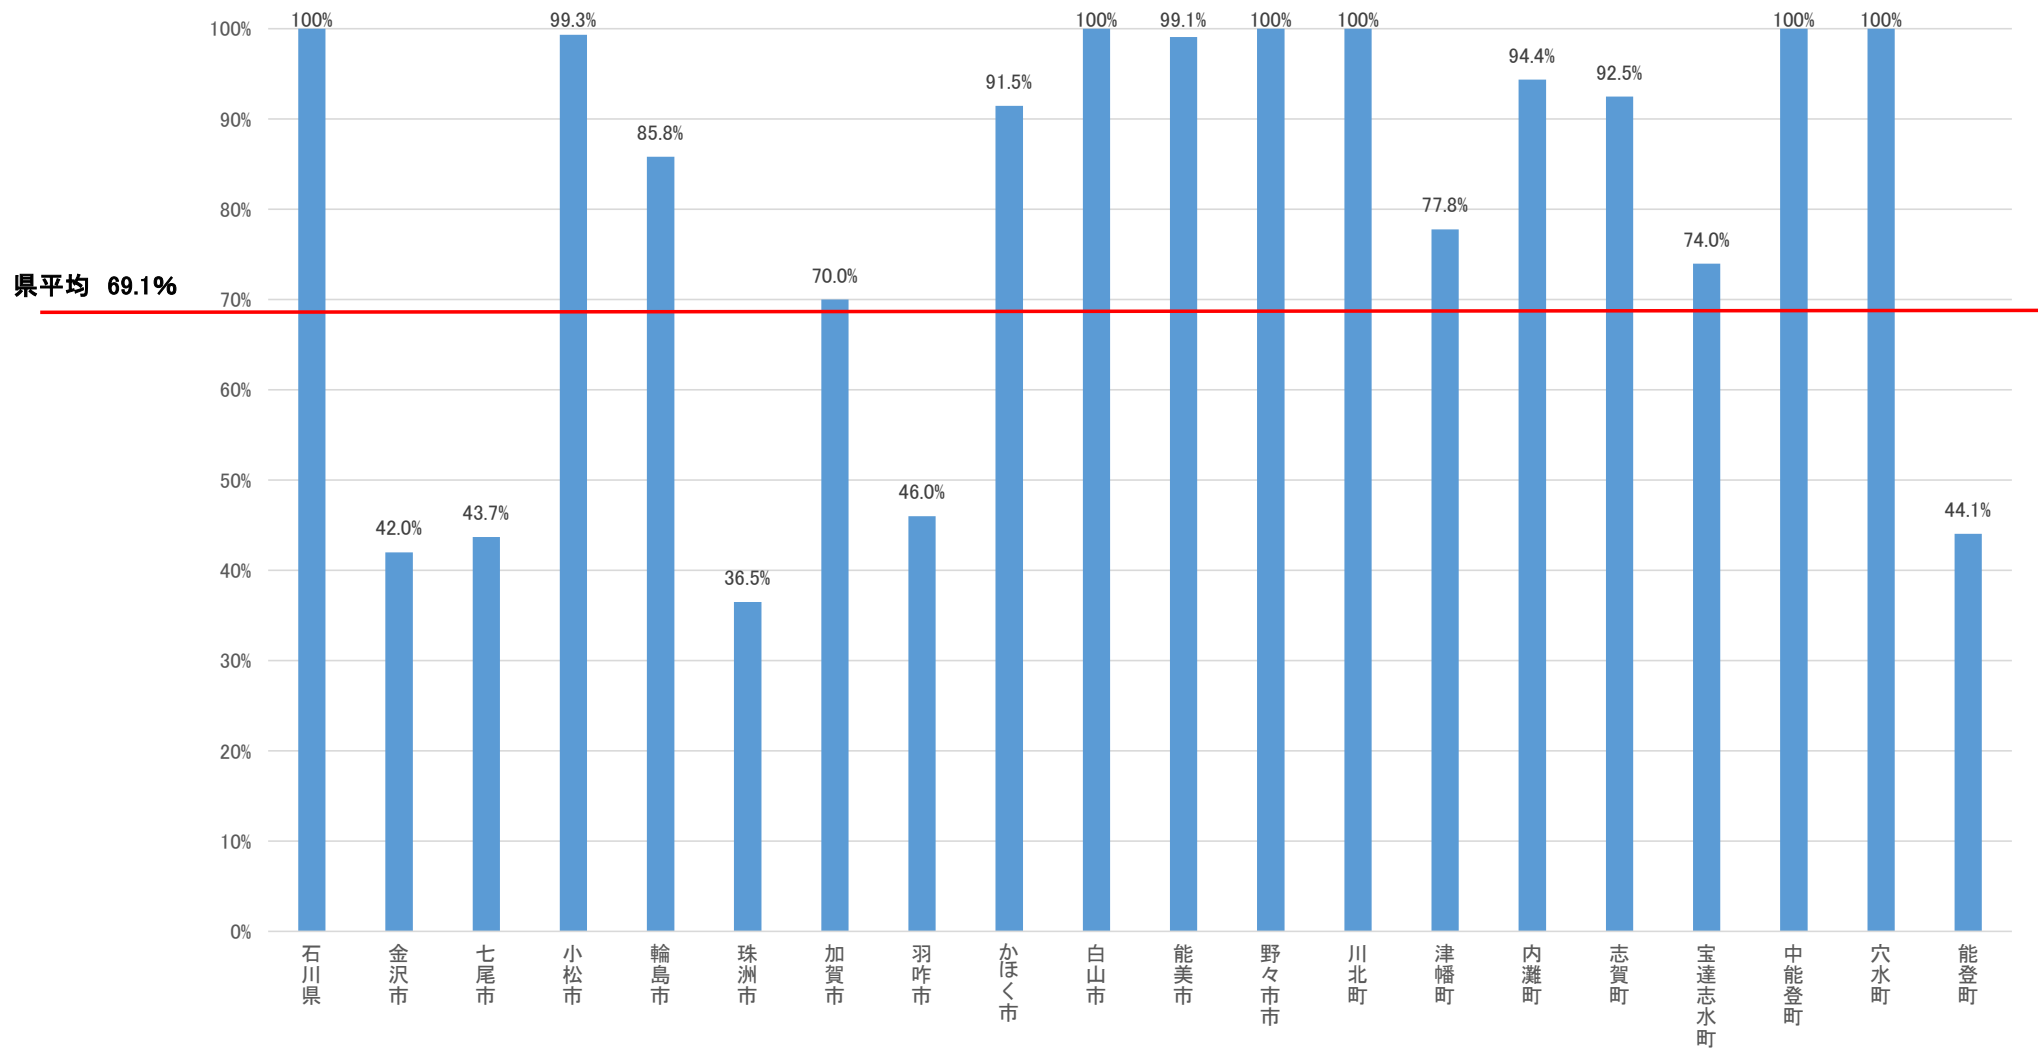


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

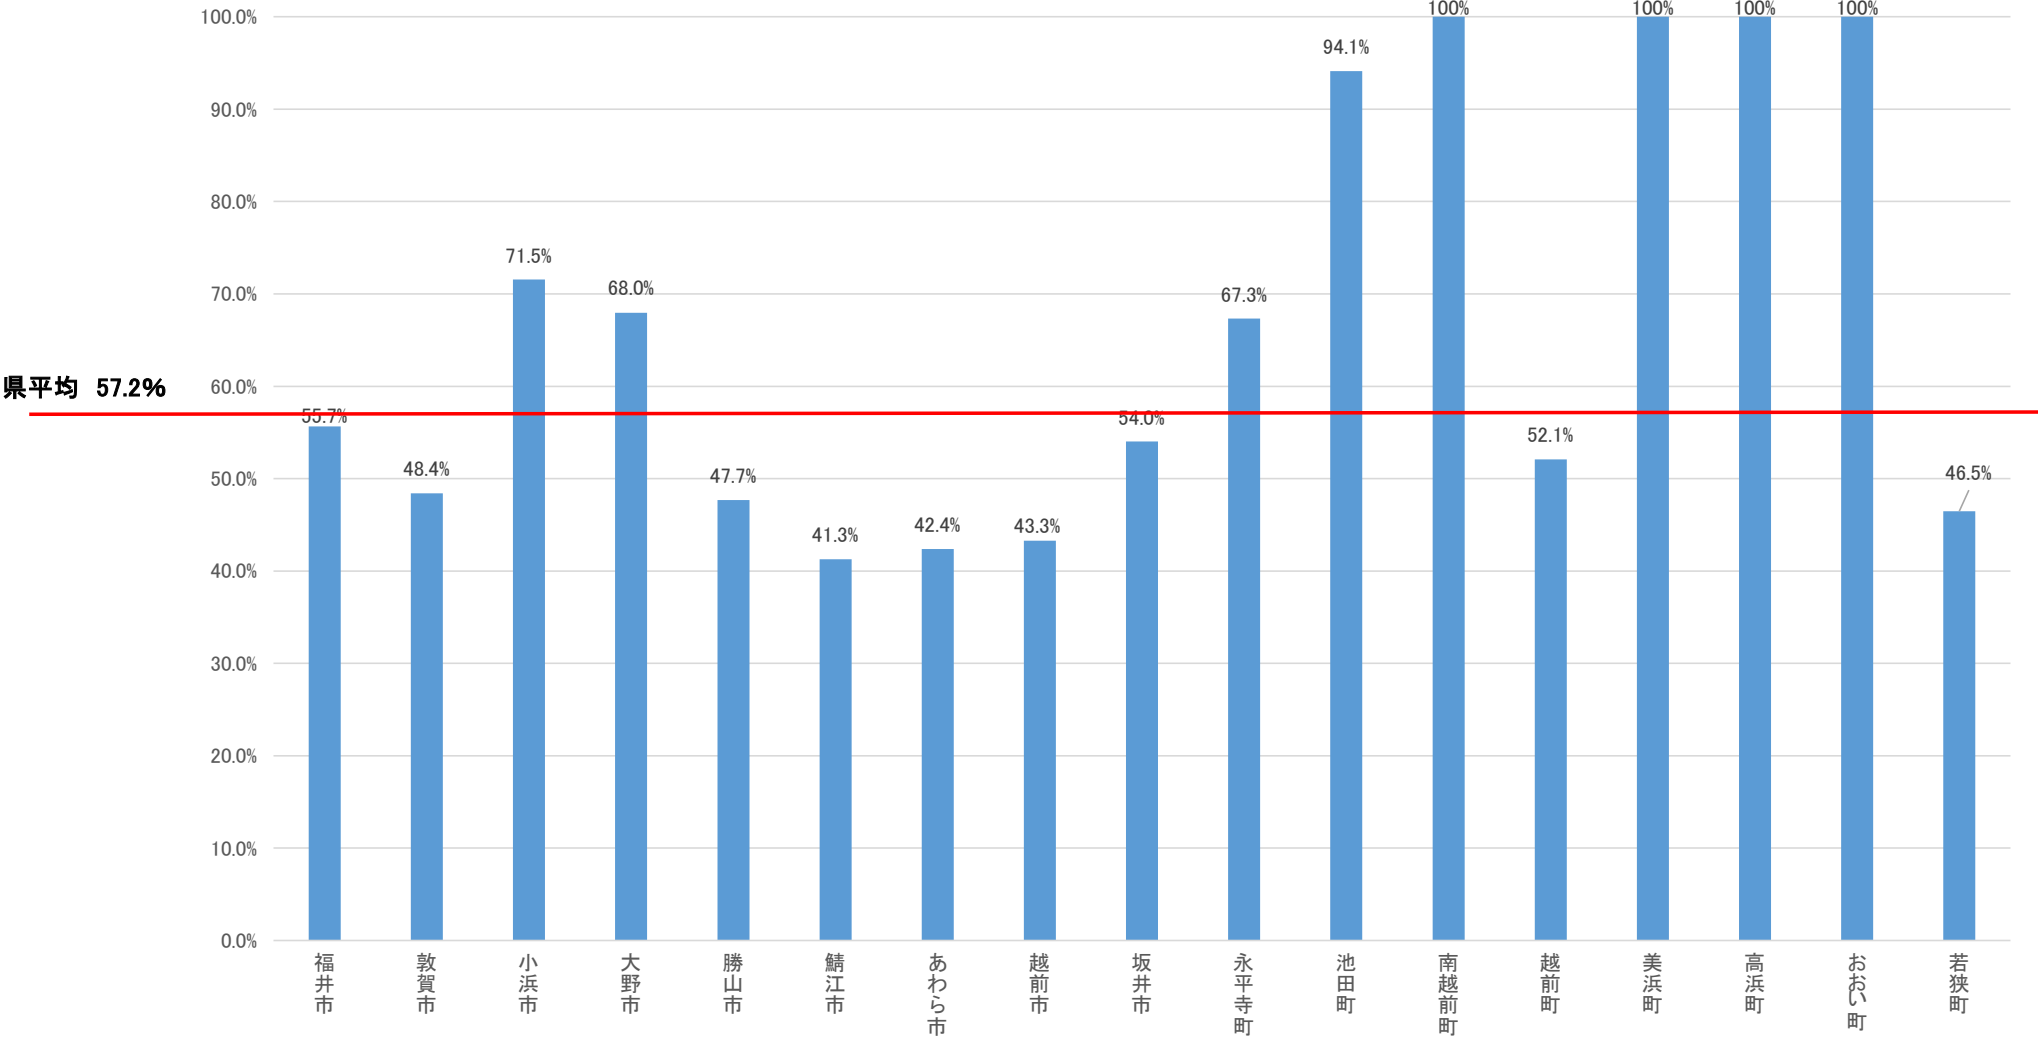

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

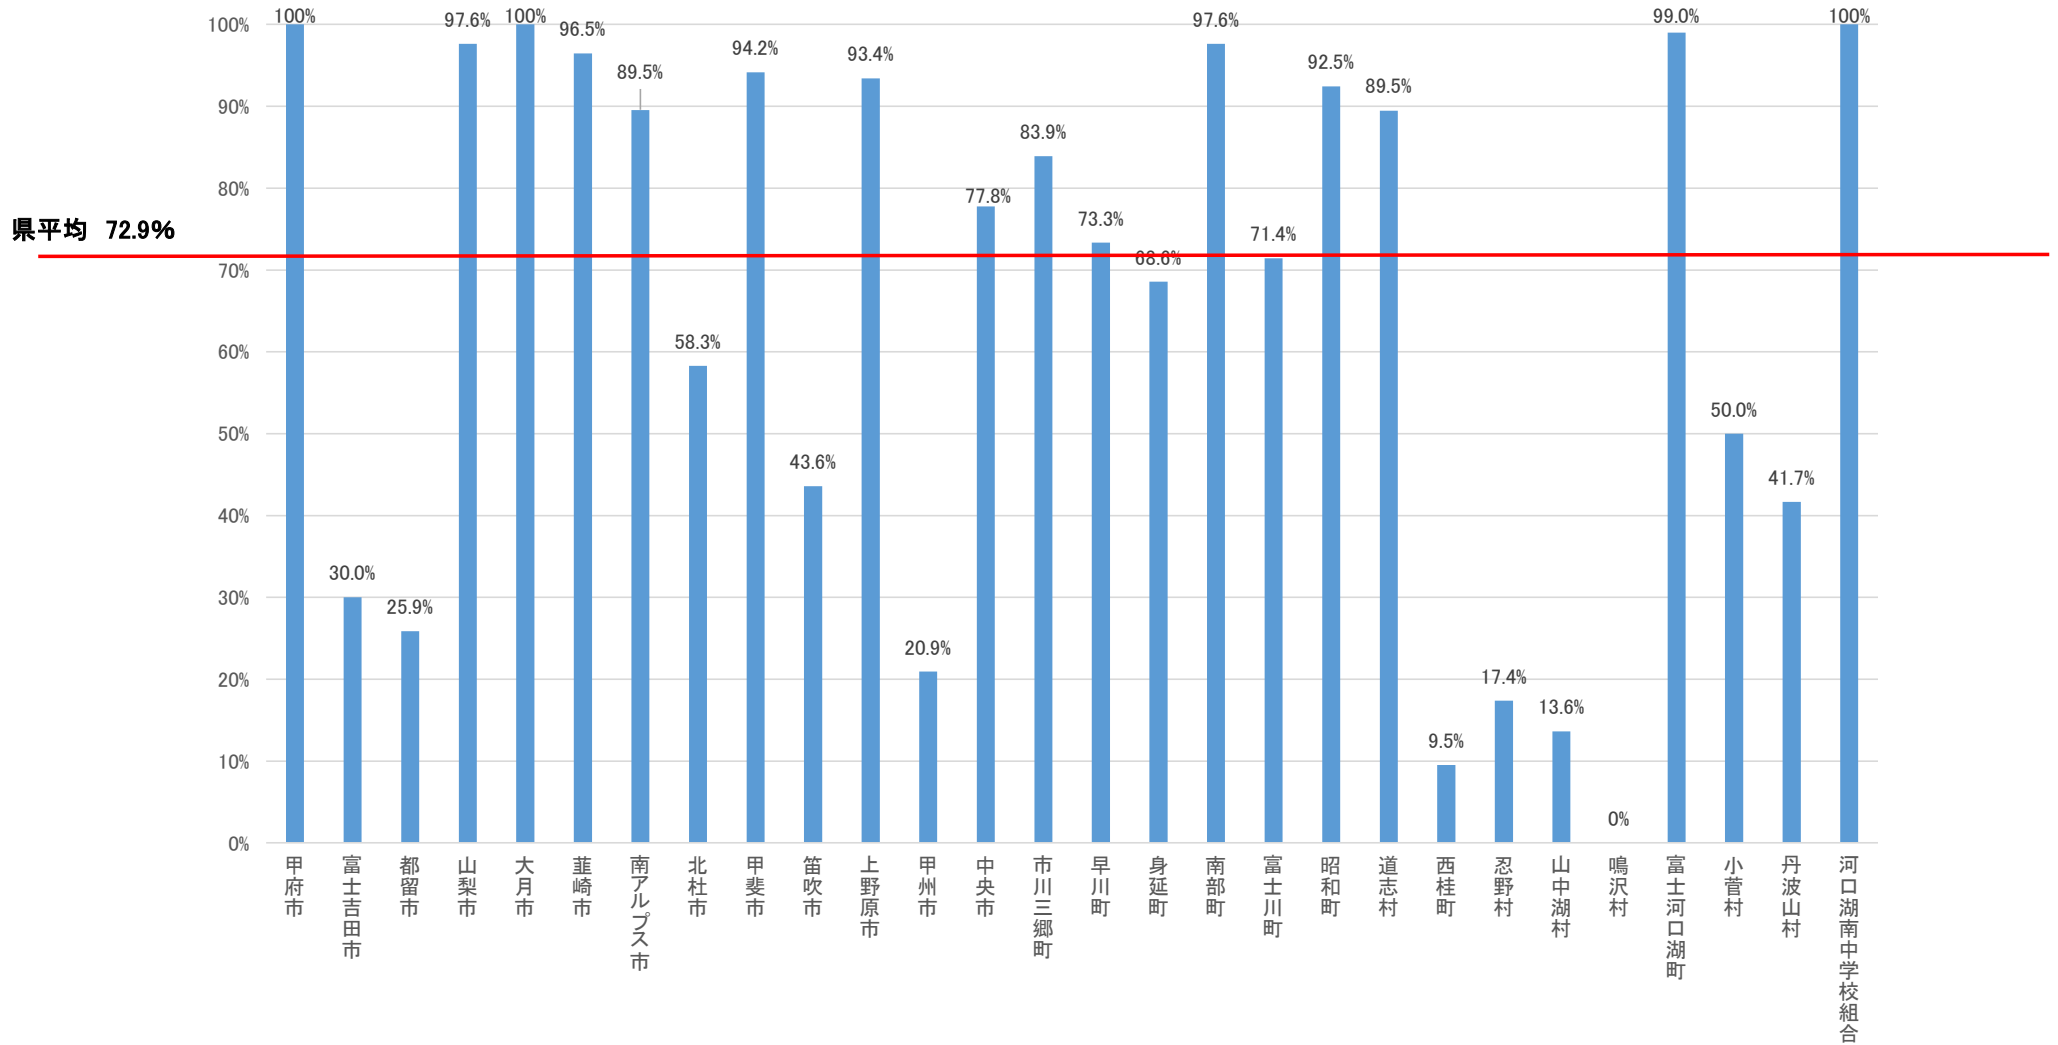

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


県平均 74.7%

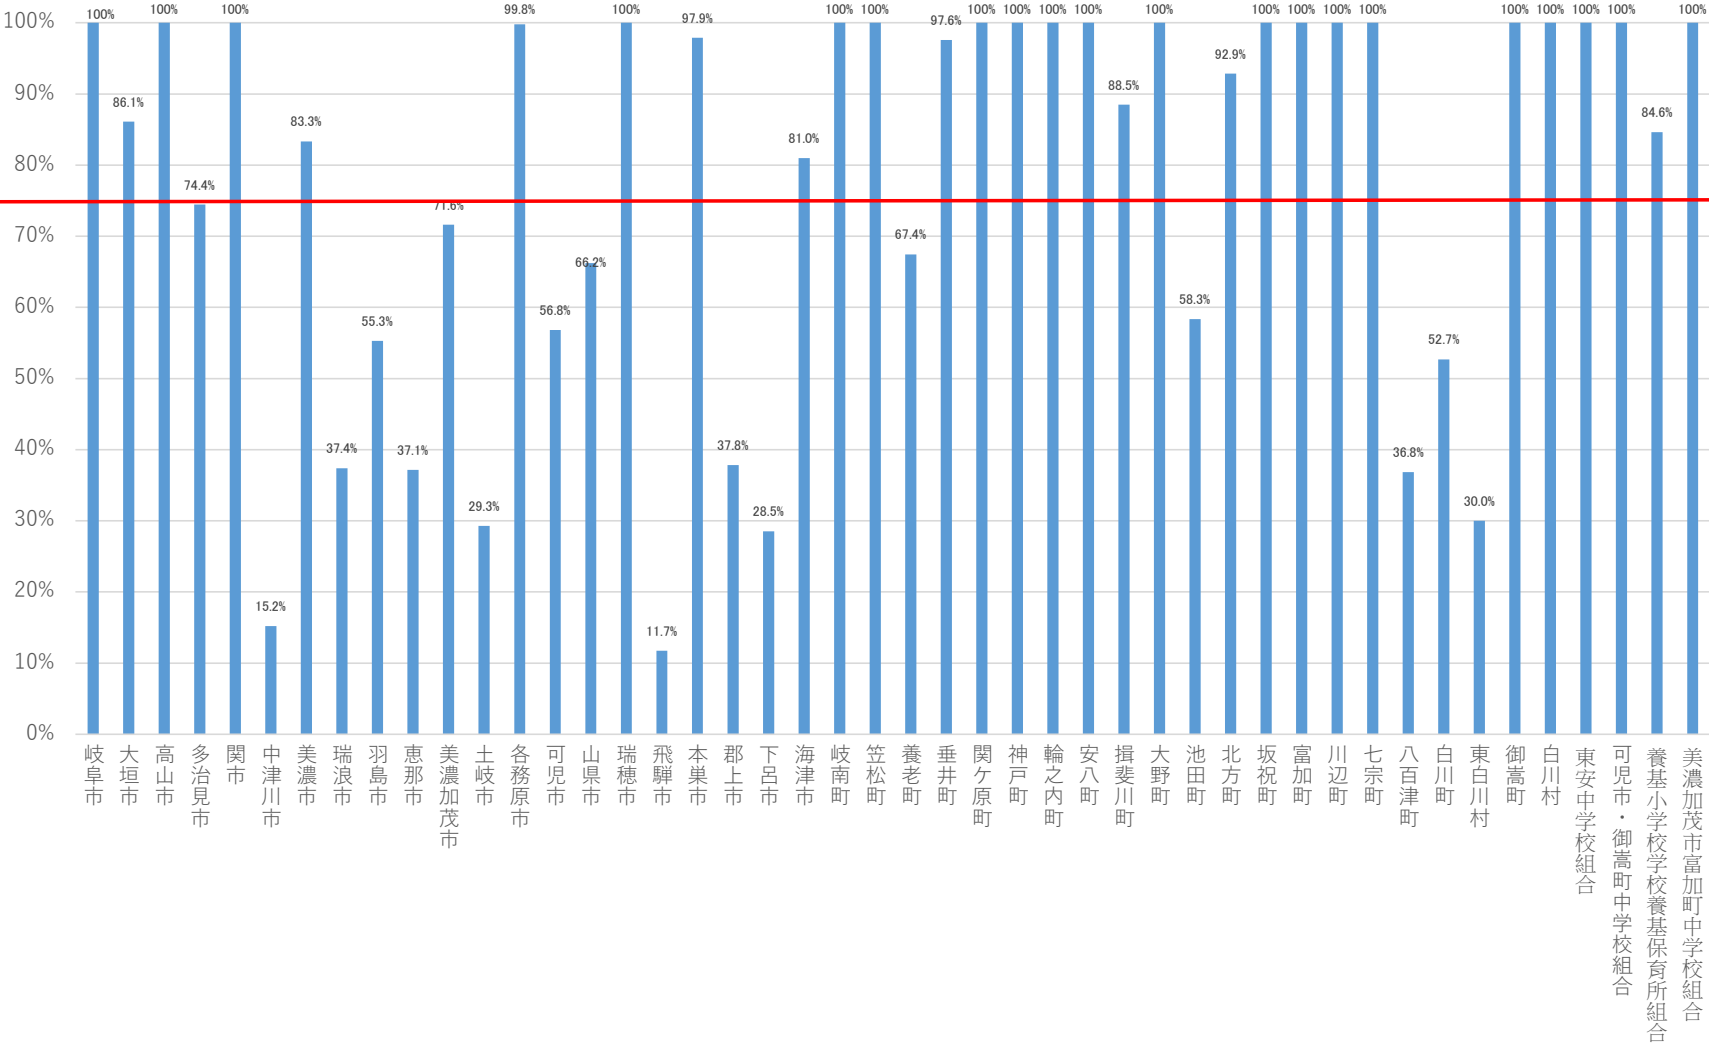

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


県平均 36.8%

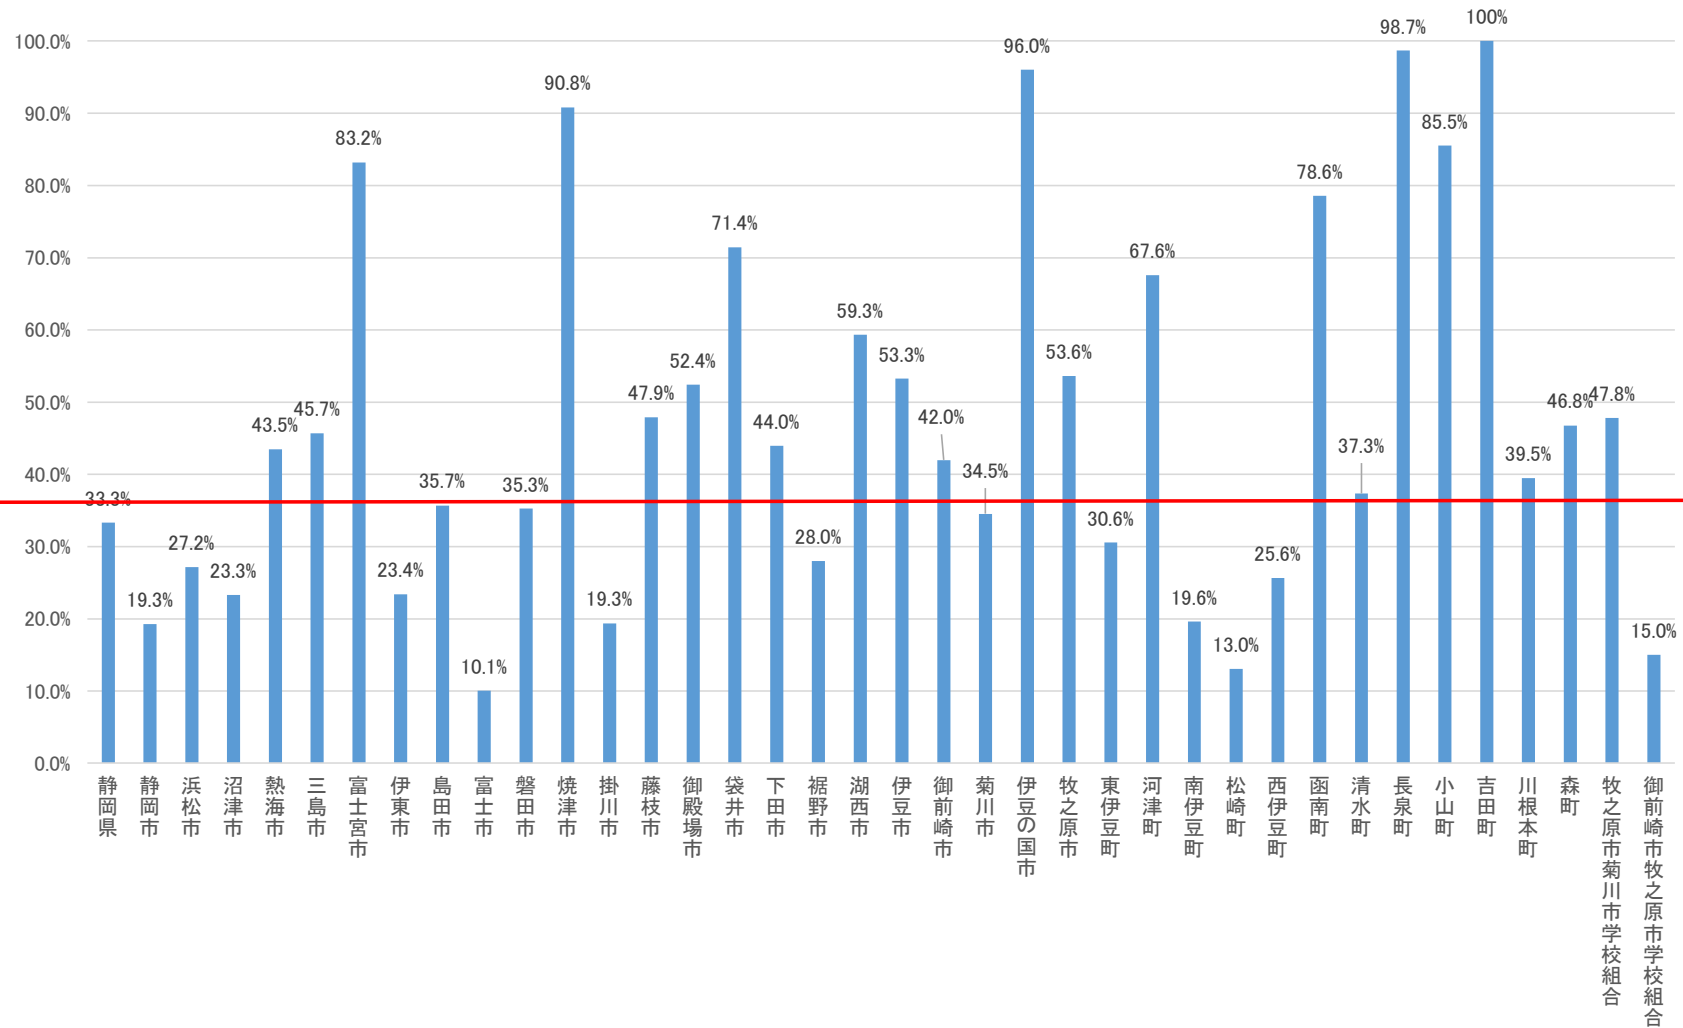

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


県平均 53.1%

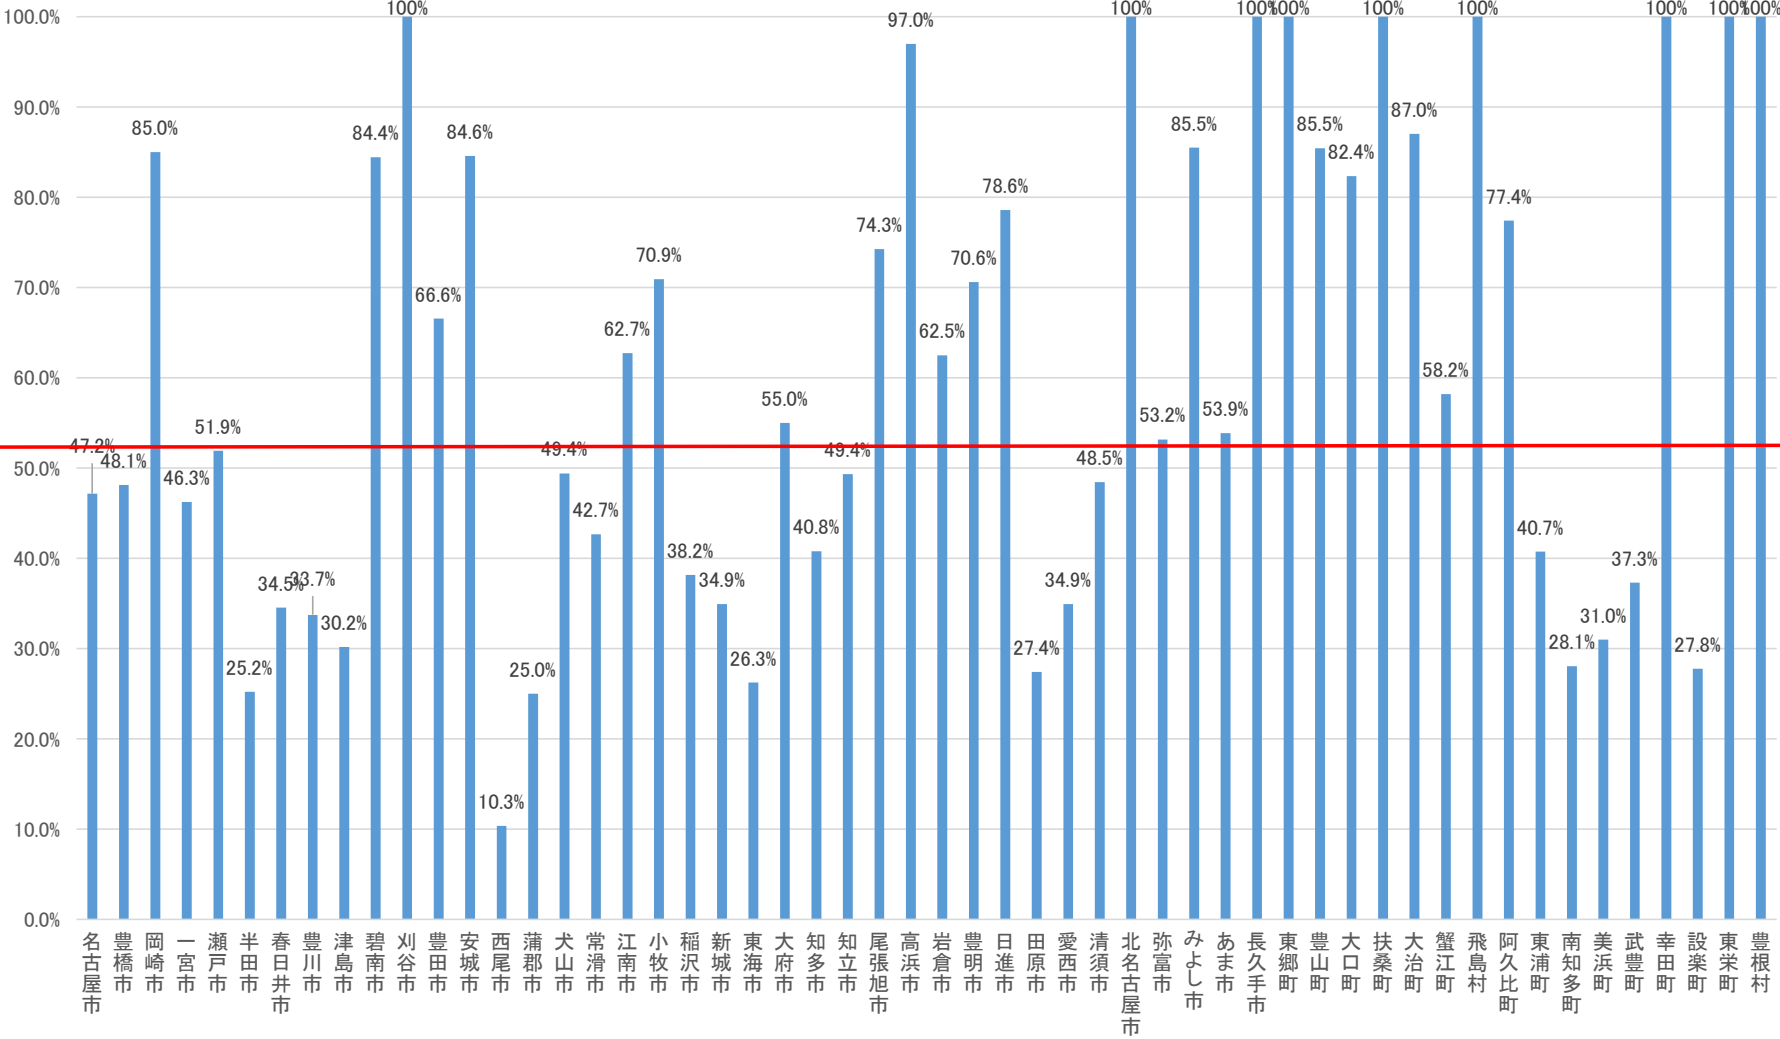

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

県平均 62.7%

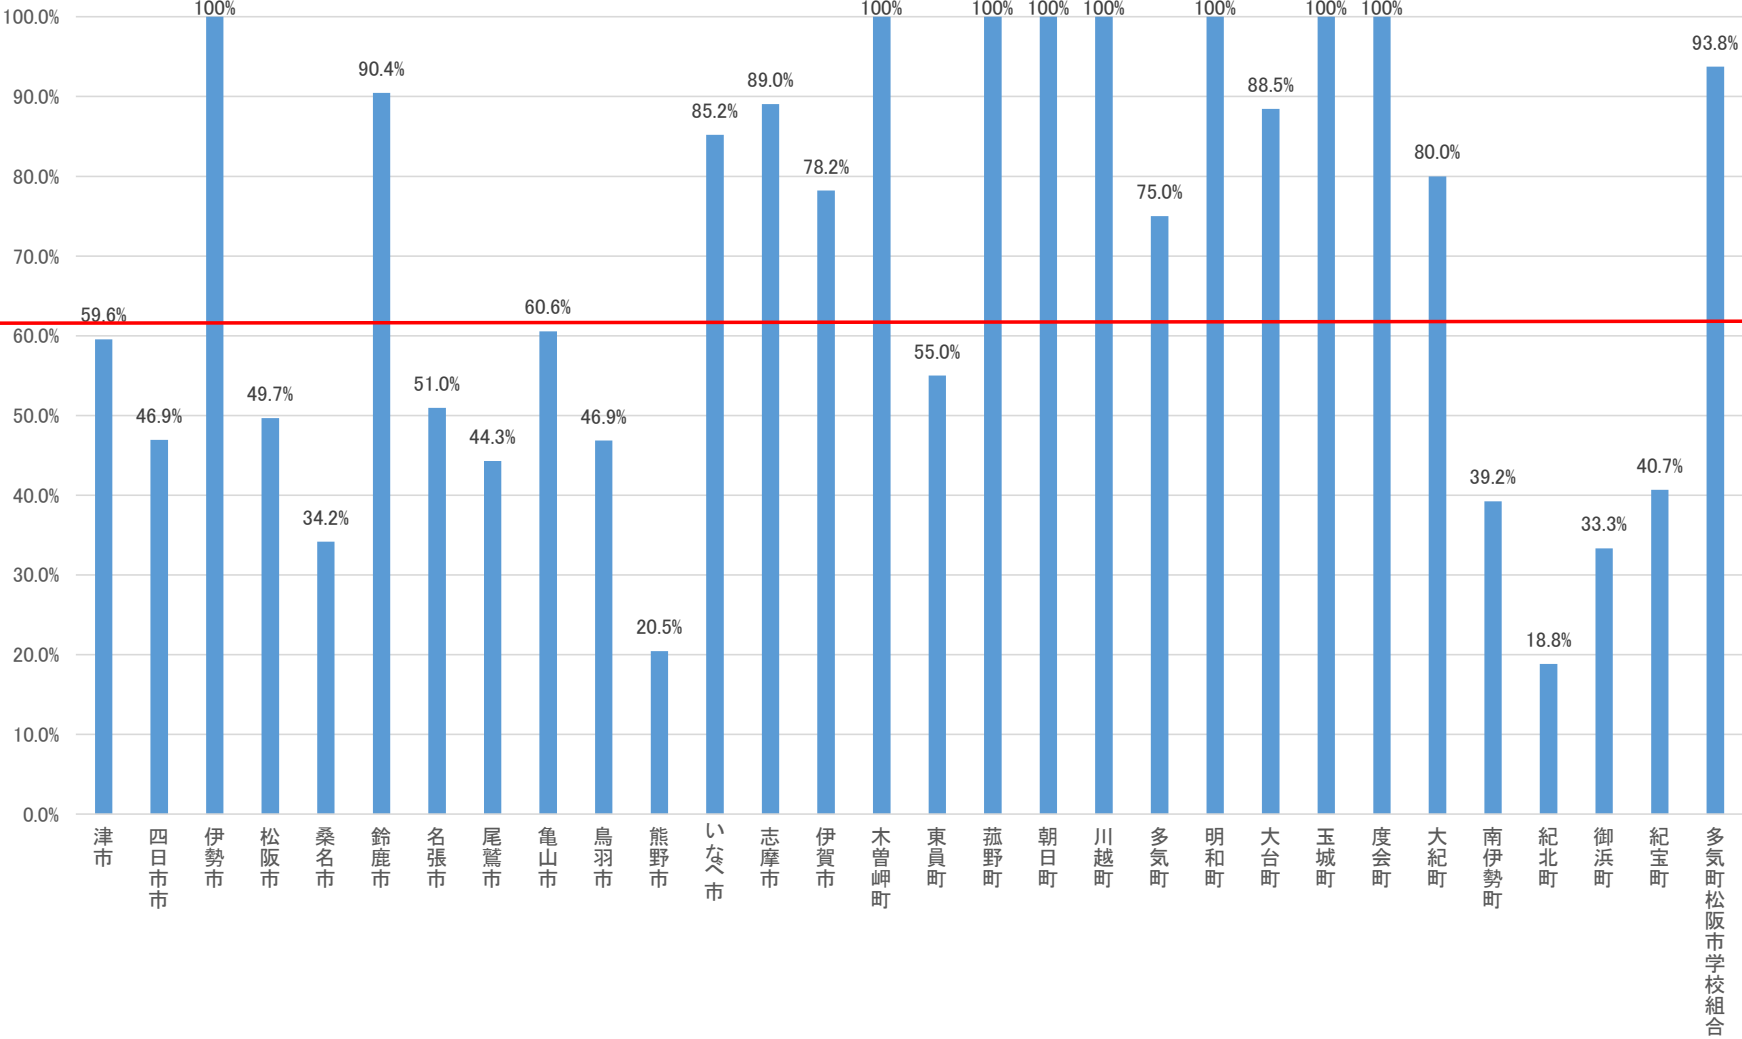

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

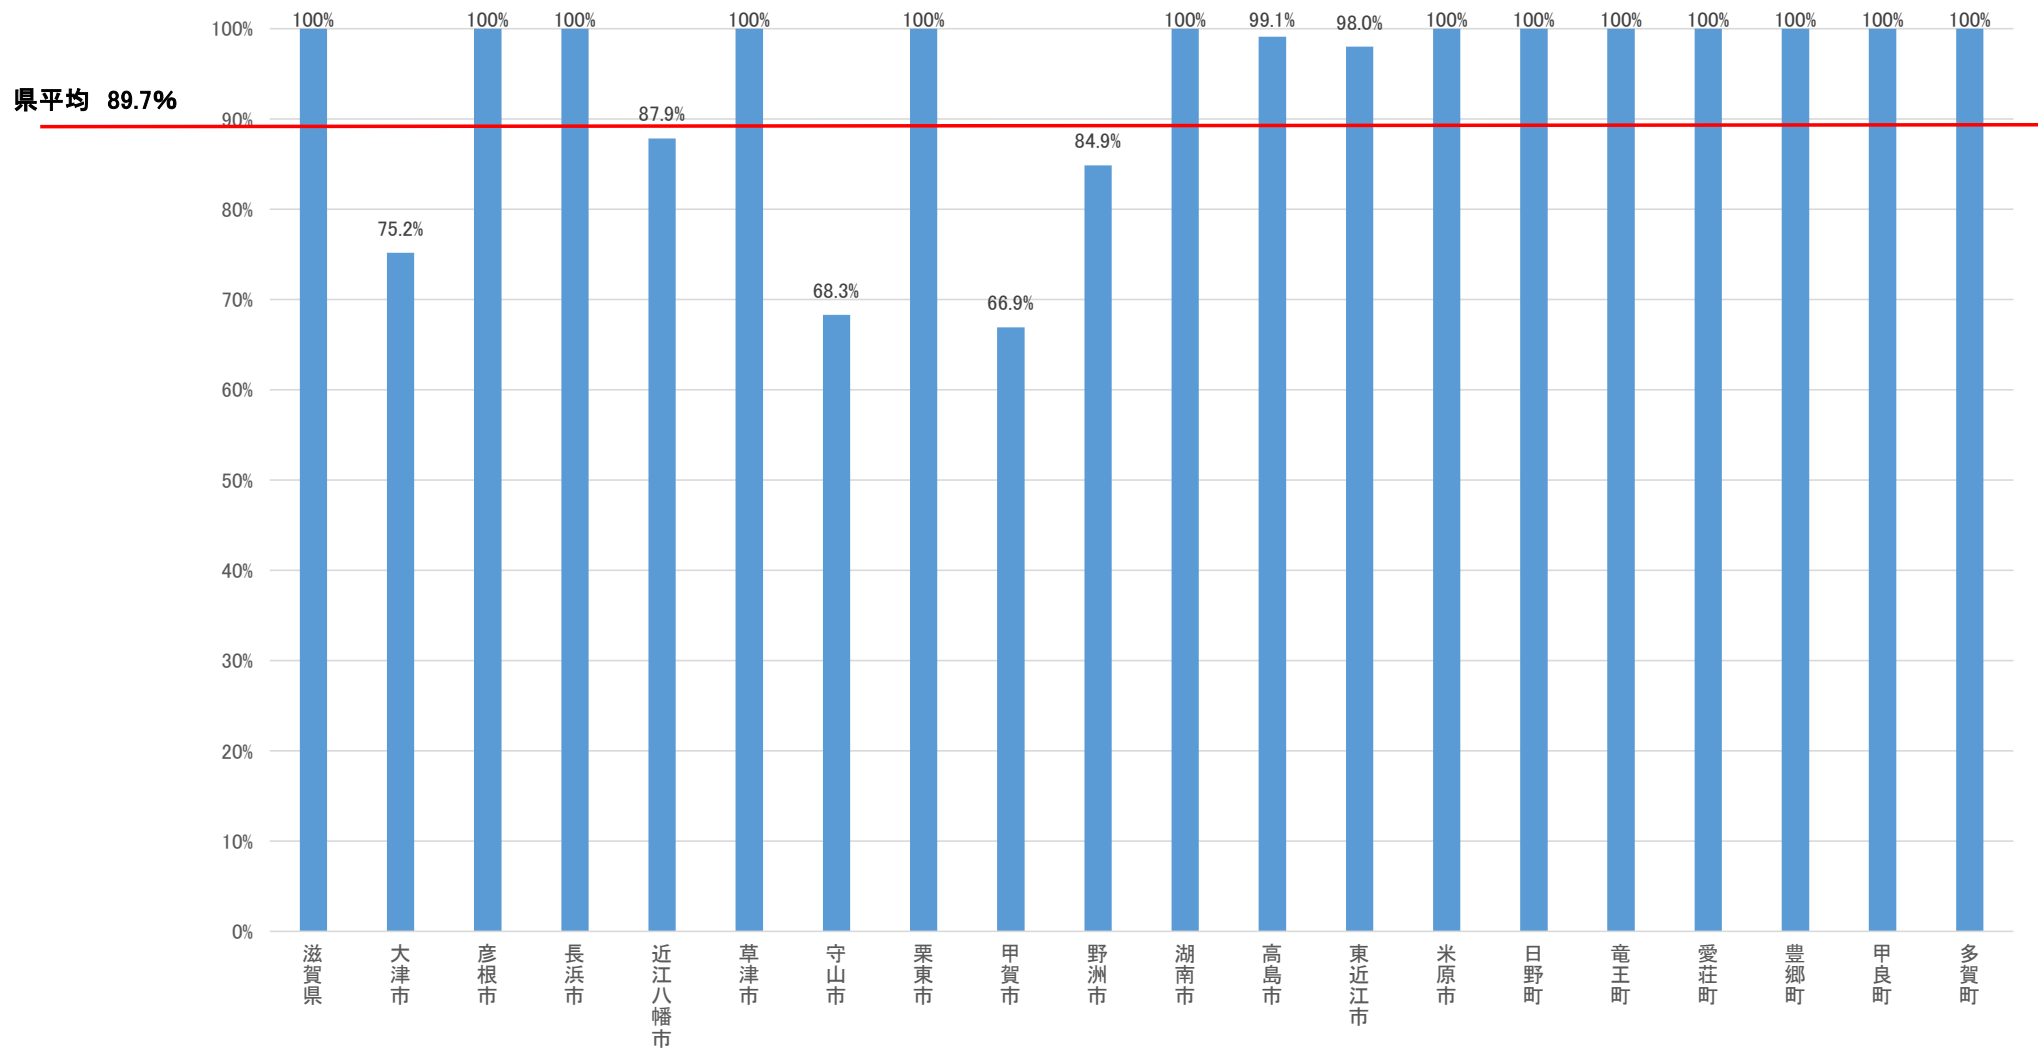

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


府平均 78.1%

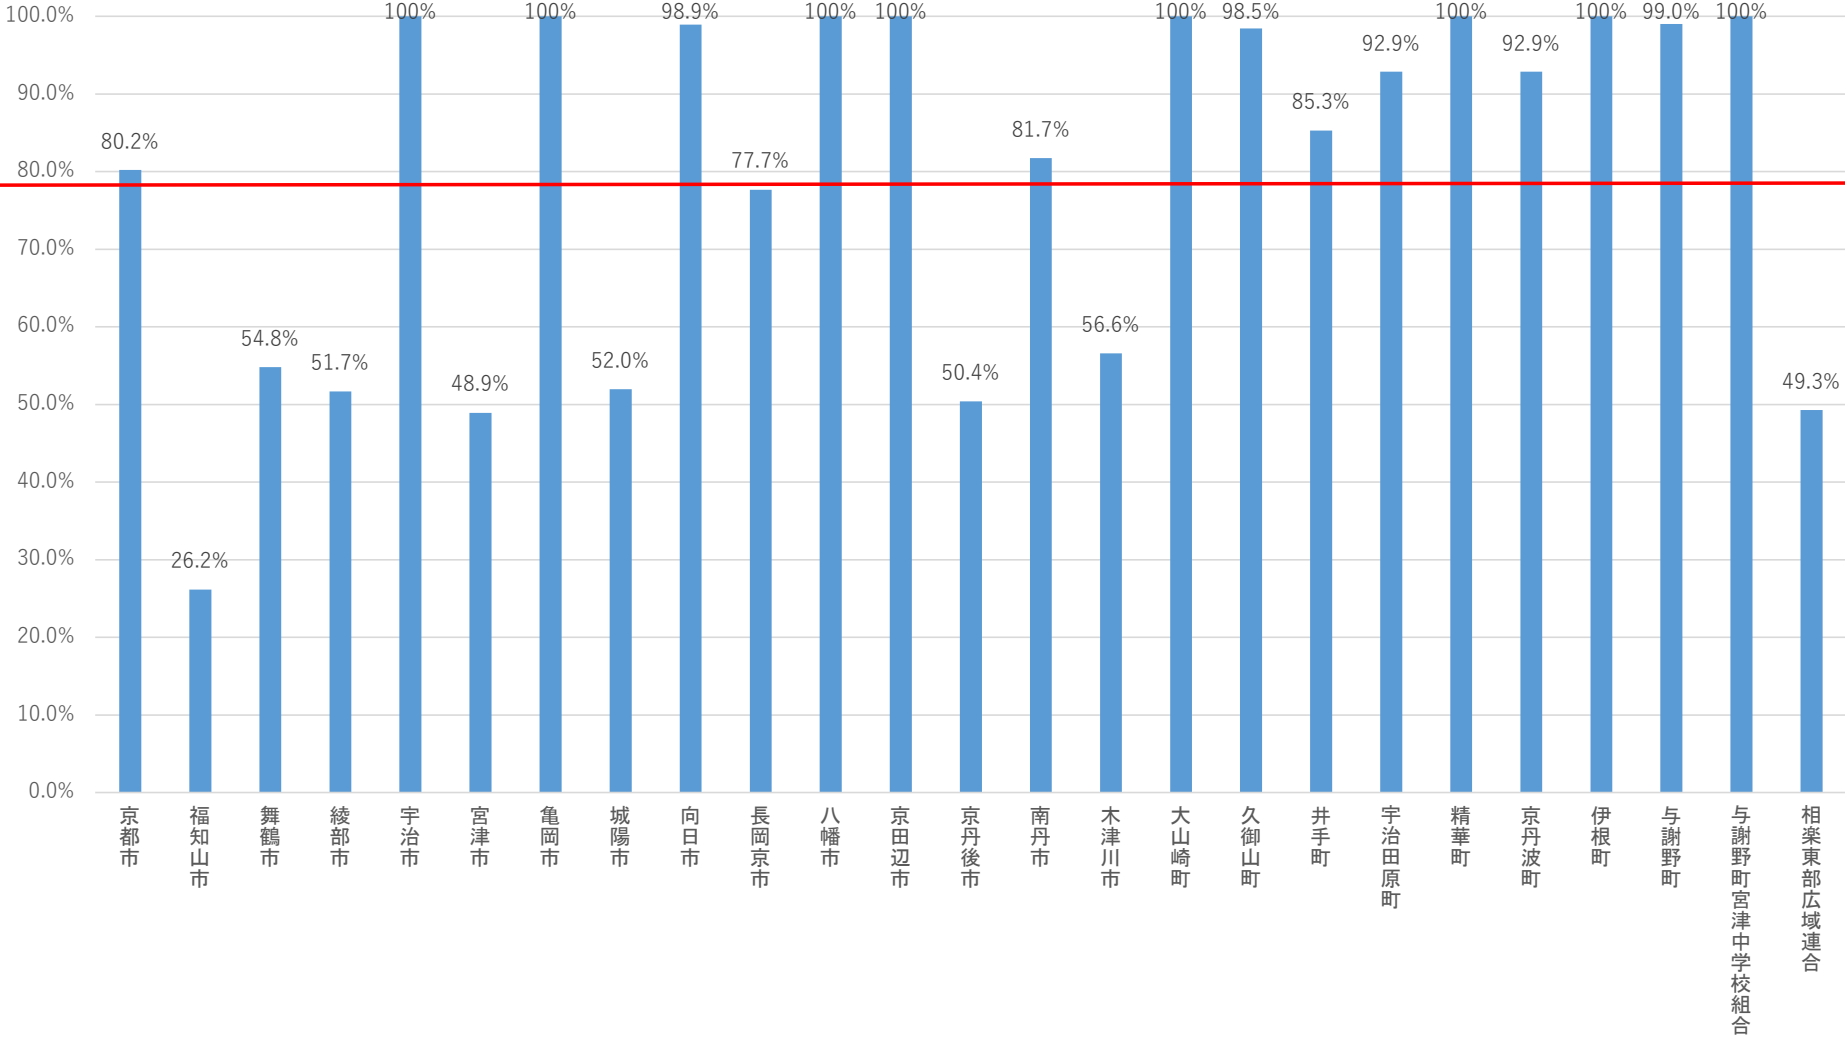

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


府平均 70.4%

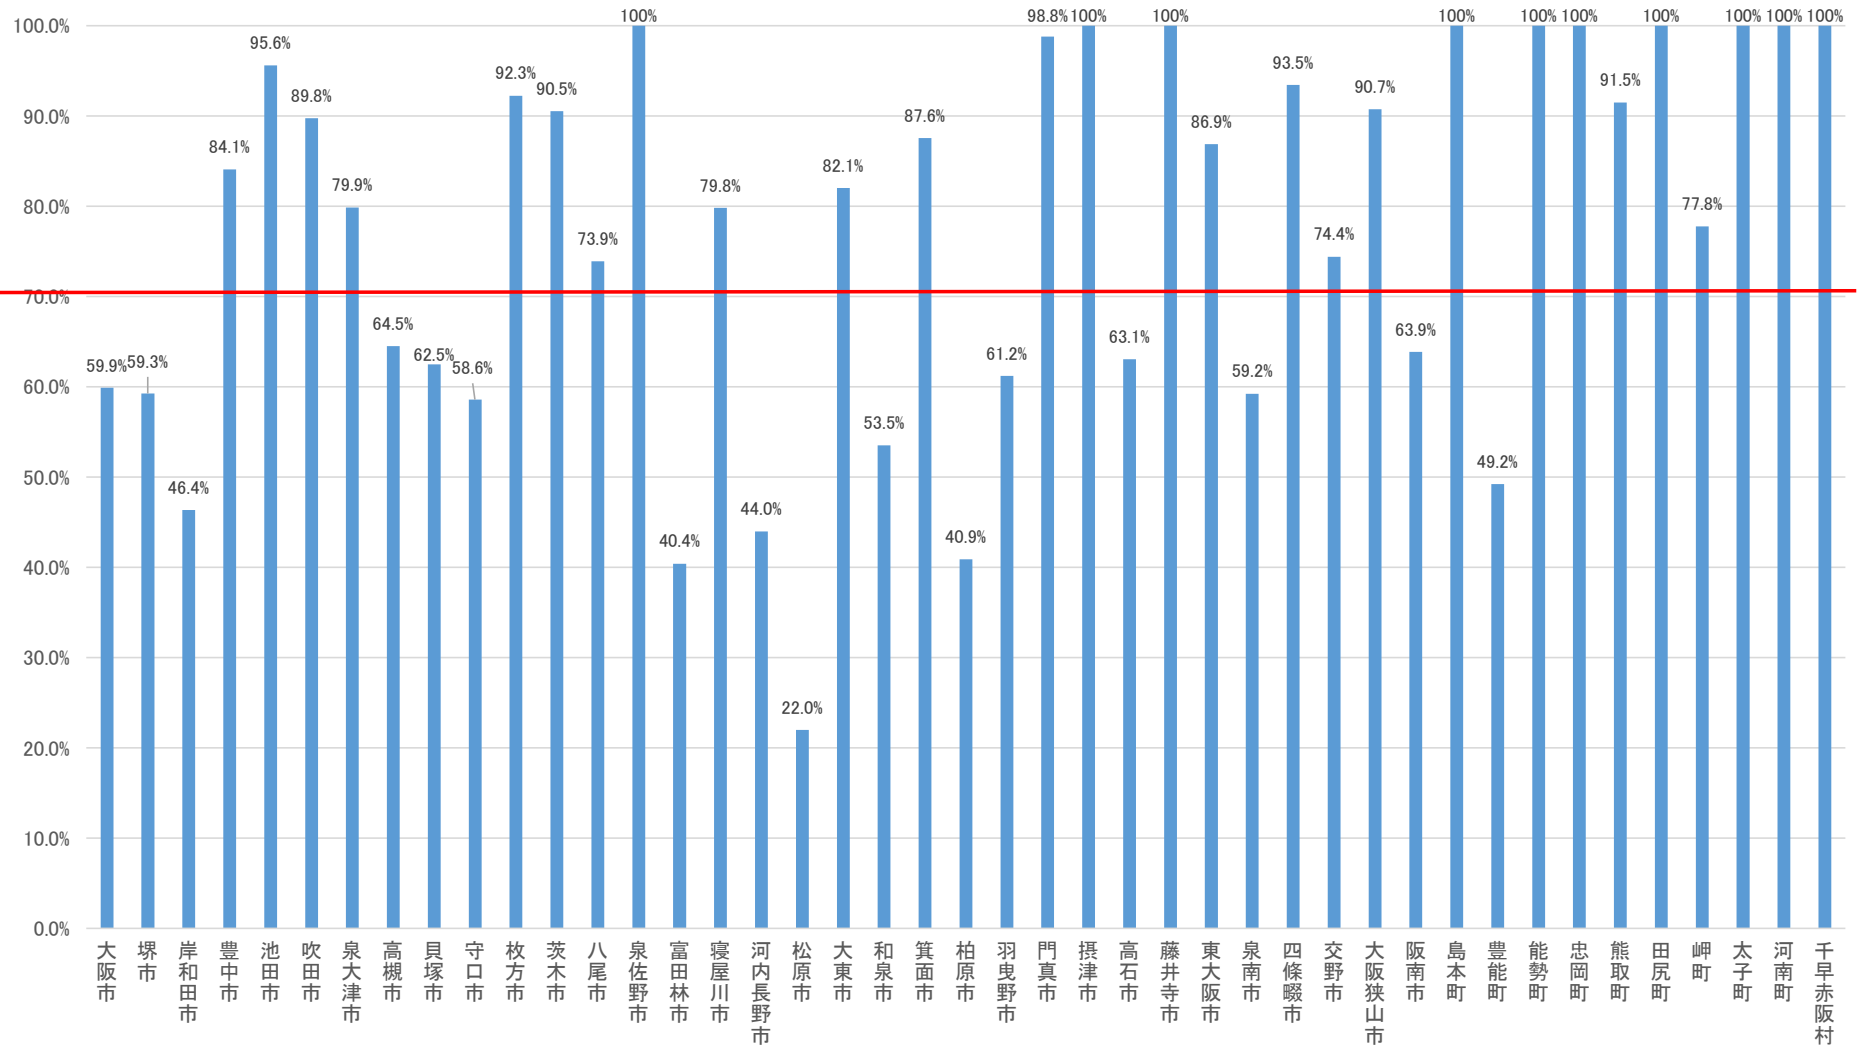

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


県平均 77.7%

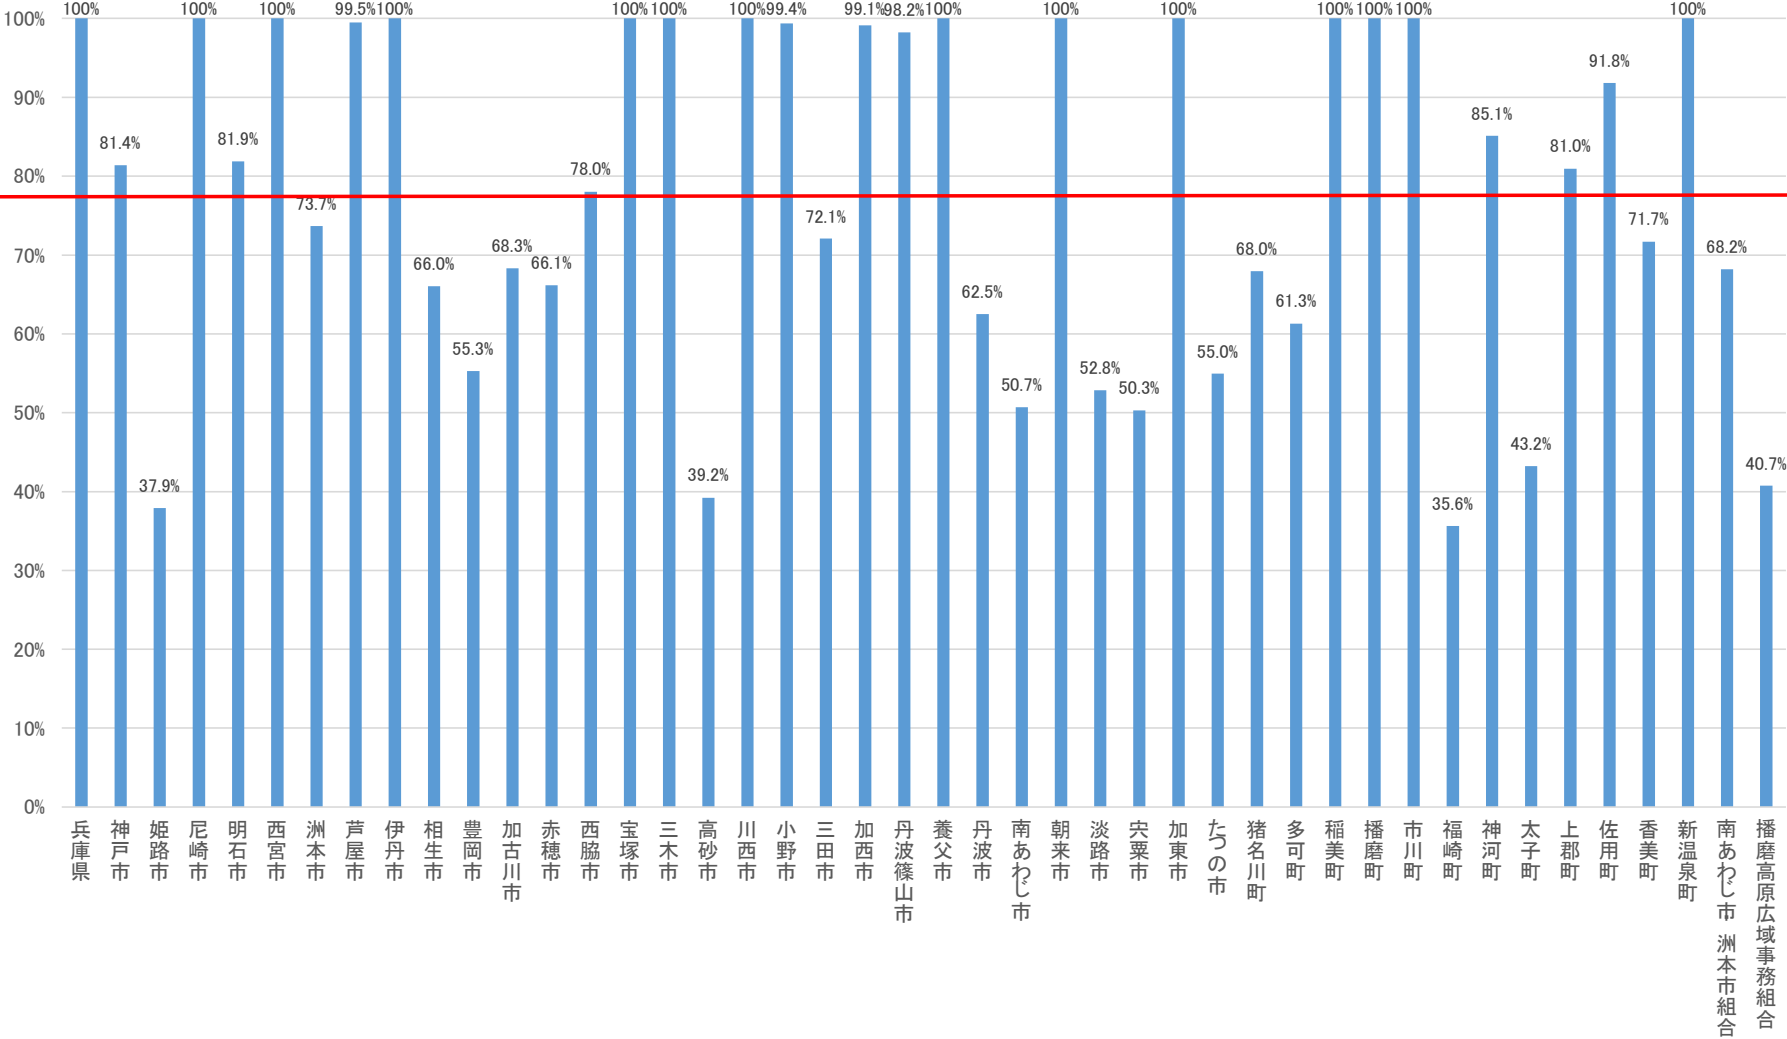


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


県平均 77.1%

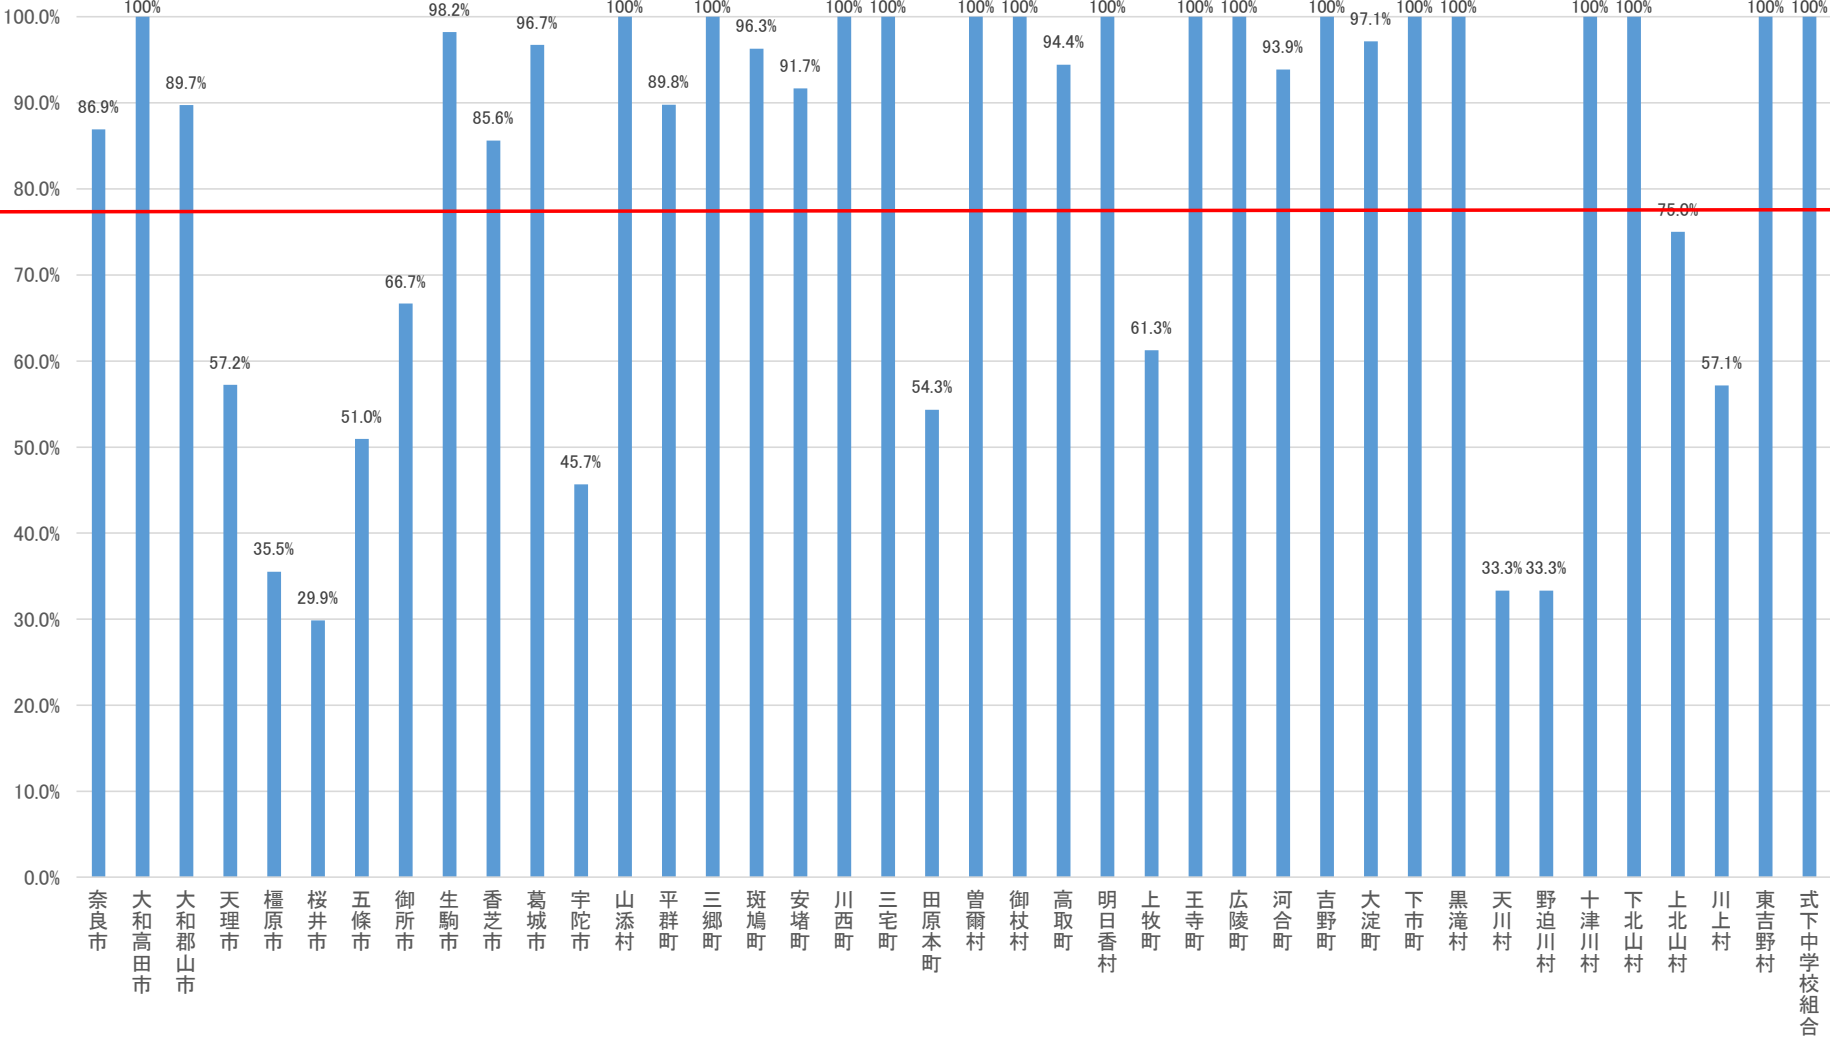

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

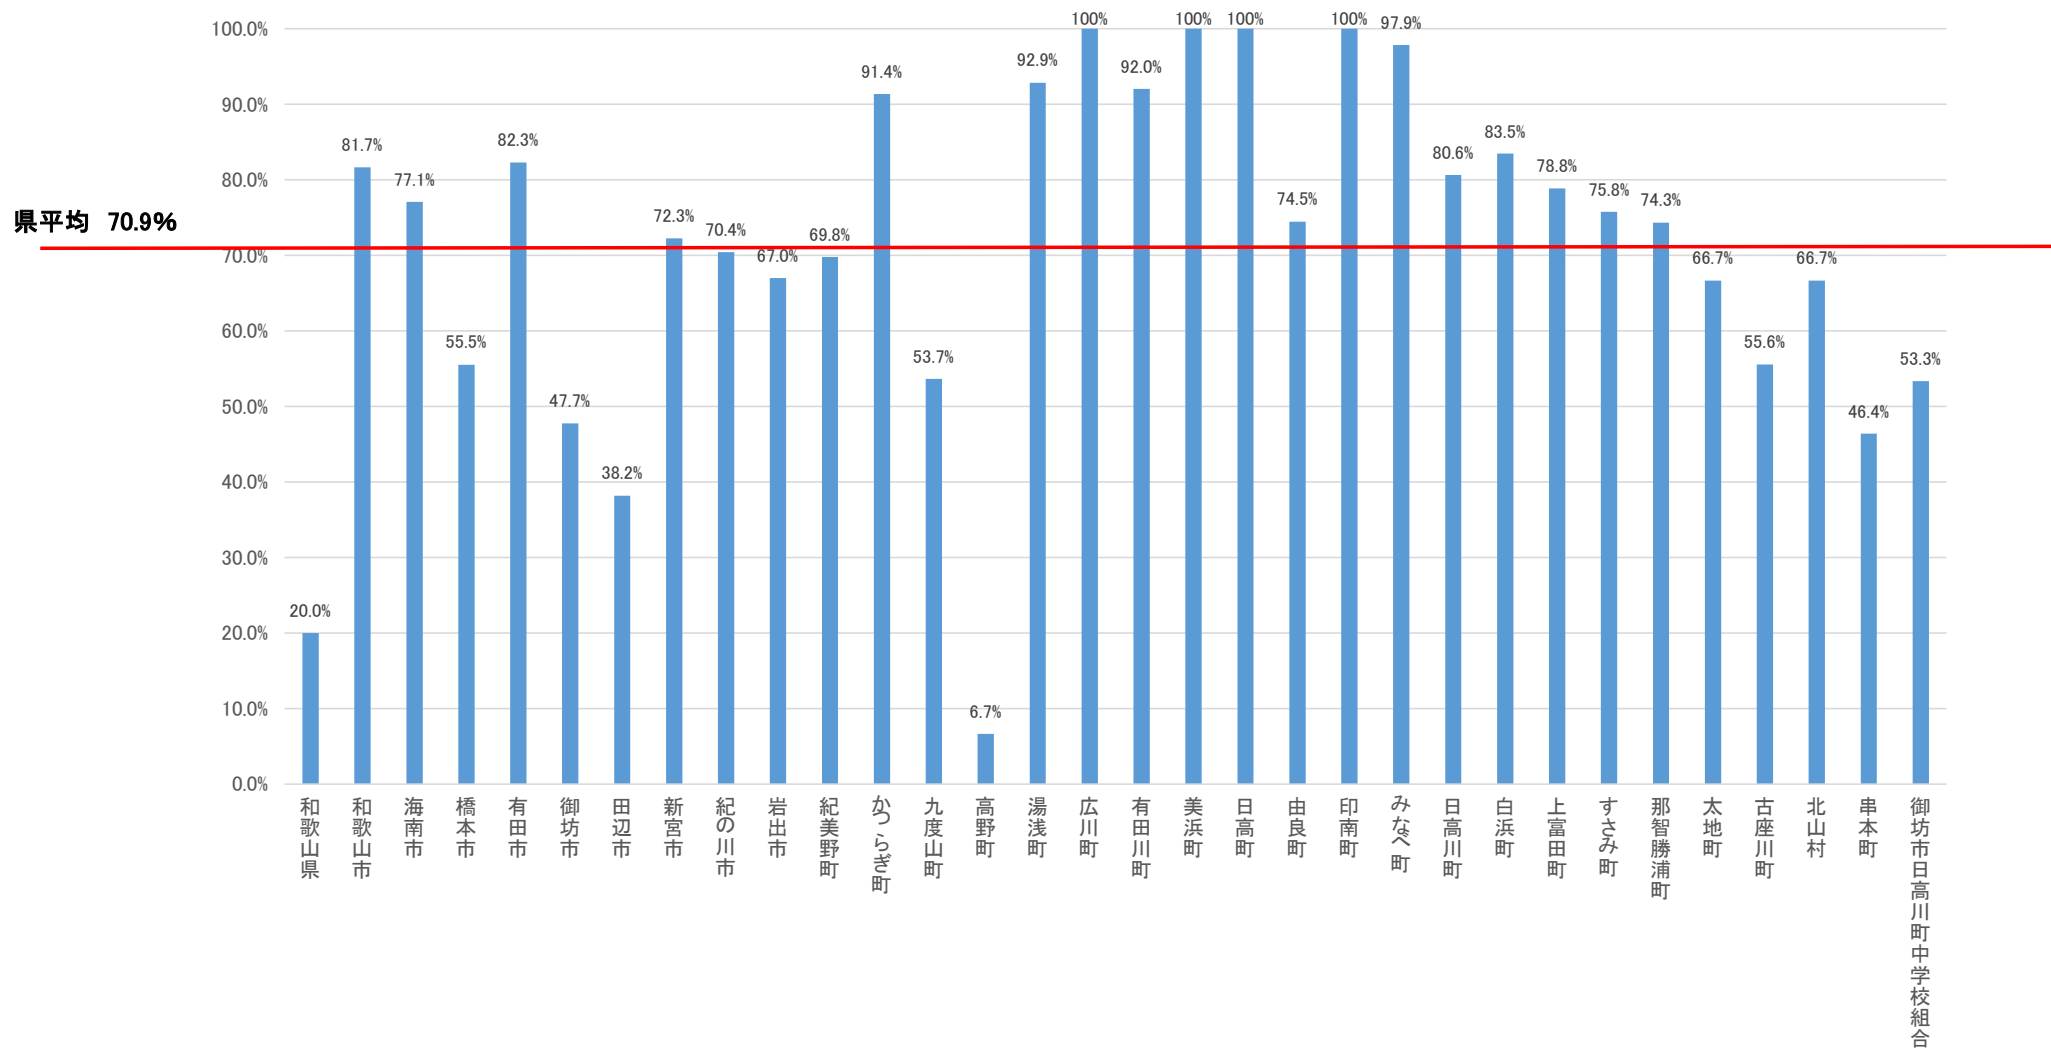


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

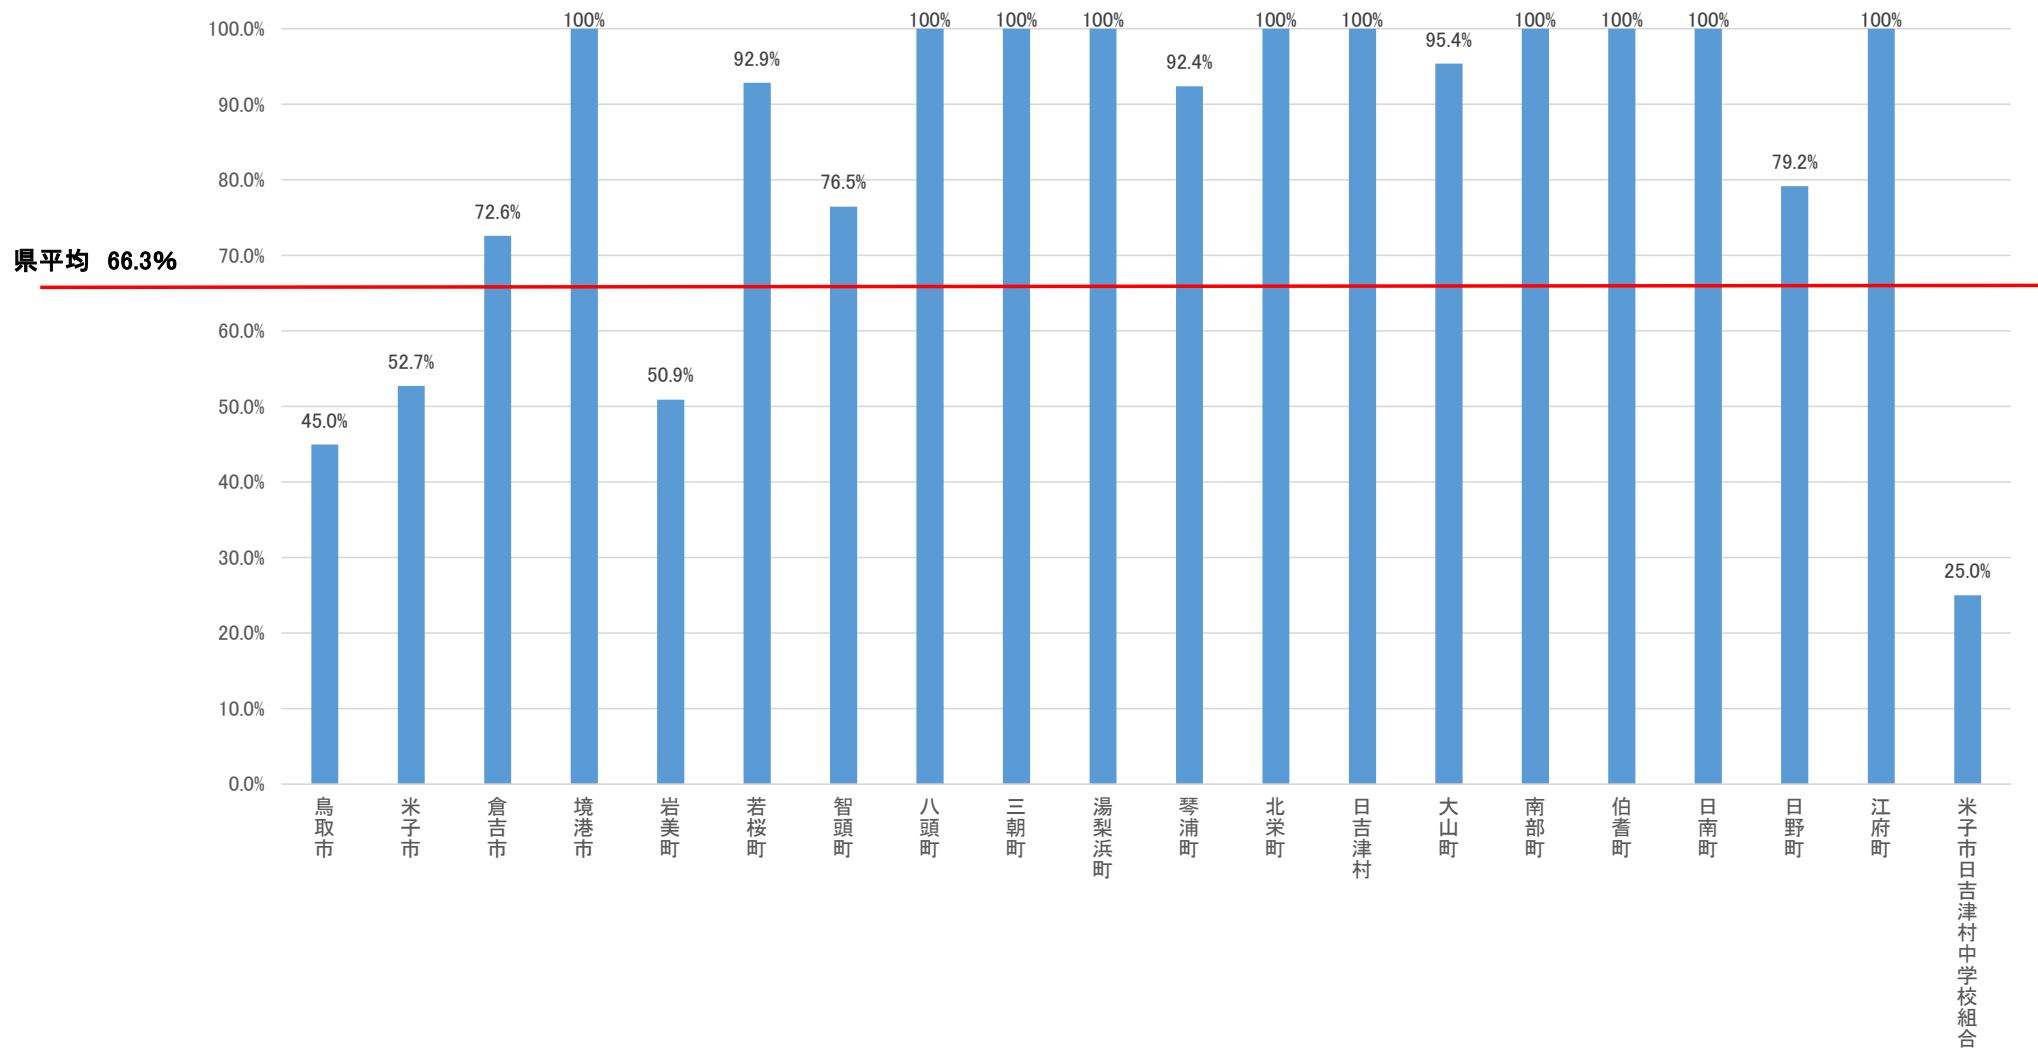


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

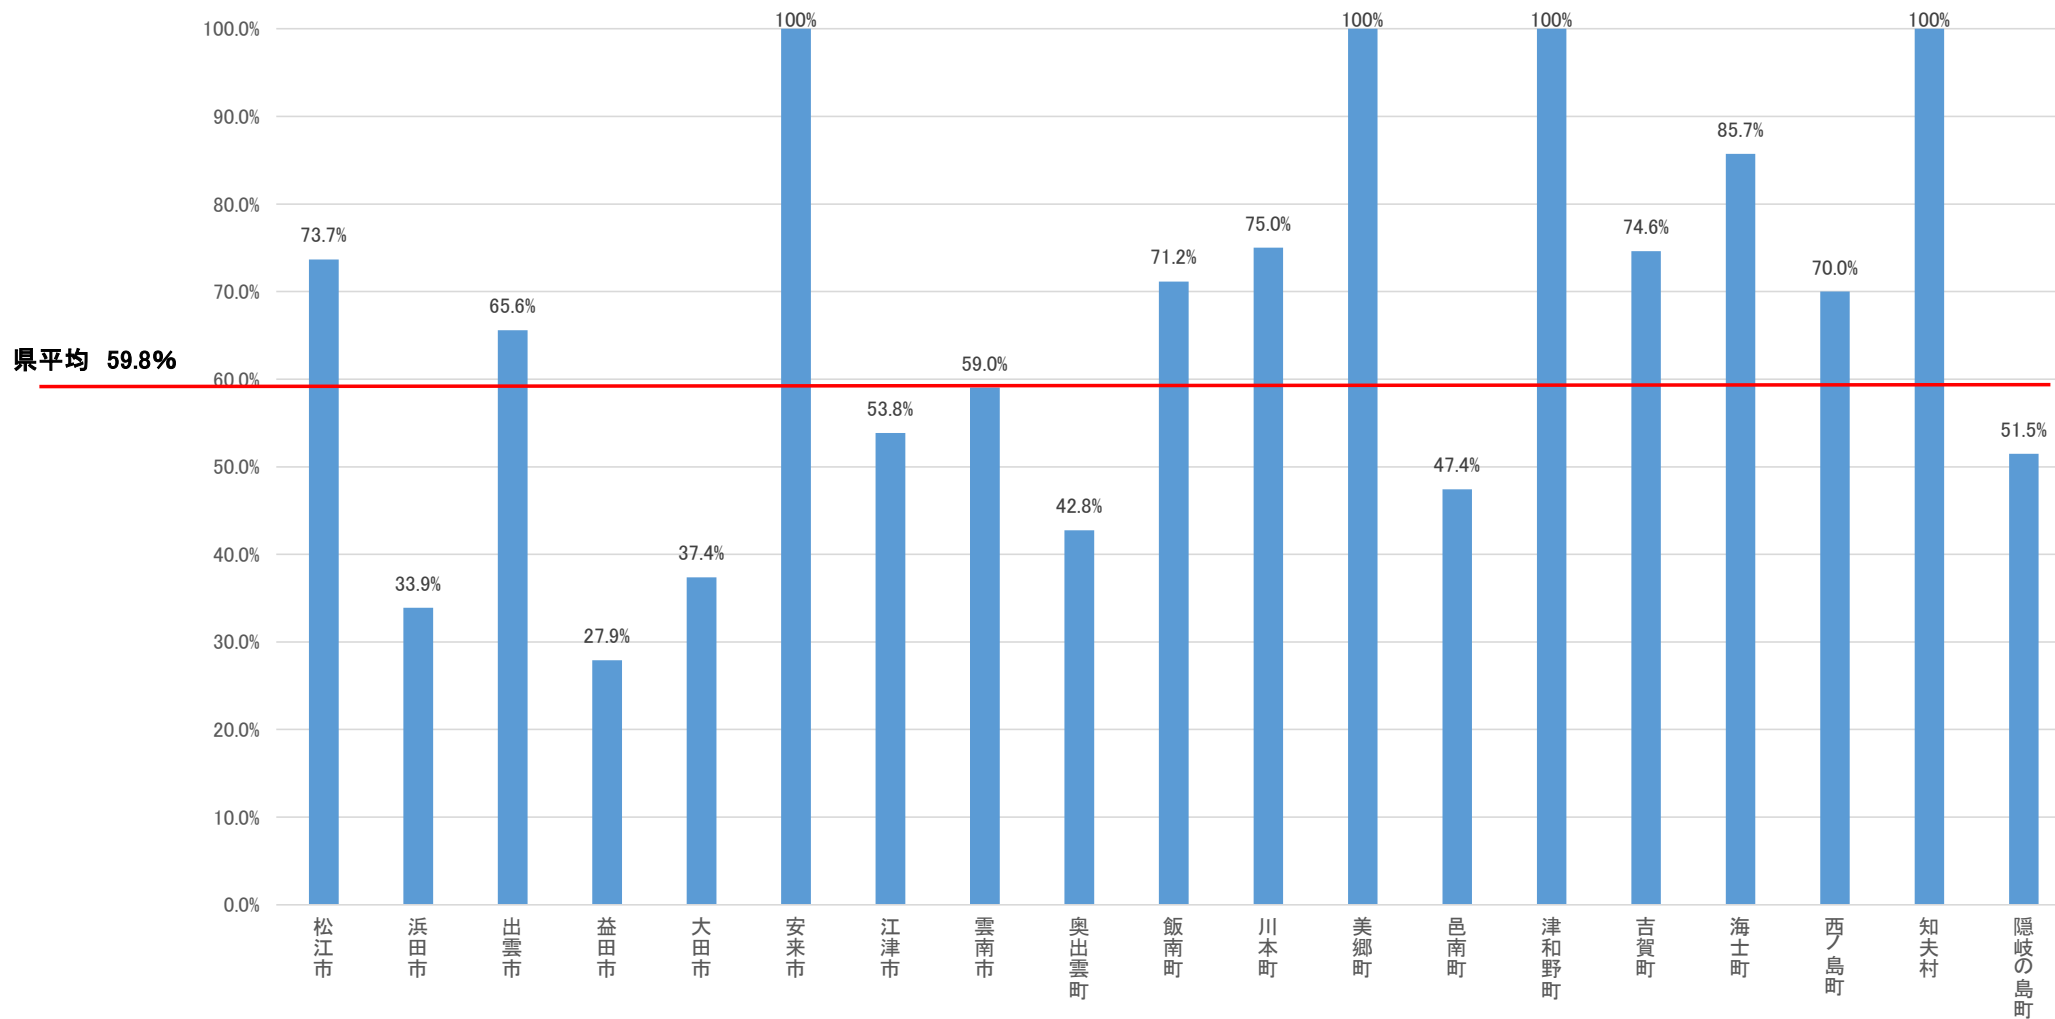


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

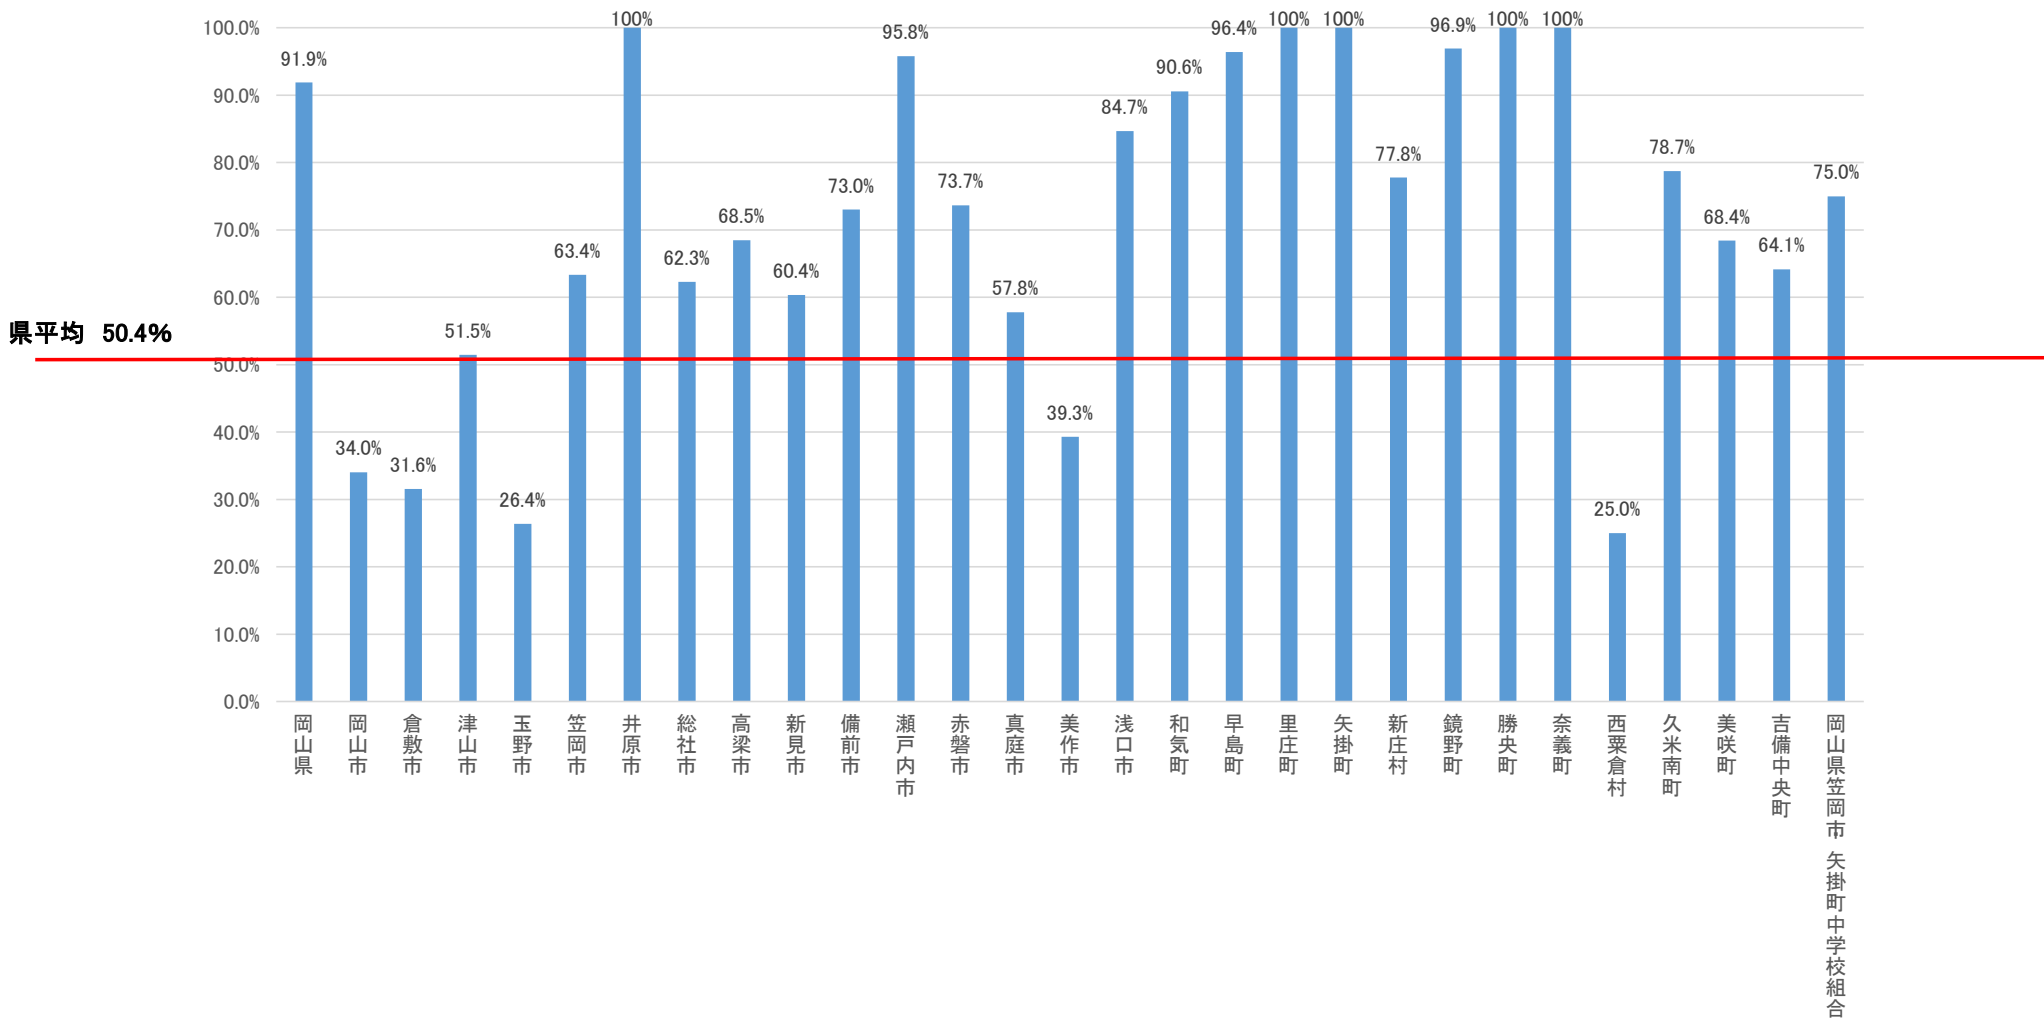


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

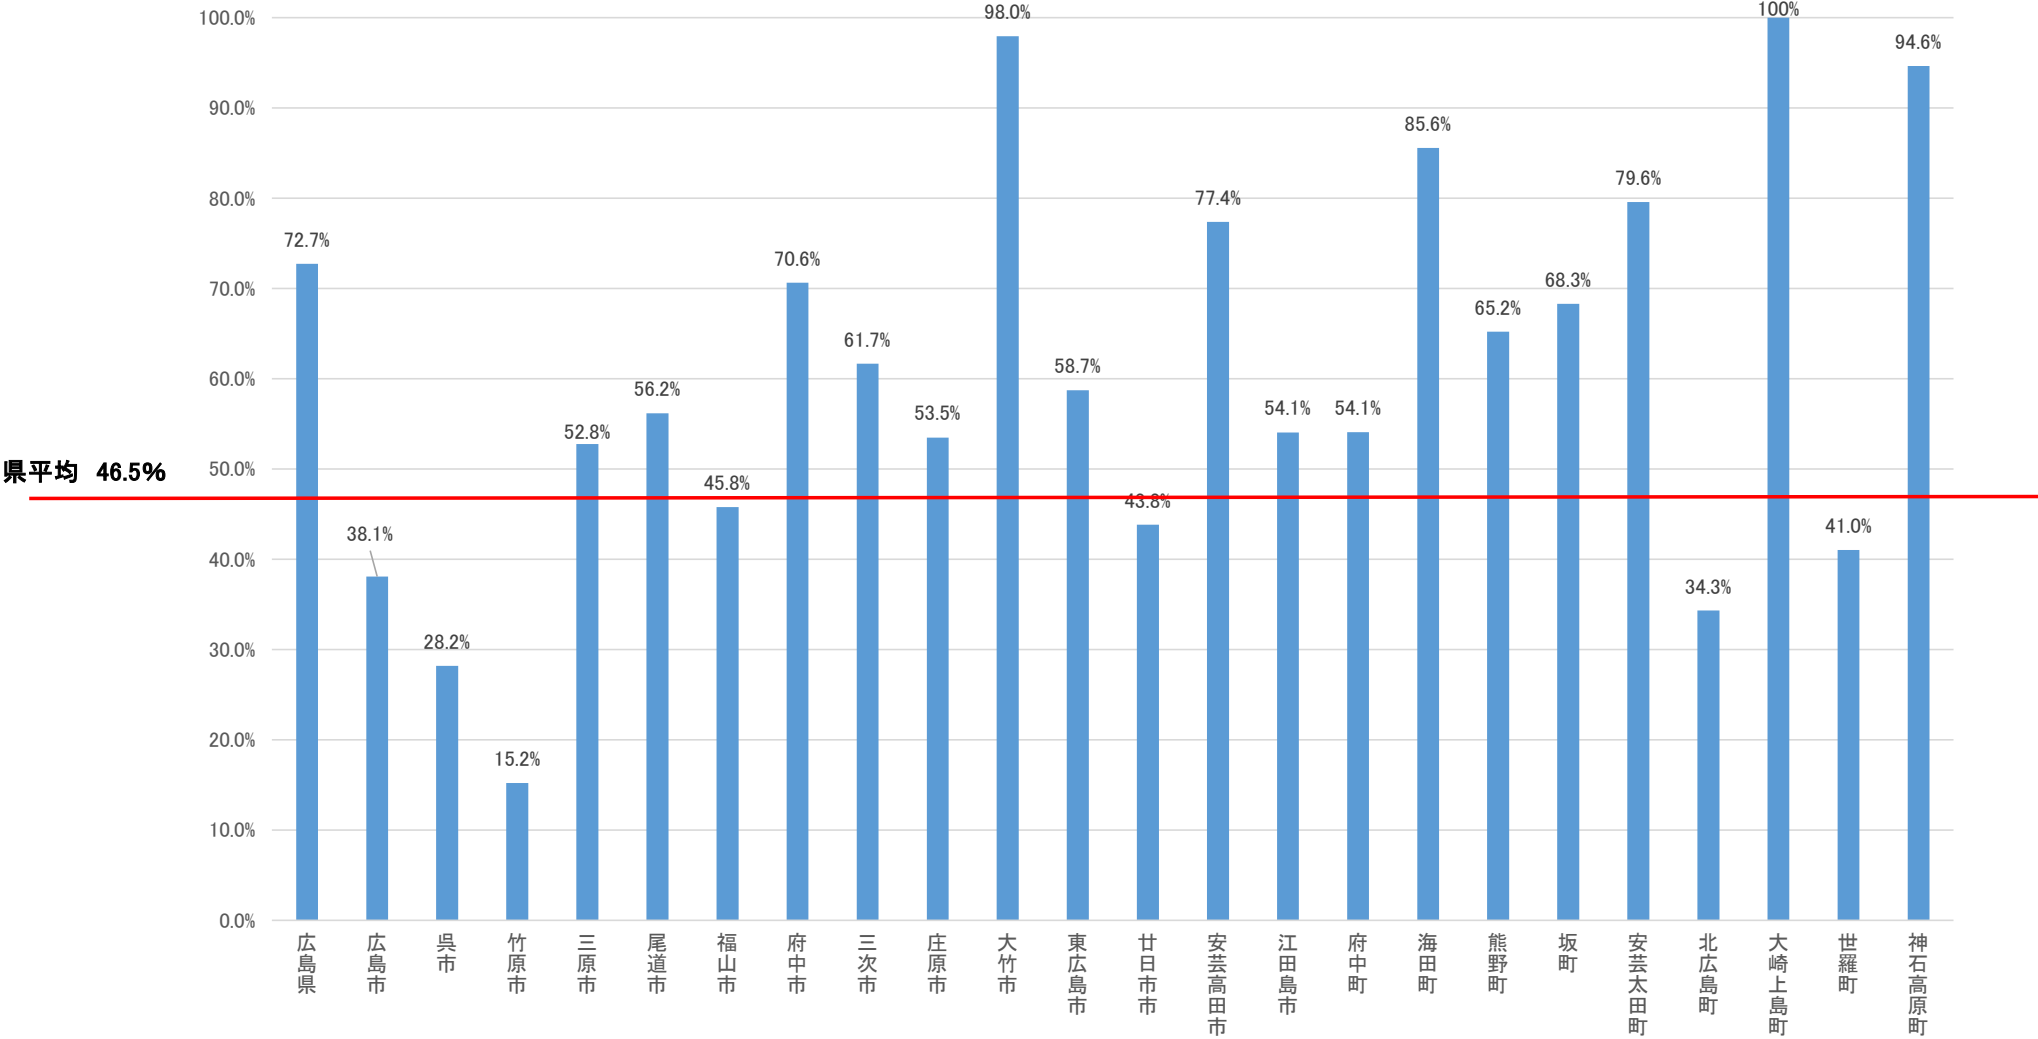


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

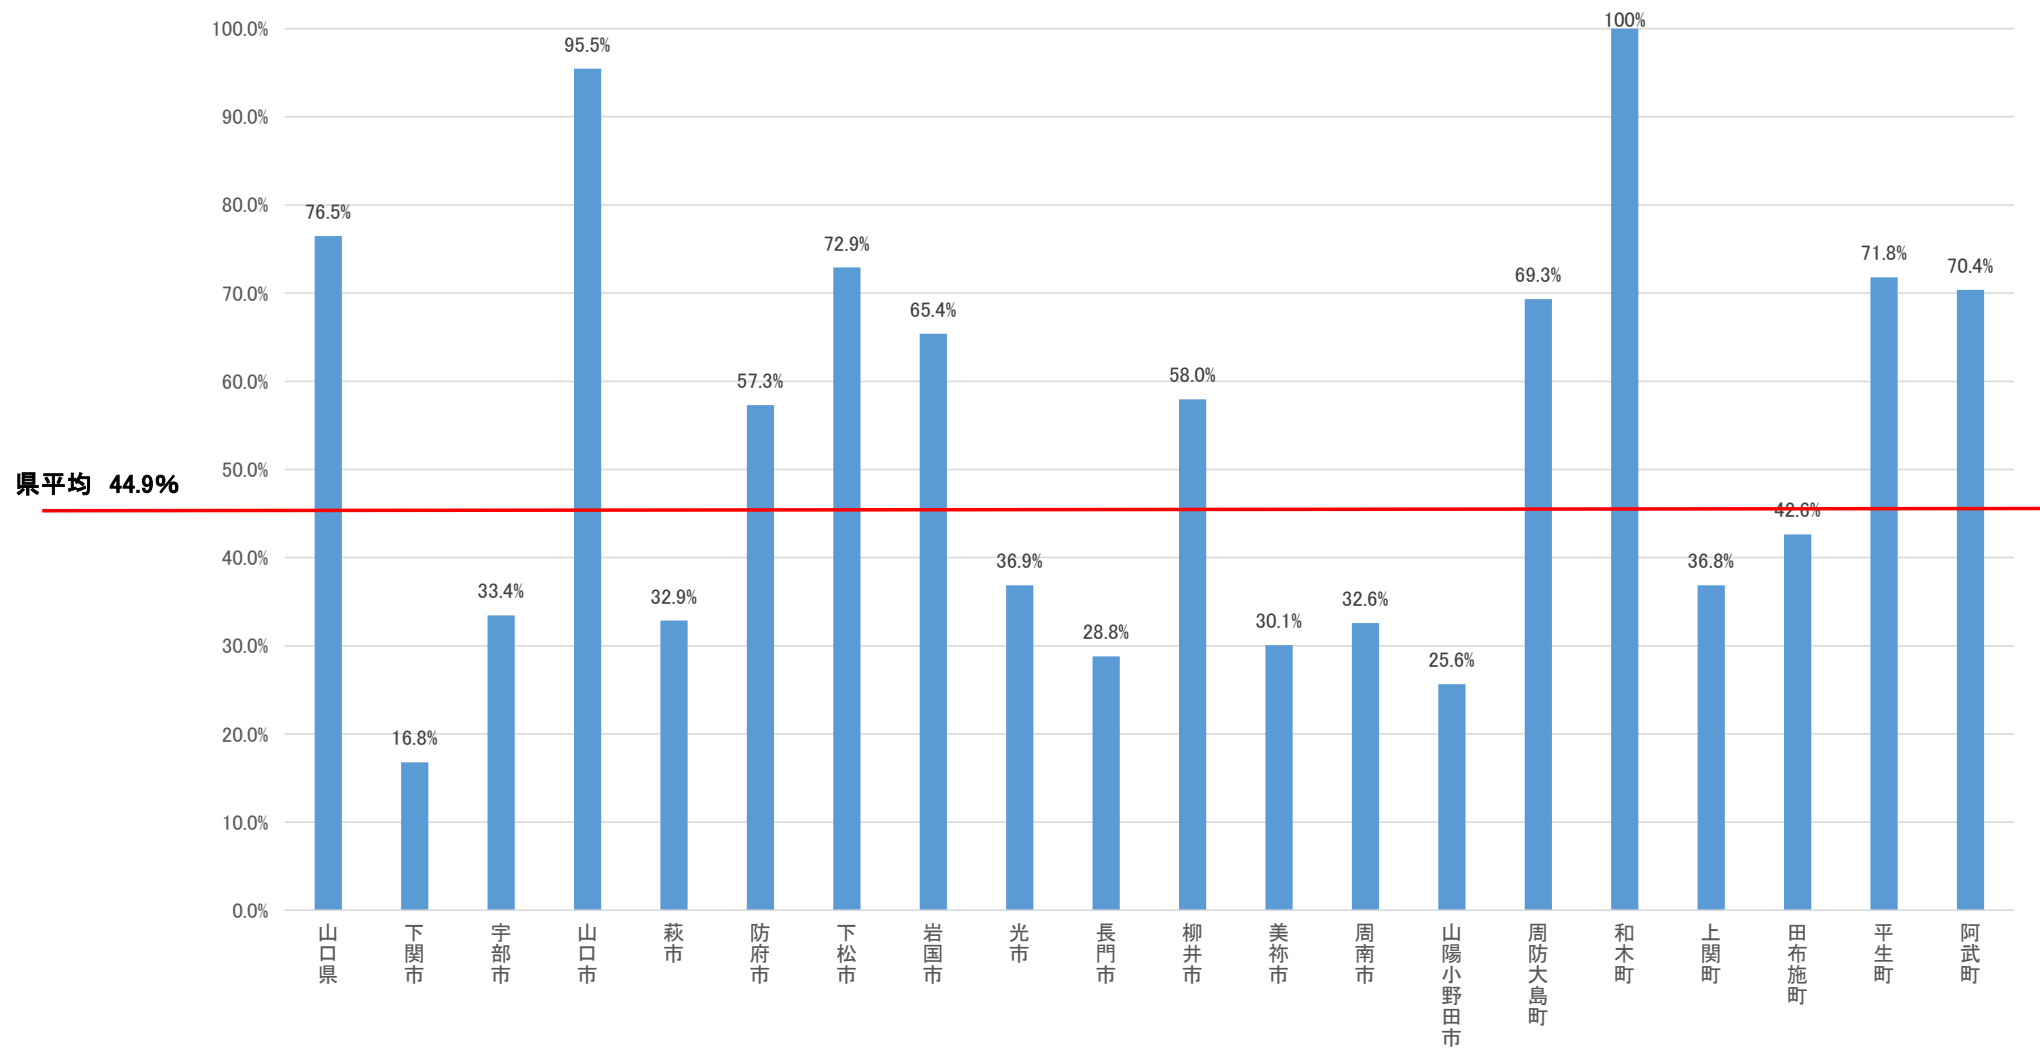

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

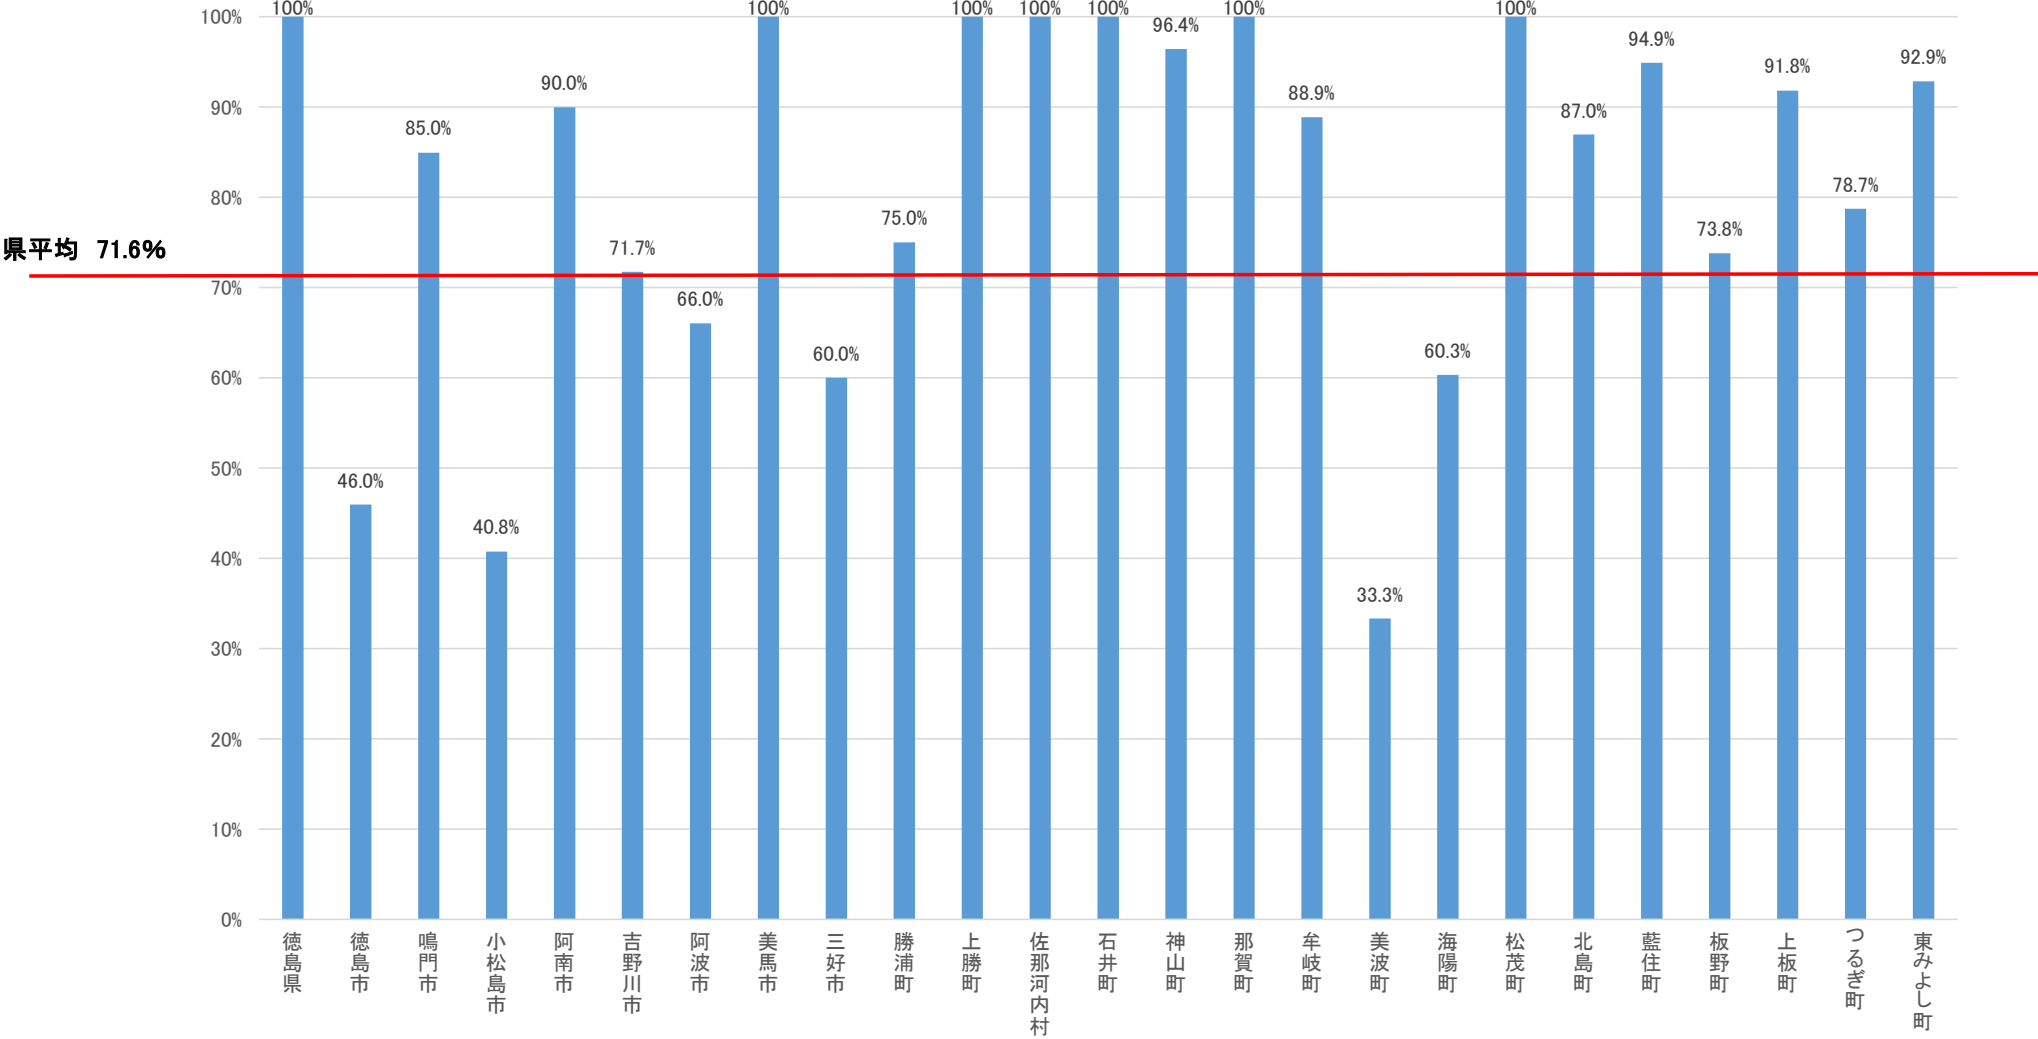

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

県平均 93.9%

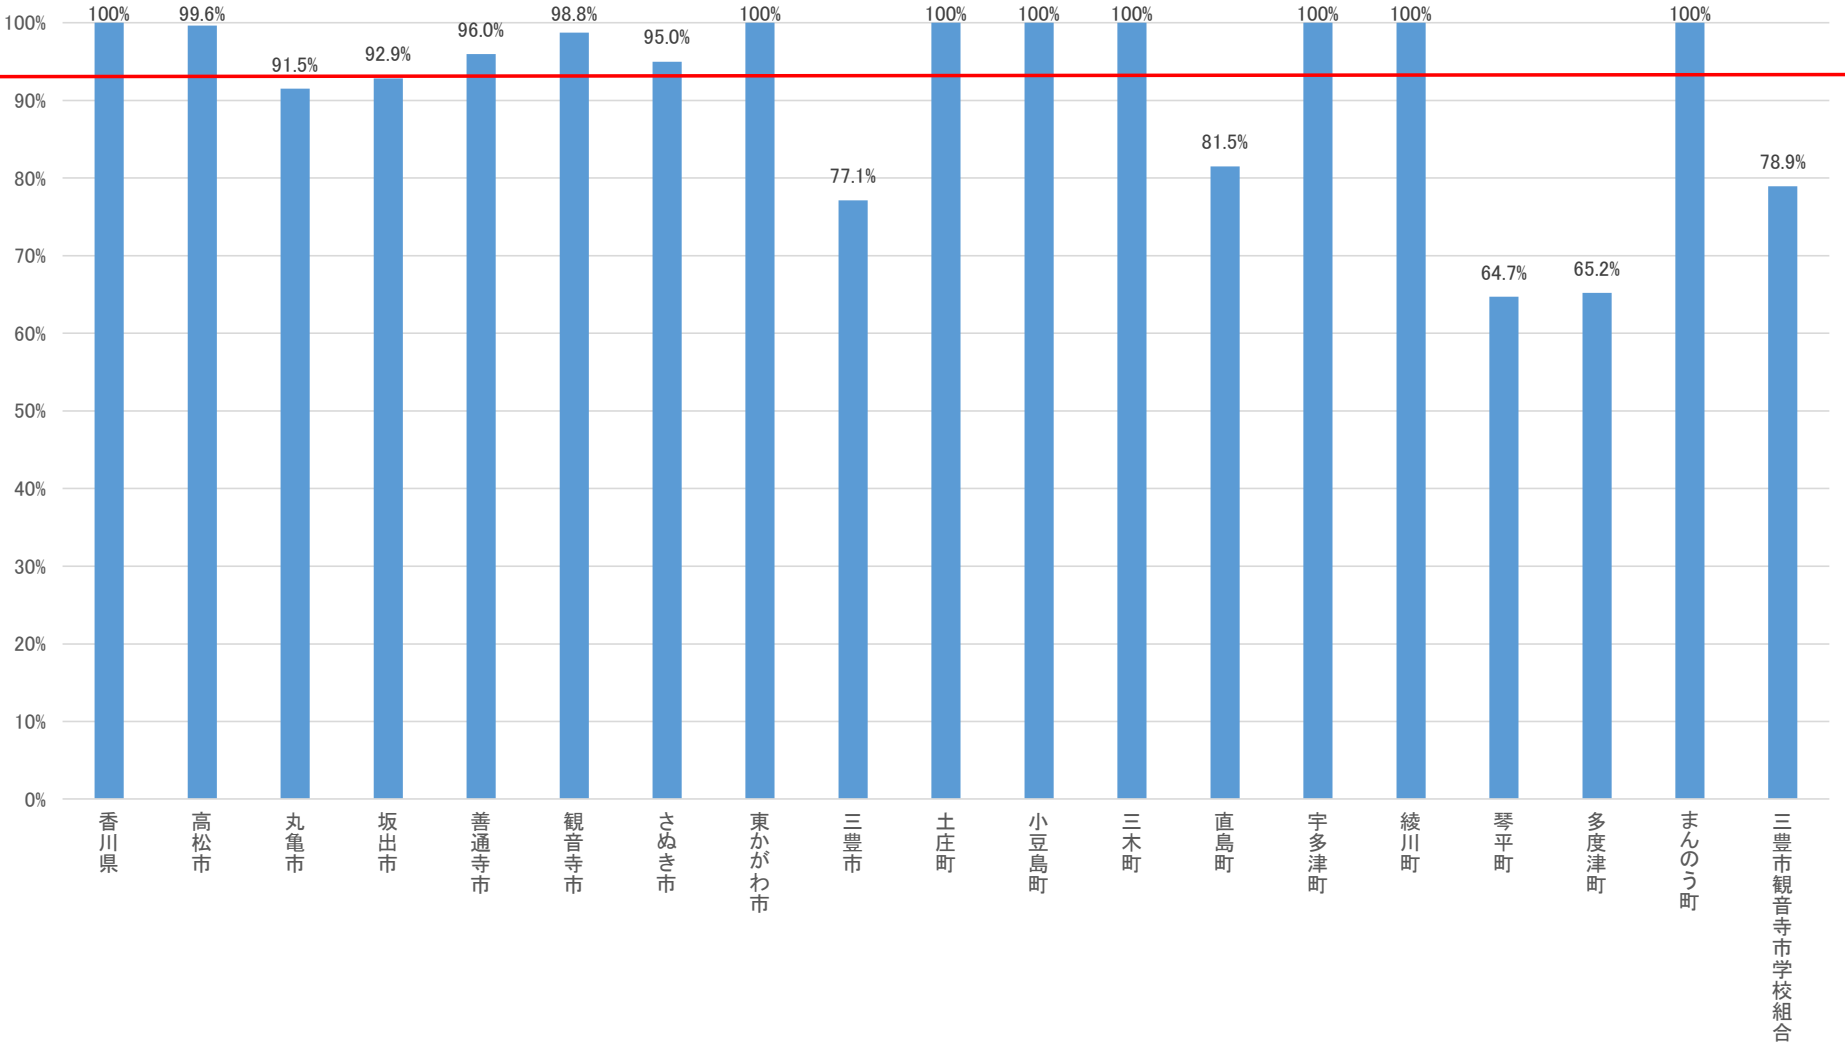

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

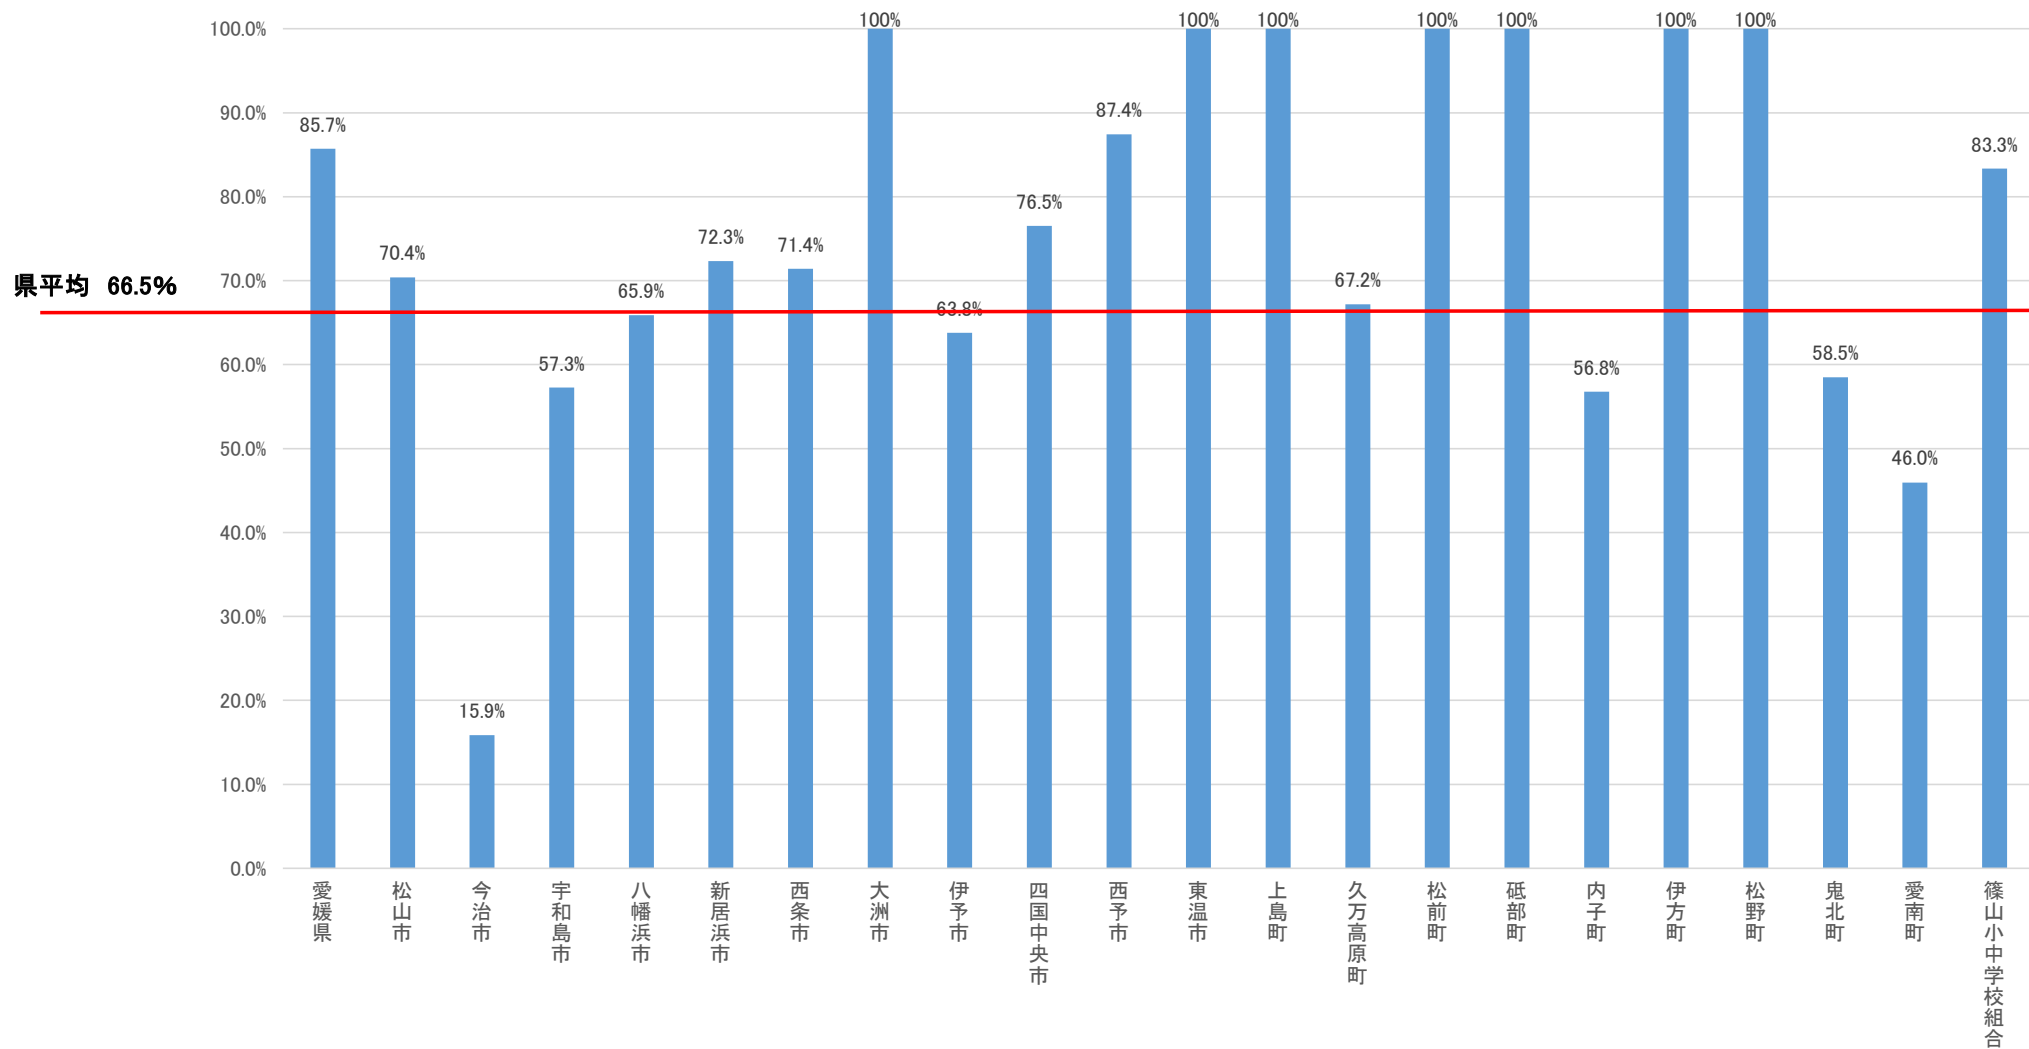

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点


県平均 61.6%

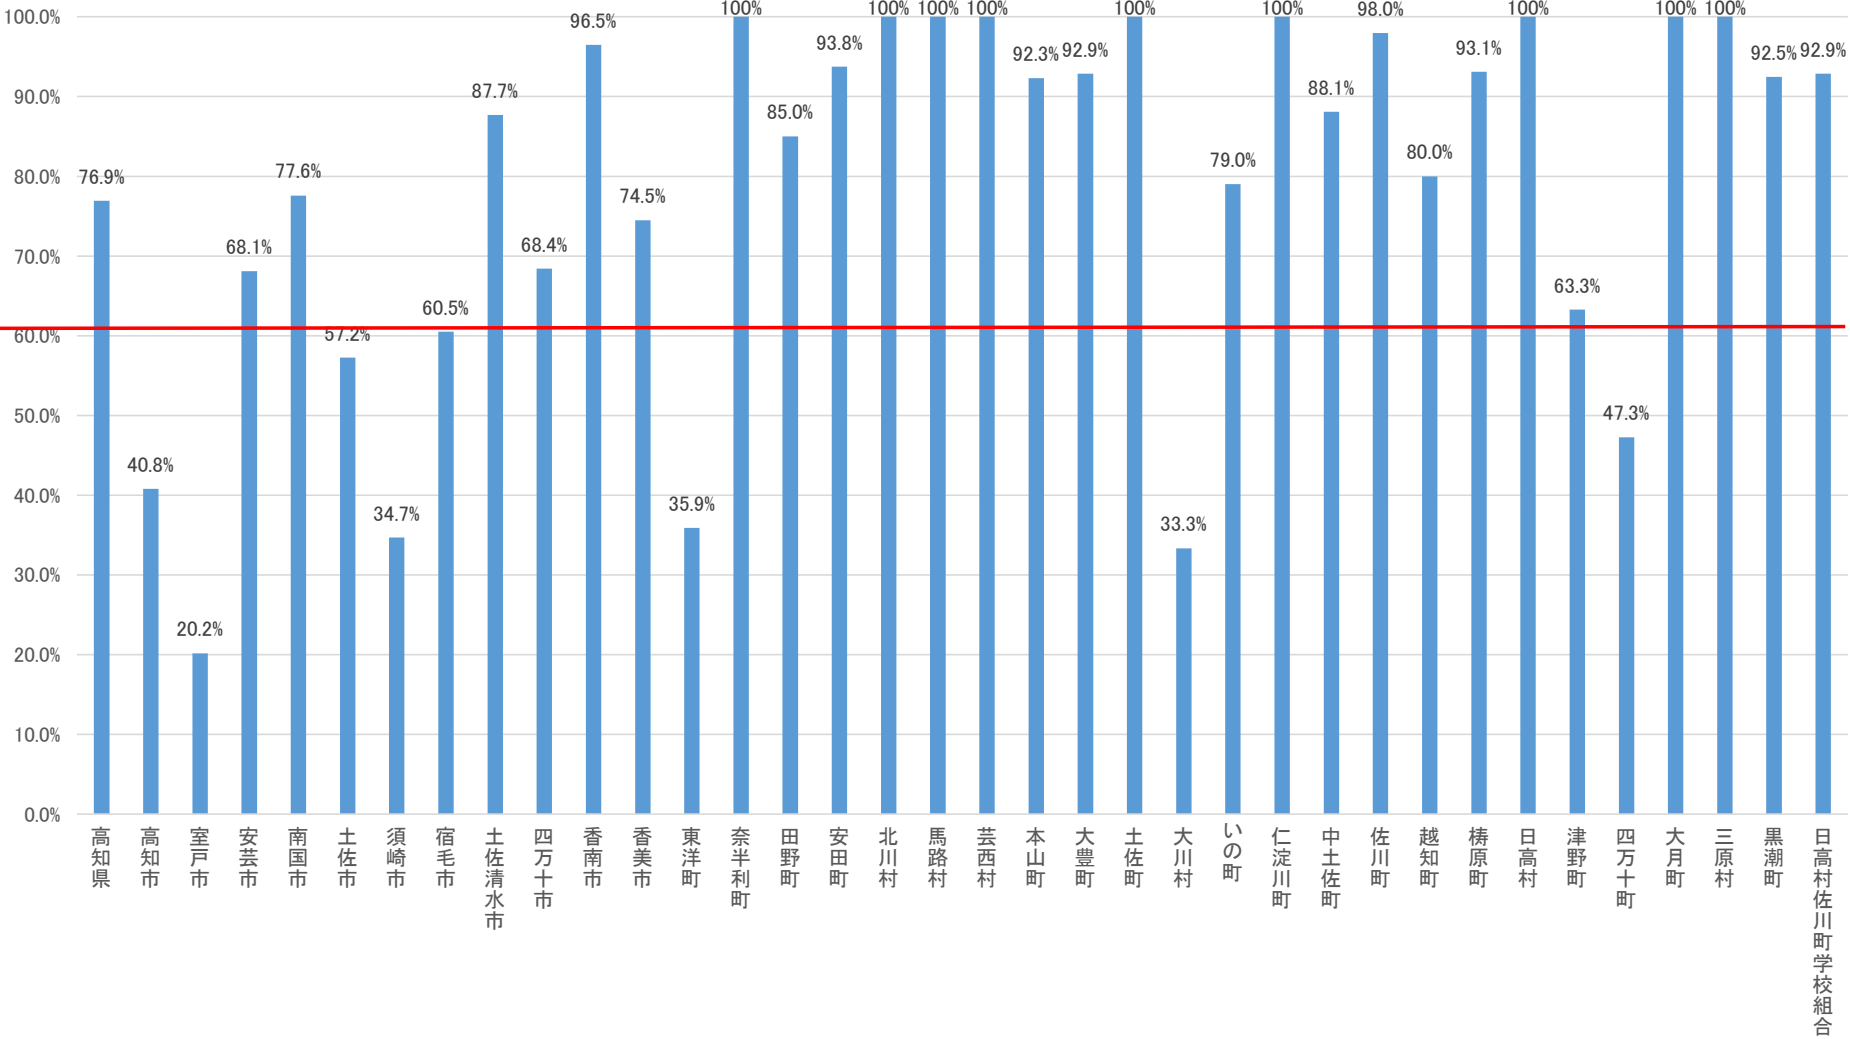

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

県平均 63.6%

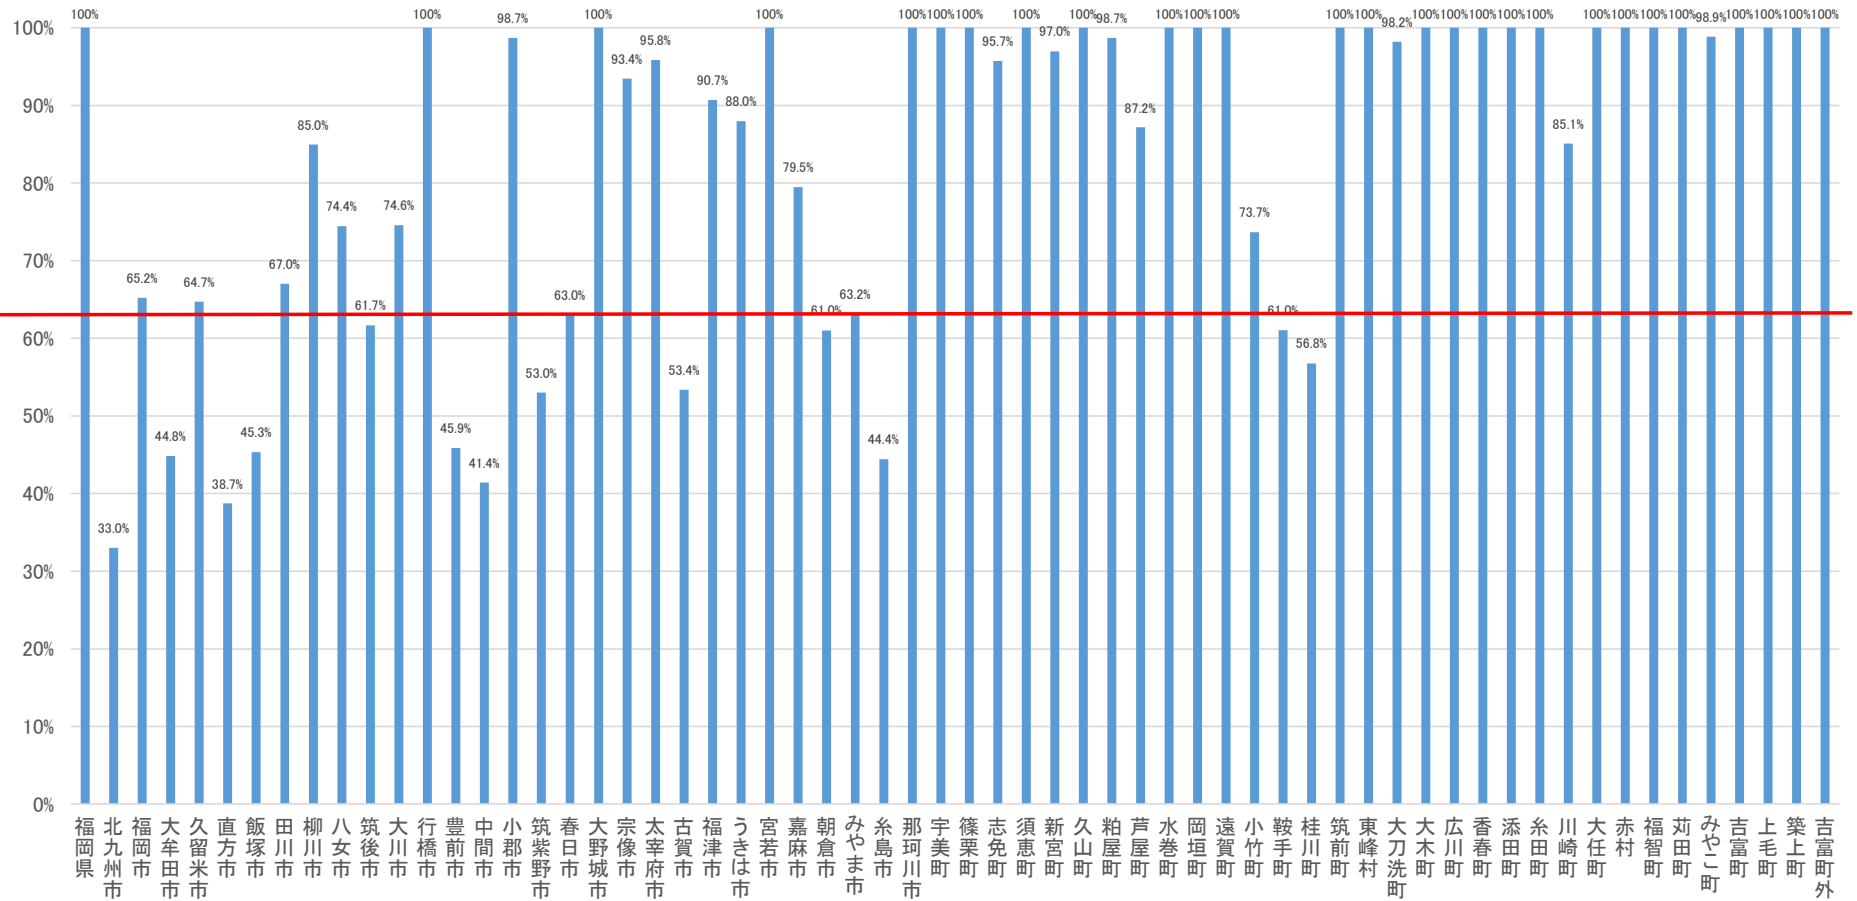


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

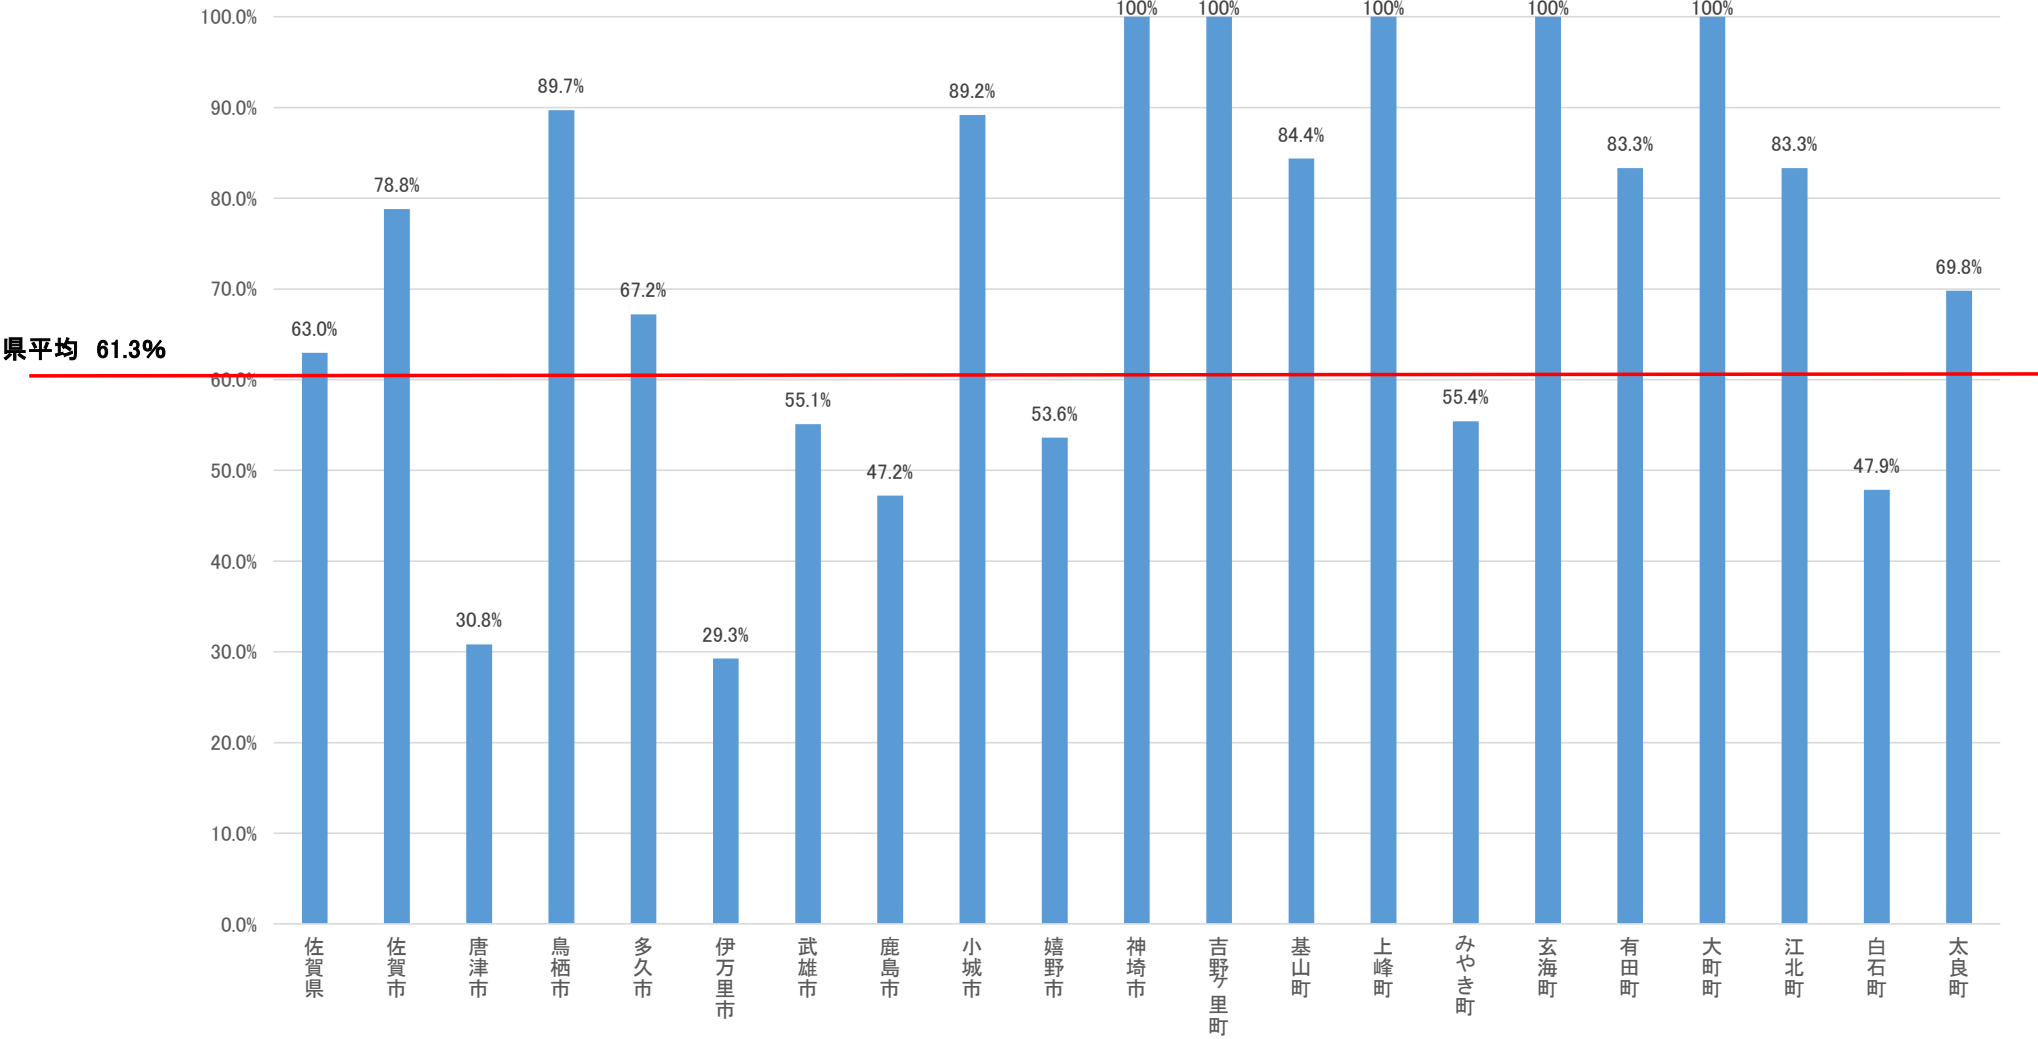

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

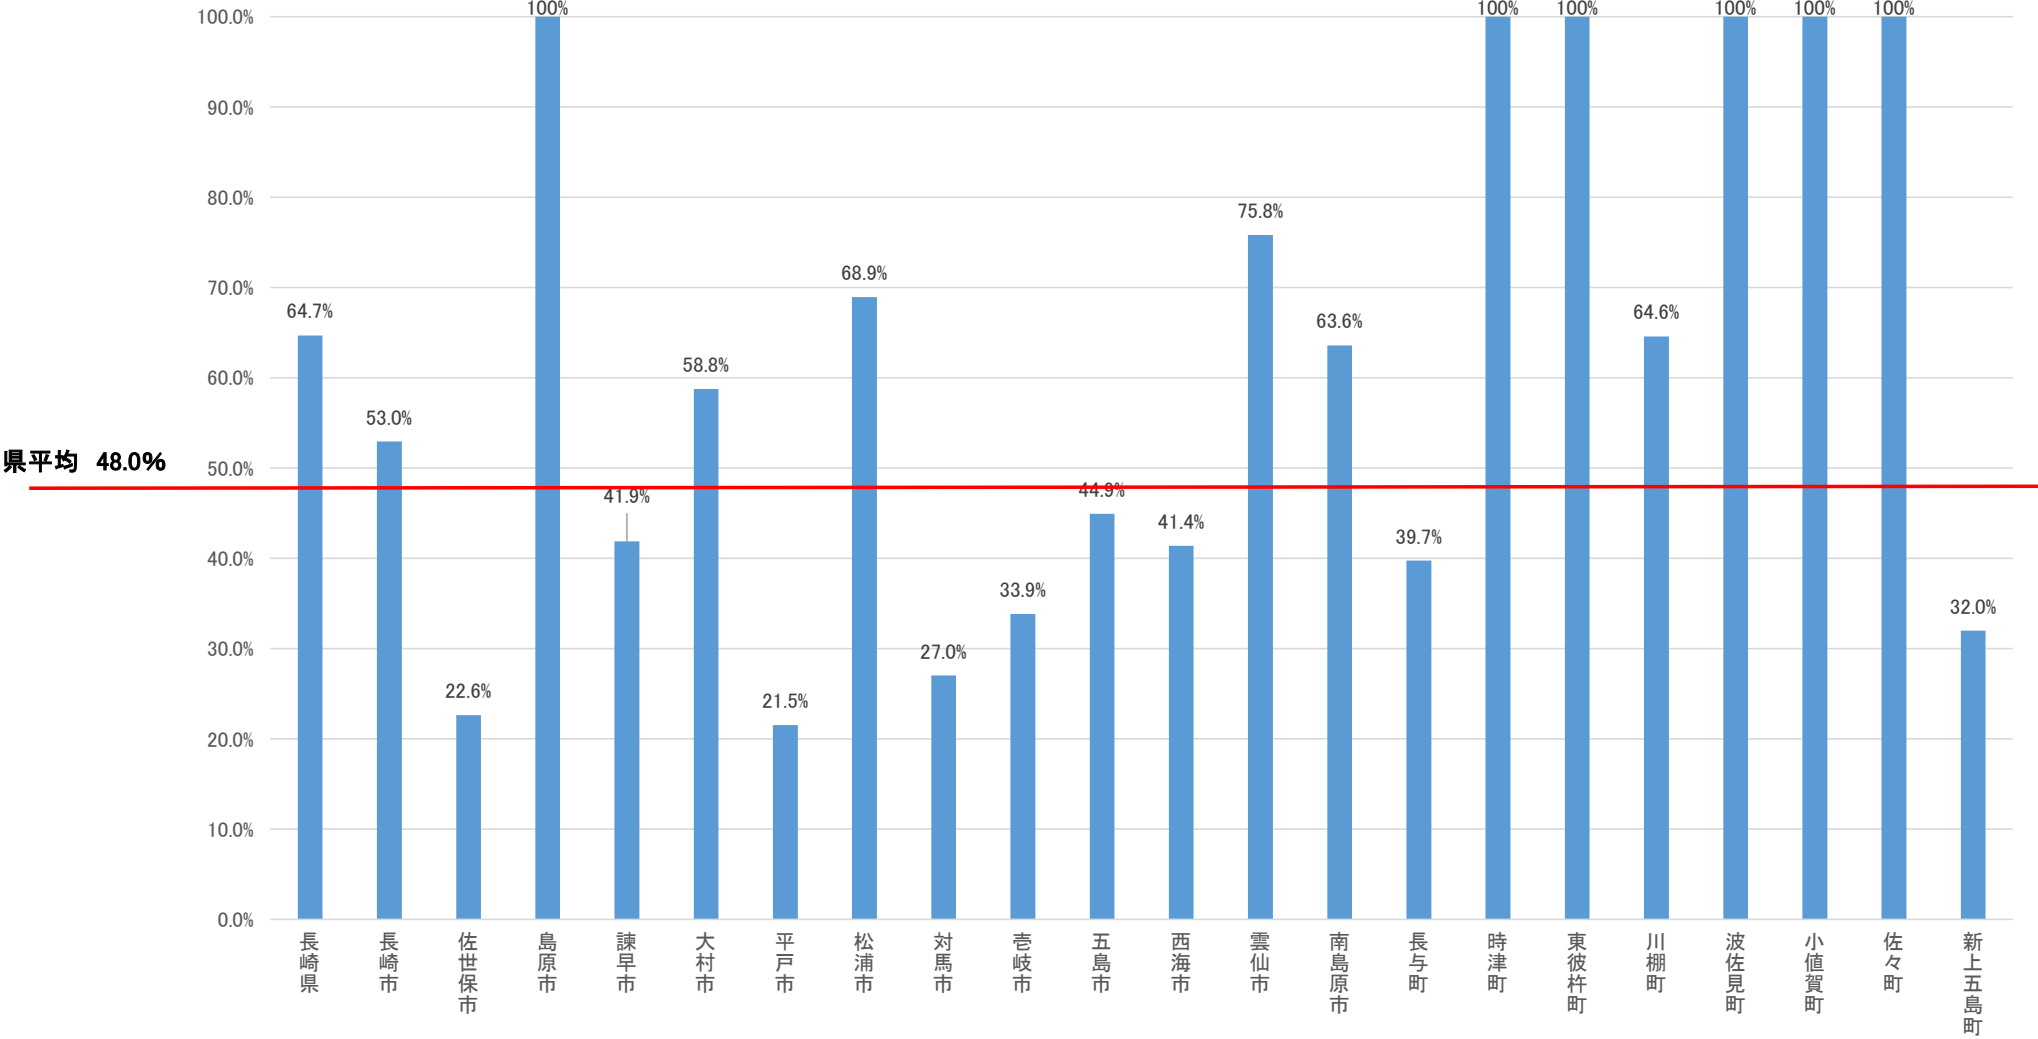

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)


令和4年9月1日時点

県平均 78.9%

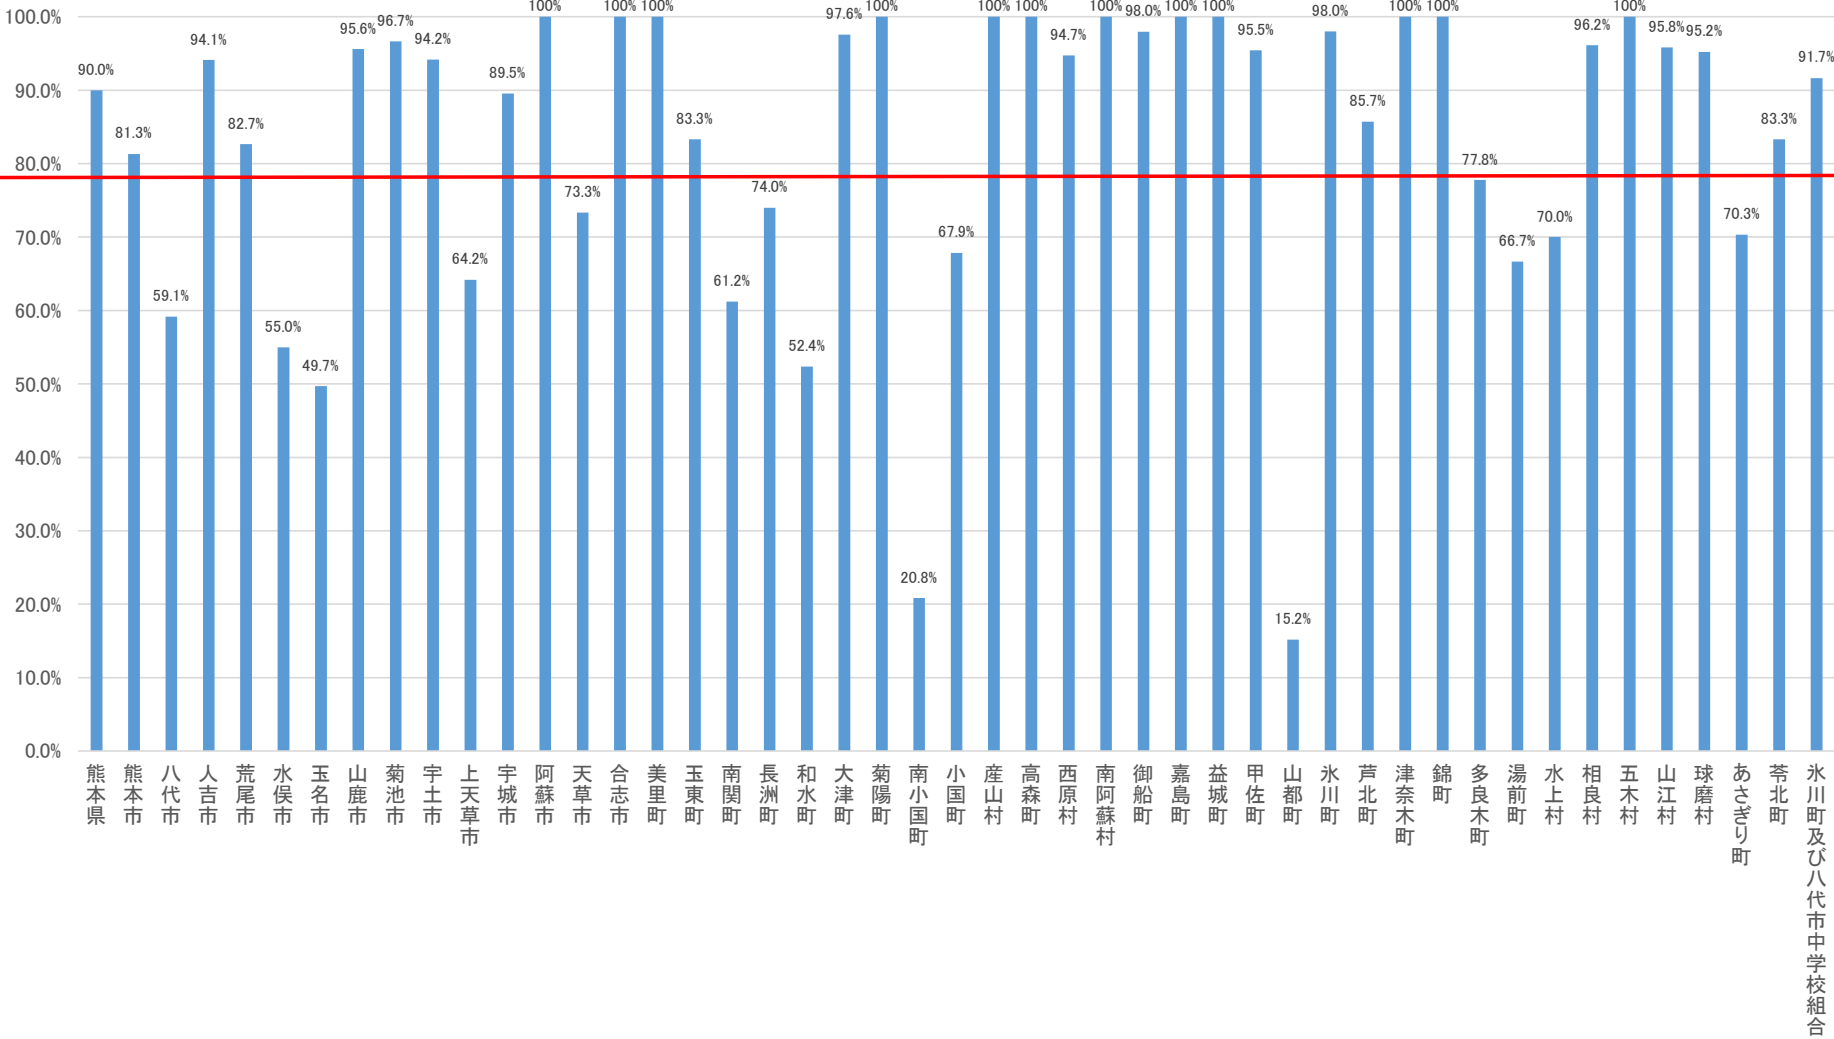


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

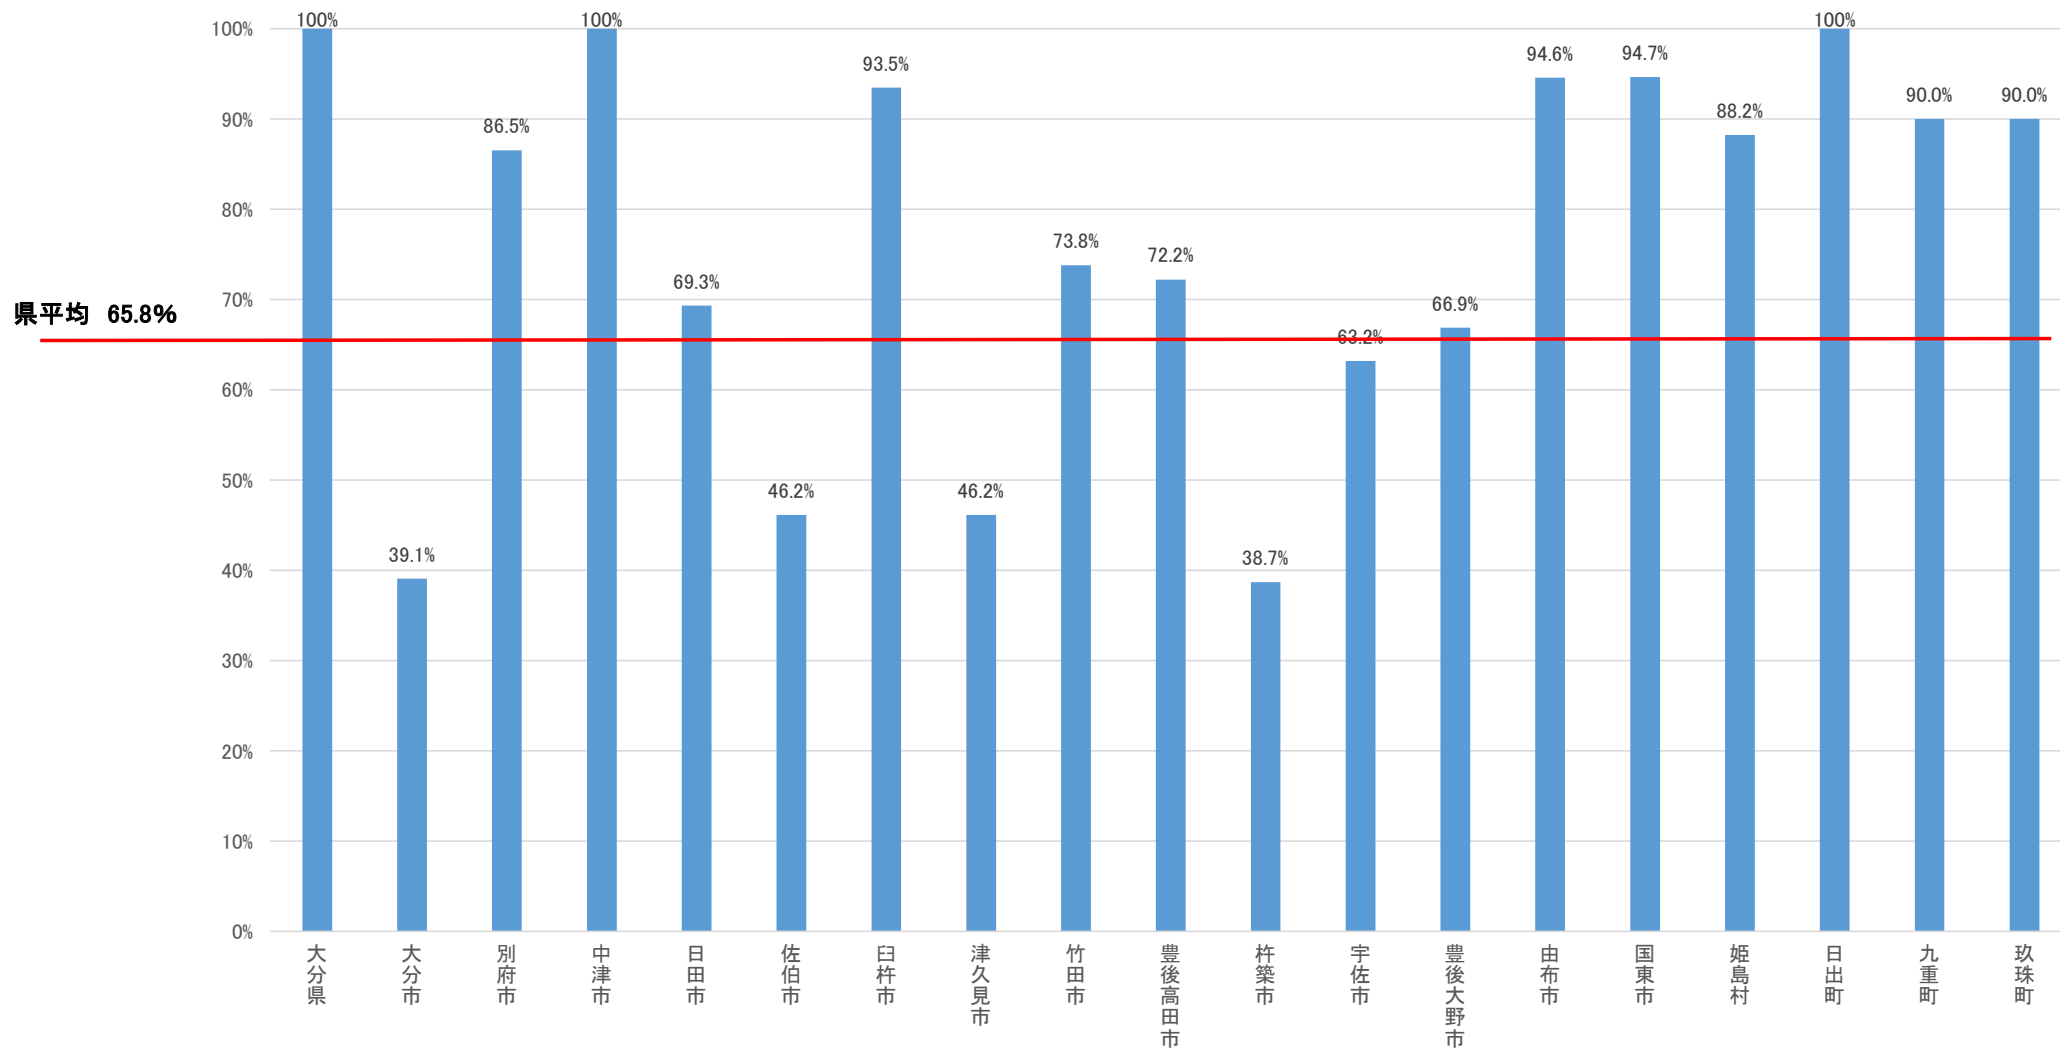


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

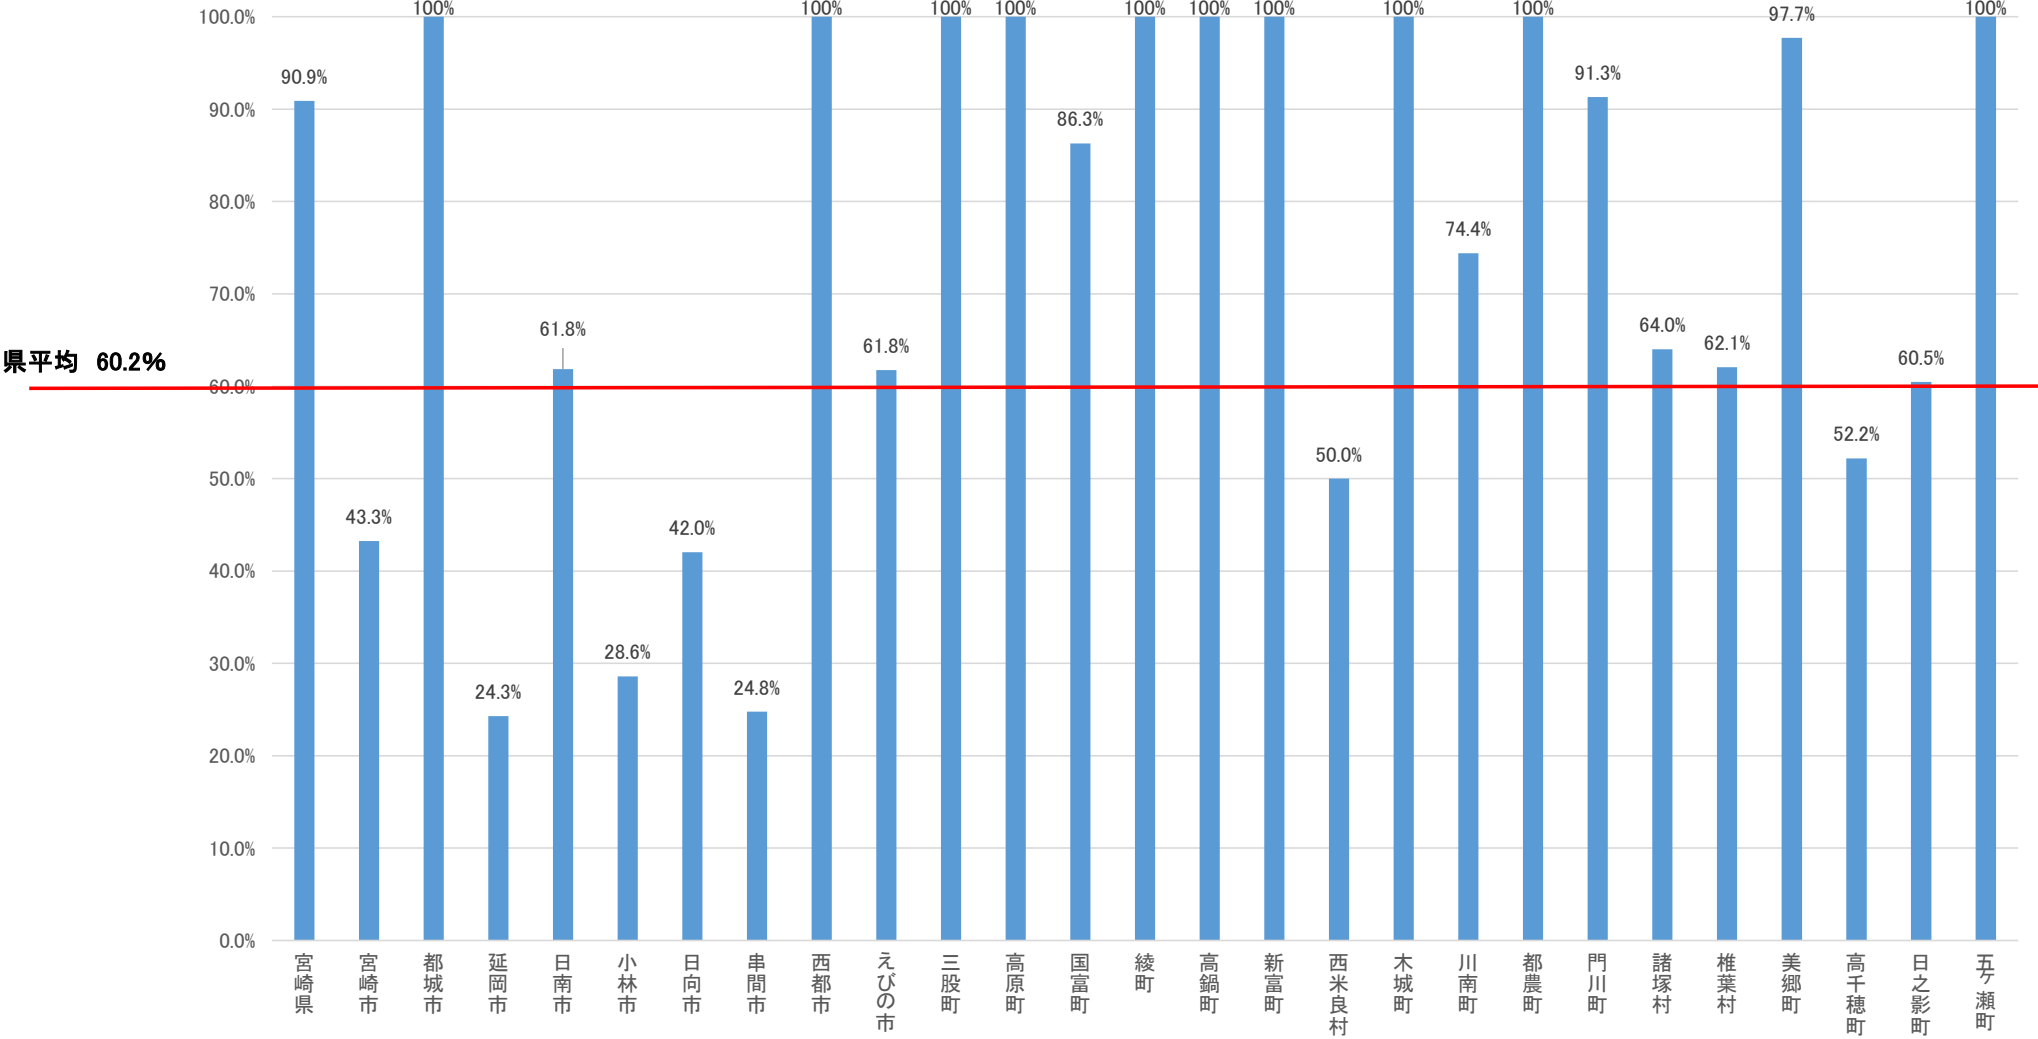

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

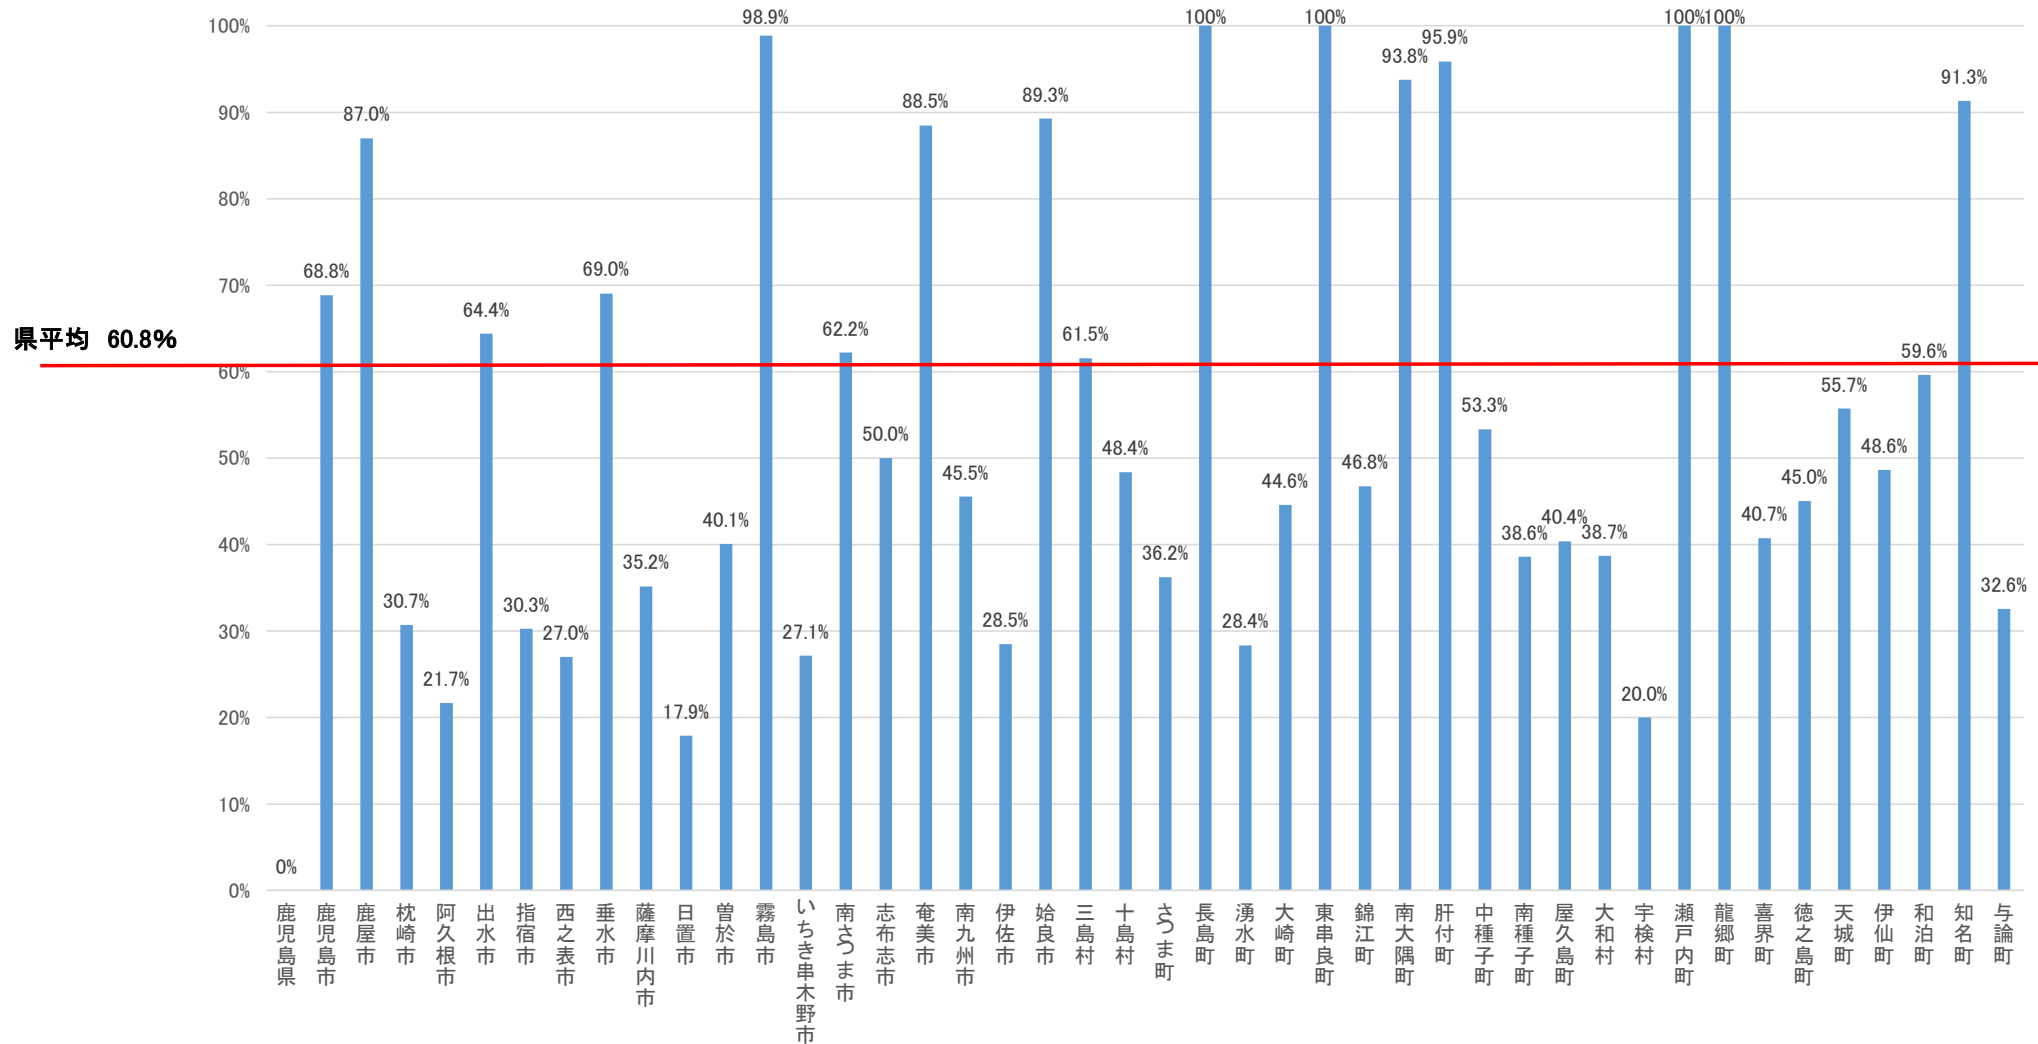

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・特別教室)

令和4年9月1日時点

県平均 85.9%

