



### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和4年9月1日時点

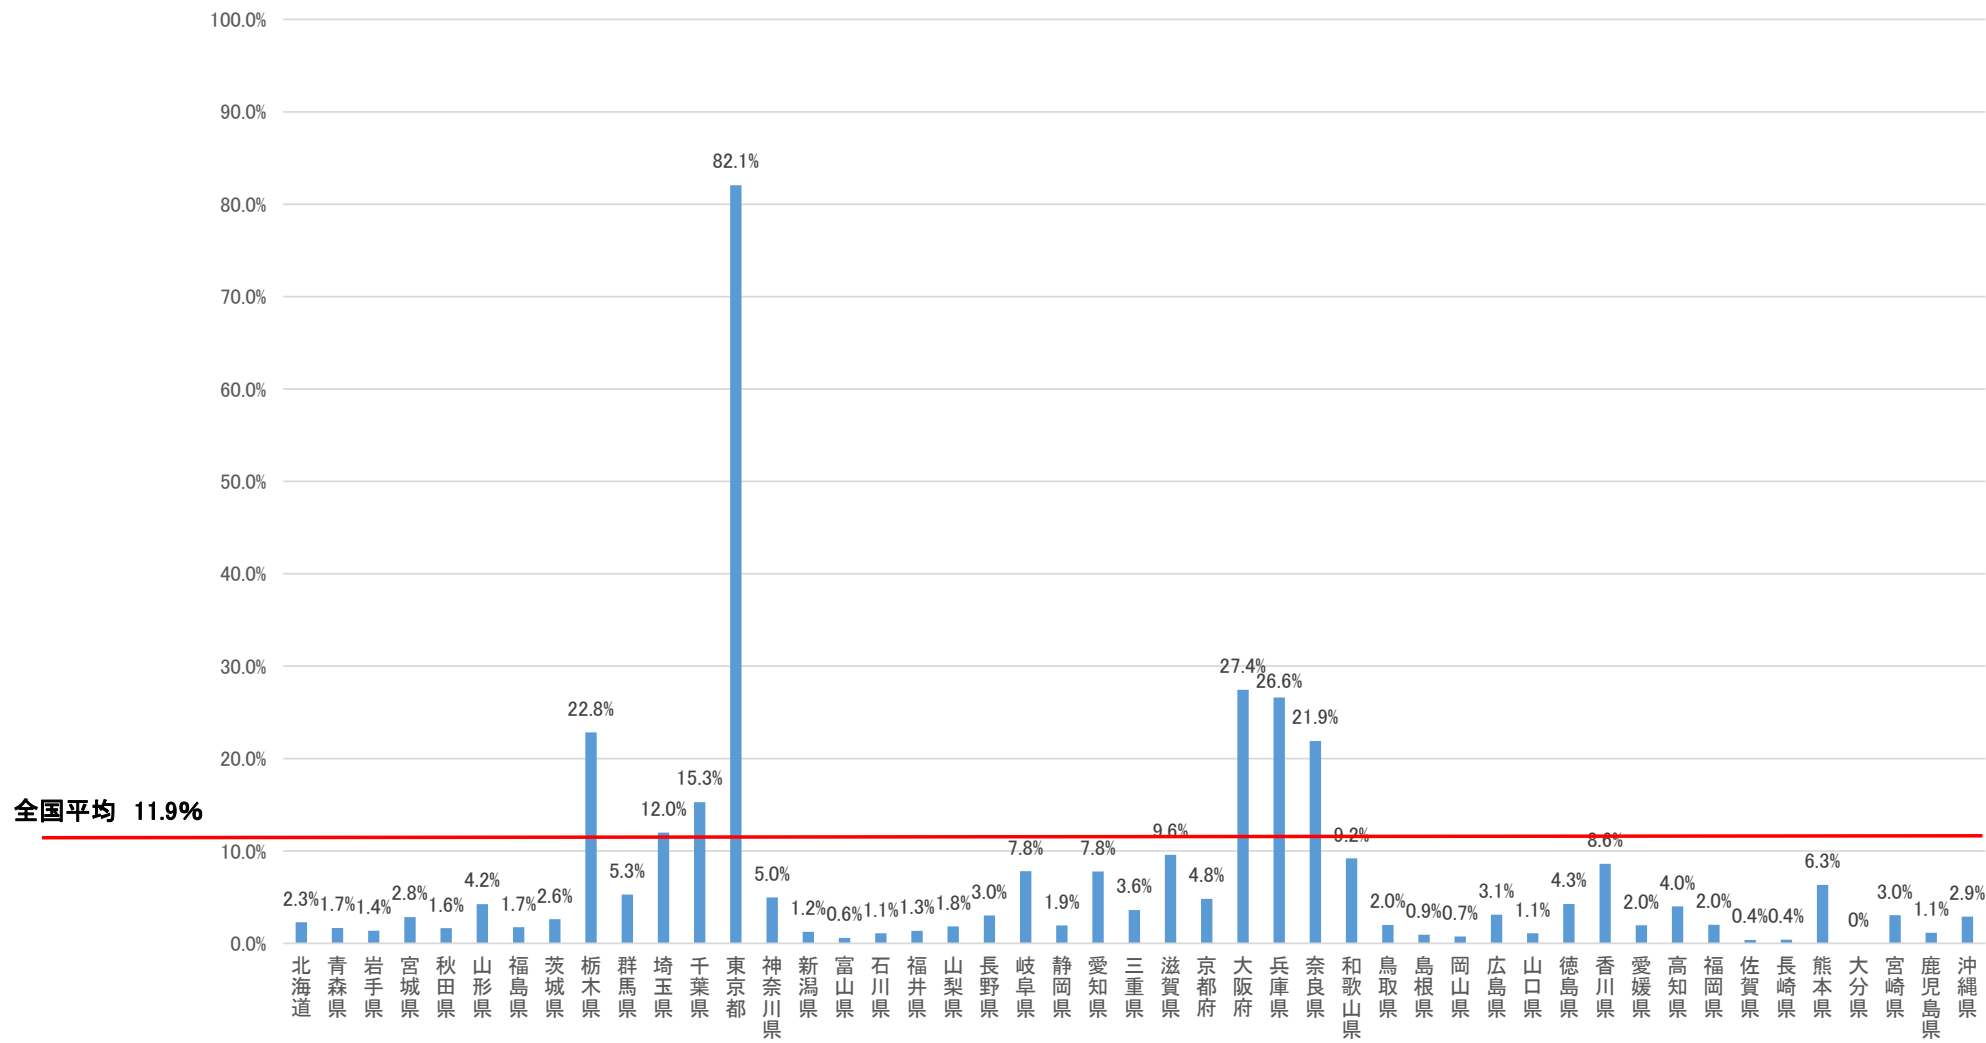

### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

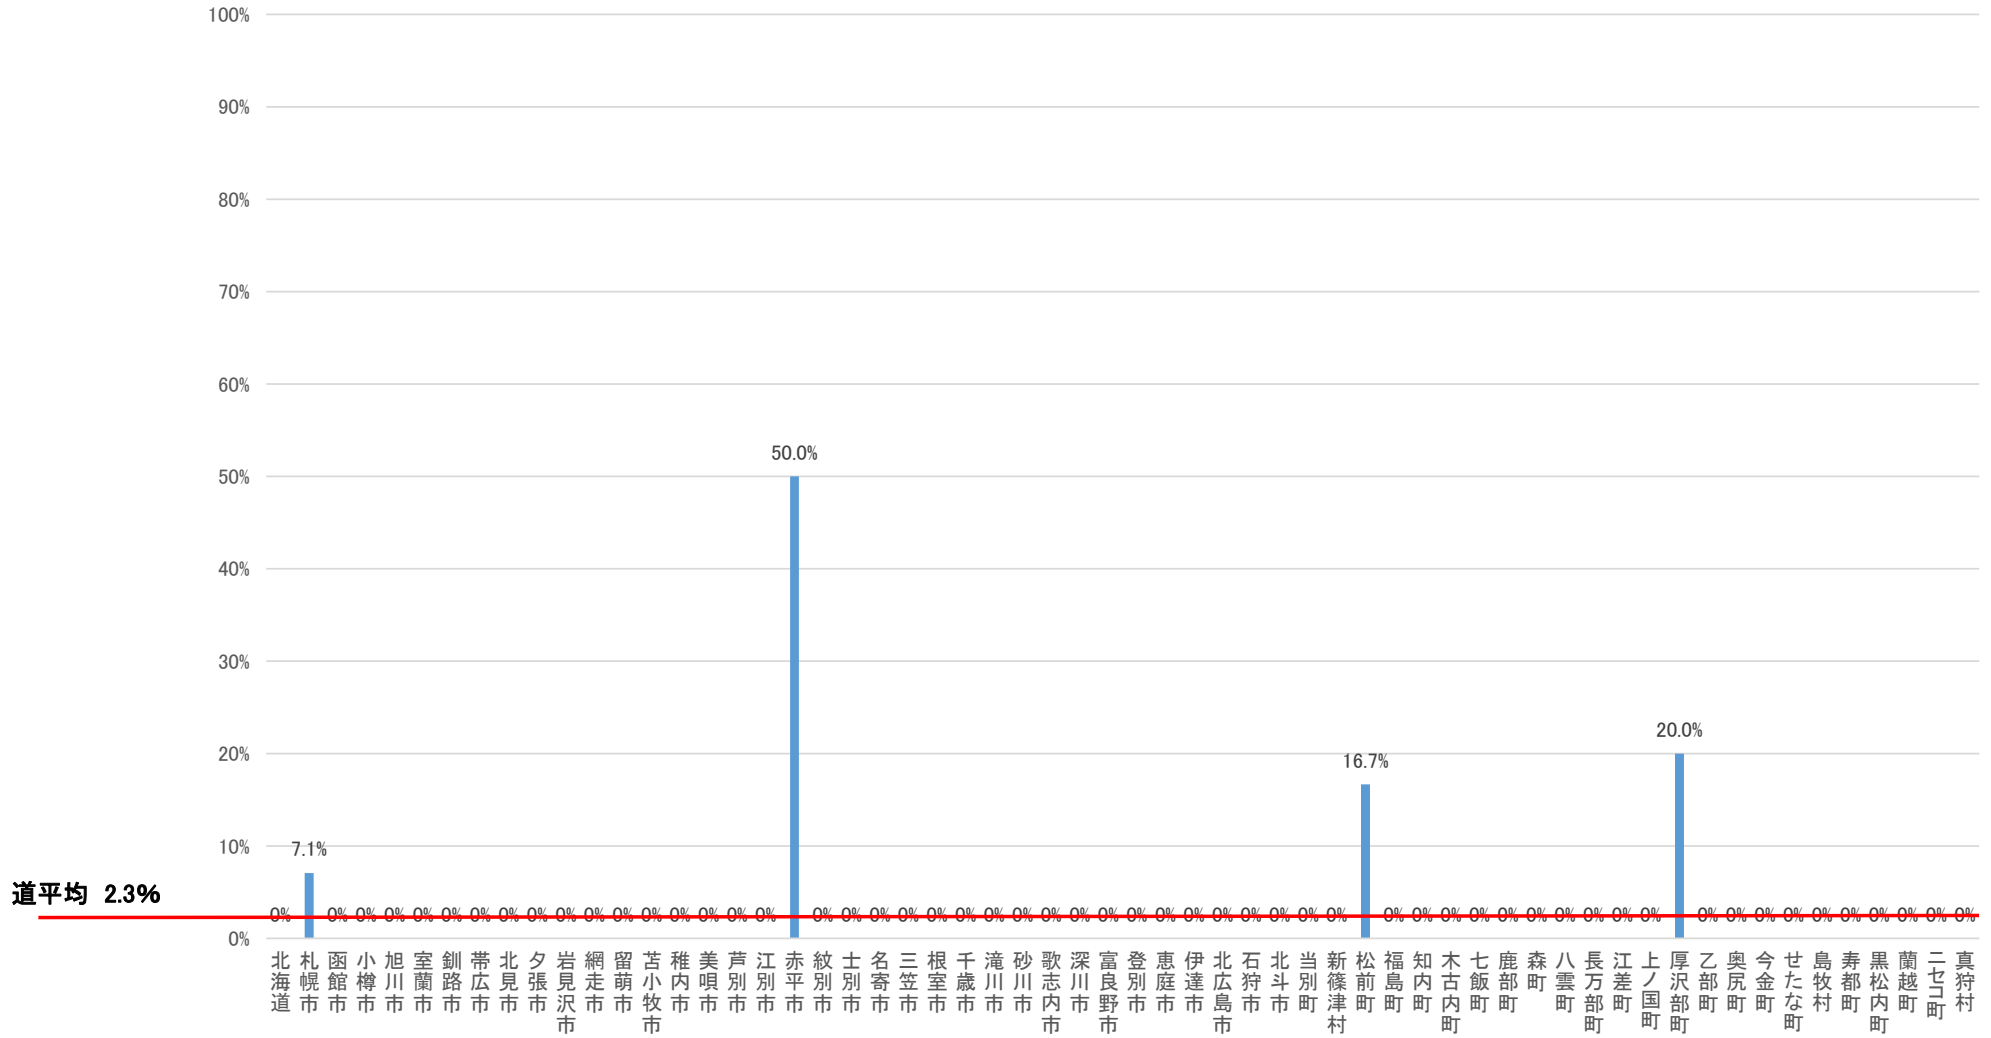


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

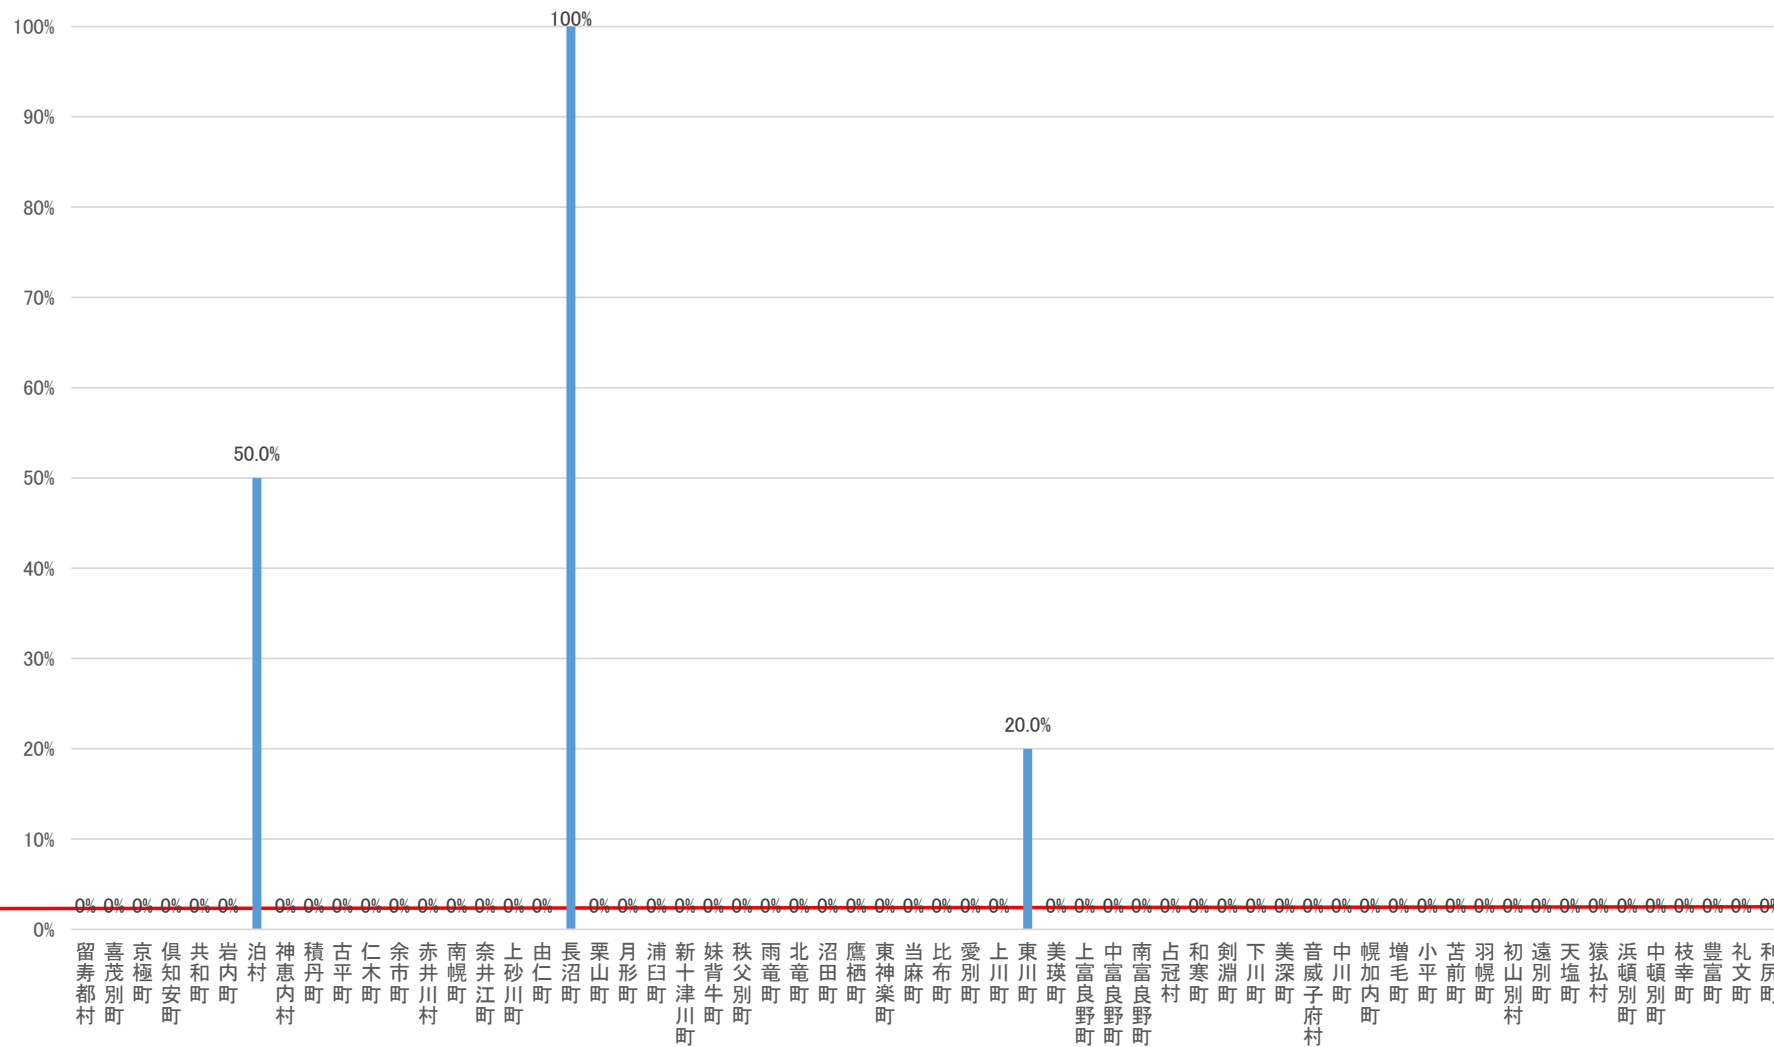

道平均 2.3%


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

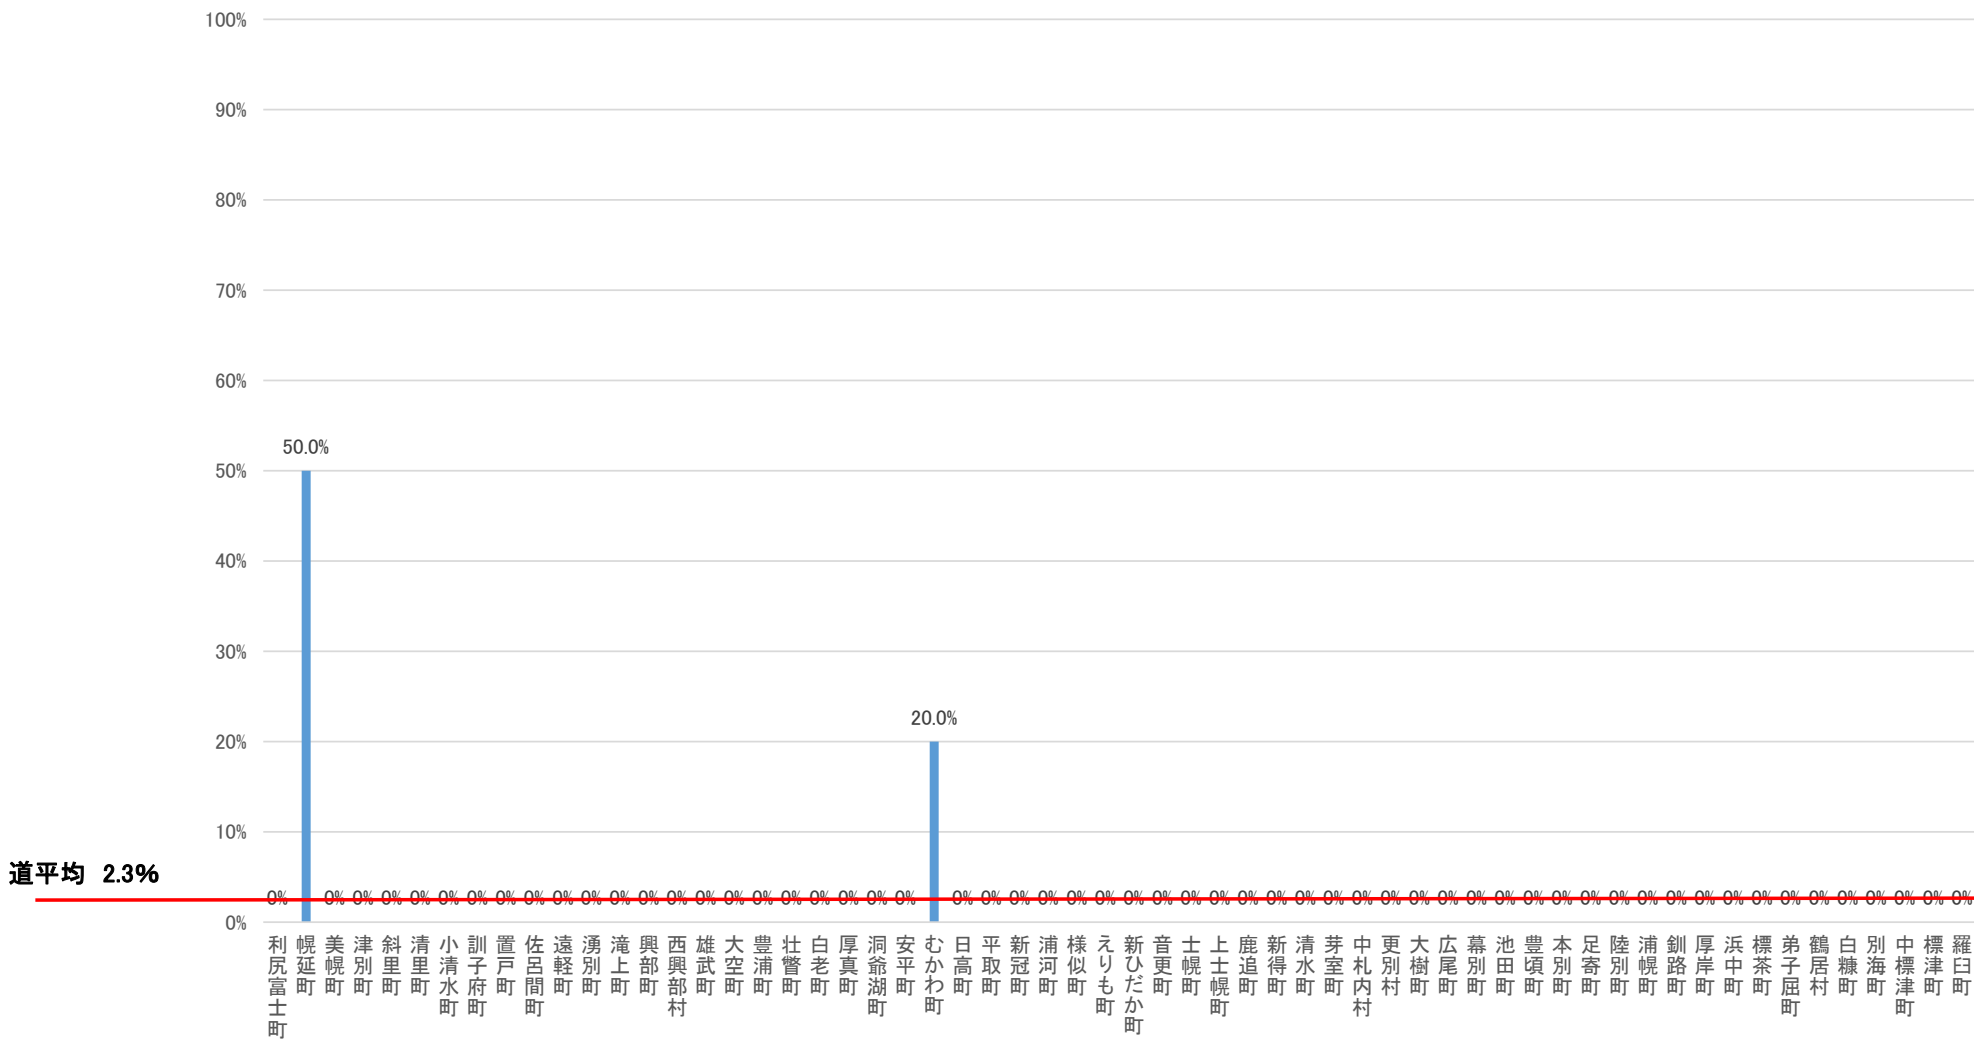

道平均 2.3%


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

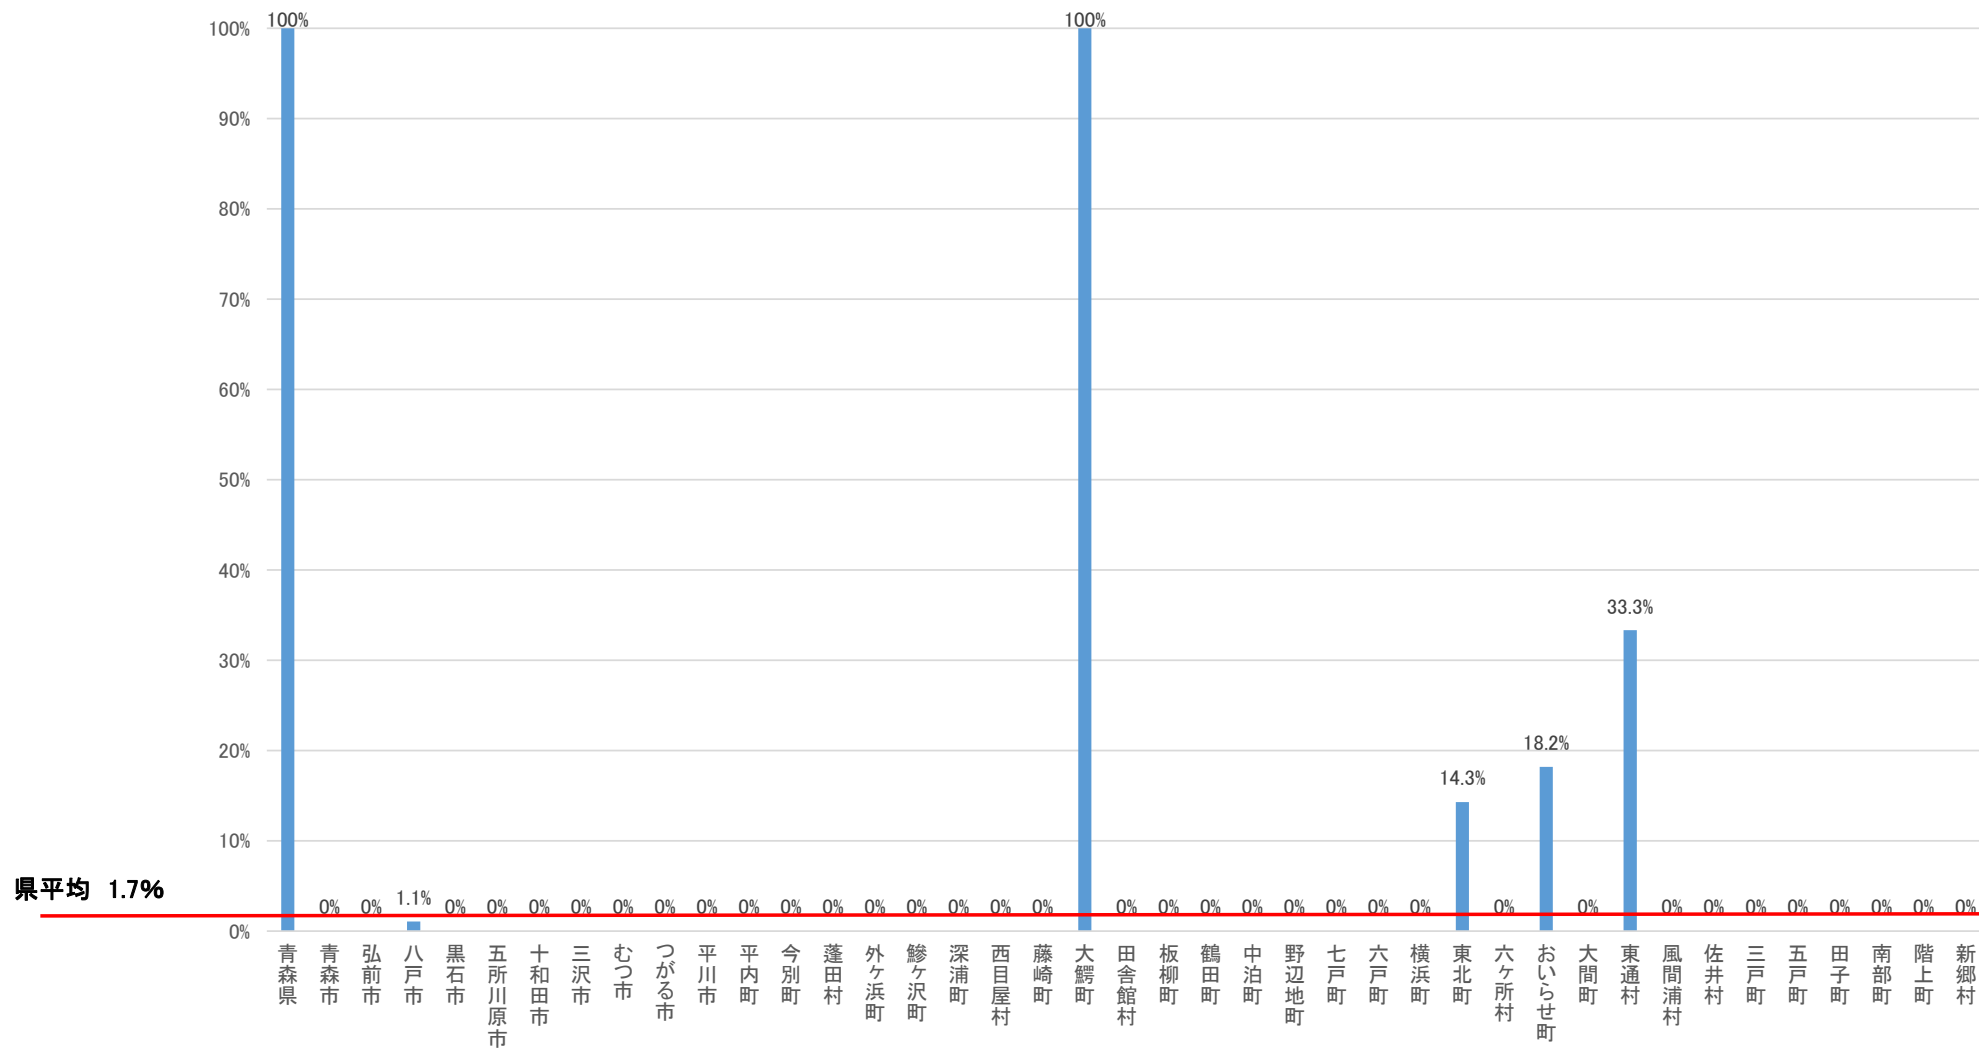


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

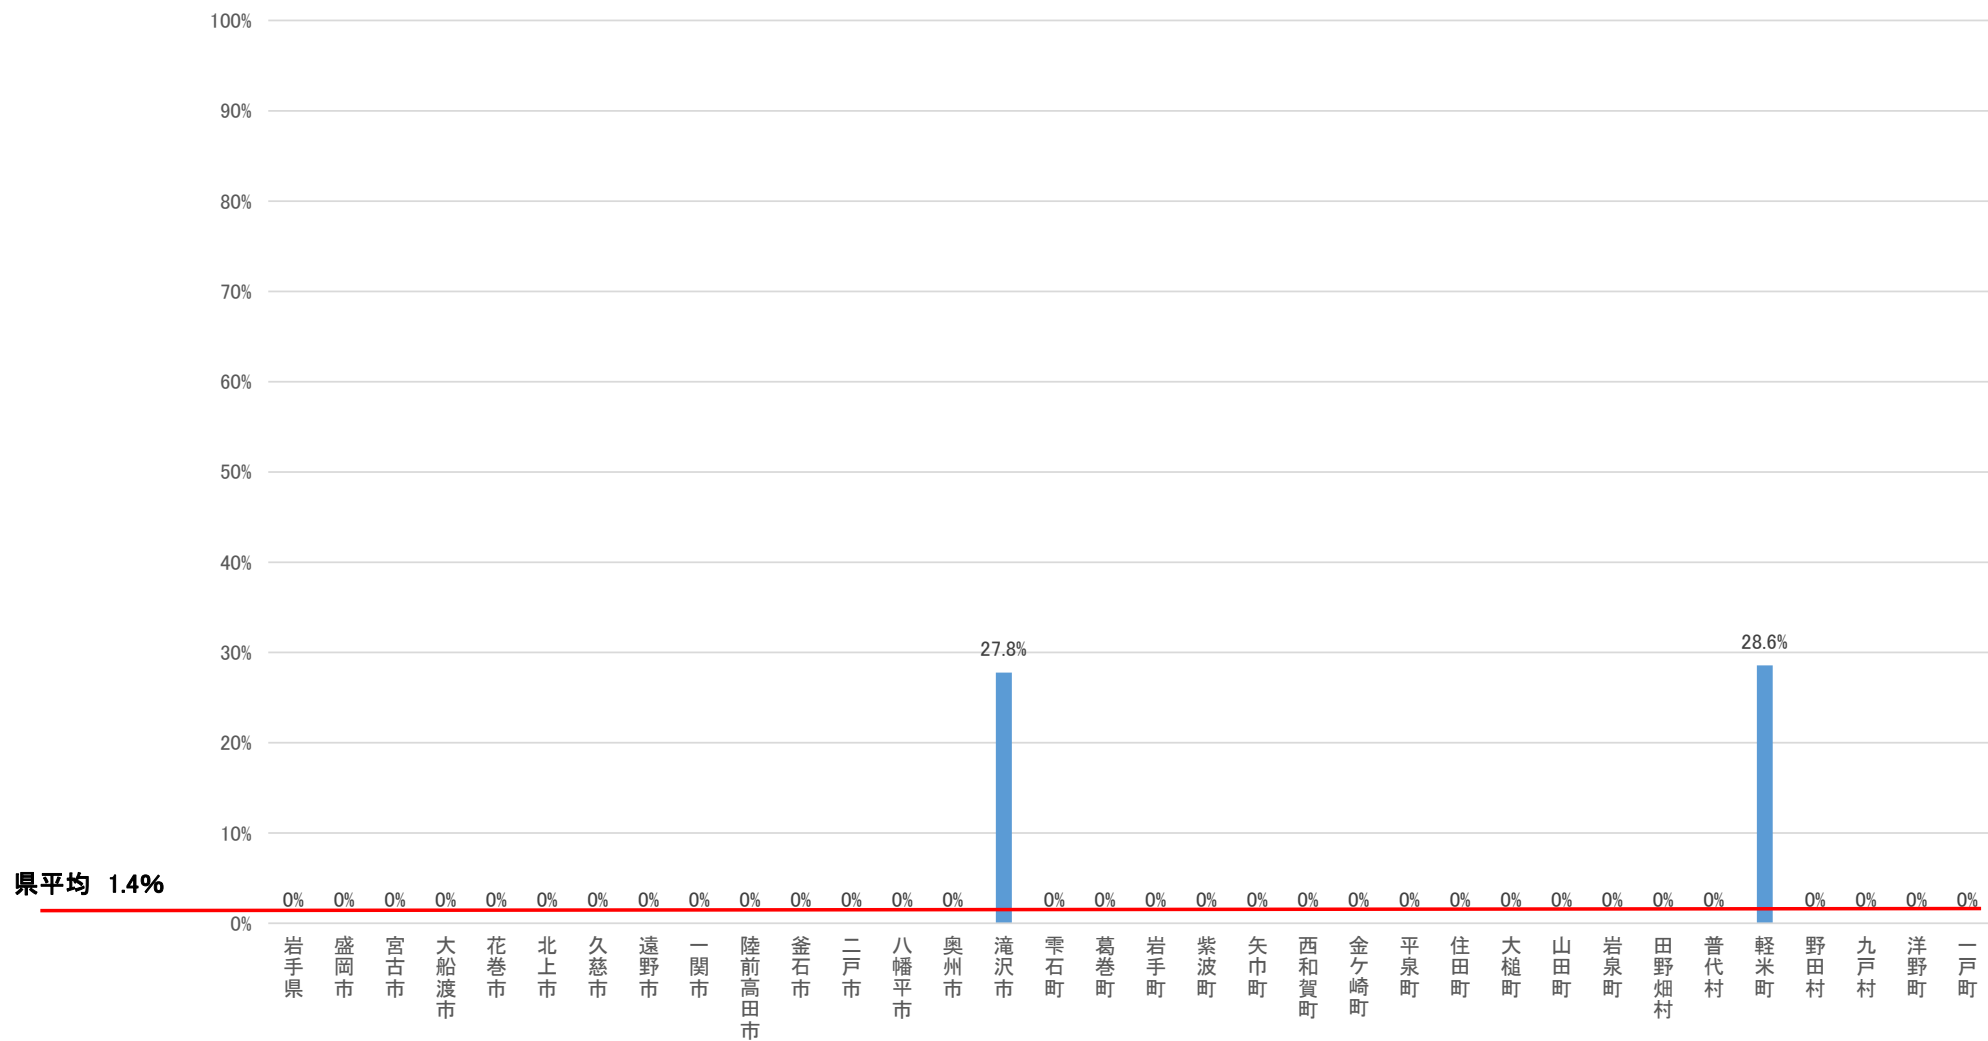


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

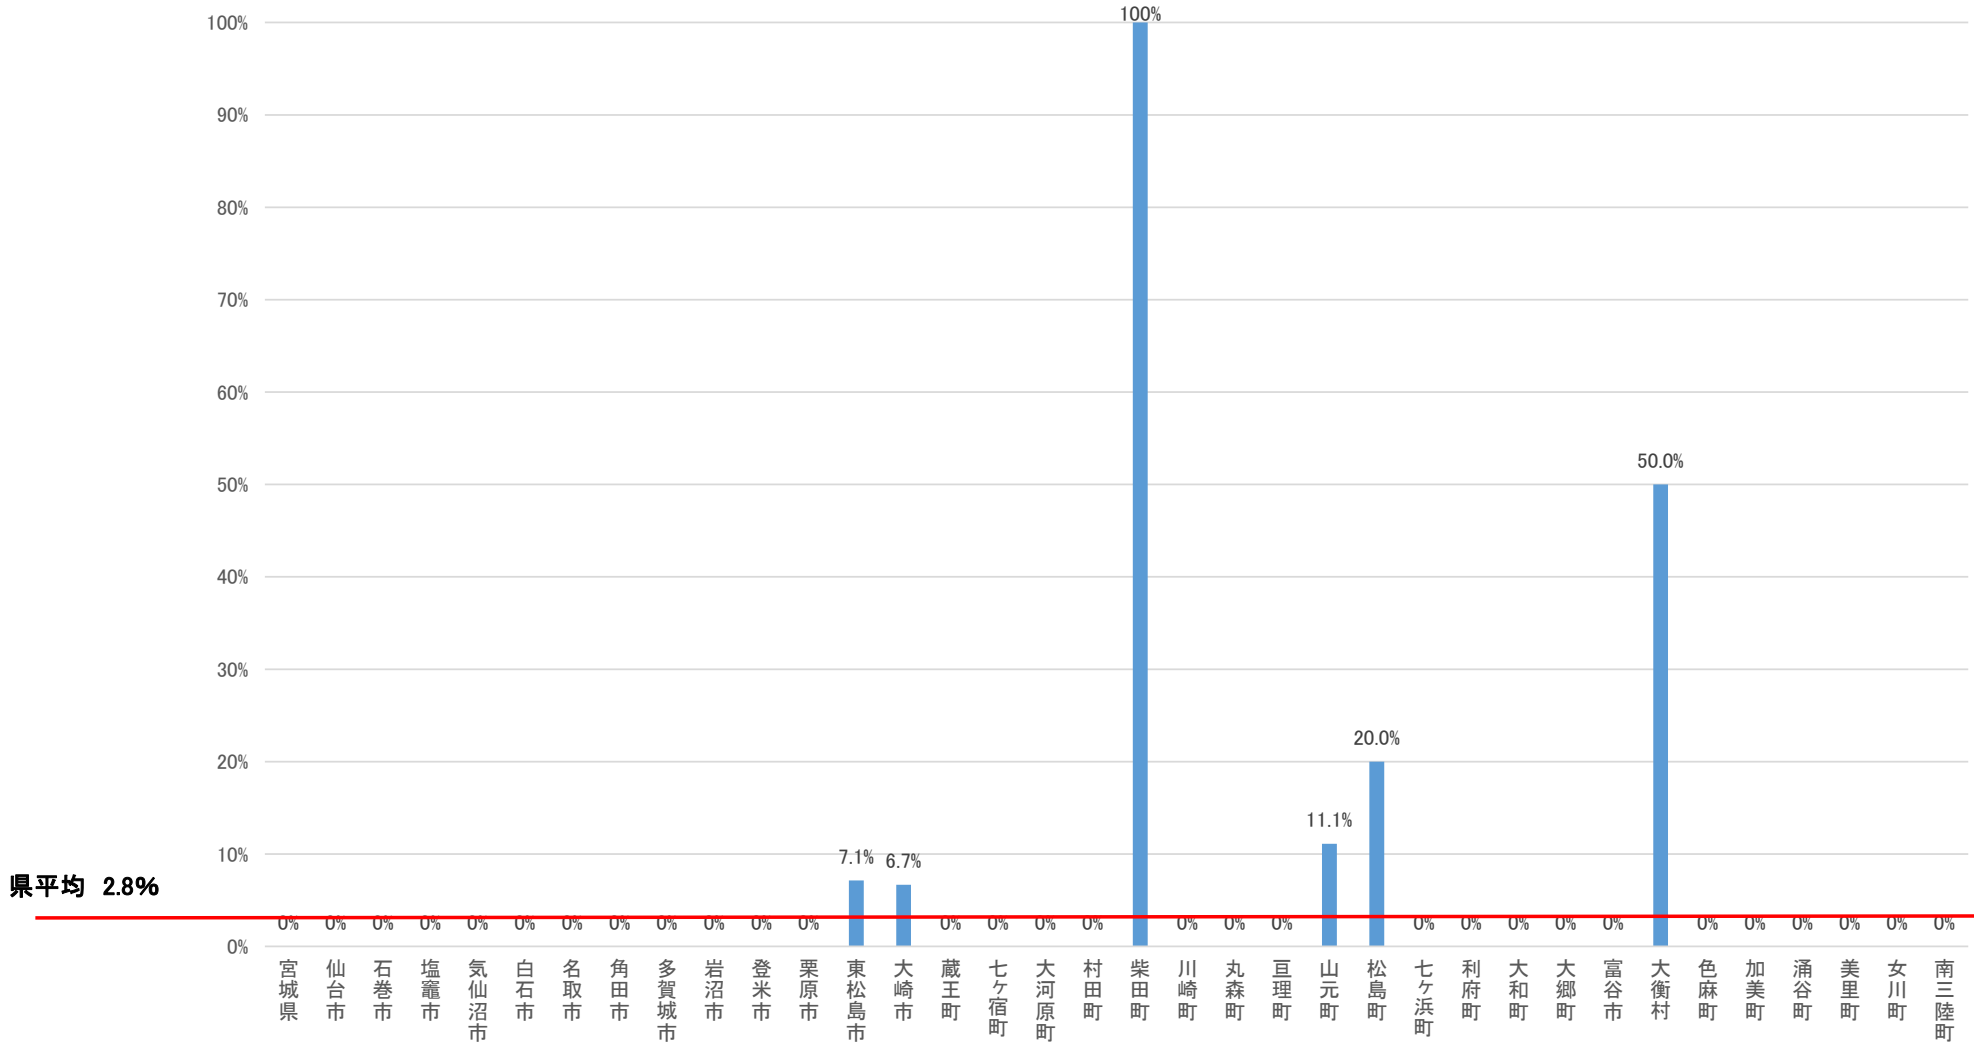


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

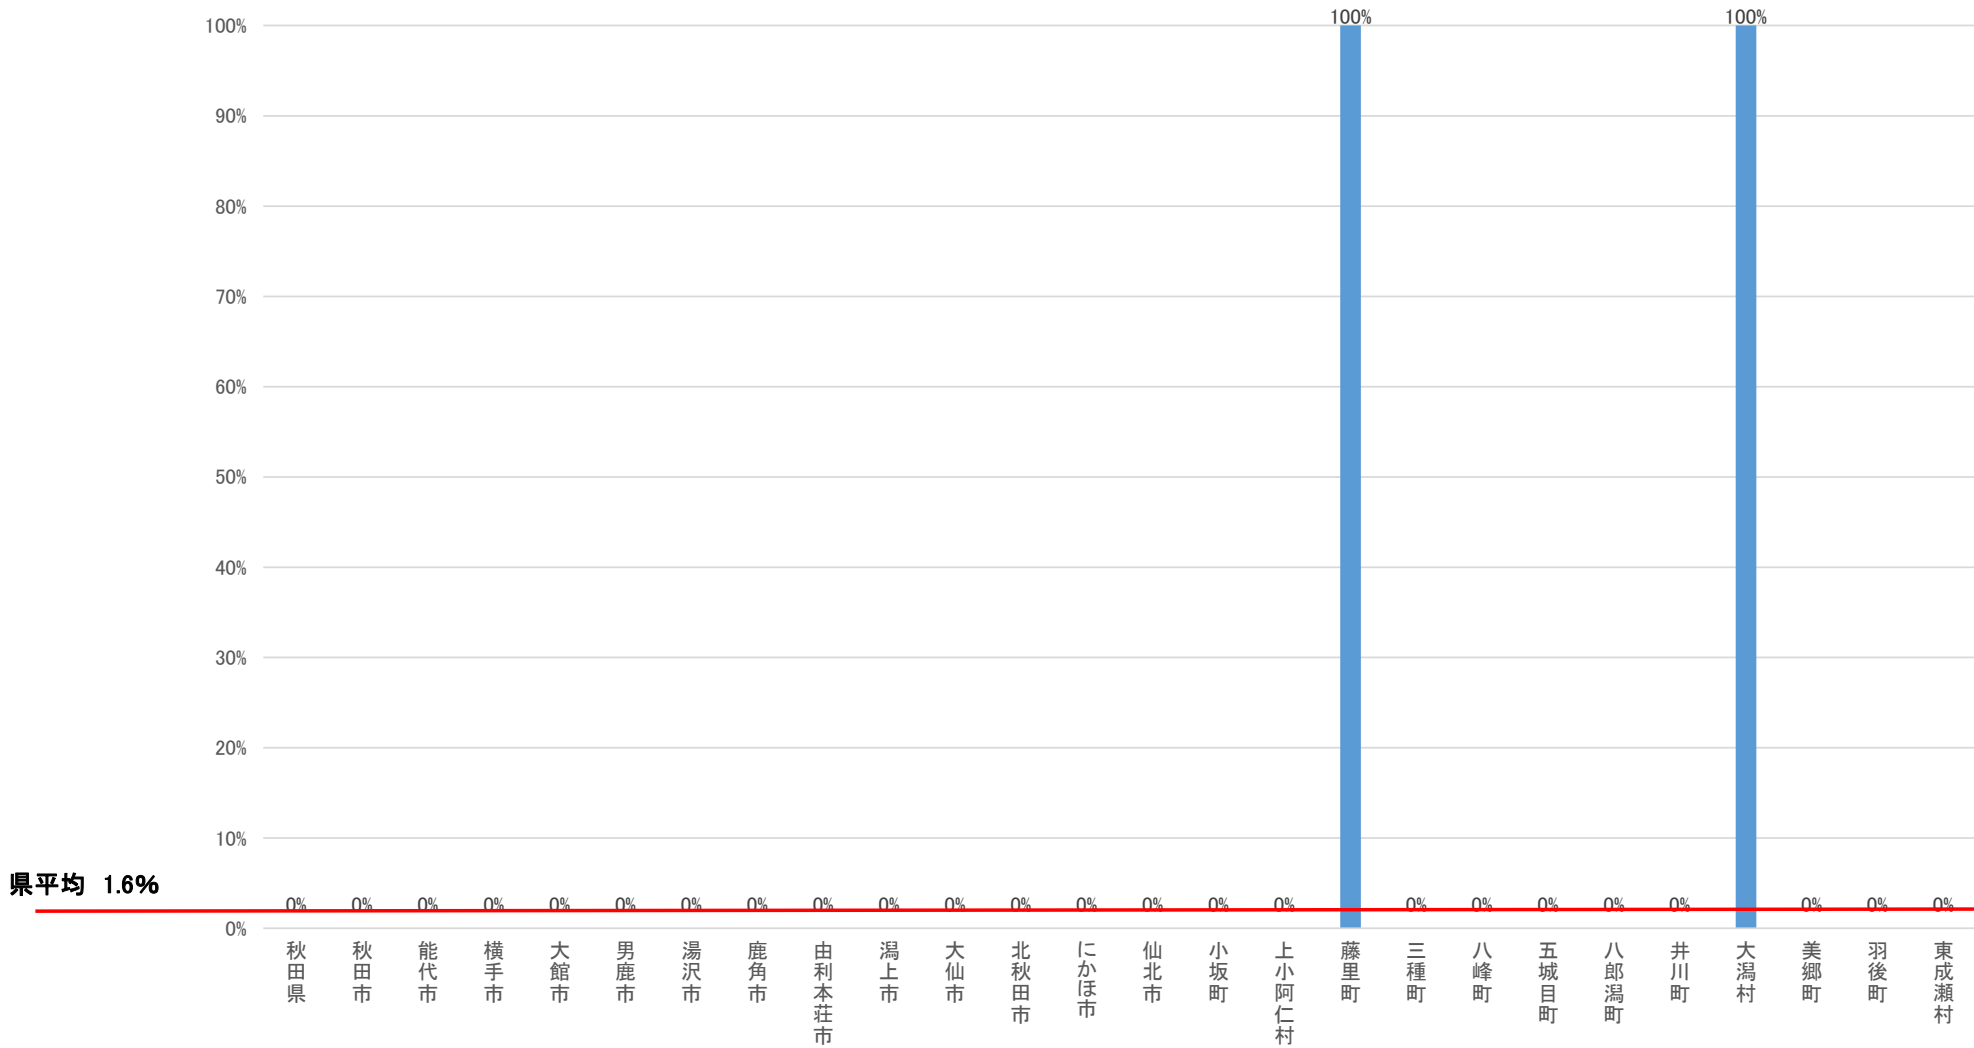




### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

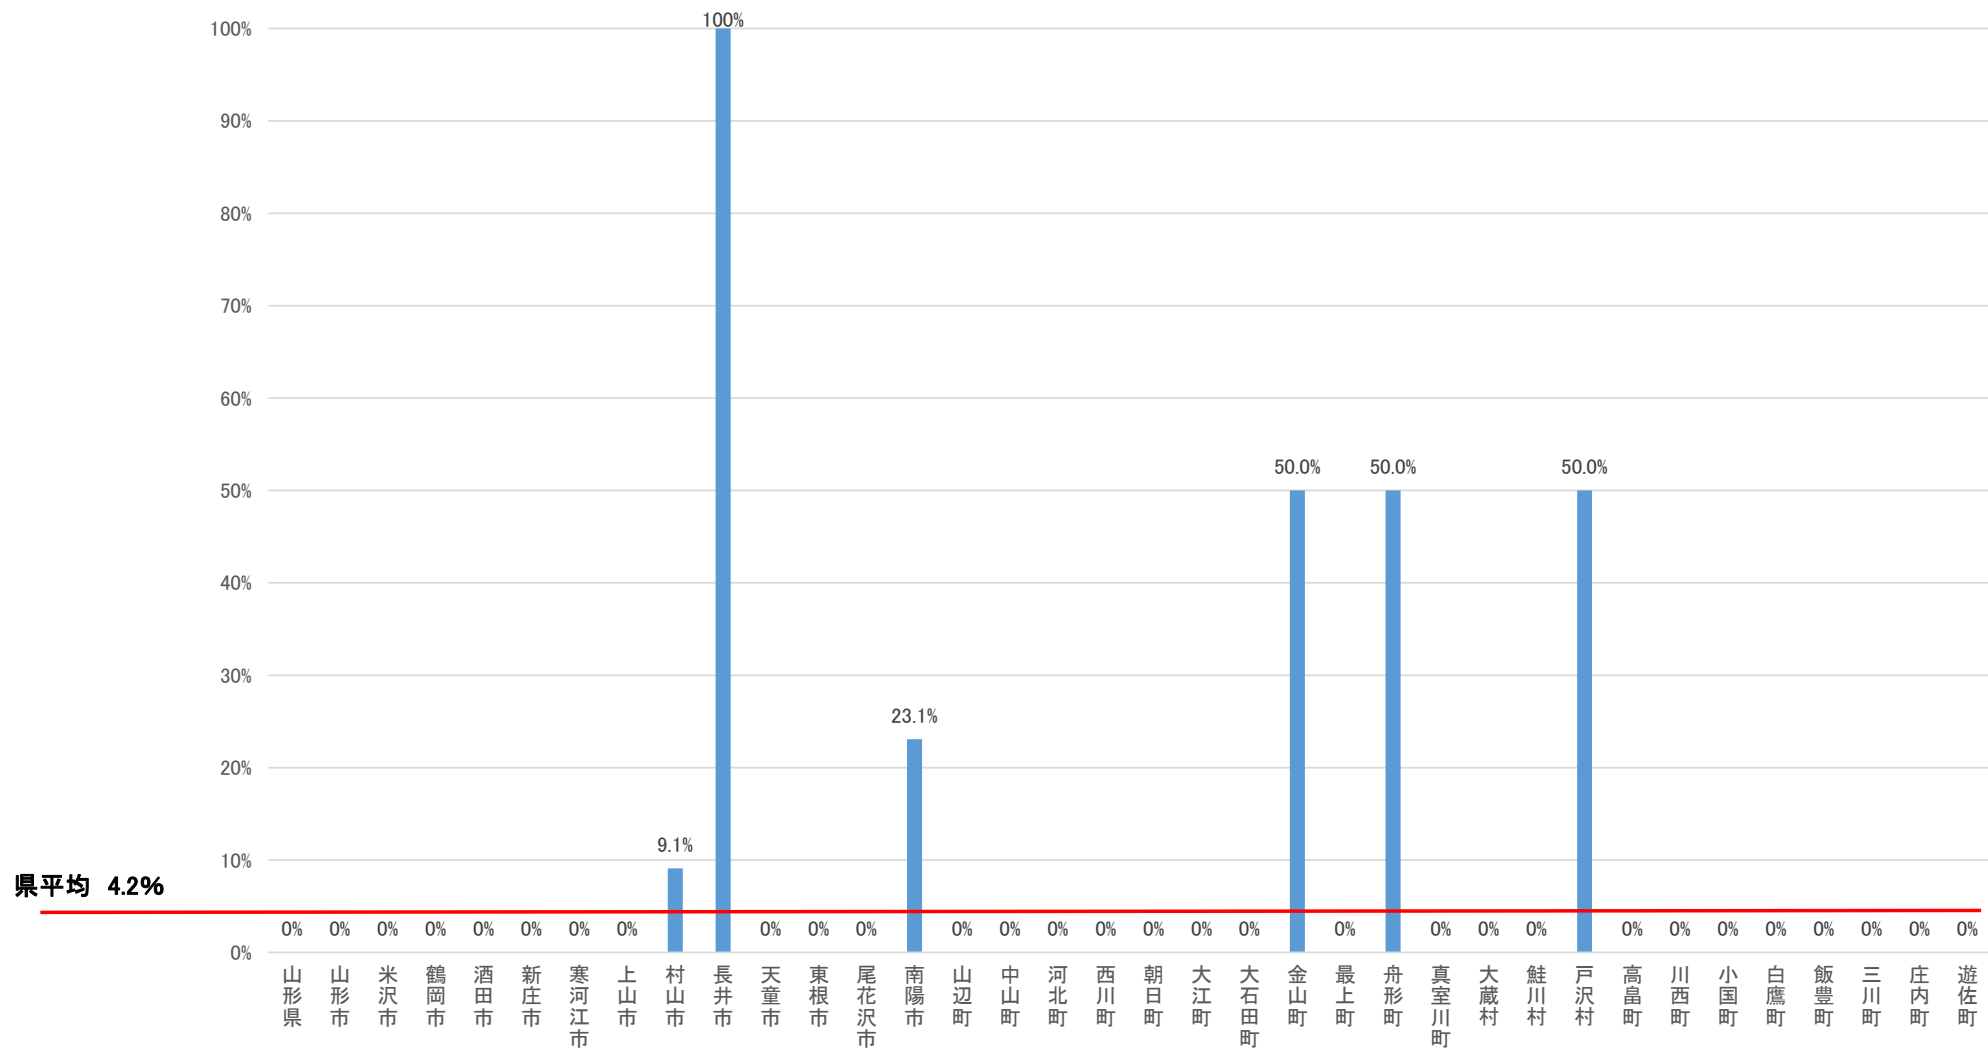

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和4年9月1日時点

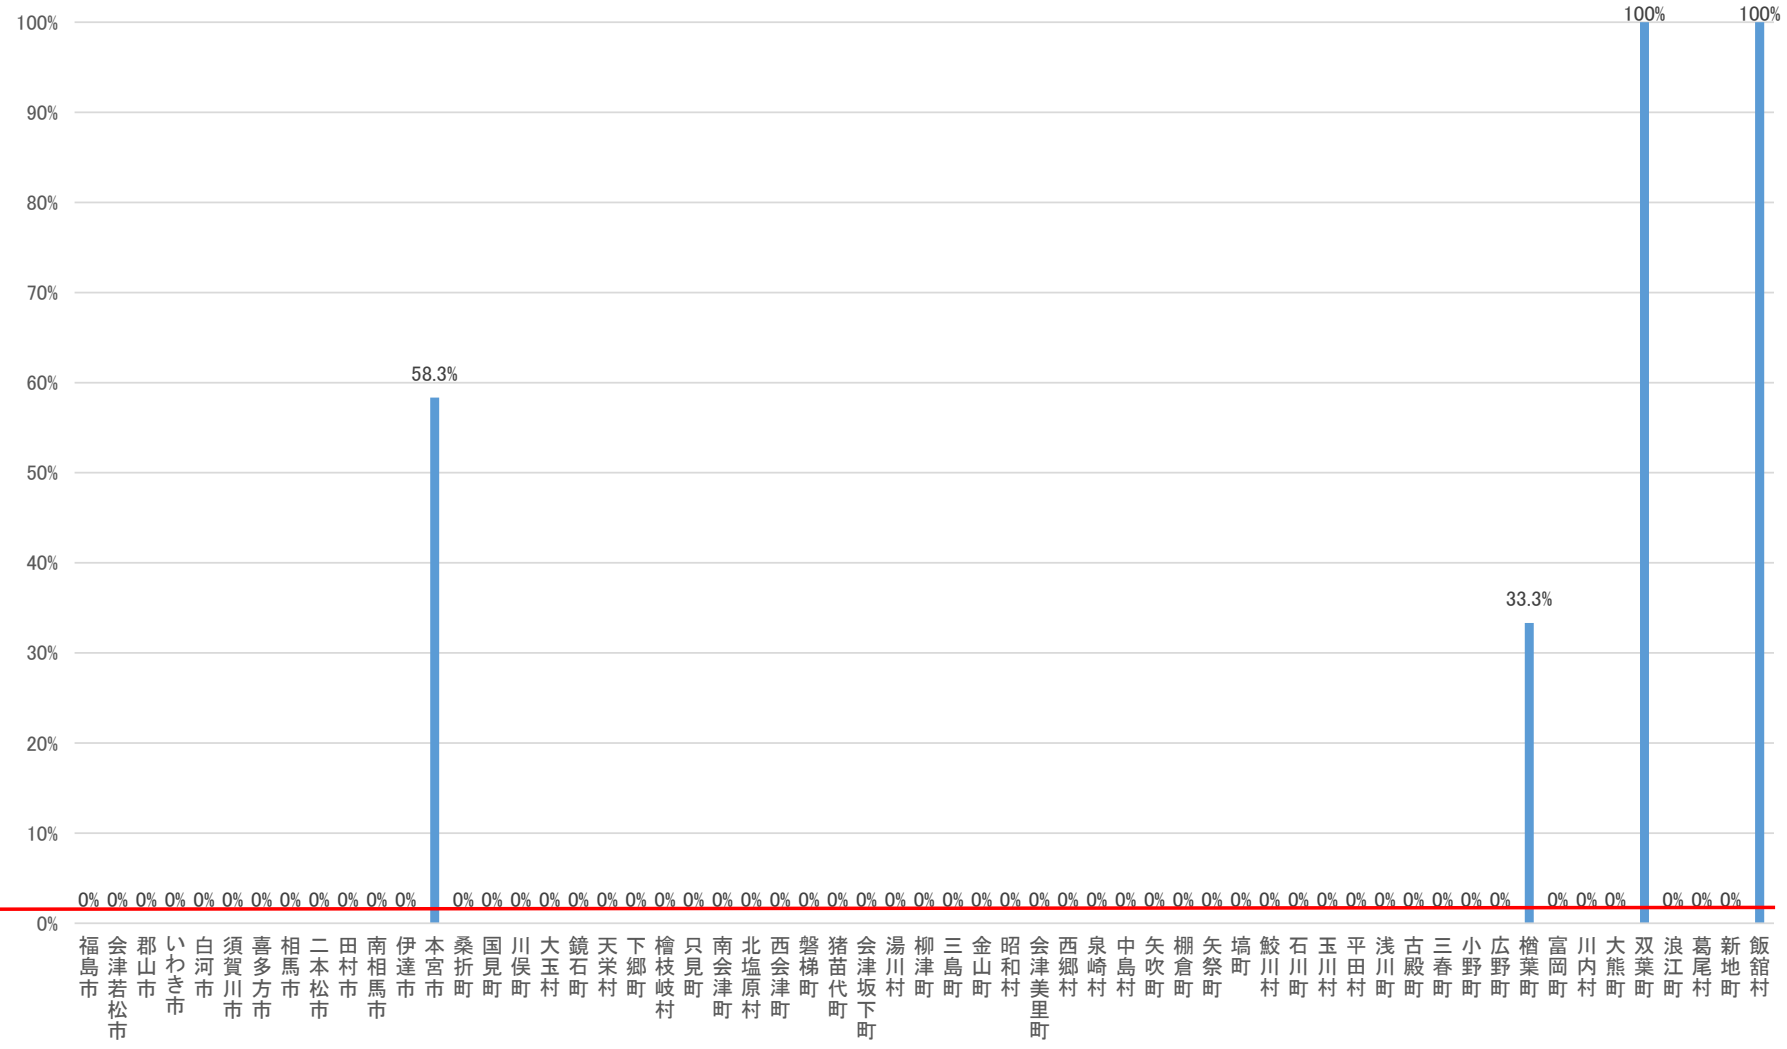

県平均 1.7%


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

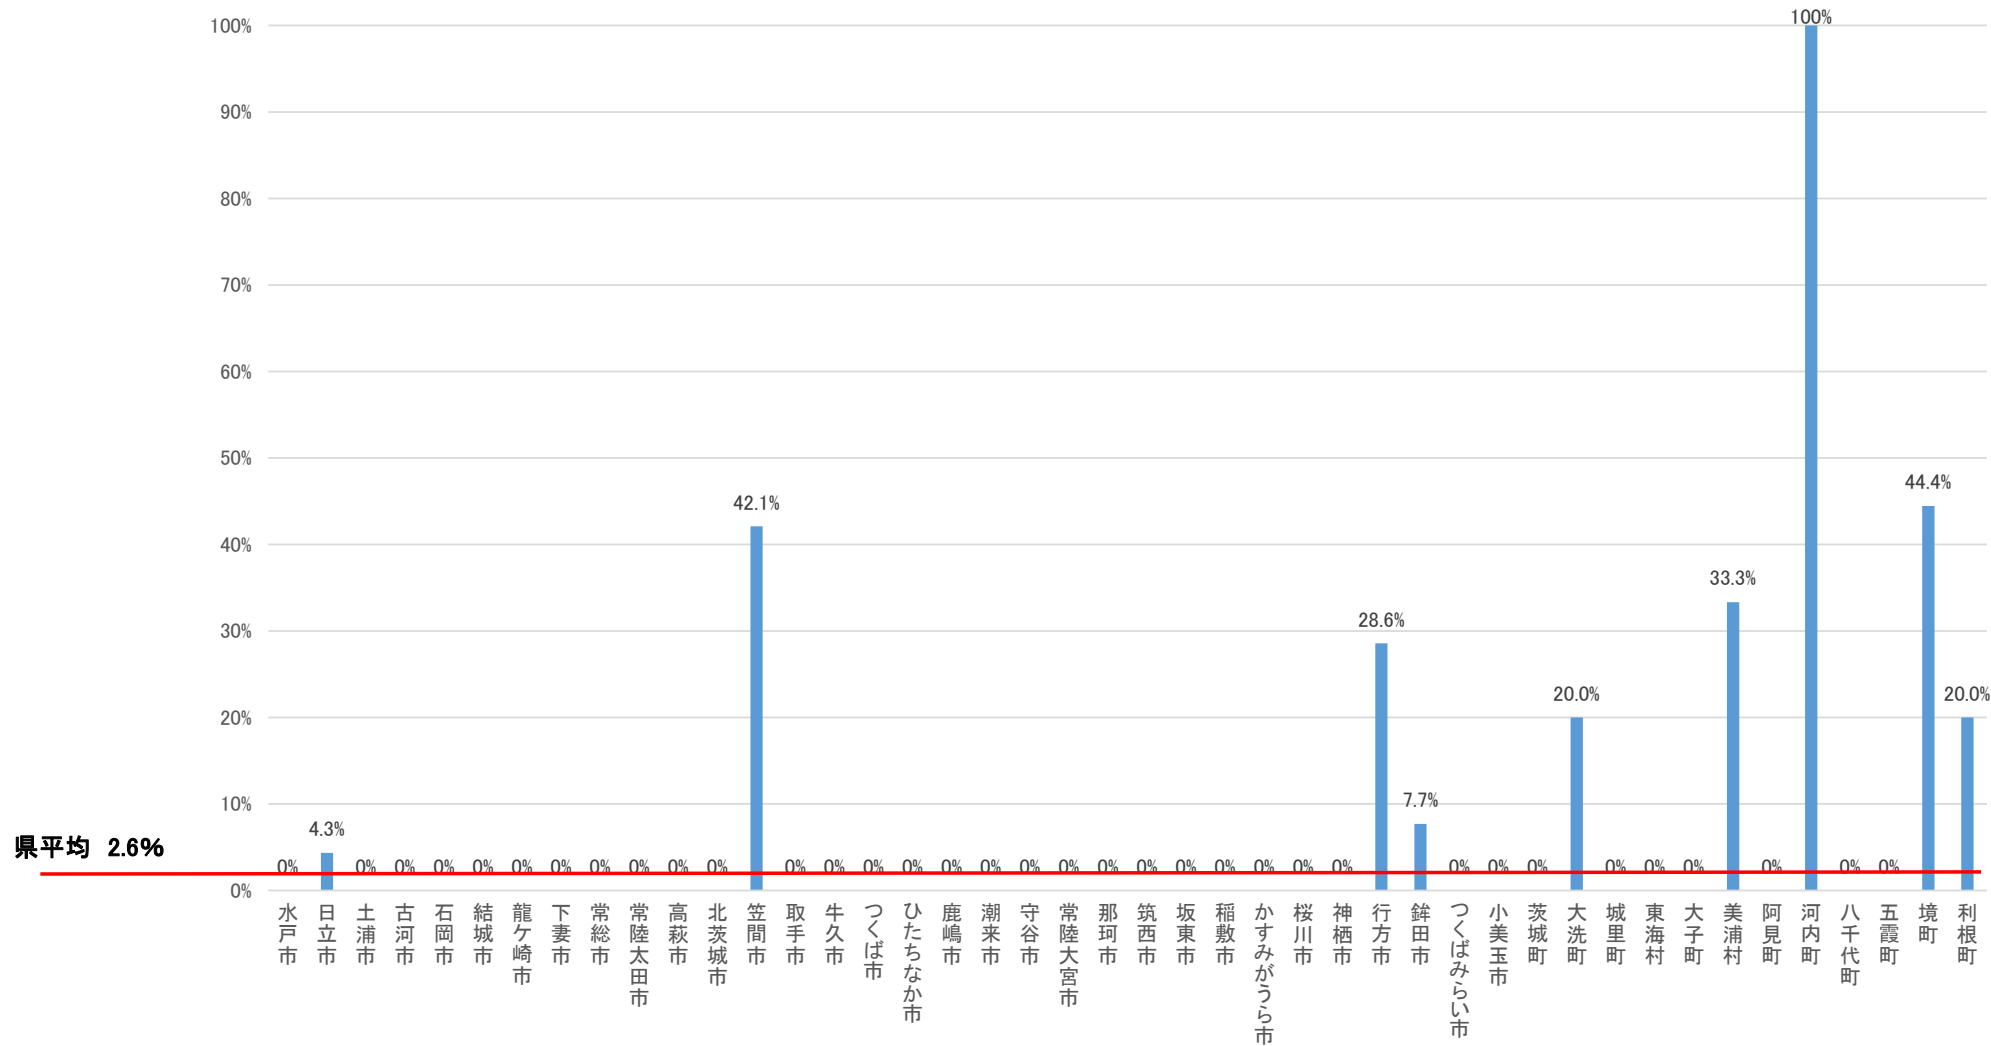


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

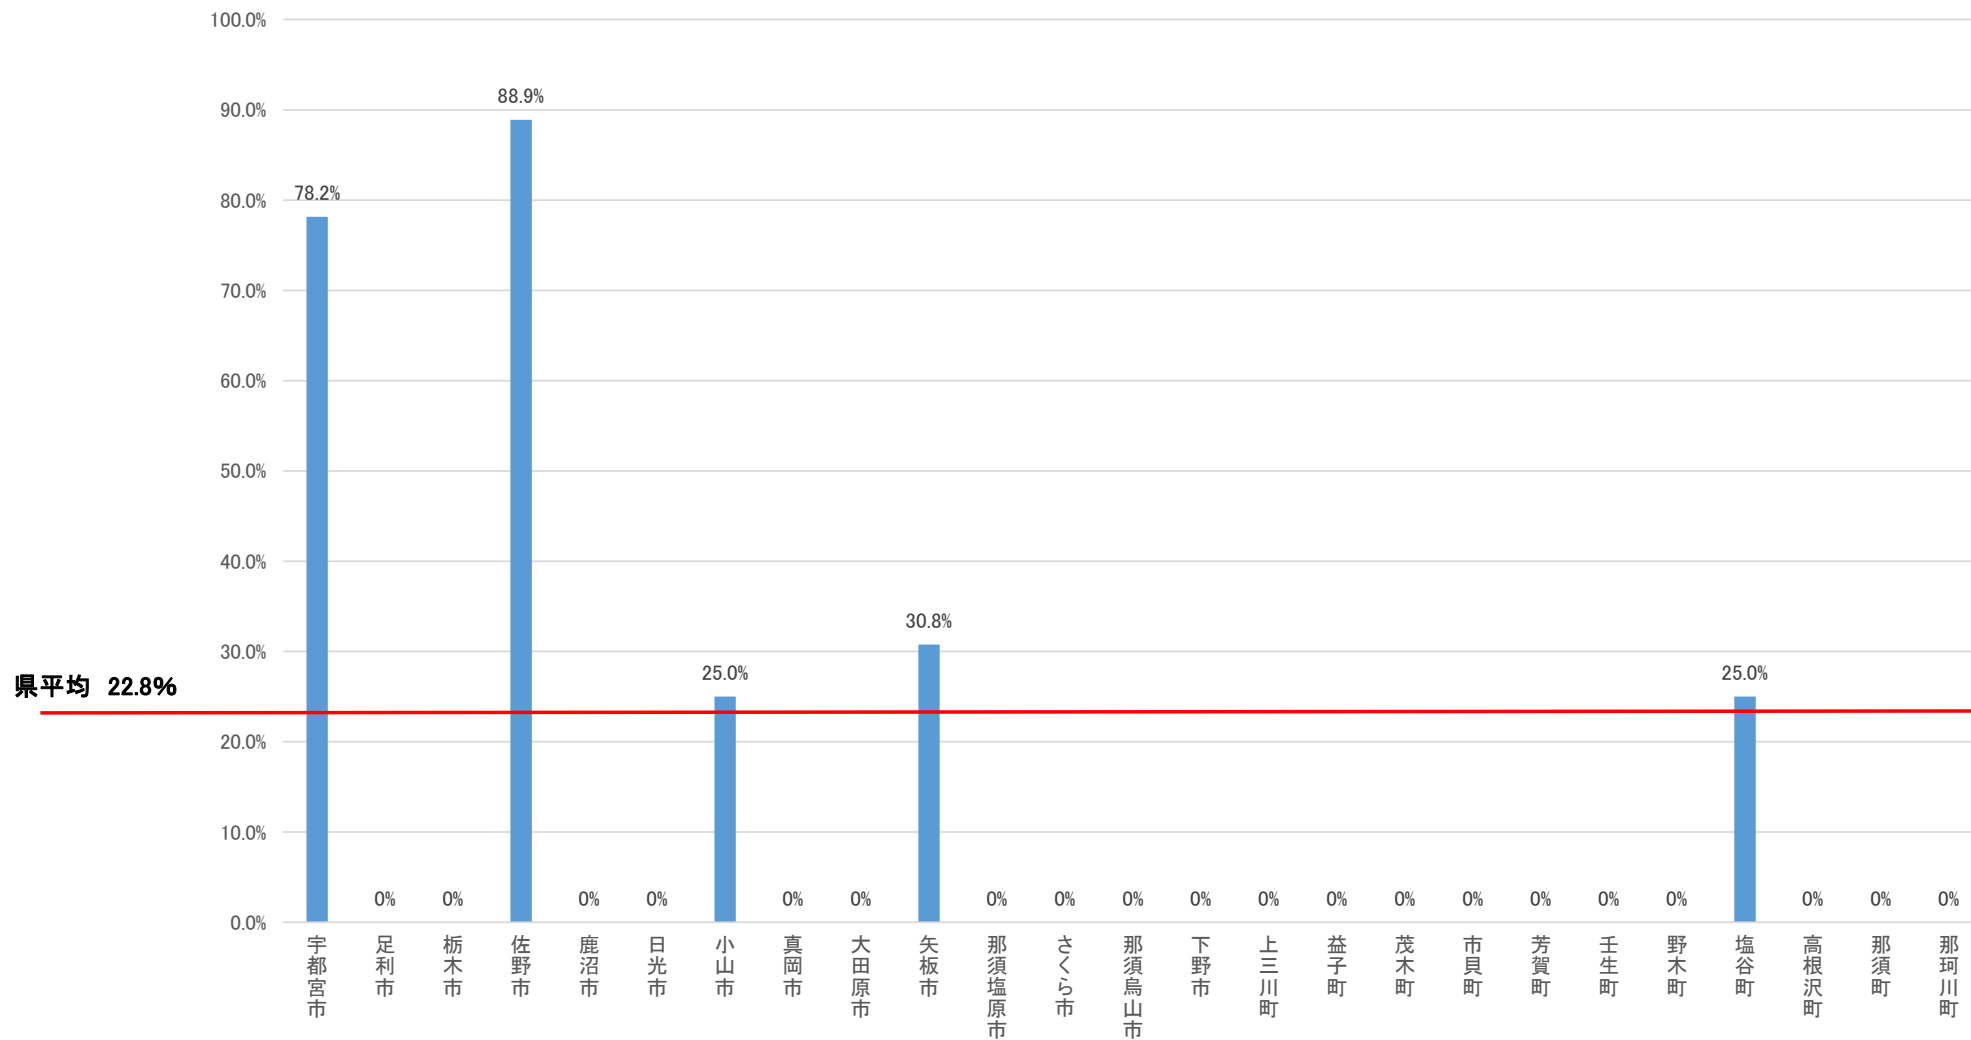


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

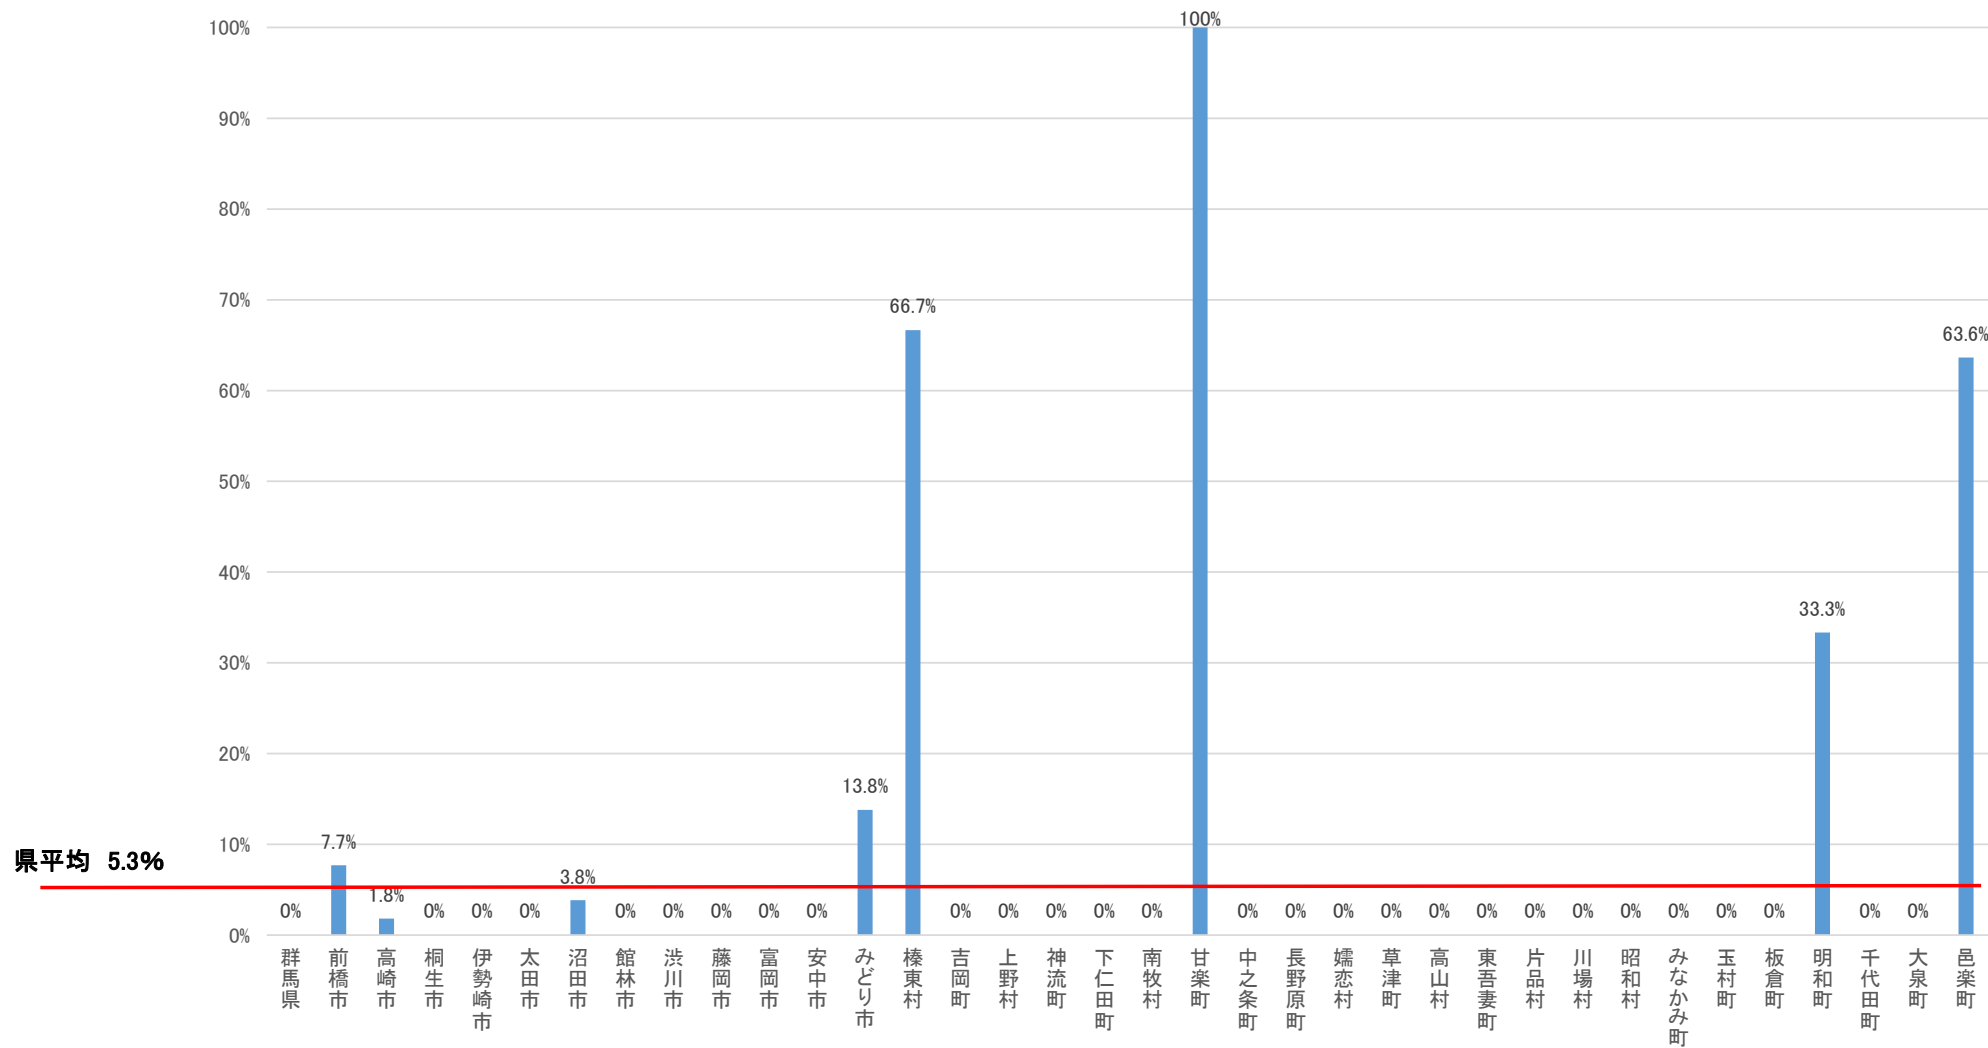


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

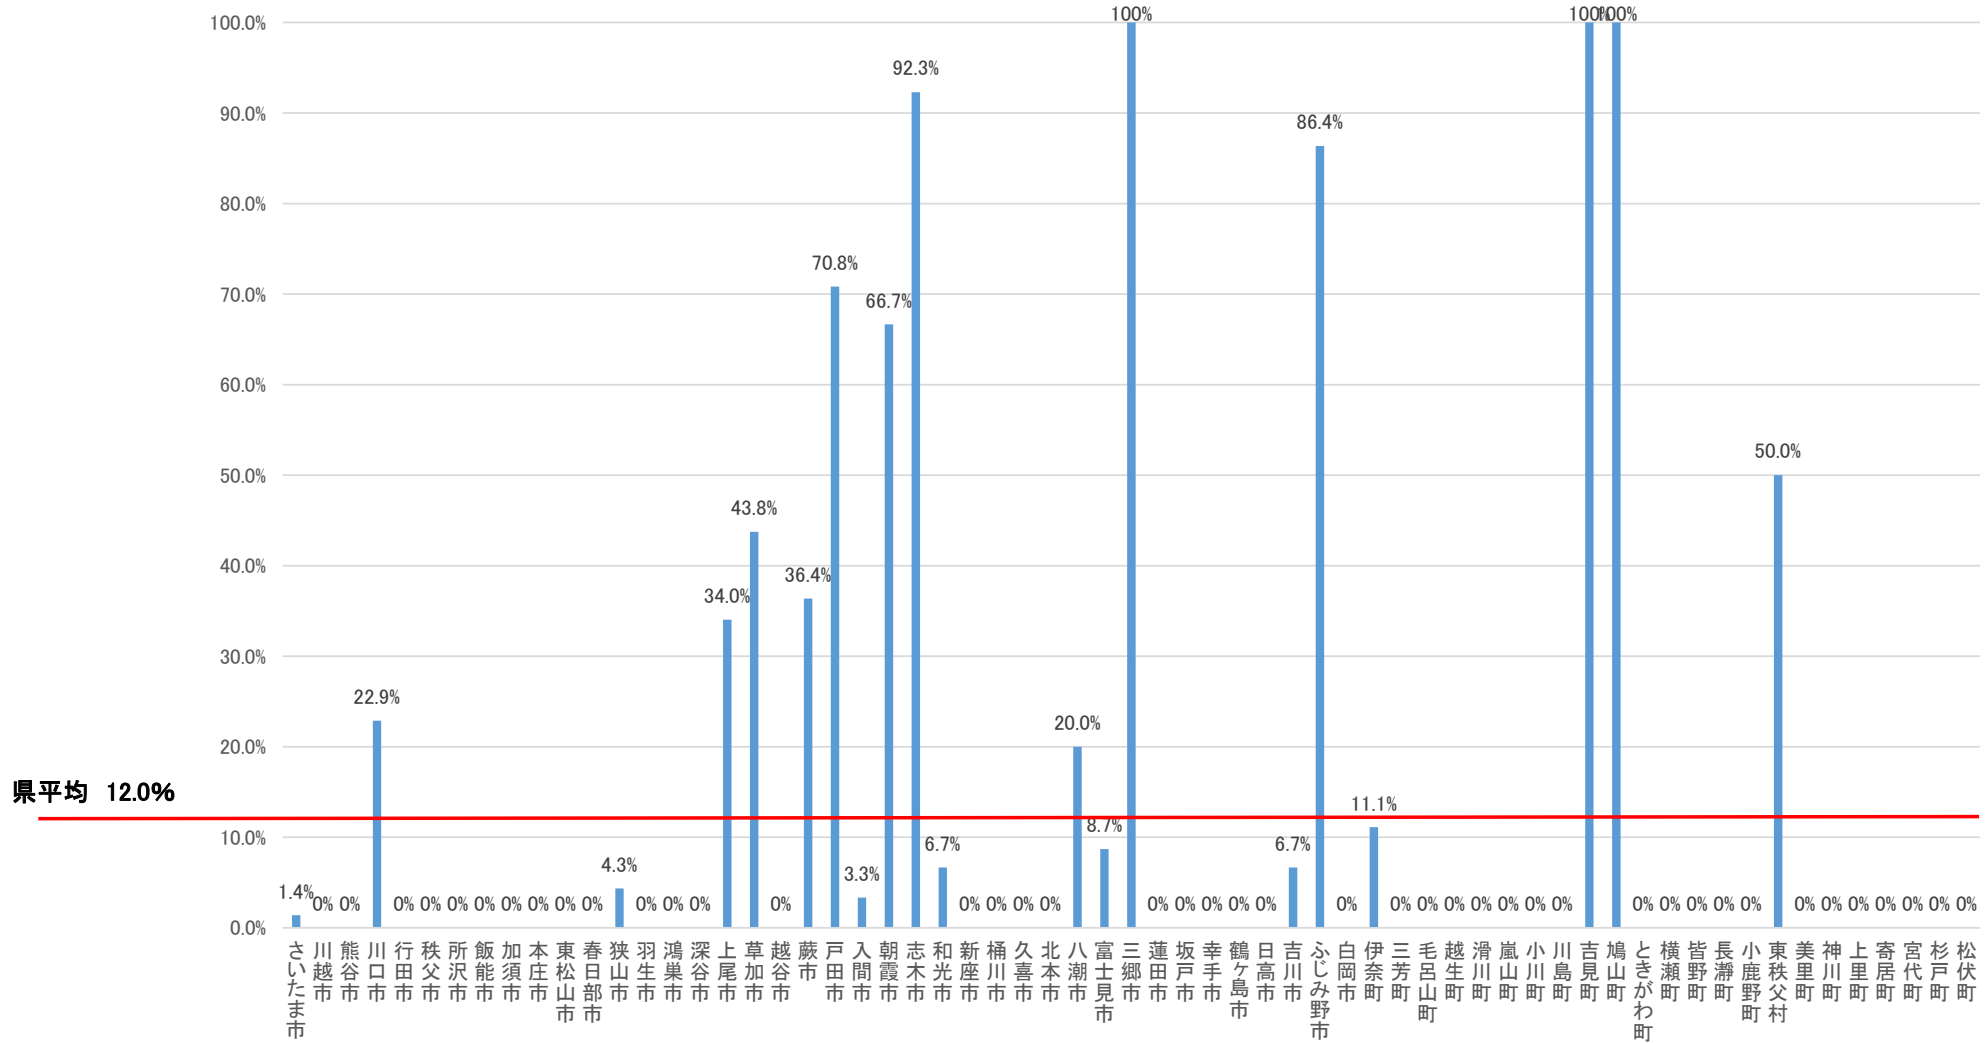

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和4年9月1日時点

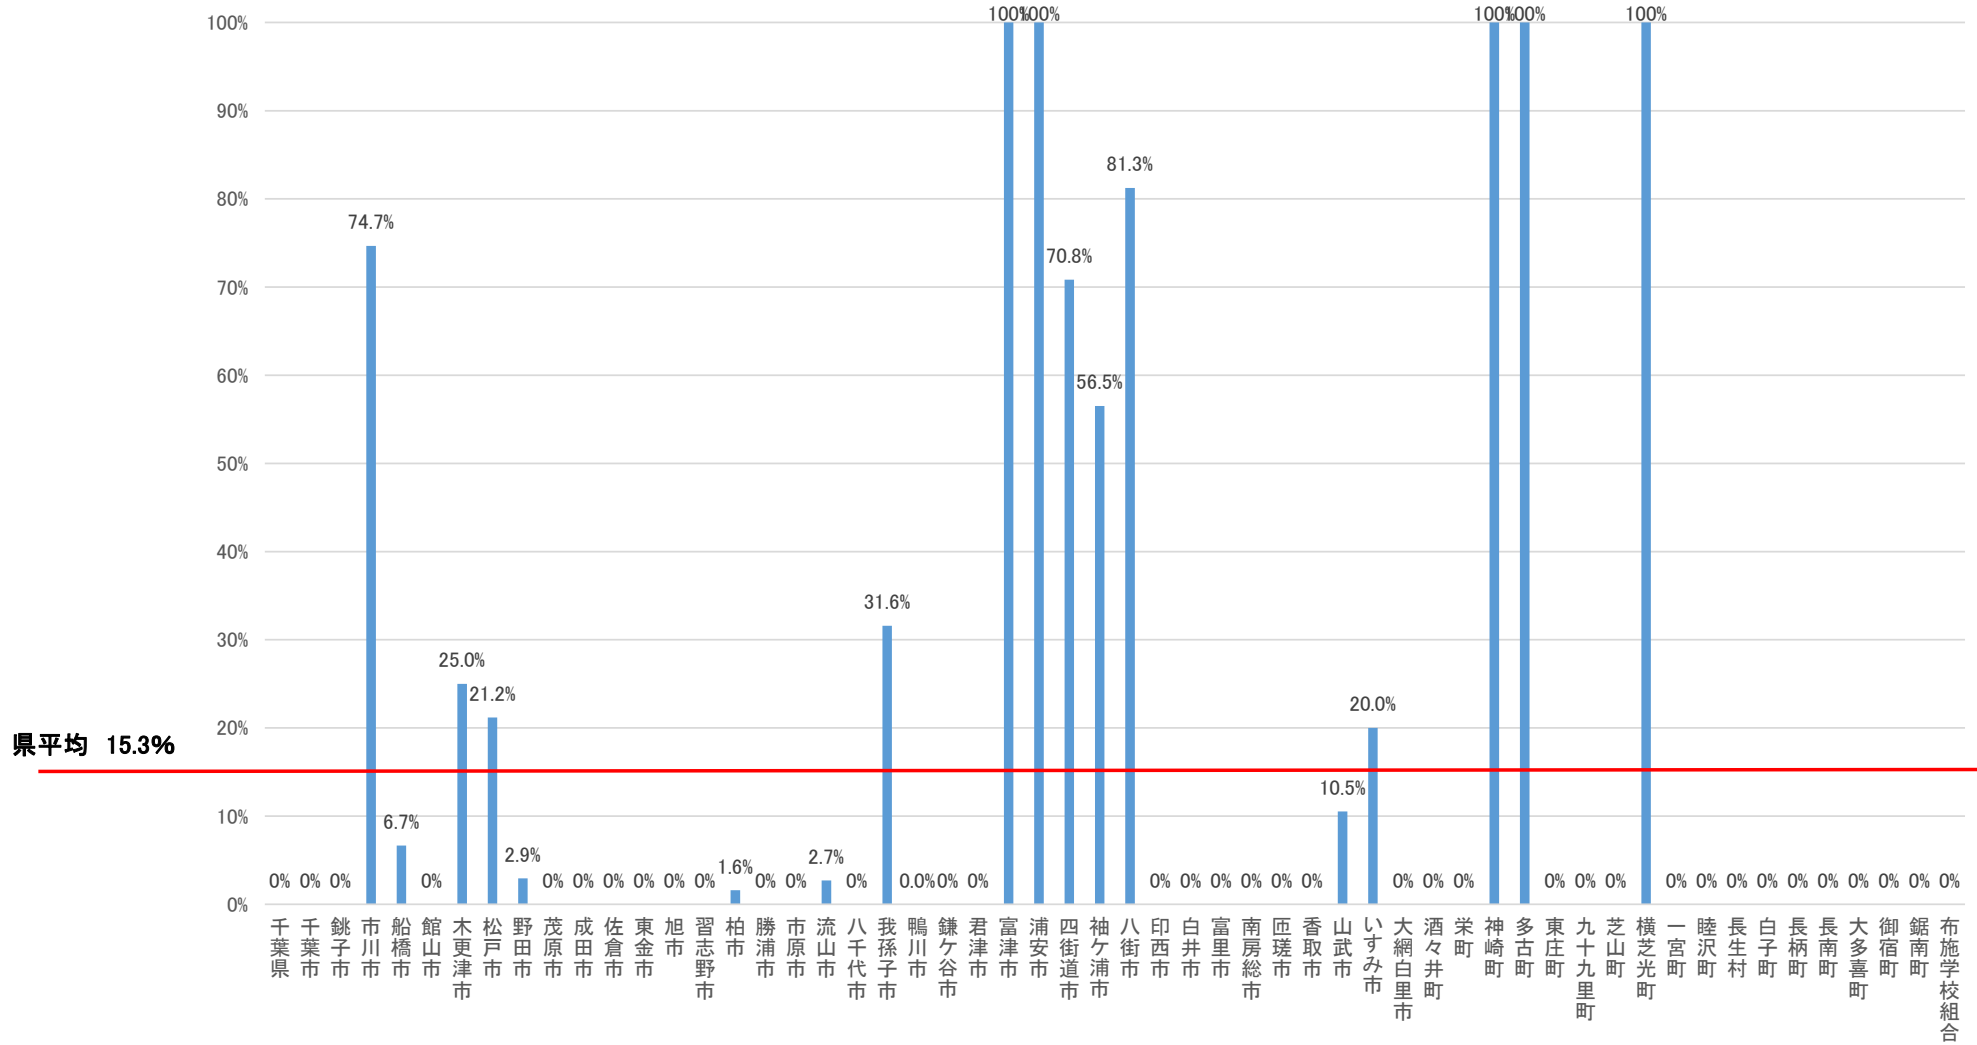

空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和4年9月1日時点

都平均 82.1%

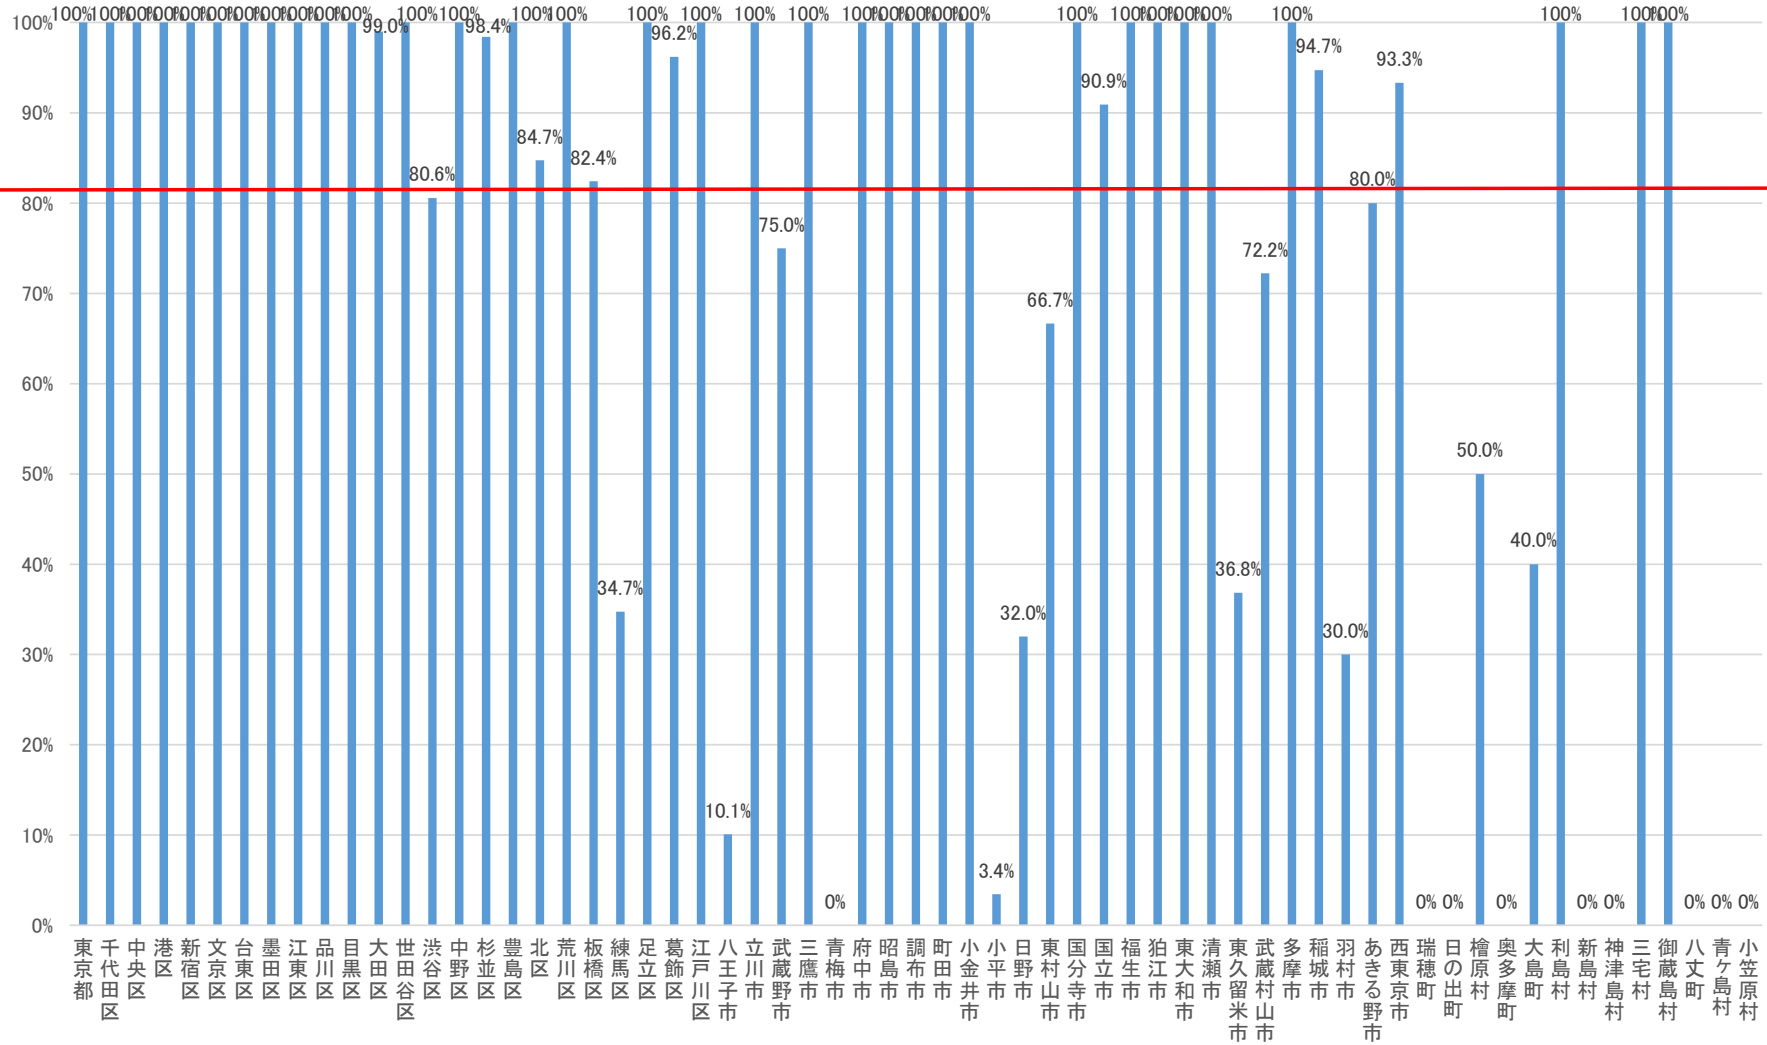




### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

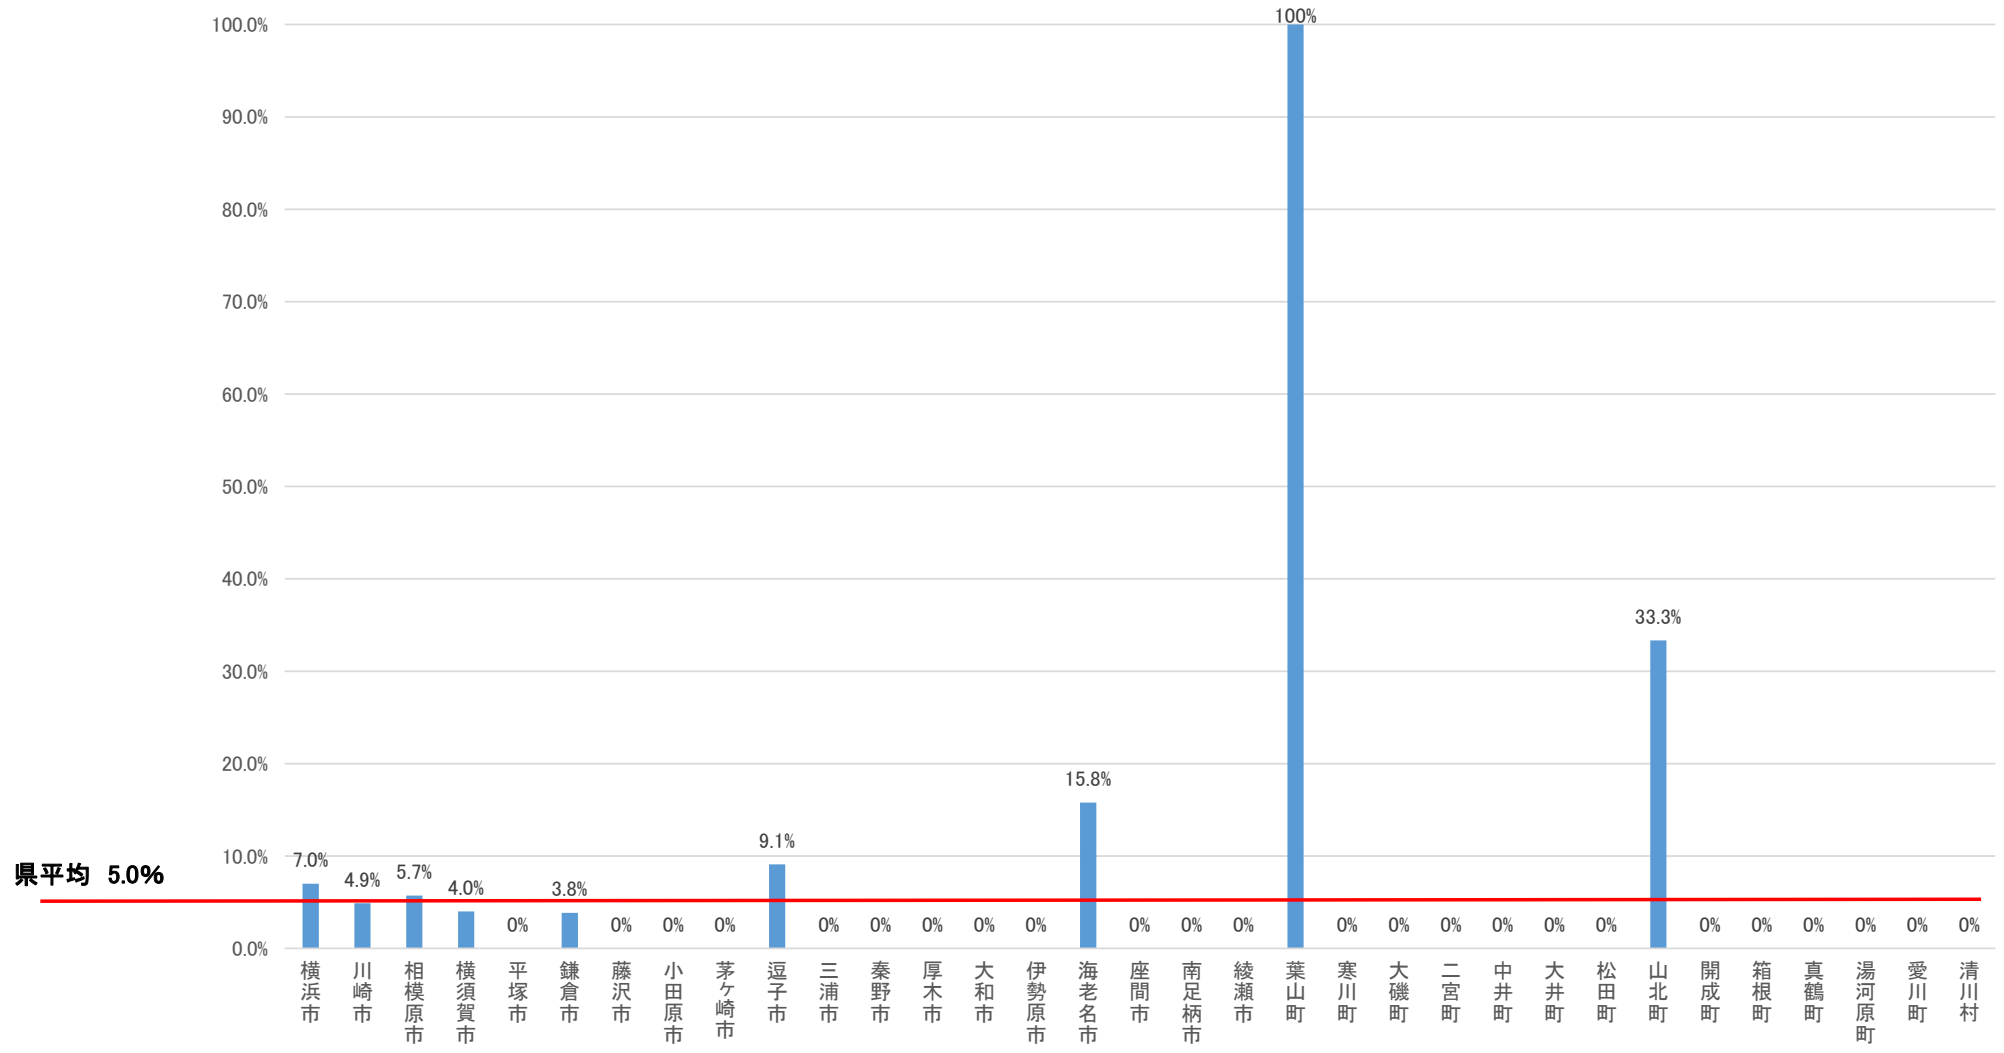

県平均 5.0%


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

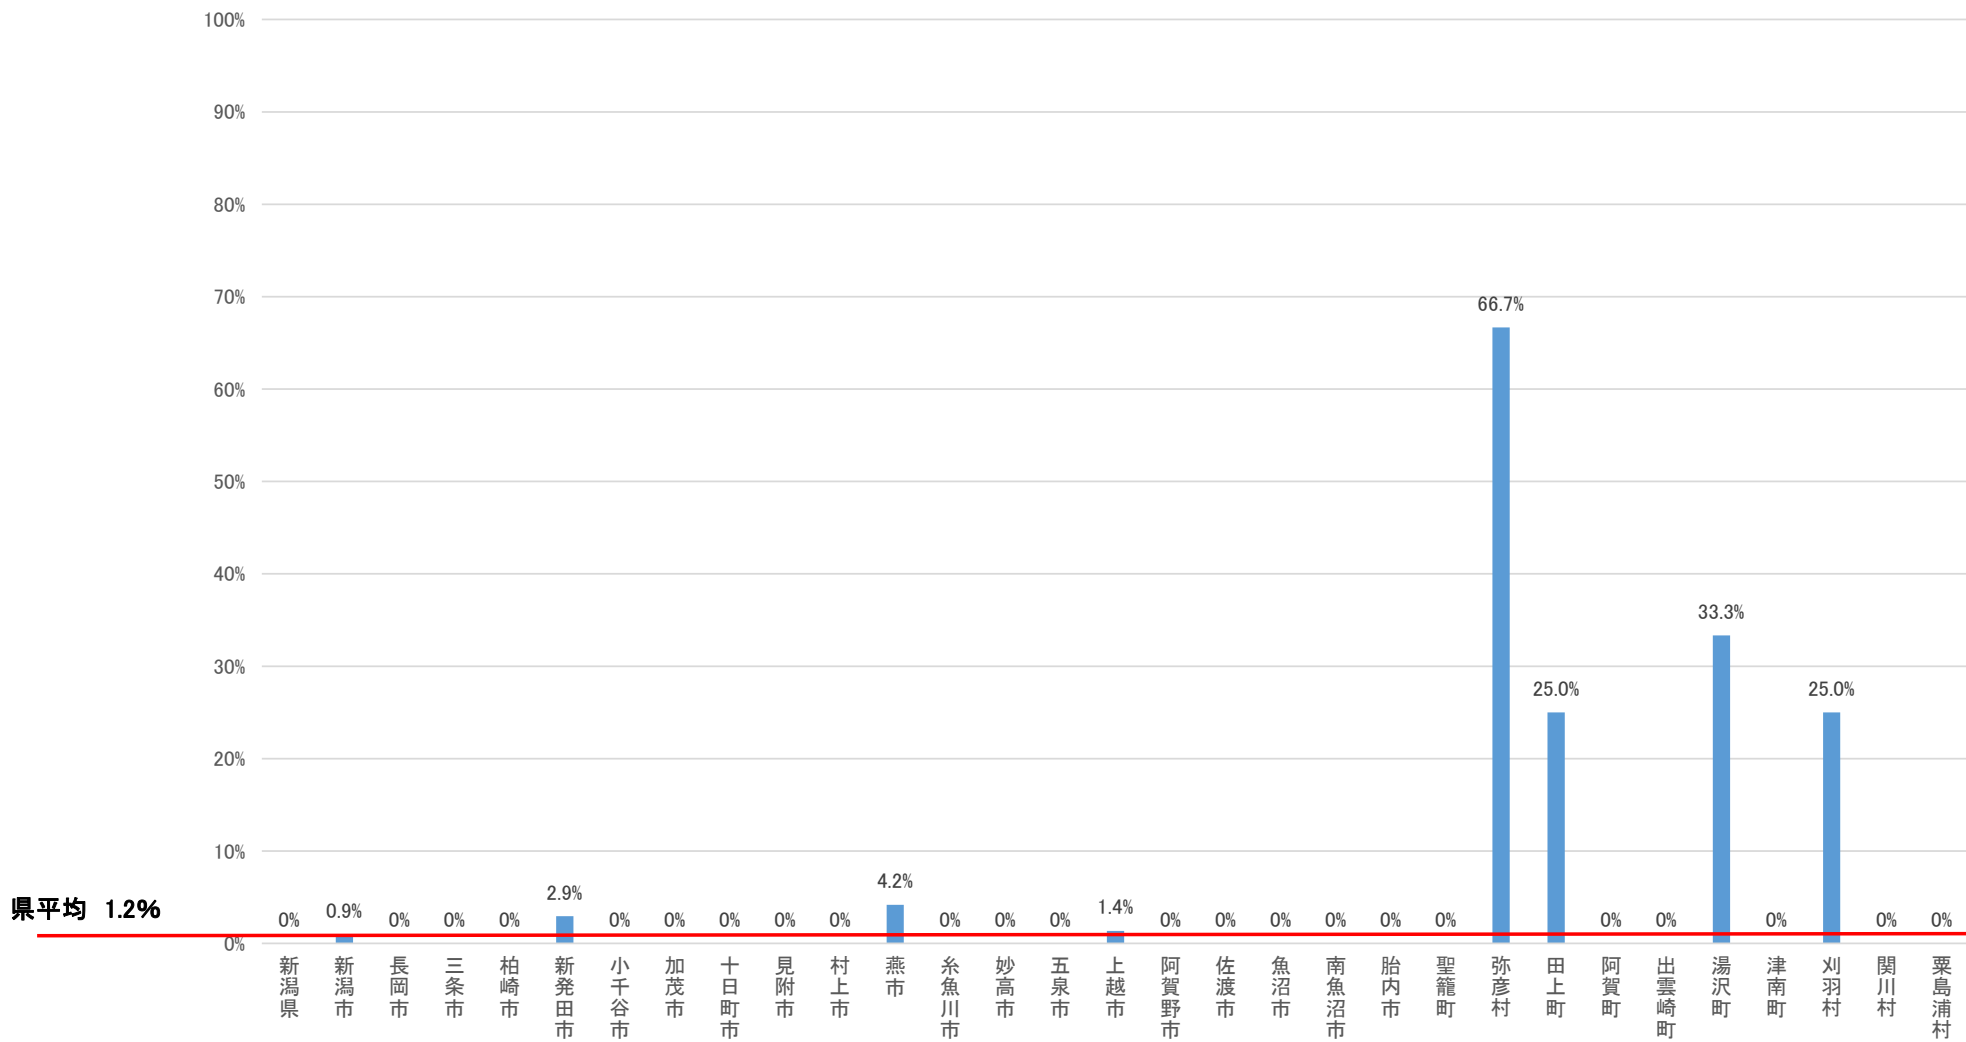


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

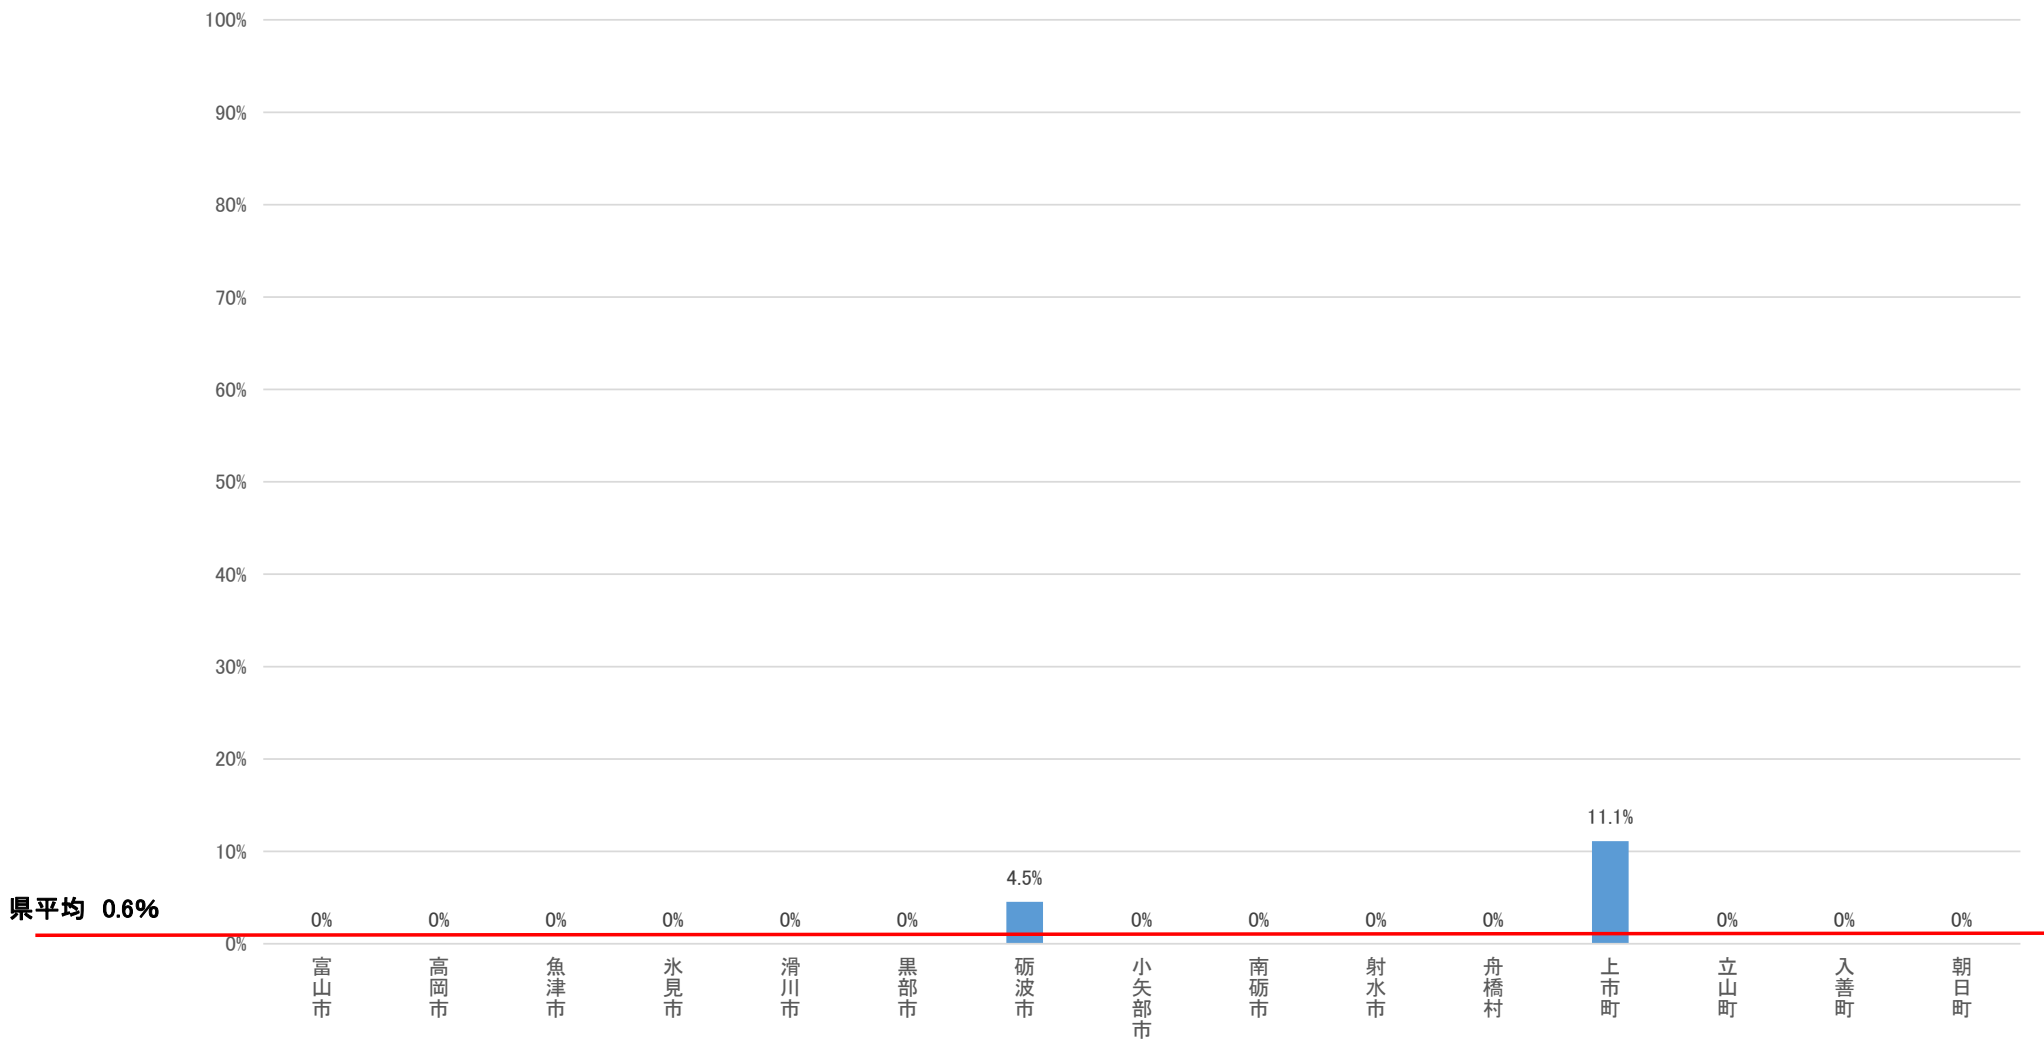


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

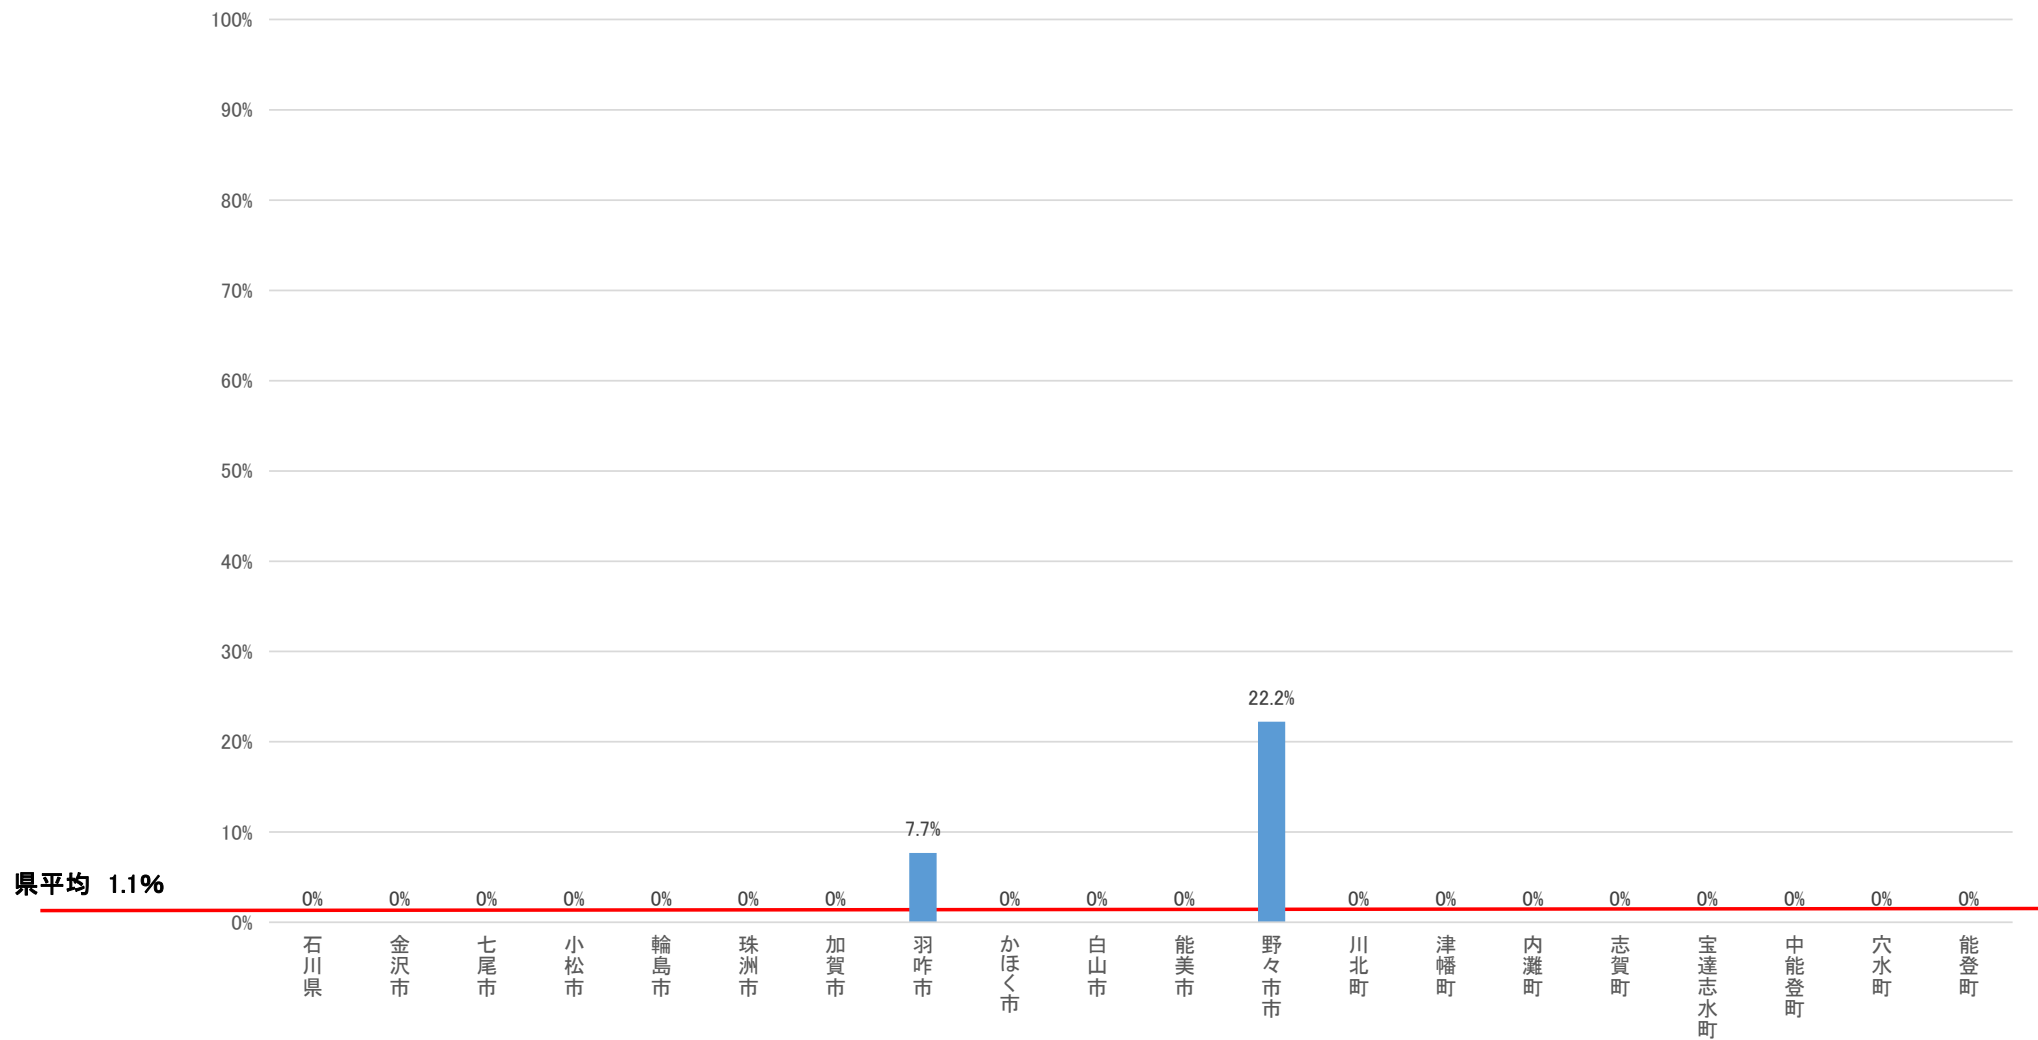


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

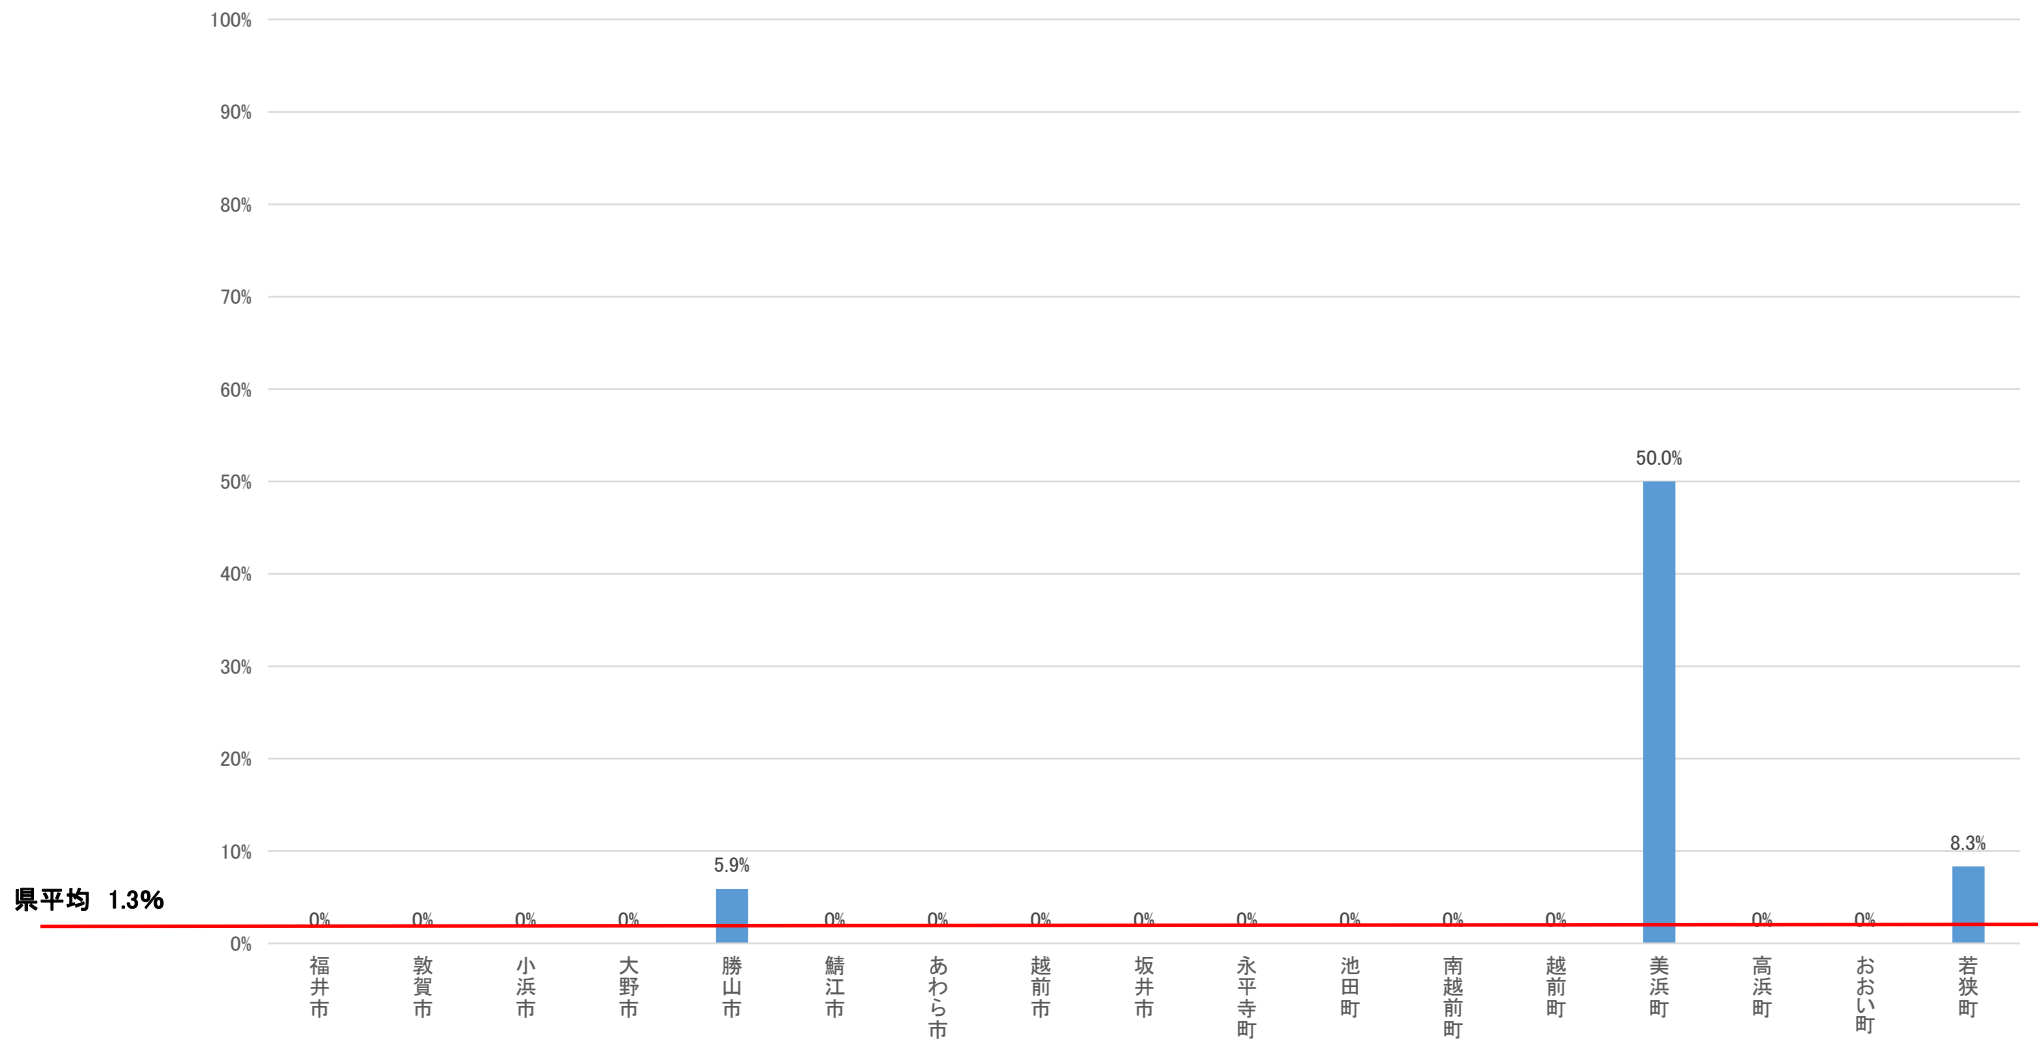

### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和4年9月1日時点

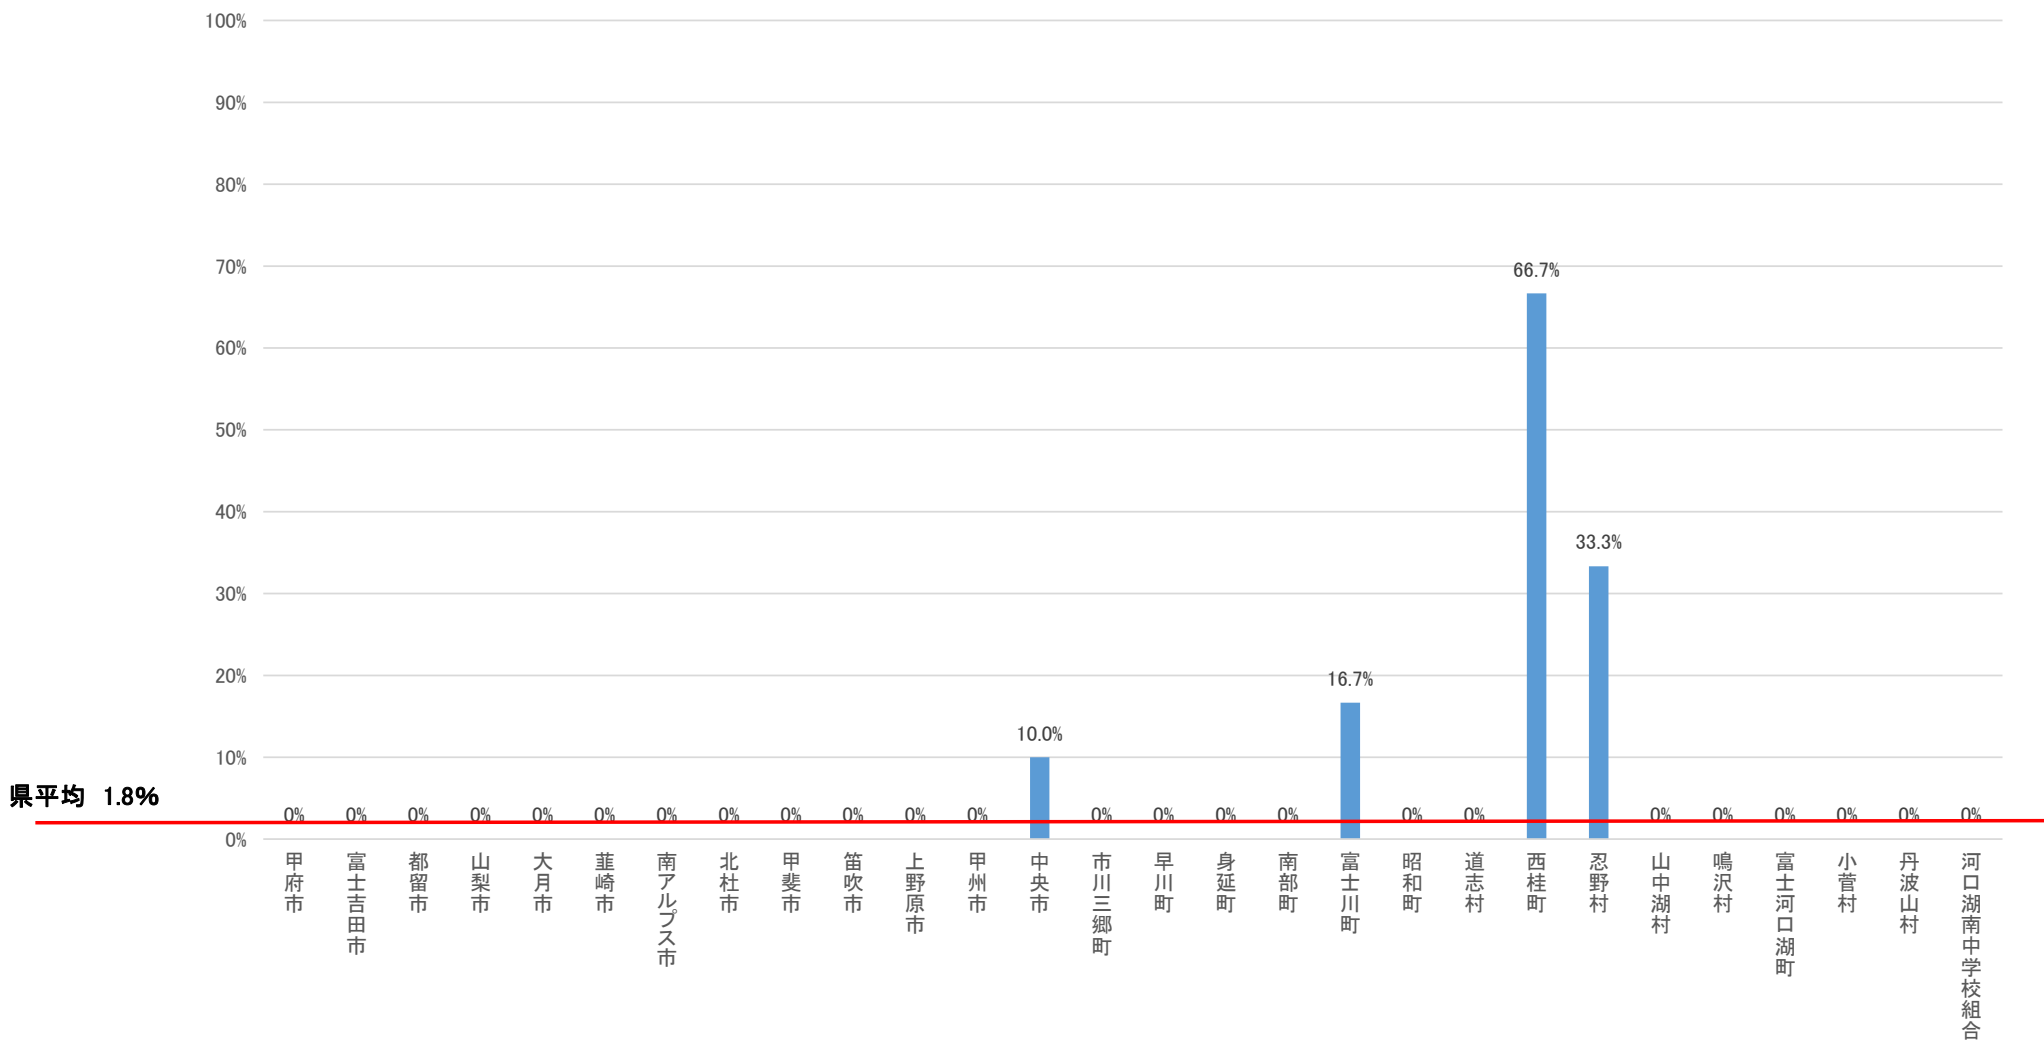



空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和4年9月1日時点

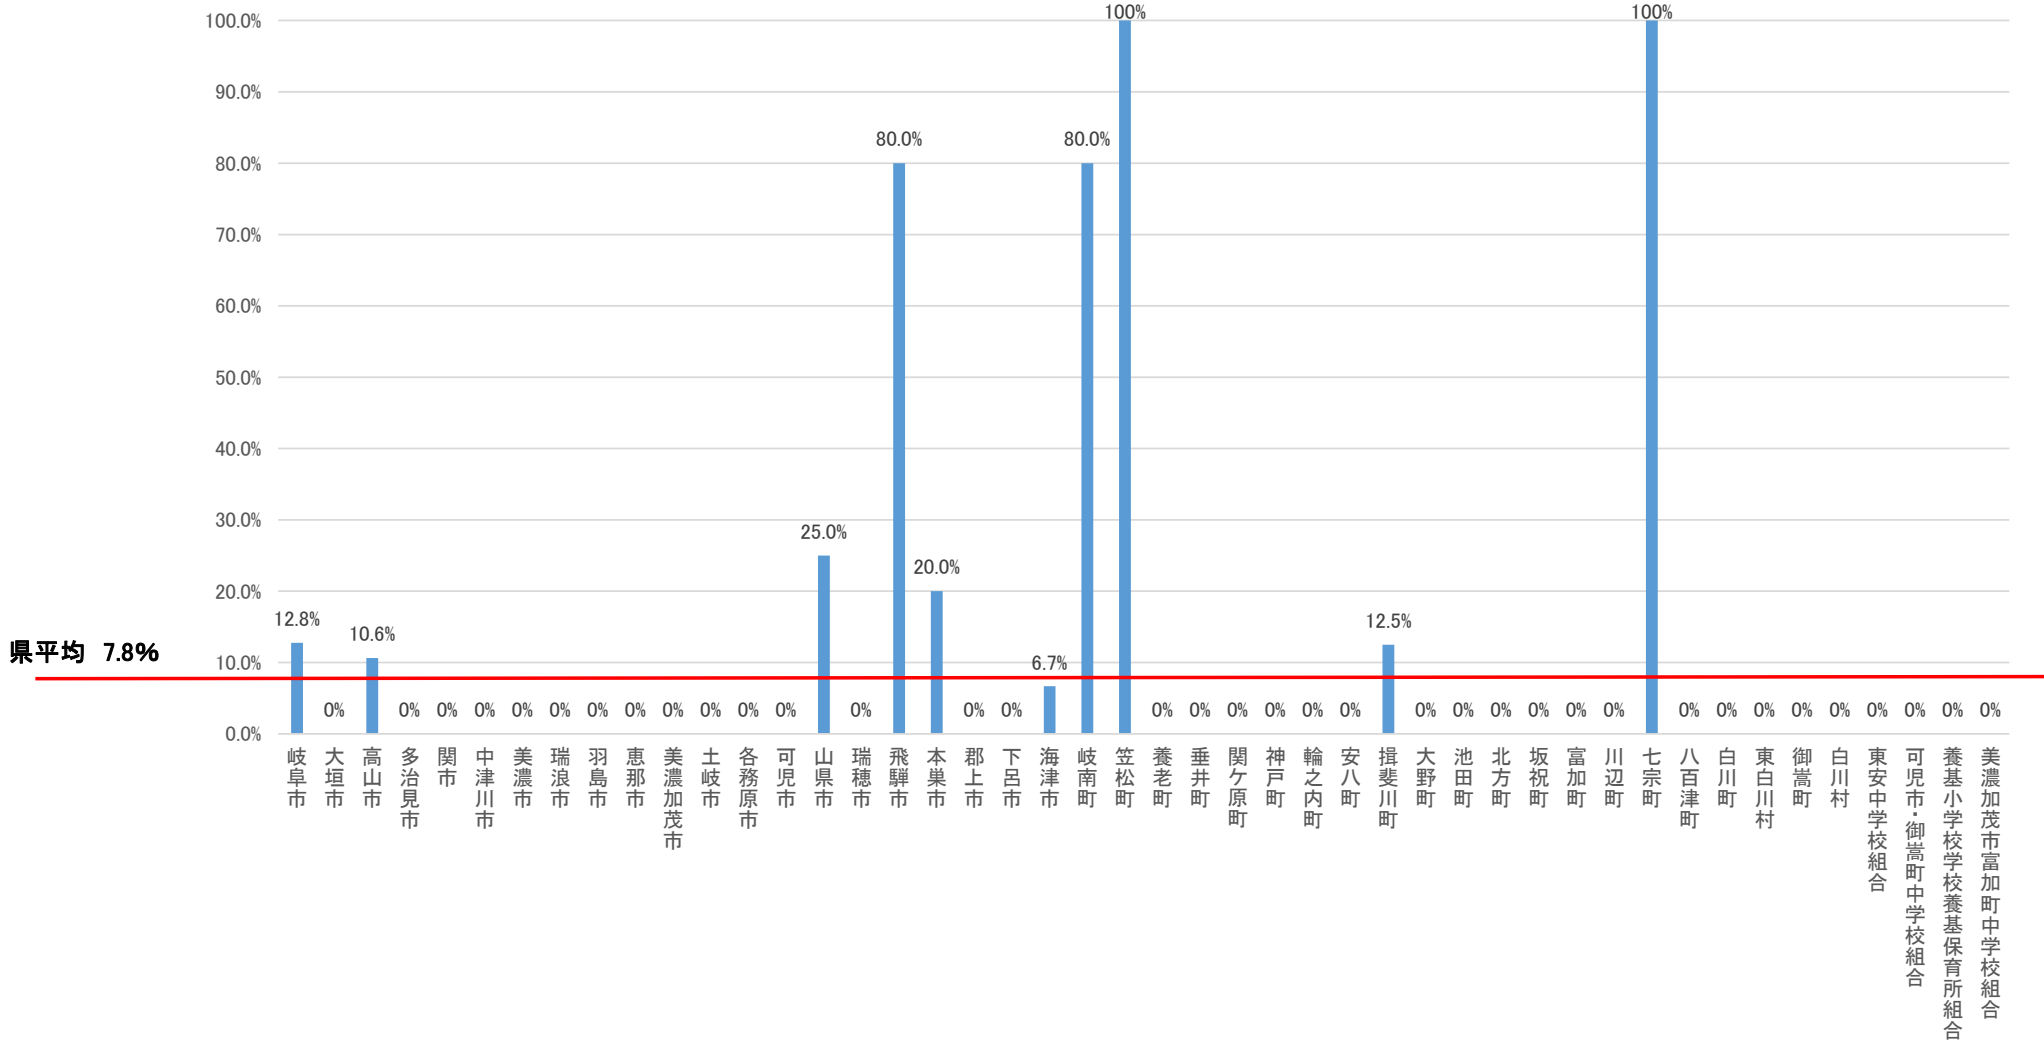




### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

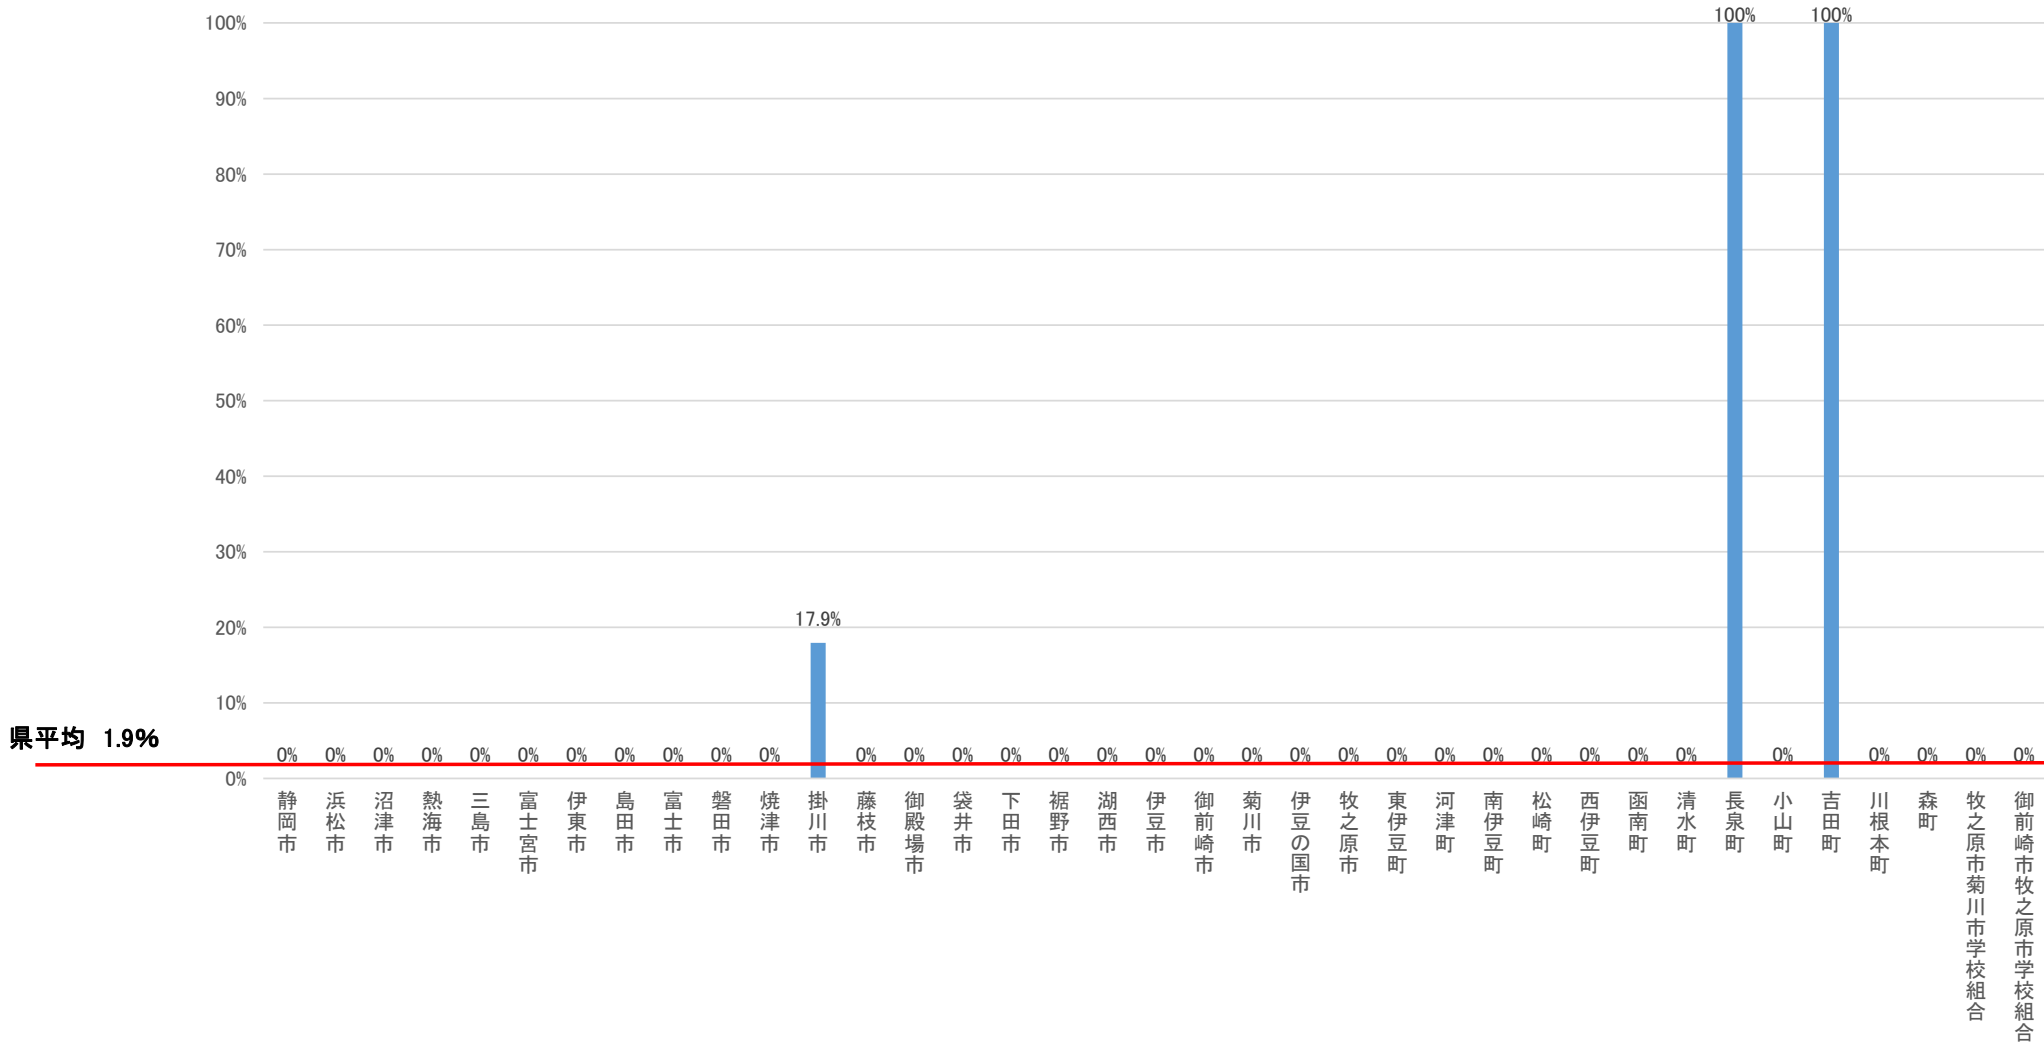


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

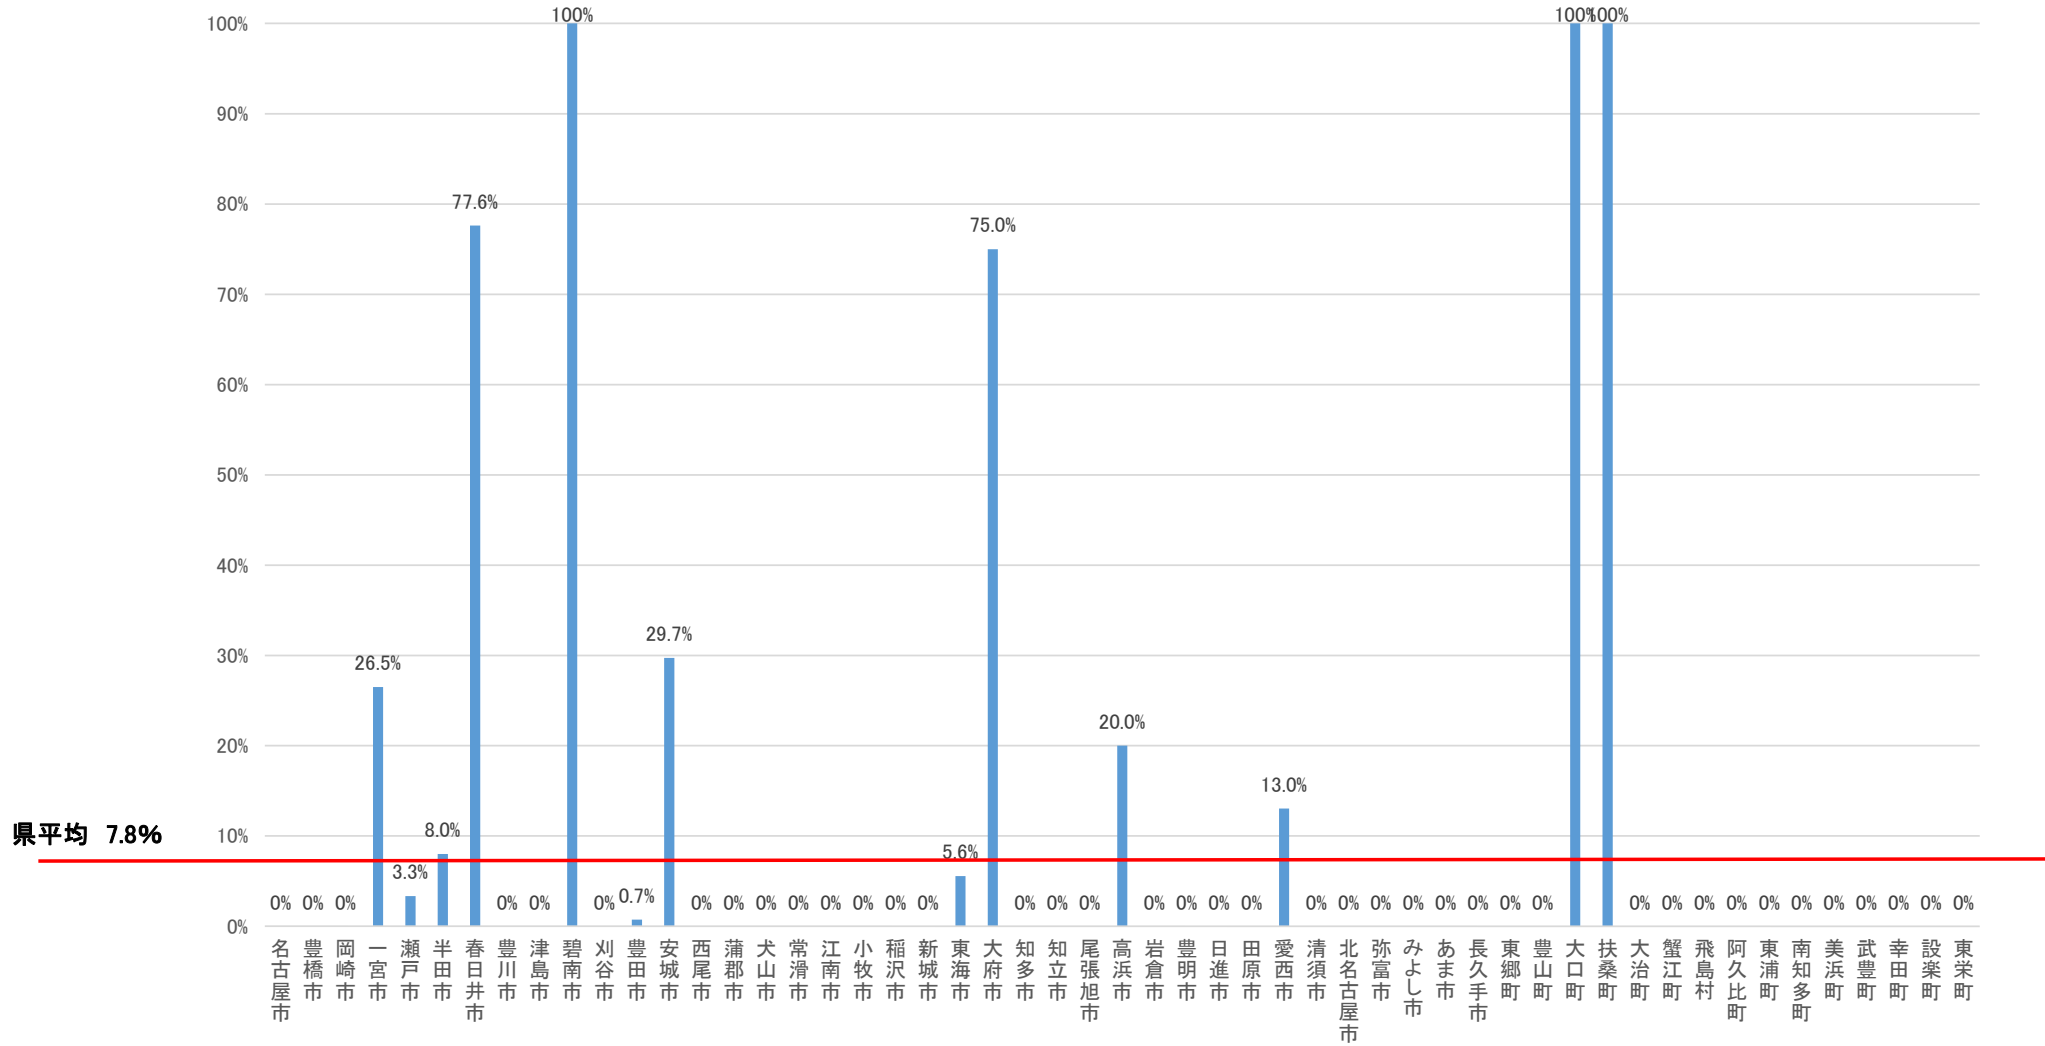


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

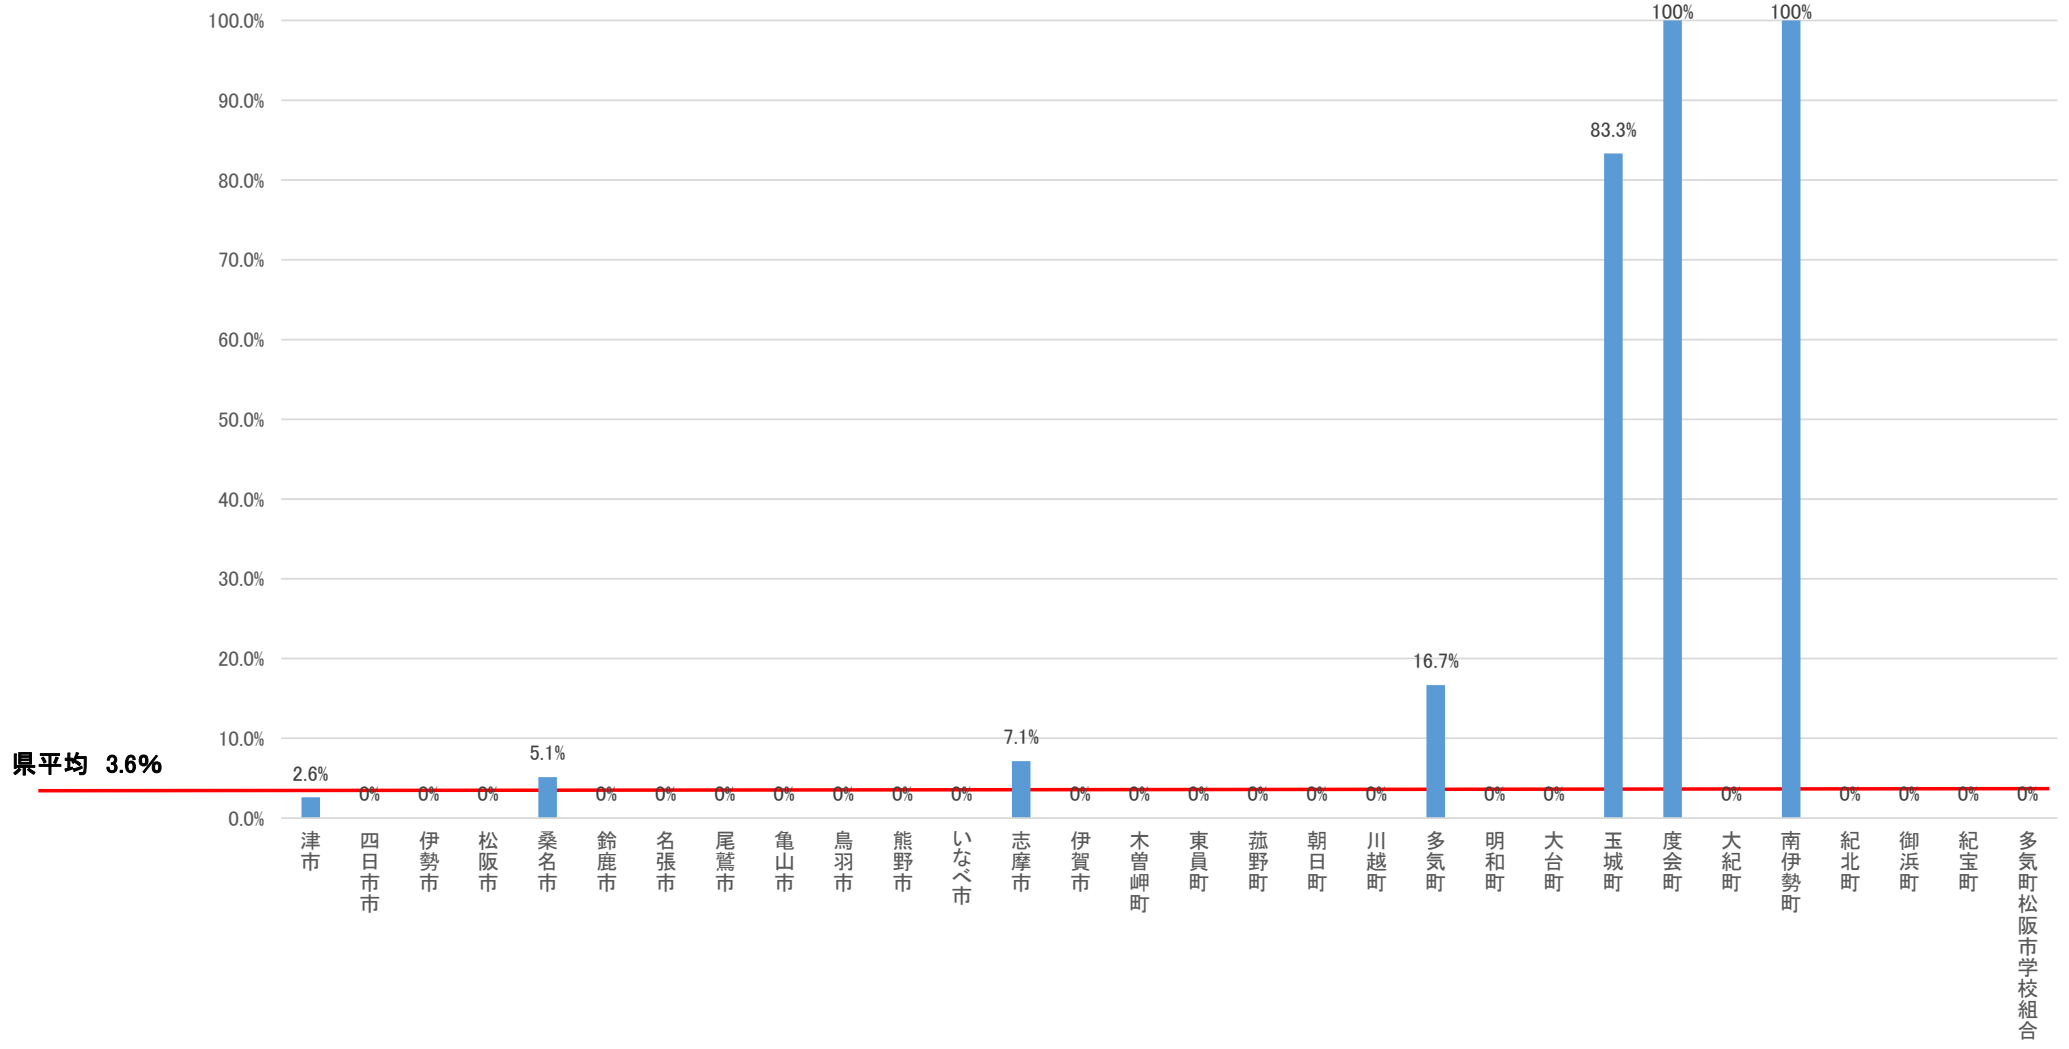


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

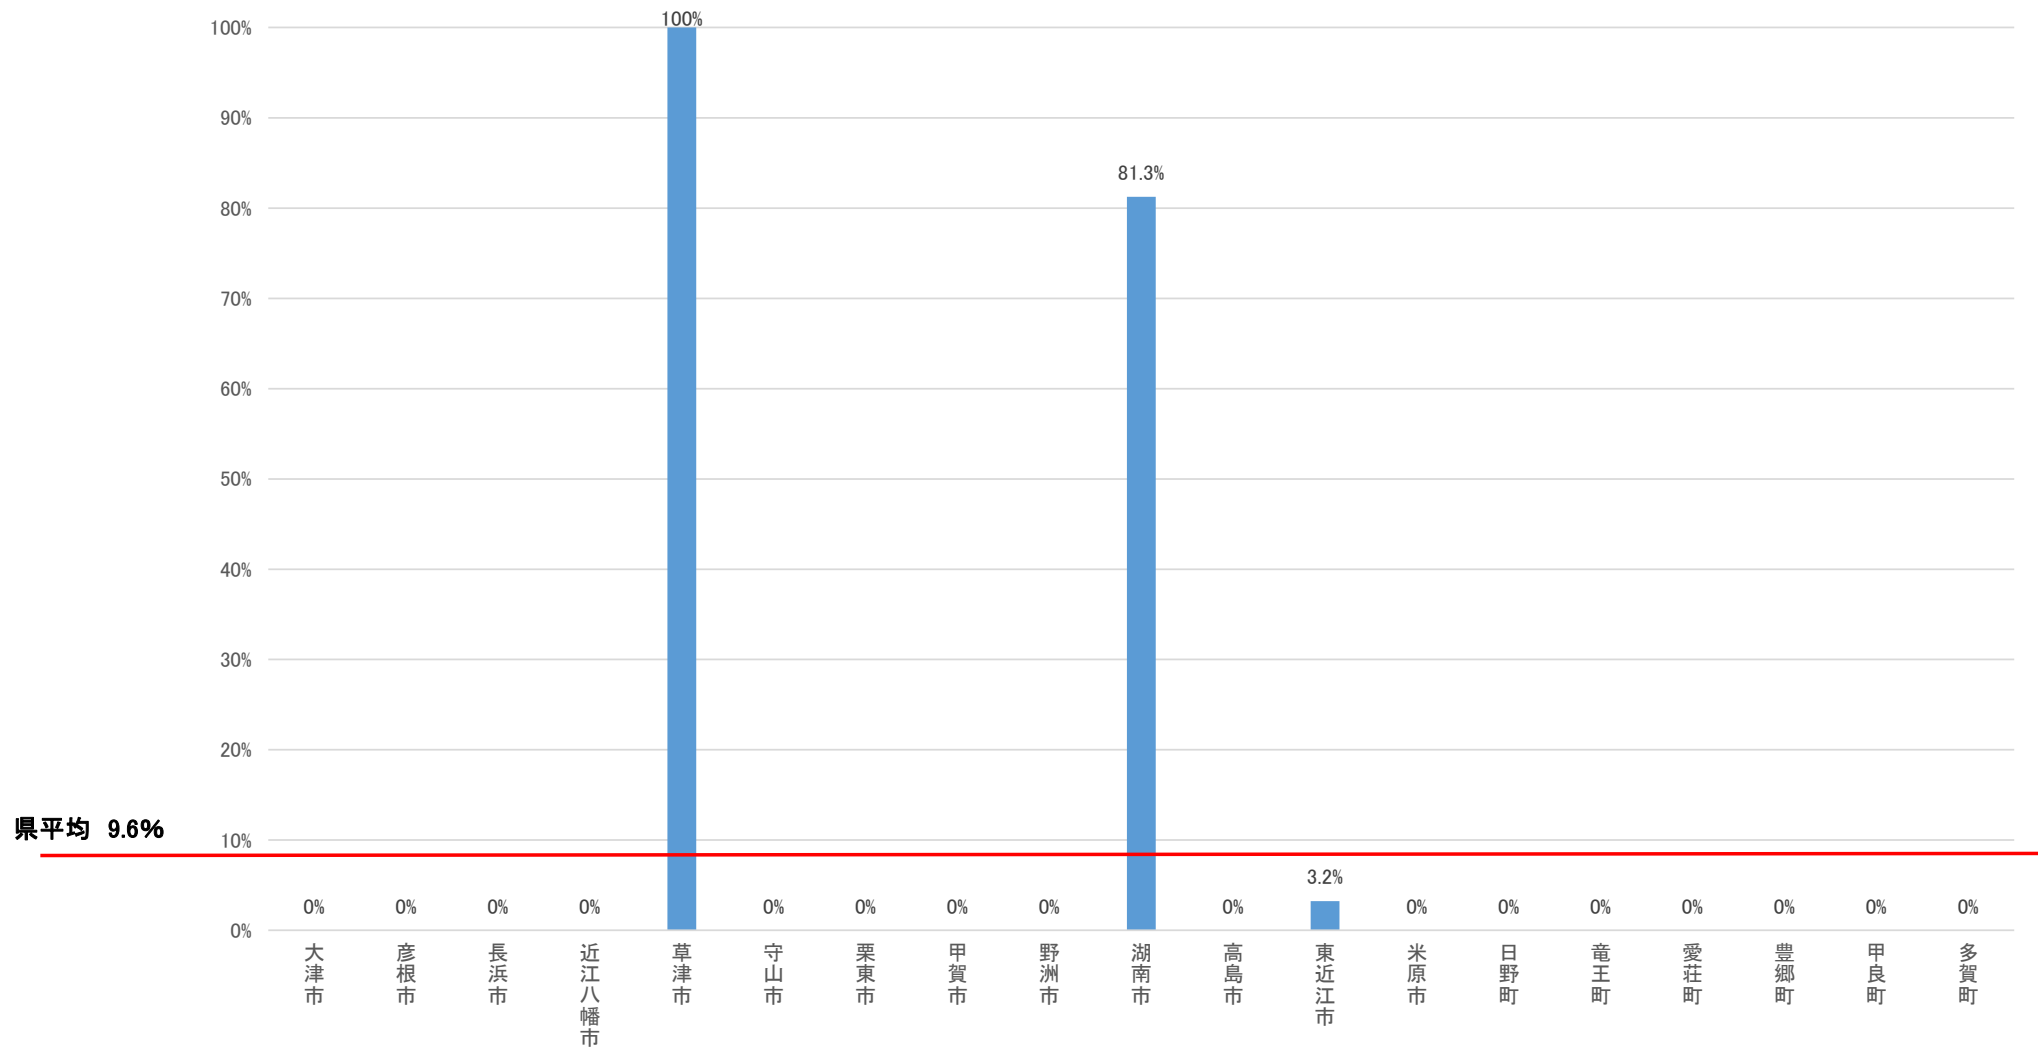


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

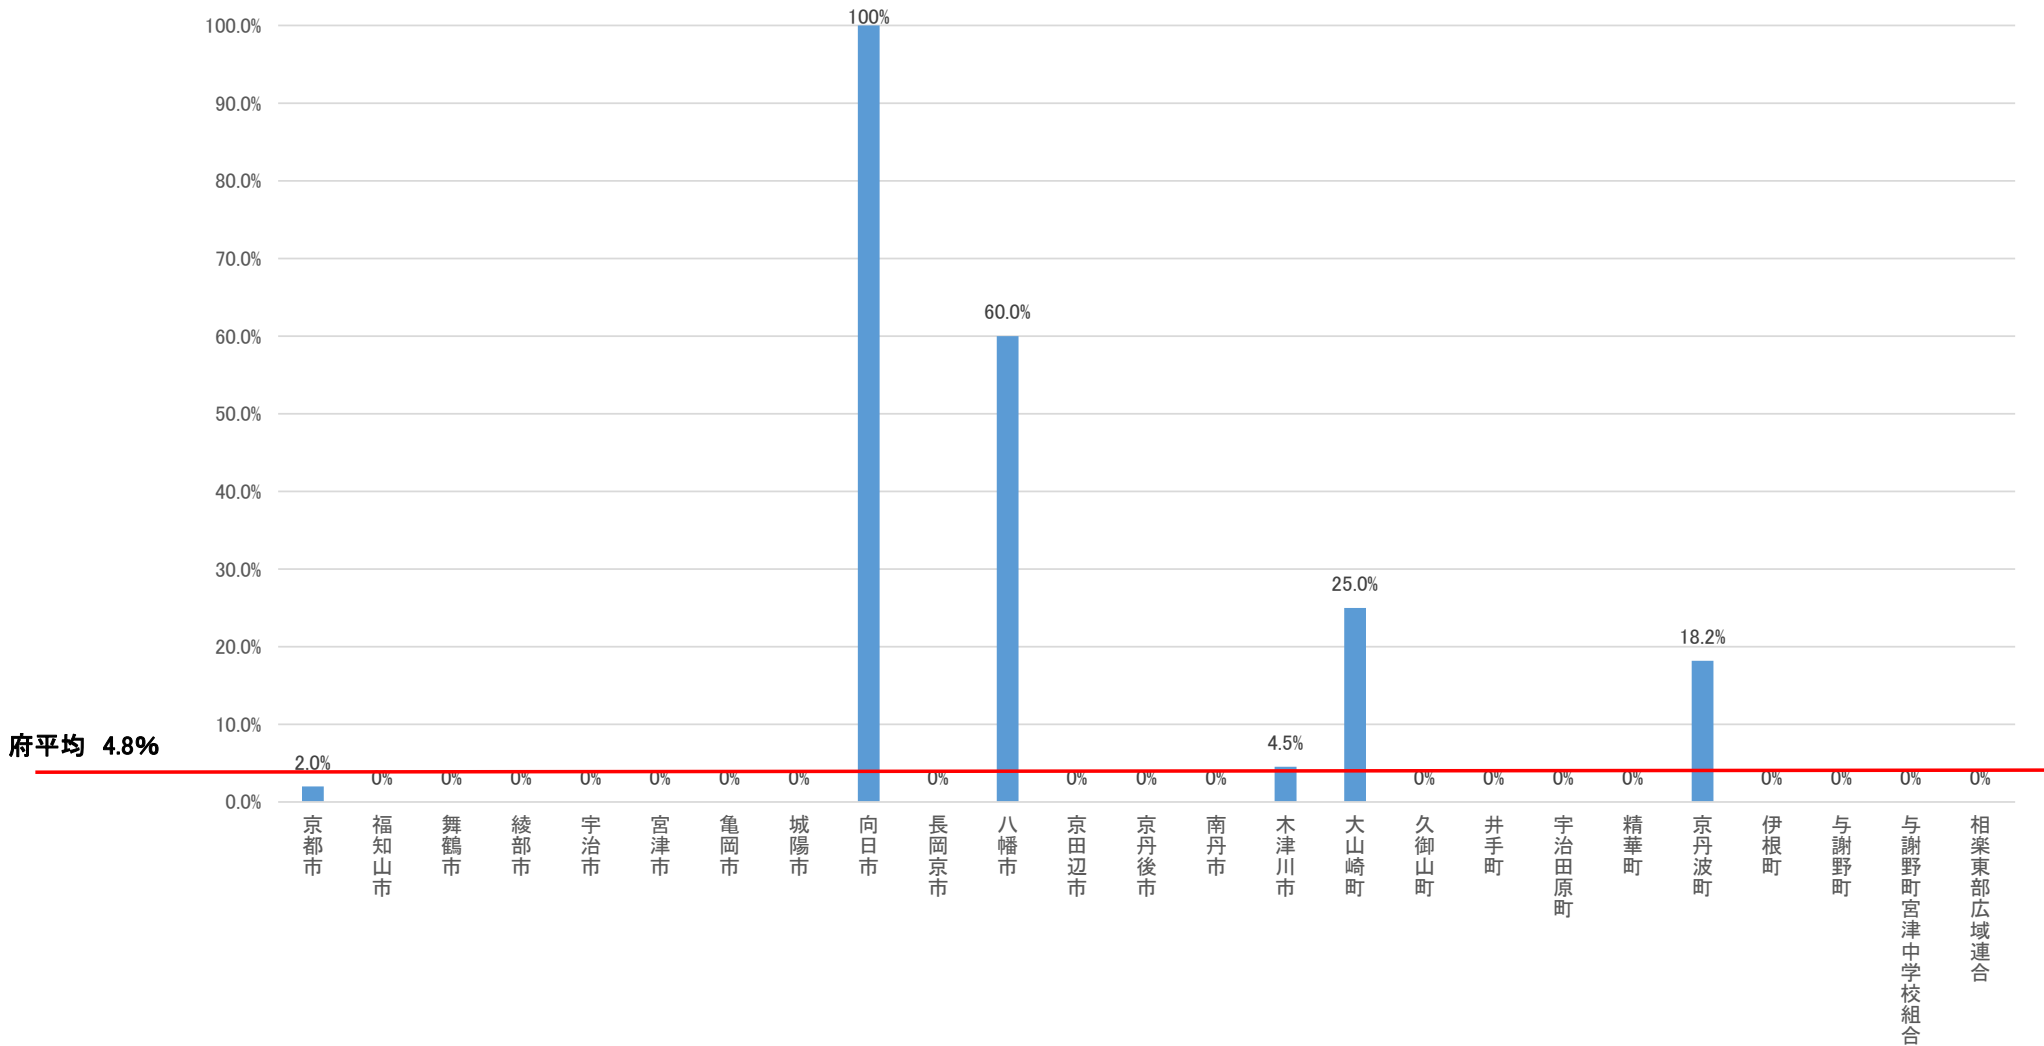


空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

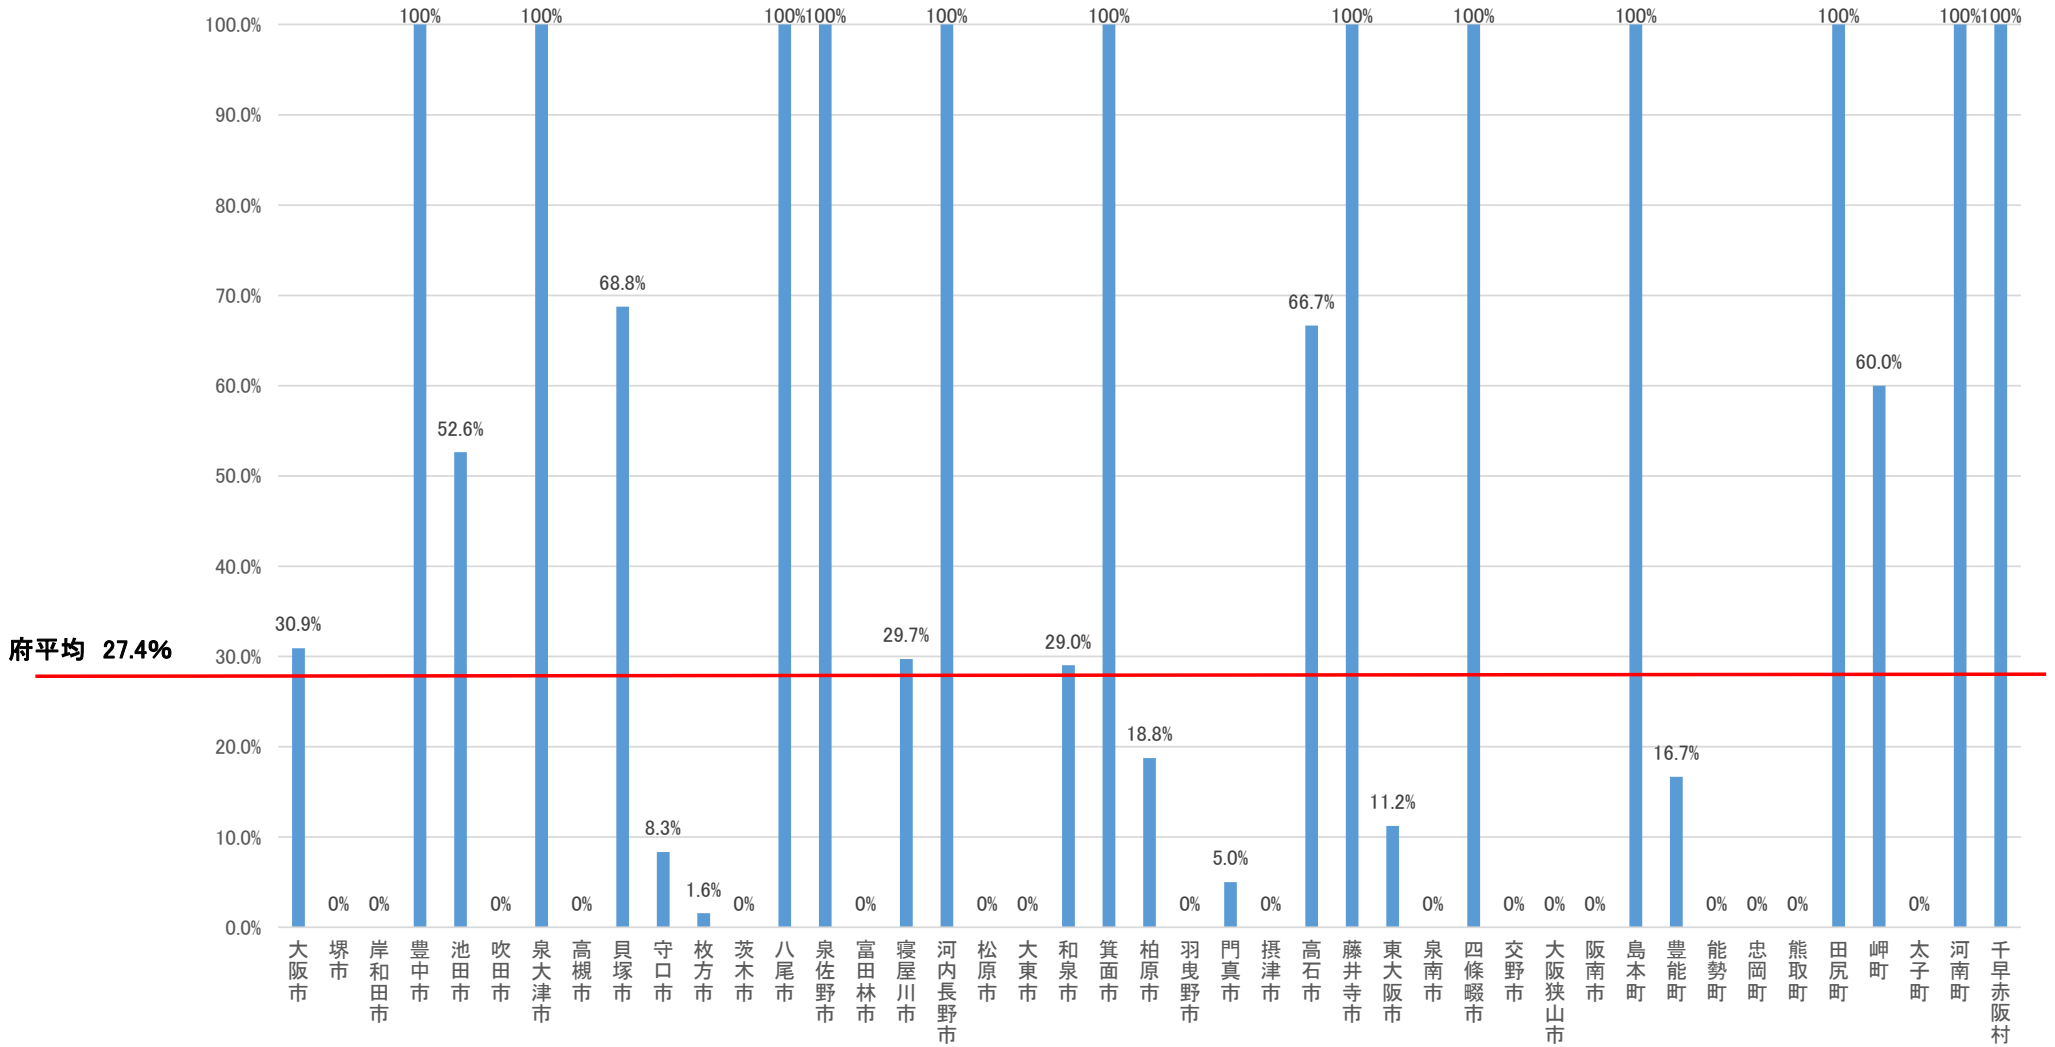


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

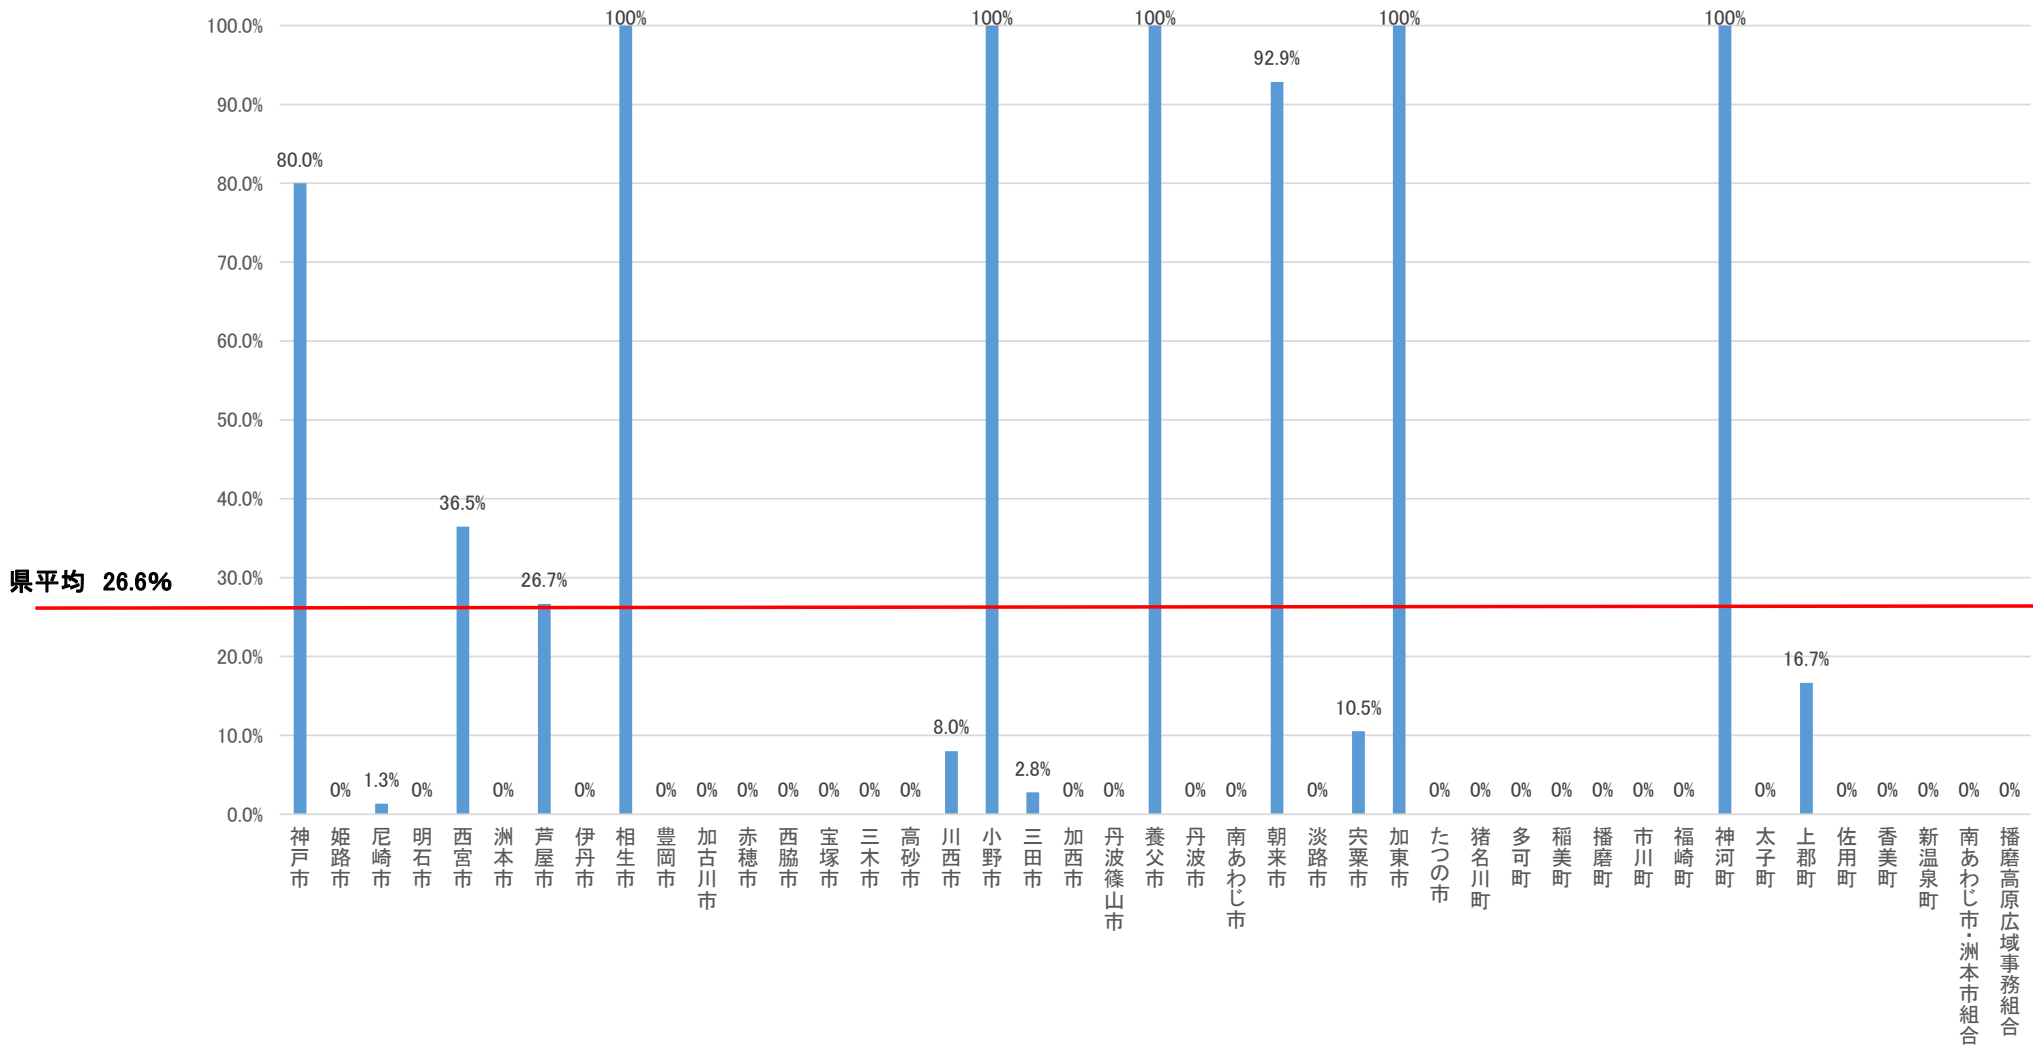


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

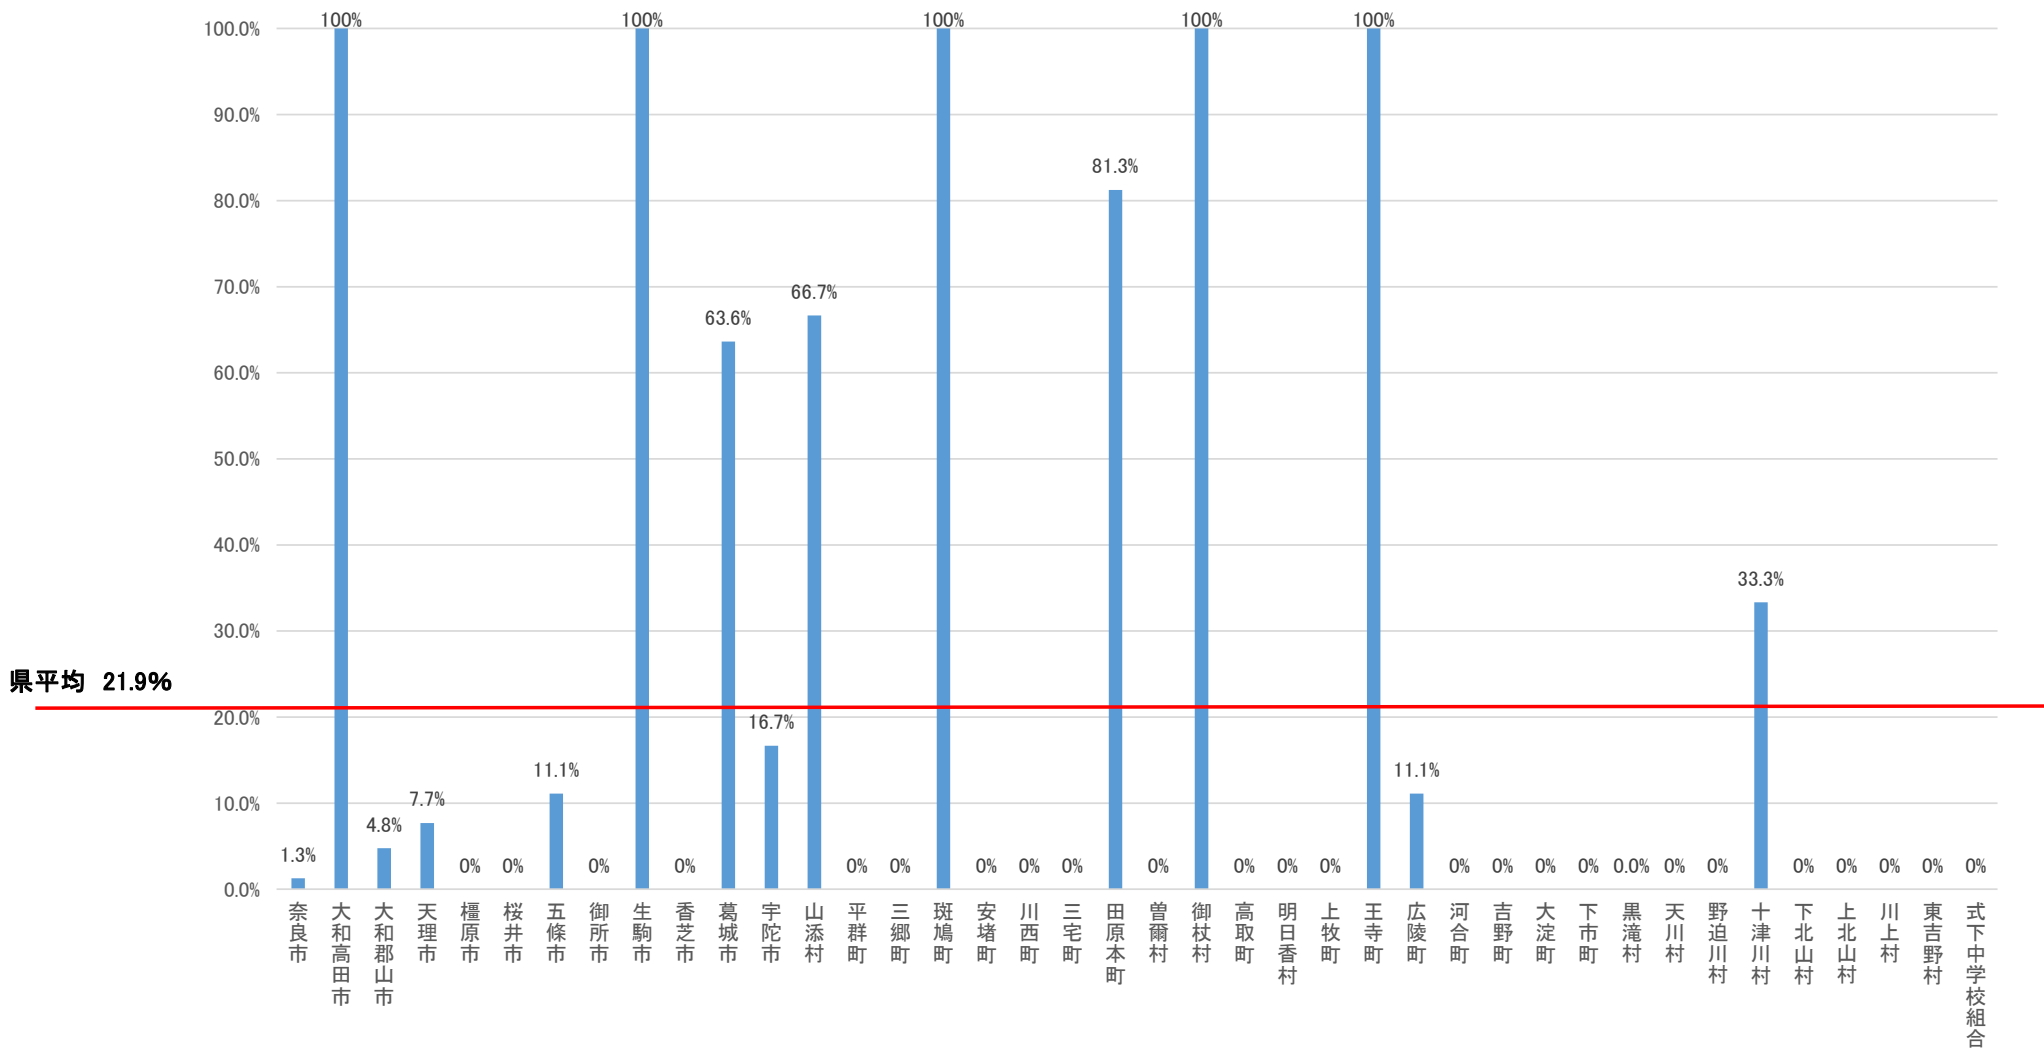




### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

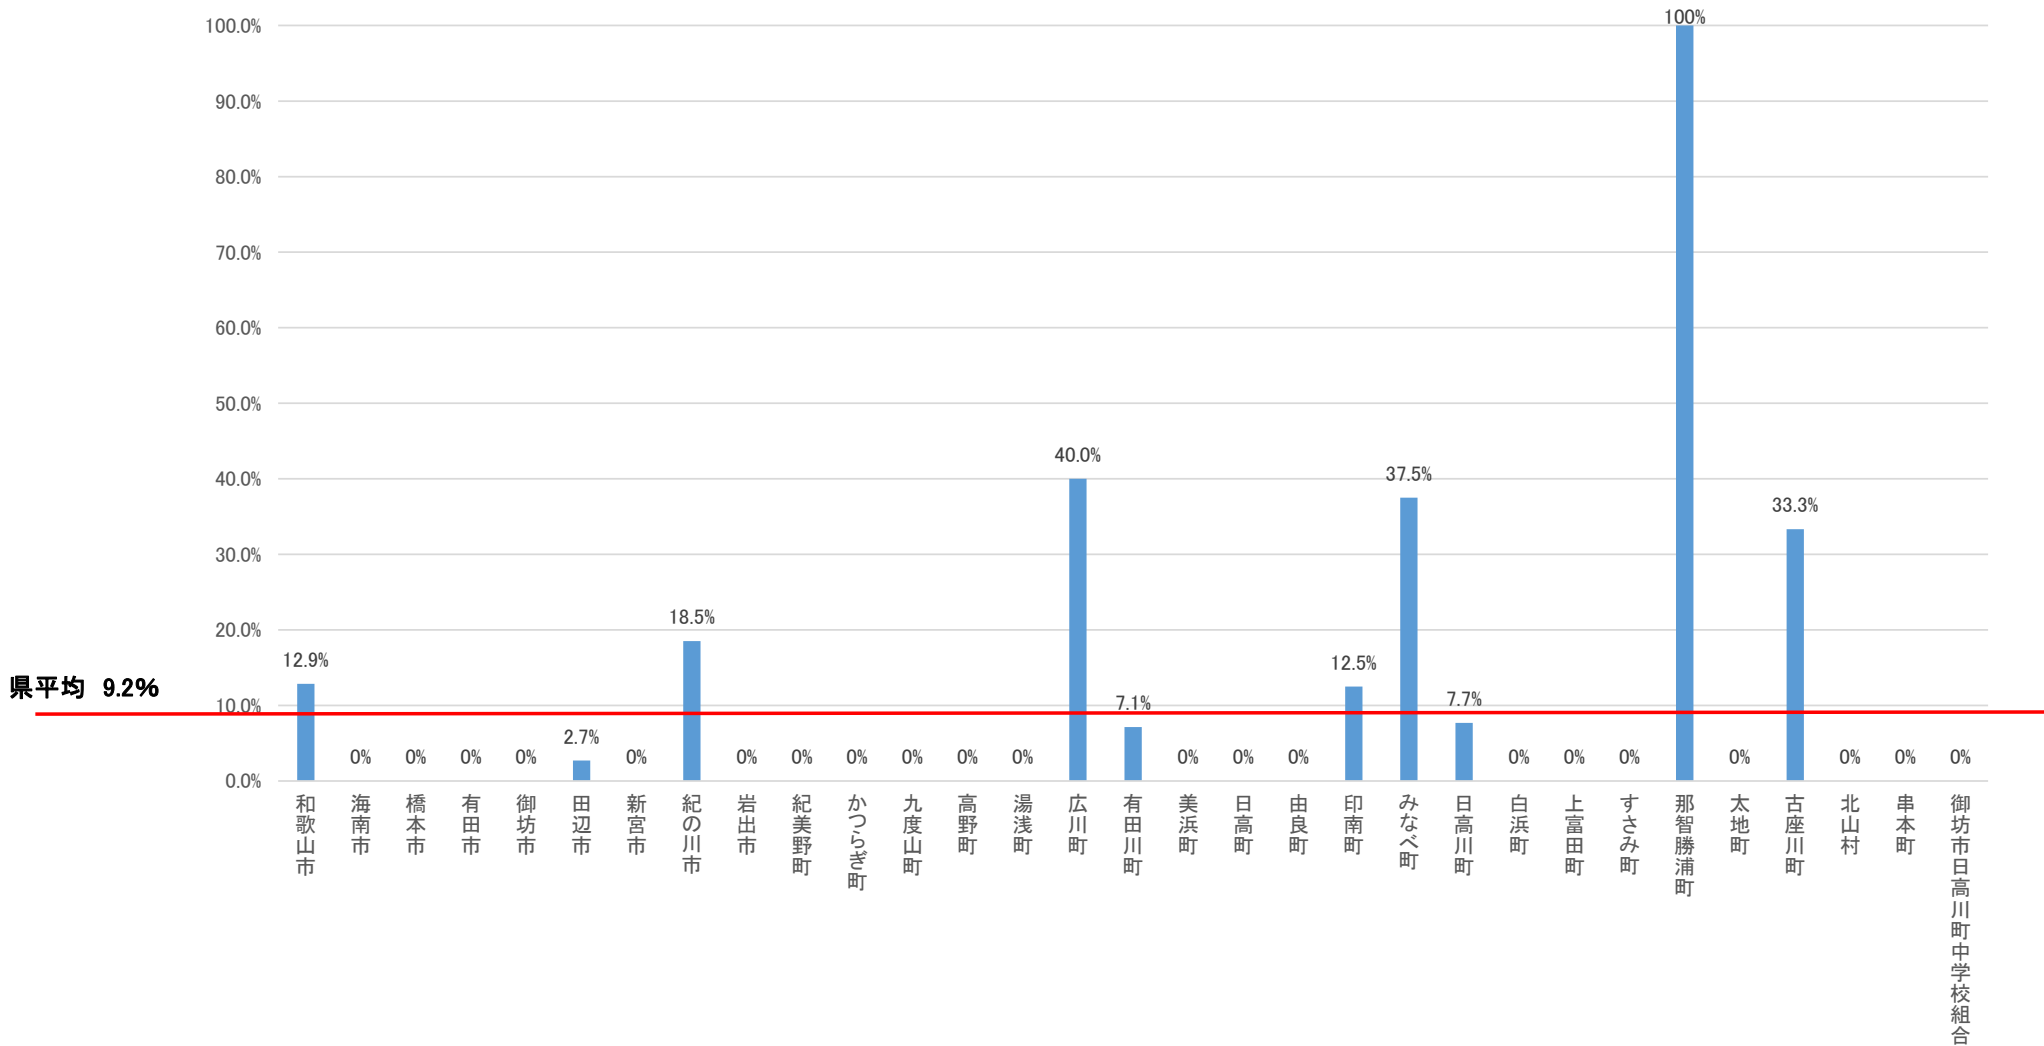


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

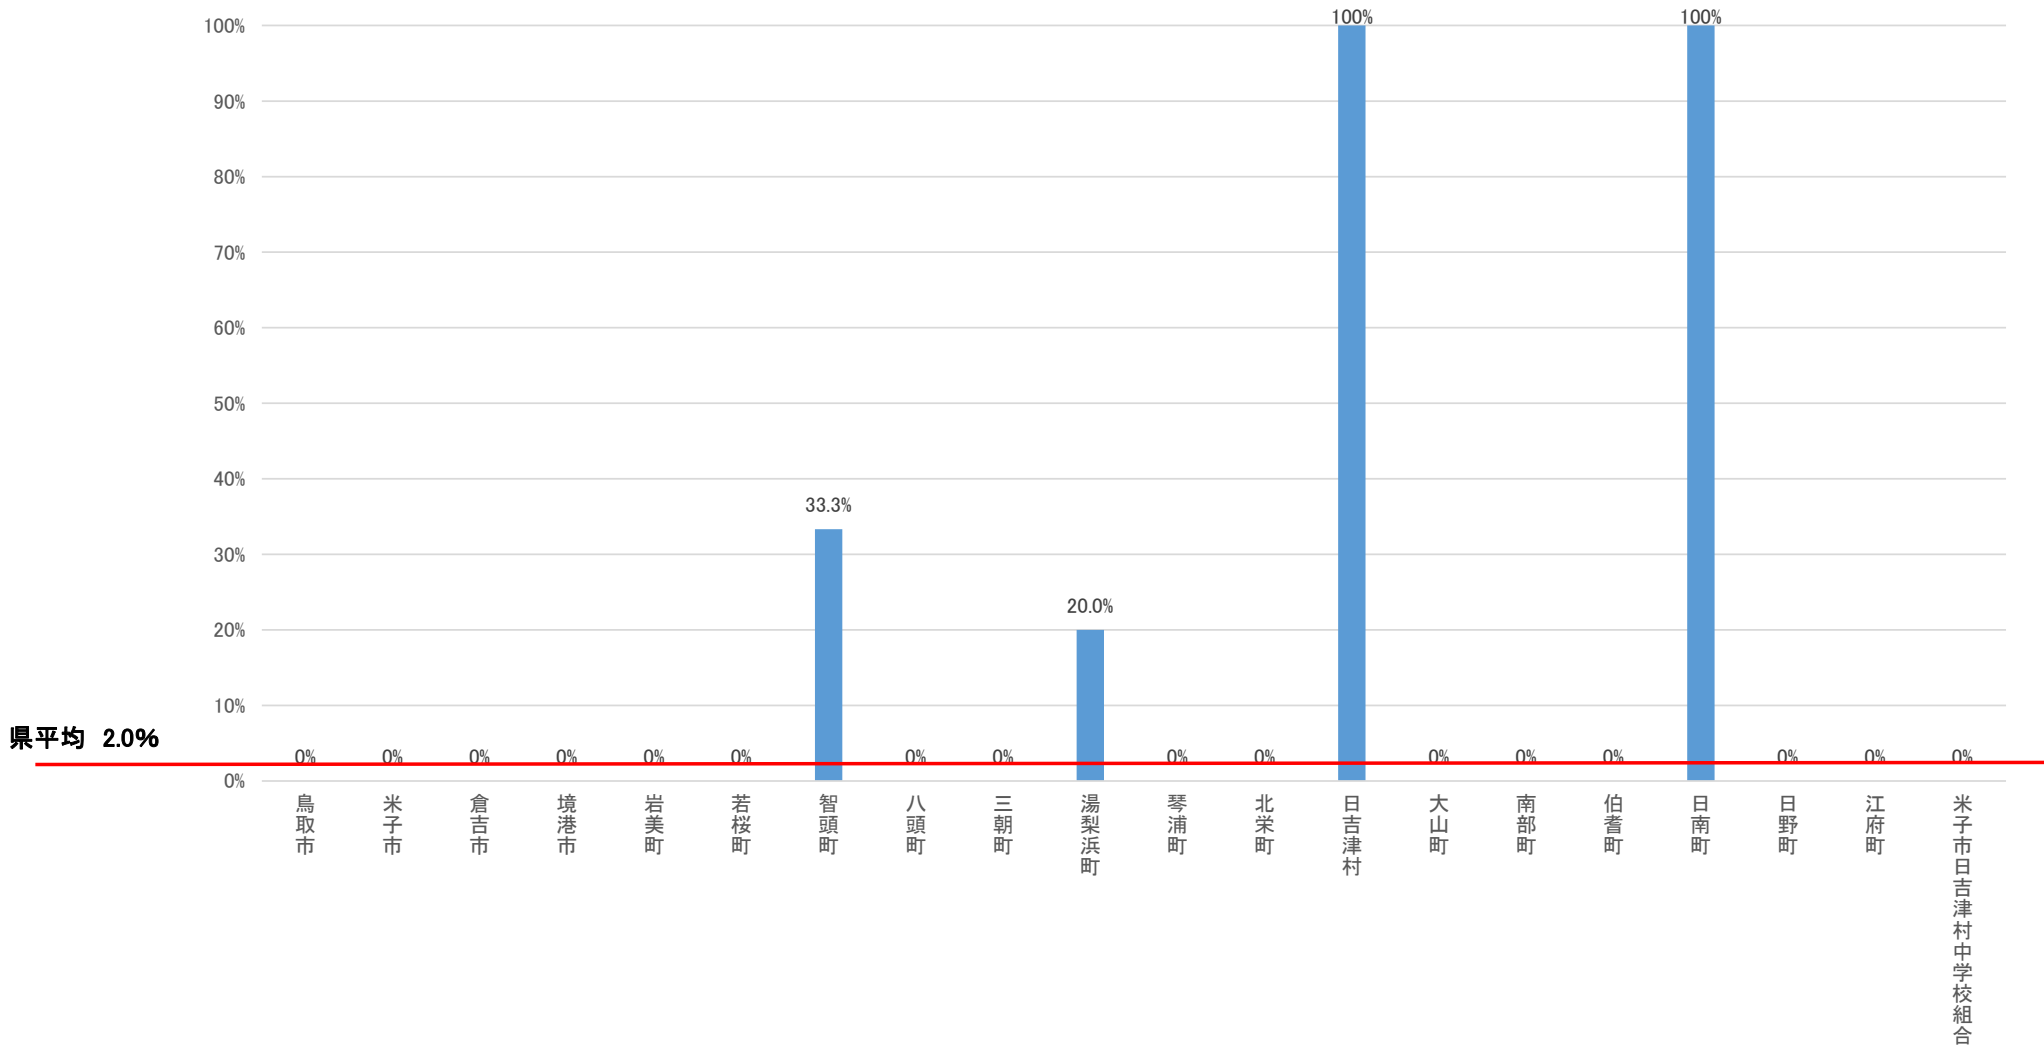


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

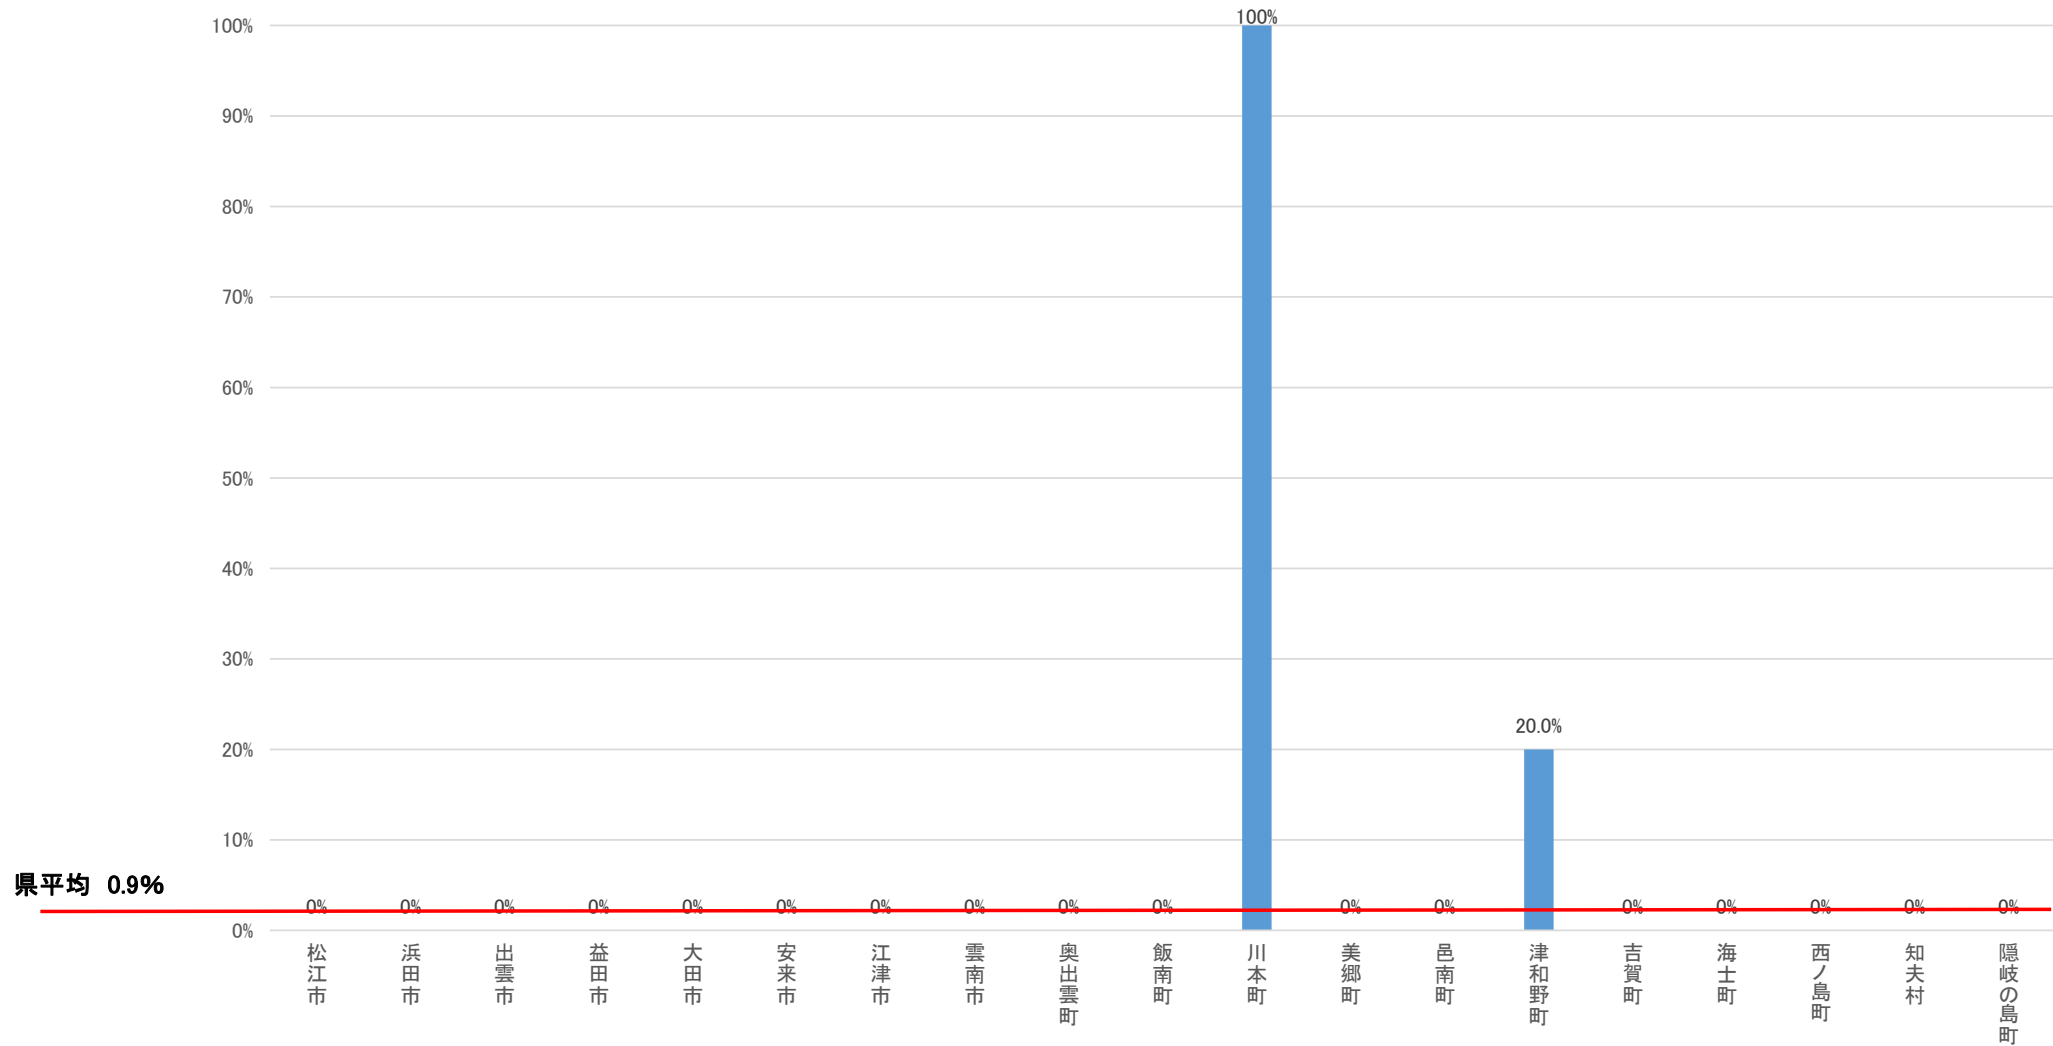


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

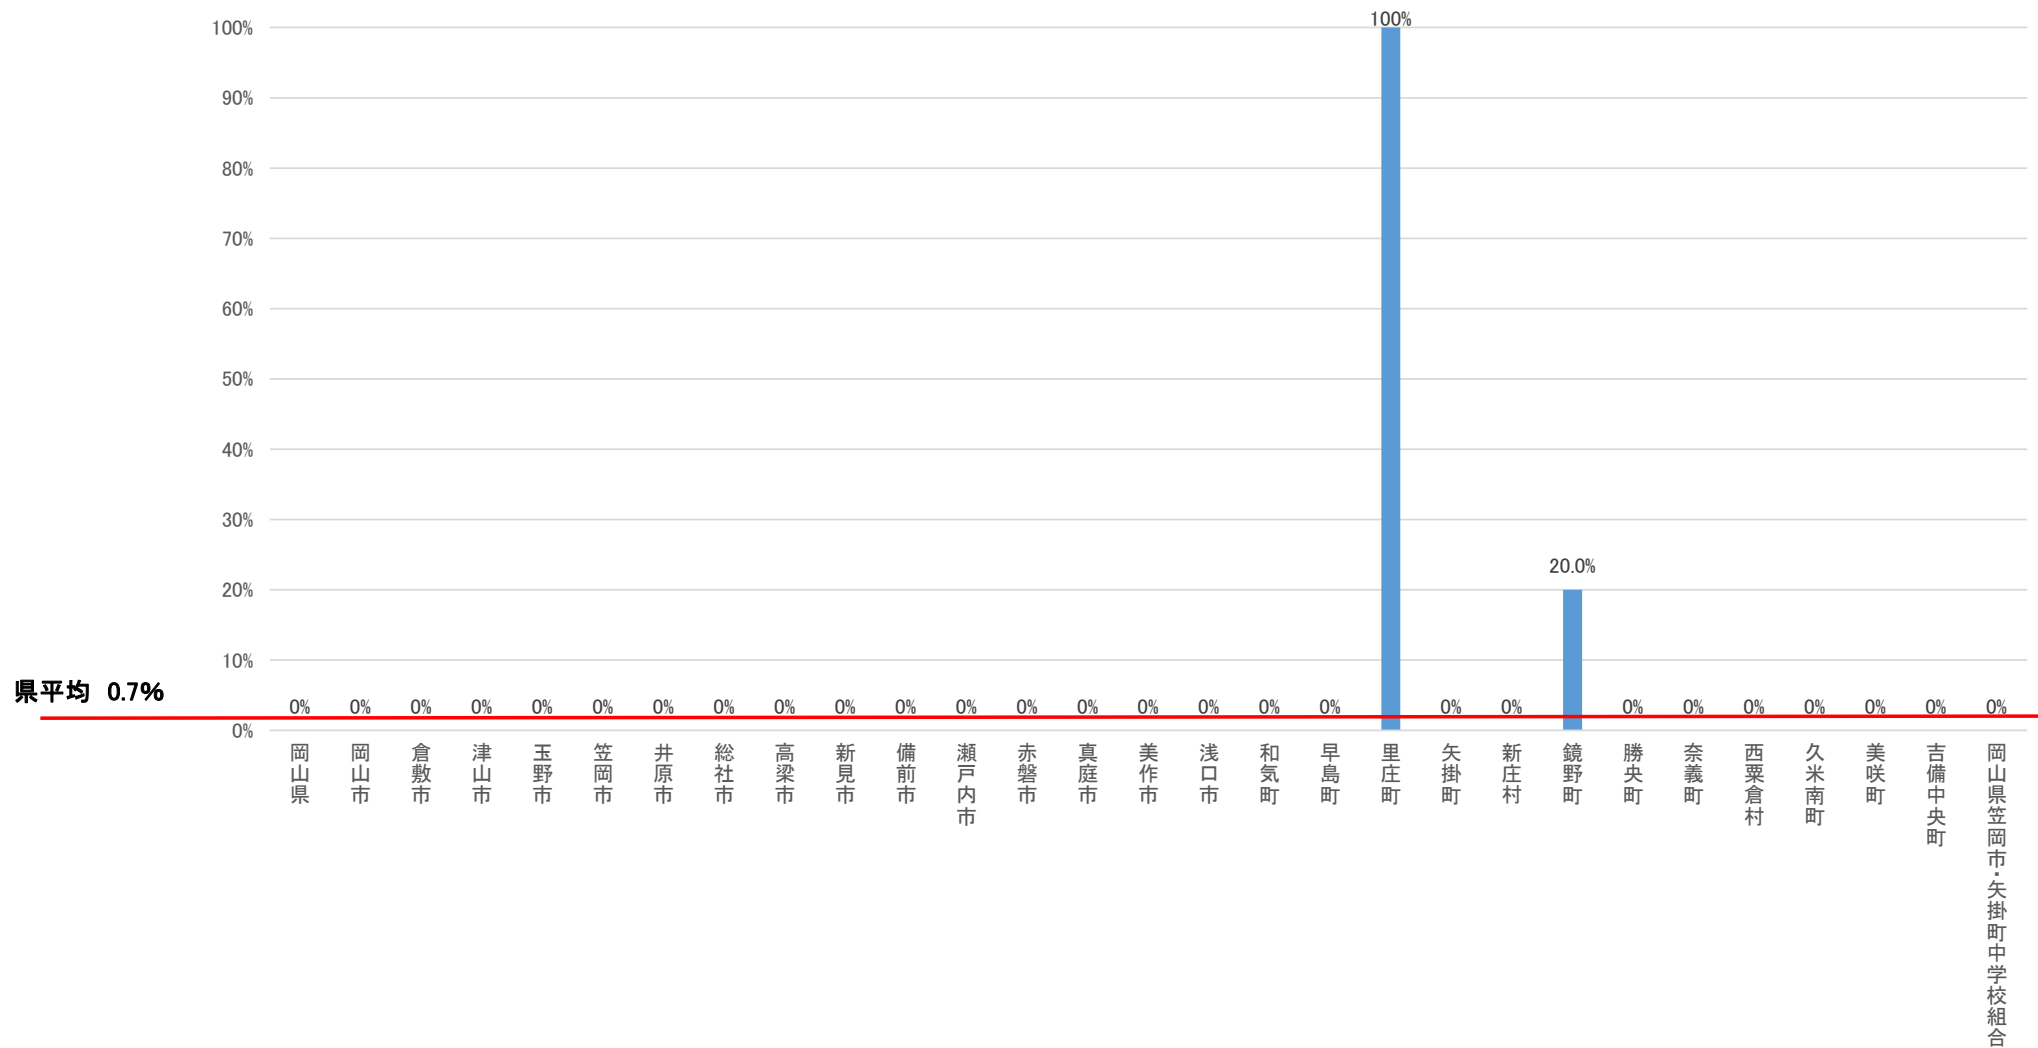


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

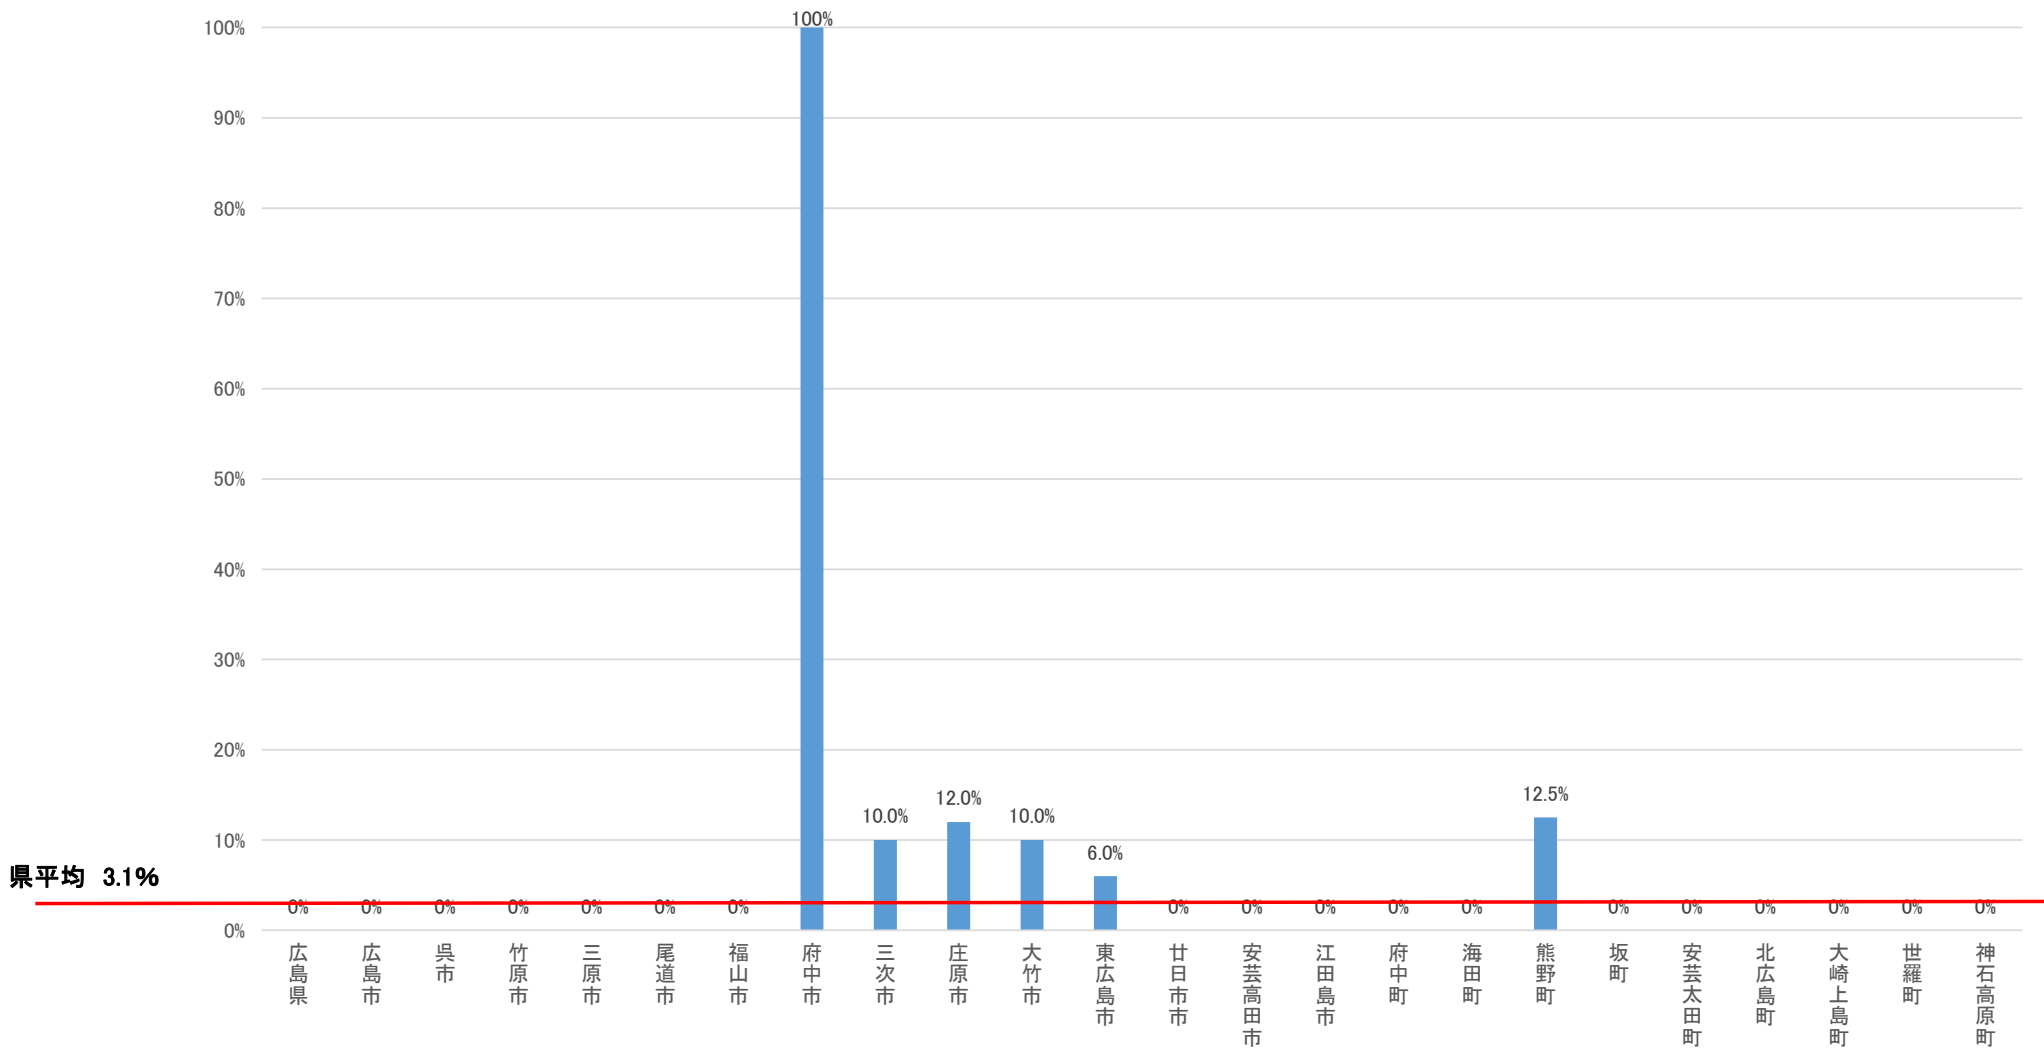


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

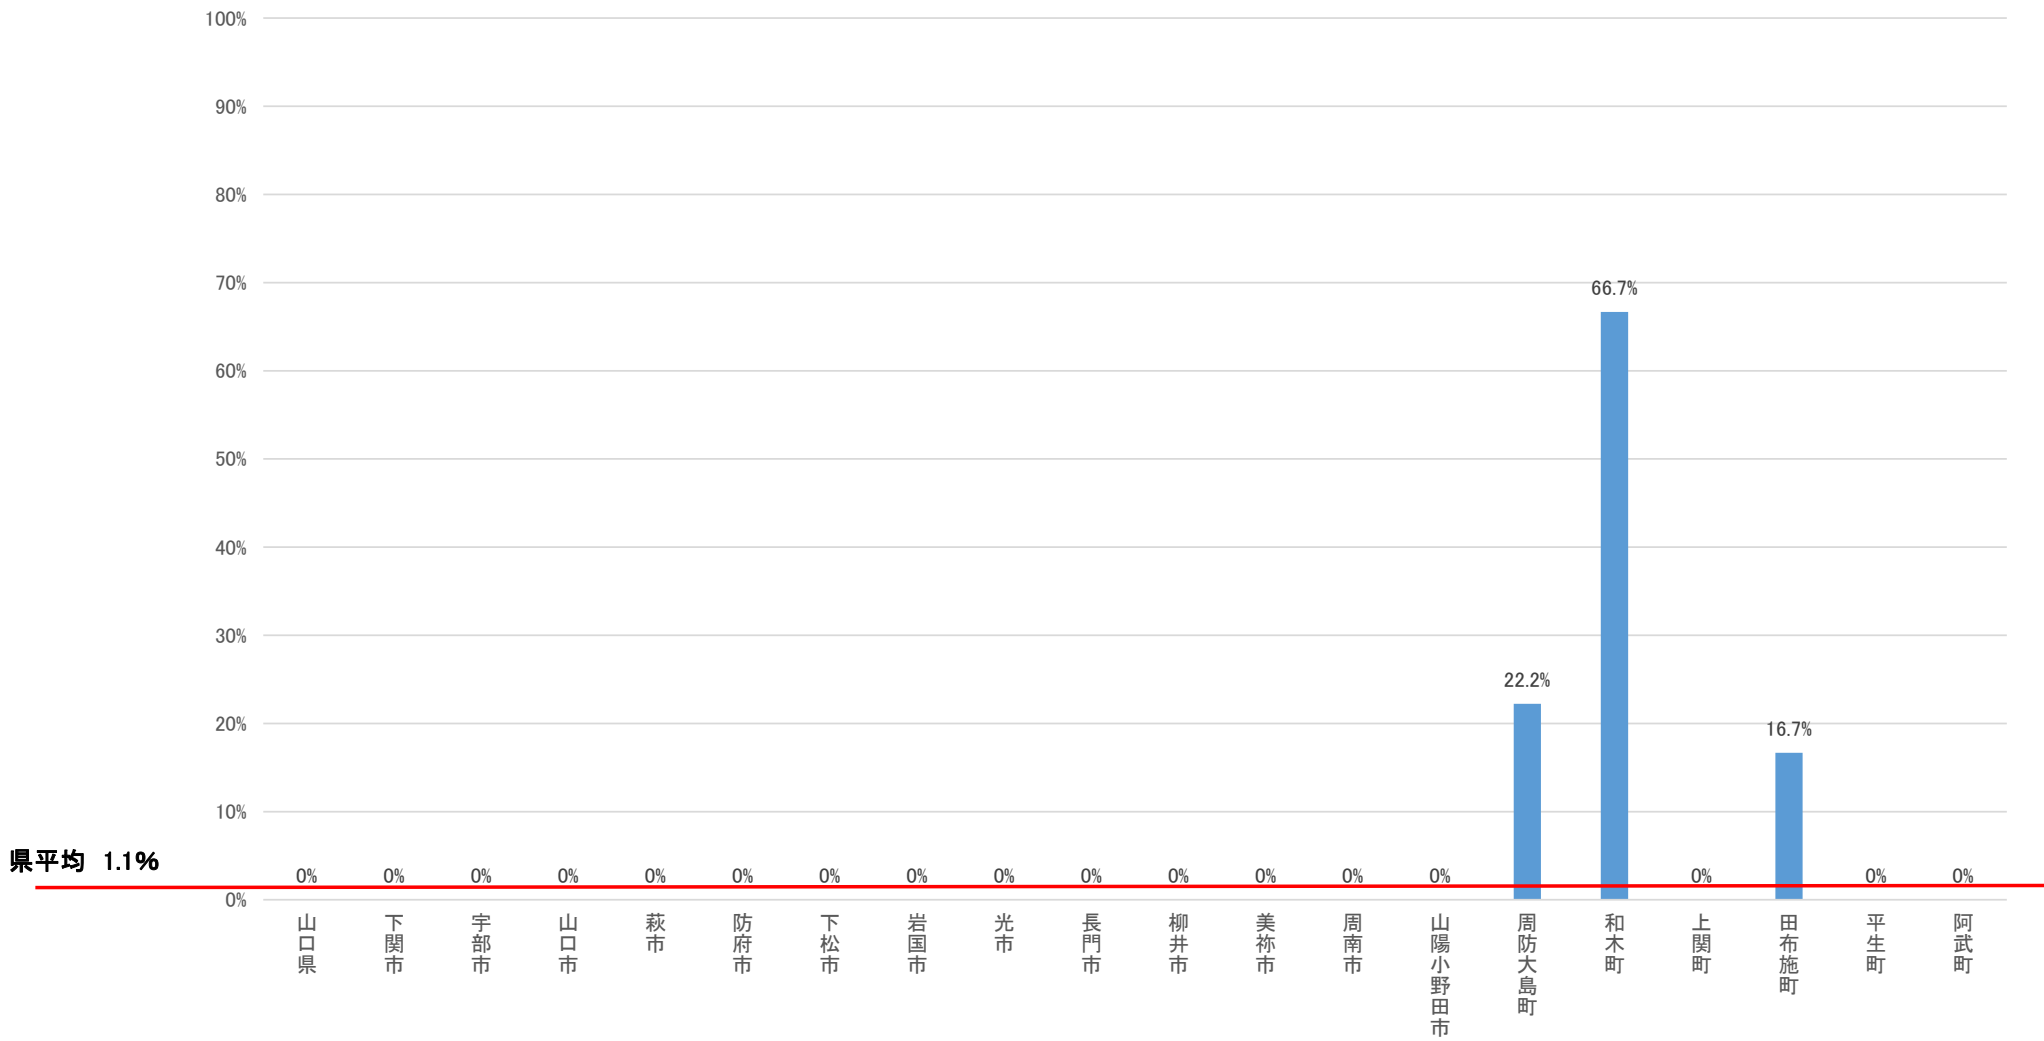


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

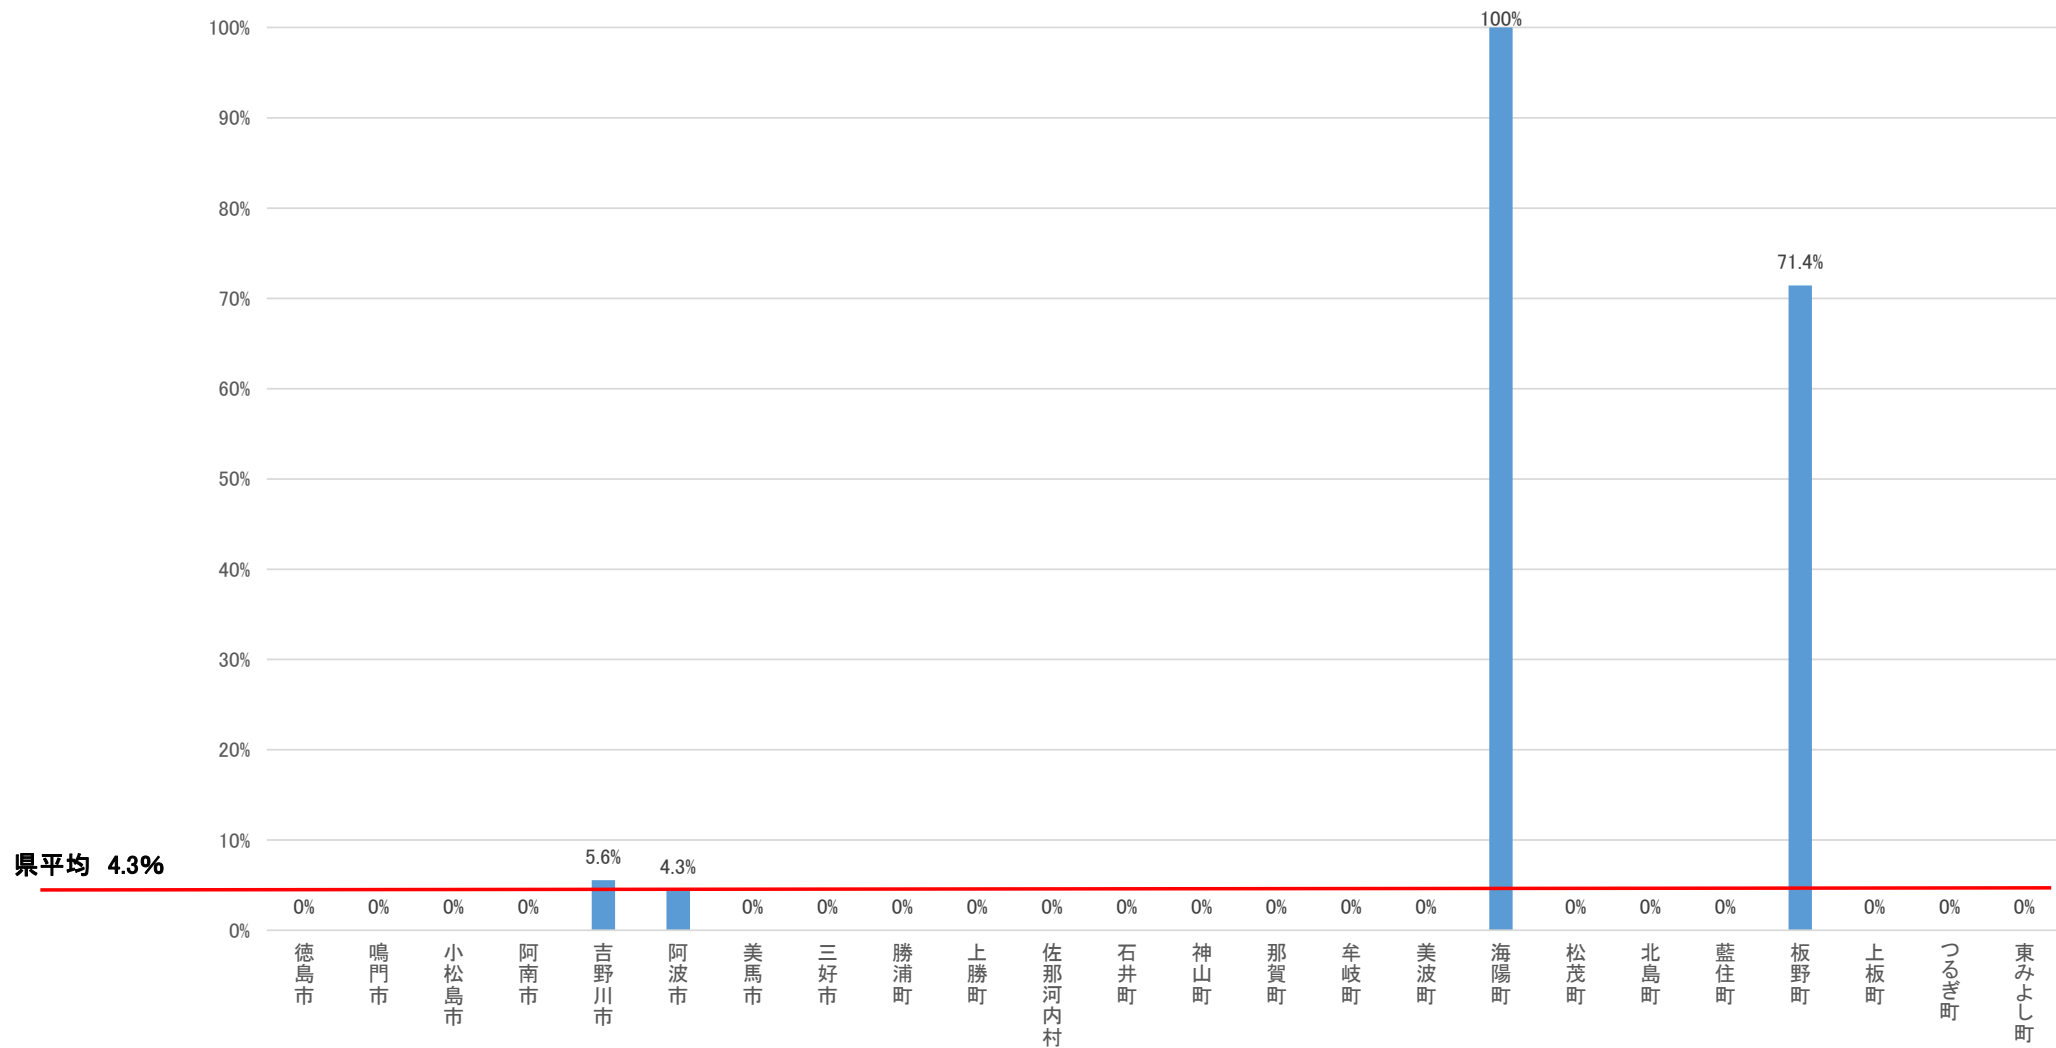

### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和4年9月1日時点

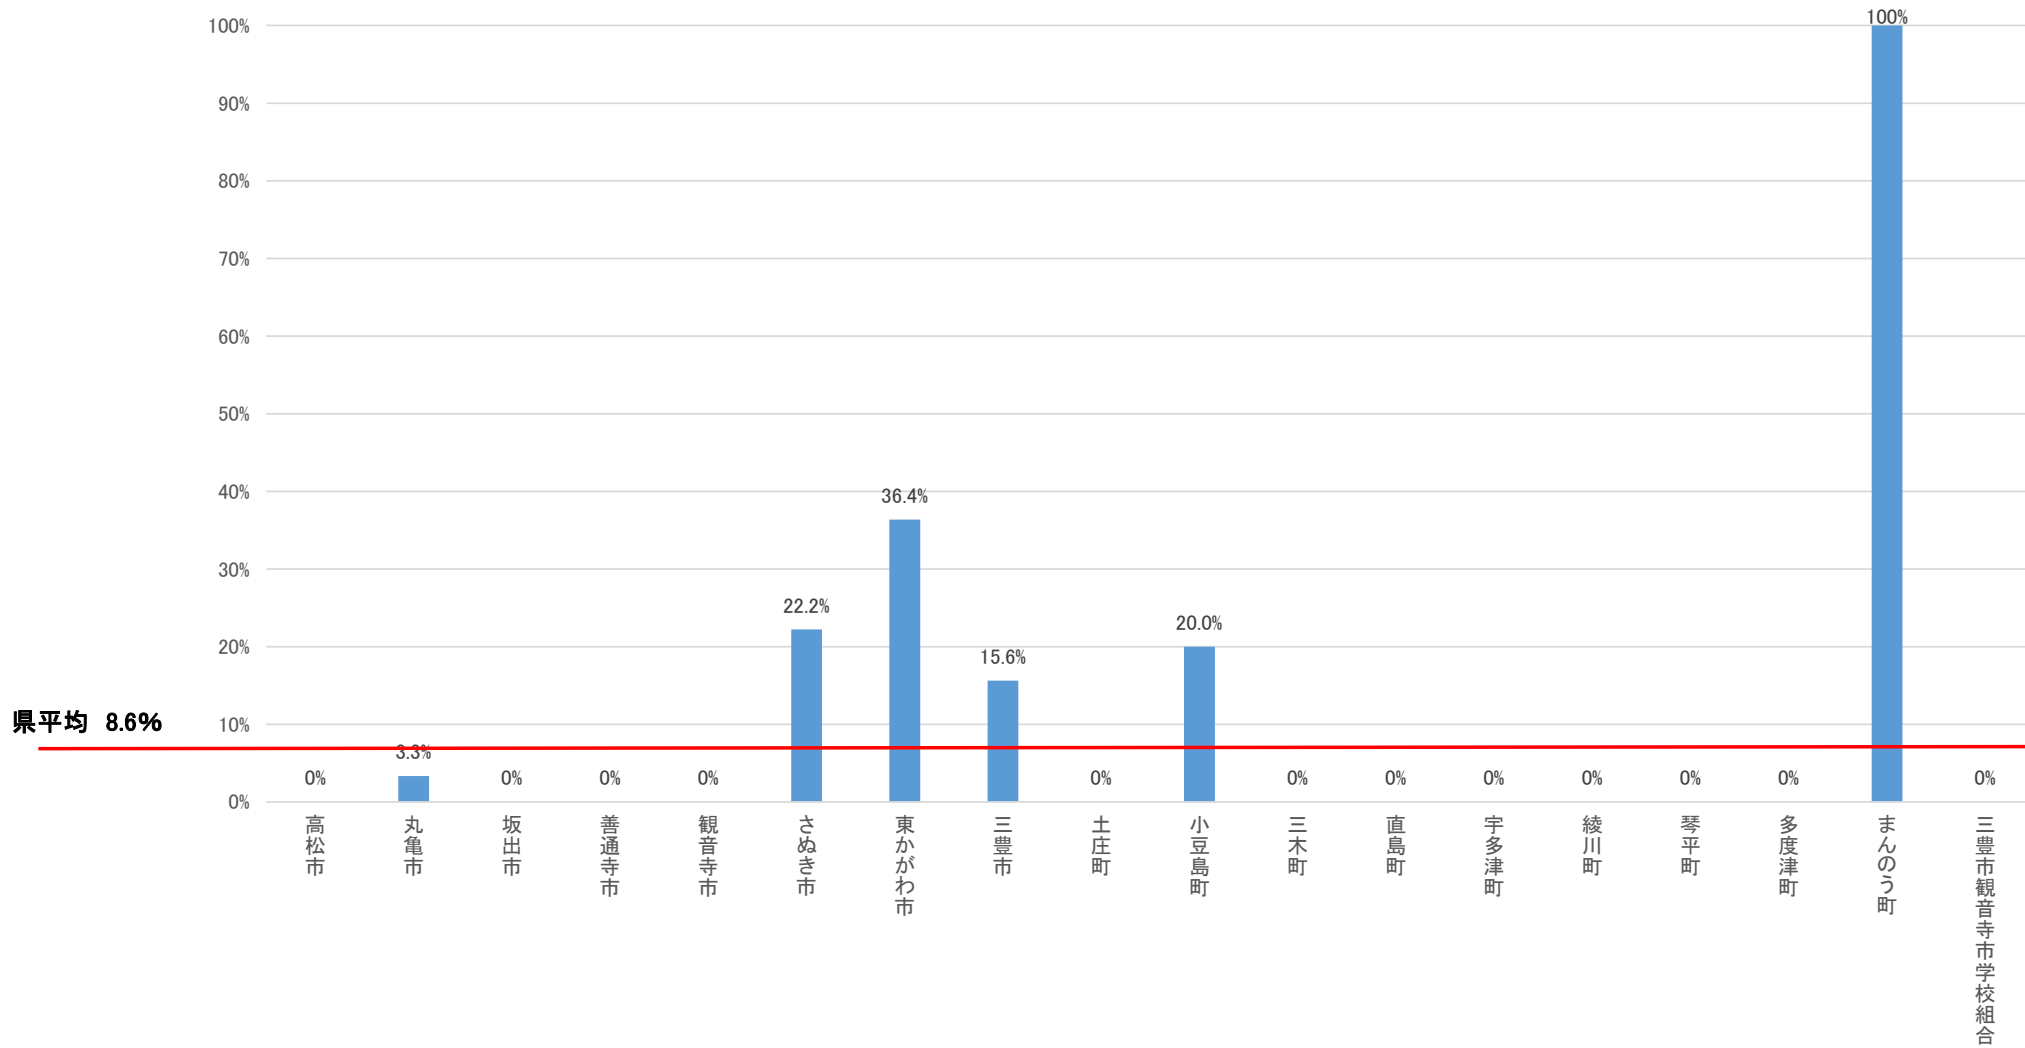




### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

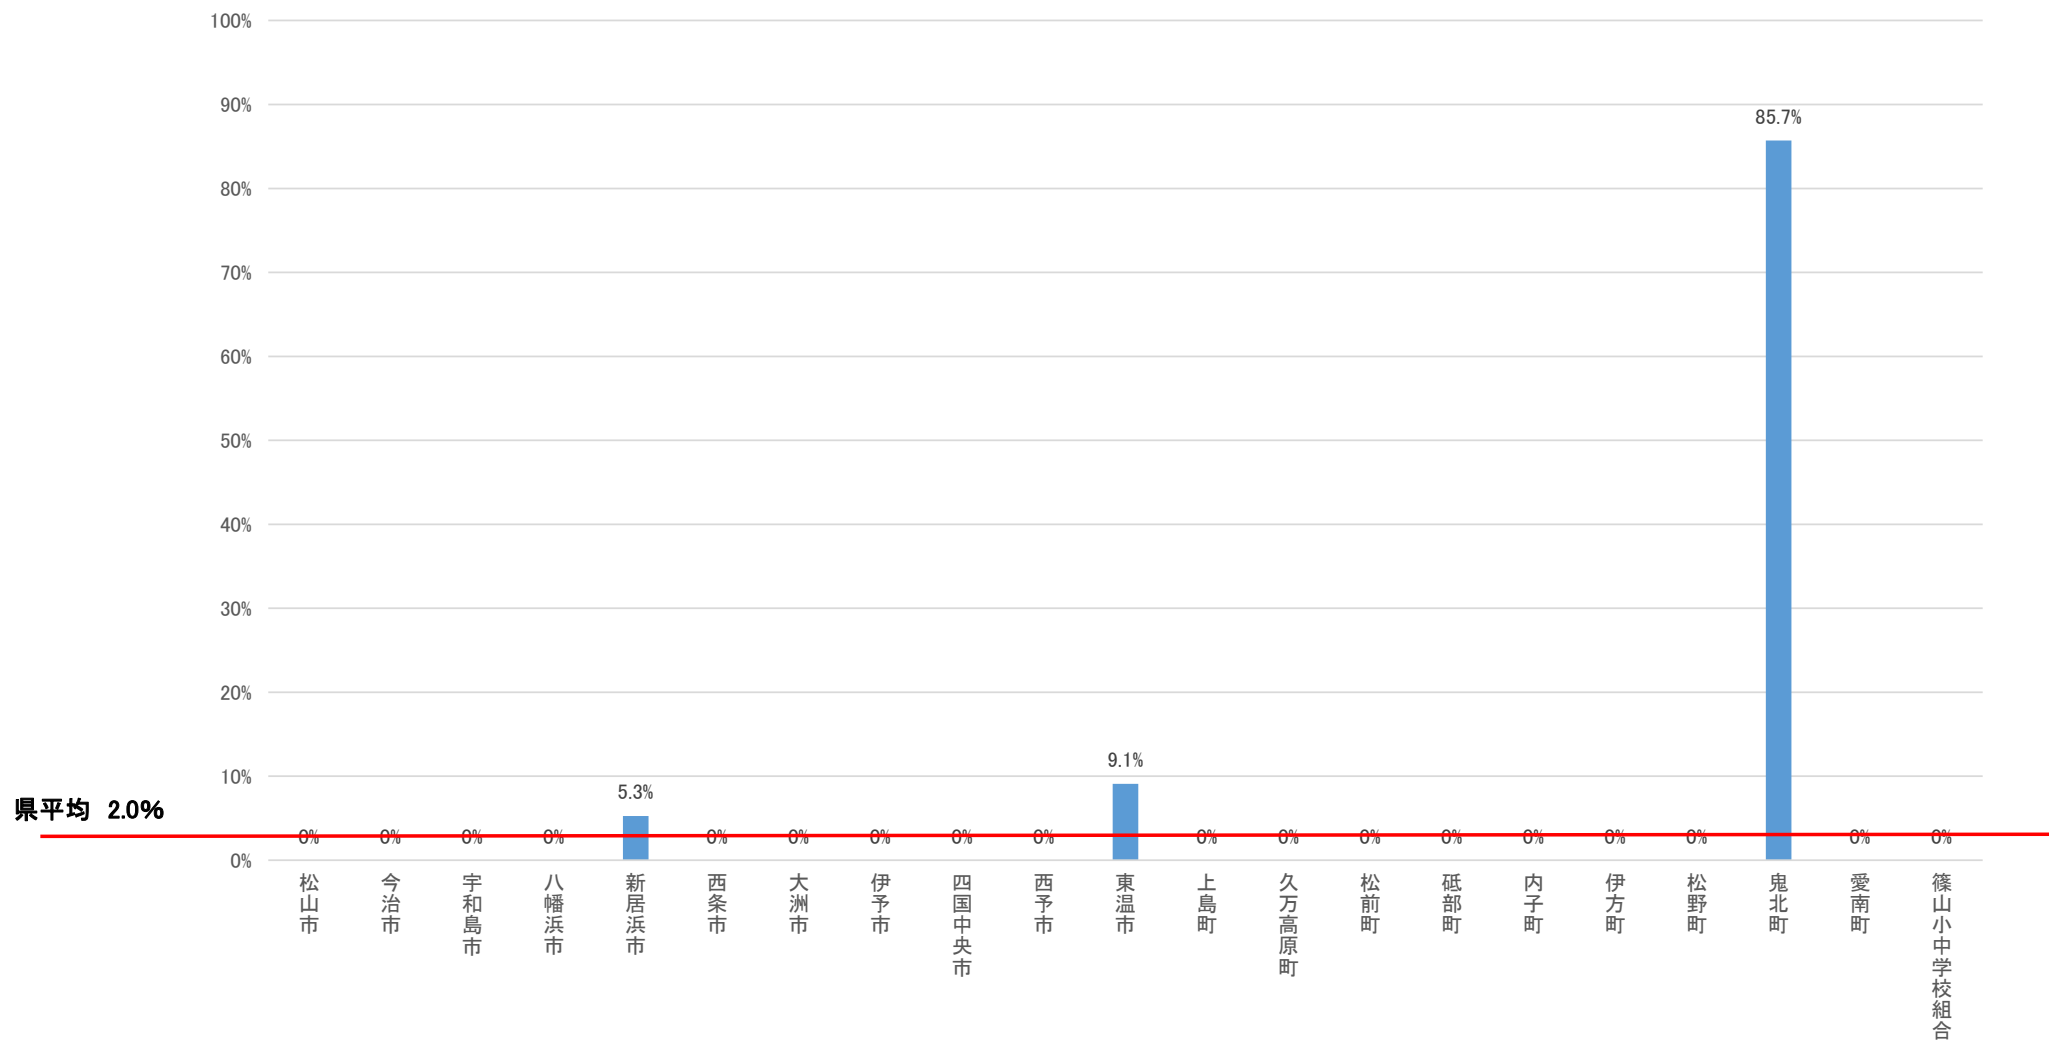


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

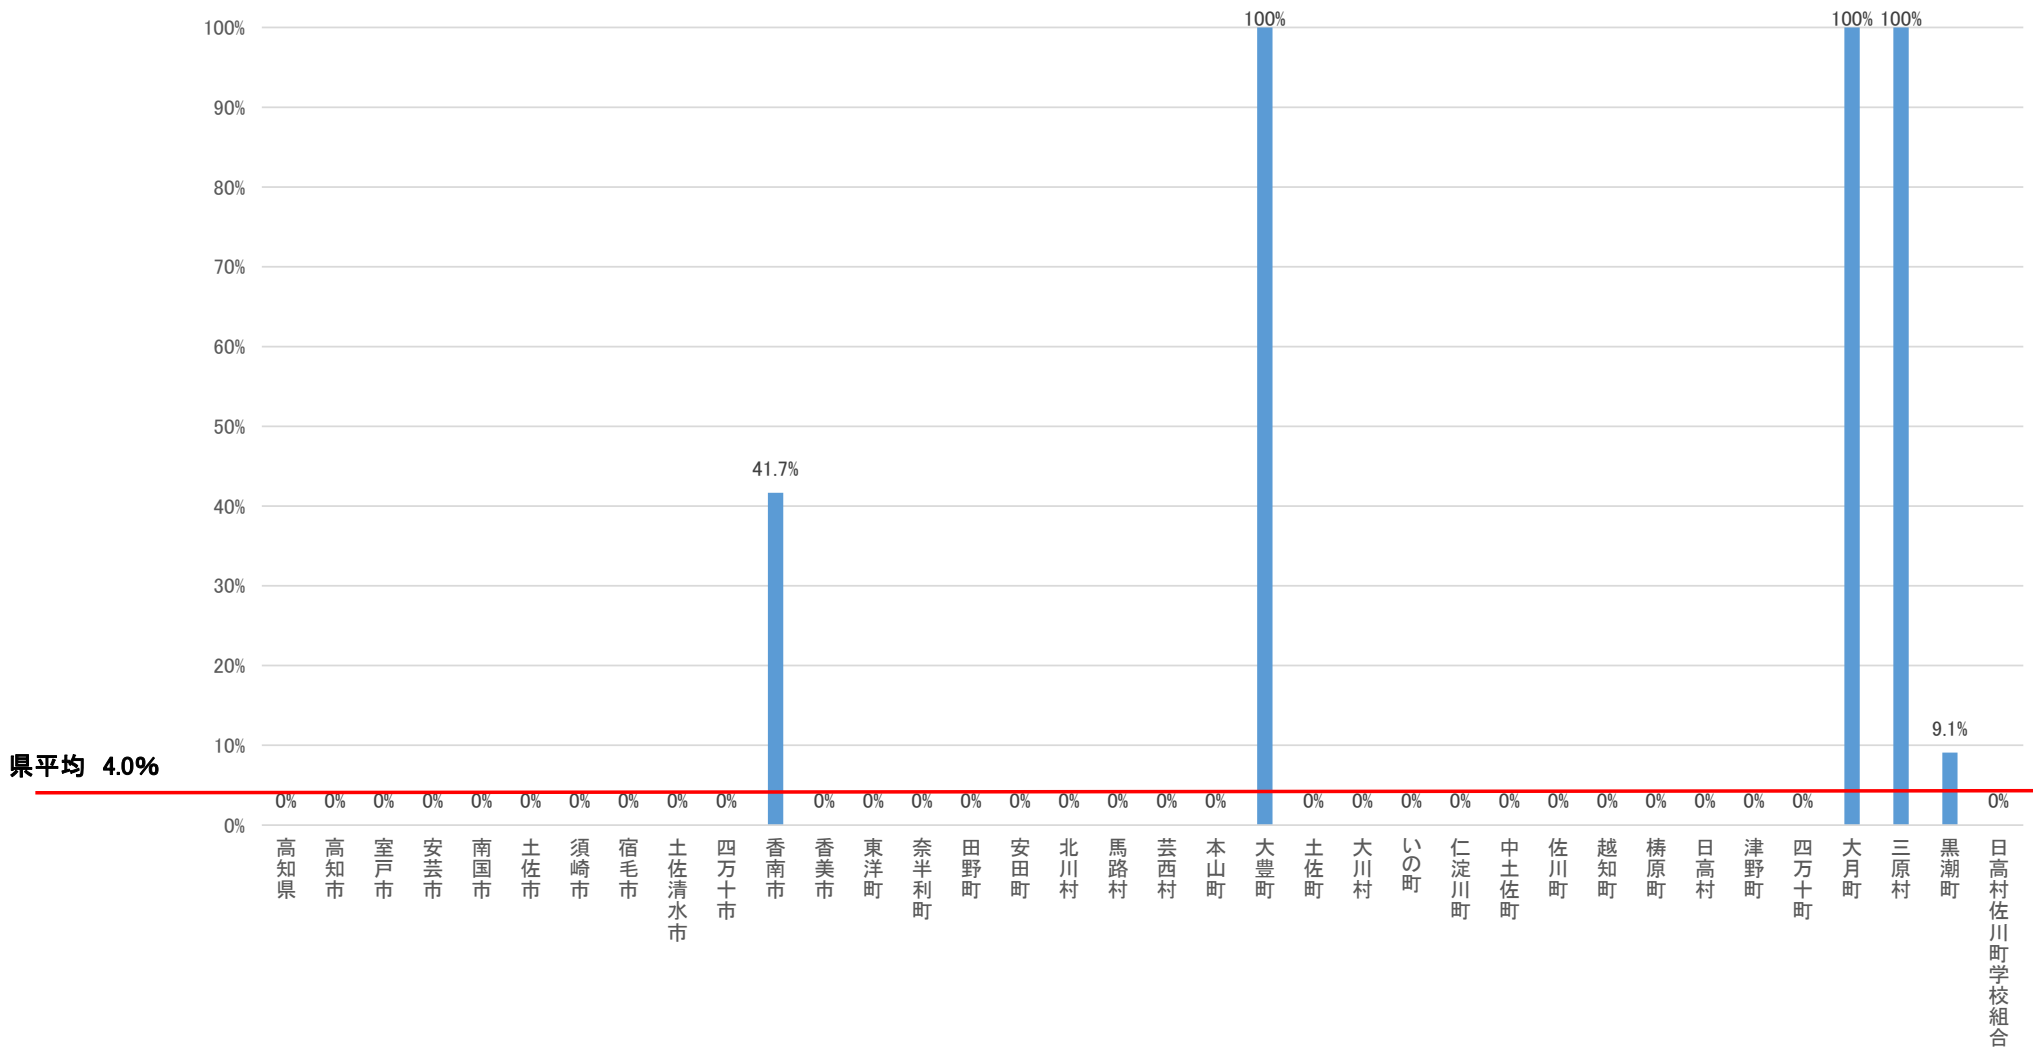


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

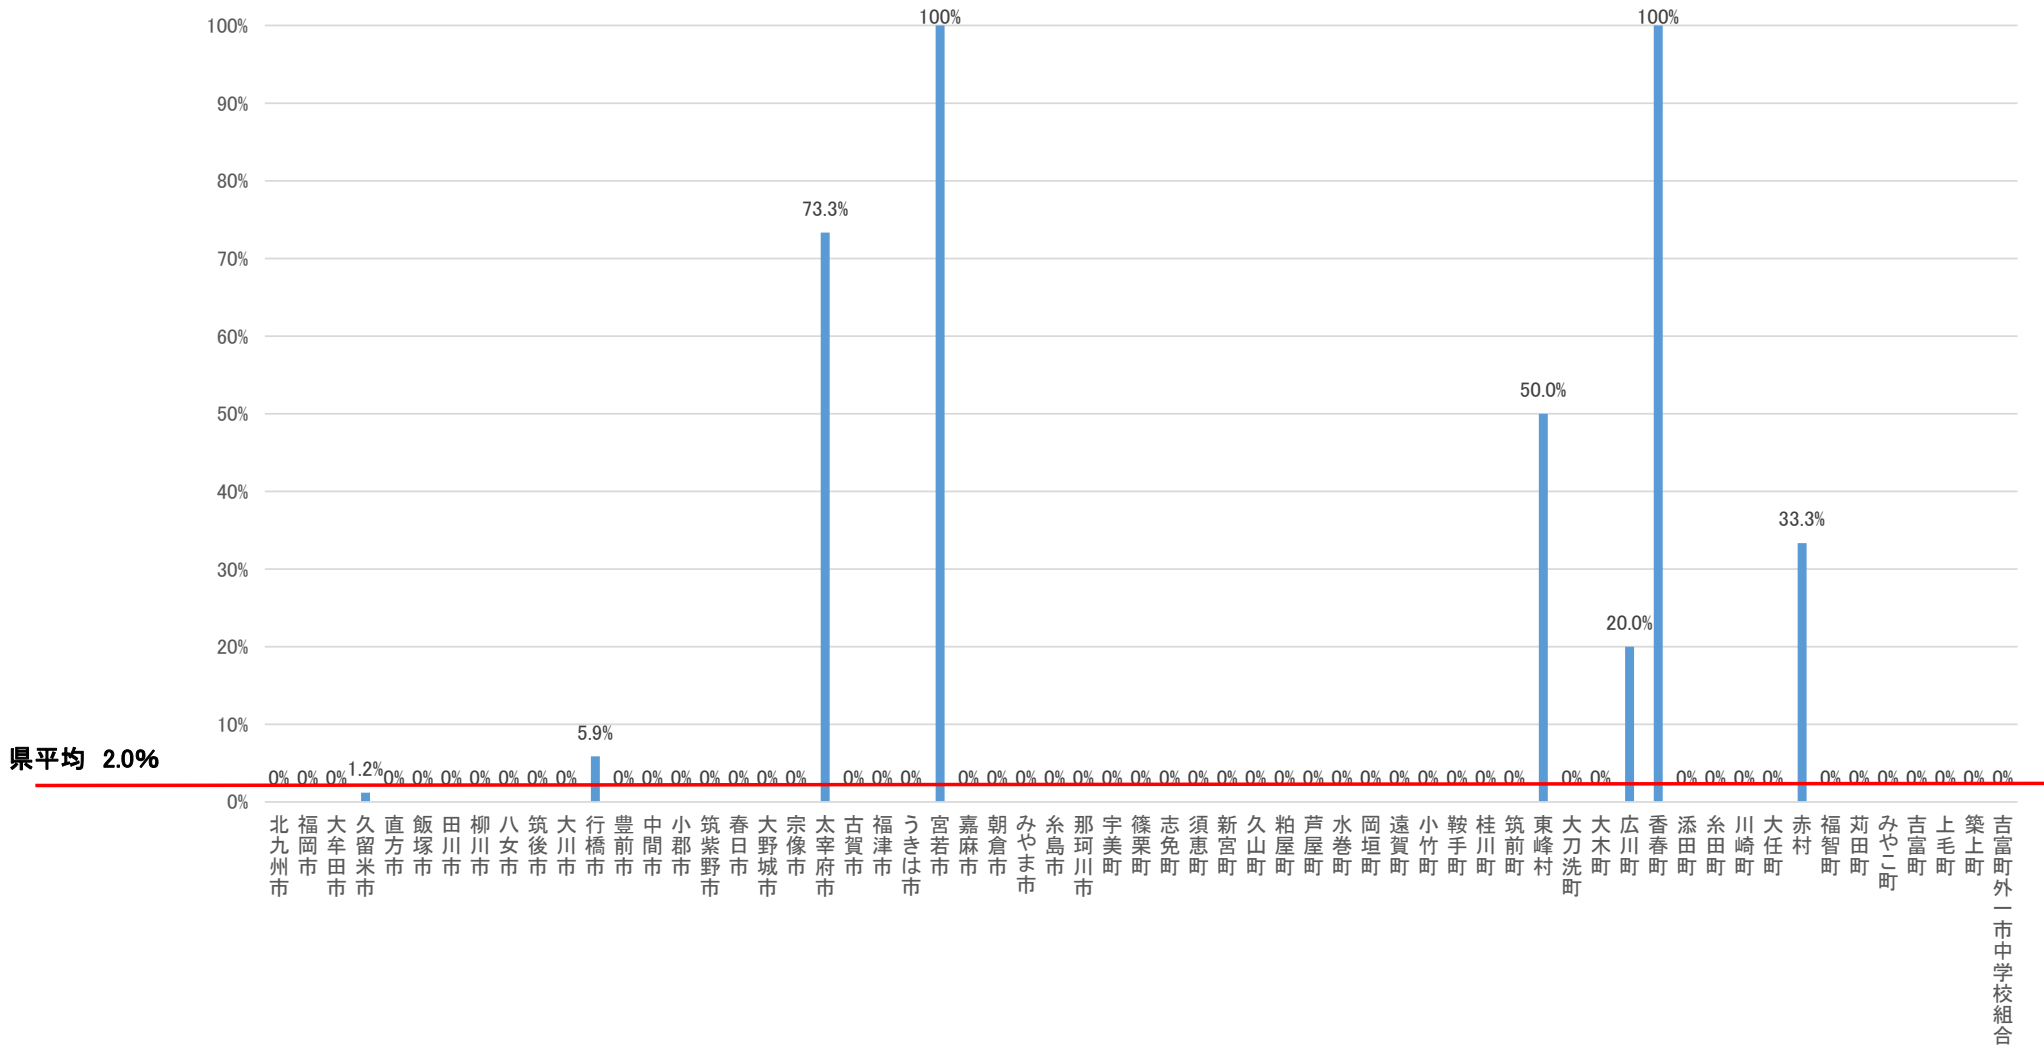


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

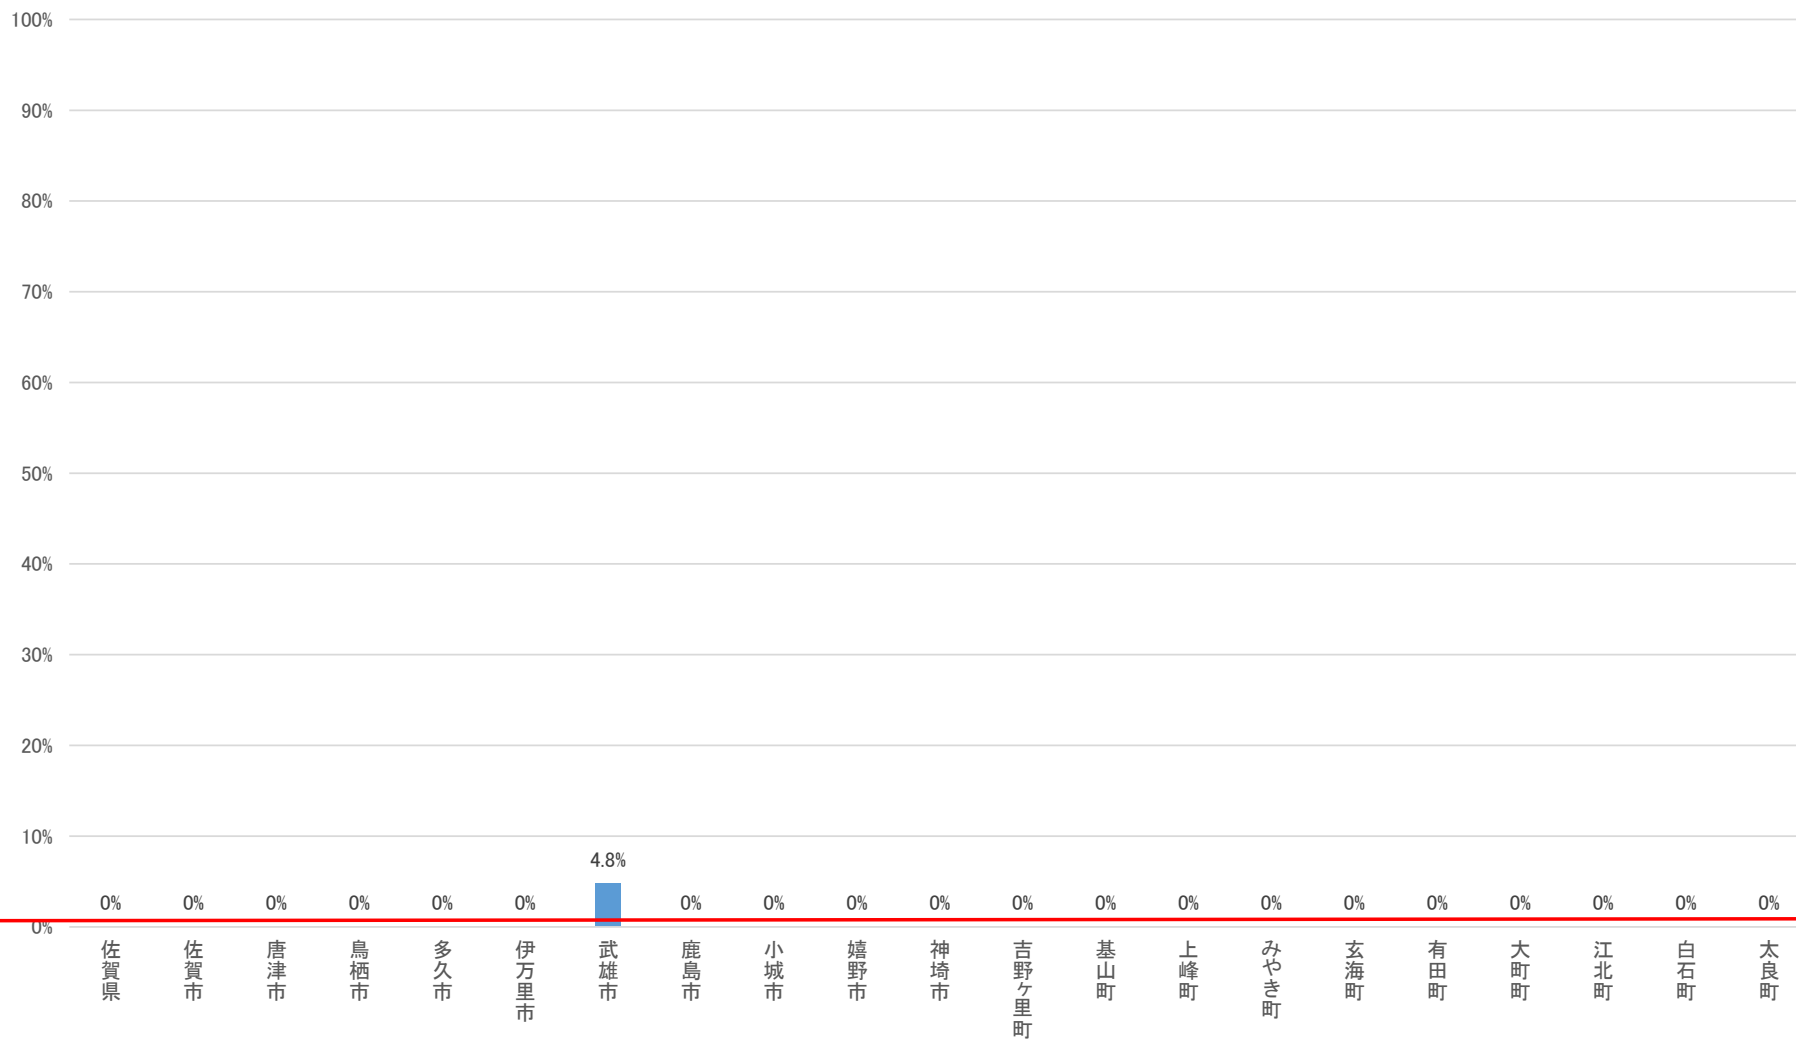

### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和4年9月1日時点

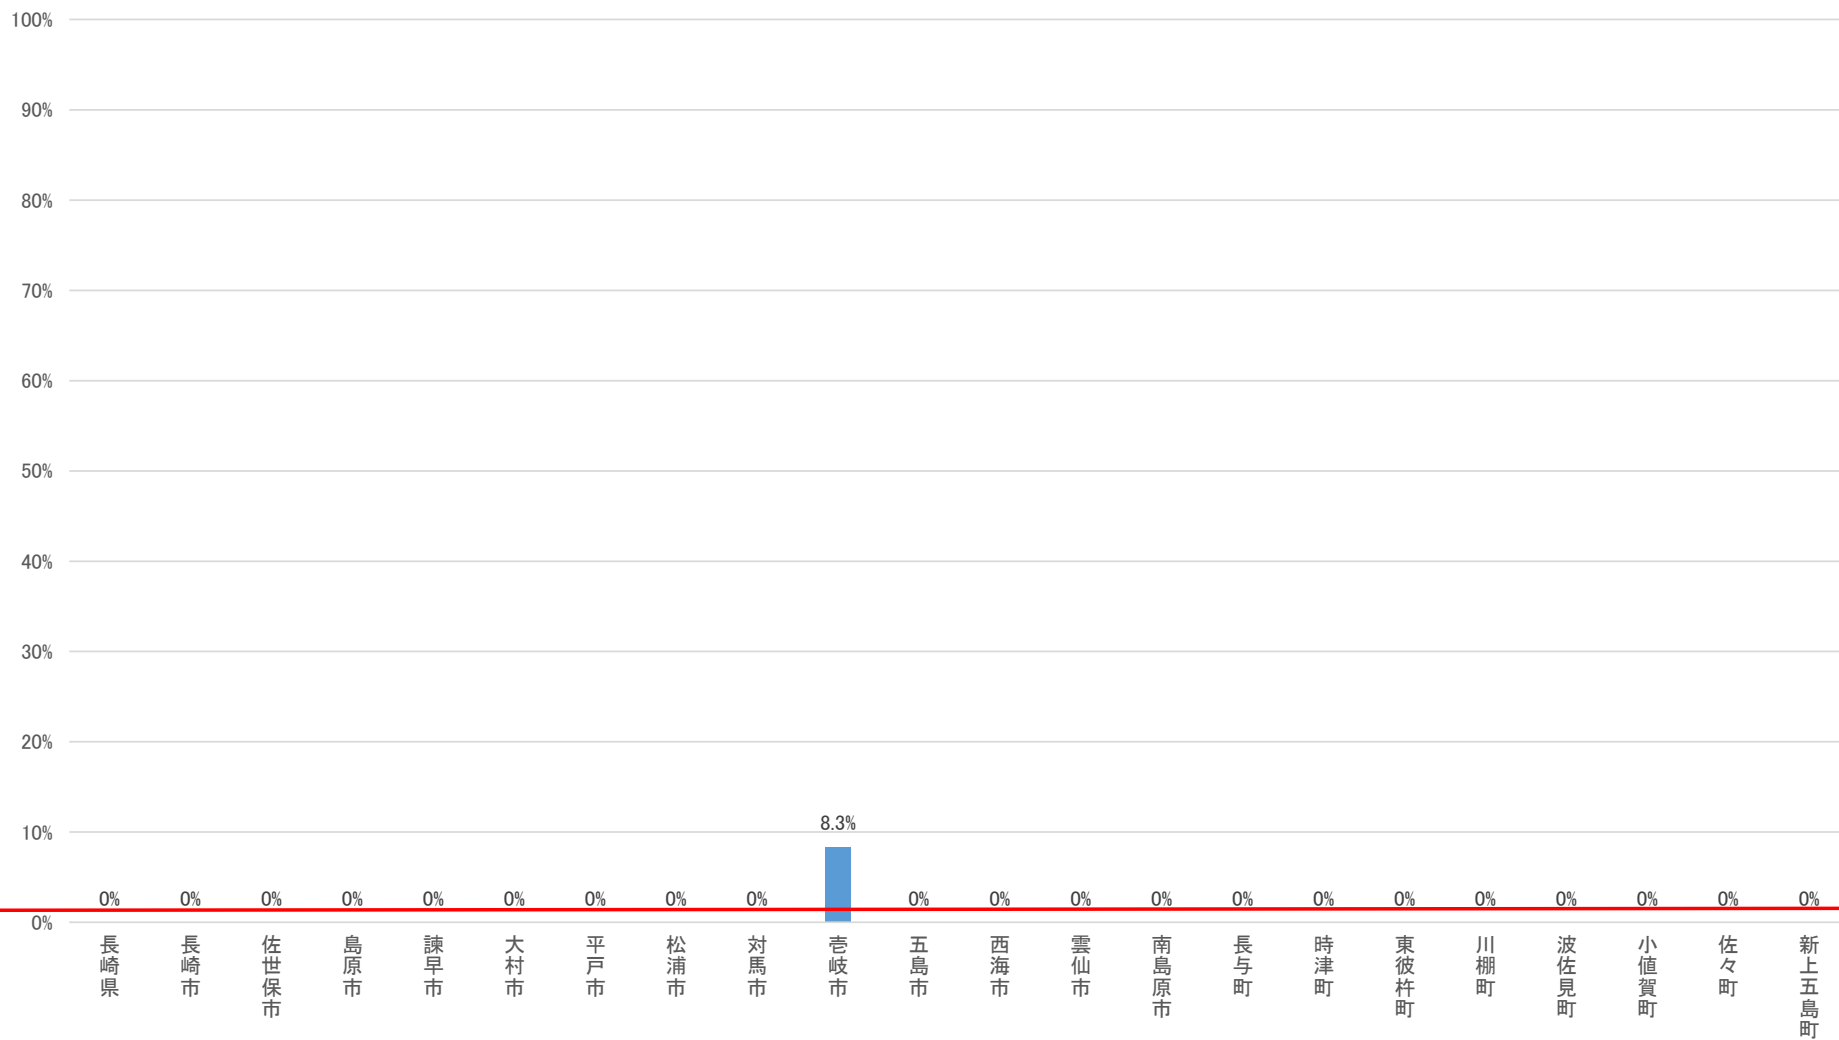

県平均 0.4%


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

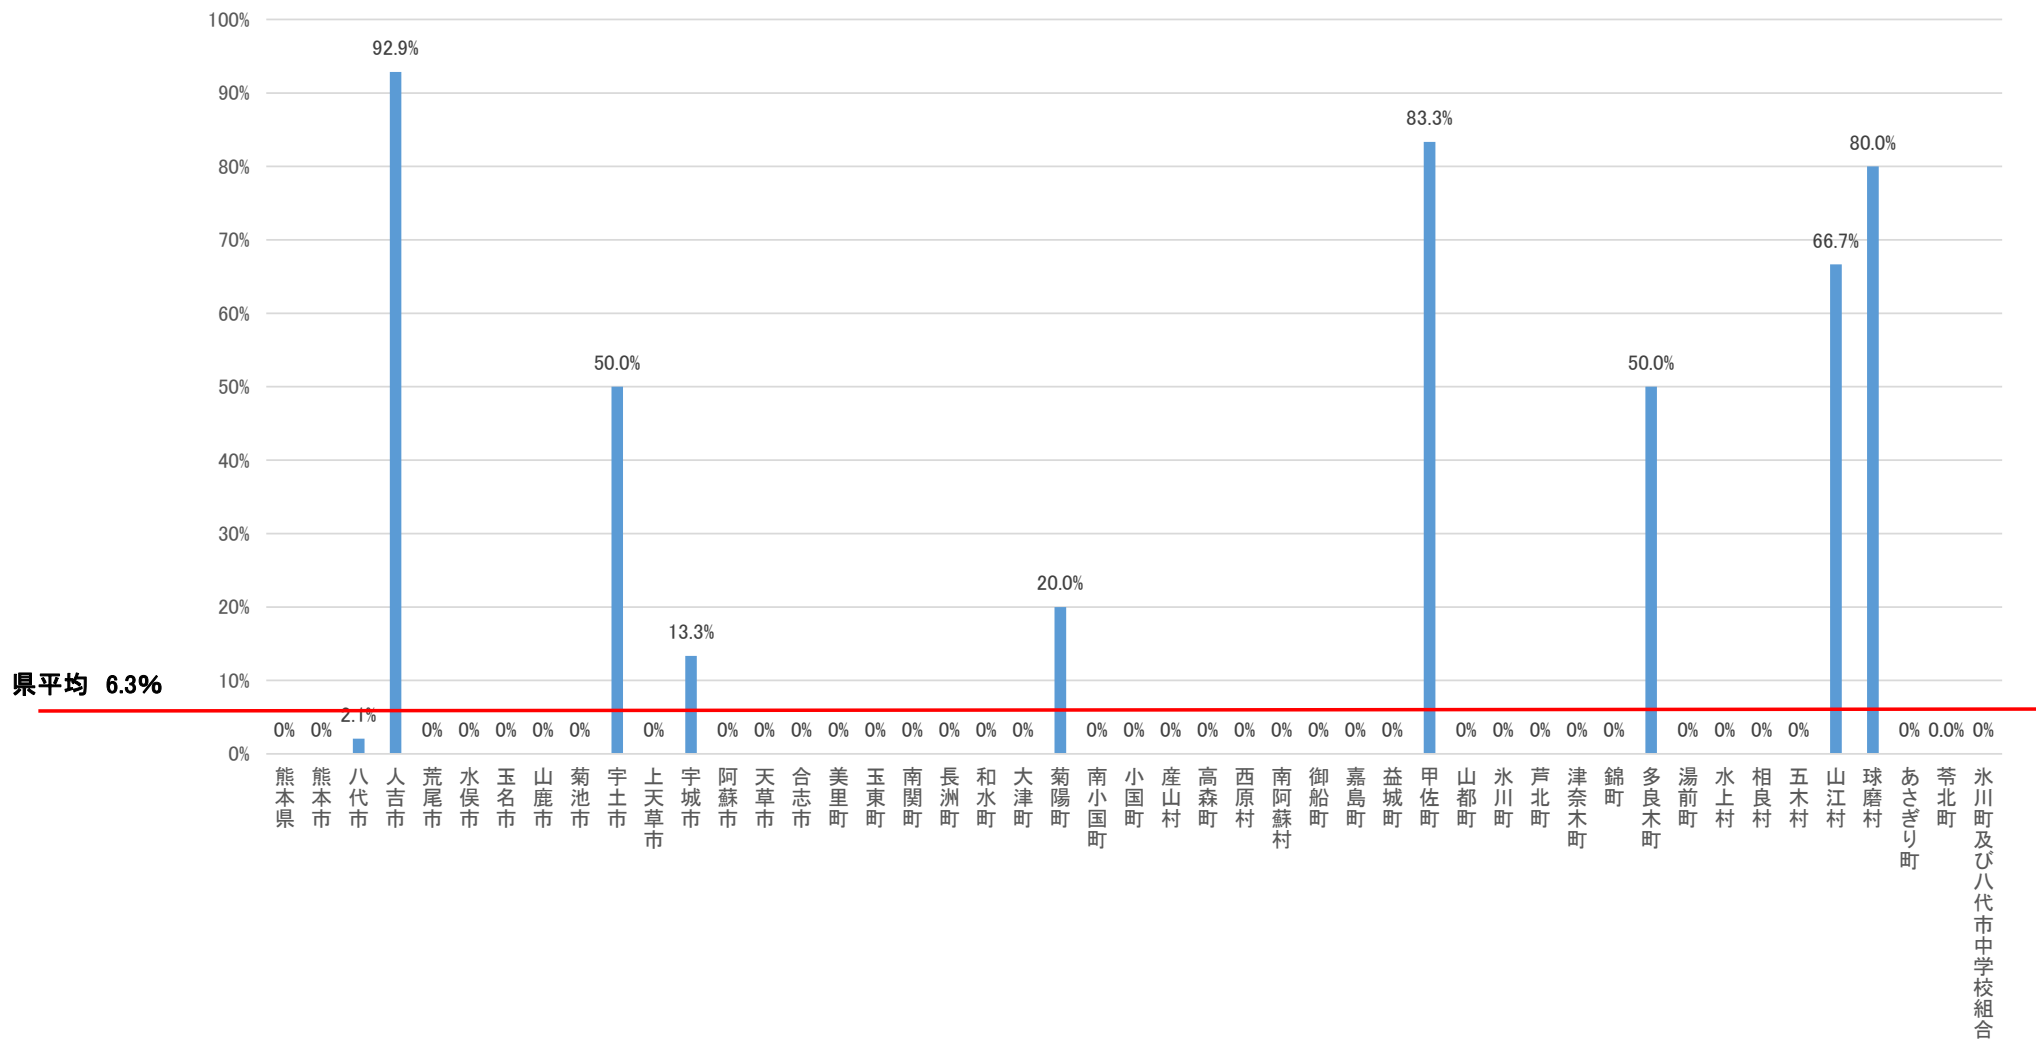

### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)


令和4年9月1日時点

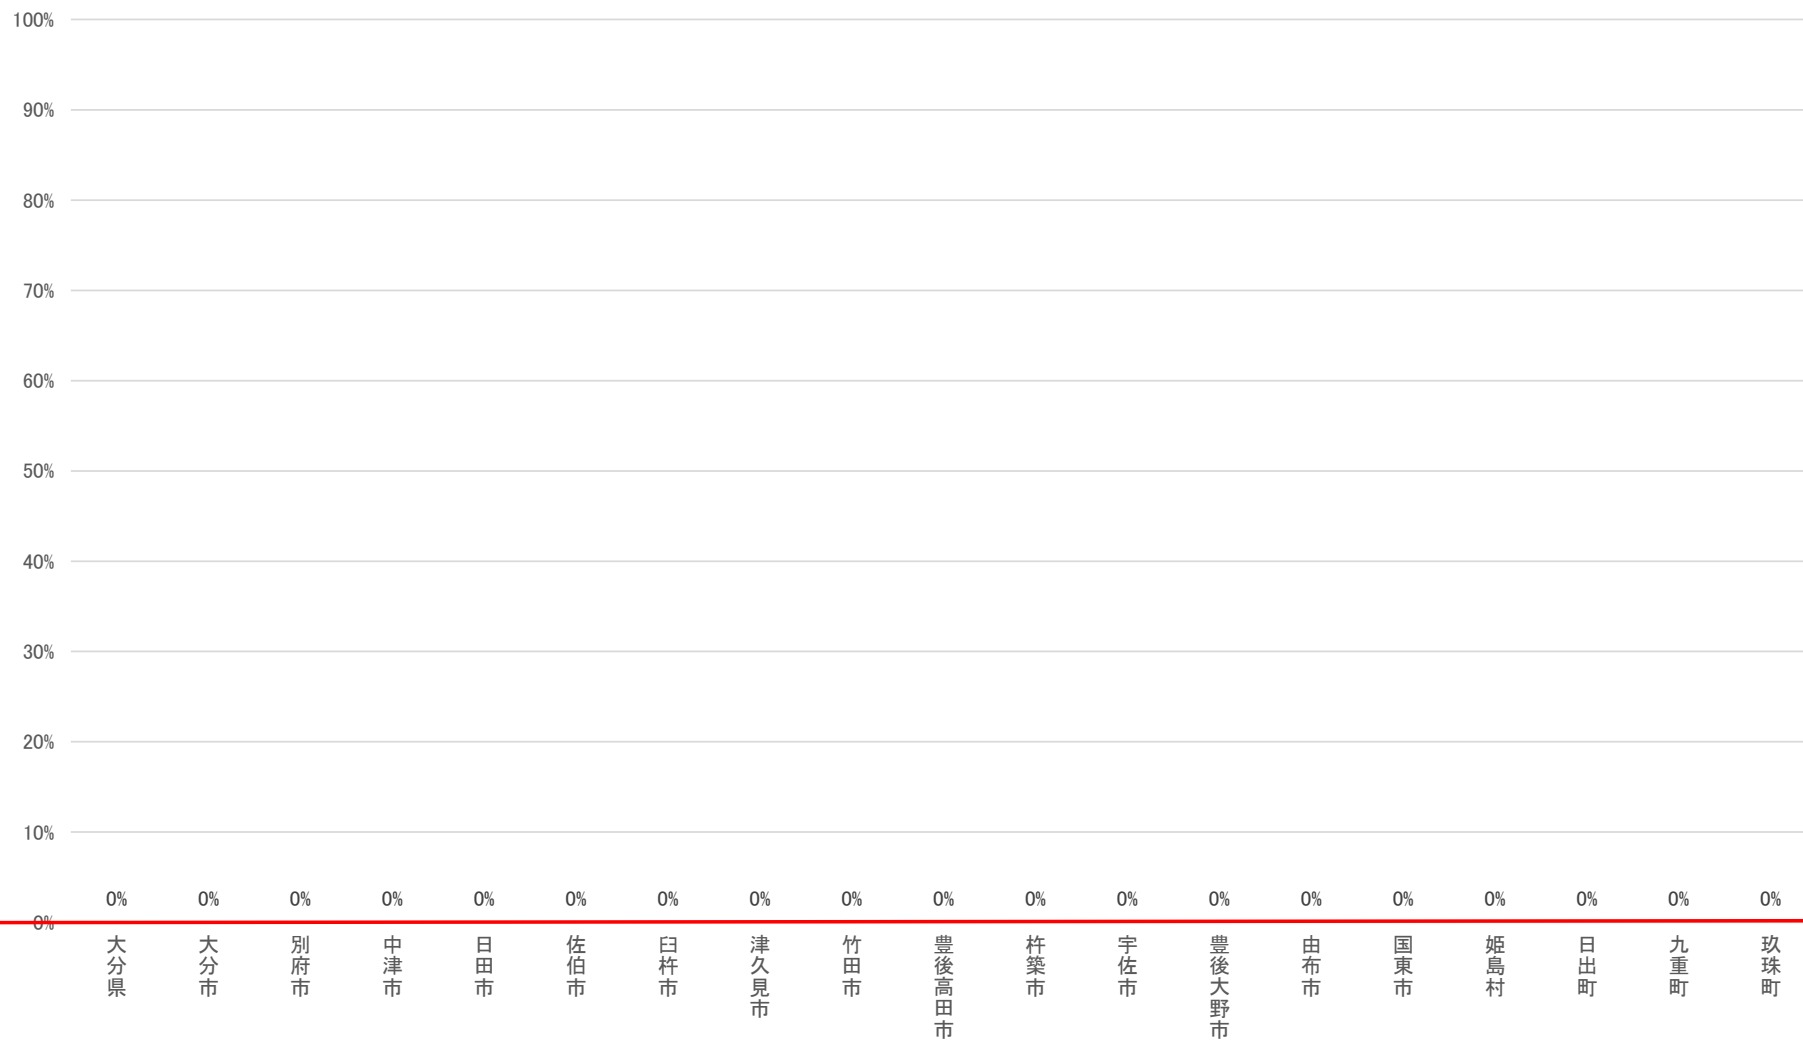

県平均 0%


### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

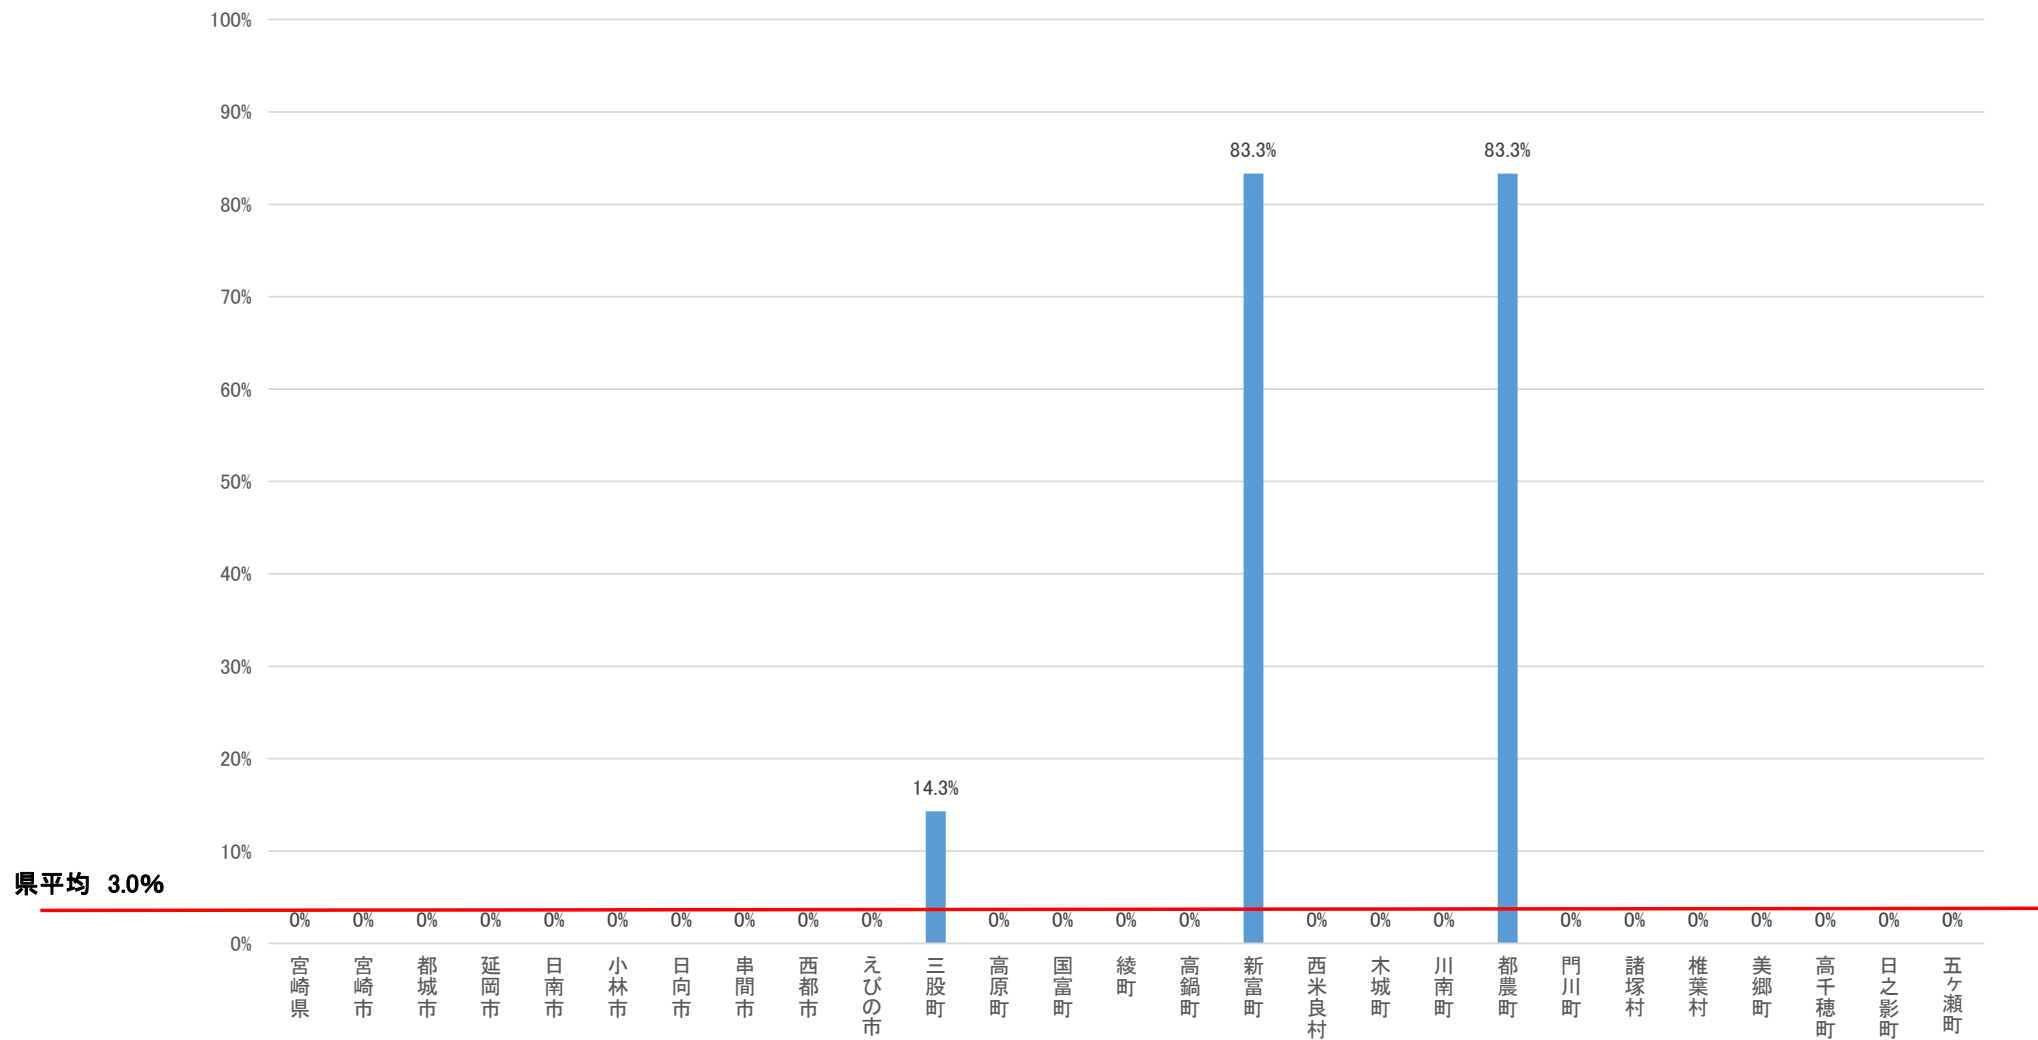




空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

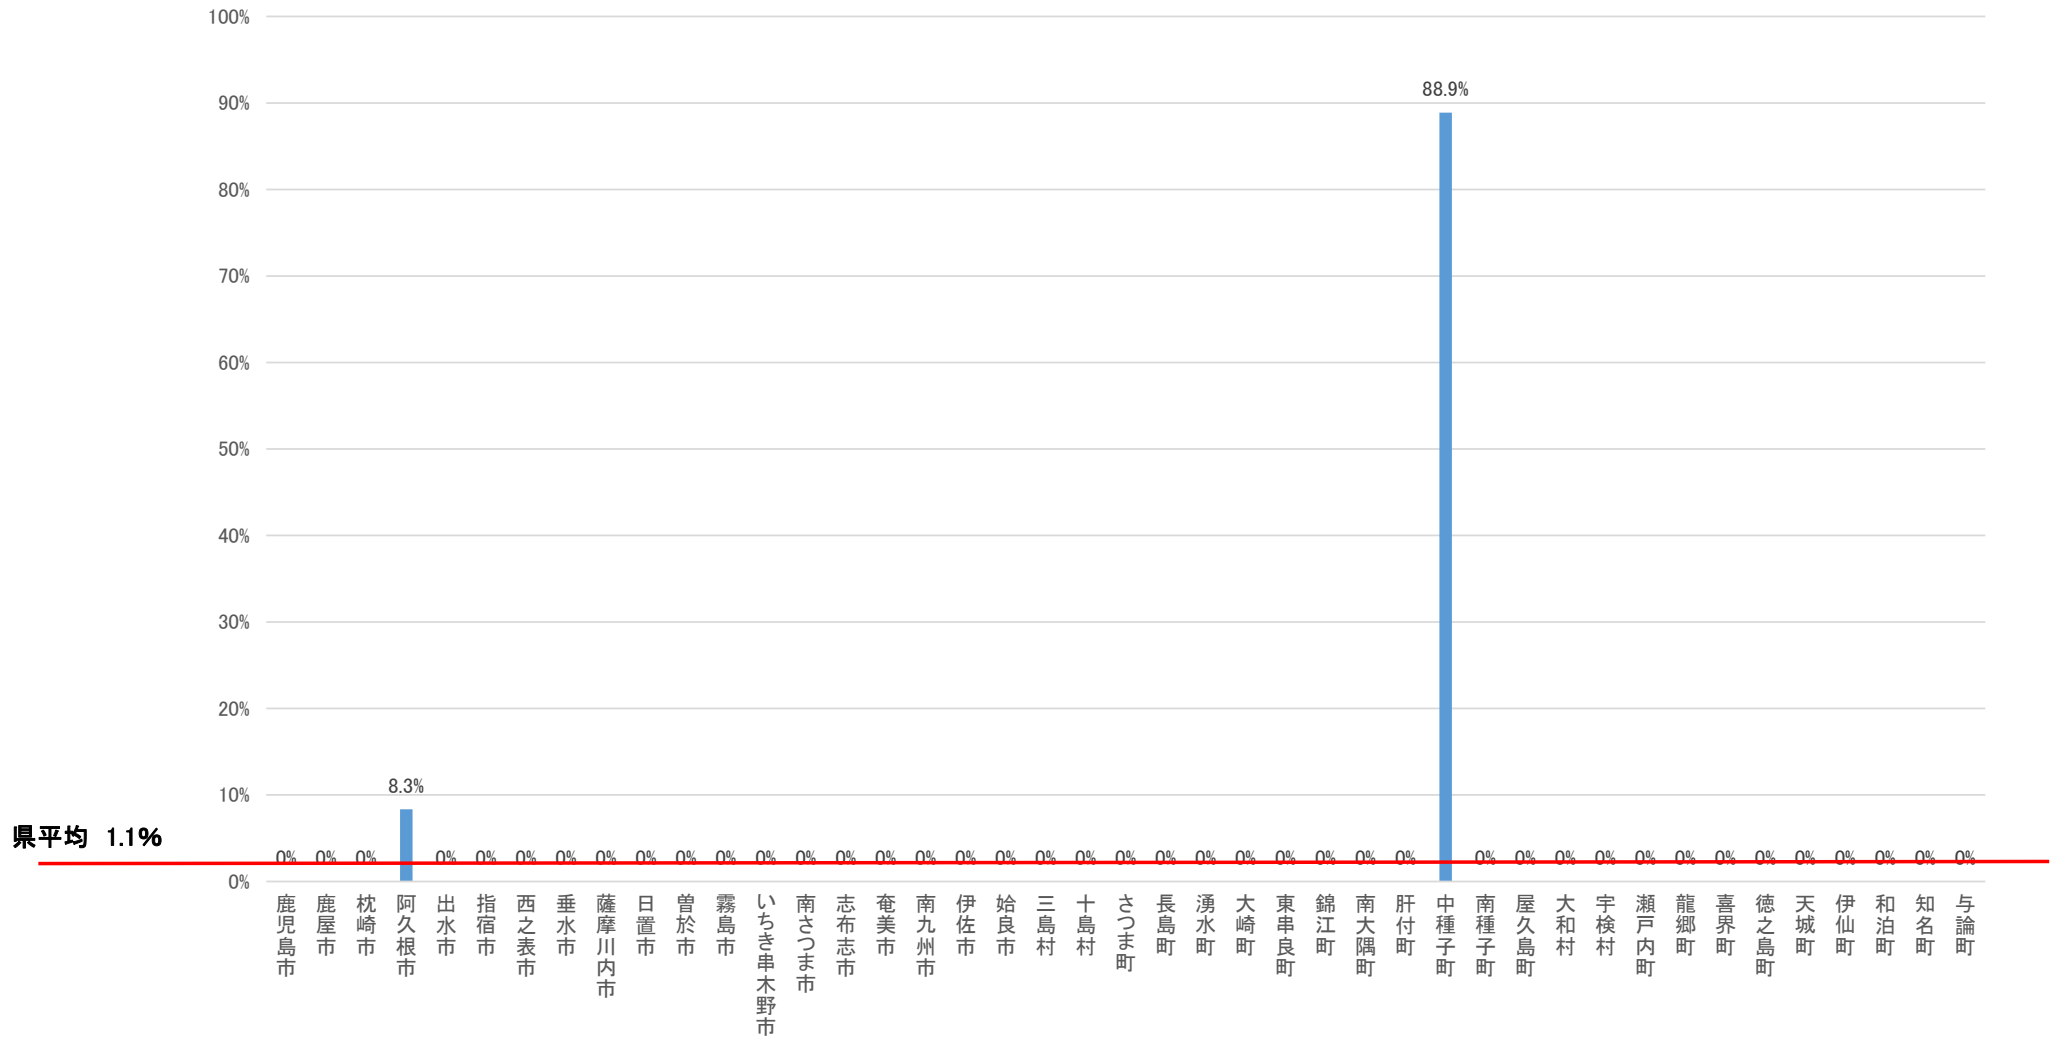

県平均 1.1%

### 空調(冷房)設備設置状況(小中学校・体育館)

令和4年9月1日時点

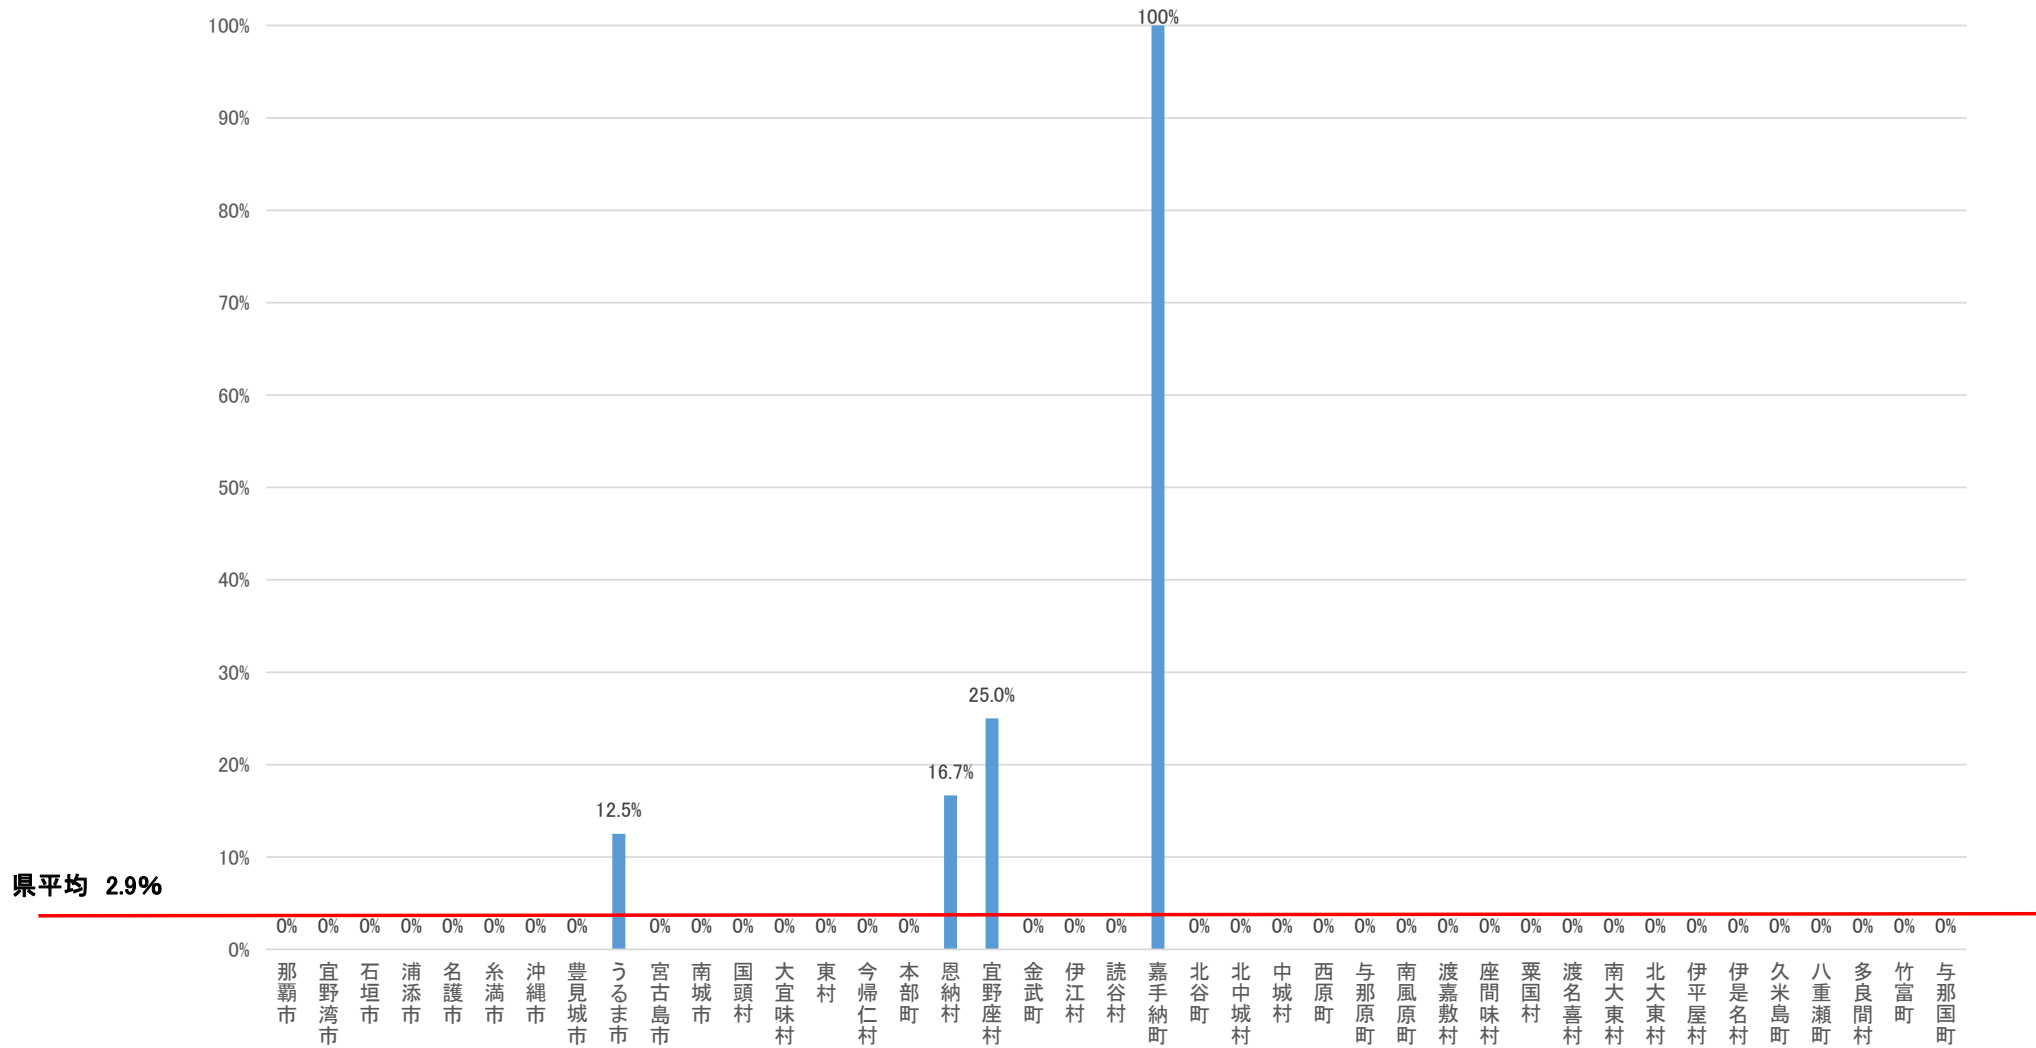

県平均 2.9%